



ABSCHLUSSBERICHT KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG

Konvoi Frickenhofer Höhe

Eschach, Göggingen, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Obergröningen, Schechingen





Im Auftrag von:

Konvoi Frickenhofer Höhe, bestehend aus:

Gemeinde Göggingen (Konvoiführung)

Gemeinde Eschach

Gemeinde Heuchlingen

Gemeinde Iggingen

Gemeinde Leinzell

Gemeinde Obergröningen

Gemeinde Schechingen

erstellt von

GEO DATA GmbH

Datum:

15.06.2026



Inhalt

Inhalt.....	3
Abbildungsverzeichnis.....	6
Tabellenverzeichnis.....	7
Nomenklatur	8
1 Aufgabenstellung und Ziele.....	10
2 Zusammenfassung.....	12
3 Rechtliche Rahmenbedingungen	14
3.1 Klimaschutzgesetz.....	14
3.2 Wärmeplanungsgesetz.....	15
3.3 Gebäudeenergiegesetz.....	16
4 Bestandsanalyse.....	19
4.1 Zusammenführung auf Flurstücks- und Baublockebene	19
4.2 Siedlungsentwicklung	20
4.2.1 Baujahr und Baualtersklassen	20
4.3 Gemeindestruktur	22
4.3.1 Sektoren	24
4.4 Aktuelle Versorgungsstruktur	25
4.4.1 Unterscheidung Bedarf und Verbrauch	25
4.4.2 Wärmebedarf	26
4.4.3 Wärmeverbrauch	28
4.4.4 Gasnetze.....	30
4.4.5 Wärmenetze	31
4.4.6 Erzeugungsanlagen und Speicher	32
4.5 Ergebnisse	34
4.5.1 Aktuelle Versorgung.....	34
4.5.2 Energiebilanz	38
4.5.3 Treibhausgasbilanz.....	41
4.6 Akteursanalyse.....	45
5 Potenzialanalyse.....	46
5.1 Senkung des Energiebedarfs durch Steigerung der Energieeffizienz.....	46
5.2 Erneuerbare Energie.....	49
5.2.1 Solarthermie	49
5.2.2 Oberflächennahe Geothermie	52



5.2.3	Mitteltiefe und tiefe Geothermie.....	54
5.2.4	Oberflächengewässer	55
5.2.5	Biomasse	55
5.2.6	Kraft-Wärme-Kopplung	56
5.2.7	Abwasserwärme	57
5.2.8	Industrielle Abwärme	58
5.2.9	Wasserstoff.....	58
5.2.10	Photovoltaik	60
5.2.11	Wind.....	63
6	Zielszenario.....	66
6.1	Methodik.....	67
6.1.1	Daten, Quellen & Qualitätssicherung	68
6.1.2	Parameter der Szenarien	68
6.1.3	Kostenfunktionen	70
6.1.4	Eignungslogik und Klassengrenzen	72
6.1.5	Zeitlogik & Fortschreibung.....	74
6.2	Ergebnisse.....	75
6.2.1	Zielszenario zur zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs für 2030 und 2040 – Energieträger & THG-Bilanz	76
6.2.2	Flächenhafte Darstellung der geplanten Versorgungsstruktur.....	78
7	Wärmewendestrategie.....	80
7.1	Maßnahmenkatalog.....	80
7.2	Gemeinde- & Quartierssteckbriefe.....	82
7.3	Gebäudesteckbriefe	85
7.4	Monitoring, Indikatoren & Fortschreibung.....	85
8	Verweise.....	88
9	Anhang	89
9.1	Übersichtskarten:.....	89
9.1.1	Bestehende KWK-Anlagen	89
9.1.2	Bestehende Versorgungsleitungen (Gas- & Wärmenetze).....	90
9.1.3	Wärmedichtekarten IST	91
9.1.4	Wärmedichtekarten 2030	92
9.1.5	Wärmedichtekarten 2040	93
9.1.6	Geothermie: Bohrtiefen und Restriktionen	94
9.1.7	Potenzialflächen Wind.....	95
9.1.8	Potenzialflächen Solarthermie	96
9.1.9	Potenzialflächen FreiflächenPV	97



9.1.10	Energieträger IST	98
9.1.11	Eignungsgebiete	99
9.1.12	Sektoren	100
9.1.13	Baualter	101
9.1.14	Heizungsalter	102
9.2	Annahmen	103
9.2.1	Bestandsanalyse: Wärmebedarf und Sektor nach Gebädefunktion	103
9.2.2	Bestandsanalyse: Wärmebedarf nach Gebäudetypologie	107
9.2.3	Bestandsanalyse: Zuteilung Beheizungsfälle.....	107
9.2.4	Potenzialanalyse: Sanierungstiefen.....	108
9.2.5	Szenariorahmen: Annahmen Ökonomie.....	108
9.2.6	Szenariorahmen: Emissionsfaktoren	109
9.2.7	Szenariorahmen: Annahmen DB-Rechnung (Wärmenetze)	110
9.2.8	Szenariorahmen: Annahmen VK-Rechnung	110
9.2.9	Szenariorahmen: Annahmen Betrieb & Nachfrage	113
9.2.10	Szenariorahmen: Annahmen Eignungslogik.....	113
9.3	Energiekennwerte	114
9.4	Fragebogen Unternehmen	115
9.5	Maßnahmenkatalog.....	116
9.6	Gebäudesteckbriefe	117
9.7	Steckbriefe.....	118
9.8	Rückmeldungen Bürgerbeteiligung.....	119



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Untersuchungsgebiet des Konvois (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0").....	11
Abbildung 2: Erläuterung der Aggregationsebenen (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0").....	20
Abbildung 3 Baualtersklassenverteilung des Konvois.....	21
Abbildung 4 Kartografische Darstellung der Baualtersklassen (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0").....	22
Abbildung 5 Gemeindestruktur (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0").....	23
Abbildung 6 Sektorenverteilung des Konvois.....	24
Abbildung 7 Kartografische Darstellung der Sektoren (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0").....	25
Abbildung 8 verlegte Gasleitungen; (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0").....	30
Abbildung 9 bestehende Wärmenetze; (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0").....	32
Abbildung 10 Erzeugungsanlagen Wind (blau), Freiflächen PV (gelb) und KWK (grün) (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0" & (Bundesnetzagentur (BNetzA), 2025)).....	33
Abbildung 11 Summe der Leistungen aller Feuerungsanlagen (innen) sowie der Zentralheizungen (außen) im Konvoi	35
Abbildung 12 Altersverteilung aller Feuerungsanlagen nach Brennstoff.....	36
Abbildung 13 Leistung der Feuerungsanlagen nach Brennstoffen und Leistungsklassen	37
Abbildung 14 Wärmedichtekarte für die Gemeinde Leinzell (Istzustand) (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0").....	38
Abbildung 15 Wärmeendenergieverbrauch nach Energieträgern.....	39
Abbildung 16 Wärmeendenergieverbrauch nach Sektoren.....	40
Abbildung 17 THG-Emissionen nach Energieträgern.....	42
Abbildung 18 THG-Emissionen nach Sektoren.....	43
Abbildung 19 räumlich aufgelöste Energieeinsparungen nach Sektoren (beispielhafte Darstellung für Iggingen) (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0")	48
Abbildung 20 Energieeinsparungen nach Sektoren (2030 und 2040).....	48
Abbildung 21 Solarthermiepotezial auf Dächern (Obergröningen) (links: Dachausrichtung; rechts: Wärmeerzeugung p.a.) (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0").....	50
Abbildung 22 Solarthermiepotezial auf Freiflächen (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0").....	52
Abbildung 23 Flächenhafte Darstellung des möglicher Geothermie-Bohrtiefen & wasserschutzrechtlicher Restriktionen (eigene Darstellung, Datenquellen: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0" und (KEA-BW, Universität Groningen, Hochschule Biberach, 2023))	54
Abbildung 24 Aufbau Wasserstoff-Kernnetz Terranets BW (terranets bw, 2025).....	59
Abbildung 25 Flächenhafte Darstellung des PV-Freiflächenpotenzials (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0" und (Regionalverband Ostwürttemberg, 2024))	63
Abbildung 26 Abstand Windkraftanlagen.....	64
Abbildung 27 Flächenhafte Darstellung des Windpotenzials (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de , dl-de/by-2-0" und (Regionalverband Ostwürttemberg, 2024)).....	65
Abbildung 28 Entwicklung des Wärmeendenergiebedarfe und Emissionen nach	



Heiztechnologien in MWh & der CO ₂ -Emissionen in t (Gesamtkonvoi).....	77
Abbildung 29 Entwicklung des Wärmeendenergiebedarfs nach Sektoren in MWh (Gesamtkonvoi)	77
Abbildung 30 Entwicklung der THG-Emissionen nach Sektor in t CO ₂ (Gesamtkonvoi)	78
Abbildung 31 Eignungsgebiete für Einzelversorgung und Wärmenetze; (eigene Darstellung; Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0").....	79
Abbildung 32 beispielhafte Darstellung eines Maßnahmensteckbriefs.....	82
Abbildung 33 beispielhafter Ortsteilsteckbrief	84
Abbildung 34 Beispiele für Gebäudesteckbriefe	85

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Baualtersklassen	21
Tabelle 2 Gemeindestruktur.....	23
Tabelle 3 Gasnetzparameter nach Gemeinde.....	31
Tabelle 4 Erzeugungsanlagen und Speicher im Konvoi.....	33
Tabelle 5 Erzeugungsanlagen und Speicher im Konvoi, Leistung pro Kopf.....	34
Tabelle 6 Auswertung der Kehrbuchdaten nach Brennstoff und Art der Heizung (Zentral-/Einzelraumheizung).....	35
Tabelle 7 Altersverteilung aller Feuerungsanlagen nach Brennstoff (Anzahl)	36
Tabelle 8 Leistung der Feuerungsanlagen nach Brennstoffen und Leistungsklassen.....	37
Tabelle 9 Verbrauchsdaten leitungsgebundener Energieträger im Konvoi.....	38
Tabelle 10 Anteil der Energieträger in % am Wärmeendenergieverbrauch nach Gemeinde.....	39
Tabelle 11 Anteil der Sektoren in % am Wärmeendenergieverbrauch nach Gemeinde	40
Tabelle 12 Wärmeendenergieverbrauch für öffentliche Gebäude und private Haushalte in kWh pro Kopf	41
Tabelle 13 Wärmeendenergieverbrauch GHD und Industrie in kWh pro Kopf.....	41
Tabelle 14: Treibhausgasemissionen nach Energieträger (Ortner, et al., 2024).....	41
Tabelle 15 Anteil der Energieträger in % an den Emissionen des Wärmeverbrauchs nach Gemeinde	43
Tabelle 16 Anteil der Sektoren in % an den Emissionen des Wärmeverbrauchs nach Gemeinde	44
Tabelle 17 THG-Emissionen (CO ₂ -Äqu) private Haushalte und öffentliche Liegenschaften pro Kopf	44
Tabelle 18 THG-Emissionen (CO ₂ -Äqu) GHD und Industrie pro Kopf.....	44
Tabelle 19 Sanierungspotenzial Annahmen	47
Tabelle 20 technisches Solarthermiepotezial auf Dächern des Konvois	50
Tabelle 21 technisches Solarthermiepotezial auf Freiflächen des Konvois.....	51
Tabelle 22 technisches Geothermiepotezial des Konvois	53
Tabelle 23 Biomassepotenzial des Konvois	56
Tabelle 24 technisches PV-Potenzial auf Dächern des Konvois	61
Tabelle 25 technisches PV Freiflächenpotenzial des Konvois nach aktueller Regionalplanung .	62
Tabelle 26 technisches Windpotenzial des Konvois.....	65
Tabelle 27 Anzahl von Gebäuden und Wärmeendenergieverbrauch 2040 von Gebäuden in Wärmenetz- & Einzelversorgungsgebieten	79



Nomenklatur

Abkürzung	Bedeutung / Kurz-Erklärung
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem
BEHG	Brennstoffemissionshandelsgesetz – nationale CO ₂ -Bepreisung von Brennstoffen.
BEW	Bundesförderung für effiziente Wärmenetze – Förderung u. a. von Machbarkeitsstudien (Modul 1) und Umsetzung.
BHKW	Blockheizkraftwerk – KWK-Anlage, erzeugt gleichzeitig Strom und Nutzwärme.
BISKO	Bilanzierungsstandard Kommunal – einheitliche Methode zur THG-Bilanzierung von Kommunen.
CAPEX	Capital Expenditures – Investitionskosten.
CO ₂	Kohlendioxid (häufig als CO ₂ -Äquivalente bilanziert).
EFH	Einfamilienhaus
EnEV	Energieeinsparverordnung – historisch; in das GEG überführt.
EVU	Energieversorgungsunternehmen
EW	Einwohner
GEG	Gebäudeenergiegesetz – regelt u. a. Effizienzanforderungen und Anlagentechnik in Gebäuden.
GHD	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
GIS	Geoinformationssystem
ISE	Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
JAZ	Jahresarbeitszahl (Wärmepumpe) – JAZ = erzeugte Nutzwärme [kWh] ÷ eingesetzter Strom [kWh] über ein Jahr.
KEA-BW	Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH
KlimaG BW	Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz BW – landesrechtlicher Rahmen (früher KSG BW).
KPI	Key Performance Indicator – Kennzahl zur Erfolgskontrolle (Monitoring).
KWP	Kommunale Wärmeplanung
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung – gleichzeitige Strom- und Wärmeerzeugung, hoher Gesamtwirkungsgrad.
LGL	Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg



Abkürzung	Bedeutung / Kurz-Erklärung
MFH	Mehrfamilienhaus
OPEX	Operational Expenditures – laufende Betriebskosten.
PTKA	Projektträger Karlsruhe – wickelt u. a. die Landesförderung „Freiwillige KWP“ ab.
PV	Photovoltaik – Stromerzeugung aus Solarstrahlung.
PVT	PV-Thermie-Hybridkollektor – kombiniert PV-Strom und Solarthermie.
PtX	Power-to-X – strombasierte Energieträger (z. B. PtG, PtL, synthetische Brennstoffe).
QGIS	Open-Source-Geoinformationssystem
ST	Solarthermie – Wärmeerzeugung aus Solarstrahlung.
THG	Treibhausgase – u. a. CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O; oft als CO ₂ -Äquivalente bilanziert.
WMS	Web Map Service – OGC-Standard zur Kartenvisualisierung im Web/GIS.
WP	Wärmepumpe
WPG	Wärmeplanungsgesetz (Bund) – regelt Pflichten, Fristen und Inhalte der KWP.
WSchV	Wärmeschutzverordnung – historisch; ging in EnEV bzw. heute GEG auf.



1 Aufgabenstellung und Ziele

Die Transformation der Wärmeversorgung hin zu Klimaneutralität und die kommunale Wärmeplanung als strategischer Steuerungsprozess sind von zentraler Bedeutung für das Gelingen des Klimaschutzes. Dafür braucht es das Engagement aller: der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen, der Unternehmen und natürlich auch der Bürgerinnen und Bürger.

Damit am Ende ein klimaneutrales und zugleich wirtschaftliches Wärmeversorgungssystem entsteht, ist eine strategische Herangehensweise erforderlich. Die Kommunen sind hierbei die richtigen Akteure, um diesen Prozess vor Ort zu koordinieren und sinnvoll zu gestalten. Dies gilt insbesondere für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und von Abwärme, die häufig nur durch den gezielten Aus- und Neubau von Wärmenetzen erschlossen werden können.

Die Erstellung der kommunalen Wärmepläne wurde über das Landesprogramm „Freiwillige kommunale Wärmeplanung“ gefördert, das vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg umgesetzt wurde. Gefördert wurde die Beauftragung externer Dienstleister zur Erstellung eines Wärmeplans nach § 27 KlimaG BW; der Fördersatz betrug bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, mit förderfähigen Höchstbeträgen nach Einwohnerzahl. Für kleine Gemeinden unter 5.000 Einwohnern war eine Förderung ausschließlich im Konvoiverfahren möglich. Ein Konvoi umfasst dabei mind. drei Kommunen; eine Kommune übernimmt die federführende Antragstellung (Konvoiführung); die Projektlaufzeit beträgt im Konvoi maximal 24 Monate. Zu diesem Zweck haben sich die Gemeinden Eschach, Göggingen, Heuchlingen, Leinzell, Iggingen, Obergröningen und Schechingen zum Konvoi „Frickenhofer Höhe“ (s. Abbildung 1) zusammengeschlossen, um die KWP gemeinsam durchzuführen. Zur Erstellung wurde die Firma GEO DATA aus Westhausen beauftragt; die Konvoiführung liegt bei der Gemeinde Göggingen.



Abbildung 1 Untersuchungsgebiet des Konvois (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0*)

Die Wärmeplanung ist mehr als die einmalige Erstellung eines Plans: Sie begleitet den Transformationsprozess über die nächsten zwei bis drei Jahrzehnte. Sie muss fortlaufend in städtebauliche Planungen integriert, regelmäßig an veränderte Rahmenbedingungen angepasst und mit unverzüglichem Handeln umgesetzt werden. Denn gerade in der Wärmeversorgung bestimmen lange Investitionszyklen den Handlungsspielraum. Fehlentscheidungen von heute können sich sonst zu langfristigen Hemmnissen entwickeln. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die kommunale Wärmeplanung ein informelles Planungsinstrument der Gemeinde darstellt. Aus den hier vorliegenden Ergebnissen können daher weder Rechtsansprüche abgeleitet werden (z.B. der Aufbau eines Wärmenetzes) noch werden Immobilienbesitzer dazu verpflichtet, bestimmte Wärmeversorgungstechnologien zu nutzen oder sich an ein etwaiges Wärmenetz anzuschließen. Die KWP bietet für den Einzelnen eine Möglichkeit zur Information, wo welche Wärmeerzeugungstechnologien möglichst wirtschaftlich genutzt werden können. Detaillierte Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der KWP könne Kapitel 3 des vorliegenden Berichts entnommen werden.



2 Zusammenfassung

Auftrag & Gebiet: Der Konvoi Frickenhofer Höhe (bestehend aus Eschach, Göggingen, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Obergröningen und Schechingen) hat GEO DATA mit der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung beauftragt. Ziel ist ein klimaneutrales Zielszenario 2040 mit Zwischenstand 2030, abgeleitet aus Bestand, Potenzialen, flächenscharfer Versorgungsstruktur und einem Maßnahmenfahrplan.

Ausgangslage: Die Wärmeversorgung im Konvoi stützt sich überwiegend auf fossile Brennstoffe, wobei Erdgas 20 % und Heizöl 55 % des Wärmeendenergieverbrauchs deckt. Biomasse deckt aktuell 15 %, Wärmepumpen 6 %, Strom (Nachtspeicher- & Stromdirektheizungen) 4 % und Wärmenetze 0,4 %. Nach Sektoren dominieren Private Haushalte (76 %), gefolgt von der Industrie (14 %), Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (3 %) und öffentlichen Liegenschaften (7 %). Bestehende Wärmenetze spielen aktuell keine nennenswerte Rolle. Die Anteile stammen aus der konsolidierten Energie-/THG-Bilanz; Datengrundlagen sind Kkehrbuch- und Netzbetreiberdaten (vgl. Kapitel 4.5.1), die in der Bestandsanalyse zusammengeführt wurden.

Potenziale: Die Potenzialanalyse zeigt, dass der Konvoi auf mehreren erneuerbaren Säulen tragfähig stehen kann: Solarthermie auf Dächern und Freiflächen bietet ein technisches Potenzial von ~1.597 GWh/a, oberflächennahe Geothermie/Umweltwärme von ~71 GWh/a, Biomasse von ~5 GWh/a, PV-Dachstrom und Freifläche von ~75 GWh/a. Diese Quellen bilden die Basis für zwei Pfade: einerseits die Elektrifizierung über Wärmepumpen in dezentral versorgten Gebieten und andererseits erneuerbar gespeiste Wärmenetze. Methodisch wurden die Potenziale flächenscharf auf Basis von Geometrie-/Nutzungsdaten abgeleitet (Dachneigung und -ausrichtung, Verschattungs- und Ausschlusskriterien; zulässige Bohrtiefen & Restriktionen für Geothermie; Vorranggebiete (Regionalplan) und Volllaststunden für Wind) und mit standardisierten spezifischen Erträgen hochgerechnet; die Ergebnisse sind in Kap. 5.2 tabellarisch je Technologie dokumentiert.

Diese Potenziale werden im Zielszenario primär zur Wärmepumpen- und EE-Wärmenetz-Erzeugung genutzt. Die Zuordnung folgt einer Kosten-/Temperatur-Logik (Niedertemperatur-Eignung für WP; Netze in hochverdichteten Kernen mit EE-Erzeugung).

Zielszenario 2030/2040: Im Zielszenario sinkt der wärmebezogene Endenergiebedarf von heute 119 GWh/a zunächst auf 108 GWh/a in 2030 (-9 %) und weiter auf 97 GWh/a in 2040 (-18 %). Parallel reduzieren sich die THG-Emissionen deutlich auf 15.290 t CO₂Äqu./a in 2030 und 950 t



CO₂Äqu./a in 2040. Die Versorgungsstruktur verschiebt sich dabei weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Wärmeversorgungstechnologien: 2030 stellen Erdgas und Heizöl zusammen 41 %, Wärmepumpen und Wärmenetze 40 % und Biomasse 16 % der Wärmebereitstellung. Im Jahr 2040 dominieren schließlich Wärmepumpen mit 80 %, ergänzt durch erneuerbar betriebene Wärmenetze mit 4 % und Biomasse mit 16 %. Berechnet wurden die Zielpfade mit der in Kapitel 6.1 beschriebenen Szenariomethodik (Sanierungspfade, Technologieumstieg, zeitabhängige Emissionsfaktoren & Kosten und daraus resultierende Ergebnisse der Deckungsbeitrags- & Vollkostenrechnung).

Räumliche Ableitung: Die Konvoikommunen werden auf Basis der erhobenen Bestands- & Potenzialdaten in Wärmenetz- und Einzelversorgungsgebiete eingeteilt. Die Netzentwicklung priorisiert dichte Bestandskerne und kommunale Cluster; Einzelversorgung setzt auf Wärmepumpen und Biomasse. In der aktuellen Ausweisung liegen 4.610 Gebäude in Einzelversorgungsgebieten (93.540 MWh/a in 2040) und 34 Gebäude in Wärmenetzgebieten (3.758 MWh/a). Die Abgrenzung erfolgte über die Wärmedichte, Leitungslänge je MWh und daraus abgeleitet Wärmevollkostenvergleiche der zur Verfügung stehenden Technologien.

Wärmewendestrategie: Pro Kommune werden mindestens fünf prioritäre Maßnahmen mit Steckbriefen beschrieben (z. B. Netzverdichtung + EE-Erzeugung, WP-Rollout in EFH/MFH-Clustern, Sanierungspakete kommunaler Liegenschaften, Daten/Monitoring/Digitaler Zwilling).

Monitoring & Fortschreibung. Review alle 3–5 Jahre, Weiterschreibung ≤ 7 Jahre. Die Energiekennwerte (Ist/2030/2040) werden gemäß LV für die Landesdatenbank bereitgestellt.

3 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Wärmewende ist ein zentrales Handlungsfeld, um die Klimaschutzziele auf Bundes- und Landesebene zu erreichen. Neben dem Verkehrssektor besteht insbesondere im Bereich der Wärmeversorgung erheblicher Handlungsbedarf. Zum einen muss der Wärmebedarf in Gebäuden deutlich reduziert werden, zum anderen ist sicherzustellen, dass der verbleibende Bedarf klimaneutral gedeckt wird.

Um diesen Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten, hat der Gesetzgeber auf Landes- wie auf Bundesebene verbindliche Regelungen geschaffen. Die Kommunen nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein: Sie sind zentrale Akteure der kommunalen Wärmeplanung, müssen aber gleichzeitig zahlreiche weitere Beteiligte – von Bürgerinnen und Bürgern bis hin zu überregionalen Energieversorgern – in den Prozess einbinden.

Im Folgenden werden die drei maßgeblichen rechtlichen Grundlagen näher erläutert:

- das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW),
- das Wärmeplanungsgesetz des Bundes (WPG) sowie
- das Gebäudeenergiegesetz (GEG).

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wärmeplans wurden die jeweils aktuellen Fassungen des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg (KlimaG BW), des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) sowie des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zugrunde gelegt. Etwaige künftige Novellierungen dieser Gesetze werden in den regelmäßigen Fortschreibungen der kommunalen Wärmeplanung berücksichtigt, sodass der Plan kontinuierlich den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht.

3.1 Klimaschutzgesetz

Das aktuell geltende Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) wurde am 1. Februar 2023 vom Landtag verabschiedet und stellt eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Gesetzes von 2013 dar. In § 27 „Kommunale Wärmeplanung“ verpflichtet das KlimaG BW Stadtkreise und große Kreisstädte, bis zum 31. Dezember 2023 einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen, um das Landesziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen.

Nach § 27 Absatz 3 KlimaG BW ist eine Fortschreibung des Wärmeplans spätestens alle sieben Jahre erforderlich. Der in § 27 Absatz 2 festgelegte Mindestumfang kommunaler Wärmepläne



umfasst die Bestandsanalyse, die Potenzialanalyse, die Entwicklung von Zielszenarien sowie die Ableitung konkreter Maßnahmen.

Um der gesetzlichen Forderung nach Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 27 Absatz 3 KlimaG BW) nachzukommen, wird neben einer allgemeinen Beteiligung der Bürgerschaft auch gezielt der Austausch mit relevanten Interessensgruppen gesucht. Informationen über den Planungsstand werden online über kommunale Internetportale bereitgestellt. Zusätzlich finden öffentliche Veranstaltungen statt, um die Bevölkerung aktiv einzubeziehen. Ergänzend werden Rückmeldungen per E-Mail-Adresse entgegengenommen. (vgl. Kapitel 4.6)

Die in § 27 Absatz 4 KlimaG BW geforderte Vorlage des kommunalen Wärmeplans beim zuständigen Regierungspräsidium erfolgt nach Beschluss des Plans im Gemeinderat. Auch die verpflichtende Datenübergabe an die elektronische Datenbank des Landes wird zu diesem Zeitpunkt durchgeführt. Die Veröffentlichung der Pläne im Internet, wie in § 27 Absatz 5 vorgeschrieben, erfolgt anschließend.

3.2 Wärmeplanungsgesetz

Mit Inkrafttreten des bundesweiten Wärmeplanungsgesetzes (WPG) zum 1. Januar 2024 wurde erstmals eine flächendeckende Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung für alle Kommunen eingeführt. Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern sind verpflichtet, ihren kommunalen Wärmeplan bis spätestens 30. Juni 2028 zu erstellen. Der Stichtag für die Bevölkerungszahl ist der 1. Januar 2024

Für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern können die Bundesländer ein vereinfachtes Wärmeplanungsverfahren mit reduzierten Anforderungen vorsehen. Alternativ ist es möglich, dass sich solche Gemeinden zu einem „Konvoi-Verfahren“ zusammenschließen, bei dem mehrere Kommunen gemeinsam einen Wärmeplan entwickeln.

Inhalte und Ziele der Wärmeplanung

Die Wärmeplanung soll auf Basis vorhandener Daten - z. B. aus Registern, Versorgern oder öffentlichen Stellen - erarbeitet werden, ohne dass eine umfassende Neu-Datenbeschaffung notwendig ist.

Sie umfasst ebenfalls wie die Wärmeplanung nach KlimaG BW:

- Bestandsanalyse – Aktueller Wärmeverbrauch, Versorgungstechnologien, Gebäudestruktur
- Potenzialanalyse – Lokale Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Wärmequellen und Abwärme
- Zielszenarien – Entwicklung künftiger Wärmeversorgungsstrategien



- Gebietsstrukturierung – Identifikation von Eignungsgebieten für zentrale Wärmenetze und dezentrale Versorgung
- Maßnahmenkatalog – Konkrete Empfehlungen zur Umsetzung kosteneffizienter, klimaneutraler Wärmeversorgung

Nach dem KlimaG BW erstellte Wärmepläne behalten bis zum gesetzlichen Stichtag (30. Juni 2026 für Kommunen ≥ 100.000 EW bzw. 30. Juni 2028 für Kommunen < 100.000 EW) ihre Gültigkeit und genießen Bestandsschutz, bis eine Fortschreibung nach den Vorgaben des novellierten Wärmeplanungsgesetzes (WPG) erforderlich wird.

Integration mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Die GEG-Vorgaben zur Nutzung erneuerbarer Energien bei Heizungsneuerungen (65 %-Regel) greifen ab dem 1. Juli 2028 in Gemeinden unter 100.000 Einwohnern – und damit später als in größeren Gemeinden. Wird ein Wärmenetz- oder Wasserstoffnetz-Ausbaug Gebiet rechtsverbindlich per kommunaler Satzung ausgewiesen, tritt diese GEG-Anforderung im jeweiligen Gebiet bereits einen Monat nach Beschluss in Kraft

Rechtsverbindlichkeit und strategischer Rahmen

Ein kommunaler Wärmeplan ist rechtlich nicht verbindlich – er begründet keinerlei Verpflichtung für Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen. Vielmehr dient er als strategisches Instrument zur Steuerung der Transformation der Wärmeversorgung und als Planungsgrundlage für Bebauung, Energieplanung oder Förderentscheidungen

Unterstützung und landesrechtliche Umsetzung

In Baden-Württemberg unterstützt ein Förderprogramm die Wärmeplanung in Gemeinden, die bislang nicht unter die Pflichtregelung gefallen sind. Gemeinden ab 5.000 Einwohnern können eigenständig einen Antrag stellen; kleinere Gemeinden können sich im Konvoi-Verfahren zusammenschließen und gemeinsam einen Förderantrag einreichen.

3.3 Gebäudeenergiegesetz

Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wurde am 8. September 2023 vom Bundestag beschlossen und tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Ziel ist es, die Wärmewende umzusetzen und das Heizen mit erneuerbarer Energie schrittweise zum Standard zu machen. Sowohl Neubauten als auch Bestandsgebäude müssen zeitlich gestaffelt zunächst anteilig und langfristig vollständig mit erneuerbaren Energien beheizt werden, um bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen.



Für Bestandsgebäude in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern gilt § 71 Absatz 1 GEG ab dem 1. Juli 2028 (§ 71 Absatz 8 GEG). Ab diesem Stichtag dürfen nur noch Heizungsanlagen installiert und in Betrieb genommen werden, die mindestens 65 Prozent der bereitgestellten Wärme aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme erzeugen. Konventionelle Öl- und Gasheizungen dürfen dann nicht mehr neu eingebaut werden. Der Weiterbetrieb oder die Reparatur bestehender Anlagen bleibt jedoch möglich. Für besondere Heizsituationen – etwa Etagenheizungen oder Einzelraumfeuerungen – sieht das Gesetz in § 71f Übergangsfristen von bis zu 13 Jahren vor.

Neubauten in Neubaugebieten müssen bereits ab dem 1. Januar 2024 § 71 Absatz 1 GEG erfüllen. Bei Nachverdichtung (Schließung von Baulücken) gelten hingegen die gleichen Fristen wie im Gebäudebestand.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz benennt folgende Optionen, um die 65-Prozent-Anforderung zu erfüllen:

- Anschluss an ein Wärmenetz
- Wärmepumpe
- Biomasseheizung (Holz, Hackschnitzel, Pellets)
- Stromdirektheizung (nur in gut gedämmten Gebäuden)
- Hybridlösungen (z. B. Wärmepumpe oder Solarthermie kombiniert mit Gas-/Öl-Spitzenlastkessel oder Biomasseheizung)
- Solarthermieranlagen (bei vollständiger Deckung des Wärmebedarfs)
- Gasheizungen, die nachweislich mindestens 65 % nachhaltiges Biomethan oder biogenes Flüssiggas nutzen

Die im GEG festgelegten Stichtage sind auf die Fristen im Bundes-Wärmeplanungsgesetz (WPG) abgestimmt, jedoch nicht vom tatsächlichen Fortschritt der kommunalen Wärmeplanung abhängig. Konkret bedeutet dies:

Bis zum 30. Juni 2028 muss in Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern ein Wärmeplan vorliegen (§ 4 Abs. 2 WPG).

Für Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gilt § 71 Abs. 1 GEG zeitlich gestaffelt: Ab dem 1. Juli 2028 dürfen nur noch Heizungsanlagen installiert werden, die



mindestens 65 % erneuerbare Energien oder unvermeidbare Abwärme nutzen. Damit wird den kleineren Kommunen ein längerer Vorlauf zur Umsetzung der Wärmeplanung eingeräumt. Die Regelungen zu Öl- und Gasheizungen sind auch hier bundesweit einheitlich und gelten unabhängig von den Ergebnissen der lokalen Wärmeplanung. Solange im Rahmen der Wärmeplanung lediglich Wärmenetzzeignungsgebiete identifiziert, aber noch keine verbindlichen Beschlüsse zum Bau von Wärmenetzen gefasst wurden, greifen die besonderen Übergangsregelungen nach § 71j GEG („Neu- und Ausbau eines Wärmenetzes“) auch für kleinere Gemeinden noch nicht. Erst wenn ein Energieversorgungsunternehmen den Bau eines Netzes vertraglich zusichert und die Kommune entsprechende Beschlüsse fasst, entstehen für Gebäudeeigentümer die in § 71j Absatz 4 GEG beschriebenen Ansprüche.



4 Bestandsanalyse

Die Bestandsanalyse umfasst die Erhebung von Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypologien, den Versorgungsstrukturen von Gas- und Wärmenetzen, Heizzentralen und Speichern sowie zum Verbrauch von Gas, Fernwärme (Wärmenetze) und Heizstrom. Zudem wird die Wärmeversorgungsstruktur in Wohn- und Nichtwohngebäuden ermittelt. Darauf aufbauend werden Wärmebedarf und -verbrauch sowie die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen im Wärmesektor bestimmt.

In den folgenden Abschnitten werden die erhobenen Daten und ihre Herkunft näher beschrieben. Ein zentrales Ziel der Bestandsanalyse ist die Ermittlung des Energiebedarfs für Heiz- und Prozesswärme und der Treibhausgasemissionen, die auf den Wärmesektor zurückzuführen sind. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die anschließende Potenzialanalyse (Kapitel 5), in der Abschätzungen zum zukünftigen Wärmebedarf und zu möglichen Wärmedeckungsanteilen vorgenommen werden.

Die Aufbereitung und Auswertung der Daten erfolgt mithilfe von QGIS, einem Open-Source-Geoinformationssystem, sowie INFRA Wärme, einem Tool der Ibd Beratungsgesellschaft mbH.

4.1 Zusammenführung auf Flurstücks- und Baublockebene

Zur datenschutzkonformen Darstellung werden die Gebäudedaten in Baublöcken zusammengefasst. Dabei erfolgt eine zweistufige Aggregation:

1. Flurbaublöcke

Auf Grundlage der im ALKIS-Kataster verzeichneten Flurstücke werden beheizte, angrenzende Flurstücke zu Flurbaublöcken zusammengefasst. Somit werden u.a. Straßenabschnitte ausgeschlossen. Anschließend wird überprüft, ob innerhalb eines Blocks mehr als fünf Gebäude vorhanden sind; ist dies nicht der Fall, wird der Block entsprechend erweitert. In einem weiteren Schritt erfolgt eine Prüfung auf großflächige unbeheizte Areale (z. B. angrenzende Waldflächen oder Gärten). Diese Bereinigung ist insbesondere für die Berechnung der Wärmedichte von Relevanz.

2. Umfassende Baublockdarstellung

Zusätzlich erfolgt eine gröber gefasste Aggregation zu umfassenden Baublöcken. Diese dient dem Schutz sensibler Daten – insbesondere hinsichtlich der bestehenden Energieträger – und soll Rückschlüsse auf einzelne Eigentümer ausschließen.

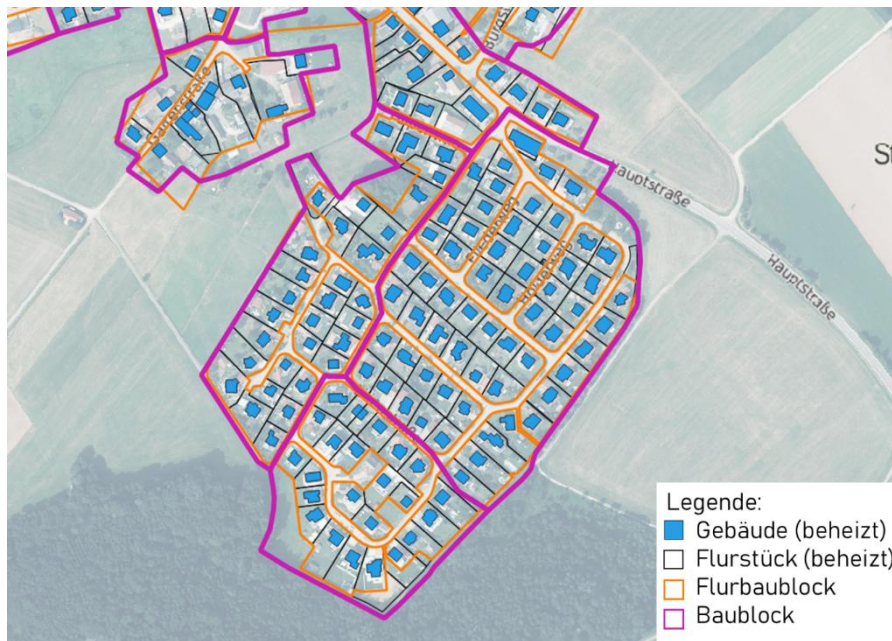


Abbildung 2: Erläuterung der Aggregationsebenen (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0")

4.2 Siedlungsentwicklung

Zunächst wird die zeitliche Entwicklung der Siedlungsbereiche in den Gemeinden seit 1930 analysiert. Grundlage hierfür ist der Baujahresdatensatz der NEXIGA GmbH, der auf Begehungen seit den 1990er-Jahren basiert und durch Kooperationen, amtliche sowie nichtamtliche Datenquellen und automatisierte Internetrecherchen fortlaufend ergänzt und aktualisiert wird. Die Daten sind in 13 Baujahrklassen unterteilt, wodurch das Gebäudealter bestimmt werden kann.

Da die Baujahresangaben insbesondere in ländlichen Bereichen nicht immer vollständig oder exakt sind, wird der Datensatz durch Luftbildanalysen verfeinert, um Stadtentwicklungsbereiche genauer ausweisen zu können (vgl. Kapitel 4.2.1). Ergänzend fließen Stadtentwicklungskonzepte sowie Angaben der Gemeinden zu Neubauvorhaben in die Analyse ein.

4.2.1 Baujahr und Baualtersklassen

Zur weiteren Analyse werden die Baujahre der Gebäude in die in Tabelle 1 dargestellten Klassen untergliedert. Die Baualtersklassen folgen dabei den energierechtlichen Zäsuren (WSchV/EnEV) sowie historischen Bauphasen. Die zugrunde liegende Datenbasis weist insbesondere im ländlichen Raum eine eingeschränkte Verlässlichkeit auf, da die Angaben aufgrund geringer Eigentümerfluktuationen oftmals auf Sekundärquellen, wie beispielsweise Online-Inseraten, beruhen. Um die Validität der Baujahresangaben zu erhöhen, wurde ein Plausibilisierungsverfahren angewandt. Dabei erfolgte eine Kreuzvalidierung der Baujahresdaten mit historischen Luftbildern des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL BW) sowie mit



vorliegenden Bebauungsplänen. Auf diese Weise konnten Unstimmigkeiten identifiziert und die Datenbasis methodisch verfeinert werden.

Tabelle 1: Baualtersklassen

Baualtersklasse	Begründung
Vor 1919	Historische Gebäude
1919 – 1949	Kriegsbauten
1949 – 1977	Nachkriegsbauten
1977 – 1995	1. Wärmeschutzverordnung (WSchV 1977/1982)
1995 – 2002	WSchV 1995
2002 – 2009	1. Energieeinsparverordnung (EnEV 2002)
2009 – 2016	EnEV 2009
Ab 2016	EnEV 2014/2016

Für den Gesamtkonvoi ergibt sich folgende Baualtersklassenverteilung:

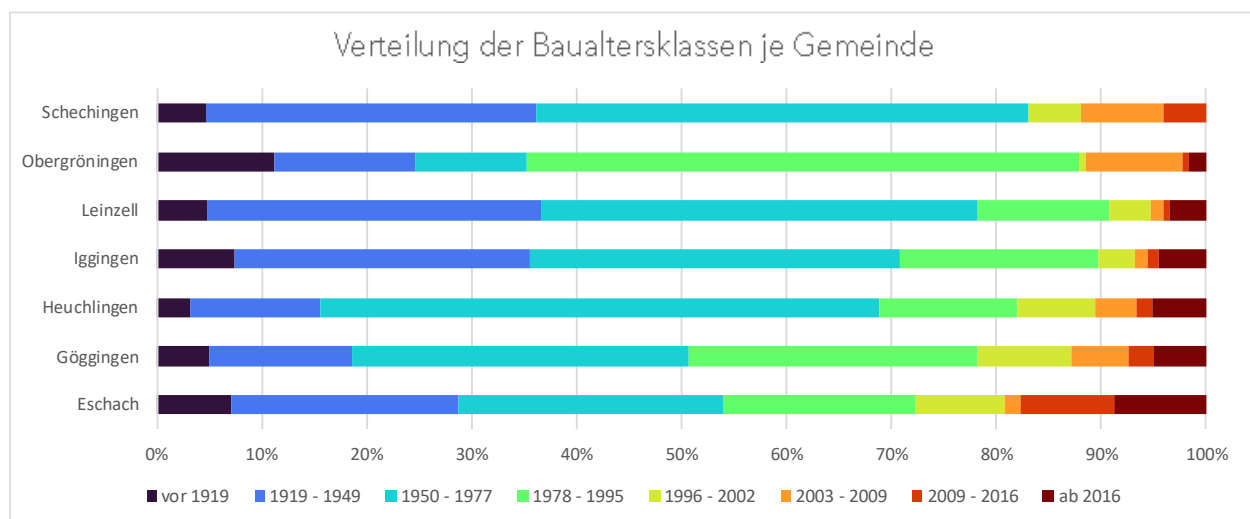


Abbildung 3 Baualtersklassenverteilung des Konvois

Konvoiübergreifend ist festzuhalten, dass Gebäude aus den Baualtersklassen 1950-1977 meist dominieren, die typischerweise höhere Vorlauftemperaturen und geringere Sanierungstiefen aufweisen. Für die anstehende Wärmewende bedeutet das, dass zunächst Sanierungsimpulse im Altbaubestand zu setzen sind. Die energetische Sanierung im Altbau bildet die Voraussetzung zur Temperaturabsenkung und damit zur Wärmepumpeneignung. In Clustern mit hoher Dichte und geringem Sanierungsgrad können Wärmenetze mit erneuerbarer Erzeugung eine Option zur zukünftigen Versorgung darstellen.

Die Gewichtung der Einfärbung des Flurbaublocks erfolgt anhand der beheizten Nutzfläche im Baublock.

Für die weitere Analyse erfolgt zunächst eine **Unterteilung in Ortslagen** sowie eine **Gebietseingrenzung** als Grundlage für die späteren Steckbriefe. Maßgebliche Parameter für diese Abgrenzung sind die **Einwohnerzahl** (auf Basis der jeweils aktuellen Zählungen der Gemeinden, mit dem Zensus 2022 als Rückfalloption), die **Gesamtfläche**, die **Anzahl der Gebäude** sowie die **Flächenaufteilung in Sektoren** (vgl. Kapitel 0). Ergänzend wird die **Flächendichte Wohnen** ermittelt, die sowohl die durchschnittliche Wohnfläche pro Wohnung als auch die Wohnfläche pro Einwohner berücksichtigt.

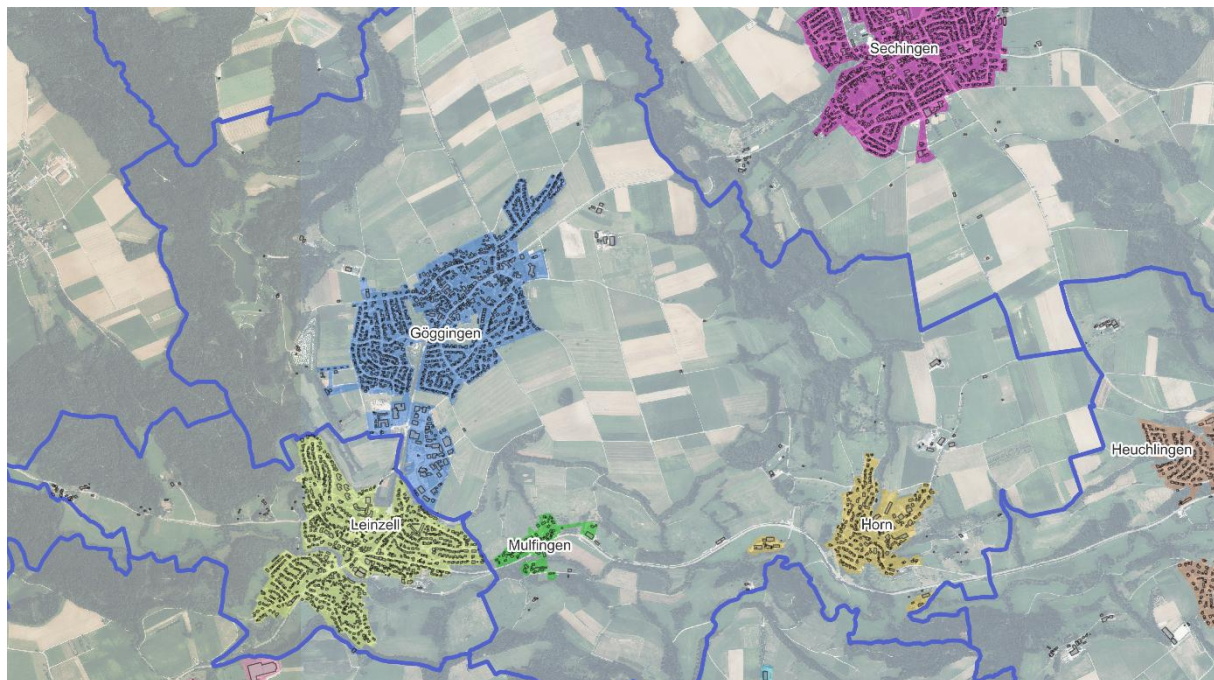


Abbildung 5 Gemeindestruktur (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0*)

Für die Darstellung der Ausgangssituation und Potenziale wird die Gemeinde in zwei Ebenen unterteilt: Zum einen wird ein **Gemeindesteckbrief** erstellt, in dem alle relevanten Daten und Informationen auf Gesamtebene zusammengefasst sind. Ergänzend dazu werden **Ortsteilsteckbriefe** für die größeren Ortsteile erstellt, um spezifische Unterschiede und Potenziale aufzuzeigen. Die kleineren Ortschaften werden hingegen nicht in eigenen Steckbriefen dargestellt, sondern ausschließlich im Gemeindesteckbrief berücksichtigt.

Tabelle 2 Gemeindestruktur

Gemeinde	Einwohnerzahl	Gesamtfläche in ha	Wohnfläche in ha	Flächendichte Wohnen	Wohnfläche/Wohnung in m ²
Eschach	1.920	2.028	13,6	0,007	168,8
Göggingen	2.545	1.138	15,8	0,014	165,1
Heuchlingen	2.219	903	14,1	0,016	175,4
Iggingen	2.613	1.139	18,1	0,016	166,2
Leinzell	2.018	211	14,4	0,068	161,3
Obergröningen	427	586	2,9	0,005	144,4
Schechingen	2.245	1.187	13,8	0,012	163,4

4.3.1 Sektoren

Die Gebäudefunktion beschreibt die jeweilige Nutzung eines Gebäudes. Grundlage der Datenerhebung bilden die LOD2-Daten, in denen zwischen insgesamt 235 unterschiedlichen Funktionen differenziert wird. Für die Wärmeplanung erfolgt auf dieser Basis eine Klassifizierung in IWU-Typen bzw. gemäß VDI-Norm. Die Gebäude werden dabei den folgenden Hauptkategorien zugeordnet: Industrie (Betriebe des verarbeitenden Gewerbes), Private Haushalte (Ein- und Mehrpersonenhaushalte), Öffentliche Gebäude (z. B. Verwaltungsgebäude, kommunale Schulen oder Kindertagesstätten) sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD).

Die Zusammenfassung in diese vier Hauptgruppen dient der methodischen Vereinheitlichung und ermöglicht eine vergleichbare Auswertung innerhalb der kommunalen Wärmeplanung. Sie bildet zudem die Grundlage für eine energetische Typisierung der Gebäude, da unterschiedliche Nutzungsarten charakteristische Wärmebedarfsstrukturen aufweisen. Darüber hinaus gewährleistet diese Kategorisierung eine Kompatibilität mit nationalen und landesweiten Bewertungsstandards sowie mit bestehenden Referenzwerten für den Wärmeverbrauch. Eine genaue Zuteilung nach Gebäudefunktionskennung findet sich im Anhang 9.2.1.

Für die Gemeinden des Konvois ergibt sich folgende Sektorenverteilung:

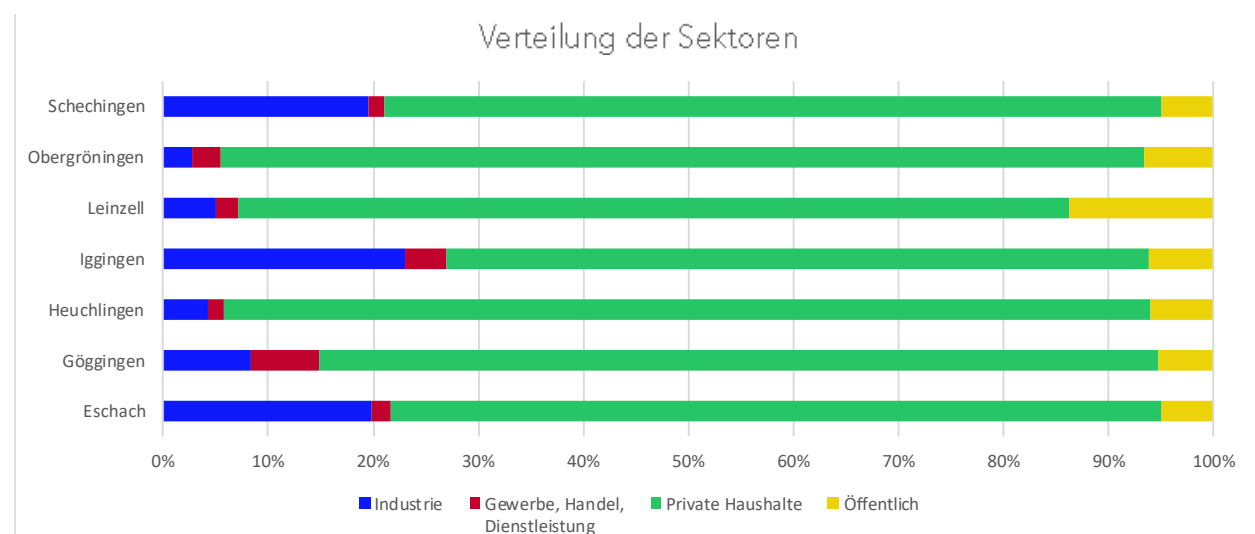


Abbildung 6 Sektorenverteilung des Konvois

Es wird deutlich, dass im Großteil der Konvoigemeinden die privaten Haushalte den überwiegenden Sektor darstellen (Anteil von ca. 50 – 80 % der beheizten Fläche).

Die nachfolgende Abbildung 7 zeigt die kartografische Darstellung der Sektorenverteilung für Leinzell, alle weiteren Gemeinden sind aufgrund der besseren Lesbarkeit des Berichts in den jeweiligen Steckbriefen der Gemeinden im Anhang 9.6 abgebildet.

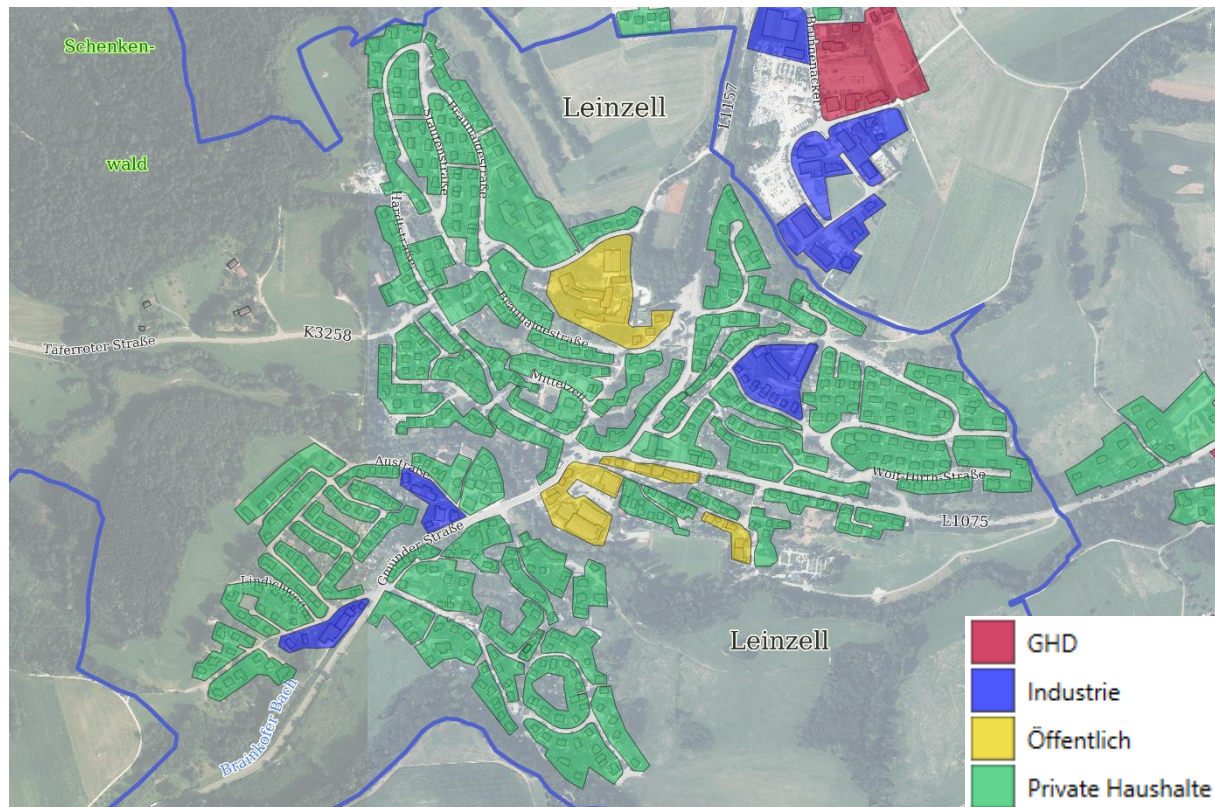


Abbildung 7 Kartografische Darstellung der Sektoren (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0*)

Die Gewichtung der Einfärbung des Flurbaublocks erfolgt anhand der beheizten Nutzfläche im Baublock.

4.4 Aktuelle Versorgungsstruktur

Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW) ermächtigt die Kommunen, relevante Daten für die Wärmeplanung zu erheben, um die erforderliche Datenqualität sicherzustellen. Gemäß § 33 KSG BW sind alle Kommunen „... zum Zweck der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans ermächtigt, gebäudescharfe Daten bei Energieunternehmen und Bezirksschornsteinfegermeistern zu beschaffen“. Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung verwendet werden.

Das nachfolgende Kapitel erläutert, welche Daten für die Wärmeplanung erhoben und wie diese aufbereitet wurden. Im Anschluss wird der aktuelle Stand der Wärmeversorgung in den Gemeinden dargestellt.

4.4.1 Unterscheidung Bedarf und Verbrauch

Im Wärmesektor werden die Begriffe Bedarf und Verbrauch häufig synonym verwendet, obwohl sie unterschiedlich definiert sind. Um Missverständnisse zu vermeiden, erfolgt im Folgenden eine

klare Abgrenzung. Grundsätzlich gilt: Der Bedarf ist ein berechneter, der Verbrauch ein gemessener Wert. Diese Differenzierung wird auch beim Energieausweis berücksichtigt.

Beim Energiebedarfsausweis werden Gebäudedaten sowie Standard-Randbedingungen (z. B. Außentemperaturen, Raumtemperaturen, Nutzerverhalten) herangezogen, um die benötigte Wärmemenge rechnerisch zu bestimmen. Dadurch wird eine hohe Vergleichbarkeit zwischen Gebäuden erreicht.

Beim Energieverbrauchsausweis hingegen wird die tatsächlich im Gebäude benötigte Wärmemenge erfasst. Unterschiede zwischen Bedarf und Verbrauch können durch variierendes Nutzerverhalten (z. B. Anwesenheitszeiten, gewünschte Raumtemperaturen) erheblich ausfallen.

Für die kommunale Wärmeplanung ist eine einheitliche Verwendung von ausschließlich Bedarfs- oder Verbrauchsdaten nicht möglich, da für leitungsgebundene Energieträger meist reale Verbrauchsdaten vorliegen, während bei anderen aufgrund fehlender systematischer Erfassung eine Berechnung notwendig ist. Daher wird folgende Nomenklatur verwendet:

Endenergieverbrauch / Wärmeverbrauch

Die – sofern verfügbar – gemessene, andernfalls berechnete Menge eines Brennstoffs oder Energieträgers in kWh, die direkt vor Eintritt in den Wärmeerzeuger anfällt. Hierin ist auch die Umweltwärme (bei Wärmepumpen) berücksichtigt. Es handelt sich somit um den Energieverbrauch der Heizung.

Endenergiebedarf / Wärmebedarf

Liegen keine Verbrauchsdaten vor, wird mit Hilfe von typischen Volllaststunden des Gebäudetyps der Bedarf eines Gebäudes abgeschätzt. Die Annahmen werden in Kapitel 4.4.2 spezifiziert.

4.4.2 Wärmebedarf

Zunächst liegt für jedes Gebäude ein berechneter Wärmebedarf vor. dieser ergibt sich aus dem spezifischen Wärmebedarf der jeweiligen Gebäudetypologie und der angenommenen beheizten Fläche

$$WB_{Geb} = s_{WB} \times A_B \quad (1)$$

Mit

WB_{Geb} Wärmebedarf Gebäude in kWh

s_{WB} spezifischen Wärmebedarf der jeweiligen Gebäudetypologie in kWh/m²

A_B beheizte Fläche in m²



Die Annahmen zum spezifischen Wärmebedarf der jeweiligen Gebäudetypologie (s_{WB}) ist dem Anhang 9.2.1 zu entnehmen.

Bei Gebäuden mit Mischnutzung wird der Wärmebedarf anteilig entsprechend der jeweiligen Flächen berechnet.

Beheizte Fläche von Wohngebäuden

Für Wohngebäude wird die Gebäudenutzfläche als beheizte Fläche angesetzt. Sie setzt sich zusammen aus der Gebäudegrundfläche, der Anzahl der Vollgeschosse, der Dachform sowie folgenden Annahmen:

- keine beheizten Untergeschosse,
- Flachdach = vollwertiges Geschoss,
- geneigtes Dach = 75 % eines normalen Geschosses.

Die so berechnete Fläche wird anschließend mit einem Abschlagsfaktor in Abhängigkeit vom Gebäudetyp multipliziert (Einfamilienhaus = 0,77; Mehrfamilienhaus = 0,80):

$$A_{B,W} = A_{GF} \times n_{\text{Geschosse}} \times a_B \quad (2)$$

Mit

$A_{B,W}$ Gebäudenutzfläche Wohnen in m²

A_{GF} Gebäudegrundfläche in m²

$n_{\text{Geschosse}}$ Anzahl der Vollgeschosse

a_B Abschlagsfaktor

Beheizte Fläche von Nichtwohngebäuden

Bei Nichtwohngebäuden wird in der Regel das Dachgeschoss nicht beheizt und die Grundfläche entspricht meist die tatsächliche Nutzfläche. Die Berechnung vereinfacht sich daher zu:

$$A_{B,NW} = A_{GF} \times n_{\text{Geschosse}} \quad (3)$$

Mit

$A_{B,NW}$ Gebäudenutzfläche Nicht-Wohnen in m²

Mit den so ermittelten beheizten Flächen kann der Wärmebedarf nach Nutzung bestimmt werden, indem diese mit den spezifischen Wärmebedarfswerten multipliziert werden, siehe Formel (1).

4.4.3 Wärmeverbrauch

Für Gebäude mit Feuerungsstätten können über das KlimaG auch Daten der Bezirksschornsteinfeger abgefragt werden mit folgendem Inhalt:

Für leitungsgebundene Energieträger (Gas, Strom, Fernwärme) werden die Verbräuche gebäudescharf gemäß den Angaben der jeweiligen Versorger übernommen. Grundlage bilden die Daten des zuletzt abgeschlossenen Jahres (2023). Der Stromverbrauch für Heizzwecke wird dabei in Stromdirektheizung, Nachtspeicherofen und Wärmepumpe unterteilt. Der Stromverbrauch von Wärmepumpen wird mit einem JAZ von 3,19 multipliziert, um den tatsächlichen Heizwärmeverbrauch zu ermitteln. Dieser Wert ist entscheidend, um die Heizwärme mit anderen Technologien vergleichen und die Einsparpotenziale einer Sanierung abschätzen zu können. Für die Energie- und Treibhausgasbilanz ist der JAZ hingegen nicht relevant, da hier ausschließlich der tatsächliche Verbrauch der Energiequelle (in diesem Fall Strom) berücksichtigt wird.

Bei öffentlichen Gebäuden liegen ebenfalls gebäudescharfe Daten vor, die über die verpflichtenden Energieberichte erfasst werden.

Für Gebäude mit Feuerungsanlagen können zudem nach Maßgabe des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KSG BW) Daten der Bezirksschornsteinfeger erhoben werden. Diese umfassen:

- Adresse
- Feuerstätten Art
- Brennstoff
- Nennwärmeleistung
- Heizungsbaupjahr
- Zentral- oder Einzelraumheizung

Die Daten liegen in der Regel gebäudescharf vor, können in Einzelfällen jedoch aggregiert (meist für bis zu fünf Hausnummern) übermittelt werden. Um in solchen Fällen eine eindeutige Zuordnung vorzunehmen, werden die Verbrauchsdaten für Strom und Gas als Referenz herangezogen:

- Gebäude mit Gasverbrauch werden einer Gasheizung in den Schornsteinfegerdaten zugeordnet.
- Gebäude mit Wärmepumpen erhalten keine Zentralheizung, sondern lediglich ggf. ergänzende Einzelraumfeuerstätten (z. B. Kamine).
- Übrige Gebäude werden den verbleibenden Zentralheizungen zugeordnet; hierbei wird die größte Heizleistung dem größten noch unbekannten Gebäude zugewiesen.



- Abschließend werden Einzelraumheizungen entsprechend der Gebäudenutzfläche verteilt, bis eine eindeutige Zuordnung erreicht ist.

Zusätzlich werden Adresslücken korrigiert, indem fehlende Gebäude im ALKIS-Datensatz händisch nachverfolgt und den passenden Objekten zugeordnet werden.

Da die Daten zu Feuerungsanlagen nur die Leistung ausweisen, erfolgt eine Umrechnung in Verbrauchswerte (kWh). Für Gas- und Stromheizungen werden die realen Verbrauchsdaten der Energieversorger übernommen. Bei allen anderen Feuerungsarten wird der Verbrauch durch Multiplikation der Nennleistung mit typischen Volllaststunden ermittelt. Die entsprechende Zuordnung ist in Anhang 9.2.3 dargestellt.

Umgang mit Datenlücken

Trotz dieser Zuordnungen verbleiben in Einzelfällen Gebäude ohne Heizungszuweisung, obwohl deren Nutzung auf eine Beheizung schließen lässt. Hierbei handelt es sich häufig um kleinere Wärmeverbünde. In solchen Fällen wird der Gesamtwärmeverbrauch auf die Gebäude proportional zur jeweiligen Nutzfläche verteilt:

$$WV_{Gebäude} = WV_{ges} \times \frac{A_B}{A_{B,ges}} \quad (4)$$

Mit

$WV_{Gebäude}$	Wärmeverbrauch in kWh
WV_{ges}	Wärmeverbrauch gesamt in kWh
$A_{B,ges}$	Summe der Nutzflächen in m ²

Dieses Verfahren wird auch bei Doppelhaushälften angewendet, die über eine gemeinsame Heizungsanlage versorgt werden.

Liegen keinerlei Daten zu einem Gebäude vor und ist kein Wärmeverbund erkennbar, wird der dominante Energieträger der umliegenden Gebäude angenommen. In diesem Fall wird der berechnete Wärmebedarf (vgl. Kapitel 4.4.2) des Gebäudes als Verbrauchswert angesetzt.

Zur besseren Übersicht und Vergleichbarkeit erfolgt im Rahmen der Wärmeplanung eine Vereinfachung der Energieträgerdarstellung. Dabei werden einzelne Energieträger zu übergeordneten Kategorien zusammengefasst:

- Flüssiggas und Erdgas werden unter Gas geführt.

- Stromdirektheizungen und Nachtspeicherheizungen werden der Kategorie Strom zugeordnet.
- Alle biogenen Feststoffe werden in der Kategorie Biomasse zusammengefasst.
- Stein- und Braunkohle werden gemeinsam unter Kohle betrachtet.

Diese vereinfachte Zuordnung ermöglicht eine konsistente Auswertung und eine klarere Darstellung der Ergebnisse.

4.4.4 Gasnetze

Zusätzlich zu den gebäudescharfen Verbrauchsdaten stellt der Gasversorger weitere wesentliche Informationen für die Wärmeplanung bereit. Dazu zählen die räumliche Lage des Gasnetzes, die Anzahl der Hausanschlüsse – abgeleitet aus den ermittelten Verbräuchen – sowie Angaben zum Alter der Netzabschnitte. Diese Daten werden in einer Kartendarstellung aufbereitet und dienen als Grundlage für die räumliche Bewertung der Gasinfrastruktur.

Die untenstehende Abbildung zeigt die Gasleitungen für den Gesamtkonvoi; gemeindescharfe Plankarten sind Anhang 9.1 zu entnehmen.

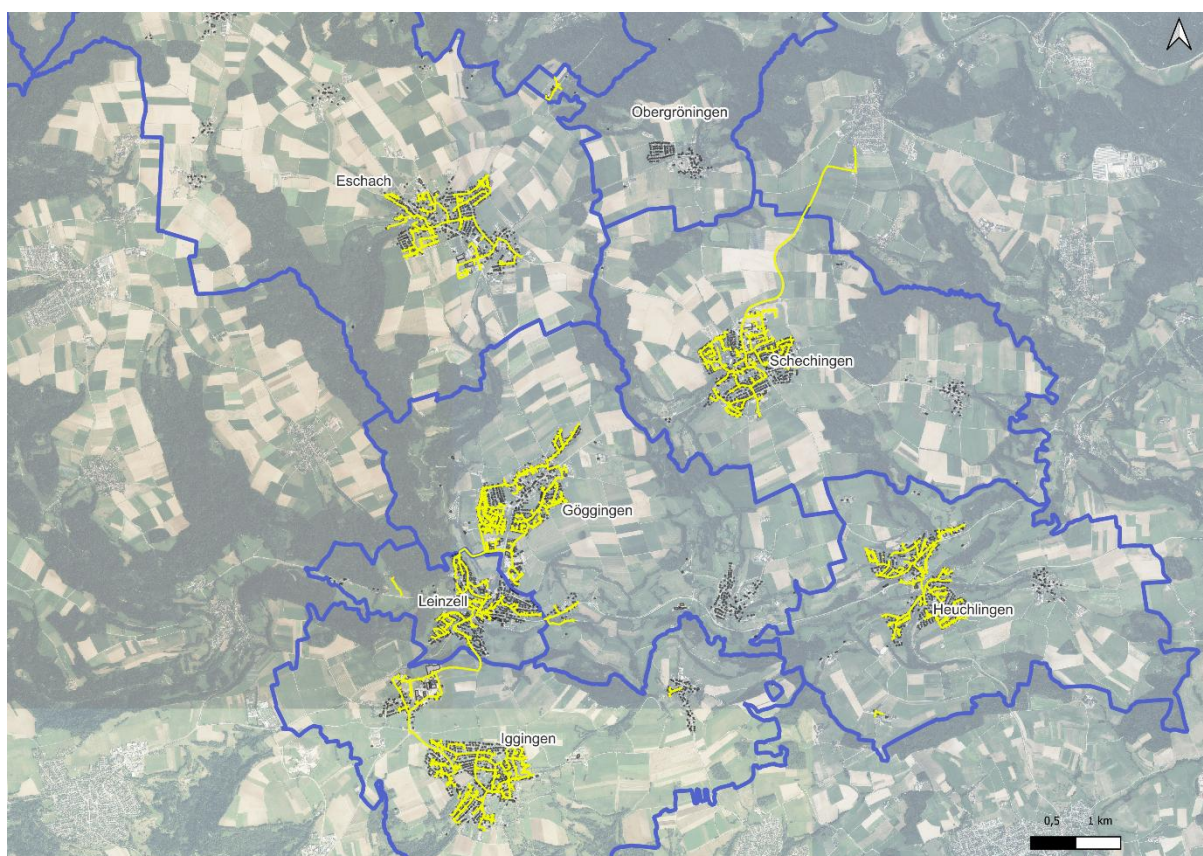


Abbildung 8 verlegte Gasleitungen; (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2.0")



Aus Abbildung 8 wird deutlich, dass in allen Konvoigemeinden ein bestehendes Gasnetz vorhanden ist und vor allem die Hauptorte erschließt (nicht alle Gebäude, die entlang einer Versorgungsleitung liegen, sind dabei an das Gasnetz angeschlossen).

Im Rahmen der Akteurseinbindung werden darüber hinaus Gespräche mit den Versorgungsunternehmen geführt, um die zukünftige Perspektive des Gasnetzes zu klären. Dabei stehen Fragen zu Stilllegung, Rückbau oder einer möglichen Umstellung auf Wasserstoff im Vordergrund. Die Ergebnisse dieser Abstimmungen fließen in die weitere Szenarienentwicklung und in die strategische Ableitung von Maßnahmen ein. Hierbei ist festzuhalten, dass knapp ein Sechstel der beheizten Gebäude (702 Anschlüsse bei 4.645 beheizten Gebäuden) an das bestehende Gasnetz angeschlossen ist. Für die Transformation bedeutet dies einerseits, dass die schrittweise Reduktion der Gasnutzung räumlich mit Alternativen hinterlegt werden muss (Wärmenetze/Wärmepumpen) und andererseits, dass etwaige Rückbau- und Stilllegungspfade so zu planen sind, dass Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit gewahrt bleiben. Theoretisch besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Gasnetzinfrastruktur in Zukunft mit erneuerbaren Gasen (v.a. Wasserstoff) zu betreiben. Nähere Ausführungen hierzu sind Kapitel 5.2.9 zu entnehmen.

Tabelle 3 Gasnetzparameter nach Gemeinde

Gemeinde	Anzahl Anschlüsse	Länge verlegte Gasleitung in m	Anteil Gasanschlüsse beheizter Gebäude
Eschach	92	11.760	14%
Göggingen	153	16.445	18%
Heuchlingen	100	12.612	15%
Iggingen	109	17.108	12%
Leinzell	107	9.691	16%
Obergröningen	4	472	2%
Schechingen	137	14.460	18%

4.4.5 Wärmenetze

Auch die Betreiber von Wärmenetzen stellen ergänzend zu den Verbrauchsdaten weitere relevante Informationen bereit. Dazu gehören insbesondere die räumliche Lage der bestehenden Netze sowie – soweit verfügbar – Angaben zum Alter der Infrastruktur. Diese Informationen werden in einer Kartendarstellung visualisiert und bilden eine Grundlage für die Bewertung der Netzinfrastuktur.

Die untenstehende Abbildung zeigt die bestehenden Wärmenetzleitungen für Eschach. Zu weiteren Netzen sind keine Daten vorhanden. Es gibt jedoch Kleinstnetze in den anderen Gemeinden, auf welche in den jeweiligen Steckbriefen eingegangen wird.



Abbildung 9 bestehende Wärmenetze; (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2.0*)

4.4.6 Erzeugungsanlagen und Speicher

Im Rahmen der Bestandsanalyse werden auch die bestehenden Anlagen zur Strom- und Wärmeversorgung sowie Speicherkapazitäten für Strom und Wärme systematisch erfasst. Grundlage hierfür bildet das Marktstammdatenregister, das eine einheitliche Datenbasis für die relevanten Technologien bereitstellt. Berücksichtigt werden dabei insbesondere Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen unter 30 kWp werden nicht veröffentlicht), Windkraftanlagen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) sowie Stromspeicher. Wärmespeicher und Solarthermieranlagen sind hier nicht erfasst und können nur durch Abfrage in der Gemeinde selbst erfasst werden.

Die untenstehende Abbildung zeigt die bekannten Erzeugungsanlagen nach dem Marktstammdatenregister für den Gesamtkonvoi.

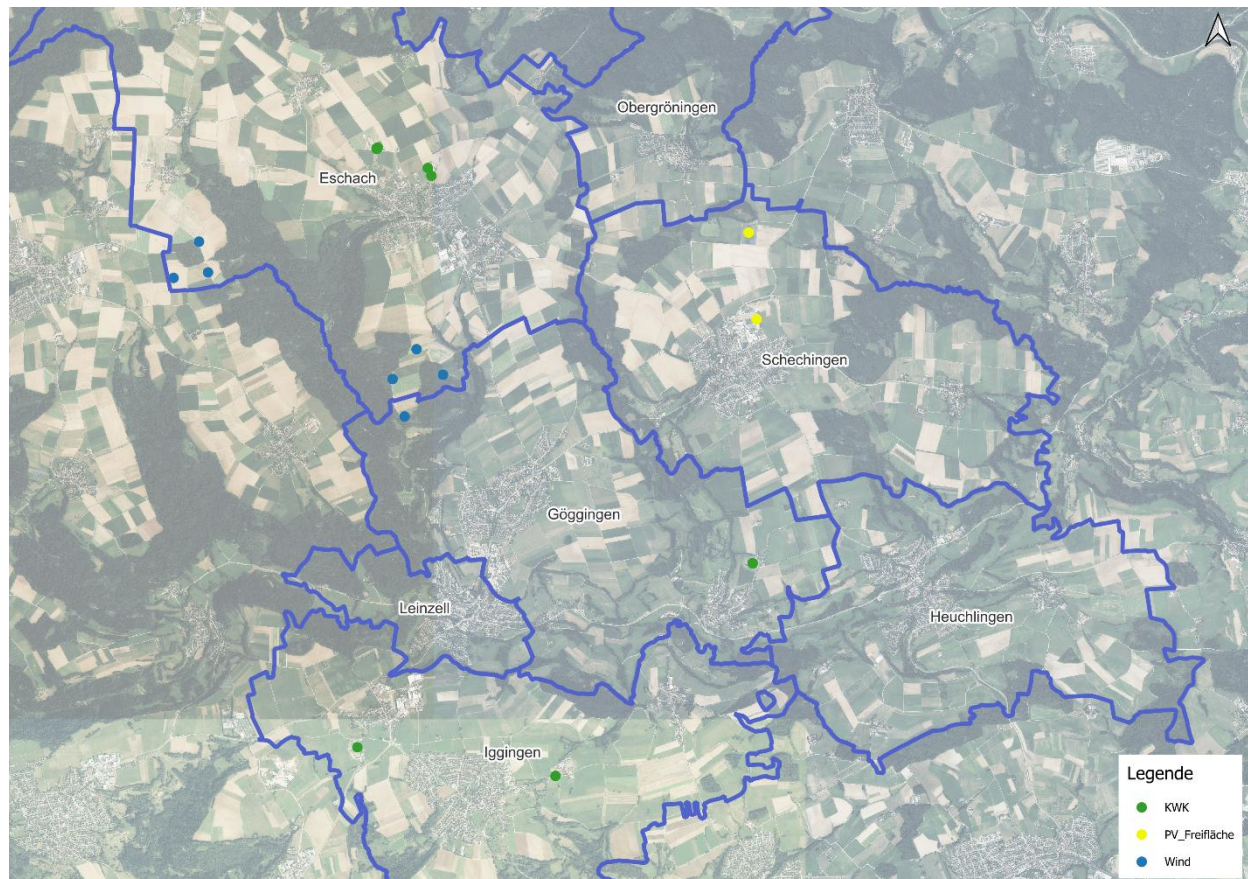


Abbildung 10 Erzeugungsanlagen Wind (blau), Freiflächen PV (gelb) und KWK (grün) (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0* & (Bundesnetzagentur (BNetzA), 2025))

Für jede dieser Anlagen werden die Standorte, die installierte Leistung, das Alter sowie im Falle der KWK-Anlagen auch der eingesetzte Energieträger dokumentiert. Die erhobenen Informationen bilden eine wichtige Grundlage für die Bewertung des aktuellen Bestands und fließen in die Potenzialanalyse und Szenarienentwicklung ein.

Tabelle 4 Erzeugungsanlagen und Speicher im Konvoi

Gemeinde	PV in kW	Wasserkraft in kW	Windener- gie in kW	Speicher in kW	KWK in kW _{el}
Eschach	5.691	-	10.000	591	3.870
Göggingen	4.234	-	2.400	633	2.361
Heuchlingen	3.060	-	-	682	22
Iggingen	3.450	-	-	674	185
Leinzell	1.416	-	-	291	70
Obergröningen	1.418	120	-	79	-
Schechingen	8.925	-	-	631	6



Tabelle 5 Erzeugungsanlagen und Speicher im Konvoi, Leistung pro Kopf

Gemeinde	PV in kW/EW	Wasserkraft in kW/EW	Windener- gie in kW/EW	Speicher in kW/EW	KWK in kW/EW
Eschach	2,96	-	5,21	0,31	2,02
Göggingen	1,66	-	0,94	0,25	0,93
Heuchlingen	1,38	-	-	0,31	0,01
Iggingen	1,32	-	-	0,26	0,07
Leinzell	0,70	-	-	0,14	0,03
Obergröningen	3,32	0,28	-	0,19	-
Schechingen	3,98	-	-	0,28	-

4.5 Ergebnisse

Nachfolgend finden sich die Ergebnisse der Bestandsanalyse für den Konvoi.

4.5.1 Aktuelle Versorgung

Im ersten Schritt der Bestandsanalyse der Erzeugungsanlagen erfolgt die unter Kapitel 4.4.2 erläuterte Auswertung der Kkehrbuchdaten. Für den Konvoi Frickenhofer Höhe ergeben sich dabei die folgenden Erkenntnisse:

Bei den Feuerungsanlagen [d.h. exklusive strombasierter Heizungen (Wärmepumpen und Stromdirektheizungen)] dominieren, wenn sowohl Einzelraum- als auch Zentralheizungen betrachtet werden, Heizöl und Biomasse (siehe Tabelle 6 sowie Abbildung 11). Werden hingegen nur Zentralheizungen betrachtet (die erfahrungsgemäß die Hauptlast der Wärmebereitstellung tragen), wird deutlich, dass vor allem Erdgas- bzw. Heizölfeuerungen dominieren. Dies hat den Hintergrund, dass es im Konvoi eine große Zahl an Biomasse (v.a. Scheitholz) Einzelraumfeuerungen gibt; also z.B. Kamin- bzw. Kachelöfen. Insgesamt machen die fossilen Brennstoffe Erdgas und Heizöl etwa 67 % der gesamten installierten Nennwärmeleistungen der Feuerungsanlagen im Konvoi aus.

Tabelle 6 Auswertung der Kkehrbuchdaten nach Brennstoff und Art der Heizung (Zentral-/Einzelraumheizung)

Energieträger	Erdgas	Biomasse	Heizöl	sonstige	Summe
Anzahl der Feuerungsanlagen	943	3.685	2.439	6	7.073
<i>relativ</i>	13%	52%	34%	0%	100%
Nennwärmeleistung der Feuerstätten in kW	25.517	44.607	66.424	86	136.634
davon Zentralheizungen	912	627	2.268	2	3.809
<i>Nennwärmeleistung in kW</i>	24.609	16.231	64.050	46	104.936
davon Einzelraumheizungen	31	3.058	171	4	3.264
<i>Nennwärmeleistung der in kW</i>	909	28.376	2.374	39,6	31.698

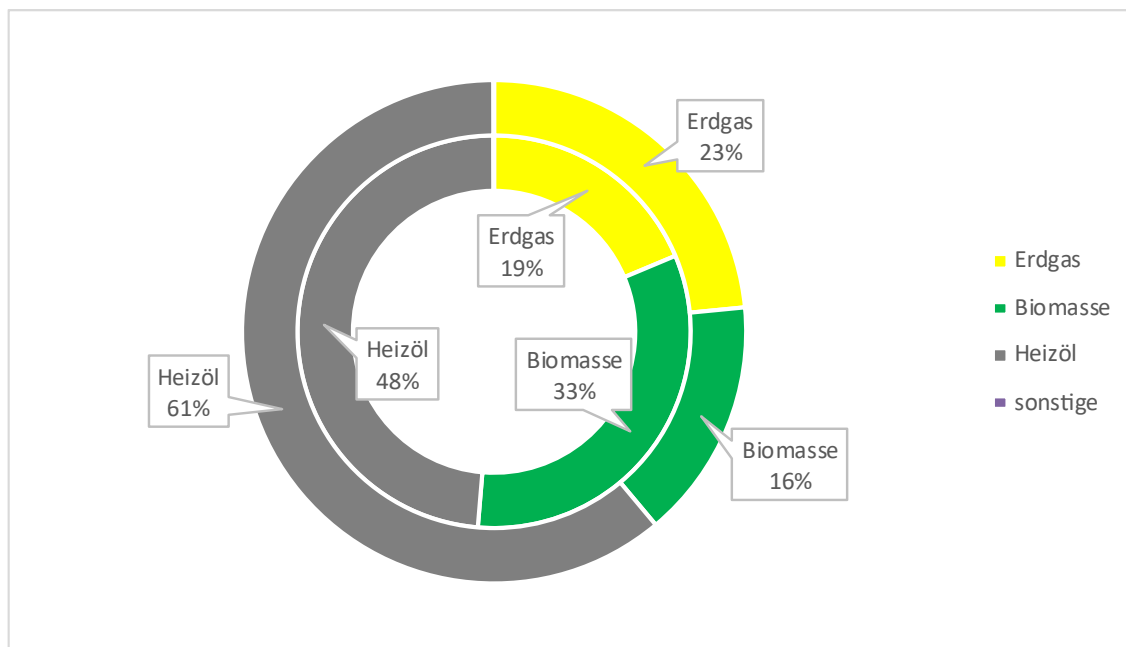


Abbildung 11 Summe der Leistungen aller Feuerungsanlagen (innen) sowie der Zentralheizungen (außen) im Konvoi

Im zweiten Teil der Auswertung der Kkehrbuchdaten (vgl. Tabelle 7 und Abbildung 12) wird die Altersverteilung der Feuerungsanlagen analysiert. Hierbei wird deutlich, dass (bezogen auf die Leistung) etwa 41 % der aktuell verbauten Heizungen 25 Jahre oder älter sind, wobei 12 % sogar vor über 35 Jahre installiert wurden. Dies macht deutlich, dass für die Eigentümer dieser Feuerungen kurzfristig Handlungsbedarf entstehen wird, da diese Heizungen an das Ende ihrer Lebenszeit gelangen. Weiterhin zeigt sich, dass Ölf Feuerungen schwerpunktmäßig in den Jahren bis 2010 verbaut wurden; seitdem ist der Anteil an Ölf Feuerungen deutlich kleiner. Seit 2011 wurden schwerpunktmäßig Biomasse- & Gasfeuerungen verbaut.

Tabelle 7 Altersverteilung aller Feuerungsanlagen nach Brennstoff (Anzahl)

	<1990	1990-1995	1996-2000	2001-2010	2011-2016	>2016
Erdgas	19	42	67	270	221	324
Biomasse	433	149	565	914	701	911
Heizöl	374	693	582	559	130	98
sonstige	3	-	-	1	2	-
Summe	829	884	1.214	1.744	1.054	1.333

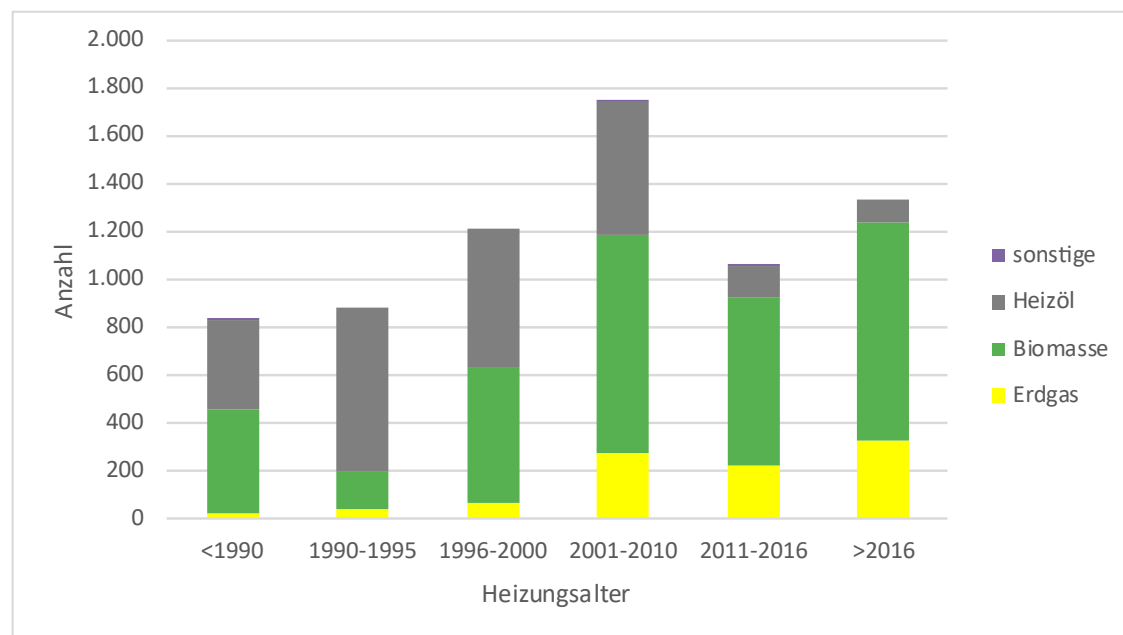


Abbildung 12 Altersverteilung aller Feuerungsanlagen nach Brennstoff

Abschließend erfolgt die Analyse der Leistungsklassen der Feuerungen. Dies hat das Ziel, zu identifizieren, welche Heizlasten über die vorhandenen Energieträger gedeckt werden. Aus Tabelle 8 und Abbildung 13 wird deutlich, dass der überwiegende Teil (auf die Nennwärmeleistung bezogen) der Holzfeuerungen im Leistungsbereich bis 20 kW liegen; also (wie oben beschrieben) überwiegend als Einzelraumheizung zur Unterstützung der Haupt-Zentralheizung genutzt werden. Im Leistungsbereich von 20 bis 30 kW (meist in Altbauten) dominieren hingegen Heizölfeuerungen.



Tabelle 8 Leistung der Feuerungsanlagen nach Brennstoffen und Leistungsklassen

	$\leq 5 \text{ kW}$	$>5 \leq 10 \text{ kW}$	$>10 \leq 20 \text{ kW}$	$>20 \leq 30 \text{ kW}$	$>30 \leq 50 \text{ kW}$	$>50 \leq 100 \text{ kW}$	$>100 \text{ kW}$
Erdgas	42	132	7.289	8.764	2.344	2.195	4.752
Bio- masse	1.391	17.292	8.944	6.301	4.783	555	5.341
Heizöl	151	928	9.241	35.142	7.943	3.661	9.358
sonstige	5	13	18	50			

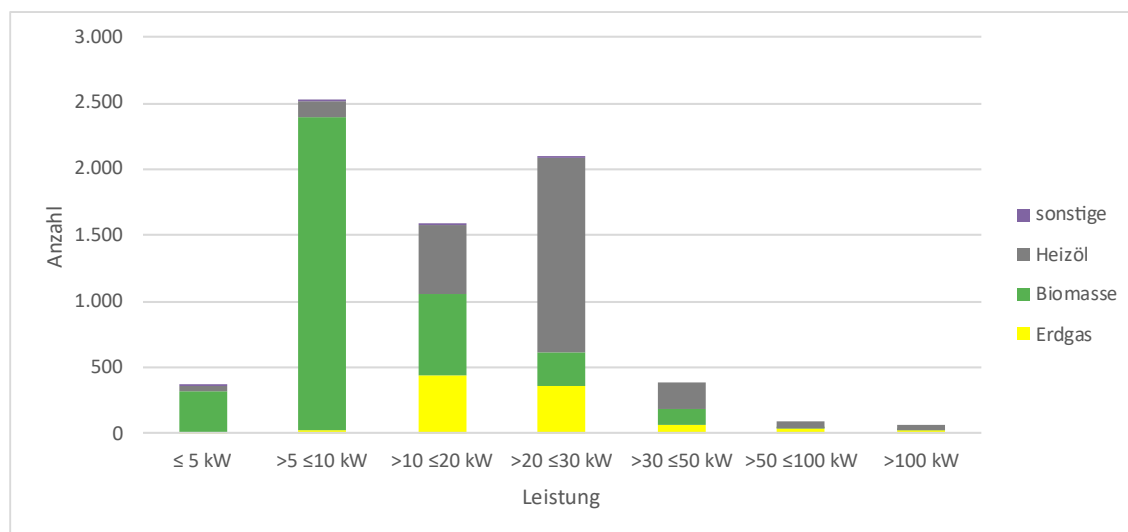


Abbildung 13 Leistung der Feuerungsanlagen nach Brennstoffen und Leistungsklassen

Als zweite zentrale Datenquelle zur Ermittlung des Wärmeverbrauchs dienen die gebäudescharfen Verbrauchsdaten der leitungsgebunden Energieträger Erdgas, Strom zu Heizzwecken und Wärme aus Wärmenetzen. Die Daten für Erdgas und Heizstrom wurden von der Netze ODR GmbH zur Verfügung gestellt; die Wärmeverbräuche teilweise von den Netzbetreibern der Wärmenetze und können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Auffällig ist auch hier der hohe fossile Anteil (Erdgas), wobei Stromdirektheizungen, Wärmepumpen und Wärmenetze aktuell nur einen kleinen Anteil der Gebäude im Konvoi versorgen.

Energieträger	Verbrauch in GWh/a	Anzahl Anschlüsse
Erdgas	15,47	702
Strom (direkt)	1,40	521
Strom (Wärmepumpe)	1,01	221
Wärmenetze	0,48	9

Aus den Eingangsdaten und Annahmen (wie in Kapitel 4.1 bis 4.4 beschrieben) wurde eine Energiebilanz erstellt, die im Detail aufzeigt, wie der aktuelle Wärmeendenergieverbrauch im Konvoi Frickenhofer Höhe gedeckt wird.

25. Juni 2026

Der Wärmeverbrauch wird aktuell vor allem von Erdgas (20 %) und Heizöl (55 %) getragen. Dies spiegelt die breite Gasnetzabdeckung und die Baualtersklassen mit höheren Vorlauftemperaturen wider. Erneuerbare Anteile (Biomasse/Wärmepumpen) liegen zusammen bei 21 %, Wärmenetze bei 0,4 % (vgl. Abbildung 15 und Tabelle 10).

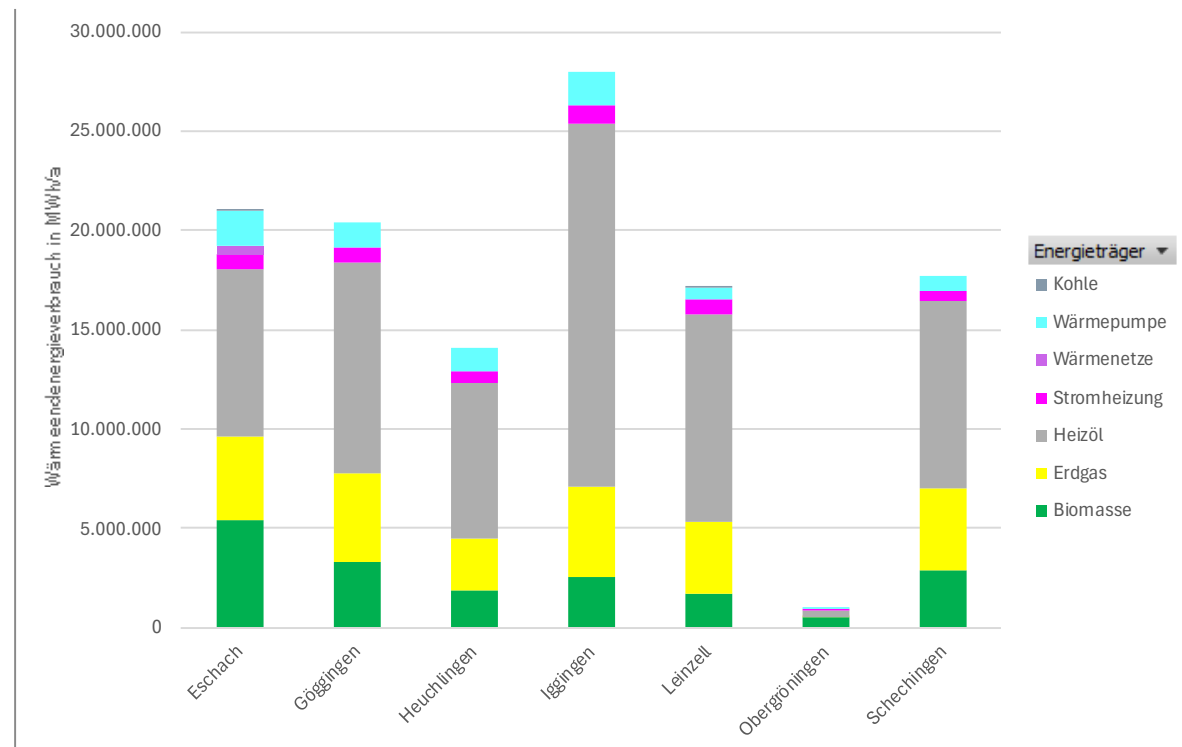


Abbildung 15 Wärmeeindenergieverbrauch nach Energieträgern

Tabelle 10 Anteil der Energieträger in % am Wärmeeindenergieverbrauch nach Gemeinde

Gemeinde	Bio- masse	Erdgas	Heizöl	Kohle	Strom- heizung	Wärme- netze	Wärme- pumpe
Eschach	25,60%	20,06%	40,04%	0,01%	3,75%	2,08%	8,46%
Göggingen	16,24%	21,71%	52,13%	0,00%	3,87%	0,00%	6,05%
Heuchlingen	13,16%	18,72%	55,18%	0,00%	4,11%	0,00%	8,82%
Iggingen	8,97%	16,33%	65,41%	0,00%	3,37%	0,00%	5,93%
Leinzell	9,96%	21,30%	60,66%	0,08%	4,18%	0,00%	3,82%
Obergröningen	53,60%	1,45%	31,70%	0,00%	10,71%	0,00%	2,53%
Schechingen	16,22%	23,45%	53,14%	0,00%	2,76%	0,00%	4,43%
Konvoi	15,22%	19,84%	54,69%	0,01%	3,69%	0,37%	6,18%

Private Haushalte stellen mit 87 % den größten Verbrauchsblock dar, gefolgt von Industrie 6 % und den Öffentlichen Liegenschaften (4 %); vgl. hierzu Abbildung 16 und Tabelle 11 bis Tabelle 13. Für die Maßnahmenableitung heißt das: Sanierungs- und Umstiegsprogramme müssen v. a.



den Wohngebäudebestand adressieren, während in GHD/Industrie die Prozesswärme- und Lastganglogik entscheidend ist.

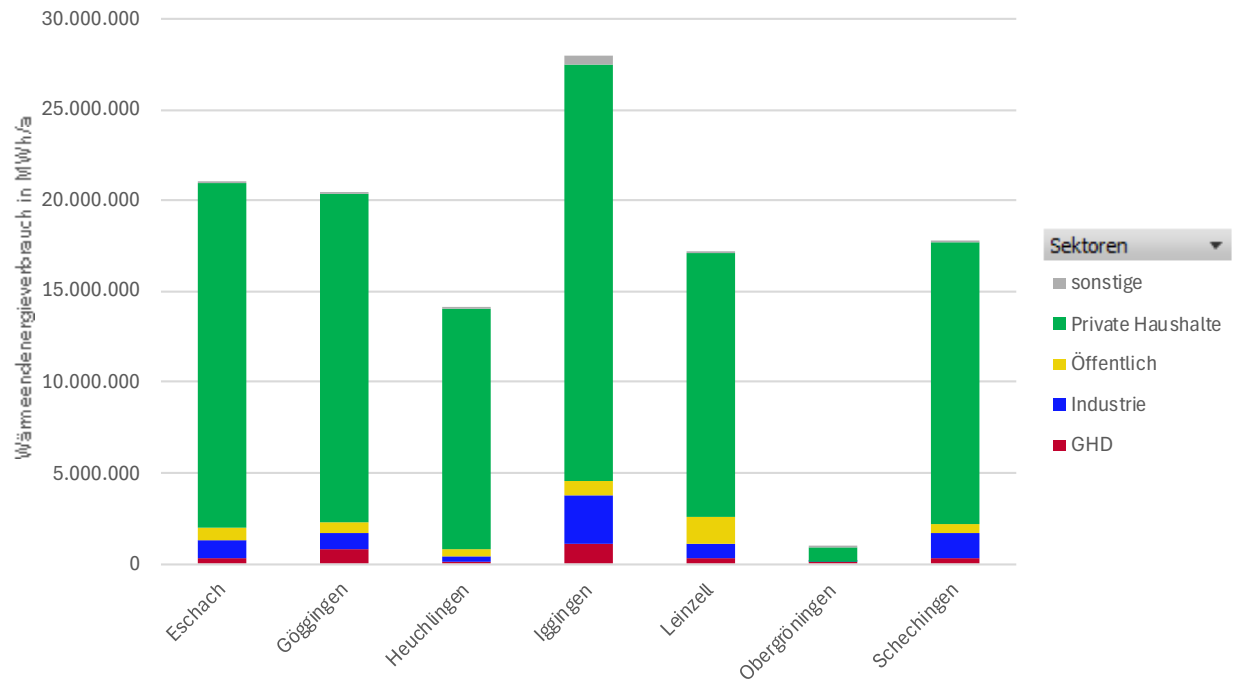


Abbildung 16 Wärmeendenergieverbrauch nach Sektoren

Tabelle 11 Anteil der Sektoren in % am Wärmeendenergieverbrauch nach Gemeinde

Gemeinde	GHD	Industrie	Öffentlich	Private Haushalte	sonstige
Eschach	1%	5%	4%	90%	0%
Göggingen	4%	4%	3%	89%	0%
Heuchlingen	1%	2%	2%	94%	1%
Iggingen	4%	9%	3%	82%	2%
Leinzell	2%	5%	9%	85%	0%
Obergröningen	10%	5%	0%	83%	2%
Schechingen	2%	7%	3%	87%	0%
Konvoi	3%	6%	4%	87%	1%



Tabelle 12 Wärmeendenergieverbrauch für öffentliche Gebäude und private Haushalte in kWh pro Kopf

Gemeinde	Öffentlich in kWh/EW	Private Haushalte in kWh/EW
Eschach	391	9.853
Göggingen	250	7.110
Heuchlingen	150	5.973
Iggingen	298	8.773
Leinzell	728	7.211
Obergröningen	-	1.888
Schechingen	235	6.912

Tabelle 13 Wärmeendenergieverbrauch GHD und Industrie in kWh pro Kopf

Gemeinde	GHD in kWh/EW	Industrie in kWh/EW
Eschach	146	513
Göggingen	314	336
Heuchlingen	41	159
Iggingen	433	1.017
Leinzell	161	393
Obergröningen	217	115
Schechingen	154	580

4.5.3 Treibhausgasbilanz

Für die Erstellung der Treibhausgasbilanz wird die Energiebilanz nach Energieträgern differenziert und jeweils mit den entsprechenden Treibhausgasemissionsfaktoren aus dem Technikkatalog 2024 (Ortner, et al., 2024) multipliziert. Auf diese Weise können die durch den Energieverbrauch verursachten Emissionen in CO₂-Äquivalenten quantifiziert werden (vgl. Tabelle 1).

Neben den direkten Emissionen werden dabei auch die vorgelagerten Emissionen berücksichtigt, die beispielsweise bei der Stromerzeugung außerhalb der betrachteten Gemeinden entstehen. Dadurch wird eine vollständige Abbildung der klimawirksamen Effekte gewährleistet.

Tabelle 14: Treibhausgasemissionen nach Energieträger (Ortner, et al., 2024)

Energieträger	gCO _{2äqu} /kWh
Kohle	430
Erdgas	240
Heizöl	310



Biomasse (Holz)	20
Biogas	139
Solarthermie	0
Strom	450
Wasserstoff	325
Abwärme	0
Wärmenetze	140
Unbekannt	201

Die Emissionsverteilung folgt dem fossilen Brennstoffeinsatz: Erdgas und Heizöl verursachen zusammen 88 % der wärmebezogenen THG-Emissionen. Im Sektorenvergleich dominiert deutlich der Haushaltsbereich, gefolgt von der Industrie. Damit lenkt die Priorisierung konsequent auf den Ersatz fossiler Einzelheizungen, Effizienzsteigerungen, die den Leistungsbedarf und die Vorlauftemperaturen senken und netzgebundene erneuerbare Erzeugung in geeigneten Gebieten.

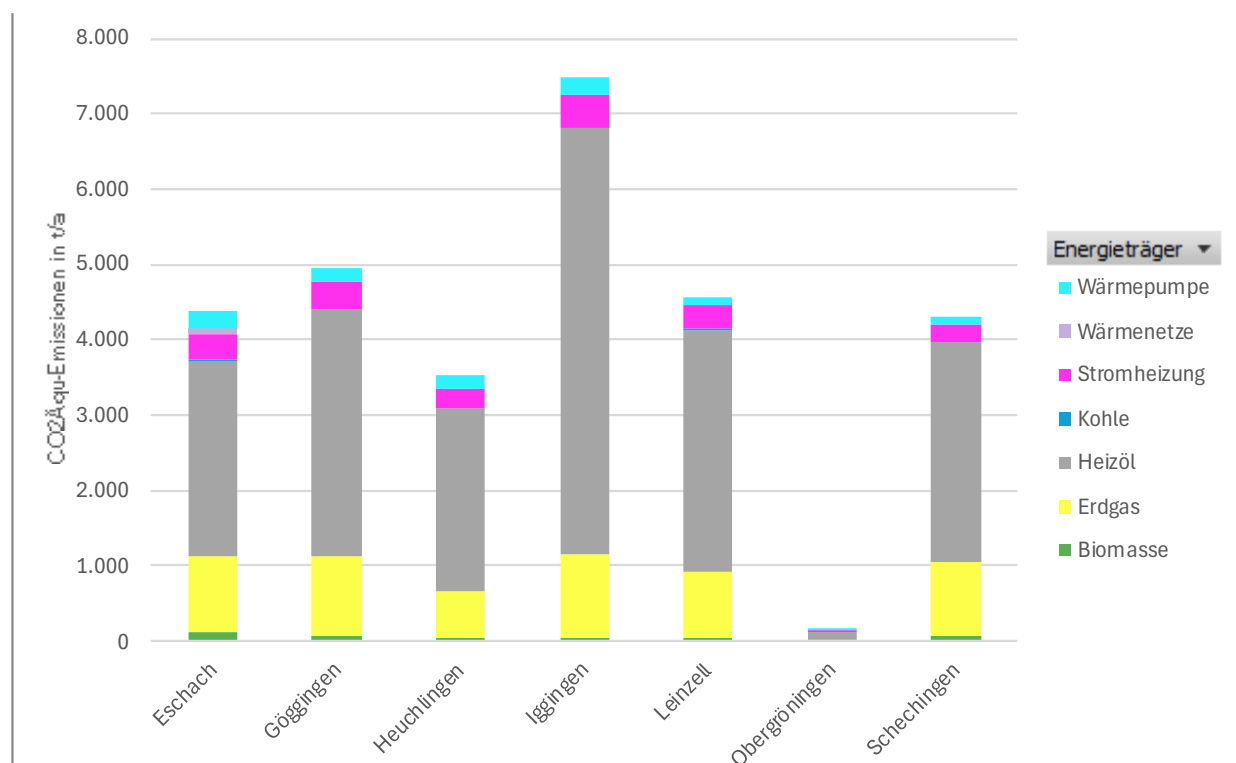


Abbildung 17 THG-Emissionen nach Energieträgern



Tabelle 15 Anteil der Energieträger in % an den Emissionen des Wärmeverbrauchs nach Gemeinde

Gemeinde	Bio- masse	Erdgas	Heizöl	Kohle	Strom- heizung	Wärme- netze	Wärme- pumpe
Eschach	2%	23%	59%	0%	8%	1%	6%
Göggingen	1%	21%	67%	0%	7%	0%	4%
Heuchlingen	1%	18%	69%	0%	7%	0%	5%
Iggingen	1%	15%	76%	0%	6%	0%	3%
Leinzell	1%	19%	71%	0%	7%	0%	2%
Obergröningen	7%	2%	60%	0%	29%	0%	2%
Schechingen	1%	23%	68%	0%	5%	0%	3%
<i>Konvoi</i>	1,0%	26,4%	52,9%	0,1%	13,2%	3,2%	3,2%

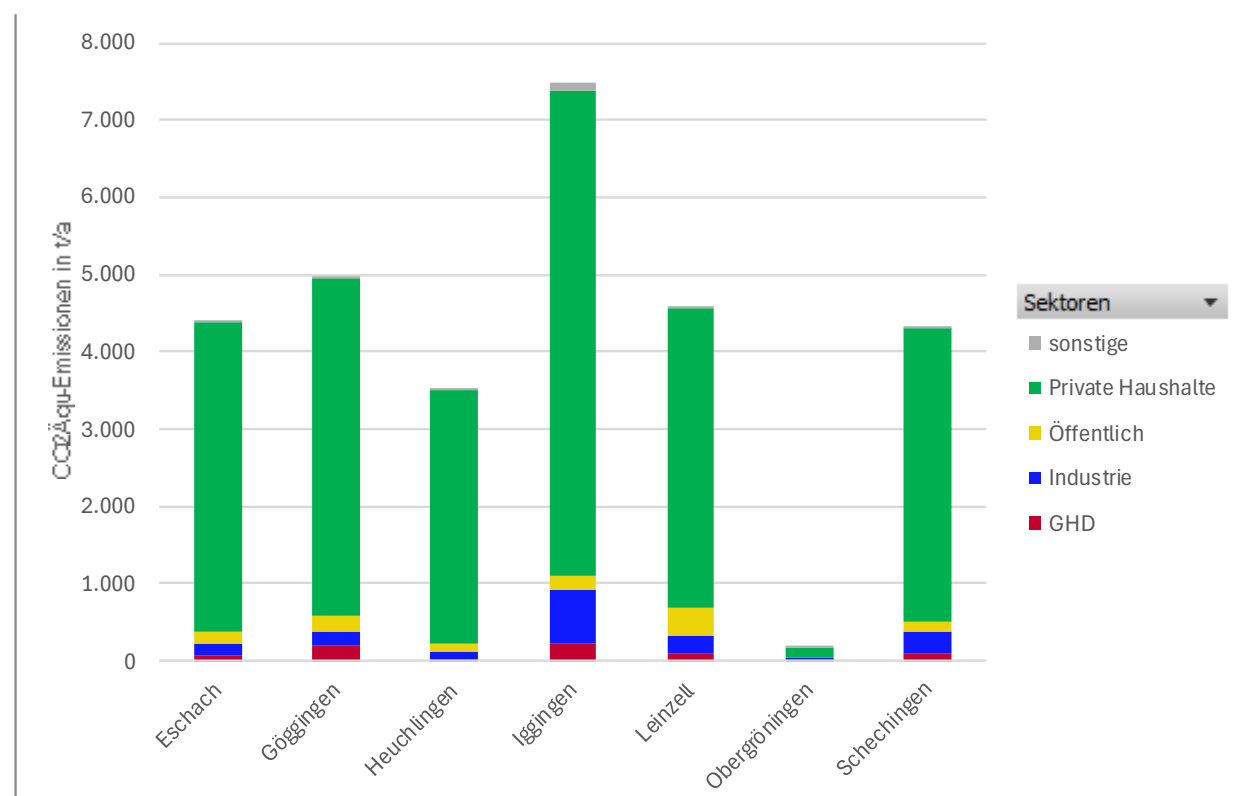


Abbildung 18 THG-Emissionen nach Sektoren



Tabelle 16 Anteil der Sektoren in % an den Emissionen des Wärmeverbrauchs nach Gemeinde

Gemeinde	GHD	Industrie	Öffentlich	Private Haushalte	sonstige
Eschach	1%	4%	4%	91%	0%
Göggingen	4%	4%	4%	88%	0%
Heuchlingen	1%	3%	2%	93%	1%
Iggingen	3%	9%	3%	84%	1%
Leinzell	2%	5%	8%	85%	0%
Obergröningen	15%	3%	0%	82%	0%
Schechingen	2%	7%	3%	88%	0%
Konvoi	2%	6%	4%	88%	1%

Tabelle 17 THG-Emissionen (CO₂-Äqu) private Haushalte und öffentliche Liegenschaften pro Kopf

Gemeinde	Öffentlich in t/EW	Private Haushalte in t/EW
Eschach	0,08	2,08
Göggingen	0,07	1,72
Heuchlingen	0,04	1,48
Iggingen	0,08	2,40
Leinzell	0,18	1,92
Obergröningen	-	0,31
Schechingen	0,06	1,68

Tabelle 18 THG-Emissionen (CO₂-Äqu) GHD und Industrie pro Kopf

Gemeinde	GHD in t/EW	Industrie in t/EW
Eschach	0,03	0,09
Göggingen	0,08	0,07
Heuchlingen	0,01	0,04
Iggingen	0,08	0,27
Leinzell	0,05	0,11
Obergröningen	0,06	0,01
Eschach	0,03	0,09



4.6 Akteursanalyse

Die kommunale Wärmeplanung kann nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn alle relevanten Akteure frühzeitig und kontinuierlich in den Prozess eingebunden werden. Die Transformation der Wärmeversorgung betrifft eine Vielzahl von Entscheidungsträgern, die mit ihren Kenntnissen, Erfahrungen und Perspektiven wesentlich zum Gelingen beitragen.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Fachakteuren, wie beispielsweise den Energieversorgungsunternehmen, der lokalen Industrie und der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung. Diese wurden gezielt durch Einzelgespräche und schriftliche Fragebögen in die Erarbeitung des Wärmeplans eingebunden. Auf diese Weise konnten nicht nur wichtige Daten erhoben, sondern auch konkrete Einschätzungen zu Potenzialen, Herausforderungen und Umsetzungsbedingungen gewonnen werden.

Darüber hinaus ist die Öffentlichkeit ein entscheidender Partner in der kommunalen Wärmeplanung. Bürgerinnen und Bürger sind nicht nur Nutzerinnen und Nutzer der Wärmeversorgung, sondern auch Investoren in ihre eigenen Gebäude und damit aktiv an der Umsetzung beteiligt. Um eine breite Information und Teilhabe zu ermöglichen, wurde die Vorplanung mit Steckbriefen und Maßnahmenvorschlägen veröffentlicht und die Öffentlichkeit gezielt um Rückmeldungen gebeten. Diese Hinweise und Anregungen sind in die weitere Ausarbeitung des Wärmeplans eingeflossen und haben dazu beigetragen, die Maßnahmen praxisnäher und akzeptanzorientierter zu gestalten.

Zur breiteren Informationsverbreitung wurden außerdem Gemeindeblätter und die Homepage der Kommune genutzt. Auf diese Weise konnten alle Interessierten jederzeit Einblick in den Prozess und den aktuellen Stand der Wärmeplanung erhalten.

Insgesamt trägt diese umfassende Akteursbeteiligung dazu bei, Akzeptanz und Transparenz zu schaffen und die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung der kommunalen Wärmewende zu legen.



5 Potenzialanalyse

Im Rahmen der Potenzialanalyse werden sowohl die Möglichkeiten zur Senkung des Wärmebedarfs als auch die Potenziale zur Bereitstellung emissionsfreier Wärme betrachtet. Analysiert wird dabei, wie sich der zukünftige Wärmebedarf in den Gemeinden entwickeln wird und mit welchen Wärmequellen dieser gedeckt werden kann. Grundlage hierfür sind verschiedene Studien und Annahmen, auf die in den jeweiligen Unterkapiteln verwiesen wird.

5.1 Senkung des Energiebedarfs durch Steigerung der Energieeffizienz

Die Realisierung und Umsetzung von Effizienz- und Einsparpotenzialen im Rahmen der Energiewende ist in allen Energiesektoren technisch möglich. Im Gebäudesektor bleiben die tatsächlichen Fortschritte jedoch deutlich hinter den Zielvorstellungen zurück. Seit Jahren liegt die Sanierungsquote unter 1 %, obwohl für das Erreichen der Klimaziele eine Quote von über 3 % erforderlich ist. Das Land Baden-Württemberg plant darüber hinaus eine Reduktion des Wärmebedarfs um insgesamt 50 % bis 2050.

Je nach Gebäudealter und -substanz bestehen unterschiedliche Herausforderungen und Möglichkeiten, Gebäude zukunftsfähig zu machen. Neue klimafreundliche Wärmeerzeuger lassen sich in der Regel auch in unsanierten Gebäuden einbauen und betreiben. Dennoch ist es entscheidend, den Zustand der Gebäudehülle vor dem Einbau einer neuen Heizungsanlage zu berücksichtigen. Die Vorteile von klimafreundlichen Niedertemperatur-Heizsystemen, wie Wärmepumpen, entfalten sich erst dann vollständig, wenn das Gebäude einen geringen Wärmebedarf aufweist und die Heizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen ($\leq 55\text{ °C}$) betrieben werden kann. Bei höheren Vorlauftemperaturen steigt der Stromverbrauch der Wärmepumpe entsprechend an.

Darüber hinaus ergeben sich in vielen Fällen auch wirtschaftliche Anreize, die in der Regel eine zentrale Voraussetzung für die Umsetzung darstellen. Insbesondere die steigende CO₂-Bepreisung wirkt sich künftig deutlich auf Investitionen in Energieeffizienz und Einsparmaßnahmen aus.

In dieser Wärmeplanung ist ausgehend von der Wärmebedarfsschätzung (vgl. Kapitel 4.4) eine Prognose des künftigen Wärmebedarfs auf Gebäudeebene erfolgt. Der zukünftige Wärmebedarf wird dabei maßgeblich durch Sanierungsmaßnahmen beeinflusst. Zentrale Kennzahlen sind die **Sanierungsquote** und die **Sanierungstiefe**.

Da für die Gebäude keine Informationen zum aktuellen energetischen Standard oder zum individuellen Sanierungspotenzial vorliegen, werden Sanierungsmaßnahmen algorithmisch modelliert. Der *Sanierungsstatus* eines Gebäudes wird dabei aus dem spezifischen Wärmebedarf abgeleitet und in eine Energieeffizienzklasse gemäß Anlage 9 des Gebäudeenergiegesetzes eingeordnet, siehe Anhang 9.2.2.

Nun wird entsprechend der vorgegebenen **Sanierungsquote** die Anzahl der jährlich zu sanierenden Gebäude bestimmt. Gebäude, die in den Vorjahren bereits saniert wurden, bleiben unberücksichtigt. Anschließend werden alle noch unsanierten Gebäude nach ihrem spezifischen Wärmebedarf sortiert. Die Gebäude mit dem höchsten Wärmebedarf werden so lange ausgewählt und saniert, bis die jeweilige jährliche Sanierungsquote erreicht ist. Die energetische Einsparung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Status quo (unsaniert) und der mit der vorgesehenen Sanierungstiefe erreichbaren Effizienz.

Das **Sanierungspotenzial** eines Gebäudes beschreibt dabei die Differenz zwischen aktuellem Wärmebedarf und dem durch Sanierung erreichbaren Wärmebedarf. Diese Differenz wird in Prozent angegeben und basiert auf der jeweils angenommenen **Sanierungstiefe**. Für alle Nichtwohngebäude wird pauschal eine Sanierungstiefe von 25 % angesetzt.

Die *Sanierungstiefe* präzisiert die Sanierungsquote durch die Angabe des erzielbaren energetischen Standards. Sie beschreibt die prozentuale Reduktion des Wärmebedarfs im Verhältnis zum unsanierten Ausgangszustand. Beispiel: Ein Gebäude mit einem spezifischen Wärmebedarf von $100 \text{ kWh}_{\text{th}}/\text{m}^2$ kann durch Sanierungsmaßnahmen auf $60 \text{ kWh}_{\text{th}}/\text{m}^2$ gesenkt werden. Dies entspricht einer Sanierungstiefe von 40 %.

Die *Sanierungsquote* gibt schließlich den Anteil der Gebäude an, die pro Jahr tatsächlich saniert werden. Sie wird im Zielszenario vorab festgelegt und bestimmt somit das Tempo der energetischen Transformation im Gebäudebestand.

Nachfolgend sind die Annahmen, welche dieser Wärmeplanung zugrunde liegen aufgeführt.

Tabelle 19 Sanierungspotenzial Annahmen

Sanierungsquote	1 %
Sanierungstiefe	Siehe Anhang 9.2.4

Mit diesen Annahmen werden die nachfolgenden Ergebnisse erzielt: Bis 2030 lässt sich der Endenergiebedarf durch Effizienzmaßnahmen um etwa 12 % senken, bis 2040 um 19 %. Größte Hebel bilden hierbei Hüllensanierung im Wohnsegment (Fenster/Dach/Fassade) und hydraulische Optimierung. In GHD und Industrie dominieren anlagentechnische Maßnahmen sowie

Abwärmenutzung. Diese Einsparungen sind Voraussetzung, um Wärmepumpen und Niedertemperaturnetze wirtschaftlich zu betreiben.



Abbildung 19 räumlich aufgelöste Energieeinsparungen nach Sektoren (beispielhafte Darstellung für Iggingen) (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0*)

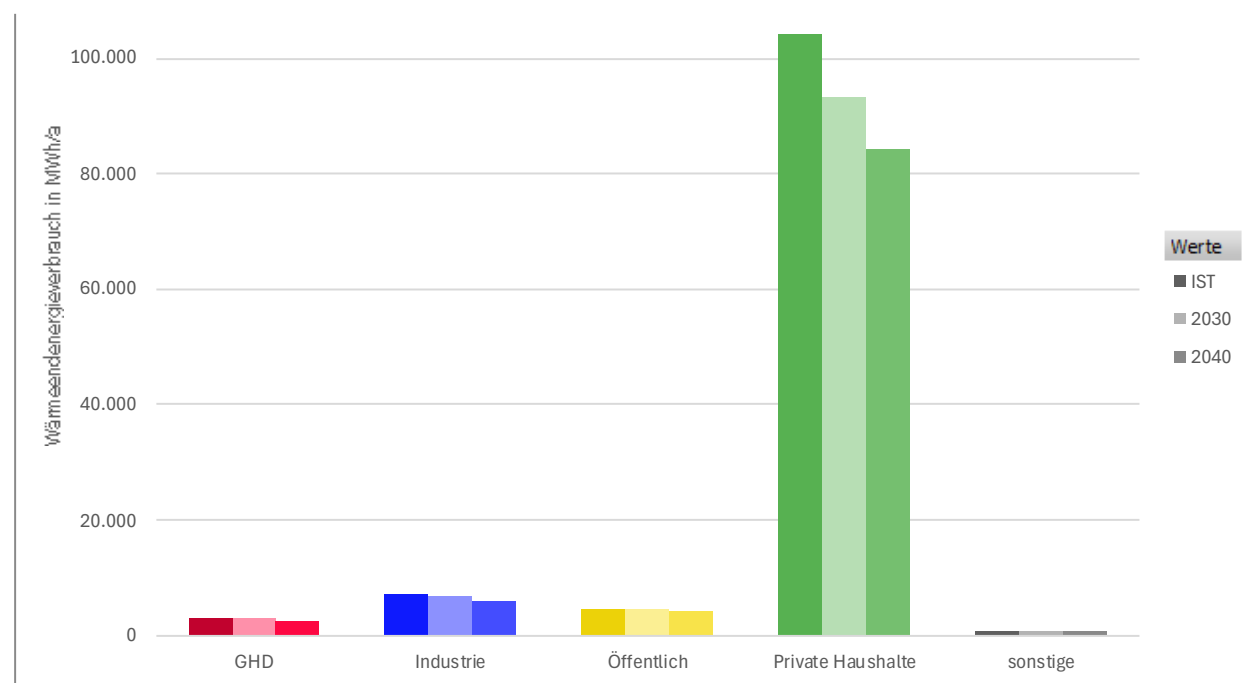


Abbildung 20 Energieeinsparungen nach Sektoren (2030 und 2040)

5.2 Erneuerbare Energie

Nachdem der zukünftige Energiebedarf unter Berücksichtigung der in Kapitel 5.1 dargestellten Einsparpotenziale bestimmt ist, wird ermittelt, mit welchen Energieträgern der verbleibende Bedarf gedeckt werden kann. Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die Methodik zur Ermittlung der Potenziale, der in dieser Wärmeplanung betrachteten, erneuerbaren Energien sowie der Abwärme.

5.2.1 Solarthermie

Die Solarthermie stellt eine bewährte Technologie zur Bereitstellung erneuerbarer Wärme dar. Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung wird das theoretisch nutzbare Potenzial sowohl auf Dachflächen als auch auf Freiflächen betrachtet. Dabei unterscheiden sich die technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich: Während Dachflächenanlagen in der Regel dezentral und objektbezogen zum Einsatz kommen, können Freiflächenanlagen für größere Abnehmerstrukturen oder Wärmenetze genutzt werden.

Dach:

Die nutzbare Dachfläche wird unter Berücksichtigung des dachflächenspezifischen Neigungswinkels sowie der Grundfläche des jeweiligen Teildachs (planare Fläche in der 2D-Sichtweise) berechnet:

$$A_{Dach} = A_{Grund} \times \frac{1}{\cos \alpha_{Dach}} \quad (5)$$

Mit

A_{Dach}	Theoretisch nutzbare Dachfläche in m ²
A_{Grund}	Grundfläche Dach in m ²
α_{Dach}	dachflächenspezifischen Neigungswinkel in °

Zur Berücksichtigung notwendiger Abstände zu Dachkanten, Dacheinbauten und weiteren unverbaubaren Dachbereichen wird ein pauschaler Abschlagsfaktor von 15 % angesetzt.

$$A_{Nutz} = A_{Dach} \times (1 - 0,15) \quad (6)$$

Mit

A_{Nutz}	Nutzbare Dachfläche in m ²
------------	---------------------------------------

Die nutzbaren Teilflächen werden jeweils nach ihrer Ausrichtung klassifiziert. Dachflächen mit Nordausrichtung werden von der Potenzialanalyse ausgeschlossen.

Die thermische Leistung und Wärmeerzeugung berechnen sich auf Grundlage des spezifischen Flächenbedarfs, der Volllaststunden und der Kollektorfläche

$$Q_{Solar,D} = A_{Koll} \times s_{Bedarf} \times V_h \quad (7)$$

Mit

$Q_{Solar,D}$ Wärmepotenzial Dachsolarthermie in kWh/a

A_{Koll} Kollektorfläche in m²

s_{Bedarf} spezifischen Flächenbedarfs in kWh/m²

V_h Volllaststunden in h

Die Volllaststunden werden dabei mithilfe eines Globalstrahlungsmodells des Deutschen Wetterdienstes indikativ bestimmt.

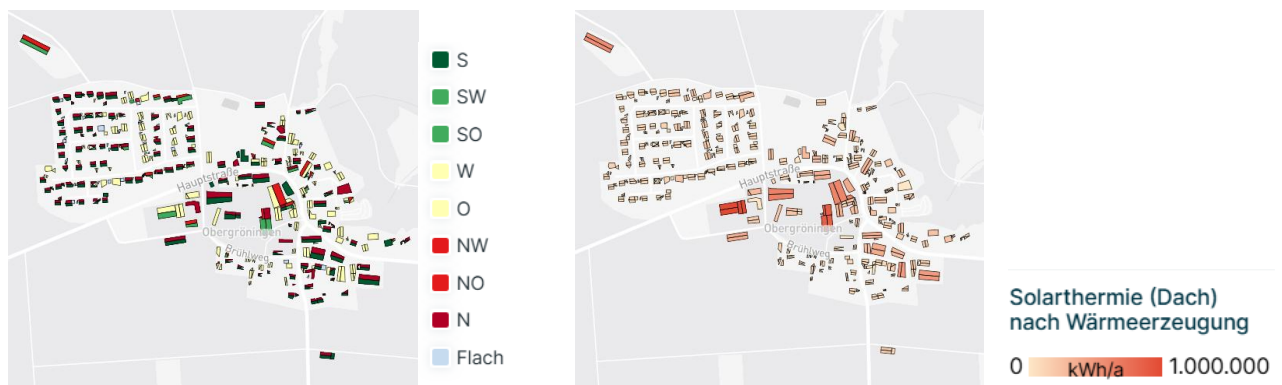


Abbildung 21 Solarthermiepotezial auf Dächern (Obergröningen) (links: Dachausrichtung; rechts: Wärmeerzeugung p.a.) (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0")

Daten zu bereits installierten Solarthermieanlagen auf Dachflächen liegen nicht vor. In der nachfolgenden Tabelle werden daher ausschließlich die technischen Potenziale ausgewiesen.

Tabelle 20 technisches Solarthermiepotezial auf Dächern des Konvois

Gemeinde	Wärmemenge in GWh/a
Eschach	19
Göggingen	17
Heuchlingen	12
Iggingen	19
Leinzell	10
Obergröningen	5
Schechingen	16



Freiflächen:

Für die Bestimmung der Freiflächenpotenziale werden zunächst benachteiligte Flächen für PV-Freiflächenanlagen berücksichtigt. Flächen, die bereits im aktuellen Regionalplan für Photovoltaik ausgewiesen sind, werden ausgeschlossen. Anschließend wird um bestehende Siedlungsflächen ein Puffer von 400 m definiert, innerhalb dessen Solarthermieanlagen potenziell errichtet werden können.

Im Gegensatz zu PV-Anlagen gestaltet sich der Transport von Warmwasser aus Solarthermieanlagen aufwendiger, da hierfür keine bestehende Infrastruktur vorhanden ist. Daher darf die Entfernung zu potenziellen Abnehmern nicht zu groß ausfallen. Zusätzlich werden Flächen unter 0,5 ha verworfen, da deren wirtschaftliche Nutzung in der Regel nicht gegeben ist.

Die so definierten Flächen werden im Rahmen eines Workshops der Verwaltung vorgestellt. Auf dieser Grundlage können lokale Gegebenheiten besser berücksichtigt und beispielsweise bekannte Neubau- oder Erweiterungsgebiete ausgeschlossen werden.

Für die Ermittlung des Potenzials wird angenommen, dass 50 % der final ausgewählten Flächen als Kollektorfläche genutzt werden können. Die jährliche Wärmeerzeugung ergibt sich aus der Kollektorfläche multipliziert mit der spezifischen Wärmeerzeugung von 500 kWh/m²

$$Q_{Solar,F} = 0,5 \times A_{Solar,F} \times s_{Solar,F} \quad (8)$$

Mit

$Q_{Solar,F}$ Wärmepotenzial Freiflächensolarthermieanlagen in kWh/a

$A_{Solar,F}$ Mögliche Aufstellfläche Freiflächensolarthermie in m²

$s_{Solar,F}$ spezifischen Wärmeerzeugung von 500 kWh/m²

Tabelle 21 technisches Solarthermiepotezial auf Freiflächen des Konvois

Gemeinde	Wärmemenge in GWh/a
Eschach	153
Göggingen	573
Heuchlingen	201
Iggingen	212
Leinzell	81
Obergröningen	87
Schechingen	192

Im nachfolgenden ist das Freiflächenpotenzial für den Gesamtkonvoi dargestellt.

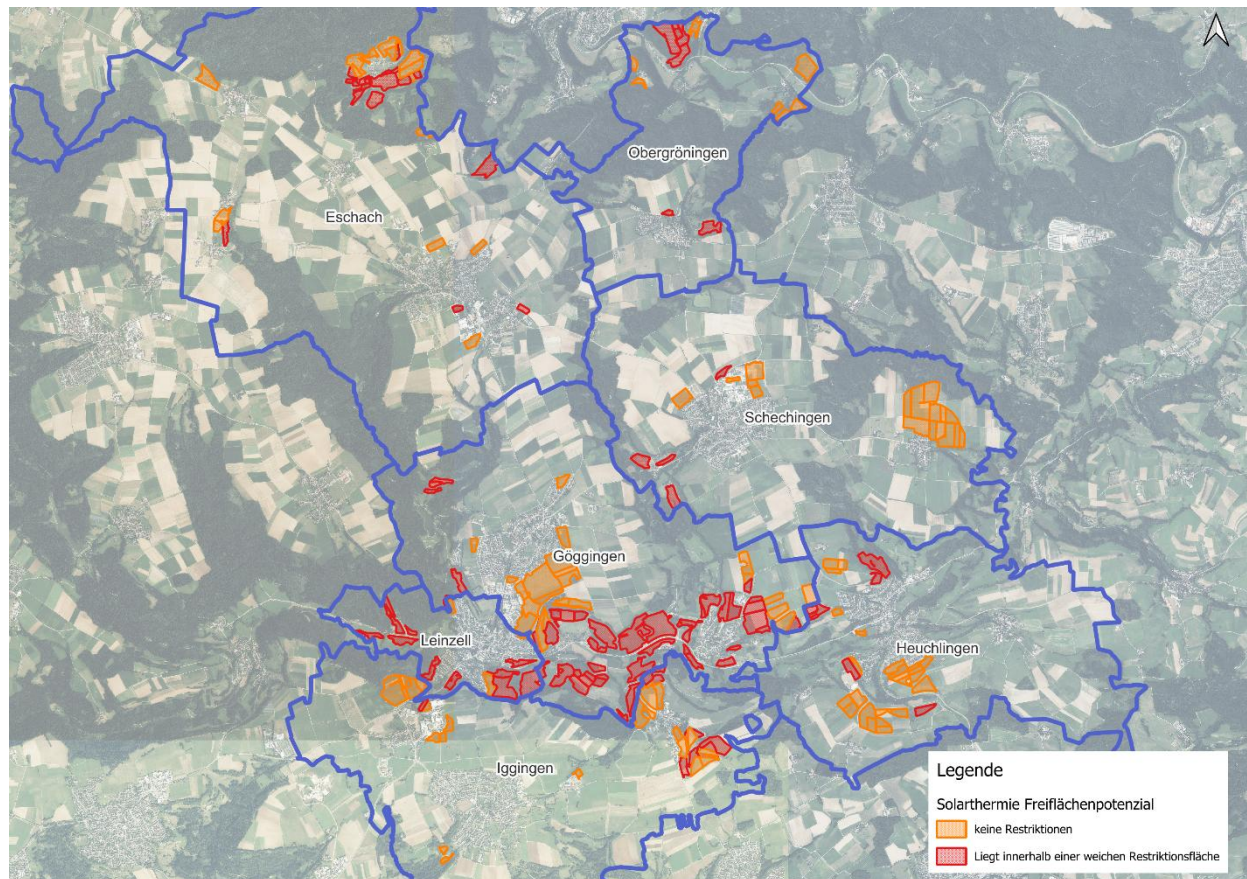


Abbildung 22 Solarthermiefreiflächenpotenzial auf Freiflächen (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2.0*)

5.2.2 Oberflächennahe Geothermie

Die KEA-BW stellt allen Gemeinden gemäß dem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) Daten zur Abschätzung des Erdwärmesondenpotenzials zur Verfügung. Diese wurden in Zusammenarbeit mit der Universität Groningen, dem Institut für Gebäude- und Energiesysteme (IGE) an der Hochschule Biberach sowie dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau entwickelt.

Das Informationssystem ISONG bietet eine Datengrundlage zum geothermischen Potenzial sowie zu Einschränkungen und Risiken bei der Nutzung der oberflächennahen Geothermie durch Erdwärmesonden und Flächenkollektoren (vgl. Kartendarstellungen und Standortauskunft in I-SONG). Das System bildet die Anforderungen an die Errichtung von Erdwärmesonden, wie sie in den Leitlinien Qualitätssicherung Erdwärmesonden des Umweltministeriums Baden-Württemberg definiert sind, flächenbezogen ab.



Die in ISONG enthaltenen Begrenzungen der maximal zulässigen Bohrtiefen wurden in den Auswertungen für die Kommunale Wärmeplanung berücksichtigt. Für detaillierte Informationen zur Methodik der Potenzialermittlung wird auf die Dokumentation Erdwärmesonden-Potenzial Baden-Württemberg auf der Webseite der KEA-BW verwiesen. (KEA-BW, Universität Groningen, Hochschule Biberach, 2023)

Dieser Ansatz bildet die Grundlage für die Ermittlung des Geothermiepoteinzials der Gemeinden. Die folgende Tabelle zeigt die Auswertung für den Gesamtkonvoi.

Tabelle 22 technisches Geothermiepoteinzial des Konvois

Gemeinde	Wärmemenge in GWh/a
Eschach	20,0
Göggingen	0,9
Heuchlingen	15,5
Iggingen	13,7
Leinzell	0,0
Obergröningen	5,6
Schechingen	15,6

Die zulässigen Bohrtiefen und Schutzgebietsauflagen begrenzen tiefe Erschließungen, erlauben jedoch breitflächig Sonden- bzw. Flächenkollektoren. In sensiblen Zonen sind Erkundung und wasserrechtliche Abstimmung vorgelagert zu führen. Die ermittelten Potenziale werden in den Auswertungen auf Ebene der Gemeinden anhand der jeweiligen Maximalwerte dargestellt.

Hinweis zu den ausgewiesenen Potenzialflächen der Geothermie:

Die in der Karte dargestellten Flächen zeigen potenziell geeignete Bereiche für eine geothermische Nutzung. Sie stellen jedoch weder eine Verpflichtung noch eine genehmigungsrechtliche Grundlage für die Errichtung von Anlagen dar. Es handelt sich ausschließlich um eine theoretische Potenzialabschätzung, die im Einzelfall durch detaillierte Untersuchungen und Genehmigungsverfahren zu konkretisieren ist.

Zusätzlich zu den Restriktionen in Abbildung 23 gibt es ebenfalls ein großräumiges Schutzgebiet, welches große Teile Göggingens, sowie Leinzell umfasst, weshalb hier keine Bohrtiefen angegeben sind.

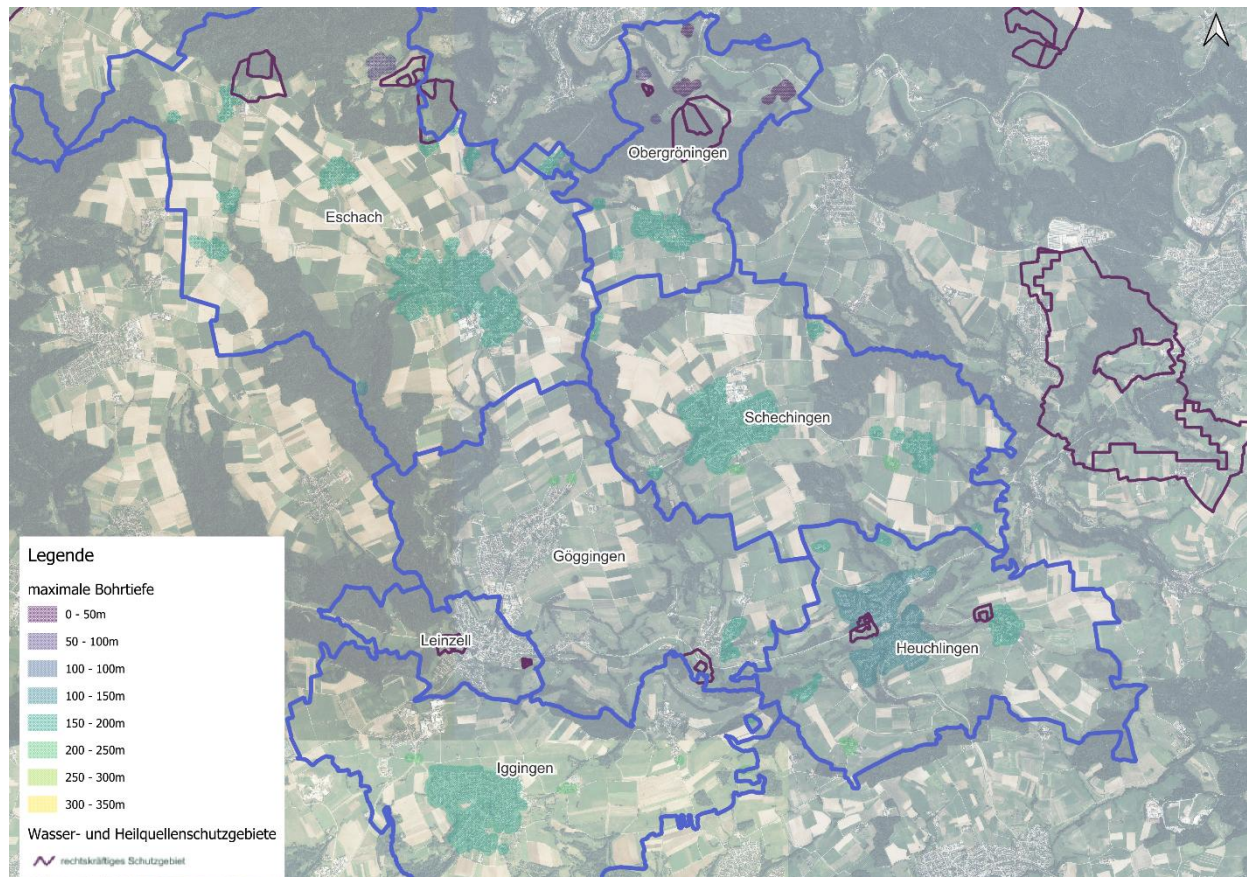


Abbildung 23 Flächenhafte Darstellung des möglicher Geothermie-Bohrtiefen & wasserschutzrechtlicher Restriktionen (eigene Darstellung, Datenquellen: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0 und (KEA-BW, Universität Groningen, Hochschule Biberach, 2023))

Zusätzlich wird eine Karte mit den zulässigen Bohrtiefen pro Standort bereitgestellt. Diese kann den Verwaltungen als Planungsgrundlage dienen und über die Gemeindeportale auch Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht werden.

5.2.3 Mitteltiefe und tiefe Geothermie

Die Nutzung der mitteltiefen und tiefen Geothermie wird in der vorliegenden Wärmeplanung nicht berücksichtigt. Hintergrund ist, dass für diese Technologien derzeit keine ausreichend belastbaren Datengrundlagen auf kommunaler Ebene vorliegen. Eine fundierte Potenzialabschätzung erfordert standortspezifische geologische Untersuchungen sowie detaillierte Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudien, die den Rahmen dieser Wärmeplanung überschreiten würden.

Zudem wird die mitteltiefe und tiefe Geothermie aktuell in den Gemeinden nicht als kurzfristig realisierbares Potenzial angesehen. Ihre Erschließung setzt erhebliche Investitionen in Bohrtechnik und Infrastruktur voraus und ist mit hohen Planungs- und Genehmigungsanforderungen



verbunden. Entsprechende Potenziale könnten daher erst in einem späteren Planungsschritt unter Einbezug spezialisierter Studien bewertet werden.

5.2.4 Oberflächengewässer

Das Potenzial zur Wärmebereitstellung aus Oberflächengewässern wurde geprüft. Für die betrachteten Gemeinden ergibt sich kein nennenswertes nutzbares Potenzial. Hauptgründe sind:

- Unzureichender Volumenstrom der Fließgewässer, wodurch weder kontinuierliche noch saisonal verlässliche Entzugsleistungen erreichbar sind.
- Geringe Wasservolumina der Seen/Weiher, die eine nachhaltige Wärmeentnahme (auch bei saisonaler Regeneration) nicht erlauben.
- Ungünstige Lage potenzieller Entnahmestellen in großer Distanz zu Wärmeabnehmern, was Leitungslängen und Verluste erhöht und die Wirtschaftlichkeit mindert.
- Ökologische Eingriffe in Flora und Fauna (z. B. Veränderungen der Gewässertemperatur, Habitategriffe), die zusätzliche Genehmigungs- und Schutzauflagen auslösen und die Realisierbarkeit weiter einschränken.

Vor diesem Hintergrund wird die Nutzung von Oberflächengewässern in der vorliegenden Wärmeplanung nicht weiterverfolgt. Eine Neubewertung wäre nur bei deutlichen Änderungen der Rahmenbedingungen (z. B. größere, näher gelegene Abnehmerstrukturen oder gesicherte Mindestabflüsse) sinnvoll.

5.2.5 Biomasse

Im Rahmen der Datenaufbereitung werden zunächst sämtliche Waldflächen auf Basis von OpenStreetMap-Daten identifiziert. Die Bundeswaldinventur liefert punktuelle Informationen zur Waldzusammensetzung, welche den erfassten Flächen zugeordnet werden. Ergänzend werden aus den Daten des Statistischen Bundesamtes Angaben zum Holzeinschlag, zum Energieholzanteil sowie zu den Heizwerten der einzelnen Baumarten herangezogen. Für Waldflächen ohne bekannte Zusammensetzung werden standardisierte Annahmen getroffen. Auf dieser Grundlage kann für jede Fläche ein potenzieller Biomasseertrag berechnet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Auswertung für den Gesamtkonvoi.



Tabelle 23 Biomassepotenzial des Konvois

Gemeinde	Wärmemenge in GWh/a
Eschach	2
Göggingen	0,6
Heuchlingen	0,4
Iggingen	0,3
Leinzell	0,2
Obergröningen	0,8
Schechingen	0,5

In der praktischen Wärmeerzeugung kommen biogene Festbrennstoffe in unterschiedlichen Anwendungsfeldern zum Einsatz. Im Bereich der Einzelgebäudeversorgung werden überwiegend Pelletheizungen, seltener auch Hackschnitzelanlagen (zumeist mit hochwertiger Hackschnitzelqualität) oder stückholzbasierte Heizungen genutzt. Zudem findet Holz in Form von Kaminöfen Anwendung, meist als Zusatz- oder Komfortheizung neben einer zentralen Wärmeversorgung durch andere Energieträger.

Für die Versorgung über Wärmenetze stellen insbesondere Holzhackschnitzel einen wichtigen CO₂-neutralen Energieträger dar. Ihre Nutzung ist jedoch nur dann nachhaltig, wenn das Material aus zertifizierter Forstwirtschaft, Landschaftspflege oder Verkehrswegebegleitholz stammt. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit und der Konkurrenz um diese Ressource sollte der Einsatz von Holzhackschnitzeln in Wärmenetzen vorrangig in Anwendungsfällen erfolgen, in denen besonders hohe Vorlauftemperaturen benötigt werden. Dies ist insbesondere in den Wintermonaten relevant, wenn Solarthermieanlagen nicht ausreichend Wärme bereitstellen oder Wärmepumpen aufgrund niedriger Quellentemperaturen nur eingeschränkt effizient betrieben werden können.

Zur Effizienzsteigerung können Wärmepumpen in Kombination mit Biomasseanlagen eingesetzt werden, beispielsweise durch die Nutzung der Abgaskondensation, die auch in den Wintermonaten einen wirtschaftlichen Betrieb unterstützt.

5.2.6 Kraft-Wärme-Kopplung

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bezeichnet das Prinzip der gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung, bei dem die bei der Stromproduktion entstehende Abwärme effizient zu Heizzwecken



genutzt wird. Als Blockheizkraftwerke (BHKW) werden typischerweise Anlagen mit Verbrennungsmotor bezeichnet, die diese gekoppelte Energiebereitstellung realisieren.

Das Potenzial zum Einsatz von KWK-Anlagen hängt von der Verfügbarkeit geeigneter Energieträger (z. B. Biogas, Abwärmequellen) sowie von standortbezogenen Randbedingungen (z. B. Schornsteinführung, Lärmschutzauflagen) ab. In ländlich geprägten Gebieten werden KWK-Anlagen bereits überwiegend auf Basis von Biogas betrieben, sodass insbesondere die Erweiterung bestehender Anlagen ein realistisches Potenzial darstellt – vorausgesetzt, es ist ein entsprechendes Biogasaufkommen vorhanden.

Die Betrachtung bestehender KWK-Anlagen erfolgt in Kapitel 4.4.6. Potenziale für zusätzliche KWK-Anwendungen oder Erweiterungen werden in den ortsbezogenen Steckbriefen im Anhang 9.6 dargestellt.

5.2.7 Abwasserwärme

Die Nutzung von Abwasserwärme durch Wärmetauscher in Abwasserkanälen wird in der vorliegenden Wärmeplanung nicht berücksichtigt. Grund hierfür sind die überwiegend kleineren Gemeindegrößen, wodurch die Durchflussmengen in den Abwasserleitungen in der Regel zu gering sind, um eine wirtschaftlich relevante Wärmebereitstellung zu ermöglichen.

Darüber hinaus ist die Dimensionierung der vorhandenen Abwasserleitungen häufig zu klein, um die Wärme effizient zu entnehmen und in ein lokales Wärmenetz einzuspeisen. Eine belastbare Potenzialabschätzung würde daher zusätzliche hydraulische Analysen und Infrastrukturuntersuchungen erfordern, die über den Rahmen dieser Planung hinausgehen.

Entsprechende Potenziale könnten in einem späteren Planungsschritt in größeren Siedlungsgebieten oder unter Einbezug spezialisierter Studien überprüft werden.

Die Nutzung von Klärwerksabwärme wurde im Rahmen der Potenzialanalyse ebenfalls geprüft. Aufgrund der geringen Größe der vorhandenen Kläranlagen und der damit verbundenen begrenzten Wärmemengen konnte jedoch kein relevantes Potenzial für die kommunale Wärmeversorgung identifiziert werden.

Darüber hinaus ist die effiziente Nutzung der Abwärme stark abhängig von der Infrastruktur der Abwasserleitungen und der Nähe zu Wärmeverbrauchern. In den betrachteten Gemeinden liegen diese Voraussetzungen nicht in ausreichendem Maße vor, sodass die Nutzung von Klärwerksabwärme aktuell nicht als praktikables Potenzial betrachtet wird.



5.2.8 Industrielle Abwärme

Die Potenziale für industrielle Abwärme wurden im Rahmen der Wärmeplanung über Befragungen der ansässigen Unternehmen erhoben (siehe Fragebogen in Anhang 9.4). Dabei wurde erfragt, ob Abwärme in ausreichender Menge zur Verfügung steht, ob diese bereits genutzt wird oder ob eine zukünftige Nutzung geplant ist.

Die Rückmeldungen der Unternehmen fiel negativ aus. Zusätzlich wurden relevante Akteure auch zu Einzelgesprächen, bzw. Workshops eingeladen, siehe Kapitel 4.6..

5.2.9 Wasserstoff

Grundlage der Betrachtungen der Rolle des Wasserstoffes in der Wärmeplanung ist die Annahme, dass es sich um „grünen Wasserstoff“ handelt, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Hierbei gibt es zwei Hauptanwendungsfälle, die im nachfolgenden näher erläutert werden,

Wärmenetze und Großverbraucher

Wasserstoff kann über Kraft-Wärme-Kopplung (vgl. Kapitel 5.2.6) zur gleichzeitigen Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden. Dabei kommt ihm insbesondere die Funktion zu, Fluktuationen von Wind- und PV-Anlagen auszugleichen. Die entstehende Abwärme sollte dabei möglichst vollständig in Wärmenetzen genutzt werden.

Zudem spielt Wasserstoff für die Dekarbonisierung energieintensiver Industrien eine zentrale Rolle.

Hinweis: Laut TerraNets BW ist der Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in der Region erst mittelfristig vorgesehen. Für die Ostalb ist ein Leitungsneubau ab 2032 geplant (vgl. Abbildung 24).

Schrittweise Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur in Baden-Württemberg

- 1 Ab 2029: H₂ im Raum Freiburg i. B.
- 2 Ab 2030: H₂ in der Region Mannheim / Karlsruhe
- 3 Ab 2030: H₂ im Großraum Stuttgart und der Region Rhein-Neckar
- 4 Ab 2030: H₂ am Hochrhein
- 5 Ab 2032: H₂ in der Region Ostwürttemberg
- 6 Ab 2032: H₂ bis Bodensee und Oberschwaben

- Wasserstoff-Kernnetz Umstellungsleitung
- Wasserstoff-Kernnetz Neubauleitung
- terranets bw Wasserstoff-Kernnetz Umstellungsleitung
- terranets bw Wasserstoff-Kernnetz Neubauleitung
- terranets bw Gasnetz



Abbildung 24 Aufbau Wasserstoff-Kernnetz Terranets BW (terranets bw, 2025)

Einzelgebäudeversorgung

Eine Möglichkeit stellt die Beimischung von Wasserstoff in bestehende Erdgasnetze dar. Diese ist jedoch durch werkstoffliche Einschränkungen der Pipelines sowie durch die Kompatibilität von Verdichterstationen und Endgeräten technisch begrenzt. Auch wenn eine Beimischung den Anteil erneuerbarer Energien im Netz erhöhen würde, verzögert sie gleichzeitig die vollständige Transformation des Wärmesektors. Zudem kann sie den verstärkten Einsatz effizienterer Technologien wie Wärmepumpen oder Elektromobilität behindern. Aus methodischer Sicht wird dieser Anwendungsfall daher in der kommunalen Wärmeplanung nicht vertieft berücksichtigt.

Eine vollständige Umstellung auf Wasserstoff ist technisch möglich (z. B. durch Nutzung in Brennwertkesseln oder Brennstoffzellen). Auch in den Akteursgesprächen mit örtlichen Energieversorgern wurde darauf hingewiesen, dass eine technische Umstellung grundsätzlich machbar wäre. Allerdings ist der Gesamtwirkungsgrad deutlich schlechter als bei Wärmepumpen: Für dieselbe Wärmemenge muss die fünf- bis sechsfache Strommenge bereitgestellt werden. Daraus resultieren deutlich höhere Heizkosten, die eine solche Lösung im Vergleich zu Wärmepumpen nicht sozialverträglich machen.

Die Nutzung von Wasserstoff in Einzelgebäuden oder kleinen Versorgungseinheiten wird in der kommunalen Wärmeplanung nicht als praktikable Dekarbonisierungsoption berücksichtigt. Wasserstoff kommt – soweit verfügbar – primär für industrielle Anwendungen und Wärmenetze in



Betracht. In den Vollkostenbetrachtungen wird er jedoch als Szenario ausgewiesen, um die Vergleichbarkeit verschiedener Optionen sicherzustellen.

5.2.10 Photovoltaik

Im Folgenden wird das Potenzial zur Nutzung von Photovoltaik dargestellt. Unterschieden wird zwischen Dachflächen-PV und Freiflächen-PV, sodass sowohl gebäudeintegrierte als auch freistehende Anlagen berücksichtigt werden. Bei den ausgewiesenen Potenzialen handelt es sich um theoretische Werte, die keine Genehmigungs- oder Planungsvorgaben darstellen. Eine konkrete Umsetzung ist jeweils abhängig von rechtlichen Rahmenbedingungen, technischen Machbarkeiten sowie der Zustimmung der Eigentümerinnen und Eigentümer.

Dach

Das Potenzial für Photovoltaik auf Dachflächen wird auf Basis der vorhandenen Gebäude- und Dachflächen abgeschätzt. Grundlage sind die Gebäudedaten, insbesondere die Dachgeometrie, Ausrichtung und Neigung.

Für die Berechnung werden folgende Annahmen getroffen:

- Nutzbare Dachfläche: Unter Berücksichtigung von Dachkanten, Dacheinbauten und unbebauten Bereichen wird die Fläche mit einem Abschlagsfaktor von 15 % reduziert (vgl. Formel (6))
- Ausrichtung: Nordflächen werden ausgeschlossen, da diese für PV-Anlagen ungeeignet sind, von den anderen Teilflächen wird jeweils die Ausrichtung bestimmt.

Die Jahresproduktion eines Daches errechnet sich anschließend zu:

$$E_{PV,D} = A_{Nutz} \times \frac{V_{h,PV,D}}{S_{PV,D}} \quad (9)$$

Mit

$E_{PV,D}$	Jahresstromproduktion in kWh/a
$V_{h,PV,D}$	Volllaststunden für DachPV in h
$S_{PV,D}$	Spezifische Stromerzeugungsleistung eines Moduls in kWp

Die Methode ermöglicht eine indikative Abschätzung des Dachflächen-PV-Potenzials und stellt eine Grundlage für die weitere Szenarienentwicklung dar, analog zu den Berechnungen der Solarthermie auf Dachflächen. Der PV-Zubau wirkt dabei doppelt: Er senkt netzseitige Emissionen und verbessert die Vollkosten von Wärmepumpen durch Eigenverbrauch. Für den Winterbetrieb bleiben Netzstrom und Speicher wichtige zusätzliche Maßnahmen.



Tabelle 24 technisches PV-Potenzial auf Dächern des Konvois

Gemeinde	Stromertrag in GWh/a
Eschach	23
Göggingen	21
Heuchlingen	14
Iggingen	22
Leinzell	12
Obergröningen	6
Schechingen	19

Freifläche

Die Potenziale für Photovoltaik-Freiflächenanlagen orientieren sich an den im Regionalplan (Regionalverband Ostwürttemberg, 2024) festgelegten beziehungsweise aktuell in der Fortschreibung befindlichen Vorbehaltsgebieten. Ein separates Planwerk im Rahmen der Wärmeplanung wird daher nicht erstellt, da dieses voraussichtlich nicht deckungsgleich mit den später verbindlichen Festlegungen der Regionalplanung wäre und sich widersprechende Planwerke zu vermeiden werden sollen. Die ausgewiesenen Flächen stellen somit lediglich ein theoretisches Potenzial dar und begründen keine genehmigungs- oder planungsrechtliche Grundlage für eine Umsetzung.

Für die Berechnung werden folgende Annahmen getroffen:

- Flächenzuordnung: auf 0,2 % der Gemeindefläche können PV-Anlagen installiert werden (entspricht voraussichtlich nicht der realistischen Gebietsausweisung, da sich die 0,2 % auf die Gesamtfläche der Planungsregion beziehen, und sich die Gebiete für FF-PVA nicht gleichmäßig auf alle Gemeinden verteilen)
- Installierte Leistung: 1 MW_p pro Hektar
- Abstandsflächen oder Einschränkungen sind in der Annahme der installierten Leistung pro Hektar bereits integriert

Die potenzielle Gesamtleistung ergibt sich aus der Multiplikation der Fläche mit der installierten Leistung pro Hektar:

$$P_{PVF} = 1 \frac{MW_P}{ha} \times A_K \times 0,2 \% \quad (10)$$

Mit

P_{PVF} Potenzielle Leistung der Freiflächen-PV-Anlage in MW_p

A_K Gesamtfläche der Kommune in ha



Für die indikative Jahresproduktion kann diese Leistung anschließend mit der Produktion pro MW_P multipliziert werden:

$$E_{PVF} = P_{PVF} \times 1.000 \frac{MWh}{MW_P} \quad (11)$$

Mit

E_{PVF} Potenzielle Stromgewinnung in MWh/a

Dieser Ansatz bildet die Grundlage für die Ermittlung des PV-Potenzials der Gemeinden. Die folgende Tabelle zeigt die Auswertung für den Gesamtkonvoi.

Tabelle 25 technisches PV Freiflächenpotenzial des Konvois nach aktueller Regionalplanung

Gemeinde	Stromertrag in GWh/a	Bereits installierte Strommenge in GWh/a
Eschach	-	-
Göggingen	41,26	-
Heuchlingen	-	-
Iggingen	-	-
Leinzell	-	-
Obergröningen	-	-
Schechingen	-	5,05

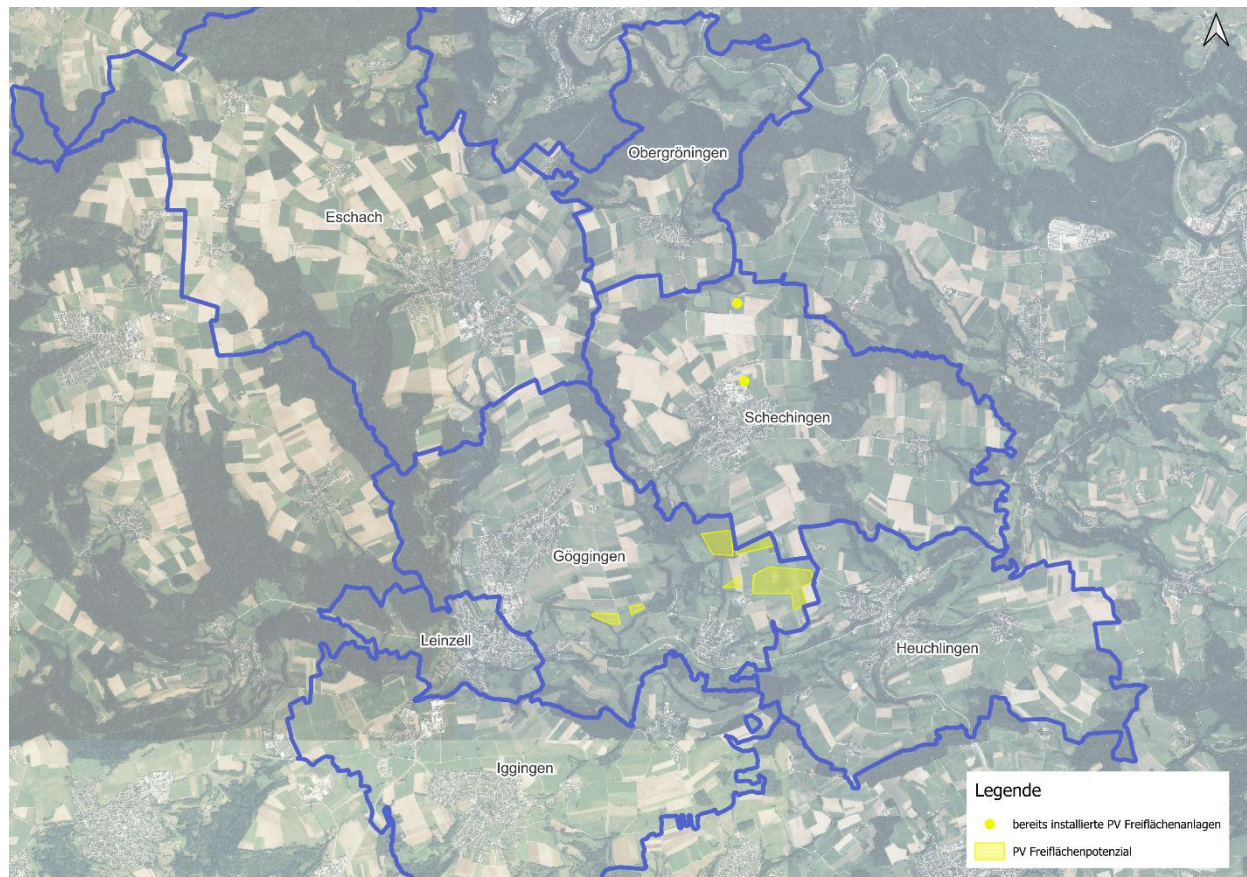


Abbildung 25 Flächenhafte Darstellung des PV-Freiflächenpotenzials (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0 und (Regionalverband Ostwürttemberg, 2024))

5.2.11 Wind

Die Potenziale für Windenergie orientieren sich an den im Regionalplan (Regionalverband Ostwürttemberg, 2024) festgelegten beziehungsweise aktuell in der Fortschreibung befindlichen Vorbehalts- und Vorranggebieten. Ein separates Planwerk im Rahmen der Wärmeplanung wird daher nicht erstellt, da dieses nicht deckungsgleich mit den später verbindlichen Festlegungen der Regionalplanung wäre. Die ausgewiesenen Flächen stellen somit lediglich ein theoretisches Potenzial dar und begründen keine genehmigungs- oder planungsrechtliche Grundlage für eine Umsetzung; diese sind im Rahmen individueller Genehmigungsverfahren zu erwirken und bedürfen der Zustimmung der jeweiligen Grundstückseigentümer der im Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebiete. Von den Windvorranggebieten im Regionalplanentwurf werden nur solche für die Potenzialanalyse betrachtet, die aktuell noch nicht bebaut sind.

Für die Potenzialberechnung wird ein standardisierter Ansatz verwendet:

- Radius der Turbine: 87,5 m bei Leistung pro Turbine von 6 MW (ENERCON, 2025)
- Volllaststunden 2.000 h/a (Fraunhofer ISE, 2024)

- Abstand pro Windrad: Die zugeordnete Fläche pro Turbine wird als Ellipsenfläche mit der Formel (12) berechnet. Daraus ergibt sich die Anzahl der potenziell aufstellbaren Windkraftanlagen.

$$F_{Wind} = 5r \times 3r \times \pi \approx 36 \text{ ha} \quad (12)$$

Mit

F_{Wind} Benötigte Fläche um Turbine in ha

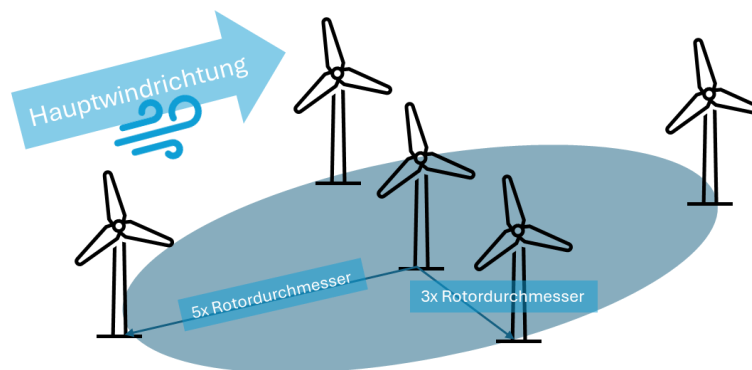


Abbildung 26 Abstand Windkraftanlagen

Die jährliche Stromproduktion einer Turbine wird berechnet als:

$$E_{Wind} = P_{Wind} \times VL_{h \text{ Wind}} = 12.000 \text{ MWh} \quad (13)$$

Mit

E_{Wind} Stromproduktion einer Turbine in MWh

P_{Wind} Leistung einer Turbine in MW

$VL_{h \text{ Wind}}$ Volllaststunden der Turbine in h

Die Gesamtproduktion ergibt sich durch Multiplikation mit der Anzahl der möglichen Windanlagen auf der potenziellen Fläche.

$$E_{Wind,ges} = E_{Wind} \times \frac{A_{Wind}}{F_{Wind}} \quad (14)$$

Mit

$E_{Wind,ges}$ Stromproduktion gesamt in MWh/a

A_{Wind} Potenzialfläche für Windanlagen in ha



Dieser Ansatz ermöglicht eine **indikative Abschätzung des realisierbaren Windpotenzials** auf den ausgewiesenen Flächen und dient als Grundlage zur Potenzialermittlung des Konvois. Die folgende Tabelle zeigt die Auswertung für den Gesamtkonvoi.

Tabelle 26 technisches Windpotenzial des Konvois

Gemeinde	Strommenge in GWh/a	Bereits installierte Strom- menge in GWh/a
Eschach	keine Wind-VRG	28,8
Göggingen	keine Wind-VRG	-
Heuchlingen	keine Wind-VRG	-
Iggingen	keine Wind-VRG	-
Leinzell	keine Wind-VRG	-
Obergröningen	keine Wind-VRG	4,8
Schechingen	keine Wind-VRG	-

Die nachfolgende Abbildung zeigt die flächenhafte Darstellung der Windpotenziale im Konvoi.

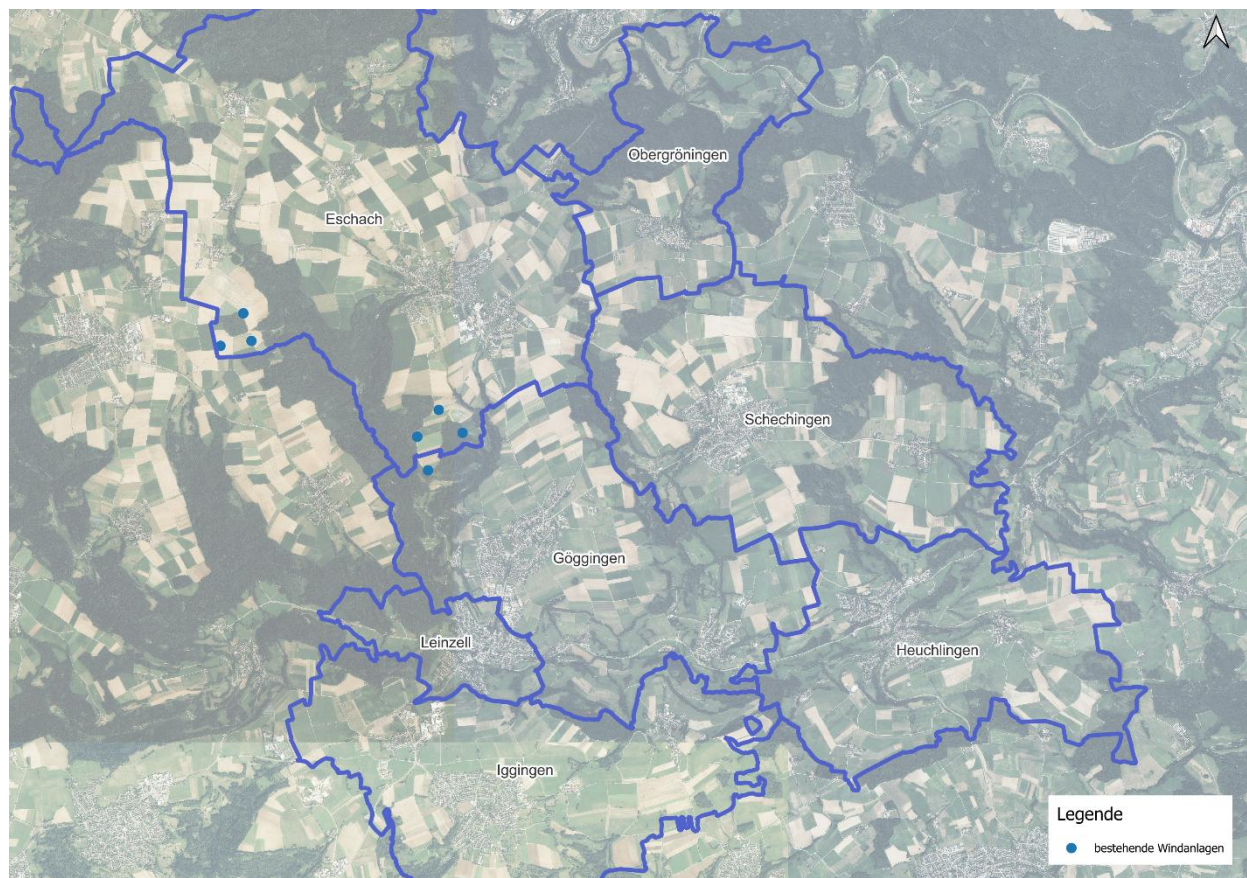


Abbildung 27 Flächenhafte Darstellung des Windpotenzials (eigene Darstellung, Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0" und (Regionalverband Ostwürttemberg, 2024))

6 Zielszenario

Im nachfolgenden Kapitel 6 wird die Herleitung der angestrebten Wärmeversorgung und der daraus resultierenden Treibhausgasemissionen des Projektgebiets im Zieljahr 2040 sowie in den Zwischenjahren 2030 und 2035 beschrieben. Damit wird die strategische Leitlinie für den Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung gelegt.

Die Methodik zur Herleitung des Zielszenarios baut auf einer Szenario- und Stützjahreslogik auf: Grundlage bilden hierbei einerseits die in Kapitel 4 und 5 beschriebenen Bestands- und Potenzialanalysen und andererseits ein Szenariorahmen, der Annahmen zu verschiedenen Rahmenbedingungen (u. a. Zinssatz, Emissionsfaktoren, Energiepreis-/CO₂-Pfad, Preisannahmen und -indizes) enthält. In Fünfjahresschritten werden bis zum Zieljahr 2040 Wärmebedarf, Technologieumstellungen und die Entwicklung der Wärmenetze berechnet und fortgeschrieben. Als Ergebnis erfolgt eine Einteilung des Projektgebiets in zukünftige Eignungsgebiete (für dezentrale Versorgung sowie für Wärmenetze).

Die Einteilung des Gebiets beruht auf einer zweistufigen Wirtschaftlichkeitslogik: Zunächst wird eine Deckungsbeitragsrechnung auf Gebäude- und Clusterebene durchgeführt (Cluster = Ansammlung von Einzelgebäuden, die aufgrund ihrer räumlichen Nähe über ein theoretisches Wärmenetz versorgt werden können). Im Rahmen dieser Untersuchung werden wirtschaftliche Wärmenetzcluster identifiziert; dabei wird zwischen der Verdichtung bestehender Netze und dem Aufbau neuer Netze unterschieden. Im zweiten Schritt der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgt ein Vollkostenvergleich der GEG-konformen Wärmeversorgungstechnologien (Biomasse, Wärmepumpen, Anschluss an ein Wärmenetz sowie die Nutzung grüner Gase) auf Basis von Kapital-, Verbrauchs- und Betriebskosten. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen und die Entwicklung des Zielszenarios werden unter Zuhilfenahme des digitalen Zwillings INFRA | Wärme der LBD Beratungsgesellschaft durchgeführt. Dieses Tool ermöglicht es, für alle Einzelgebäude im Projektgebiet schnell Berechnungen durchzuführen. Zudem können die Szenarioparameter jederzeit angepasst werden, sodass in kurzer Zeit zahlreiche Szenarien berechnet und am Ende die wirtschaftlichste klimaneutrale Wärmeversorgungsoption für alle Gebäude ermittelt werden kann.

In Gebieten mit besonderen Herausforderungen (z. B. wenn die Aufstellung von Luft-Wasser-Wärmepumpen aufgrund der Platzverhältnisse nicht möglich ist und gleichzeitig der Anschluss



an ein Wärmenetz nicht die wirtschaftlichste Option darstellt) kann die Einteilung der Eignungsgebiete auch manuell erfolgen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich bei der vorliegenden Planung um ein strategisches Instrument zur Erreichung der Klimaneutralität 2040 handelt. Das bedeutet, dass mit dieser Planung keine rechtliche Außenwirkung (z. B. Anschluss- oder Nutzungsansprüche oder eine Verpflichtung zum Anschluss an ein etwaiges Wärmenetz) verbunden ist. In der Umsetzung heißt dies, dass Gebäude innerhalb eines Eignungsgebiets nicht zwingend an ein eventuell zu errichtendes Netz angeschlossen werden müssen. Gleichzeitig besteht auch kein Anspruch darauf, dass ein Wärmenetz tatsächlich errichtet wird. Die Umsetzung von Wärmenetzen ist in anschließenden Machbarkeitsstudien im Detail zu prüfen.

Gleichzeitig ist auch in dezentralen Eignungsgebieten die Errichtung und der Betrieb von Wärmenetzen keinesfalls ausgeschlossen, wenn sich dort beispielsweise lokale Initiativen bilden, die ein Netz über kostengünstige Quellen versorgen können, die im Rahmen dieser Untersuchung noch nicht zur Verfügung stehen.

6.1 Methodik

Dieses Kapitel skizziert die Methodik, mit der das Zielszenario konsistent hergeleitet wird. Die detaillierte Herleitung der Eignungsgebiete wird in den Kapiteln 6.1.1 bis 6.1.5 erläutert. Grundlage hierfür sind die in **INFRA | Wärme** abgebildeten Berechnungs- und Kartenlogiken sowie die in den Kapiteln 4 und 5 erarbeiteten Grund- und Ergebnisdaten. Die Ergebnisse dieses Kapitels werden als georeferenzierte Eignungsgebiete sowie in Form von Steckbriefen zur Verfügung gestellt und können in Anhang 9.6 für die jeweiligen Kommunen und Quartiere eingesehen werden. Die Ermittlung des Zielszenarios erfolgt auf Grundlage der Szenario- und Stützjahreslogik (Berechnung in Fünfjahresschritten bis zum Zieljahr 2040). Ausgangspunkt bilden hierbei die Daten der Bestandsanalyse sowie der festgelegte Szenariorahmen. Darauf aufbauend werden Wärmebedarf, Technologieumstellungen, Sanierungen und eine mögliche Entwicklung von Wärmenetzen fortgeschrieben.

Die Berechnungen erfolgen intern auf Einzelgebäudeebene. Zur Veröffentlichung des Wärmeplans werden alle Daten datenschutzkonform aggregiert (in der Regel Zusammenfassung von mindestens fünf Gebäuden) und auf Grundlage der BSKO-Systematik der Sektoren erläutert. Dies dient dem Ziel, sowohl den Datenschutz als auch die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

6.1.1 Daten, Quellen & Qualitätssicherung

Im Rahmen der Zielszenarioentwicklung gelten die in Kapitel 4 beschriebenen Grundlagen hinsichtlich der Daten (Wärmebedarfe &-verbräuche, BSKO-Sektoren, Gebäudetypologien, Aggregation auf Baublockebene und Anonymisierung unverändert fort; die Berechnung folgt weiterhin auf Gebäudeebene, die Veröffentlichung erfolgt aggregiert.

Grundlage der Berechnungen sind gebäudebezogene Geodaten, konsolidierte Wärmebedarfe bzw. Verbräuche nach BSKO-Sektoren, Angaben zu bestehenden Heizenergieträgern und Anlagen, Netzdaten zu errichtenden Wärmenetzen, sowie preis- und emissionsrelevante Zeitreihen aus dem Szenariorahmen (vgl. nachfolgende Kapitel). Aus Kapitel 4 (Bestand) fließen die gebäudescharfen Ausgangswerte (Wärmebedarfe, Wärmeverbrauchs- und Wärmelinien dichten) direkt in die Szenariorechnung ein. Aus Kapitel 5 (Potenziale) werden räumlich verortete Wärmequellen und Erzeugungsoptionen übernommen.

Für die Entwicklung des Zielszenarios wird der Datenstand zu einem Stichtag fixiert und keine weiteren Änderungen vorgenommen, um eine konsistente Datenbasis zur Berechnung des Szenarios zu garantieren. Alle Berechnungen im Rahmen der Szenarioentwicklung werden in Fünfjahresschritten von Ausgangsjahr bis zum Zieljahr 2040 durchgeführt, um die sich über die Jahre ändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abzubilden.

6.1.2 Parameter der Szenarien

Der Szenariorahmen bildet die zentrale Grundlage der Berechnungen, auf denen die Entwicklung des Zielszenarios in INFRA | Wärme beruht. Er legt die technischen, wirtschaftlichen und betrieblichen Annahmen fest, die für die Herleitung des Zielszenarios der Wärmeversorgung in den Zwischenjahren, im Zieljahr sowie für etwaige Varianten von wesentlicher Bedeutung sind. Diese Parameter gelten für alle Kommunen im Projektgebiet und werden für die Zwischenziele über Preiskurven und weitere Anpassungsmechanismen fortgeschrieben.

Als Datenbasis für den Szenariorahmen werden im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung für den Konvoi drei Datenquellen genutzt:

- Der **Technikkatalog**, der als Anhang zum „Leitfaden Wärmeplanung - Empfehlungen zur methodischen Vorgehensweise für Kommunen und andere Planungsverantwortliche“ veröffentlicht wurde (Ortner, et al., 2024). Er dient als Referenz für Technologien, Investitions- und Betriebskosten sowie Emissions- und Preispfade und kann als Metastudie verstanden werden, die Annahmen zahlreicher Veröffentlichungen und Institutionen bündelt.



- Interne Annahmen, die in **INFRA | Wärme** hinterlegt sind und wesentlich Formelsätze, Annahmen zur Wirtschaftlichkeitsrechnung und technische Parameter für Wärmenetze beinhaltet.
- Die oben genannten Annahmen wurden durch die Projektmitarbeiter der **GEO DATA GmbH** überprüft und aufgrund regionaler Kenntnisse und Projekterfahrung an die Gegebenheiten vor Ort angepasst.

Die Parameter des Szenariorahmens beeinflussen dabei alle Teilaspekte der Zielszenarioentwicklung:

- **Versorgerperspektive** (Deckungsbeitragsrechnung): Ermittlung von Gebäude- und Cluster-Deckungsbeiträgen inkl. Annuitäten für Verteilnetz und Hausanschlüsse, Vertrieb, OPEX, Netzverluste sowie Preis- und Investindizes.
- **Gebäudeperspektive** (Vollkostenrechnung): Berechnung von Kapital-, Verbrauchs- und Betriebskosten je Technologie als Grundlage für gebäudescharfe Technologieentscheidungen außerhalb der Wärmenetze
- **Eignungsdarstellung**: Ableitung von Wahrscheinlichkeitsklassen (Wärmenetz / Dezentral / Wasserstoff) und informellen Realisierungsjahren aus den DB/VK-Ergebnissen; Parametrierung von Klassengrenzen, Prüfgebieten und optionalen Vorrang-/Ausbausteuerungen

Die Parameter des Szenariorahmens lassen sich in die folgenden sechs Gruppen gliedern:

- **Ökonomie & Preise**: Kapitalzinssatz; Zeitreihen zu Strom, Erdgas, Wasserstoff, Biomasse/Pellets; CO₂-Bepreisung; Preisindizes (Investition/Allgemein).
- **Emissionen**: Emissionsfaktoren je Energieträger über alle Stützjahre.
- **Wärmenetze (Versorger)**: spezifische Leitungs- und Tiefbaukosten für Verteilnetz, Hausanschluss, Übergabestation; Vertrieb; Netzverluste; Lebensdauern; Erlöslogik; BEW-Fördersatz (Annuitäten).
- **Gebäudetechnologien (Eigentümer)**: Investitions- und Betriebskostenparameter (OPEX), Wirkungsgrade/JAZ nach Gebäudezustand, Lebensdauern, Neben- und Zusatzkosten (z. B. Abgasanlagen), Förderquoten.
- **Betrieb & Nachfrage**: Vollbenutzungsstunden je Sektor, Sanierungsquoten und -tiefen als Treiber der Bedarfsentwicklung.
- **Eignungslogik & Steuerung**: Klassengrenzen (Wahrscheinlichkeiten), Definition Realisierungsjahr, Regeln für Prüfgebiete; optionale Vorranggebiete und Ausbaulimits.

Die Parameter des Szenariorahmens stellen somit eine Bündelung aller Daten-, Preis- und Technikannahmen dar und fasst diese zu einem konsistenten und nachvollziehbaren Rechenstandard zusammen. Auf dieser Basis lassen sich die Gebietseinteilung und Realisierungsjahre belastbar ableiten und können zum Zielszenario weiterentwickelt werden.

Die detaillierten Annahmen können den Anhängen 9.2.5 - 9.2.10 eingesehen werden.

6.1.3 Kostenfunktionen

Die Kostenfunktionen für die Deckungsbeitrags- sowie die Vollkostenrechnung bilden die Grundlage für Wirtschaftlichkeit, Technologiezuordnung und Eignungsgebietsdarstellung im Rahmen der Zielszenarioentwicklung. Sie setzen, ausgehend von den Bestandsdaten, die in unter 6.1.2 definierten Parameter (Kosten, Emissionsfaktoren, Lebensdauer etc.) in Deckungsbeiträge (aus Versorgerperspektive) und Vollkosten (aus Eigentümerperspektive) um und werden für die Zwischenziele sowie das Zieljahr berechnet. Auf dieser Basis werden Cluster gebildet und Eignungsstufen sowie Realisierungsjahre abgeleitet.

A: Deckungsbeiträge Nahwärme (Versorgerperspektive):

Um zu bestimmen, ob sich Gebäude für die Errichtung eines Nahwärmenetzes wirtschaftlich eignen, wird zunächst für jedes Gebäude ein Deckungsbeitrag ermittelt:

$$DB_i = FE_i - K_{Erzeugung} - K_{OPEX} - K_{Hausanschluss} - K_{Vertrieb} \quad (15)$$

Mit:

DB_i = Deckungsbeitrag für Gebäude i

FE_i = Fernwärmeerlöse für das Gebäude i [Euro]

$K_{Erzeugung}$ = Erzeugungskosten [Euro]

K_{OPEX} = OPEX – Pauschale [Euro/MWh]

$K_{Hausanschluss}$ = Hausanschlusskosten [Euro/m]

$K_{Vertrieb}$ = Vertriebskosten [Euro]

Auf der Erlösseite FE_i werden Arbeits-, Grund-/Leistungspreise sowie ggf. einmalige Beiträge abgebildet; fixe bzw. einmalige Bestandteile werden gemäß Rahmen annuitätisch und indexiert berücksichtigt. Die OPEX werden auf den gebäudespezifischen Verbrauch inkl. Anschlussverlusten (Hausanschlusslänge × spezifischer Leitungsverlust) angewendet. Die Hausanschlusskosten ergeben sich aus Leitung + Tiefbau + Übergabestation und gehen als Annuität (Lebensdauer/Zinssatz, Index) ein; Vertriebskosten werden analog annuitätisch je Hausanschluss geführt.

Aufbauend auf den Deckungsbeiträgen der Einzelgebäude werden mehrere Einzelgebäude zu Netzclustern von mindestens fünf Gebäuden zusammengefasst. Die Bildung der Netzcluster erfolgt dabei innerhalb räumlich zusammenhängender Gruppen (Straßenabschnitte/Baublöcke/Quartiere), die eine realistische leitungsnahe Erschließung ermöglichen. Weiterhin wird die wirtschaftliche Tragfähigkeit berücksichtigt, indem Gebäude geclustert werden, deren Gebäudedeckungsbeiträge die Verteilnetzkosten tragen können. Darüber hinaus werden technische Indikatoren wie die Wärmelinienichte und Wärmeverbrauchsichte geprüft, um wirtschaftlich tragfähige Cluster vorab zu filtern. Jedes Gebäude wird dabei maximal einem eindeutigen Cluster zugeordnet, was Überlappungen vermeidet.

Nach der Identifikation der Netzcluster wird der individuelle Deckungsbeitrag des Netzclusters berechnet. Hierzu werden die Deckungsbeiträge aller im Cluster befindlichen Gebäude addiert. Von dieser Summe werden die Verteilnetzkosten für die Erschließung dieser Gebäude abgezogen (als Annuität aus Trassen-Investitionskosten, abzüglich BEW-Förderung sowie zuzüglich Verlustkosten); wenn es sich hingegen um eine Nachverdichtung handelt, werden diese Kosten nicht berücksichtigt:

$$DB_{Cluster} = \sum_{i=1}^n DB_i - K_{Verteilnetz} \quad (16)$$

mit:

$DB_{Cluster}$ = Deckungsbeitrag im Cluster

DB_i = Deckungsbeitrag für Gebäude i

$K_{Verteilnetz}$ = Verteilnetzkosten [Euro]

Die Deckungsbeitragsrechnung gibt somit einen Hinweis darauf, ob Gebäude wirtschaftlich über ein Wärmenetz erschlossen werden können.

B: Vollkostenvergleich (Eigentümergeperspektive)

Für Hauseigentümer und für die Einteilung des Projektgebiets in Eignungsgebiete ist die zentrale Kenngröße die Wirtschaftlichkeit der Heizungstechnologie für den Eigentümer. Deshalb wird für jedes Gebäude eine Vollkostenrechnung durchgeführt, um die günstigste Wärmeversorgungsoption zu identifizieren. Die Vollkosten setzen sich dabei aus drei wesentlichen Kostenkomponenten zusammen: kapitalgebundene Kosten (Annuitäten des Wärmeerzeugers und Nebenanlagen), verbrauchsgebundene Kosten (Energiepreis*Wärmebedarf inkl. Nebenkosten) und betriebsgebundenen Kosten (Wartung, Instandhaltung, eventuelle Zusatzkosten). Das heißt, es



werden neben den Anschaffungskosten (über die Annuität der Investition) auch die laufenden Kosten berücksichtigt:

$$VK = KK + VeK + BK \quad (17)$$

mit:

$VK = \text{Vollkosten [Euro]}$

$KK = \text{Kapitalgebundene Kosten [Euro]}$

$VeK = \text{Verbrauchsgebundene Kosten [Euro]}$

$BK = \text{Betriebsgebundene Kosten [Euro]}$

Die Kapitalkosten werden über das Annuitätenverfahren (Zinssatz/Lebensdauer) aus den Nettoinvestitionskosten (inkl. Förderabzug und Indexierung) abgeleitet; Ersatzinvestitionen vor dem Zieljahr und Restwerte über den Horizont werden ebenso berücksichtigt. Verbrauchskosten nutzen Endkundenpreise (Großhandel plus Netzentgelte, Abgaben & Steuern) und werden über Wirkungsgrade bzw. Jahresarbeitszahl (Wärmepumpe) technologie- und gebäudespezifisch berechnet (inkl. Effekte aus Vorlauftemperatur, Bivalenz oder Sperrzeiten). Betriebskosten umfassen Wartung sowie technologiespezifische Nebenkosten (z. B. Abgasanlage bei Kesseln, Schallschutz & Elektrik bei WP, Logistik & Asche bei Biomasse).

Im Endergebnis stellt die Vollkostenrechnung somit technologie- und gebäudescharf dar, welche Option zur Wärmeversorgung dauerhaft die günstigste für den Gebäudeeigentümer ist. Unter der Berücksichtigung der Deckungsbeiträge, die die Versorgerperspektive abbilden, entsteht somit eine konsistente Grundlage zur Einteilung des Projektgebiets in Eignungsgebiete für netzgebundenen und dezentrale Versorgungstechnologien. Die Ergebnisse werden für die Zwischenziele und das Zieljahr in Karten, Tabellen und Diagrammen dargestellt und zur Verfügung gestellt. Die zugrundeliegenden Parameter sind im Anhang XX aufgestellt.

6.1.4 Eignungslogik und Klassengrenzen

Die Eignungslogik überführt die Ergebnisse der Deckungsbeitragsrechnung (Versorgerperspektive) und des Vollkostenvergleichs (Eigentümerperspektive) in eine räumlich lesbare Wahrscheinlichkeit der künftigen Wärmeversorgung je Gebiet. Grundlage sind gebäudescharfe Wirtschaftlichkeitsergebnisse aus Kapitel 6.1.3, die stützjahrscharf (5-Jahres-Raster) berechnet und anschließend auf eine datenschutzkonforme Aggregationsebene (Baublock) gehoben werden. Hierzu wird für jedes Gebiet ermittelt, welcher Anteil des zukünftigen Wärmebedarfs durch ein Wärmenetz, durch dezentrale Technologien oder, sofern hierfür eine realistische Perspektive



besteht, durch ein Wasserstoffnetz gedeckt werden kann. Diese Anteile bilden dann die Basis der Wahrscheinlichkeitsklassifizierung und des Umsetzungsjahres.

Die Zuordnung beginnt auf Gebäude- bzw. Clusterebene: Gebäude innerhalb wirtschaftlicher Netzcluster (positiver Cluster-DB, Ausbau/Verdichtung gemäß 6.1.3) werden netzgebunden geführt; außerhalb wirtschaftlicher Netzcluster entscheidet die kostenminimale Option des Vollkostenvergleichs. Diese Priorität vermeidet Doppelzählungen und stellt die Konsistenz zwischen Versorger- und Eigentümerperspektive sicher. Im Anschluss werden die gebäudescharfen Entscheidungen auf die Gebietsebene aggregiert, indem der jeweilige Wärmebedarfsanteil je Technologie summiert und auf den Gesamtbedarf des Gebiets bezogen wird. Räumliche Strukturindikatoren wie Wärmelinienindichte (jährliche Wärmeabnahme pro Meter Leitungslänge) und Wärmeverbrauchsindichte unterstützen die Vorprüfung und dienen der Qualitätssicherung der resultierenden Erschließungszüge; Bestands- bzw. geplante Netze sowie Heizzentralen fließen als Lage- und Erzeugungsindikatoren in die Ableitung ein. Wo für Wasserstoff keine liniengenaue Geometrie vorliegt, kann die Abbildung über Gebietsebenen erfolgen; die Eignung wird nur ausgewiesen, wenn die Infrastrukturperspektive plausibel ist.

Die Klassifikation der Eignung erfolgt als Wahrscheinlichkeitsdarstellung: Für jedes Gebiet werden drei Wahrscheinlichkeitskarten erzeugt (Wärmenetz, Dezentral, Wasserstoff). Die Klassengrenzen sind szenariobezogen parametrierbar (Schwellen bei 25 / 50 / 75 % Anteil am künftigen Wärmebedarf) und steuern zugleich die Ableitung des Realisierungsjahrs. Das Realisierungsjahr ist das erste Stützjahr, in dem der Wärmeanteil der betrachteten Versorgungsart im Gebiet die gewählte Schwelle überschreitet; Grundlage bleiben die wirtschaftlichen Ergebnisse aus Deckungsbeitrags- und Vollkostenrechnung.

Zur fachlichen Steuerung stehen zwei Hebel bereit: Vorranggebiete und etwaige Ausbaulimits. Vorranggebiete setzen eine strategische Festlegung über die rein wirtschaftliche Optimierung und führen innerhalb des definierten Polygons zu einer vollständigen Zuordnung auf die gewählte Technologie (z. B. städtebauliche Leitlinie, netzstrategische Gründe und sonstige spezifische Gründe, die im Rahmen der Planung ermittelt wurden und gegen die Errichtung eines Wärmenetzes sprechen). Ausbaulimits begrenzen jahresweise den Zubau je Technologie (Leistung/Arbeit/Anschlüsse) und bilden damit technische Restriktionen oder Realisierungskapazitäten ab; sie wirken direkt auf die zeitliche Zuteilung und können das Realisierungsjahr verschieben.

6.1.5 Zeitlogik & Fortschreibung

Die Zeitlogik definiert, wie Annahmen und Rechenergebnisse über den gesamten Planungshorizont fortgeschrieben werden und wann Umstellungen wirksam werden. Berechnet wird stützscharf in einem 5-Jahres-Raster vom Basisjahr bis zum Zieljahr (mit explizitem Zwischenstand 2030). Sämtliche Stützjahre referenzieren denselben Szenariorahmen (Preise, Emissionen, Lebensdauern, Förderlogik etc.), sodass Vergleiche über die Zeit konsistent und prüfbar bleiben. Ausgangspunkt ist der gebäudescharfe Wärmebedarf des Basisjahrs. Für jedes Stützjahr werden Sanierungsquoten und -tiefen angewandt (nach Nutzungstyp/Gebiet), Warmwasseranteile und Temperaturniveaus (Vorlauf) berücksichtigt und über Vollbenutzungsstunden in die Last- und Verbrauchsrechnung überführt. So sinkt, in Abhängigkeit der lokalen Sanierungsdynamik, der Raumwärmebedarf schrittweise, während Warmwasser als Ganzjahreslast stabilisierend wirkt. Die gleichen Regeln gelten für kommunale Liegenschaften und GHD.

Die THG-Emissionen je Stützjahr ergeben sich aus dem Endenergieeinsatz multipliziert mit dem zeitabhängigen Emissionsfaktor des jeweiligen Energieträgers (Szenariorahmen).

- Kesseltechnologien (Gas, Biomasse, H₂): Der Endenergieeinsatz entspricht der Nutzwärmemenge (Wärmebedarf im Stützjahr) geteilt durch den Wirkungsgrad. Die Emissionen ergeben sich daraus multipliziert mit dem Emissionsfaktor des Brennstoffs im betrachteten Jahr; bei Biomasse wird der biogene Anteil gemäß Rahmen berücksichtigt.
- Wärmepumpen: Der Stromverbrauch entspricht der Nutzwärmemenge geteilt durch die Jahresarbeitszahl (JAZ). Die Emissionen sind Stromverbrauch × Strom-Emissionsfaktor des Stützjahres.
- Fern-/Nahwärme: Die Emissionen sind abgegebene Fernwärmemenge × Fernwärme-Emissionsfaktor des Stützjahres; dieser Faktor bildet Erzeugungsmix, Netzverluste und Temperaturregime ab.
- Hybrid-/Übergangslösungen: Die Emissionen werden anteilig nach der Lastaufteilung der beteiligten Energieträger berechnet.

Damit wird die Emissionsentwicklung über die Zeit durch drei Hebel bestimmt: Effizienz und Sanierung, Technologiewechsel (Wirkungsgrad bzw. Jahresarbeitszahl) und zeitvariable Emissionsfaktoren der Energieträger.

Die Zuteilung aus der Wirtschaftlichkeitsbewertung (Kap. 6.1.3) wird zeitlich realisierbar gemacht. So erfolgen die Umstellungen für Nahwärmewärmecluster clusterweise und synchronisiert ab dem Stützjahr, in dem der Deckungsbeitrag des Clusters positiv und die Trassen realisierbar sind. Verdichtung kann ohne zusätzliche Verteilnetz-CAPEX vorgezogen werden.



Bei dezentralen Optionen wechseln Gebäudetechnologien bevorzugt zum technisch sinnvollen Erneuerungszeitpunkt (Lebensdauer/Restlaufzeit), um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Hybrid- oder Übergangslösungen sind möglich, wenn sie die Wirtschaftlichkeit bis zum endgültigen Zielzustand verbessern.

Für jedes Stützjahr werden Endkundenpreise (Energie + Netzentgelte/Abgaben/Steuern), CO₂-Bepreisung, Emissionsfaktoren und Preisindizes angewendet. Dadurch spiegeln Deckungsbeiträge und Vollkosten aktuelles Markt- und Politikumfeld je Stützjahr wider; zugleich bleiben Trendbrüche (z. B. Sprünge in H₂-Kosten oder Strompreisaufschlägen) transparent.

Das Realisierungsjahr eines Gebiets ist das erste Stützjahr, in dem der Anteil des wirtschaftlich zuordenbaren Wärmebedarfs die parametrisierten Klassengrenzen (z. B. 25/50/75 %) überschreitet. Die Ableitung erfolgt regelbasiert aus Deckungsbeitrags- und Vollkostenergebnissen; bei knappen Abständen oder konkurrierenden Optionen wird das Gebiet als Prüfgebiet geführt, bis zusätzliche Informationen (z. B. Netzplanung, Sanierungsentscheidungen) eine eindeutige Zuteilung erlauben.

Die Netzausprägung entwickelt sich schrittweise: erst wirtschaftliche Verdichtung, dann Ausbaubabschnitte mit positiver Cluster-Wirtschaftlichkeit. Einspeisepunkte/Heizzentralen werden in Leistung und Laufstrategie so geführt, dass die Lastzunahme der angeschlossenen Cluster (unter Berücksichtigung von Rückläufen durch Sanierung) hydraulisch und wirtschaftlich abgedeckt ist. Netzverluste und Temperaturregime werden je Stützjahr nachgeführt und in die OPEX-/Erzeugungskosten eingerechnet.

6.2 Ergebnisse

Dieses Kapitel fasst die Zielszenario-Ergebnisse für die Jahre 2030 und 2040 zusammen. Dargestellt werden die Entwicklung des Wärmebedarfs, der künftige Energieträgermix und die daraus abgeleiteten Treibhausgasemissionen sowie die räumliche Versorgungsstruktur in Form von Eignungsgebieten für Wärmenetze und Einzelversorgung. Die Ergebnisse sind stützjahrscharf, werden kartografisch aggregiert veröffentlicht und durch Gebietssteckbriefe ergänzt. Sie bilden die Grundlage für die strategische Ableitung von Maßnahmen und Prioritäten.



6.2.1 Zielszenario zur zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs für 2030 und 2040 – Energieträger & THG-Bilanz

Die Bedarfs- und Emissionswerte beruhen auf der in Kapitel 6.1 beschriebenen Methodik (Szenariorahmen, Sanierungspfad, Zeitlogik). Gezeigt werden die Bedarfsverläufe je Sektor, der Energieträgermix im Zielszenario sowie die THG-Bilanz. Wesentliche Einflussgrößen sind Sanierung und Effizienz, Technologiewechsel sowie die zeitabhängigen Emissionsfaktoren der Energieträger. Es folgen die zentralen Ergebnisse des Zielszenarios (Energieträger- & THG-Entwicklung).

2030: Der Endenergiebedarf sinkt auf von 119 auf 108 GWh/a (- 9 % ggü. heute). Die fossilen Anteile nehmen spürbar ab (Gas/Öl zusammen 33 %), während Wärmepumpen und erneuerbare Netz-Erzeugung auf 34 % wachsen; der Anteil an Biomasse bleibt relativ stabil bei 15-16 %. Die THG-Emissionen reduzieren sich auf 15.290 t CO₂Äqu./a (- 48 %). Haupttreiber sind Hüllensanierung im Wohnsegment, Wärmepumpen-Rollout und der Ausbau des Wärmenetzes.

2040: Der Endenergiebedarf erreicht 124 GWh/a (- 18 %) bei einem EE-Deckungsanteil von 84 %. Wärmepumpen tragen 80 %, Wärmenetze auf EE-Basis 4 %, der Anteil der Biomasse erhöht sich leicht auf 16 %. Die THG-Emissionen fallen auf 950 t CO₂Äqu./a (- 97 %). Restrisiken ergeben sich aus Sanierungsquote, Verfügbarkeit erneuerbarer Erzeugung und der Netzausbaugeschwindigkeit.

Die Entwicklung Wärmeendenergieverbräuche und der THG-Emissionen nach Energieträgern und Sektoren sind nachfolgend in Abbildung 28 bis Abbildung 30 dargestellt.

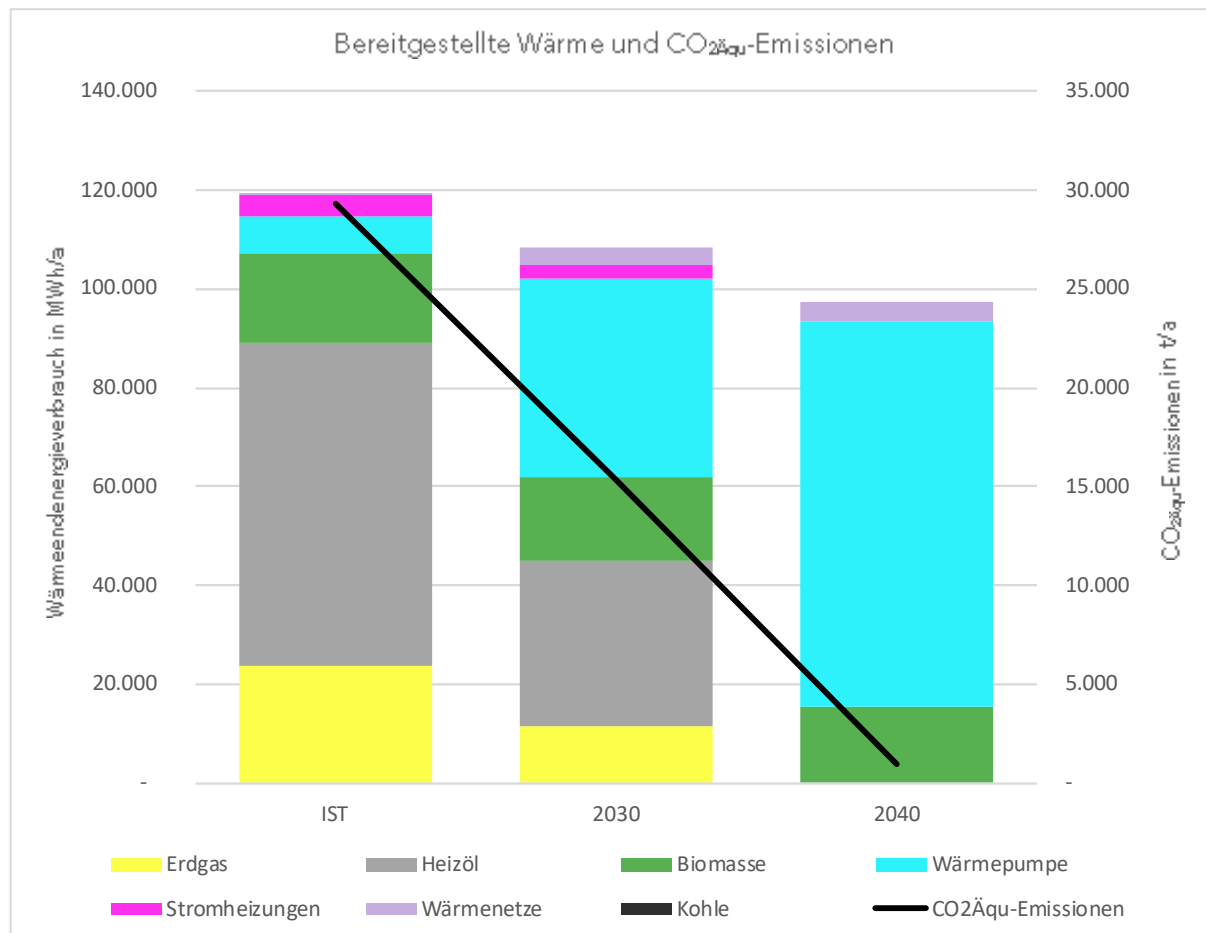


Abbildung 28 Entwicklung des Wärmeendenergiebedarfs und Emissionen nach Heiztechnologien in MWh & der CO₂Äqu-Emissionen in t (Gesamtkonvoi)

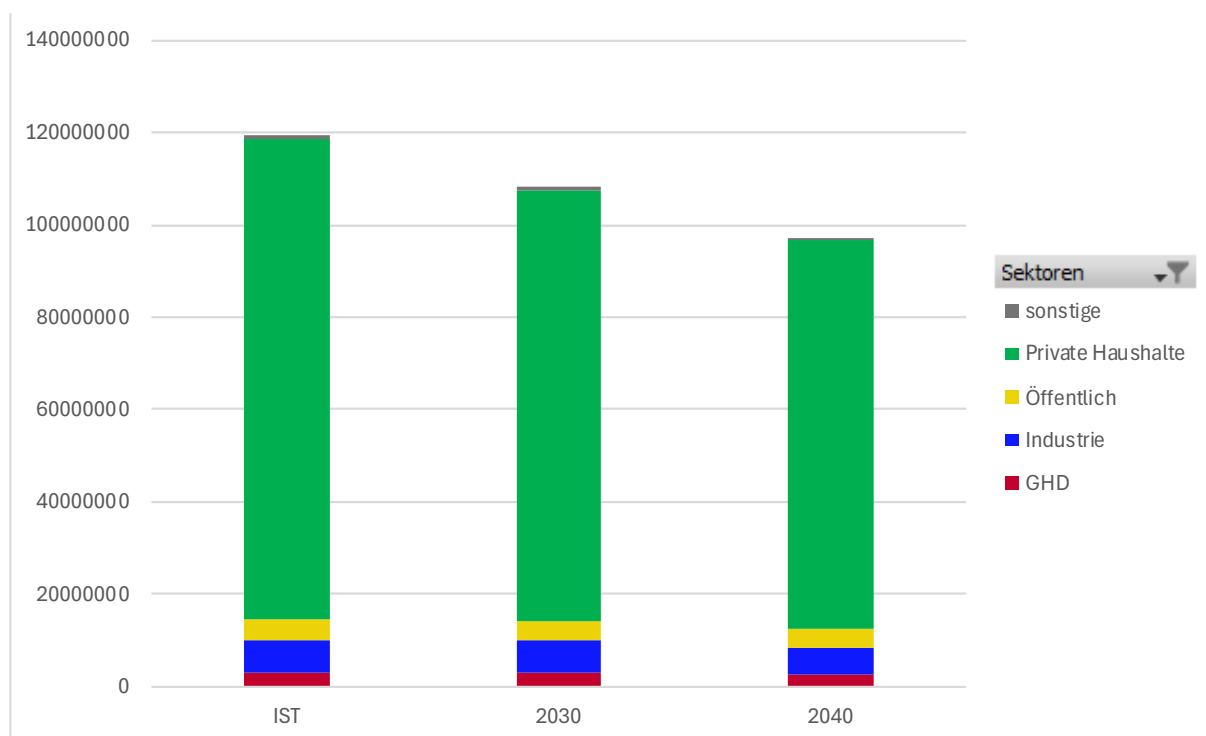


Abbildung 29 Entwicklung des Wärmeendenergiebedarfs nach Sektoren in MWh (Gesamtkonvoi)

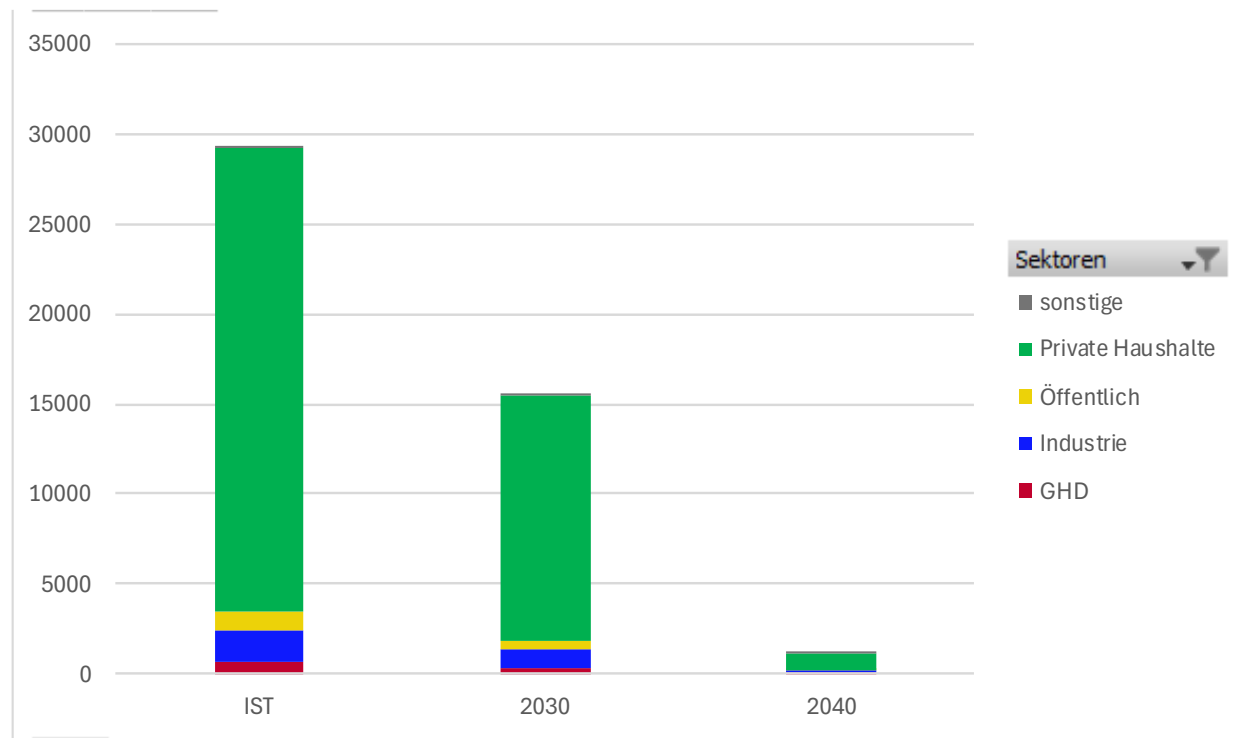


Abbildung 30 Entwicklung der THG-Emissionen nach Sektor in t CO₂ (Gesamtkonvoi)

6.2.2 Flächenhafte Darstellung der geplanten Versorgungsstruktur

Die räumliche Ausweisung der Eignungsgebiete übersetzt die Berechnungsergebnisse in eine planerisch nutzbare Kartenlogik. Dargestellt werden Wärmenetzeignungsgebiete und die Eignungsgebiete der Einzelversorgung.

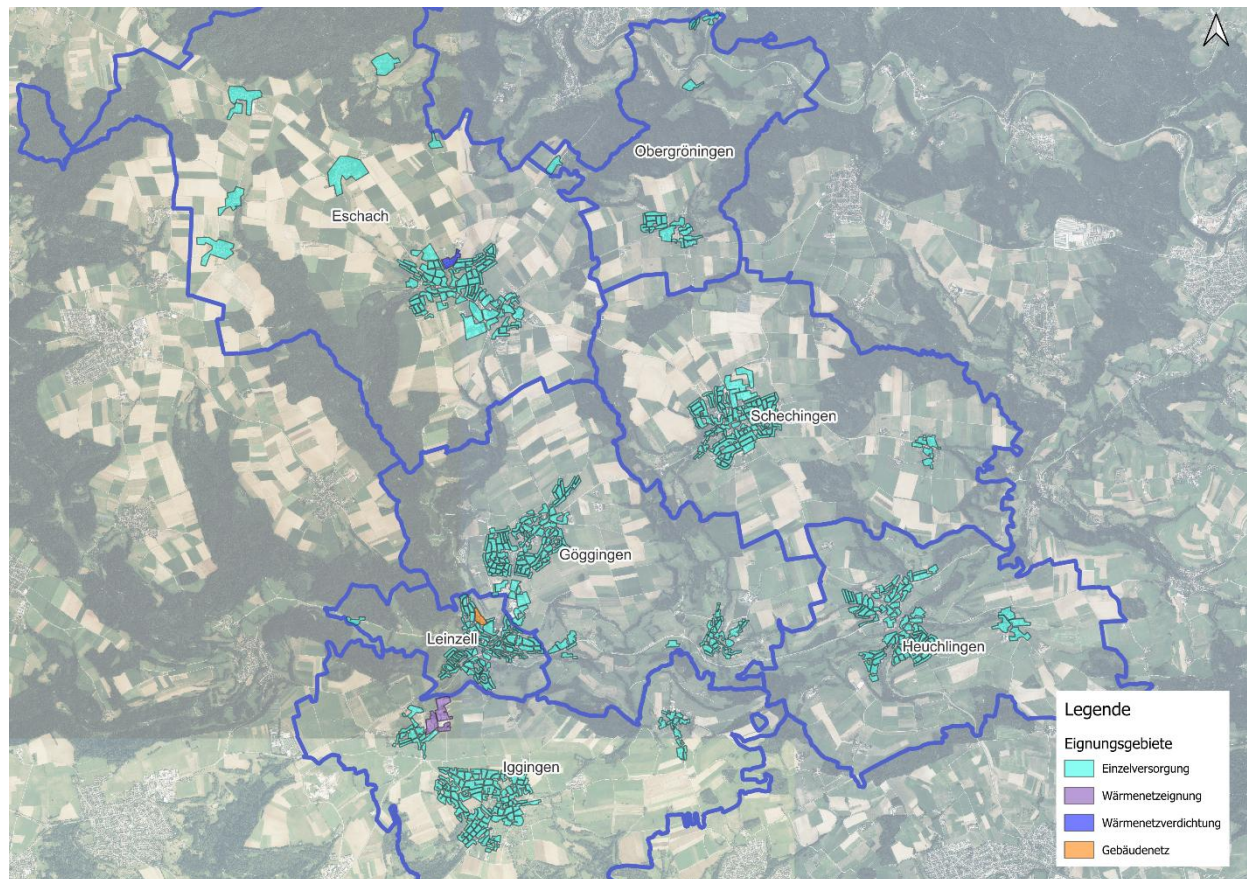


Abbildung 31 Eignungsgebiete für Einzelversorgung und Wärmenetze; (eigene Darstellung; Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0")

Tabelle 27 Anzahl von Gebäuden und Wärmeendenergieverbrauch 2040 von Gebäuden in Wärmenetz- & Einzelversorgungsgebieten

Gemeinde	Anzahl Gebäude in Einzelversorgungsgebieten	Wärmeendenergiebedarf 2040 Einzelversorgung in MWh	Anzahl Gebäude in Wärmenetzgebieten	Wärmeendenergiebedarf 2040 Wärmenetze in MWh
Eschach	808	16.234	9	436
Göggingen	836	16.650		
Heuchlingen	649	12.079		
Iggingen	864	18.780	21	2.528
Leinzell	652	13.920	4	794
Obergröningen	41	703		
Schechingen	760	15.173		



Detaillierte Kennzahlen und Kartendarstellungen für die jeweiligen Konvoikommunen sind den Gemeinde- & Quartierssteckbriefen zu entnehmen, welche in Kapitel 7.2 erläutert und dem vorliegenden Bericht als Anhang 9.6 beigelegt sind, zu entnehmen.

7 Wärmewendestrategie

Das nachfolgende Kapitel formuliert aus dem in Kapitel 6 hergeleiteten Zielszenario konkrete Umsetzungsmaßnahmen. Ziel ist ein belastbarer, räumlich verorteter und zeitlich gestaffelter Maßnahmenpfad bis 2040 mit dem Zwischenziel 2030. Die Strategie stützt sich dabei auf die technischen Säulen Effizienzsteigerung und Sanierung, netzgebundene Wärme und dezentrale Lösungen, sowie auf übergeordnete Elemente wie Organisation, Finanzierung, Daten und Monitoring. Alle Maßnahmen sind so formuliert, dass sie die in Kapitel 6 ausgewiesenen Eignungsgebiete, Realisierungsjahre, Kostenbänder und THG-Wirkungen unmittelbar bedienen.

Ausgangspunkt sind die Ergebnisse aus Kapitel 6 für die Jahre 2030 und 2040: Wärmebedarfsentwicklung, Energieträgermix, Eignungslogik (Wärmenetz/Dezentral/Wasserstoff) und die räumliche Priorisierung über Gebietssteckbriefe. Diese Ergebnisse definieren wo eine Versorgungstechnologie jeweils wirtschaftlich sinnvoll ist, wann Umstellungen realistisch werden und welche Technologien jeweils die Kosten- und Emissionsvorteile bringen. Kapitel 7 formuliert daraus handlungsfähige Maßnahmen mit klarem räumlichem Zuschnitt, Terminen, Zuständigkeiten und Kennzahlen zur Wirkungskontrolle.

7.1 Maßnahmenkatalog

Der Maßnahmenkatalog bündelt alle zur Zielerreichung notwendigen Umsetzungsbausteine in einer klaren, einheitlich gegliederten Struktur. Jede Maßnahme ist räumlich verortet, zeitlich eingeordnet und hinsichtlich Wirkung und Zuständigkeiten transparent beschrieben. So entsteht ein konsistentes Arbeitsprogramm, das direkt aus den Ergebnissen des Zielszenarios (Kapitel 6) ableitbar ist.

Die Maßnahmen sind nach Kategorien sortiert; sie lassen sich in die folgenden fünf Kategorien einteilen:

1. Wärmenetze. Verdichtung, Ausbau und Neubau inkl. Heizzentralen, Quellenmix, Speicher und Trassenkoordination; Ziel ist die wirtschaftliche Erschließung priorisierter Eignungsgebiete und die Hebung lokaler Potenziale
2. Erneuerbare Energien. Solarthermie, PV/PVT, Umweltwärme/Geothermie, Biomasse- und Abwärmelösungen; Flächen- und Standortentwicklung sowie Integration in Netze oder dezentrale Systeme



3. Gebäude. Sanierungs- und Heizungsersatzpfade, Wärmepumpen-Rollout, Temperaturabsenkung, Quartierssanierungsfahrpläne; Unterstützungs- und Beratungsinstrumente für Eigentümer
4. Infrastruktur. Straßenraum-/Tiefbaukoordination, elektrische Netzverträglichkeit (WP-Lasten, Trafo-/Strangkapazitäten), Gasnetz-Transformation/Rückbau, Speichersysteme; Schnittstellenmanagement
5. Kommunale Werkzeuge. Organisation und Prozesse, Beschaffung/Standardisierung, Beteiligungs- und Vertragsmodelle, interkommunaler Austausch, Datenhaltung/Monitoring

Die einzelnen Maßnahmensteckbriefe sind einheitlich aufgebaut und enthalten folgende Informationen:

- Kategorie & ID: Ordnet die Maßnahme einer Hauptkategorie (z. B. Wärmenetze, Erneuerbare, Gebäude, Infrastruktur, kommunale Werkzeuge) zu und vergibt eine eindeutige Kennnummer
- Titel: Prägnanter Name der Maßnahme, der Inhalt und Zweck auf einen Blick erkennen lässt
- Ziel: 1–3 klare Wirkziele (z. B. Anschlussgrad erhöhen, THG senken, Sanierungsrate steigern)
- Beschreibung: Kurztext zum Ansatz: Was wird konkret getan, wie funktioniert die Maßnahme?
- Meilensteine & Indikatoren: Wichtigste Schritte (Studie, Planung, Bau/Start) und messbare Größen zur Erfolgskontrolle (z. B. Anzahl Anschlüsse, MWh/a, t CO₂/a)
- Federführend: Hauptverantwortliche Organisation (z. B. Kommune, EVU, Netzbetreiber)
- Beteiligt: Weitere Akteure/Partner, die zur Umsetzung beitragen (z. B. Wohnungswirtschaft, Handwerk)
- Zielgruppe: Adressierte Gruppen, für die die Maßnahme gedacht ist (Eigentümer, Gewerbe, Verwaltung etc.)
- Synergien: Passende Verknüpfungen mit anderen Vorhaben (z. B. Straßensanierung, Netzprojekte), die Aufwand sparen oder Wirkung erhöhen
- Hemmnisse: Absehbare Risiken/Engpässe (z. B. Kapazitäten, Genehmigungen, Finanzierung) – mit kurzem Hinweis auf den Umgang damit
- Umsetzungszeitraum: Geplanter Start und Dauer der Maßnahme

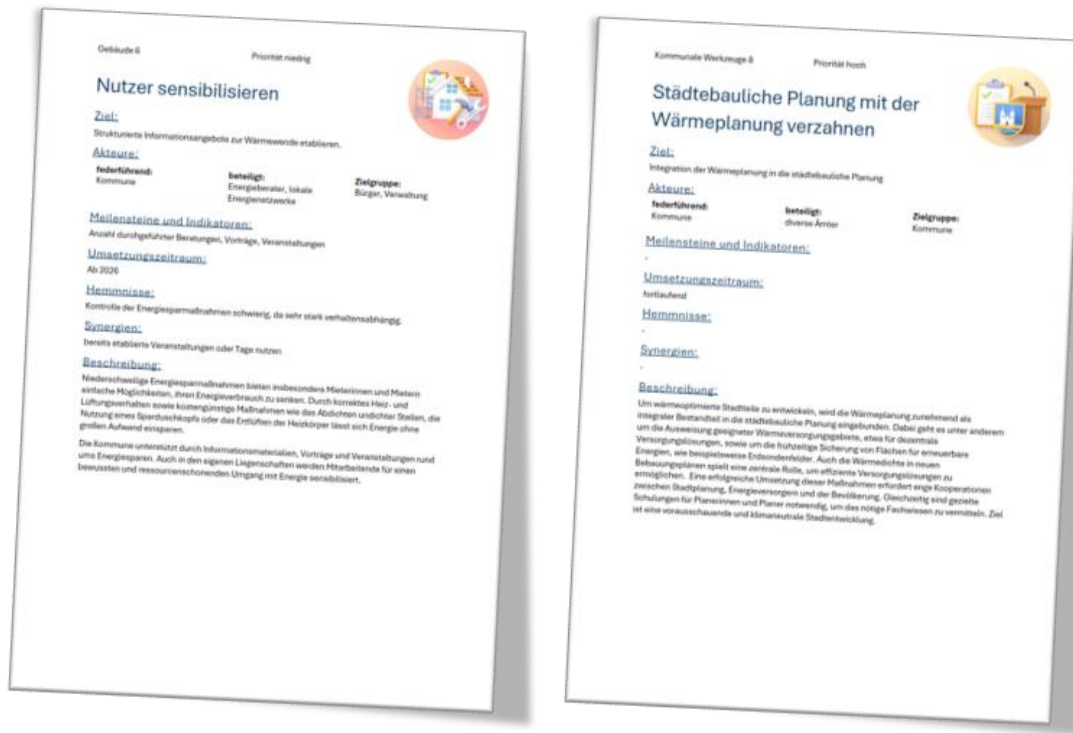


Abbildung 32 beispielhafte Darstellung eines Maßnahmensteckbriefs

Die vollständigen Maßnahmensteckbriefe sind im Anhang 9.5 des Berichts hinterlegt. Jede Maßnahme wird über die Gemeinde- und Quartierssteckbriefe räumlich zugeordnet (gegenseitige Referenzen/IDs), sodass Karten, Kennzahlen und Maßnahmenbündel nahtlos zusammengeführt werden können.

Dabei sind je Kommune mindestens fünf prioritäre Maßnahmen zu benennen, mit deren Umsetzung innerhalb der fünf Jahre nach Veröffentlichung des Wärmeplans begonnen wird. Die Vorgabe zur Mindestanzahl ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis (Pos. A.4 „Wärmewendestrategie mit Maßnahmenkatalog“) und ist für den Bericht verbindlich.

7.2 Gemeinde- & Quartierssteckbriefe

Die wesentlichen Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung werden als Steckbriefe für jede Kommune (Gemeindesteckbrief) sowie als Quartierssteckbrief für kleinere räumliche Einheiten zusammengefasst. Diese Steckbriefe bieten eine übersichtliche und einheitliche Zusammenfassung des Ist-Zustands sowie des in Kapitel 6 erarbeiteten Zielszenarios.



Die Gemeindesteckbriefe liefern dabei eine Zusammenfassung der folgenden Ergebnisse:

- Luftbild / Lageplan (Gesamtgemeinde): Räumliche Orientierung; zeigt die Kulisse, in der priorisiert und koordiniert wird
- Zeitvergleich Ist / 2030 / 2040: Standardisierte Gegenüberstellung für Bedarf, Struktur und THG – Grundlage für Priorisierung und Maßnahmen
- Aggregierte Kennzahlen (Überblick): Kompakte KPI-Sicht: z. B. Wärmebedarf, Anteile zentral/dezentral, THG-Tendenz
- Eignungsgebiets-Überblick: Zusammenfassung, wo Wärmenetz- vs. Einzelversorgung überwiegt (Anschluss an Kap. 6)
- Priorisierte Maßnahmen (Kurzverweise auf IDs aus 7.1): Benennung der Top-Maßnahmen (Start in 0–5 Jahren) mit Verweis auf die detaillierten Maßnahmensteckbriefe sowie ggf. weitere Maßnahmen

Somit sind die Gemeindesteckbriefe als Übersicht für die Fachakteure und die interessierte Öffentlichkeit gedacht, die eine schnelle Orientierung ermöglicht und aufzeigen, wo etwa Wärmenetze entstehen können.

Detaillierte Informationen bieten die Quartierssteckbriefe, die Informationen für wesentliche Ortsteile der Gemeinde liefern:

- Luftbild / Lageplan (Ortsteil): Räumliche Orientierung; zeigt den betrachteten Ortsteil innerhalb der Gesamtgemeinde. Grundlage, um die örtliche Siedlungsstruktur zu verstehen.
- Zeitvergleich Ist / 2030 / 2040: Standardisierte Darstellung der Entwicklung von Wärmebedarf und CO₂-Emissionen über die Zeit. Verdeutlicht die Wirkung von Sanierung und Umstellung auf erneuerbare Energien
- Aggregierte Kennzahlen (Überblick): Kompakte KPI-Sicht je Ortsteil:
 - aktueller und künftiger Wärmebedarf
 - Gebäudestruktur (Baualtersklassen, Nutzungen)
 - Heizenergieträger (Anteile Gas, Öl, Biomasse, Wärmepumpen etc.)
 - CO₂-Emissionen und deren Reduktionstrend
- Beschreibung der Bereiche / Zusammenfassung zum Quartier: Textliche Verdichtung der wichtigsten Merkmale des Ortsteils (z. B. Gebäudebestand, energetische Besonderheiten, Potenziale). Bietet eine leicht verständliche Gesamtbewertung
- Verweis zu Maßnahmen: Kurzer Hinweis auf mögliche bzw. geplante Maßnahmen, die für das Quartier relevant sind. Detaillierte Ausführung erfolgt in den separaten Maßnahmensteckbriefen



QUARTIERSSTECKBRIEF Leinzell

Allgemeine Informationen		Ist - Zustand	
Quartier	Leinzell	Energiebezugsfläche	184.695 m ²
Ortsanteil	Leinzell	Einwohner	1.887
Gemeinde	Leinzell	Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	23% / 77%
Fläche	58.823 ha	Bauzahl beheizter Gebäude	644

Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Erläuterung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.




Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock.



Arbeitsstand 27.04.2026

Seite 1 von 4

QUARTIERSSTECKBRIEF Leinzell

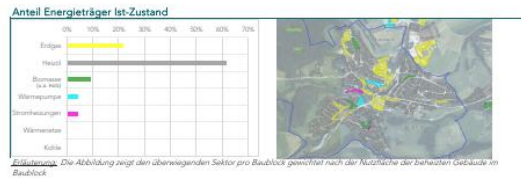


Arbeitsstand 27.04.2026

Seite 2 von 4

QUARTIERSSTECKBRIEF Leinzell

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	16.897 MWh/a	16.070 MWh/a	14.519 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	91 kWh/m²a	90 kWh/m²a	79 kWh/m²a
CO ₂ emissionen	4.540 t/a	2.500 t/a	170 t/a
Flächenspez. CO ₂ emissionen	25 kg/m²a	14 kg/m²a	1,0 kg/m²a

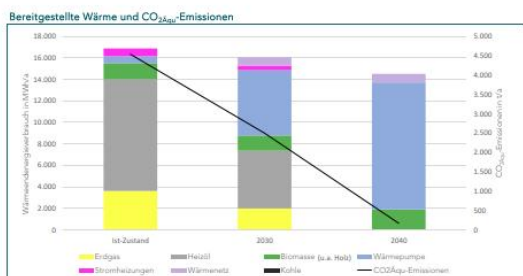

Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Stallensystem berechnet.

Arbeitsstand 27.04.2026

Seite 3 von 4

QUARTIERSSTECKBRIEF Leinzell



Zusammenfassung

Das Gesamtgebiet weist eine heterogene Siedlungs- und Gebäudestruktur auf. Im Teilbereich an der Bauhauststraße besteht aufgrund der dortigen Nutzungsstruktur grundsätzlich Potenzial für ein Wärmenetz. Die übrigen Bereiche sind durch eine geringe Bebauungsdichte und überwiegend wohnbauliche Nutzung geprägt, wobei die Wärmeversorgung derzeit größtenteils über Heizungen erfolgt. Vor diesem Hintergrund ist in diesen Teilbereichen vor allem dezentrale, gebäudeindividuelle Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien im Fokus. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, schrittweise auf Wärmepumpensysteme umzustellen und diese durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen, etwa im Bereich der Gebäudedämmung, zu ergänzen. Als Energiequellen kommt insbesondere Umgebungswärme (Luft) in Betracht.

Der Bereich ist durch größere Mehrfamilienhäuser geprägt, die derzeit überwiegend über eigene Ölheizungen versorgt werden. Die bestehenden Heizungsanlagen sind vielfach älter als 25 Jahre, wodurch sich ein akuter Handlungsbedarf für eine Erneuerung der Wärmeversorgung ergibt. Vor diesem Hintergrund besteht die Bündelung der Wärmeversorgung über eine gemeinschaftliche, erneuerbare Versorgungsstruktur an, beispielsweise in Form eines kleinteiligen Wärmenetzes (siehe dezentraler Steckbrief XI). Dadurch können erneuerbare Wärmequellen effizient erschlossen und die Wärmeversorgung langfristig dekarbonisiert werden.

Der Bereich umfasst überwiegend ältere Bestandsgebäude mit Baugängen vor 1950. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit größtenteils über fossile Energieträger. Aufgrund des energetischen Zustands bestehen erhebliche Wärmebedarfe sowie langfristige Potenziale für Sanierungsmaßnahmen und eine Umstellung auf erneuerbare Wärme.

In diesem Bereich befindet sich das Neubaugebiet "Wohnpark an der Lein", welches bereits über eine Wärmepumpenversorgung verfügt und somit kein weiterer Handlungsbedarf besteht.

Erläuterung

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereich in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala

Arbeitsstand 27.04.2026

Seite 4 von 4

Abbildung 33 beispielhafter Ortsteilsteckbrief

7.3 Gebäudesteckbriefe

Zusätzlich zu den Maßnahmen- und Quartierssteckbriefen wurden auch für die Einzelversorgungsgebiete Steckbriefe erstellt, welche unterschiedliche Versorgungstechnologien für einzelne Gebäude oder kleine Gebäudenetze aufzeigen, um auch hier den Gebäudeeigentümern eine Hilfestellung zu bieten. Beispiele dieser Steckbriefe sind in Abbildung 34 dargestellt.

Der gesamte Katalog befindet sich im Anhang 9.6.

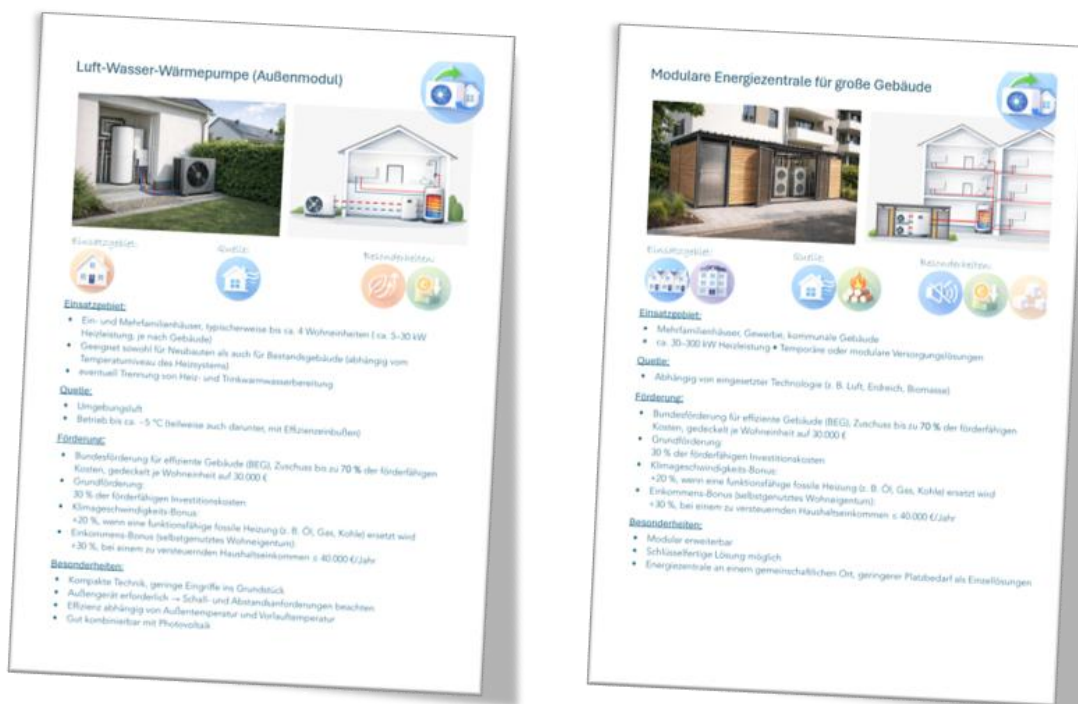


Abbildung 34 Beispiele für Gebäudesteckbriefe

7.4 Monitoring, Indikatoren & Fortschreibung

Die Wärmeplanung ist kein statisches Papier, sondern ein Steuerungsprozess: Ergebnisse aus Umsetzung, Markt- und Rechtsrahmen werden regelmäßig in Daten, Karten und Maßnahmen zurückgespielt. Ziel dieses Kapitels ist, einen klaren Rahmen zu schaffen, wie Fortschritte messbar werden, wie Berichte aufgebaut sind und wie die Planungsgrundlagen im rollierenden Modus aktualisiert werden und dabei technisch durch den digitalen Zwilling gestützt werden.

Kern des Monitorings ist ein kompaktes und, wiederkehrendes Reporting mit wenigen, aussagekräftigen Kennzahlen für Bedarf, Emissionen, Infrastruktur und Umsetzung. Die Messpunkte sind so gewählt, dass sie sowohl den Fortschritt zum Zwischenziel 2030 als auch zum Zieljahr 2040 greifbar machen und unmittelbar in Entscheidungen (Netzausbau, Sanierungsprogramme, Maßnahmenpriorisierung) übersetzbar sind. Wo sinnvoll, werden KPIs gebietsbezogen aus dem



digitalen Zwilling abgeleitet und in Karten und Zeitreihen bereitgestellt. Ein „Wärmeplanungs-meeting“ kann als fester Rahmen dienen, um Berichte zu beraten, Maßnahmen zu konkretisieren und Beschlüsse vorzubereiten.

Für die regelmäßige Berichterstattung werden folgende, standardisierte Kennzahlen geführt – sektoral (Haushalte, GHD, Industrie, kommunale Liegenschaften) und nach Energieträgern ausgewiesen. Die Auswahl ist kompatibel mit den in Baden-Württemberg üblichen Auswertungen und Datenquellen (BISKO) und umfasst insbesondere:

- Endenergie und THG-Emissionen (absolut, pro Kopf) je Sektor
- Endenergiebedarf Wärme je m² (Wohngebäude)
- Stromverbrauch für Wärme (WP/Direktstrom), Einsatz erneuerbarer Energien (Strom/Wärme) und deren Anteile
- Nutzung synthetischer Energieträger (PtX/H₂) – falls relevant – sowie installierte KWK-Leistung und Speicher
- Anschlusszahlen und Leitungslängen in Gas- und Wärmenetzen, Veränderung der Anschlussgrade in priorisierten Netzclustern

Zur Fortschreibung und Pflege der kommunalen Wärmeplanung sollten die folgenden Überprüfungs- bzw. Fortschreibungszyklen beachtet:

- Alle 3–5 Jahre: Aktualisierung der Energie- und THG-Bilanz, Einpflegen neuer Verbrauchs- und Anlagenstatistiken, Abgleich der Eignungsgebietsabgrenzungen mit Umsetzungserfahrungen sowie Analyse der Rahmenbedingungen
- Formale Fortschreibung: Orientierung an der landesrechtlich verankerten Frist für die Weiterschreibung (spätestens sieben Jahre); aus fachlicher Sicht ist eine häufigere, rollierende Aktualisierung zweckmäßig, um dynamische Entwicklungen bei Kosten, Technologien und Rahmenbedingungen zeitnah abzubilden
- Ein Vorschlag eines Controllingkonzepts für die kommunale Wärmeplanung kann den Maßnahmensteckbriefen KW1 (Controlling Meilensteine der KWP) sowie WN6 (Monitoring Wärmenetzausbau) entnommen werden. Diese sind dem vorliegenden Bericht als Anhang 9.5 beigelegt

Zuständig für das Monitoring ist die Verwaltung, eingebunden sind Netzbetreiber, Klimaschutz-/Energiemanagement, Liegenschaftsverwaltung und, sofern relevant, Wohnungswirtschaft, Gewerbe/Industrie und Planungsbüros. Aggregationsregeln (mindestens fünf Gebäude),



Quellenstände und Versionierungen werden konsequent mitgeführt. Für öffentliche Darstellungen werden sensible Detaildaten anonymisiert; gleichzeitig wird die Nachvollziehbarkeit über standardisierte Kennzahlen und Karten gewährleistet.

Mit der oben beschriebenen Mischung aus KPI-Set, klaren Datenpfaden, jährlichem Reporting und einem gepflegten digitalen Zwilling (z.B. Einbindung der zur Verfügung gestellten Geodaten der KWP in ein qualifiziertes Geoinformationssystem der Kommune, vgl. hierzu Maßnahme KW2 des angehängten Maßnahmenkatalogs) entsteht ein belastbarer Mechanismus, der Fortschritt sichtbar macht, Abweichungen früh erkennt und die Leitplanken des Zielszenarios (2030/2040) fortschreibt. Somit erfüllt die Planung fachliche und landesübliche Anforderungen.



8 Verweise

Bundesnetzagentur (BNetzA), 2025. *Marktstammdatenregister – Einheitenübersicht*. [Online]

Available at:

<https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Einheit/Einheiten/ErweiterteOeffentlicheEinheitenuebersicht>

[Zugriff am 08 2025].

ENERCON, 2025. *Windanlagen*. [Online]

Available at: <https://www.enercon.de/de/windanlagen/e-175-ep5>

[Zugriff am 08 2025].

Fraunhofer ISE, 2024. *Studie: Stromgestehungskosten erneuerbare Energien*. [Online]

Available at: <https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.html>

[Zugriff am 08 2025].

KEA-BW, Universität Groningen, Hochschule Biberach, 2023. *Landesweite Ermittlung des Erdwärmesonden-Potenzials für Gemeinden in Baden-Württemberg*. [Online]

Available at: [https://www.kea-](https://www.kea-bw.de/fileadmin/user_upload/Waermewende/Wissensportal/Erdwaermesonden/231110_Dokumentation_Potenzial_EWS-BW.pdf)

[bw.de/fileadmin/user_upload/Waermewende/Wissensportal/Erdwaermesonden/231110_Dokumentation_Potenzial_EWS-BW.pdf](https://www.kea-bw.de/fileadmin/user_upload/Waermewende/Wissensportal/Erdwaermesonden/231110_Dokumentation_Potenzial_EWS-BW.pdf)

[Zugriff am 08 2025].

Langreder, N. et al., 2024. *Technikkatalog Wärmeplanung Hg. v. ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Öko-Institut e.V., IER Stuttgart, adelphi consult GmbH, Becker Büttner Held PartGmbH, Prognos AG, et al.* [Online]

Available at: <https://www.kww-halle.de/praxis-kommunale-waermewende/bundesgesetz-zur-waermeplanung>

[Zugriff am 08 2025].

LBD-Beratungsgesellschaft, 21/2025. *Dokumentation INFRA Wärme*, s.l.: s.n.

Ortner, S. et al., 2024. *Leitfaden Wärmeplanung. Empfehlungen zur methodischen Vorgehensweise für Kommunen und andere Planungsverantwortliche*. Hg. v. ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, Öko-Institut e.V., IER Stuttgart, adelphi consult GmbH, Becker. [Online]

Available at: <https://www.kww-halle.de/praxis-kommunale-waermewende/bundesgesetz-zur-waermeplanung>

[Zugriff am 08 2025].

Regionalverband Ostwürttemberg, 2024. *Regionalplan Ostwürttemberg*. [Online]

Available at: <https://www.ostwuerttemberg.org/regionalplanung/regionalplanfortschreibung/>

[Zugriff am 08 2025].

terraneis bw, 2025. *terraneis bw - Wasserstoff*. [Online]

Available at: <https://www.terraneis-bw.de/unsere-netze/wasserstoff>

[Zugriff am 27 08 2025].




9 Anhang

9.1 Übersichtskarten:

9.1.1 Bestehende KWK-Anlagen

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

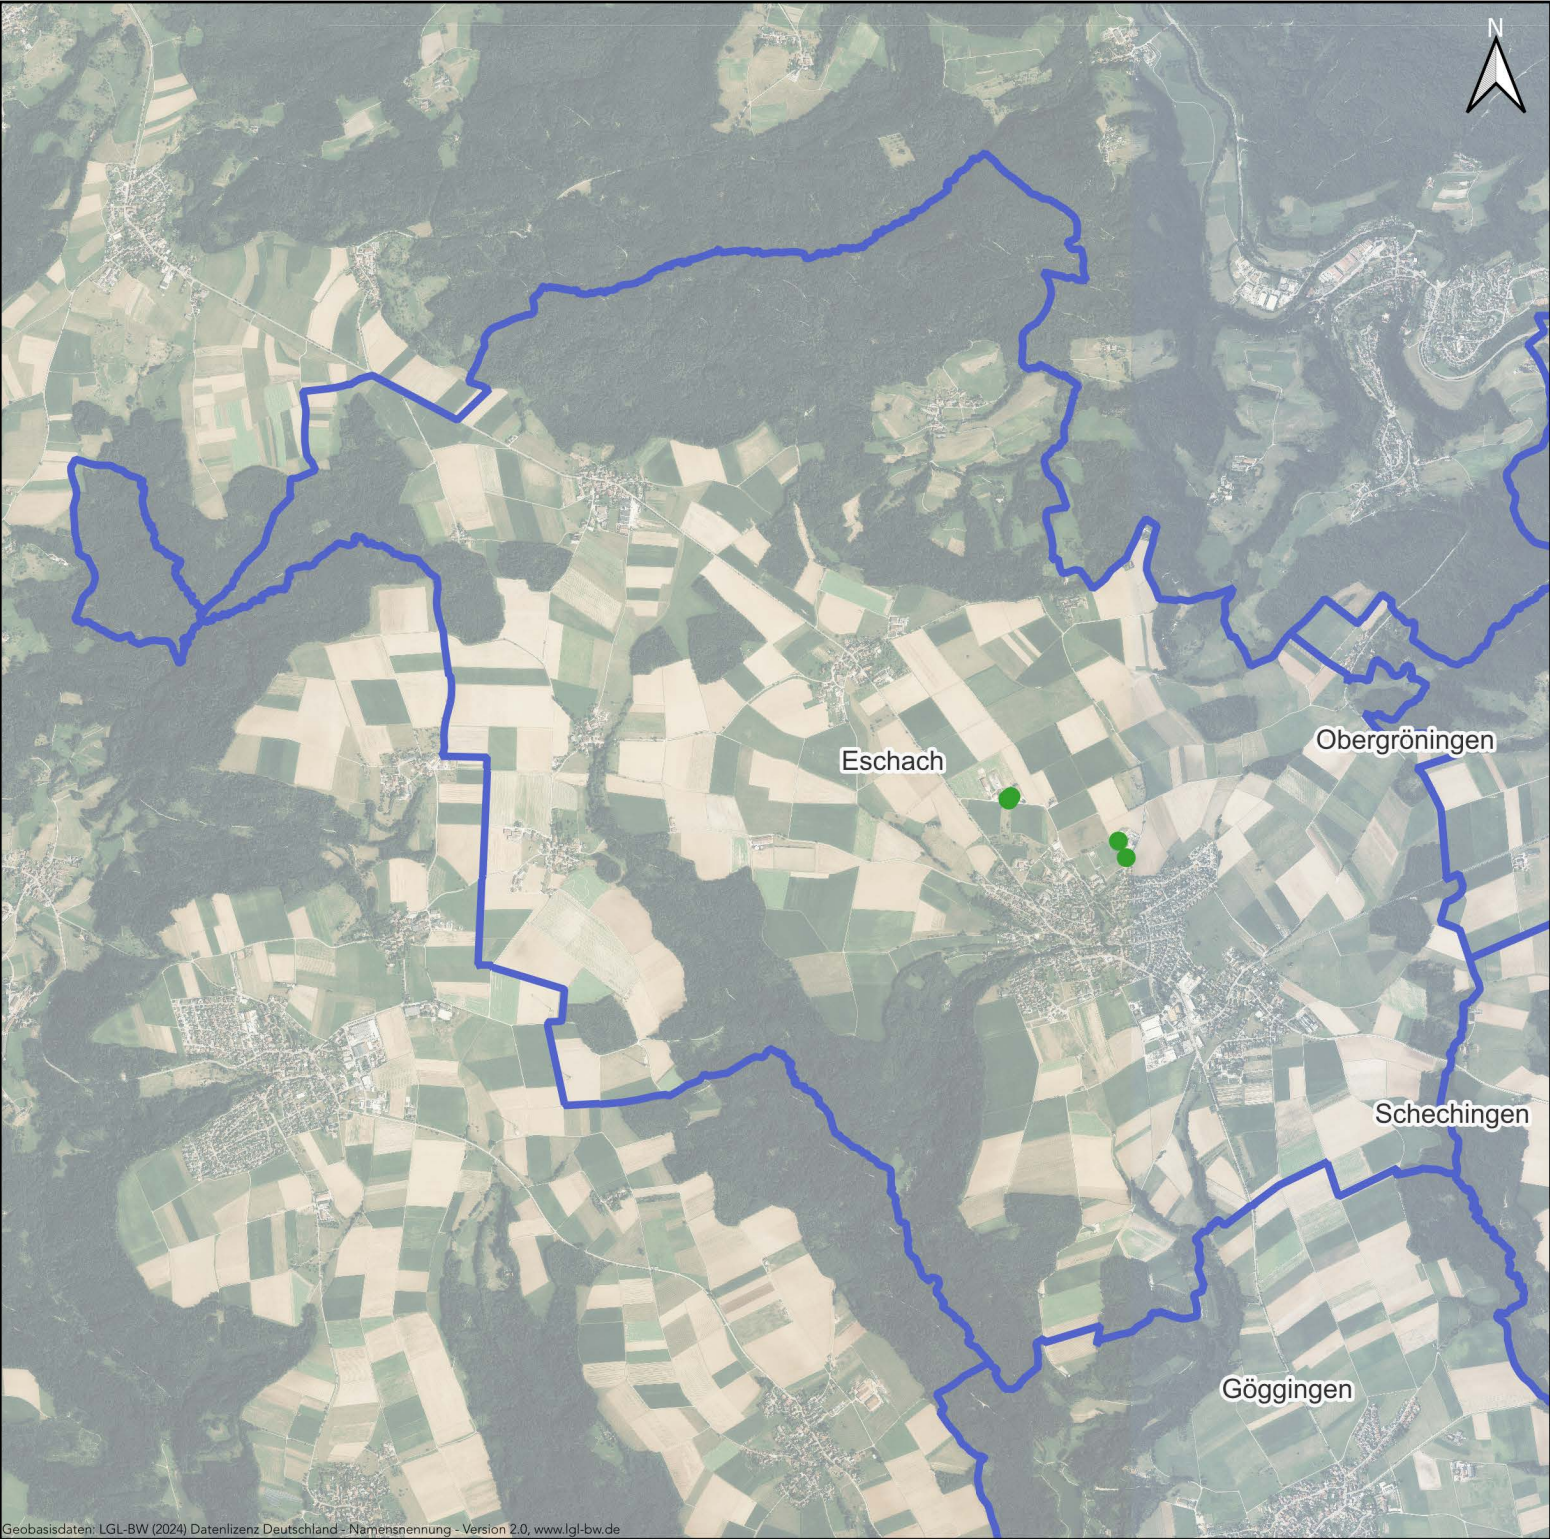

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende KWK-Anlagen

Legende:

Gemeindegrenze

bestehende KWK Anlagen

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

04709401.4101.880 m

MASSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende KWK-Anlagen

Legende:

Gemeindegrenze

bestehende KWK Anlagen

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende KWK-Anlagen

Legende:

Gemeindegrenze

bestehende KWK Anlagen

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA


GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

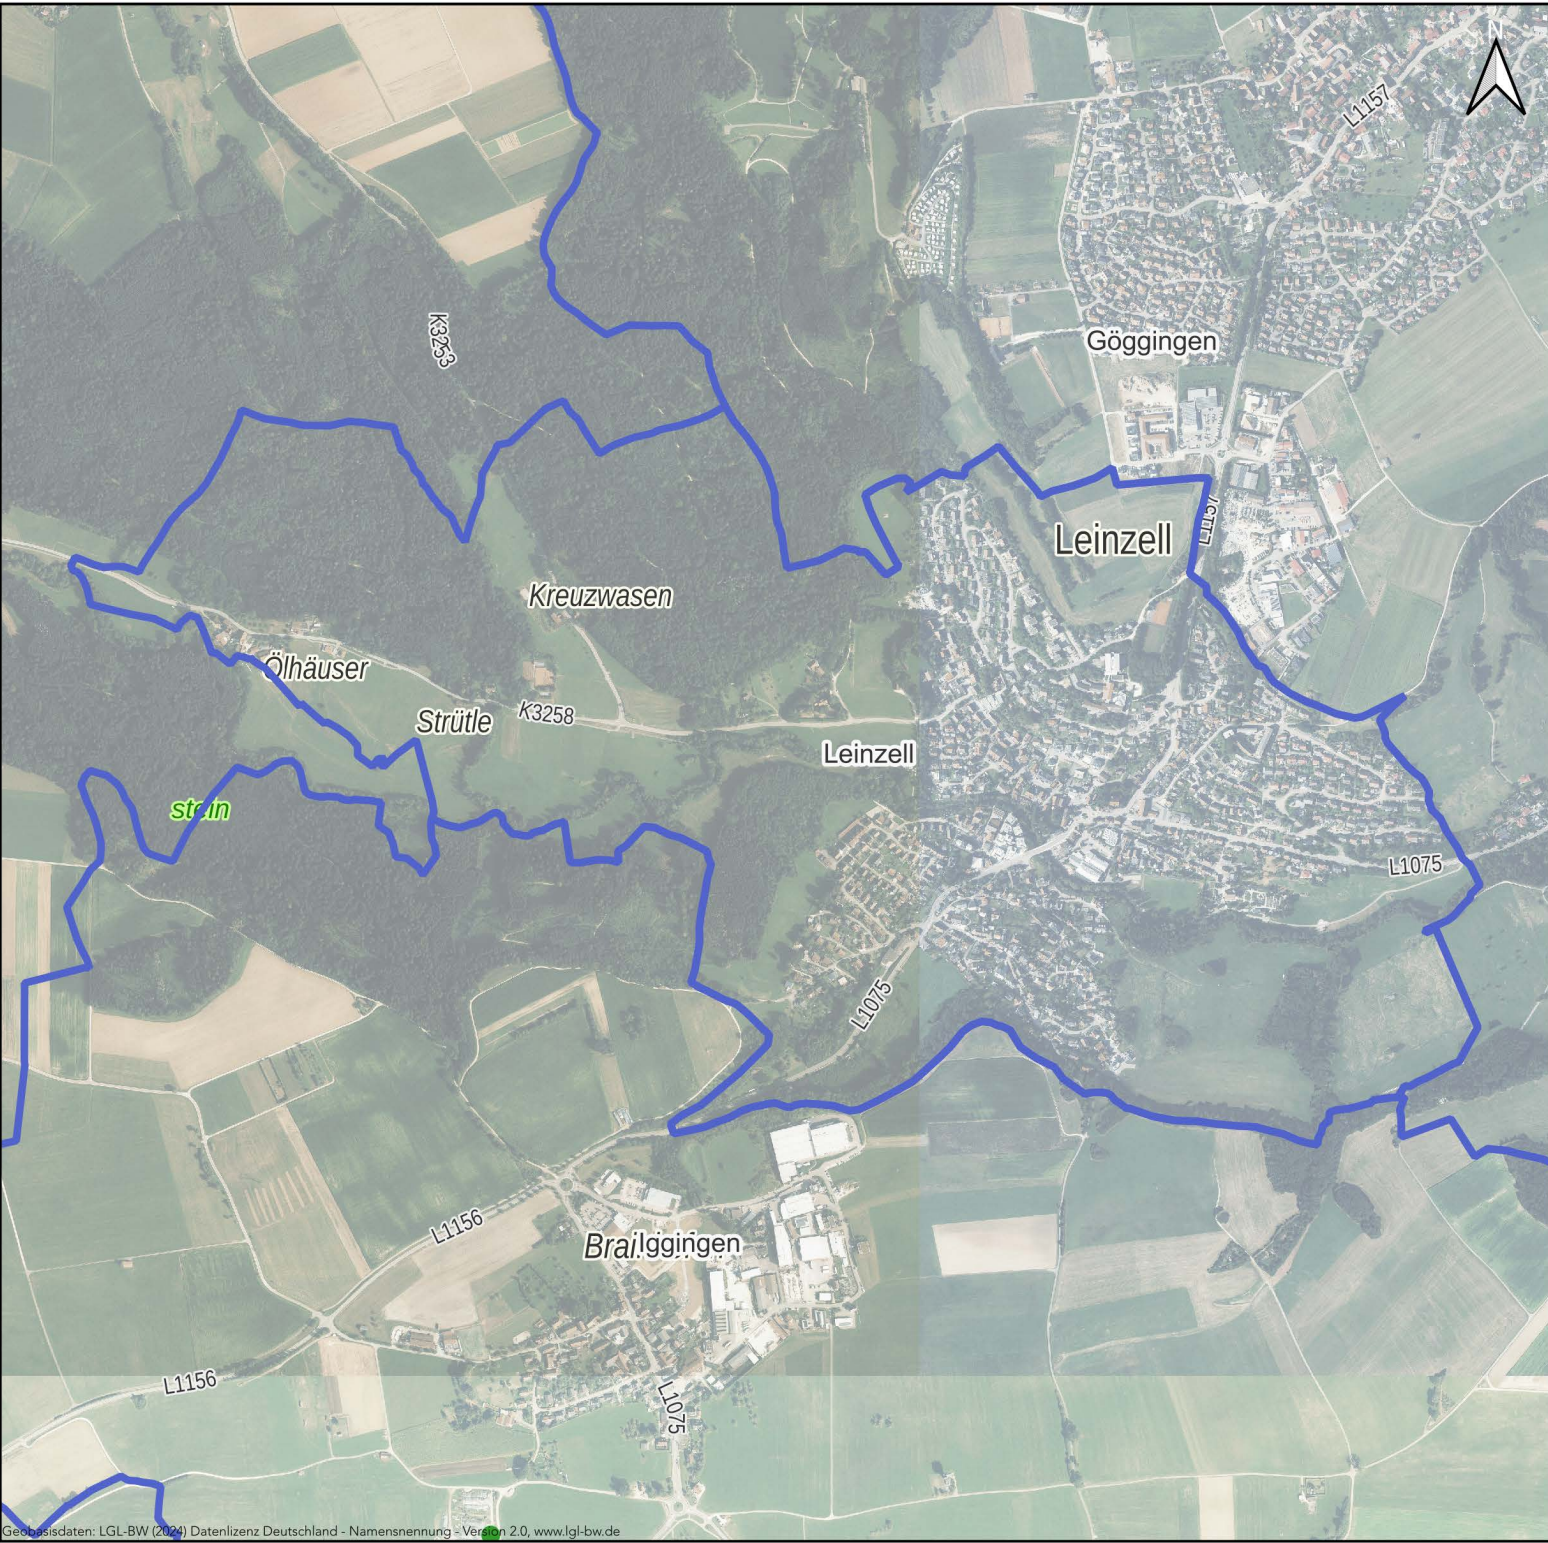

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende KWK-Anlagen

Legende:

Gemeindegrenze

bestehende KWK Anlagen

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell


GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0180360540720 m

MASSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

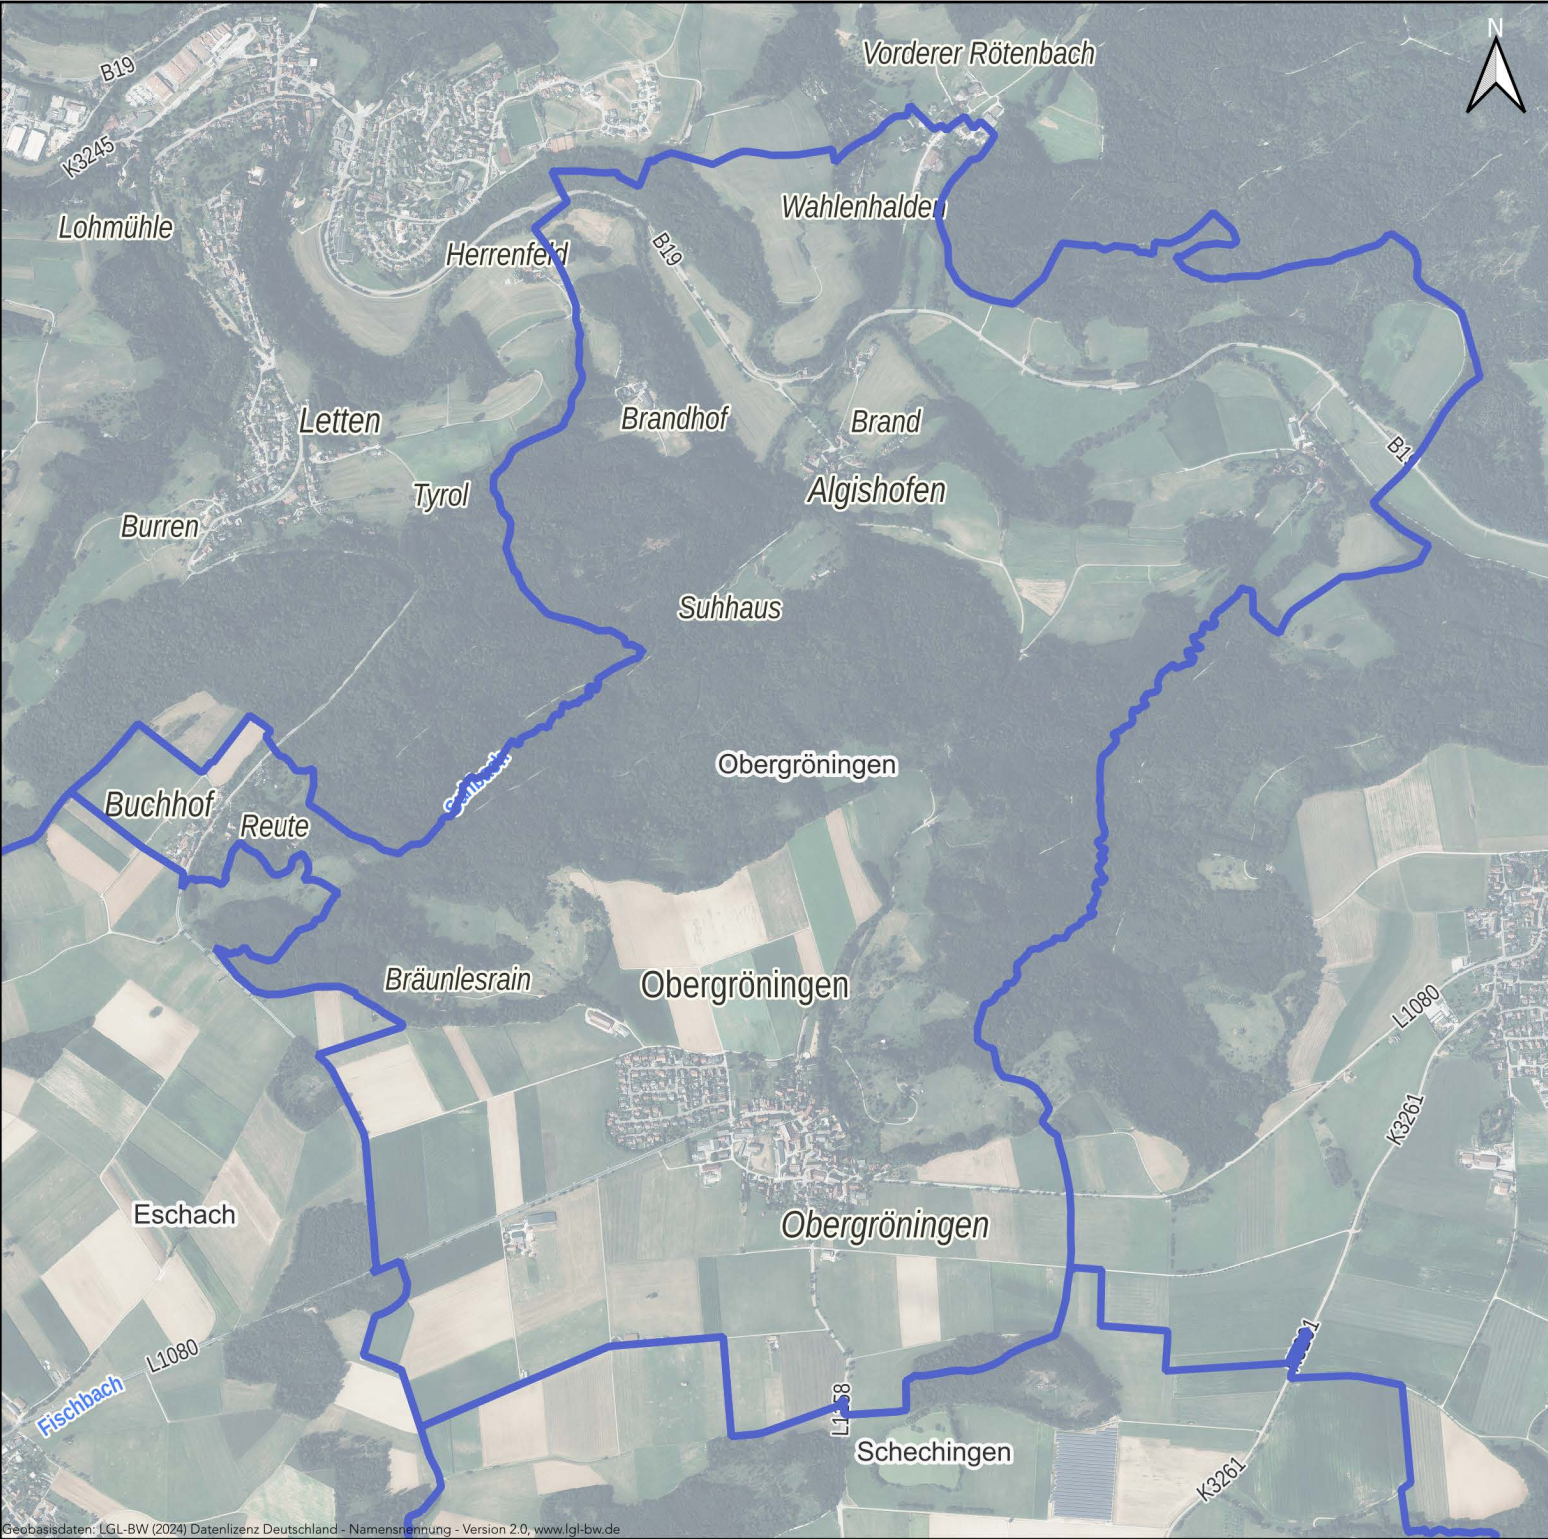

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende KWK-Anlagen

Legende:

-  Gemeindegrenze
-  bestehende KWK Anlagen


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

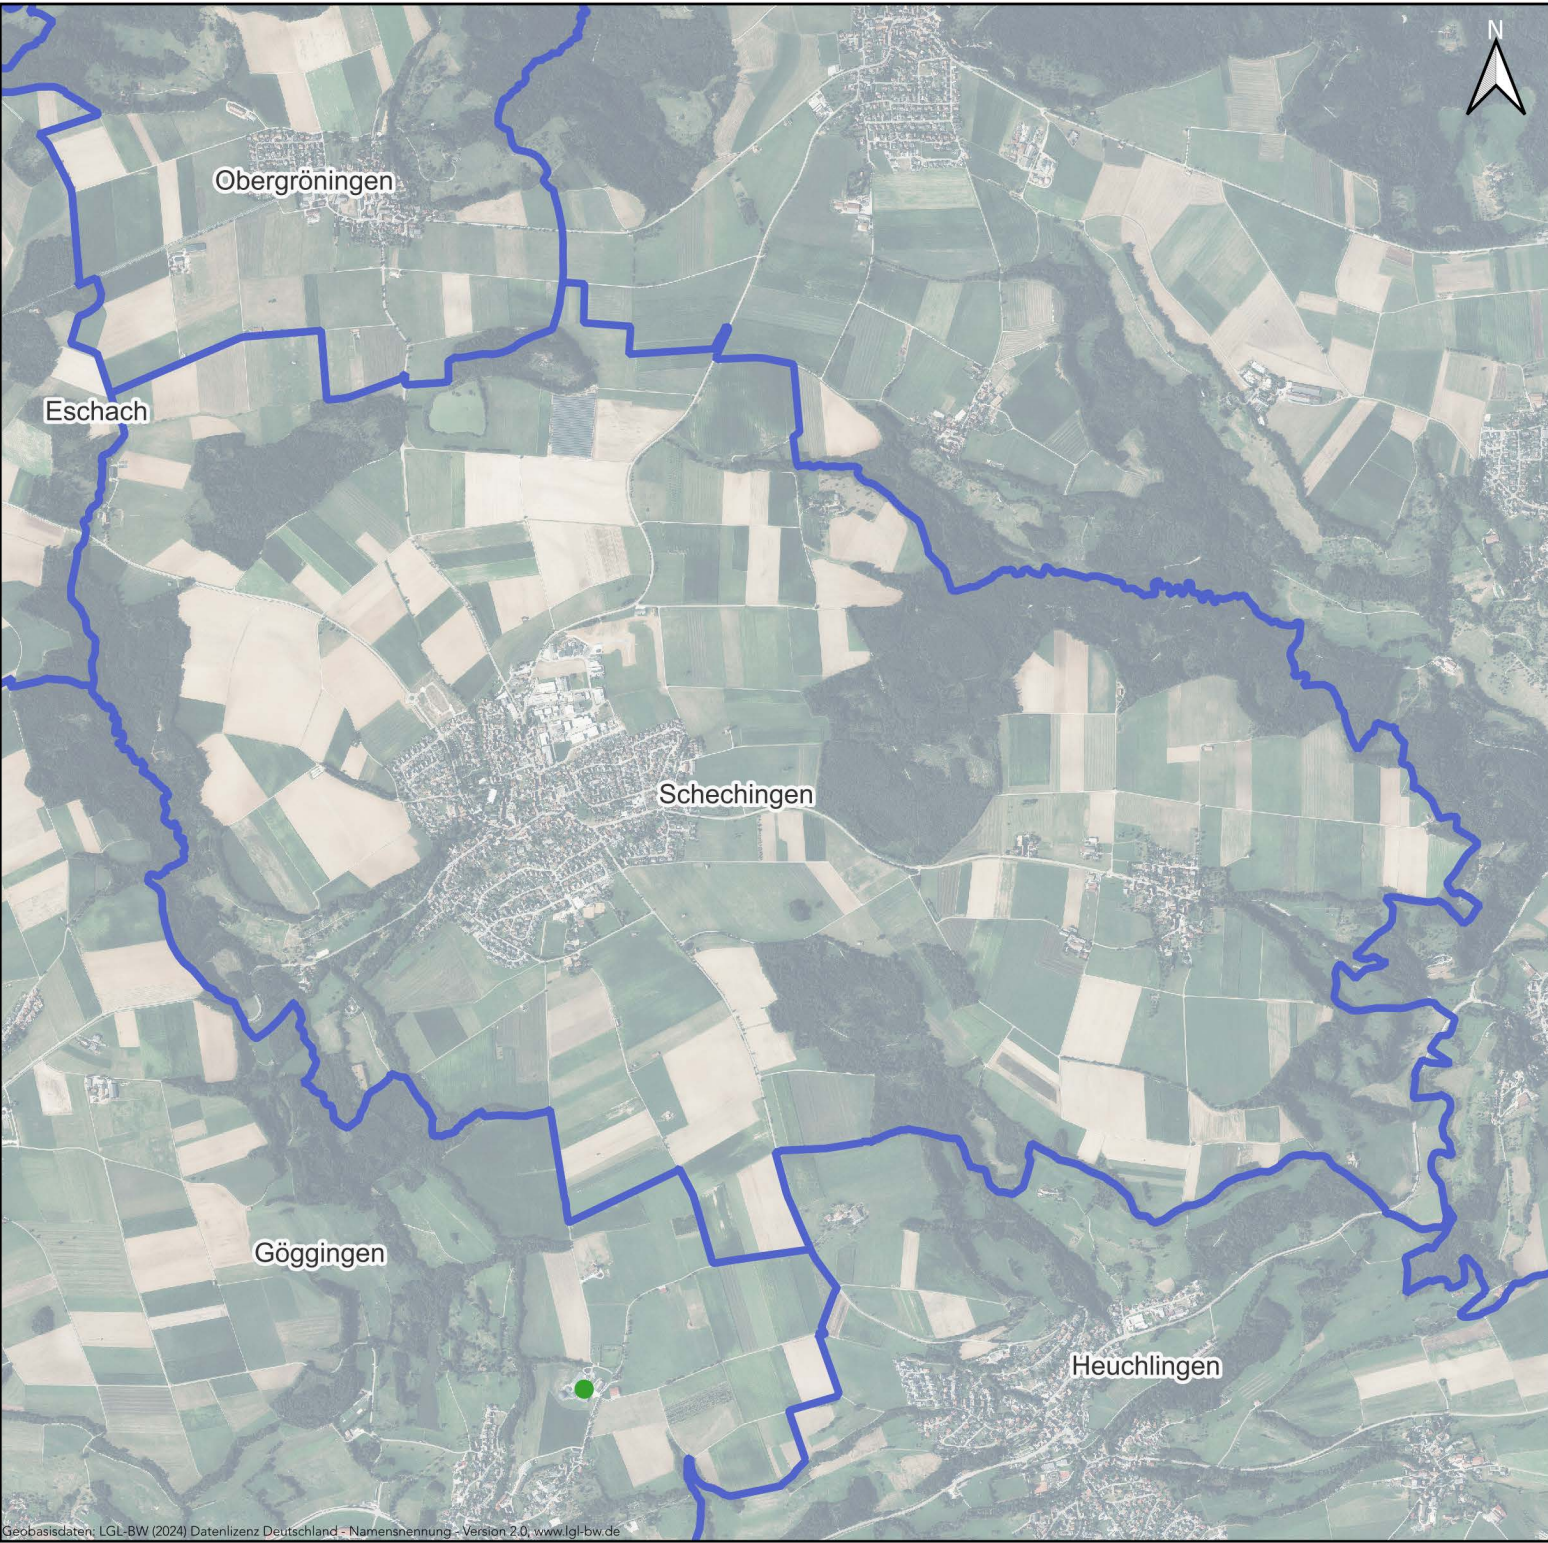

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende KWK-Anlagen


Legende:

-  Gemeindegrenze
-  bestehende KWK Anlagen

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen




MASSSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.2 Bestehende Versorgungsleitungen (Gas- & Wärmenetze)

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

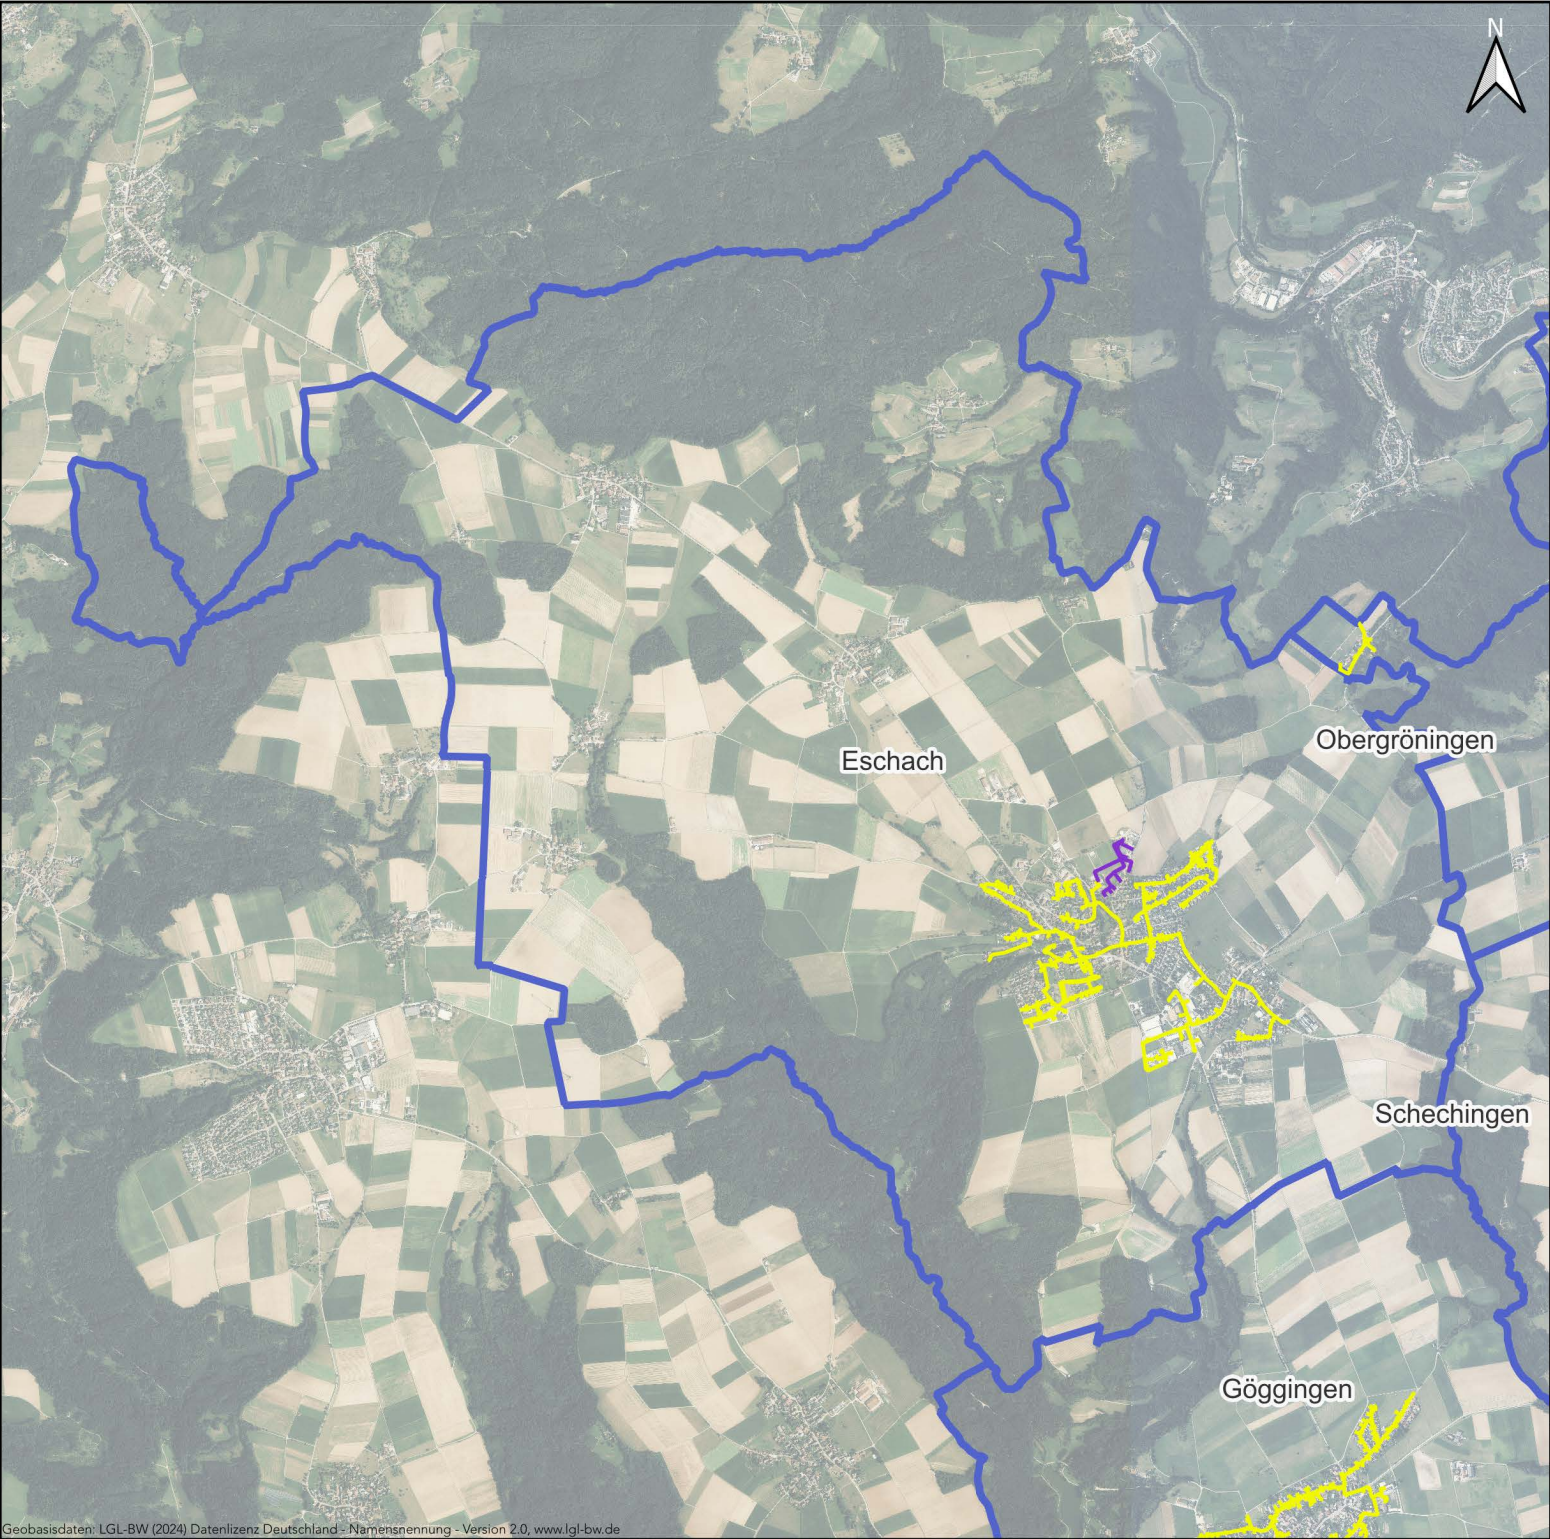

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende Versorgungsleitungen

Legende:

Gemeindegrenze

Gasnetz

Wärmenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

04709401.4101.880 m

MASSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende Versorgungsleitungen

Legende:

Gemeindegrenze

Gasnetz

Wärmenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

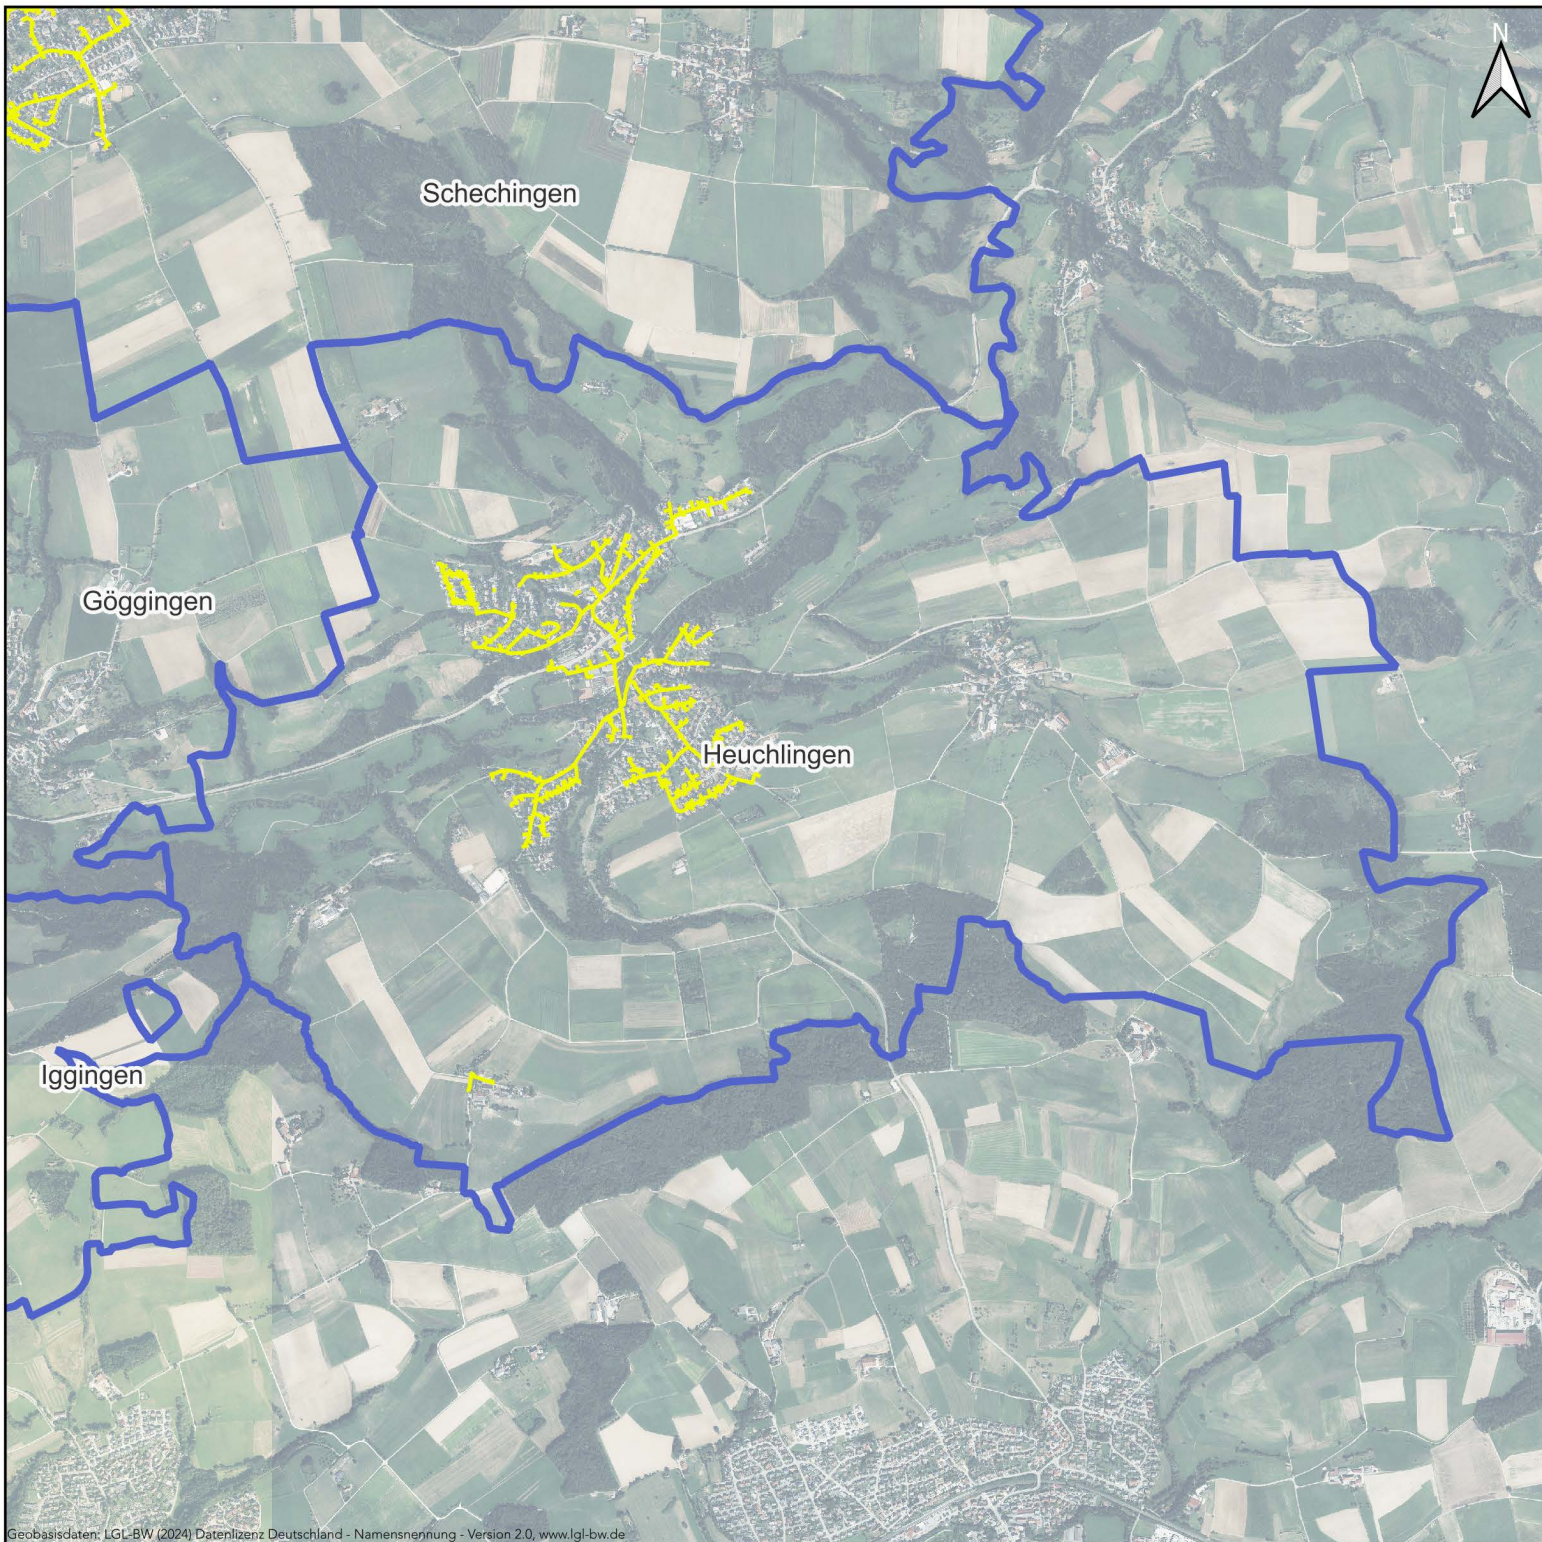

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende Versorgungsleitungen

Legende:

 Gemeindegrenze

 Gasnetz

 Wärmenetz


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Heuchlingen

 **GEO DATA** GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 330 660 990 1.320 m



MASSSTAB	1:26.749
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDATUM	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

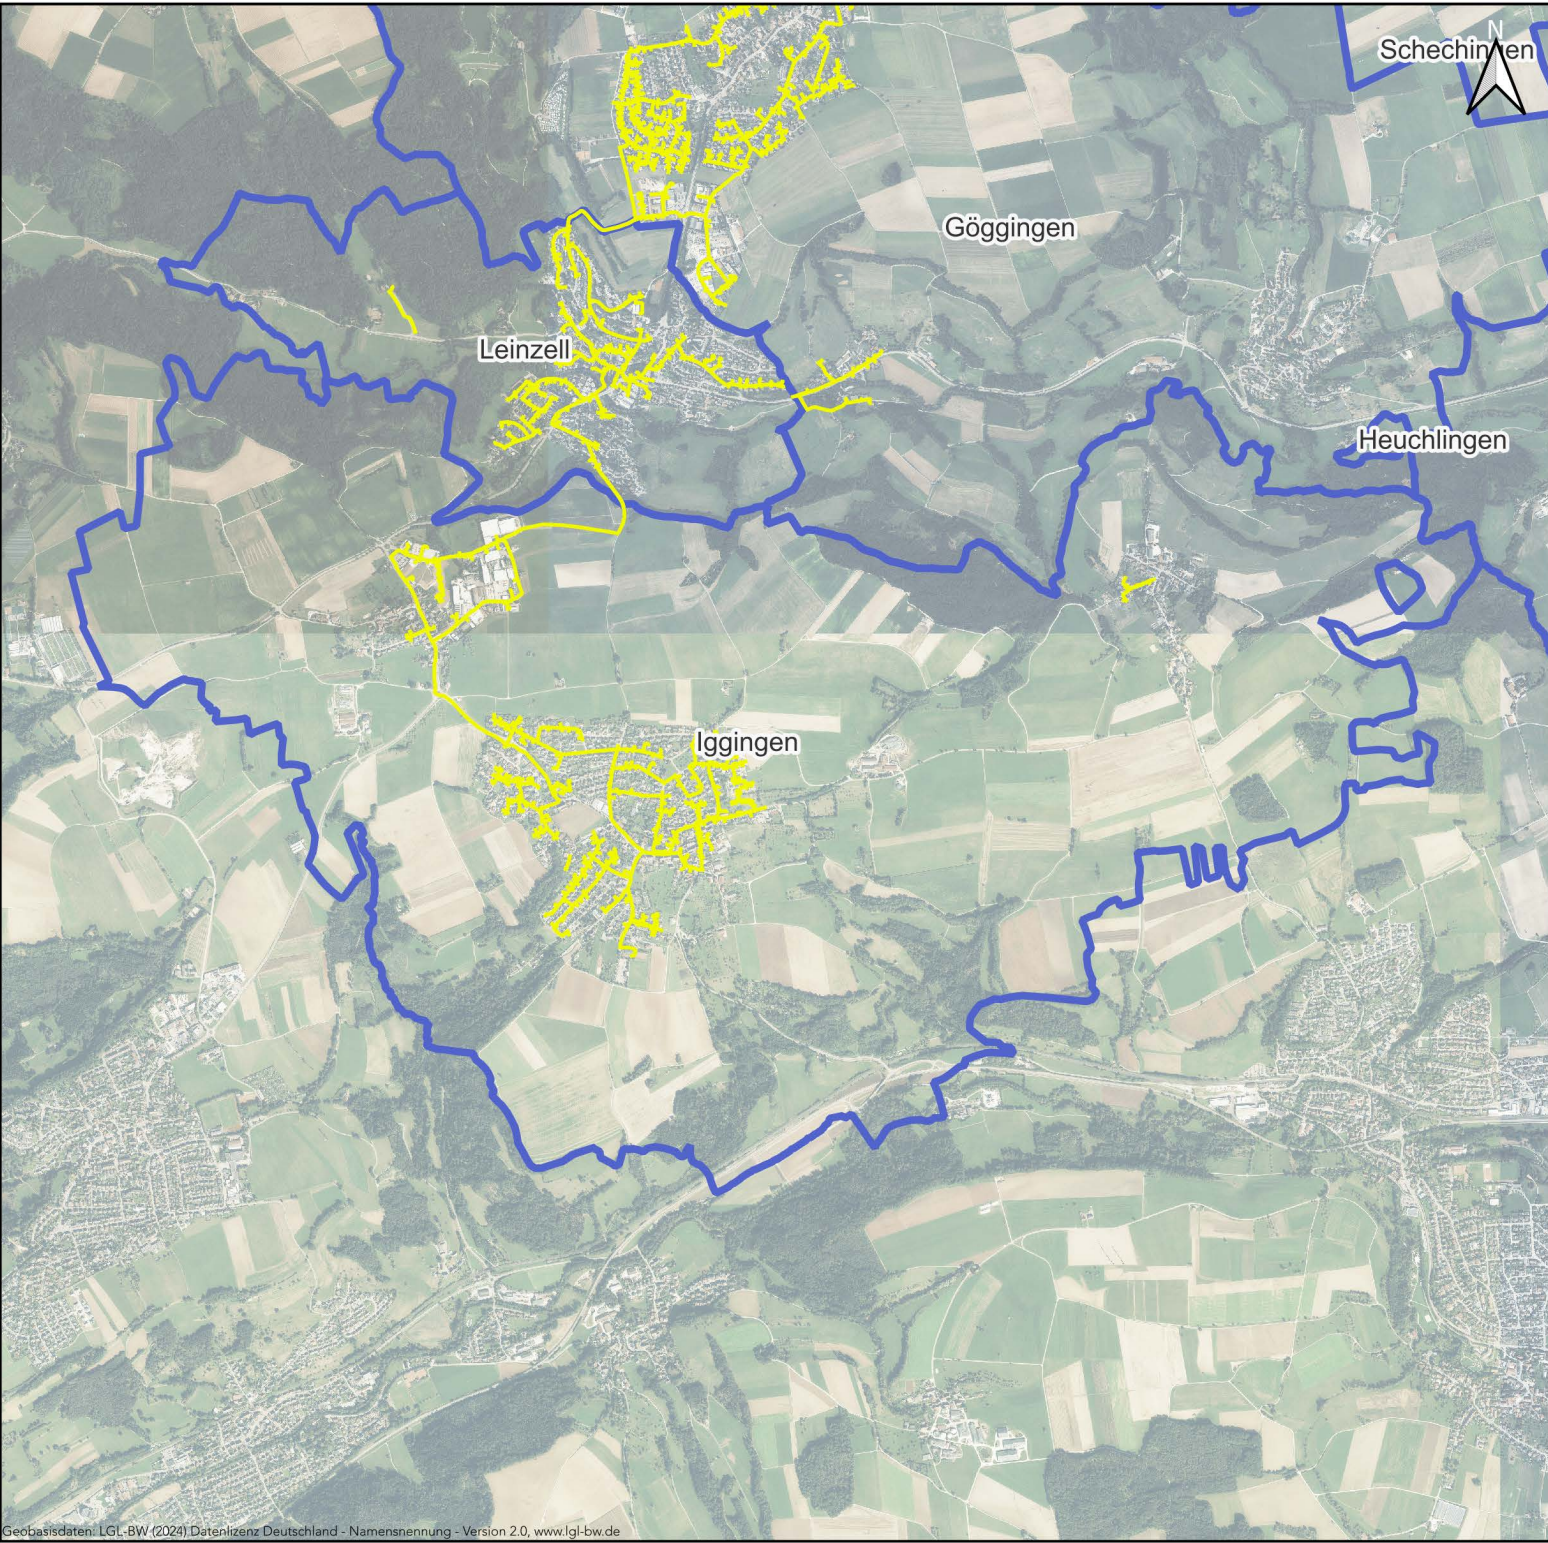

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende Versorgungsleitungen

Legende:

Gemeindegrenze

Gasnetz

Wärmenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA


GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

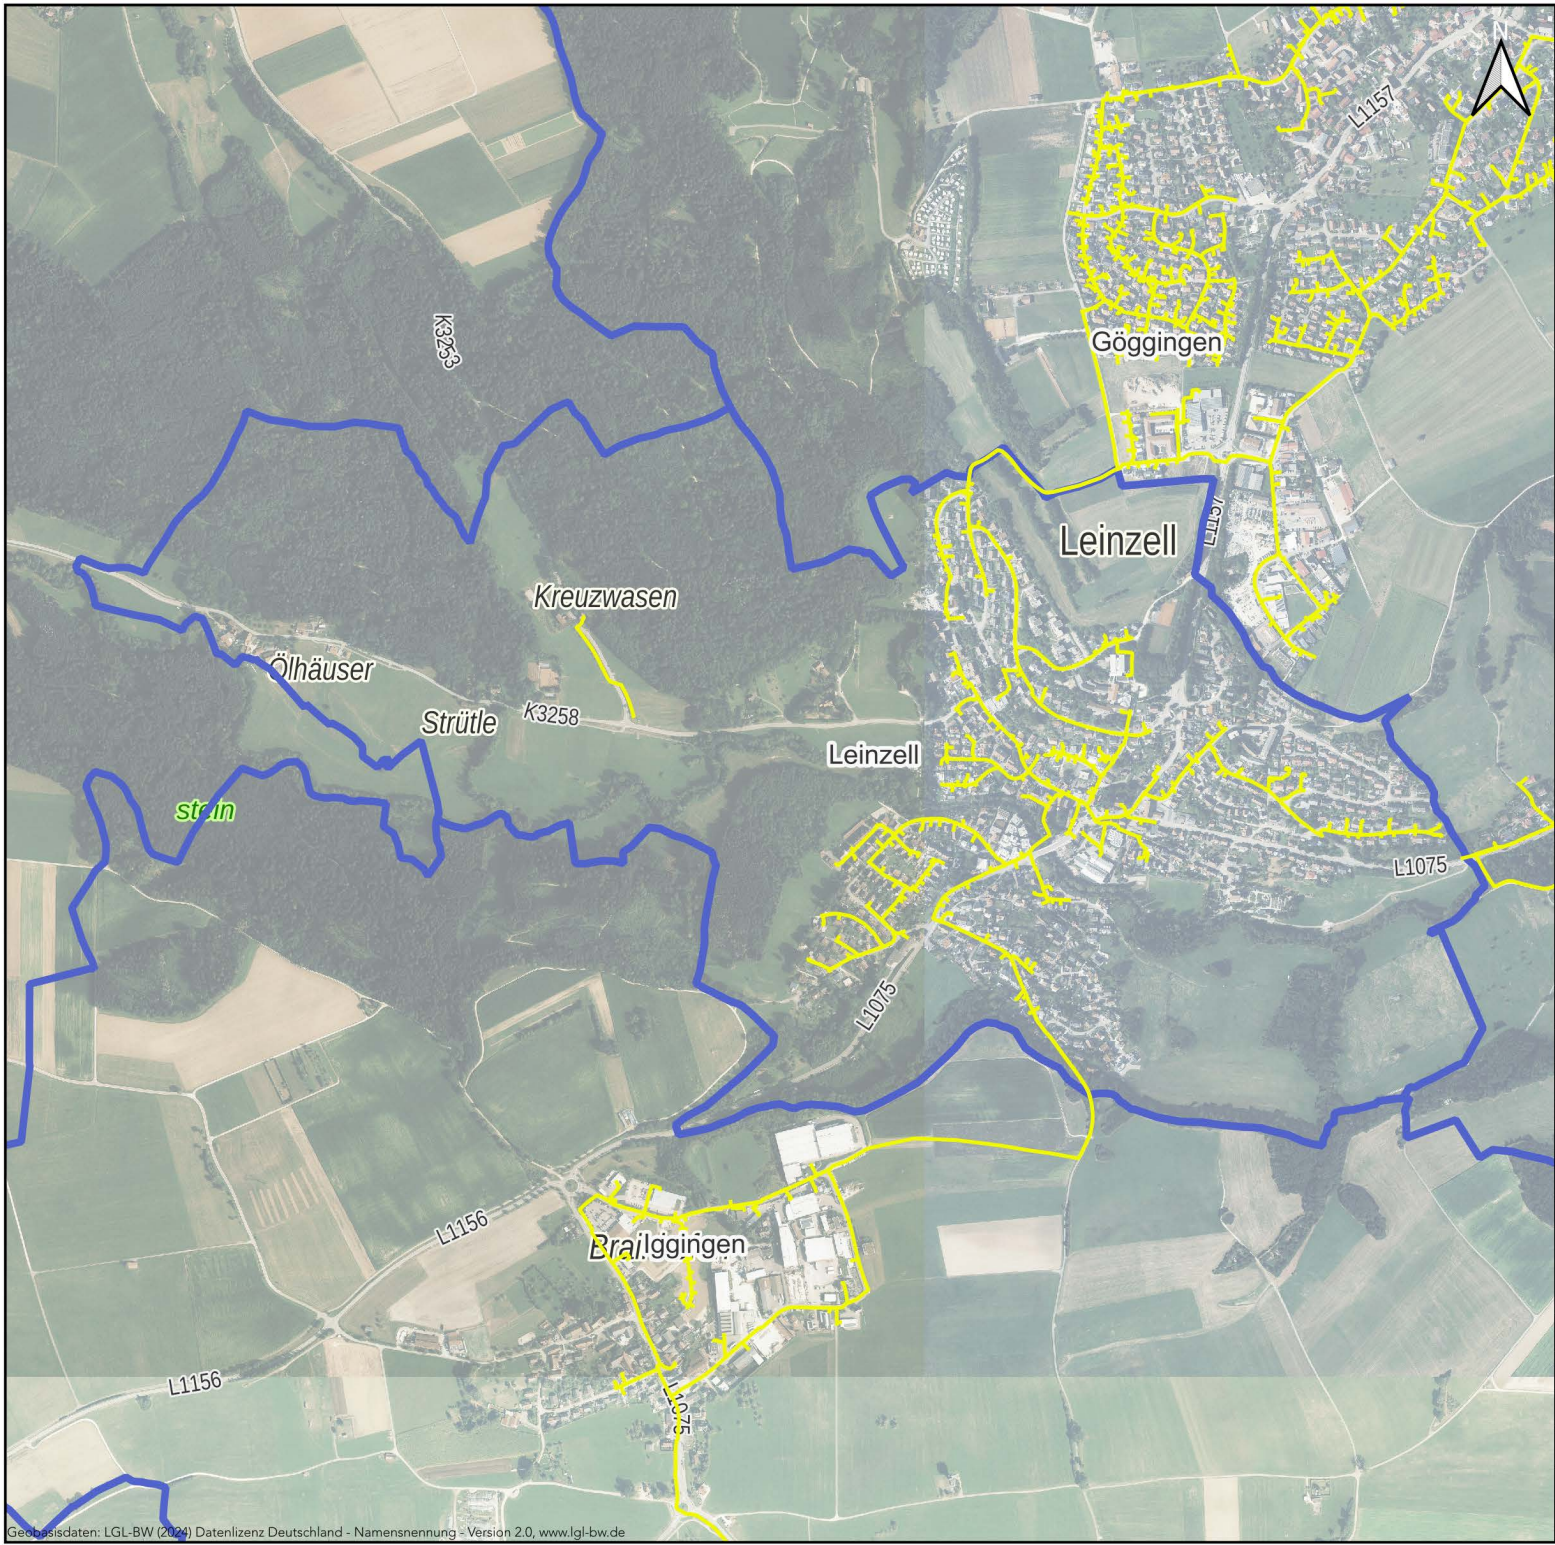

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende Versorgungsleitungen

Legende:

Gemeindegrenze

Gasnetz

Wärmenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell

GEO DATA


GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

0180360540720 m

MASSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

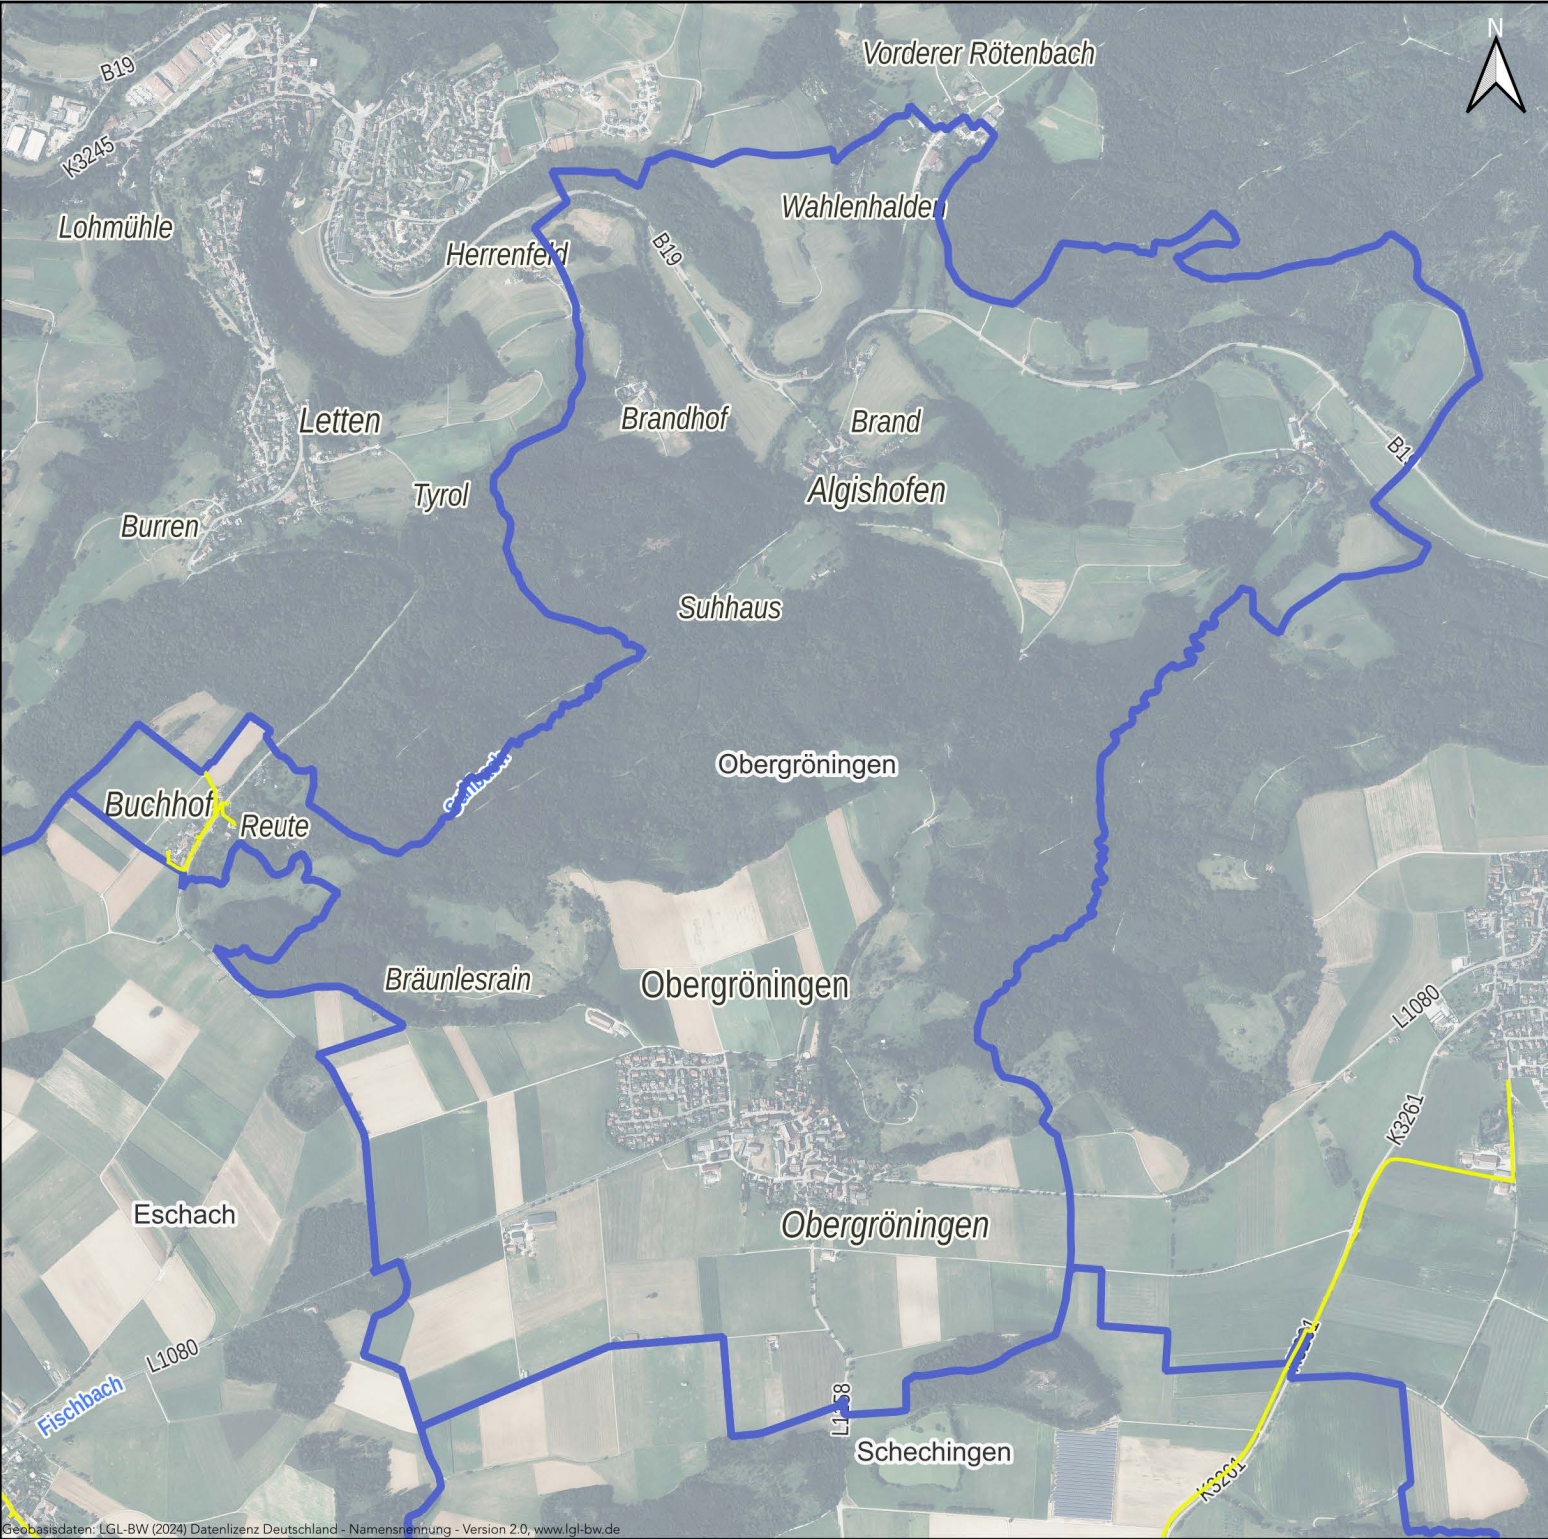

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende Versorgungsleitungen

Legende:

Gemeindegrenze

Gasnetz

Wärmenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen


GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0240480720960 m

MASSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

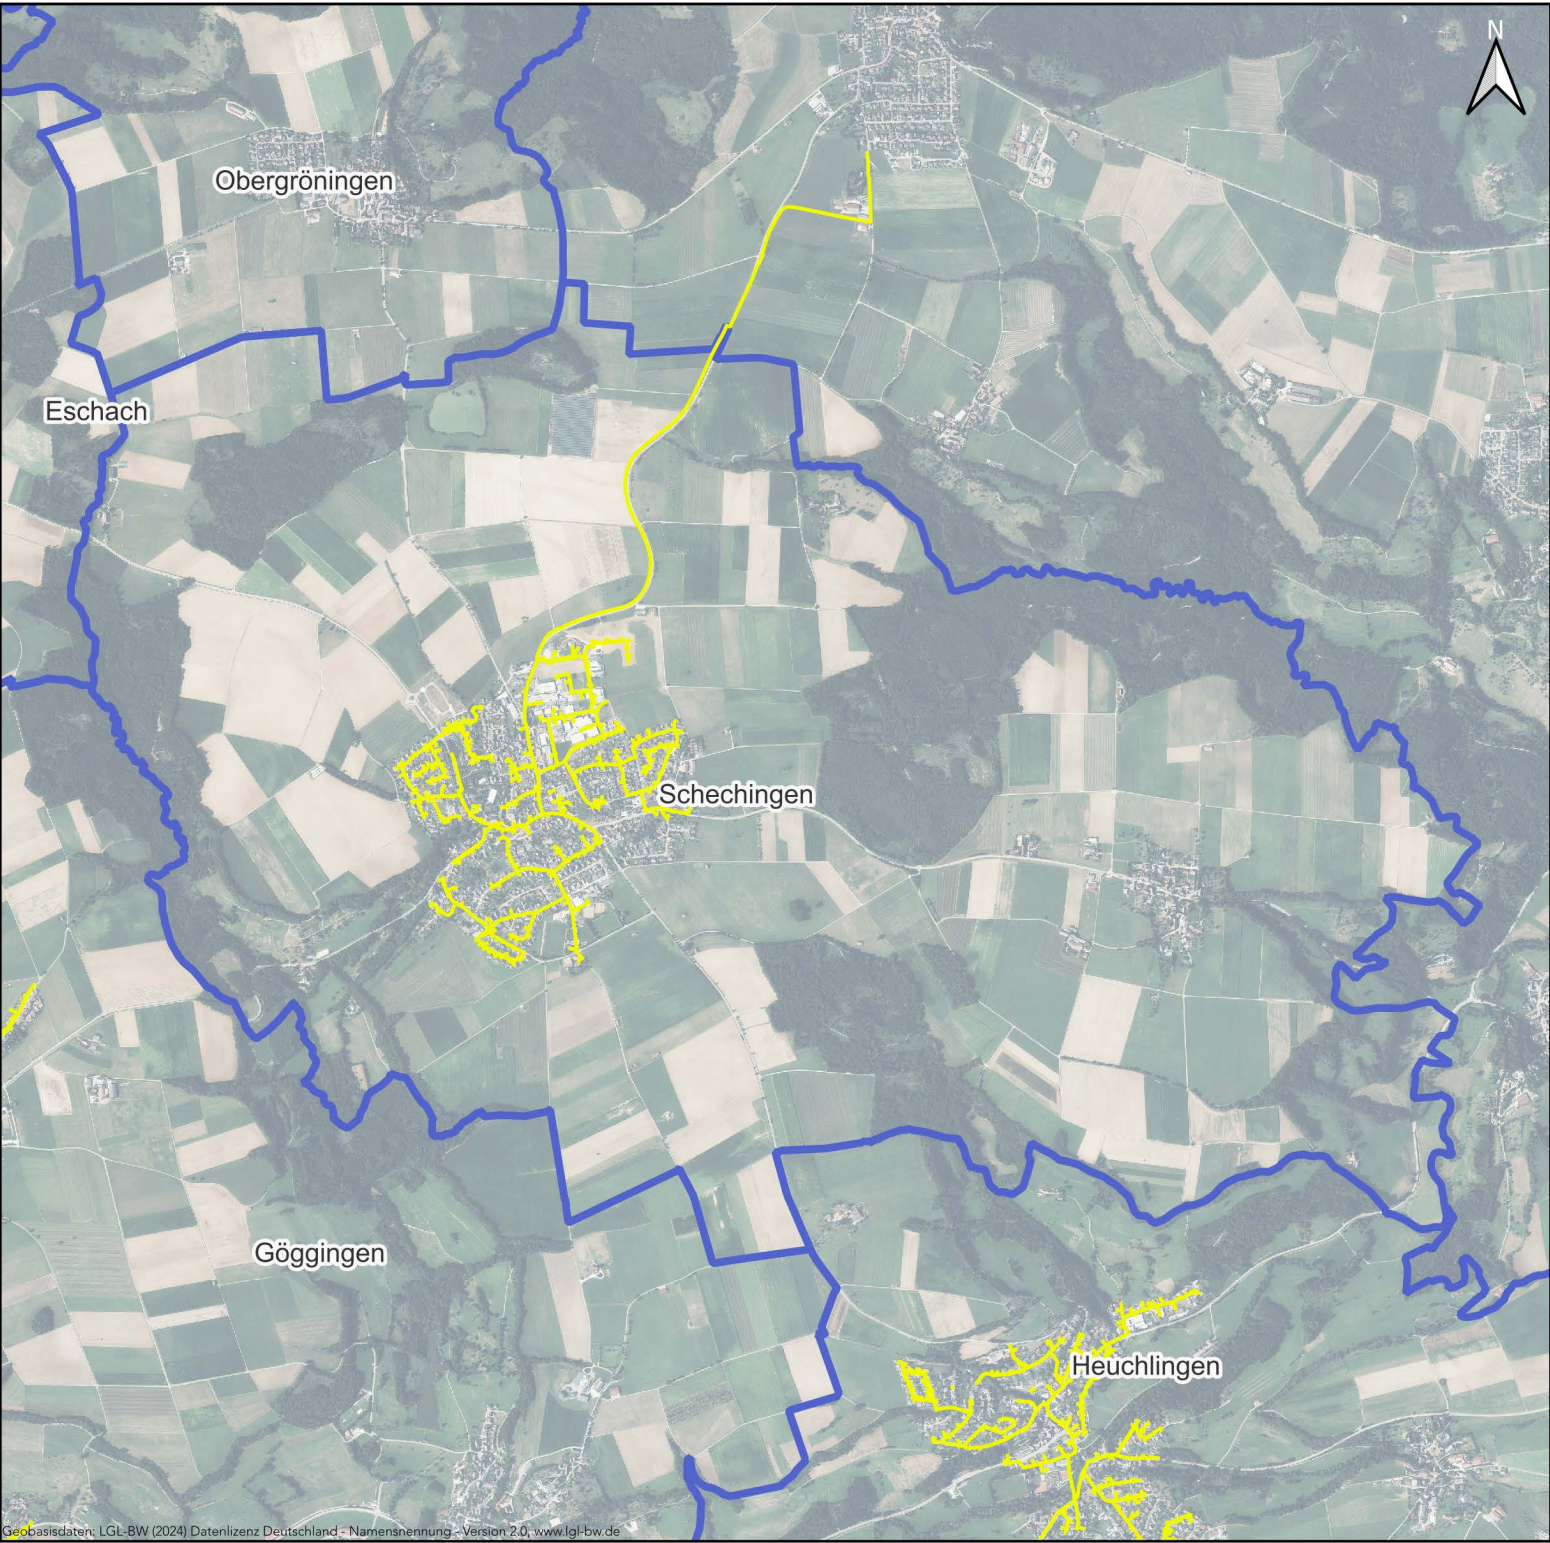

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: bestehende Versorgungsleitungen

Legende:

-  Gemeindegrenze
-  Gasnetz
-  Wärmenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 340 680 1.020 1.360 m




MASSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.3 Wärmedichtekarten IST

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

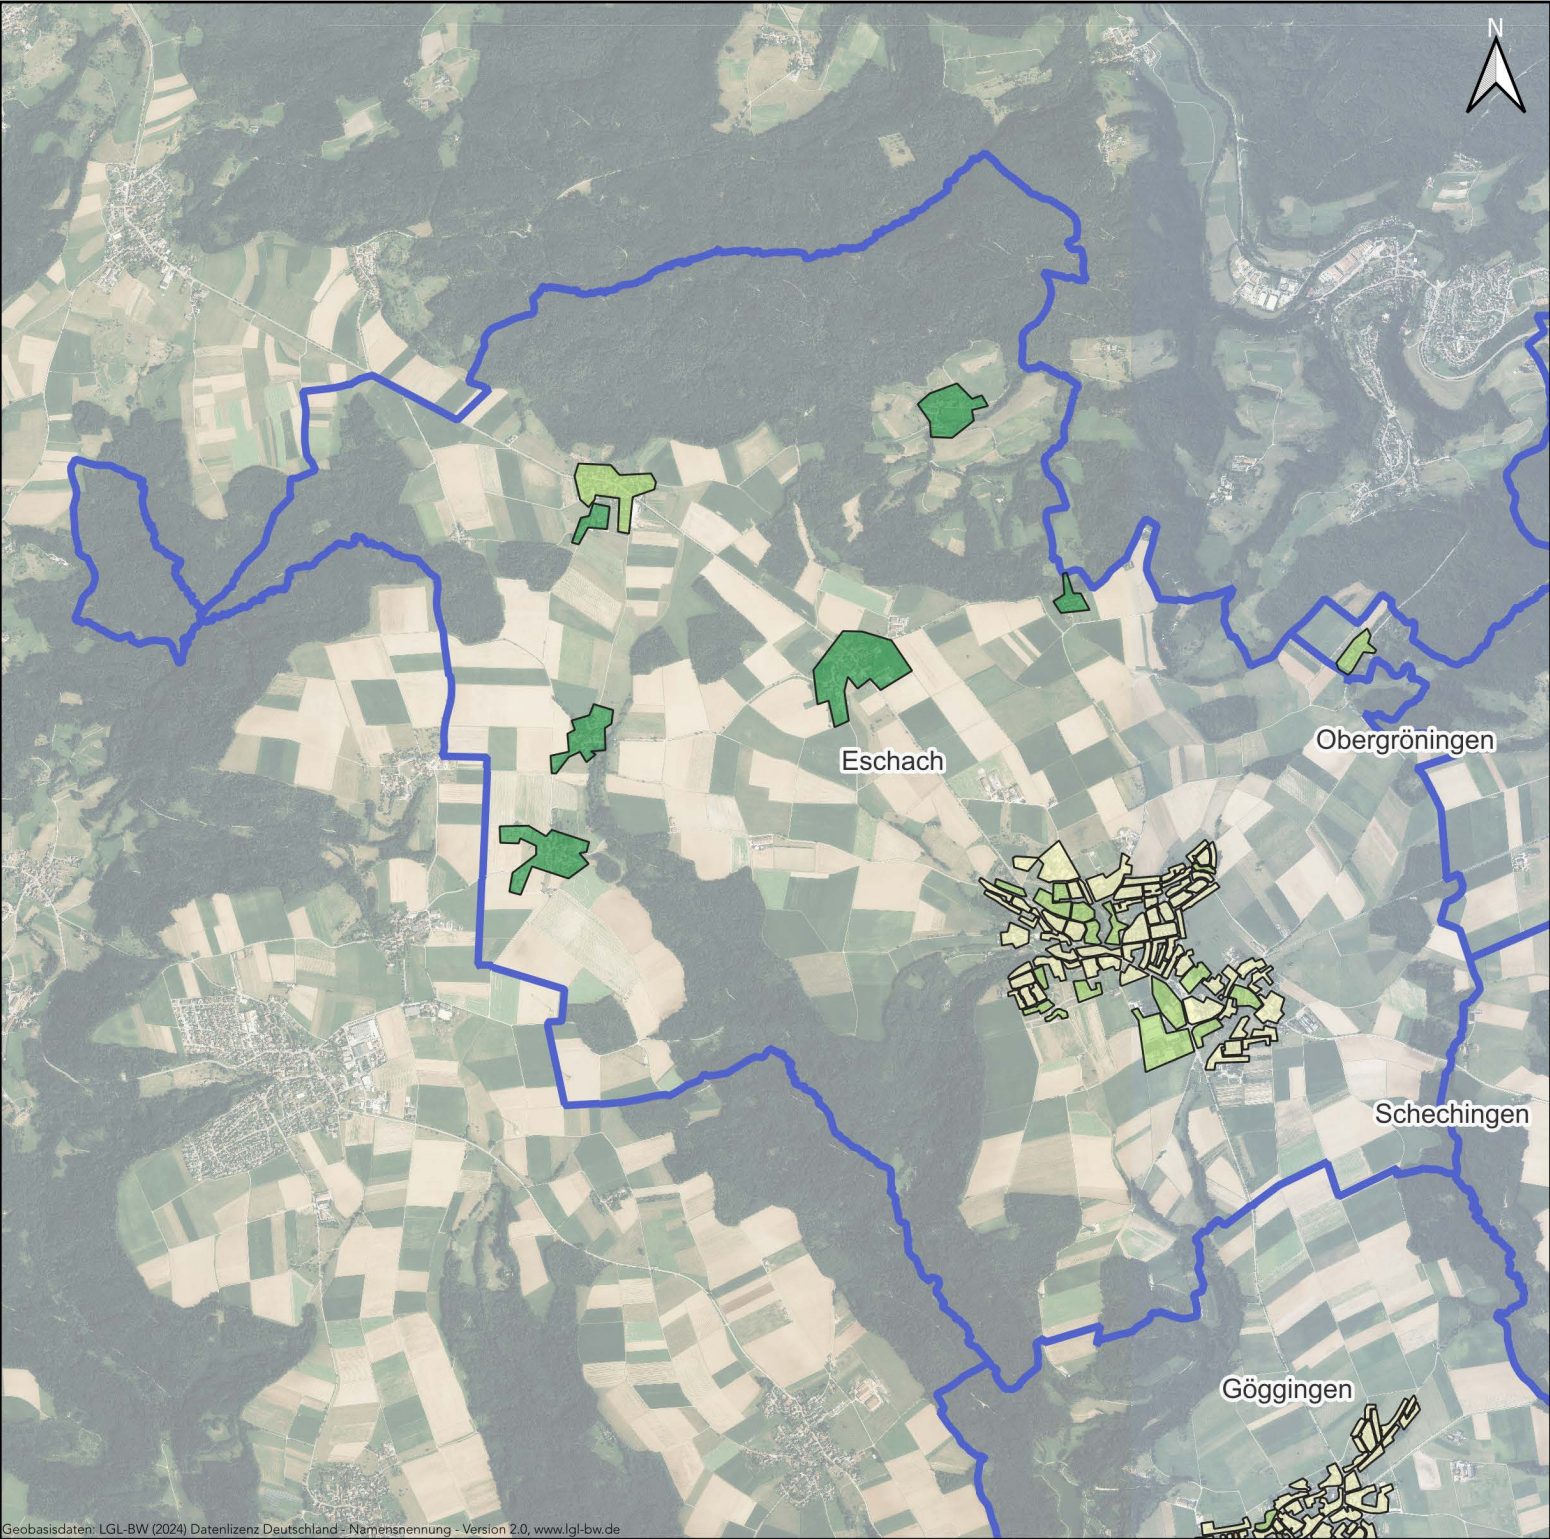

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte IST

Legende:

Gemeindegrenze

Wärmedichte_IST

0 - 70 MWh/ha*a

70 - 175 MWh/ha*a

175 - 600 MWh/ha*a

600 - 1050 MWh/ha*a

>1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach

GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

04709401.4101.880 m

MASSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte IST

Legende:

Gemeindegrenze

Wärmedichte_IST

0 - 70 MWh/ha*a

70 - 175 MWh/ha*a

175 - 600 MWh/ha*a

600 - 1050 MWh/ha*a

>1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | www.lgl-bw.de

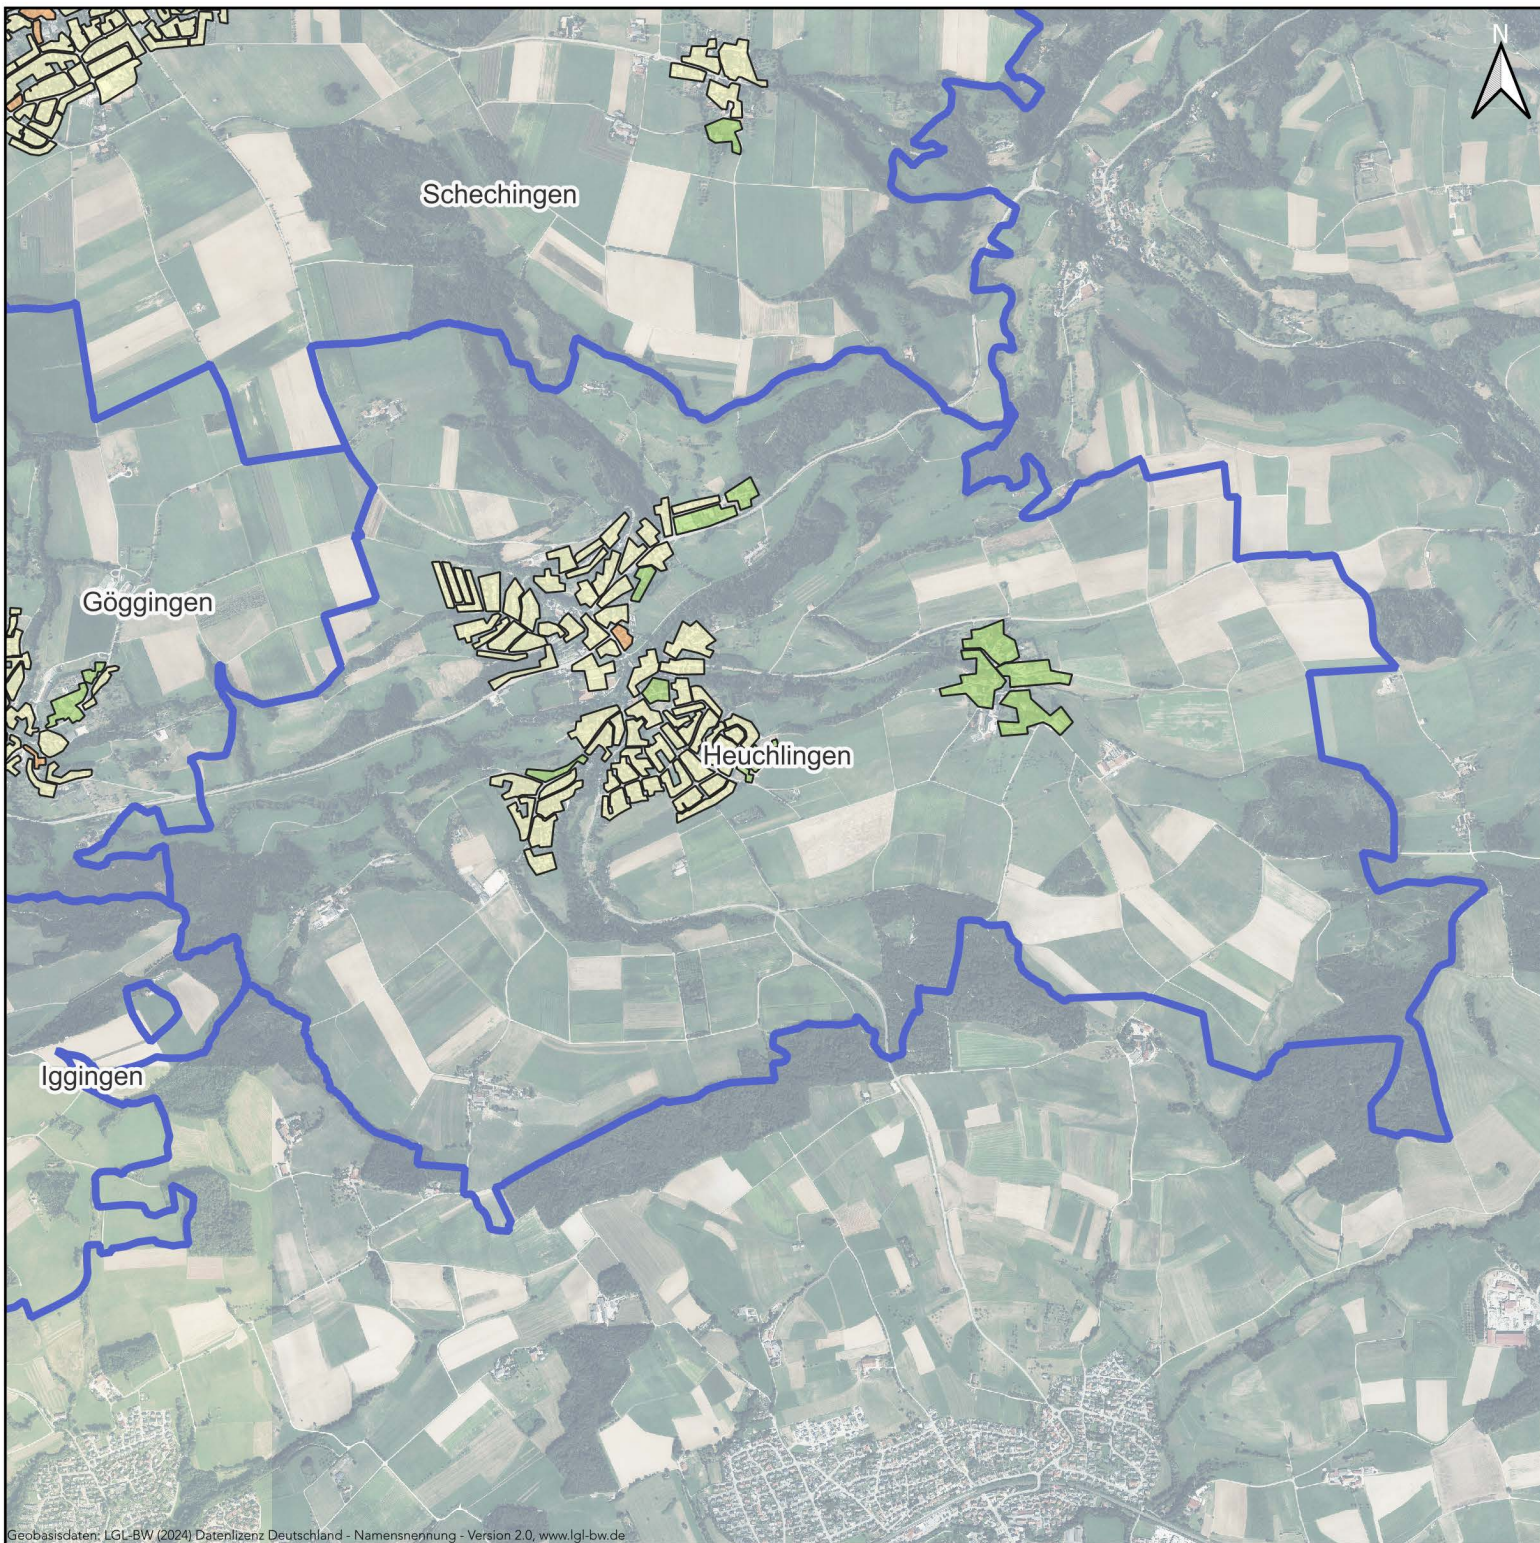

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte IST

Legende:

 Gemeindegrenze

Wärmedichte_IST

 0 - 70 MWh/ha*a

 70 - 175 MWh/ha*a

 175 - 600 MWh/ha*a

 600 - 1050 MWh/ha*a

 >1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Heuchlingen




GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 330 660 990 1.320 m



MASSSTAB	1:26.749
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

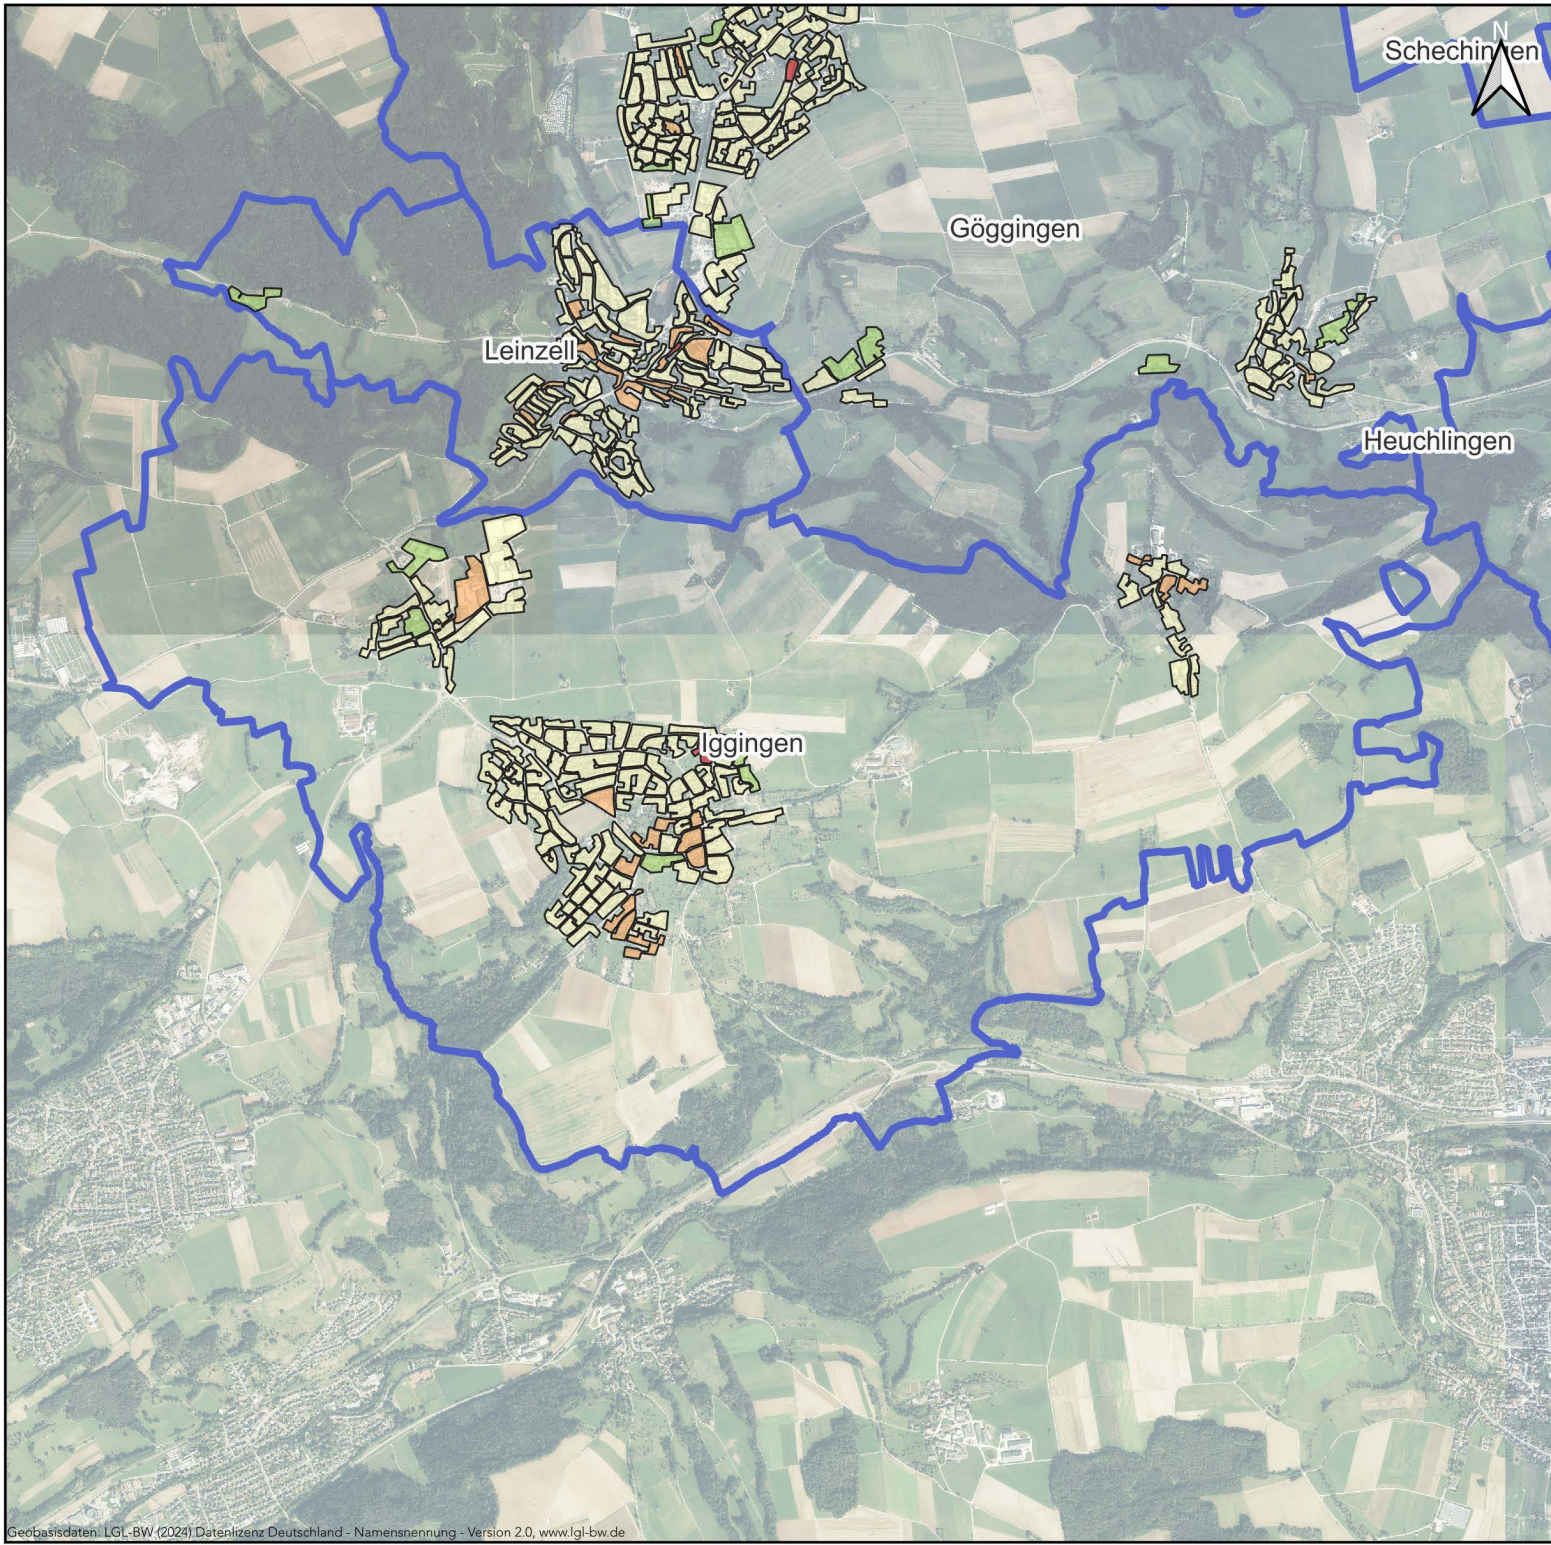

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte IST

Legende:

Gemeindegrenze

Wärmedichte_IST

0 - 70 MWh/ha*a

70 - 175 MWh/ha*a

175 - 600 MWh/ha*a

600 - 1050 MWh/ha*a

>1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

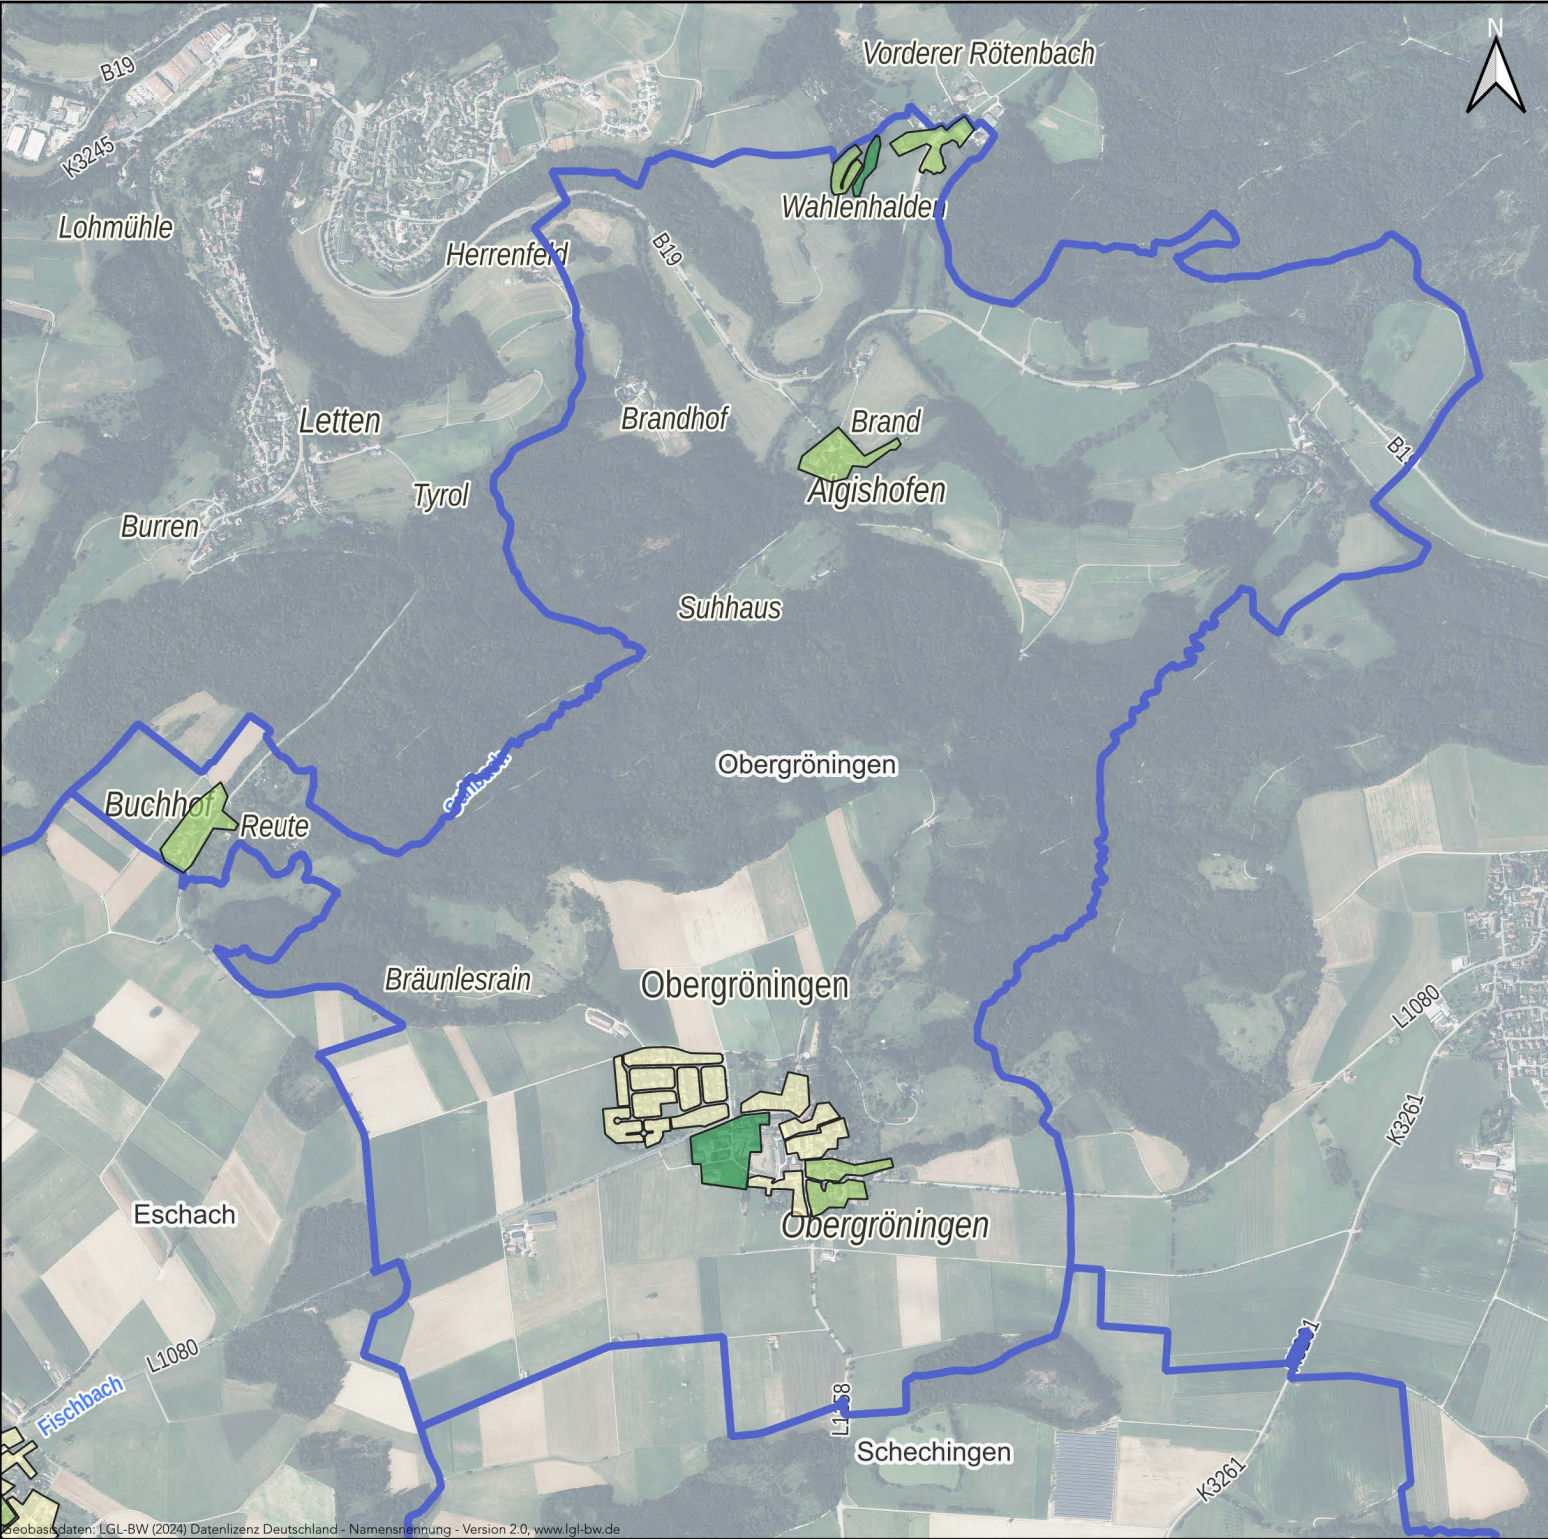

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte IST

Legende:

 Gemeindegrenze

Wärmedichte_IST

 0 - 70 MWh/ha*a

 70 - 175 MWh/ha*a

 175 - 600 MWh/ha*a

 600 - 1050 MWh/ha*a

 >1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen




GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 240 480 720 960 m



MASSSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

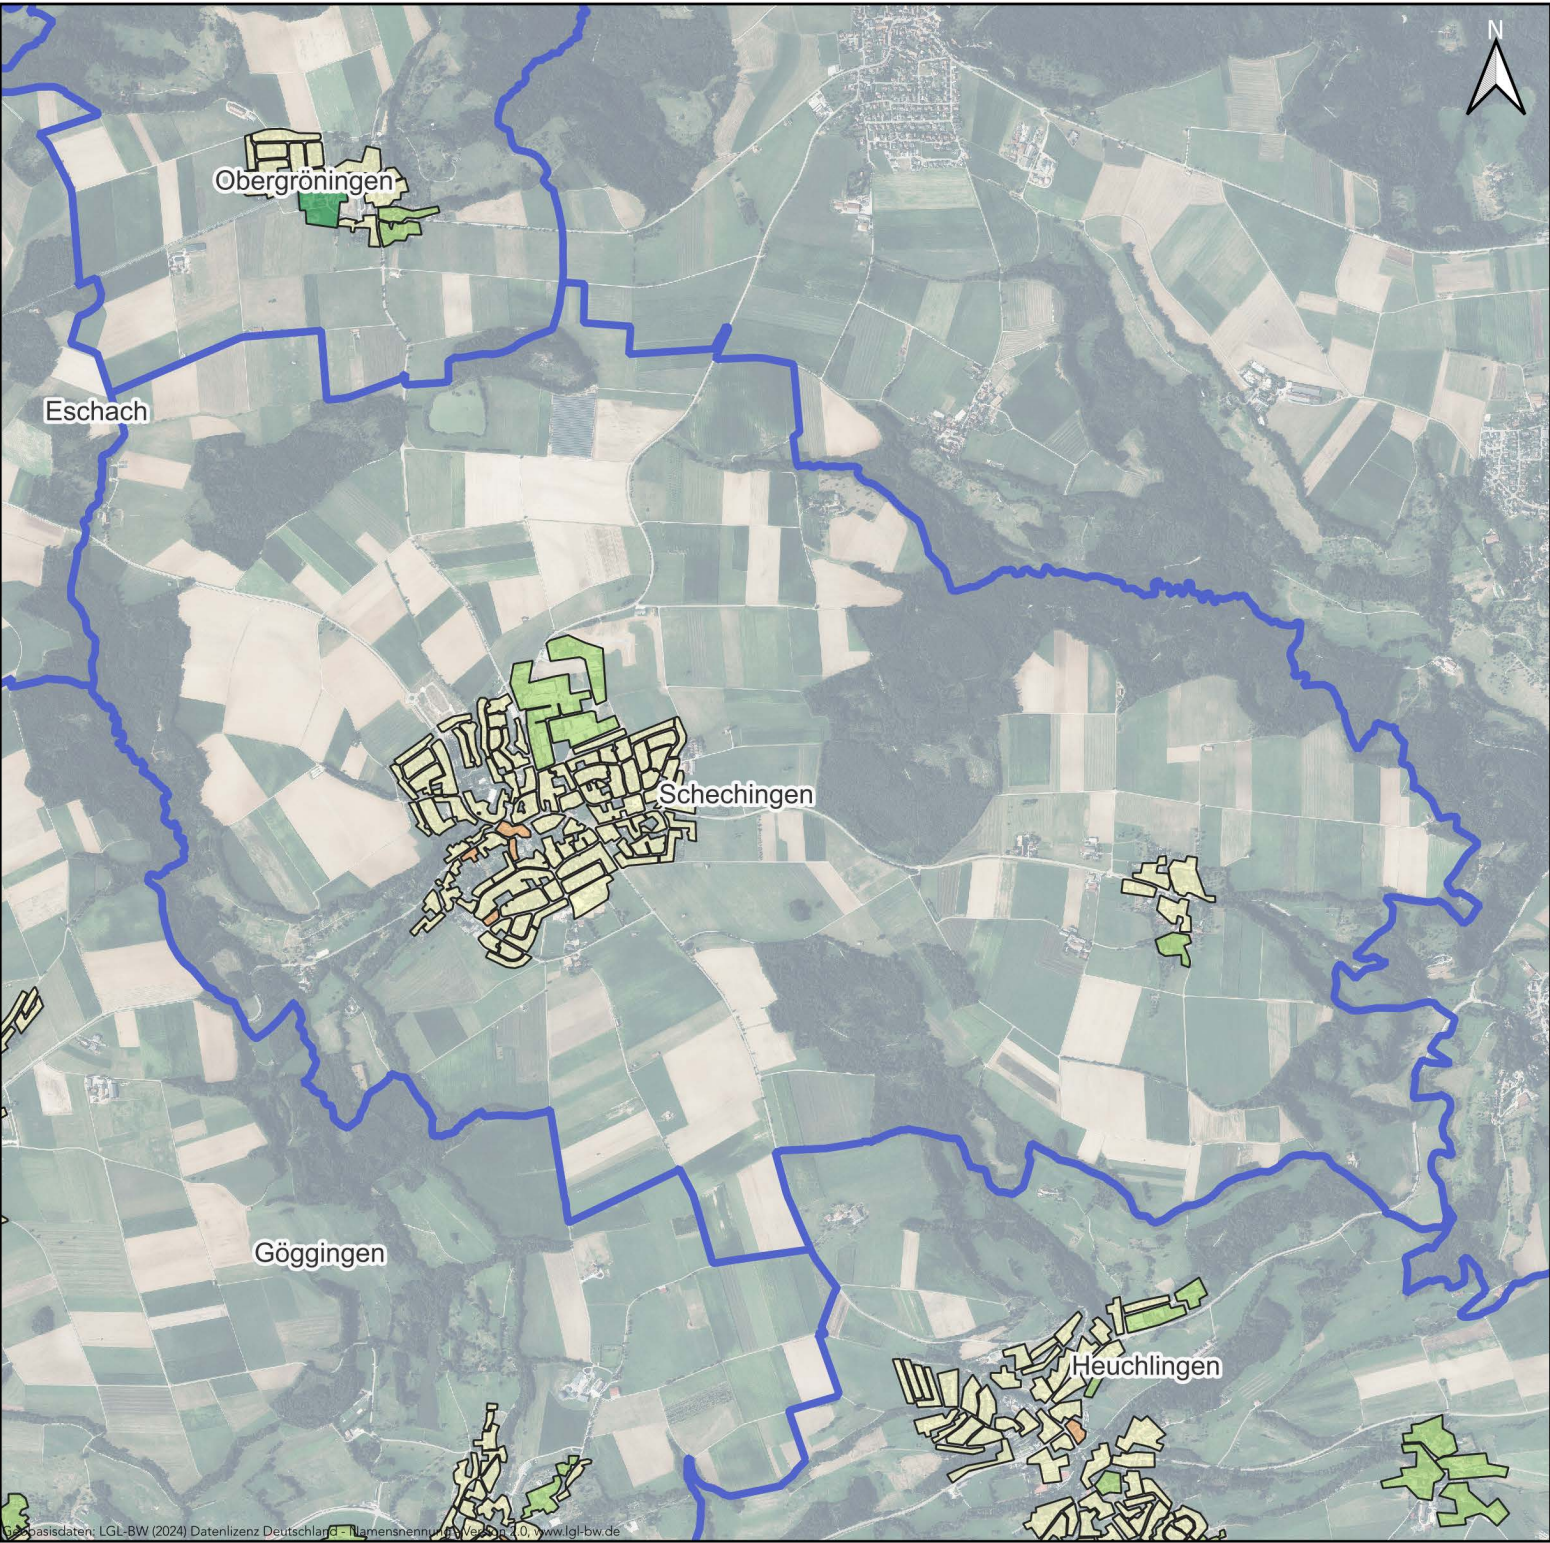

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte IST

Legende:


- Gemeindegrenze
- Wärmedichte_IST
 - 0 - 70 MWh/ha*a
 - 70 - 175 MWh/ha*a
 - 175 - 600 MWh/ha*a
 - 600 - 1050 MWh/ha*a
 - >1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen



GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen




MASSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.4 Wärmedichtekarten 2030

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

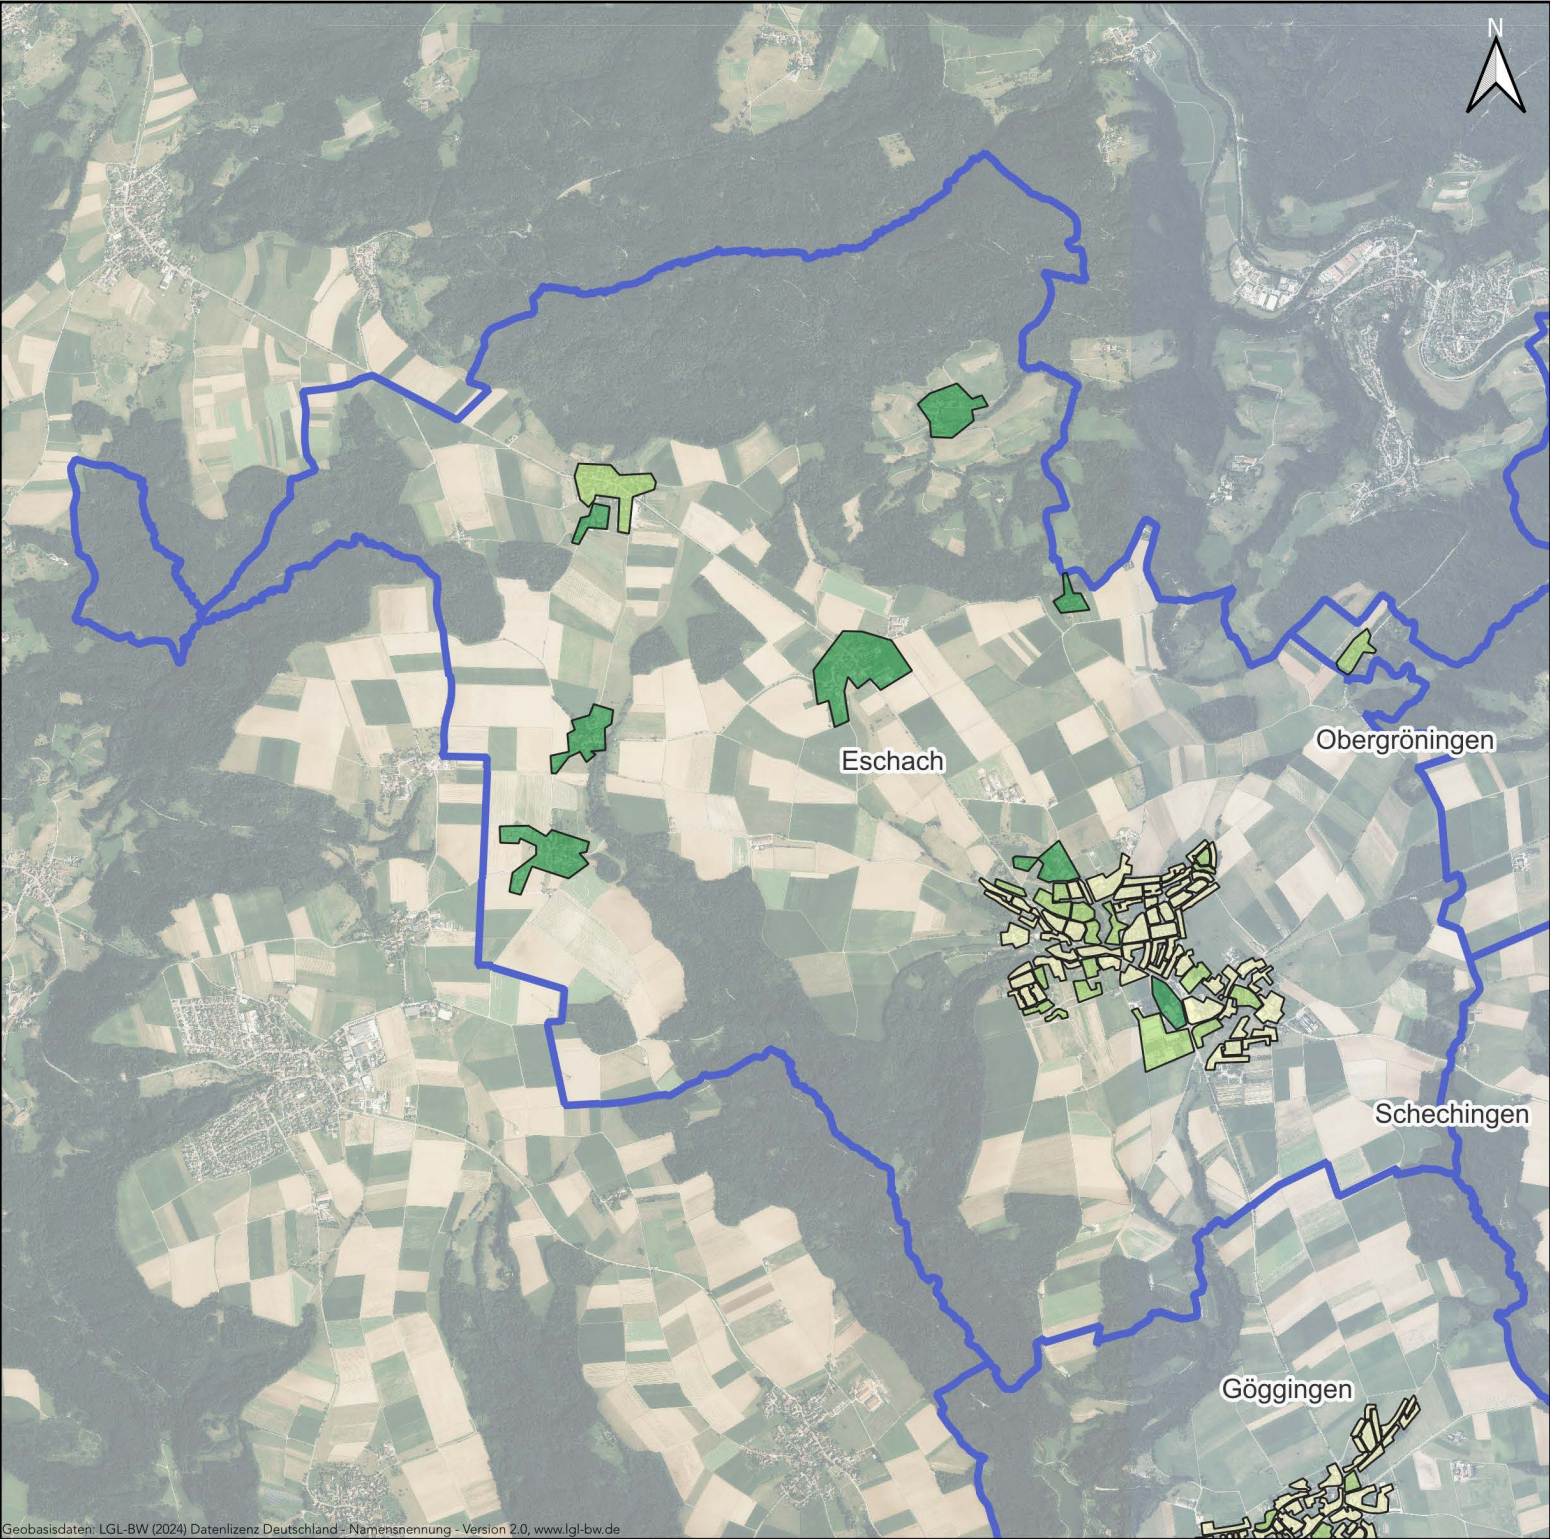

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2030

Legende:

Gemeindegrenze

Wärmedichte_2030

0 - 70 MWh/ha*a

70 - 175 MWh/ha*a

175 - 600 MWh/ha*a

600 - 1050 MWh/ha*a

>1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

04709401.4101.880 m

MASSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2030

Legende:

 Gemeindegrenze

Wärmedichte_2030

-  0 - 70 MWh/ha*a
-  70 - 175 MWh/ha*a
-  175 - 600 MWh/ha*a
-  600 - 1050 MWh/ha*a
-  >1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen


**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 350 700 1.050 1.400 m



MASSSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

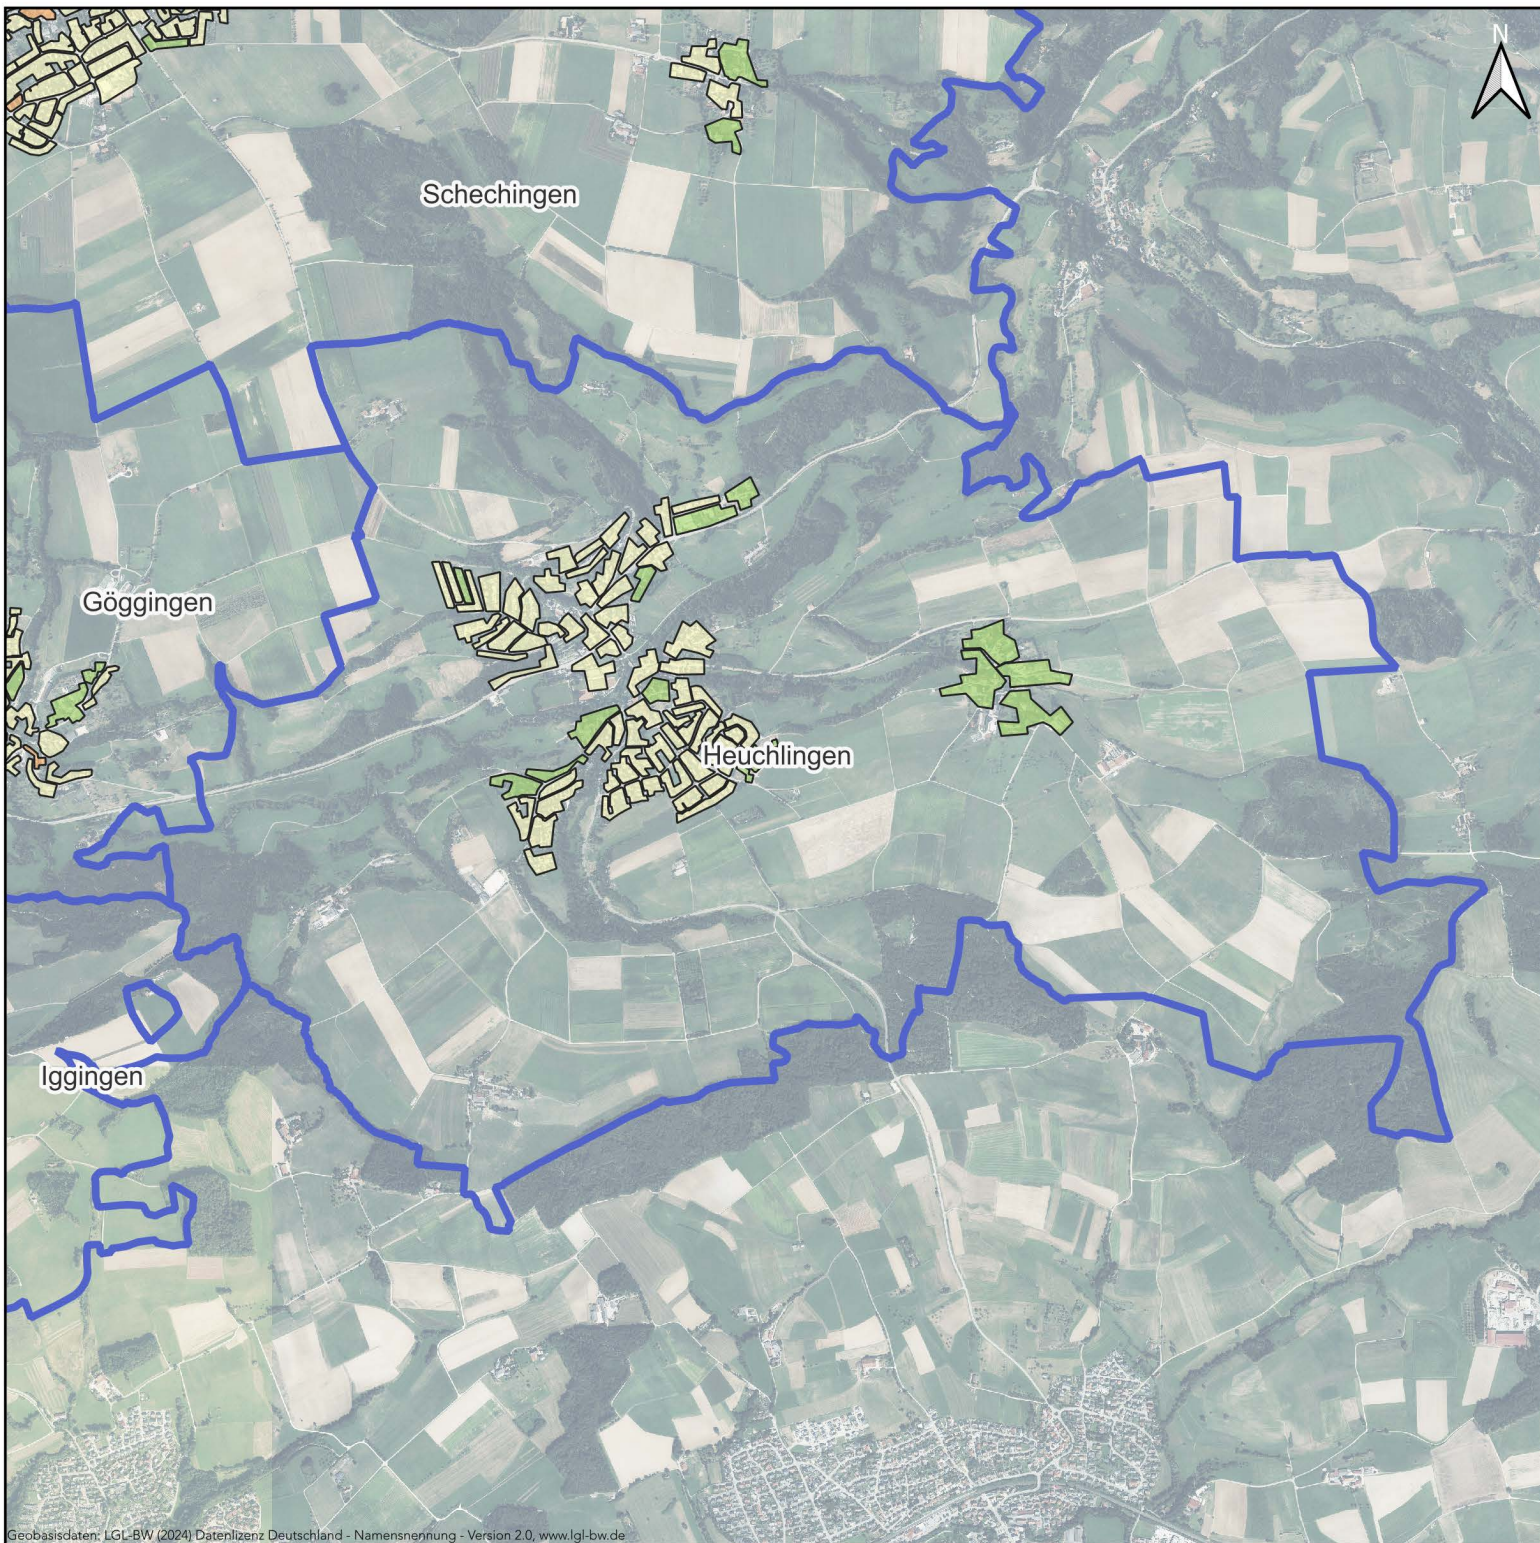

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2030

Legende:

 Gemeindegrenze

Wärmedichte_2030

 0 - 70 MWh/ha*a

 70 - 175 MWh/ha*a

 175 - 600 MWh/ha*a

 600 - 1050 MWh/ha*a

 >1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
------------	-------------------

Landkreis	Ostalbkreis
-----------	-------------

Gemeinde	Heuchlingen
----------	-------------

 GEO DATA	GEO DATA GmbH In der Waage 7 73463 Westhausen
---	---

0 330 660 990 1.320 m



MASSSTAB	1:26.749
----------	----------

KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
-------------------	-----------------------

PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
---------------	------------

SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
--------------	--------------

ERSTELLT AM	29.05.2026
-------------	------------

BEARBEITER	Serena Junge
------------	--------------



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2030

Legende:

Gemeindegrenze

Wärmedichte_2030

0 - 70 MWh/ha*a

70 - 175 MWh/ha*a

175 - 600 MWh/ha*a

600 - 1050 MWh/ha*a

>1050 MWh/ha*a


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

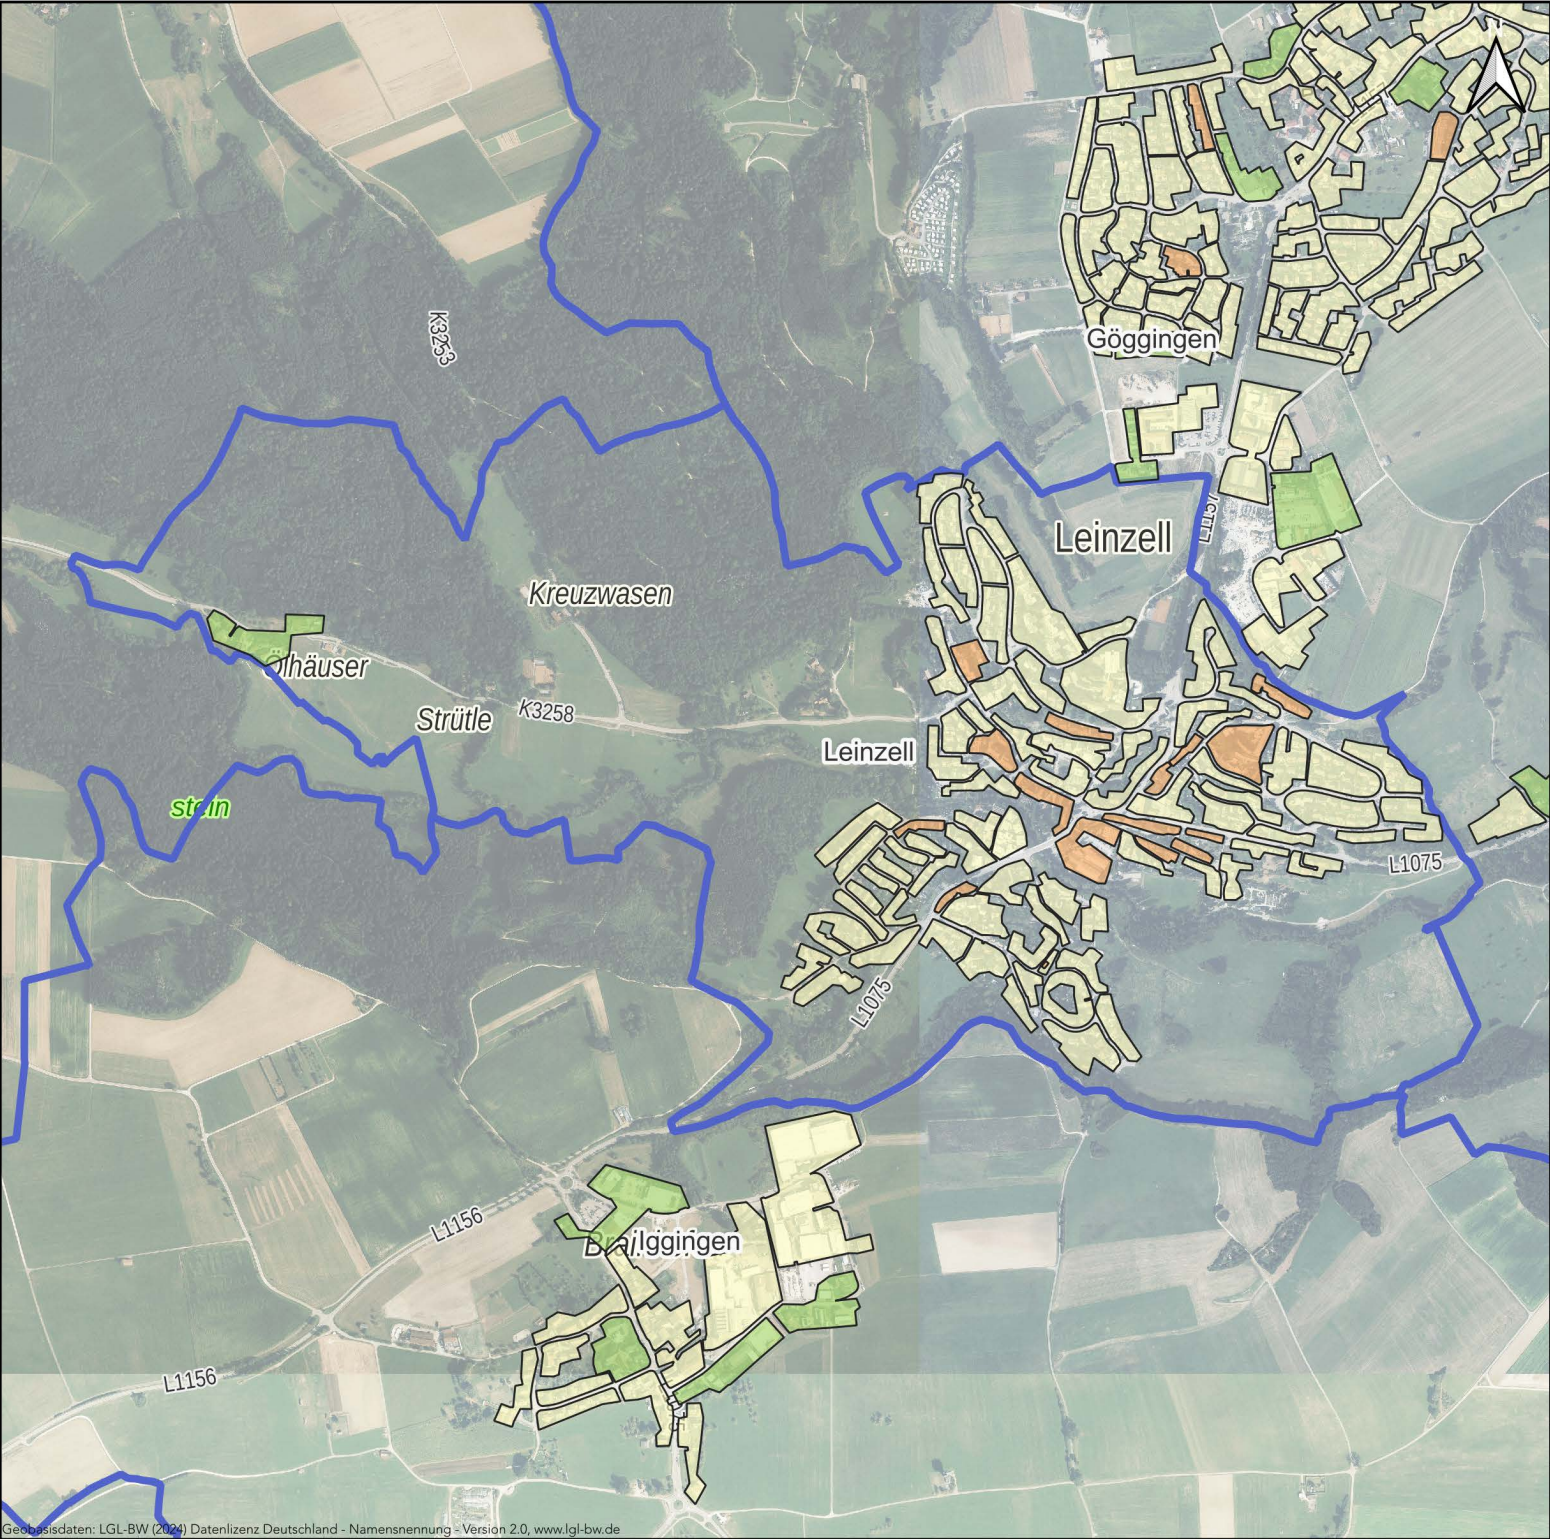

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2030

Legende:

 Gemeindegrenze

Wärmedichte_2030

-  0 - 70 MWh/ha*a
-  70 - 175 MWh/ha*a
-  175 - 600 MWh/ha*a
-  600 - 1050 MWh/ha*a
-  >1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell


**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 180 360 540 720 m



MASSSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

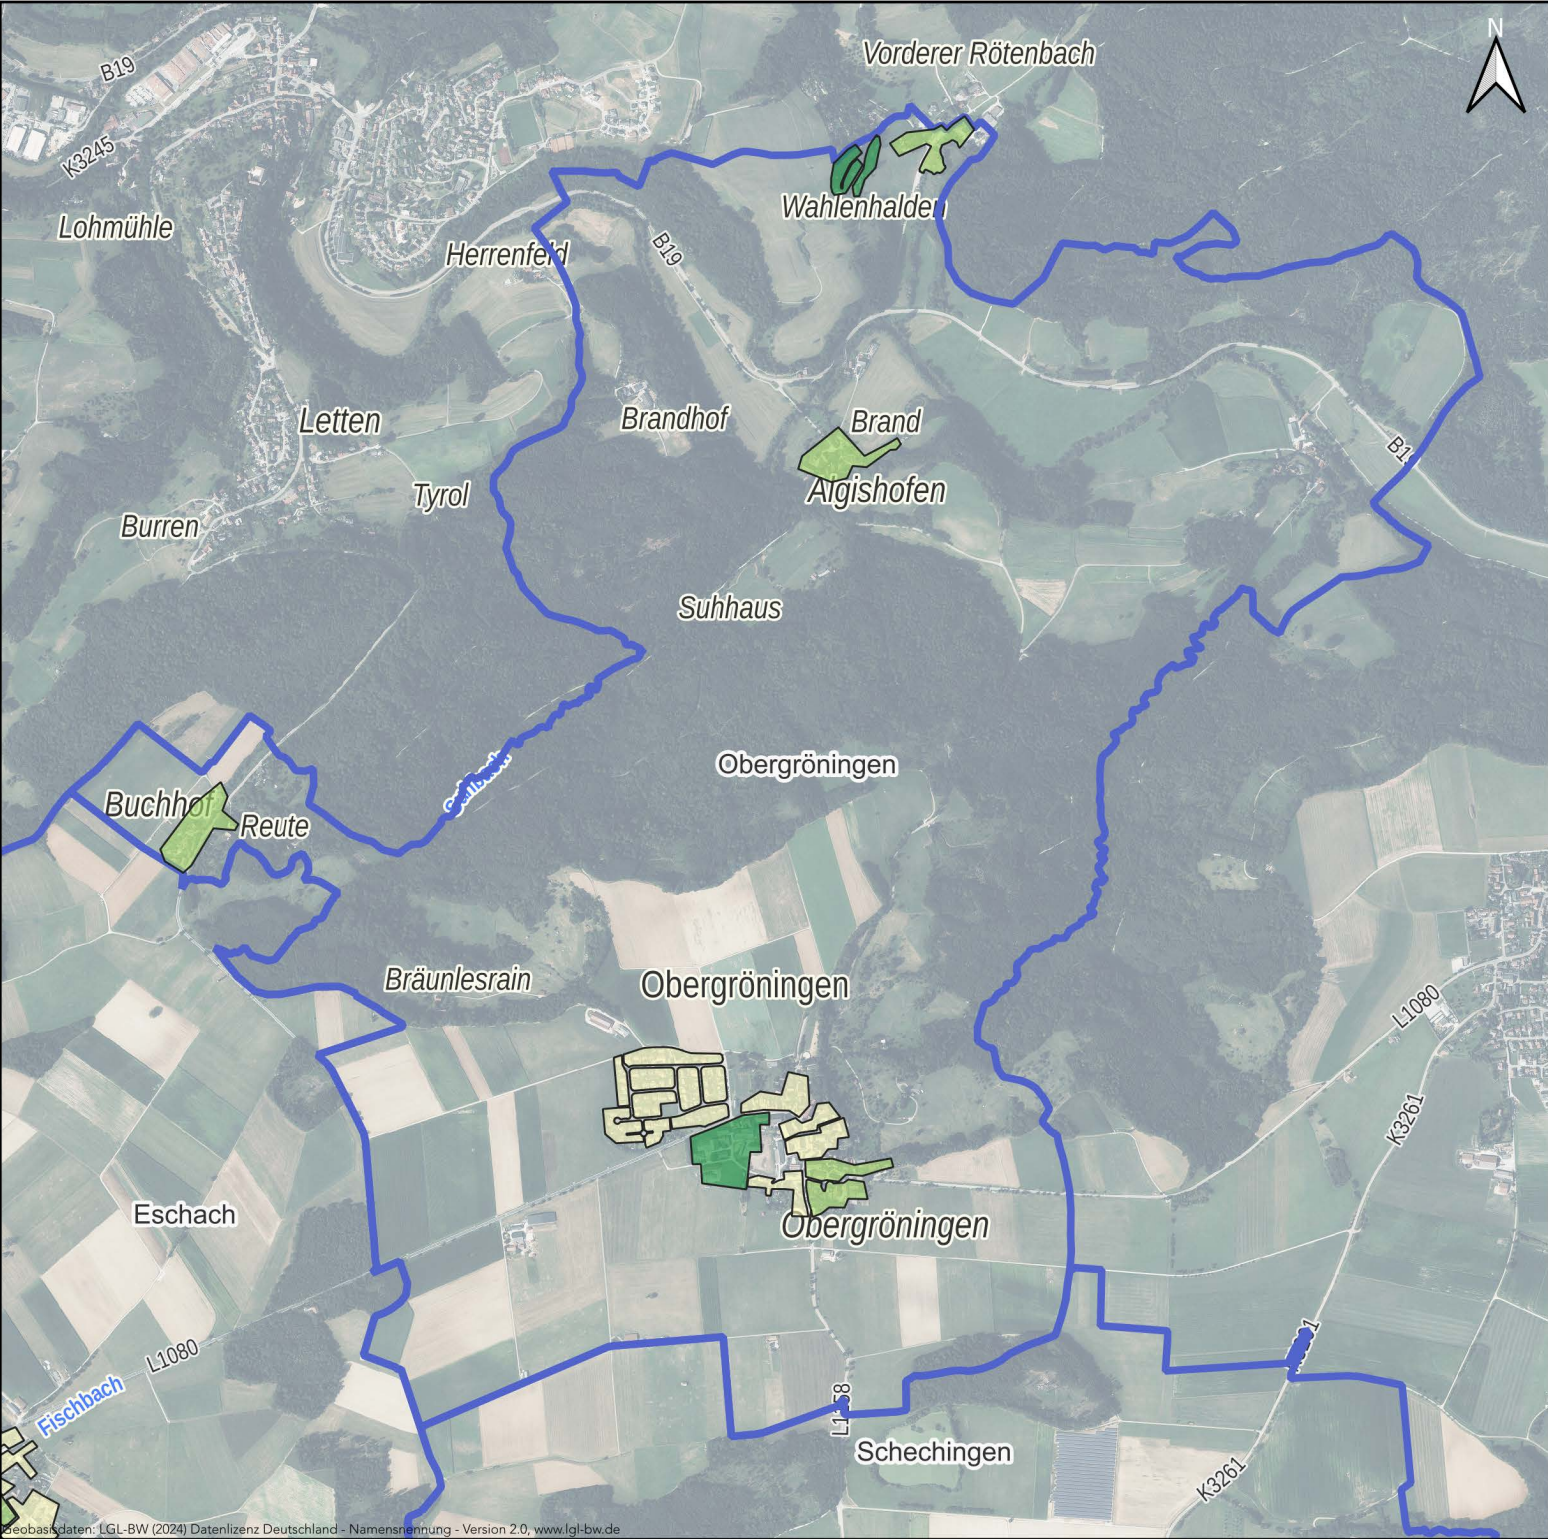

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2030

Legende:

-  Gemeindegrenze
- Wärmedichte_2030
-  0 - 70 MWh/ha*a
 -  70 - 175 MWh/ha*a
 -  175 - 600 MWh/ha*a
 -  600 - 1050 MWh/ha*a
 -  >1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen




GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 240 480 720 960 m



MASSSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

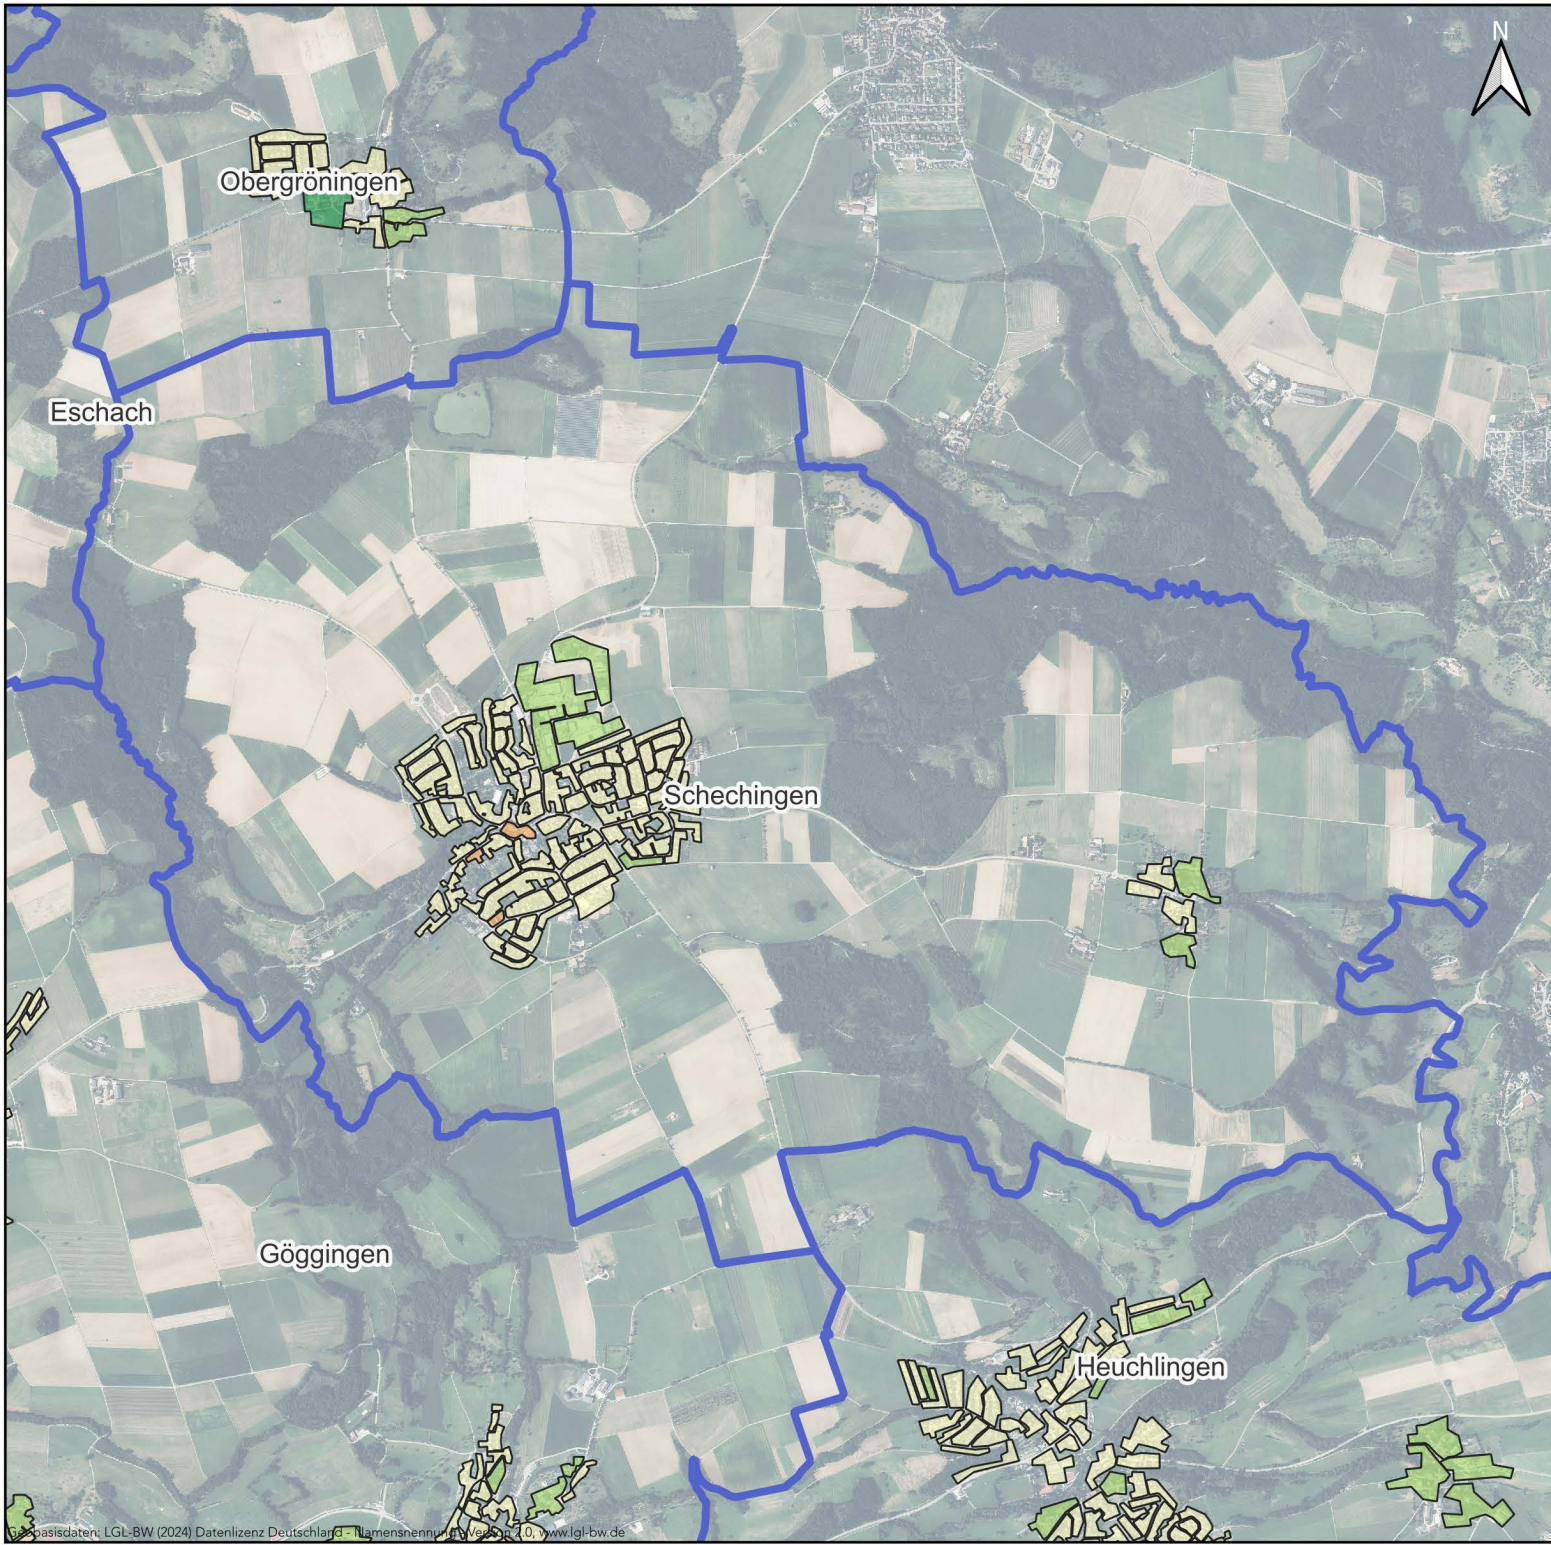

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2030


Legende:

-  Gemeindegrenze
- Wärmedichte_2030
 -  0 - 70 MWh/ha*a
 -  70 - 175 MWh/ha*a
 -  175 - 600 MWh/ha*a
 -  600 - 1050 MWh/ha*a
 -  >1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen




MASSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.5 Wärmedichtekarten 2040

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

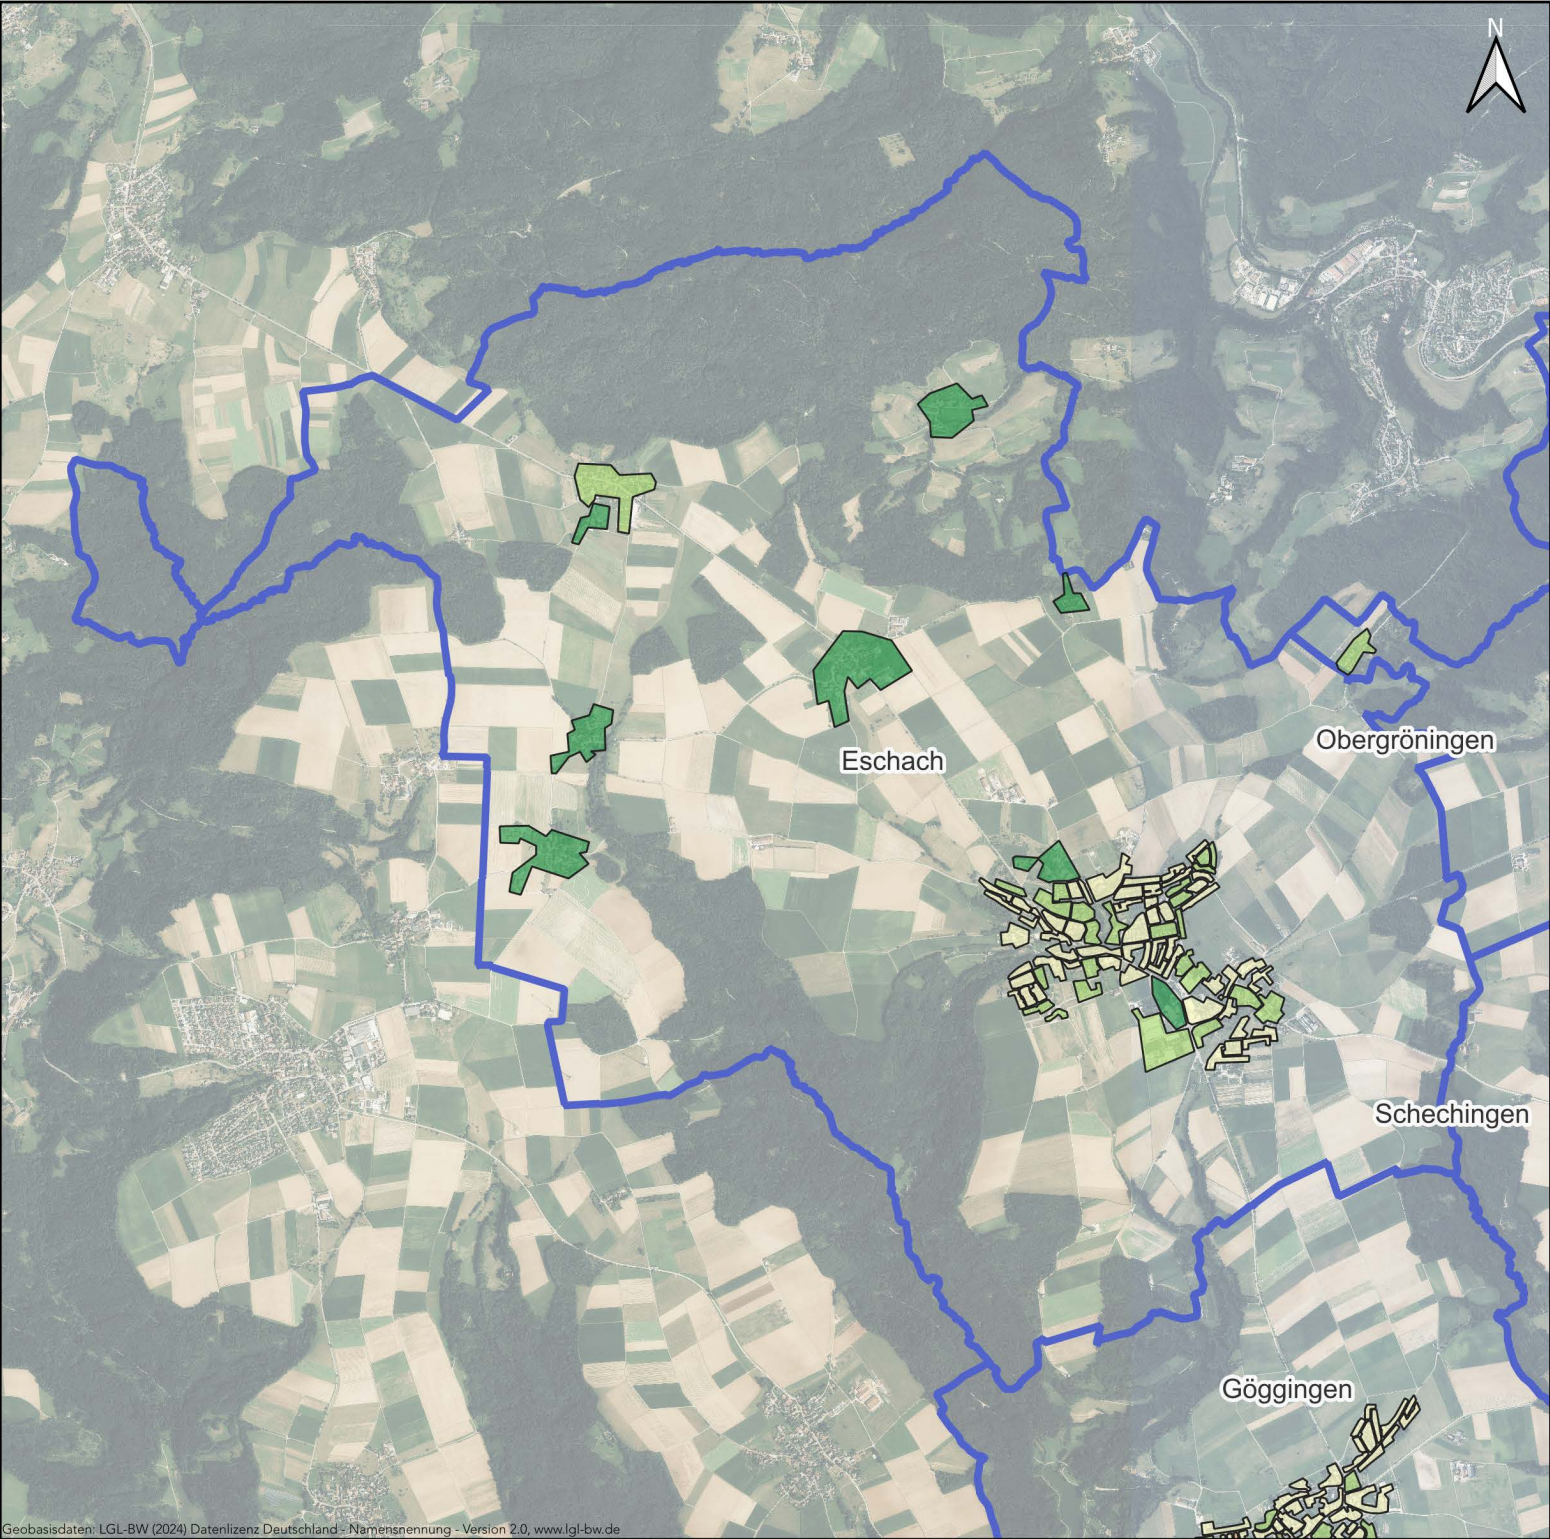

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2040

Legende:

Gemeindegrenze

Wärmedichte_2040

0 - 70 MWh/ha*a

70 - 175 MWh/ha*a

175 - 600 MWh/ha*a

600 - 1050 MWh/ha*a

>1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

04709401.4101.880 m

MASSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2040

Legende:

Gemeindegrenze

Wärmedichte_2040

0 - 70 MWh/ha*a

70 - 175 MWh/ha*a

175 - 600 MWh/ha*a

600 - 1050 MWh/ha*a

>1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA


GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

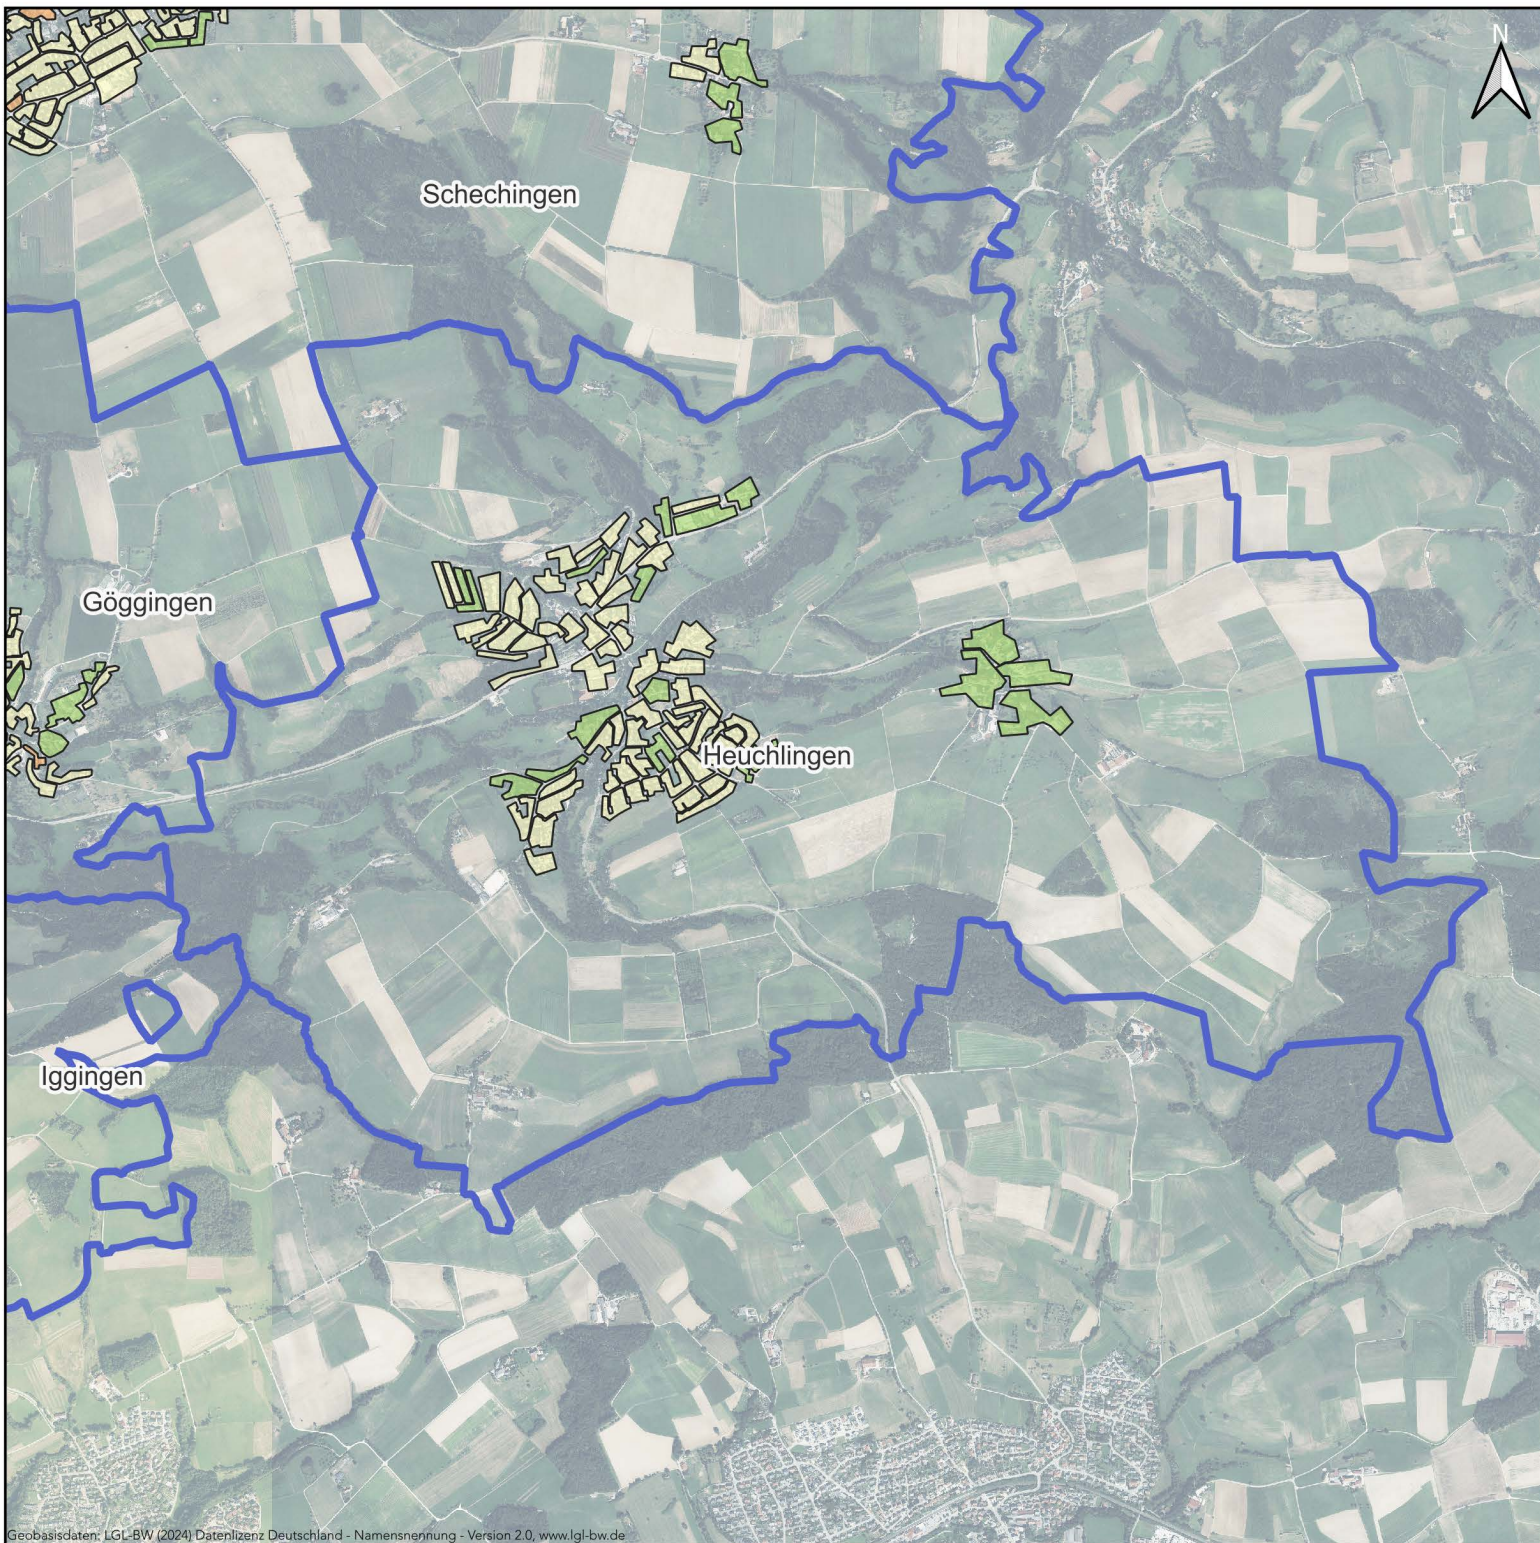

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2040

Legende:

Gemeindegrenze

Wärmedichte_2040

0 - 70 MWh/ha*a

70 - 175 MWh/ha*a

175 - 600 MWh/ha*a

600 - 1050 MWh/ha*a

>1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Heuchlingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03306609901.320 m

MASSSTAB	1:26.749
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2040

Legende:

Gemeindegrenze

Wärmedichte_2040

0 - 70 MWh/ha*a

70 - 175 MWh/ha*a

175 - 600 MWh/ha*a

600 - 1050 MWh/ha*a

>1050 MWh/ha*a


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

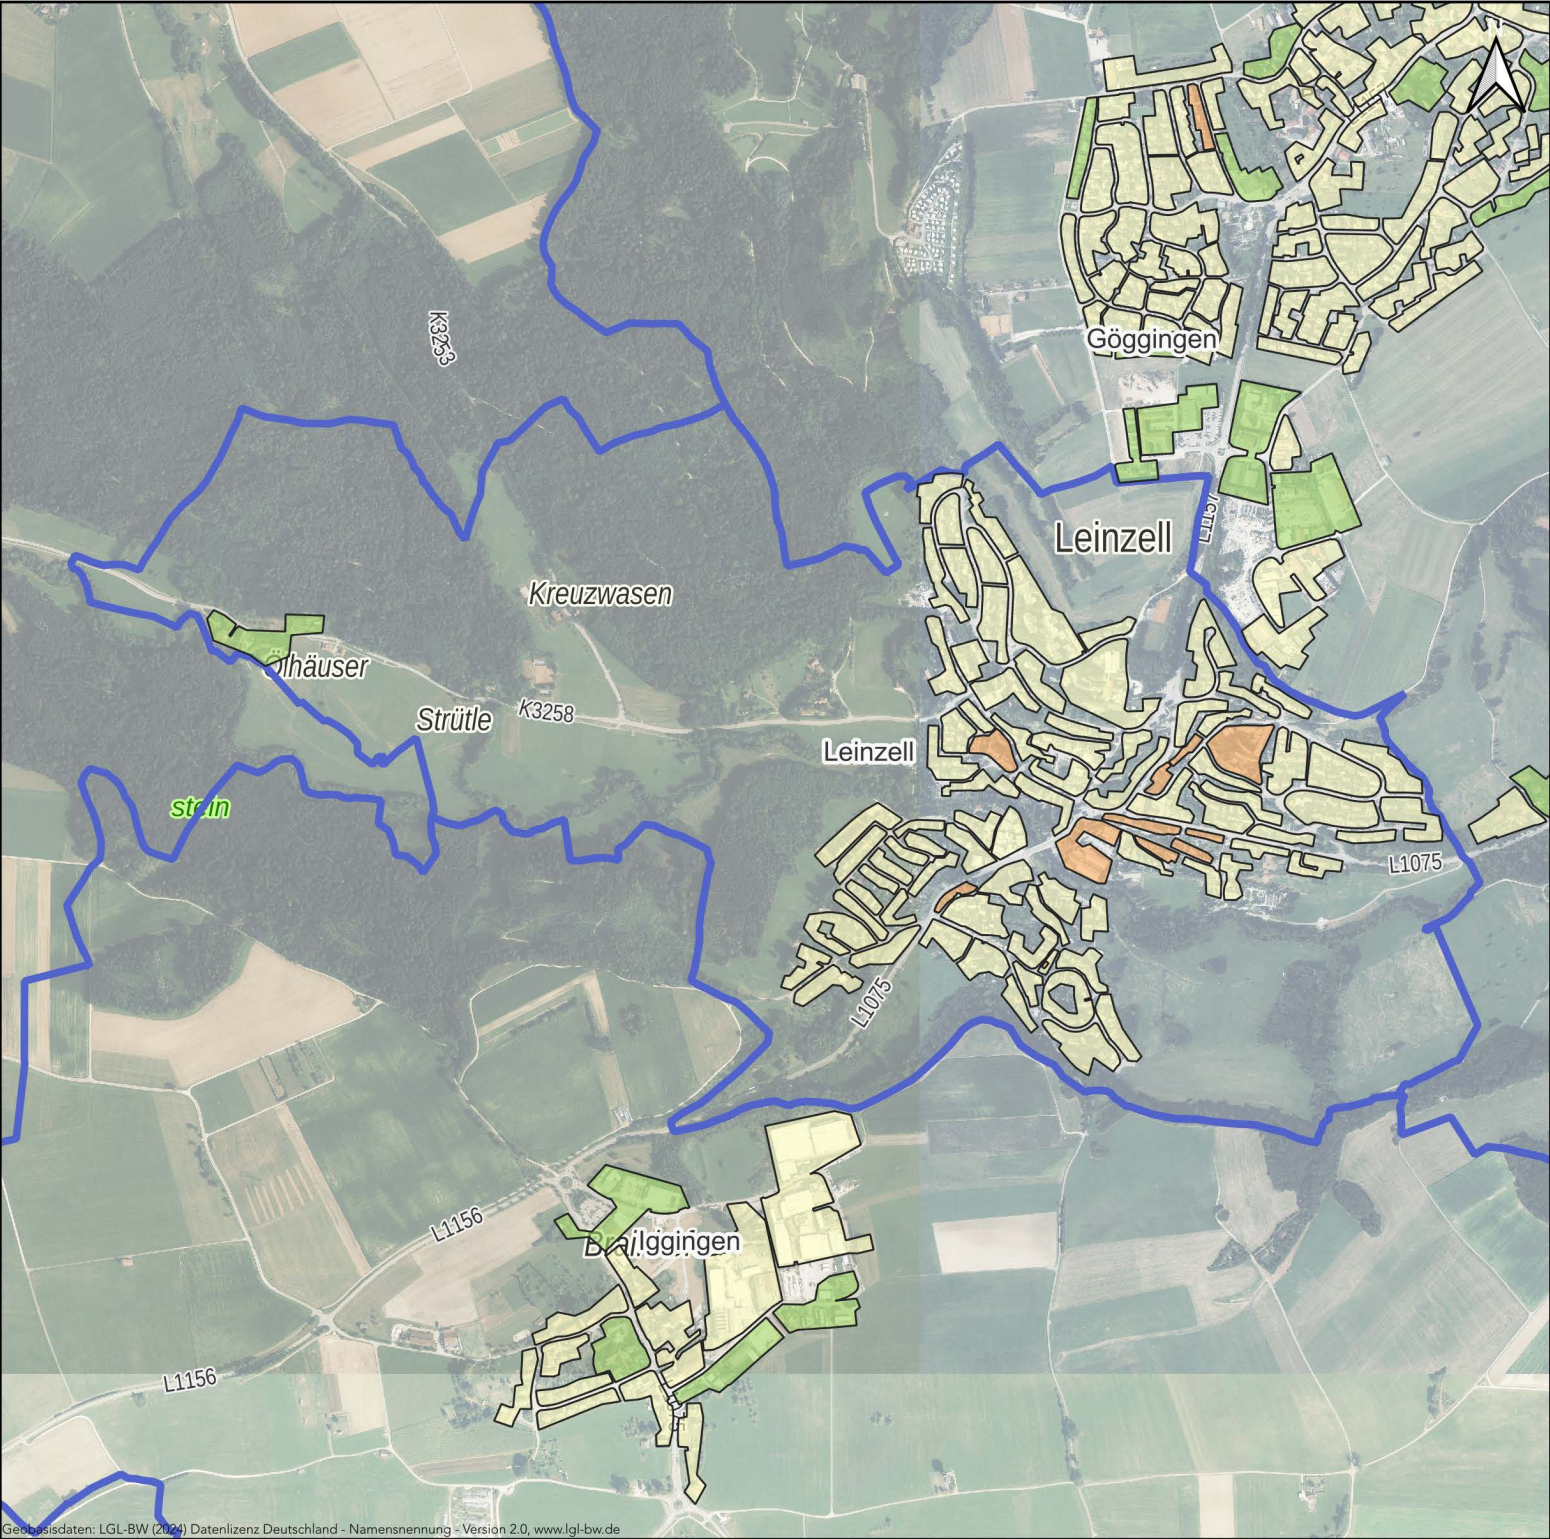

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2040

Legende:

 Gemeindegrenze

Wärmedichte_2040

-  0 - 70 MWh/ha*a
-  70 - 175 MWh/ha*a
-  175 - 600 MWh/ha*a
-  600 - 1050 MWh/ha*a
-  >1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell


**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0180360540720 m



MASSSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

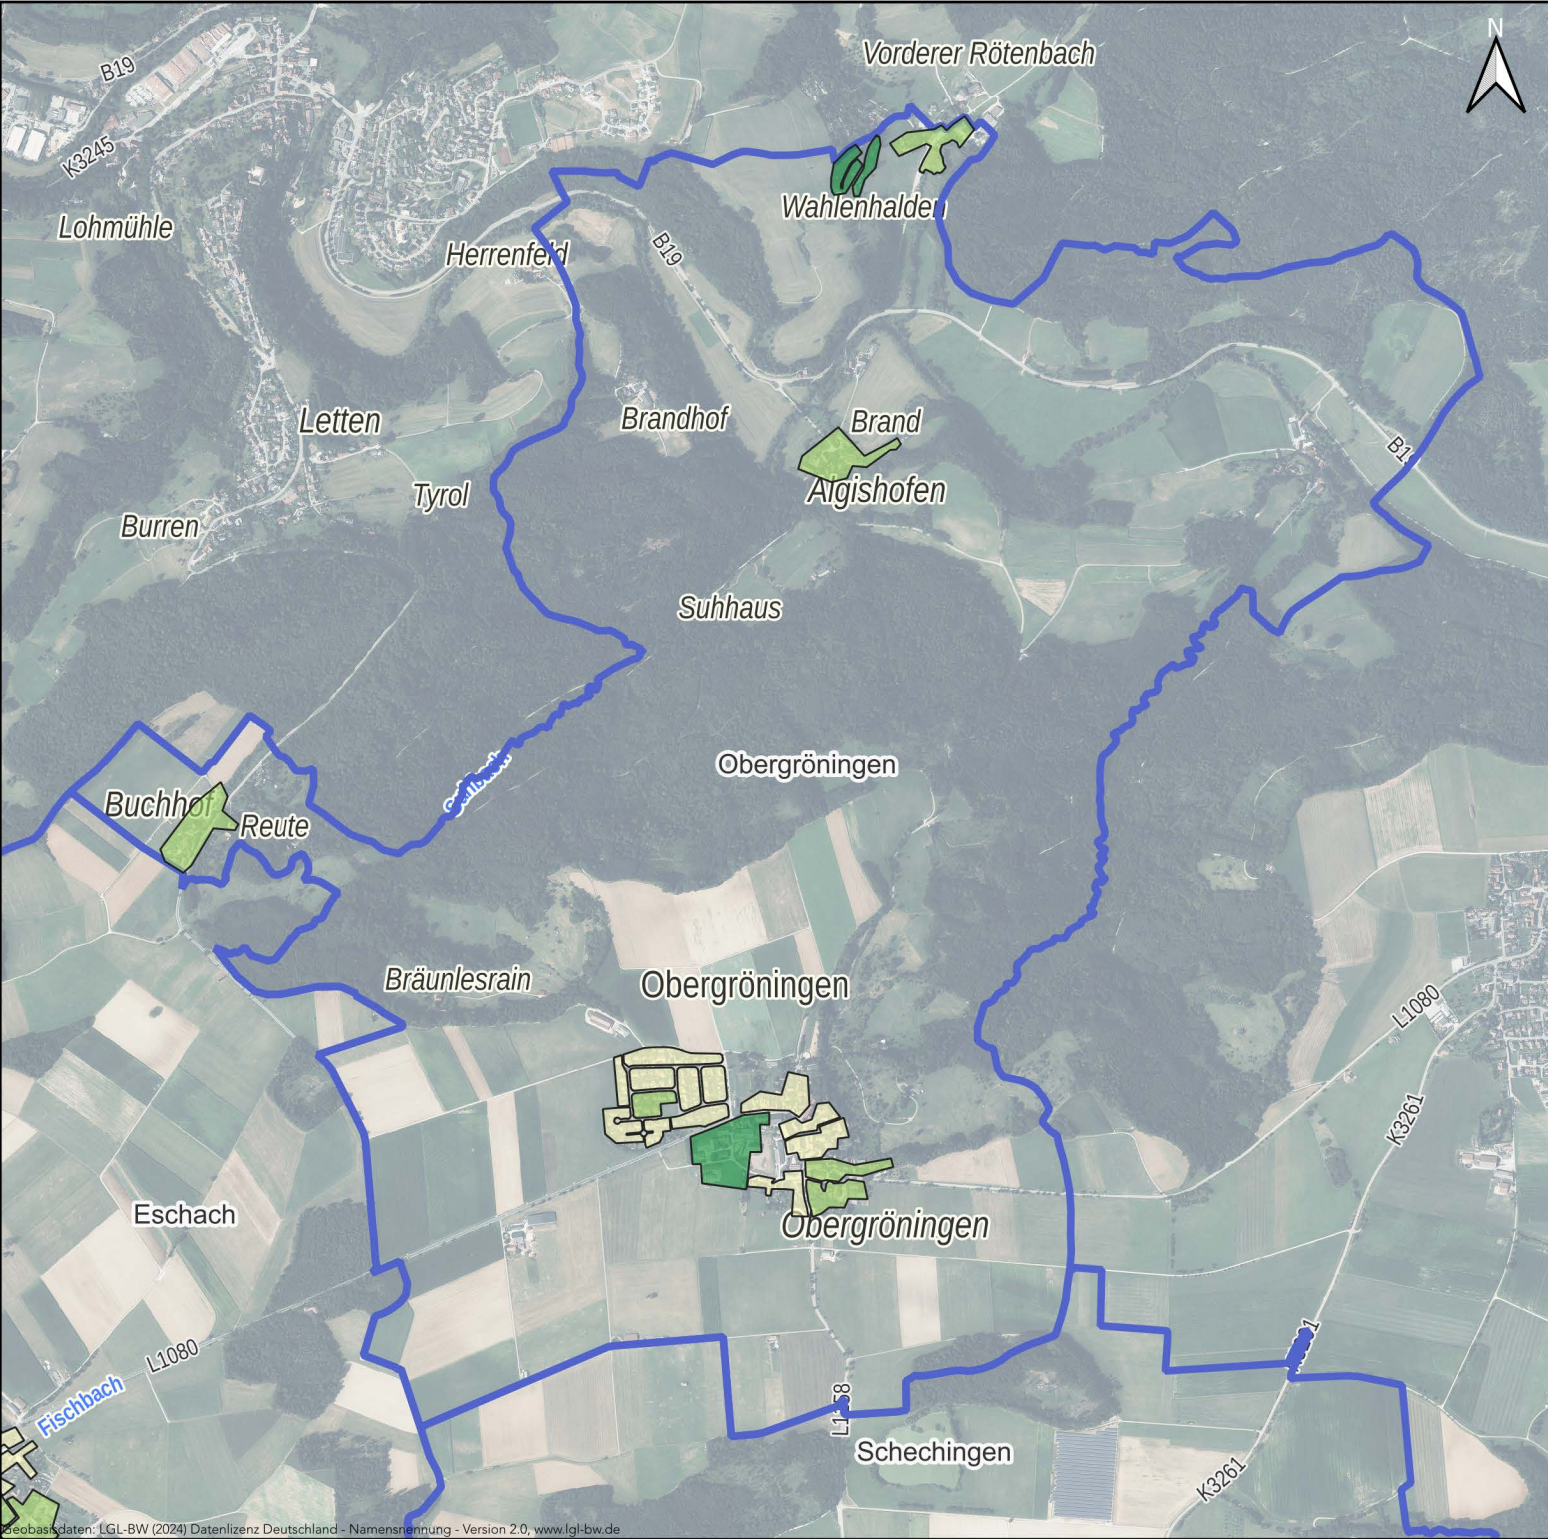

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2040

Legende:

-  Gemeindegrenze
- Wärmedichte_2040
-  0 - 70 MWh/ha*a
 -  70 - 175 MWh/ha*a
 -  175 - 600 MWh/ha*a
 -  600 - 1050 MWh/ha*a
 -  >1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wärmedichte 2040

Legende:

Gemeindegrenze

Wärmedichte_2040

0 - 70 MWh/ha*a

70 - 175 MWh/ha*a

175 - 600 MWh/ha*a

600 - 1050 MWh/ha*a

>1050 MWh/ha*a

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen


03406801.0201.360 m

MASSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.6 Geothermie: Bohrtiefen und Restriktionen

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

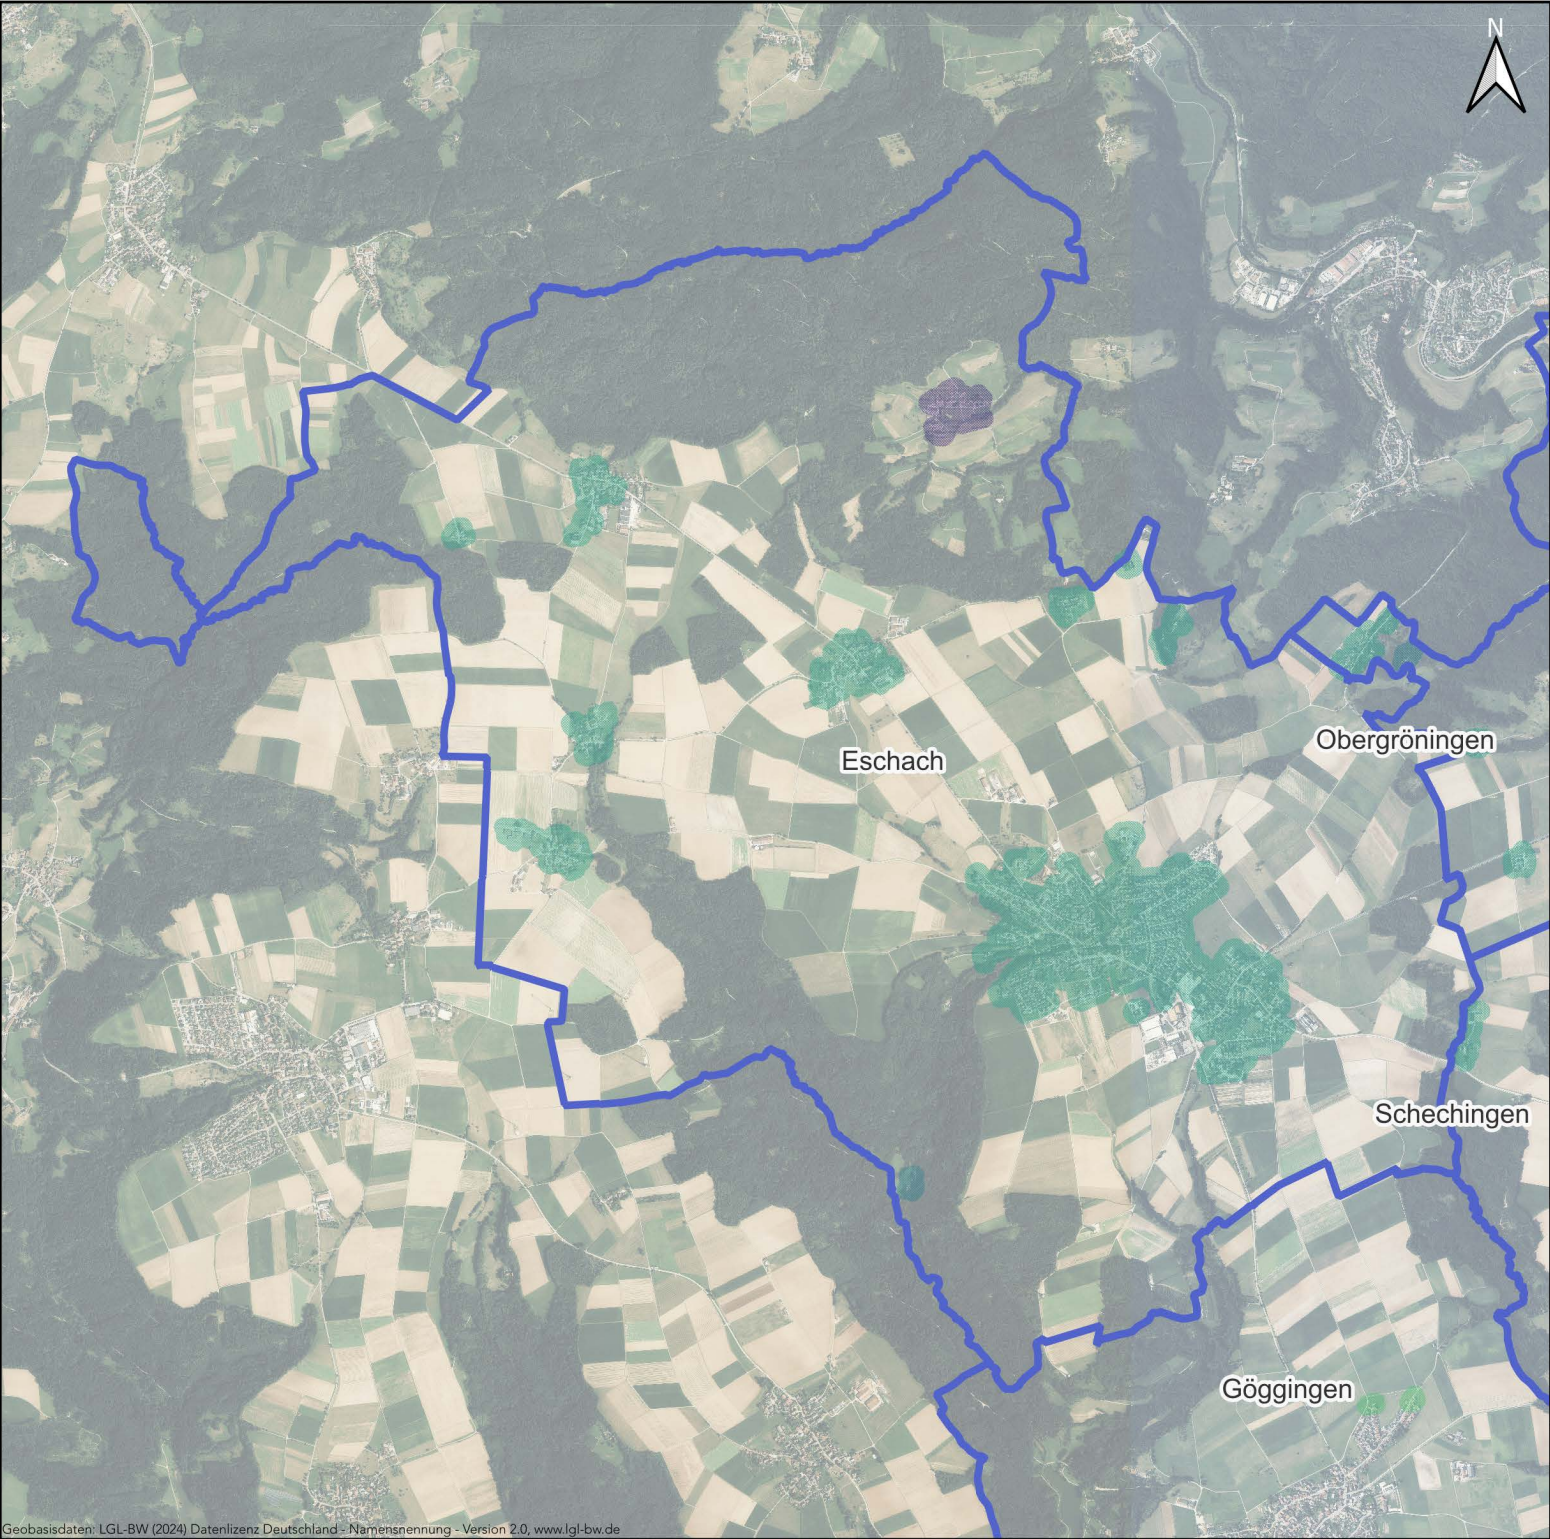

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Geothermiepotezial

Legende:

 Gemeindegrenze

maximale Bohrtiefe

-  0 - 50m
-  50 - 100m
-  100 - 100m
-  100 - 150m
-  150 - 200m
-  200 - 250m
-  250 - 300m
-  300 - 350m

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 470 940 1.410 1.880 m



MASSSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Geothermiepotezial

Legende:

Gemeindegrenze

maximale Bohrtiefe

0 - 50m

50 - 100m

100 - 100m

100 - 150m

150 - 200m

200 - 250m

250 - 300m

300 - 350m


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

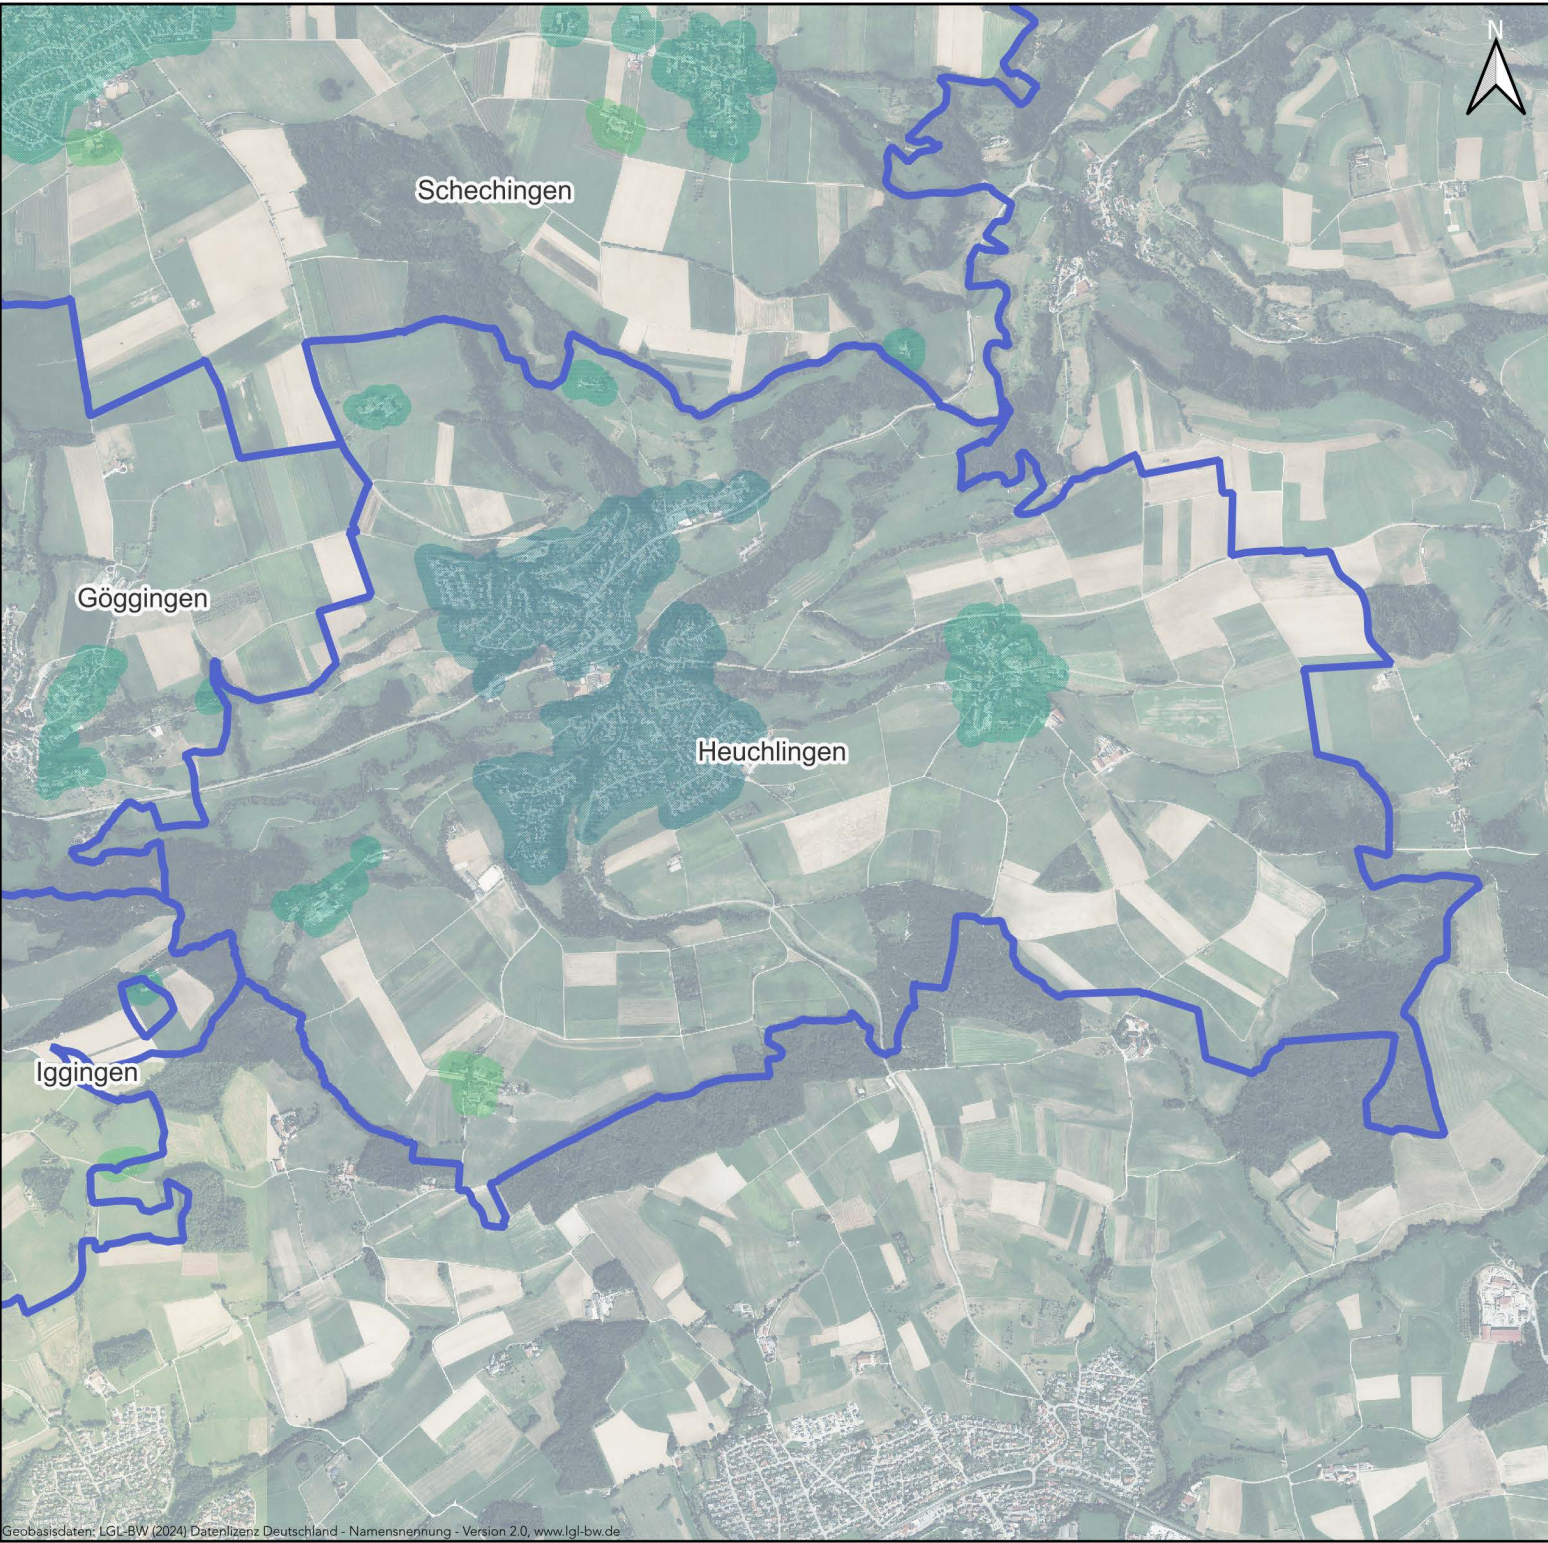

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Geothermiepotenzial

Legende:

Gemeindegrenze

maximale Bohrtiefe

0 - 50m

50 - 100m

100 - 100m

100 - 150m

150 - 200m

200 - 250m

250 - 300m

300 - 350m

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Heuchlingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03306609901.320 m

MASSTAB	1:26.749
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Geothermiepotenzial

Legende:

Gemeindegrenze

maximale Bohrtiefe

0 - 50m

50 - 100m

100 - 100m

100 - 150m

150 - 200m

200 - 250m

250 - 300m

300 - 350m

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

039078011701560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

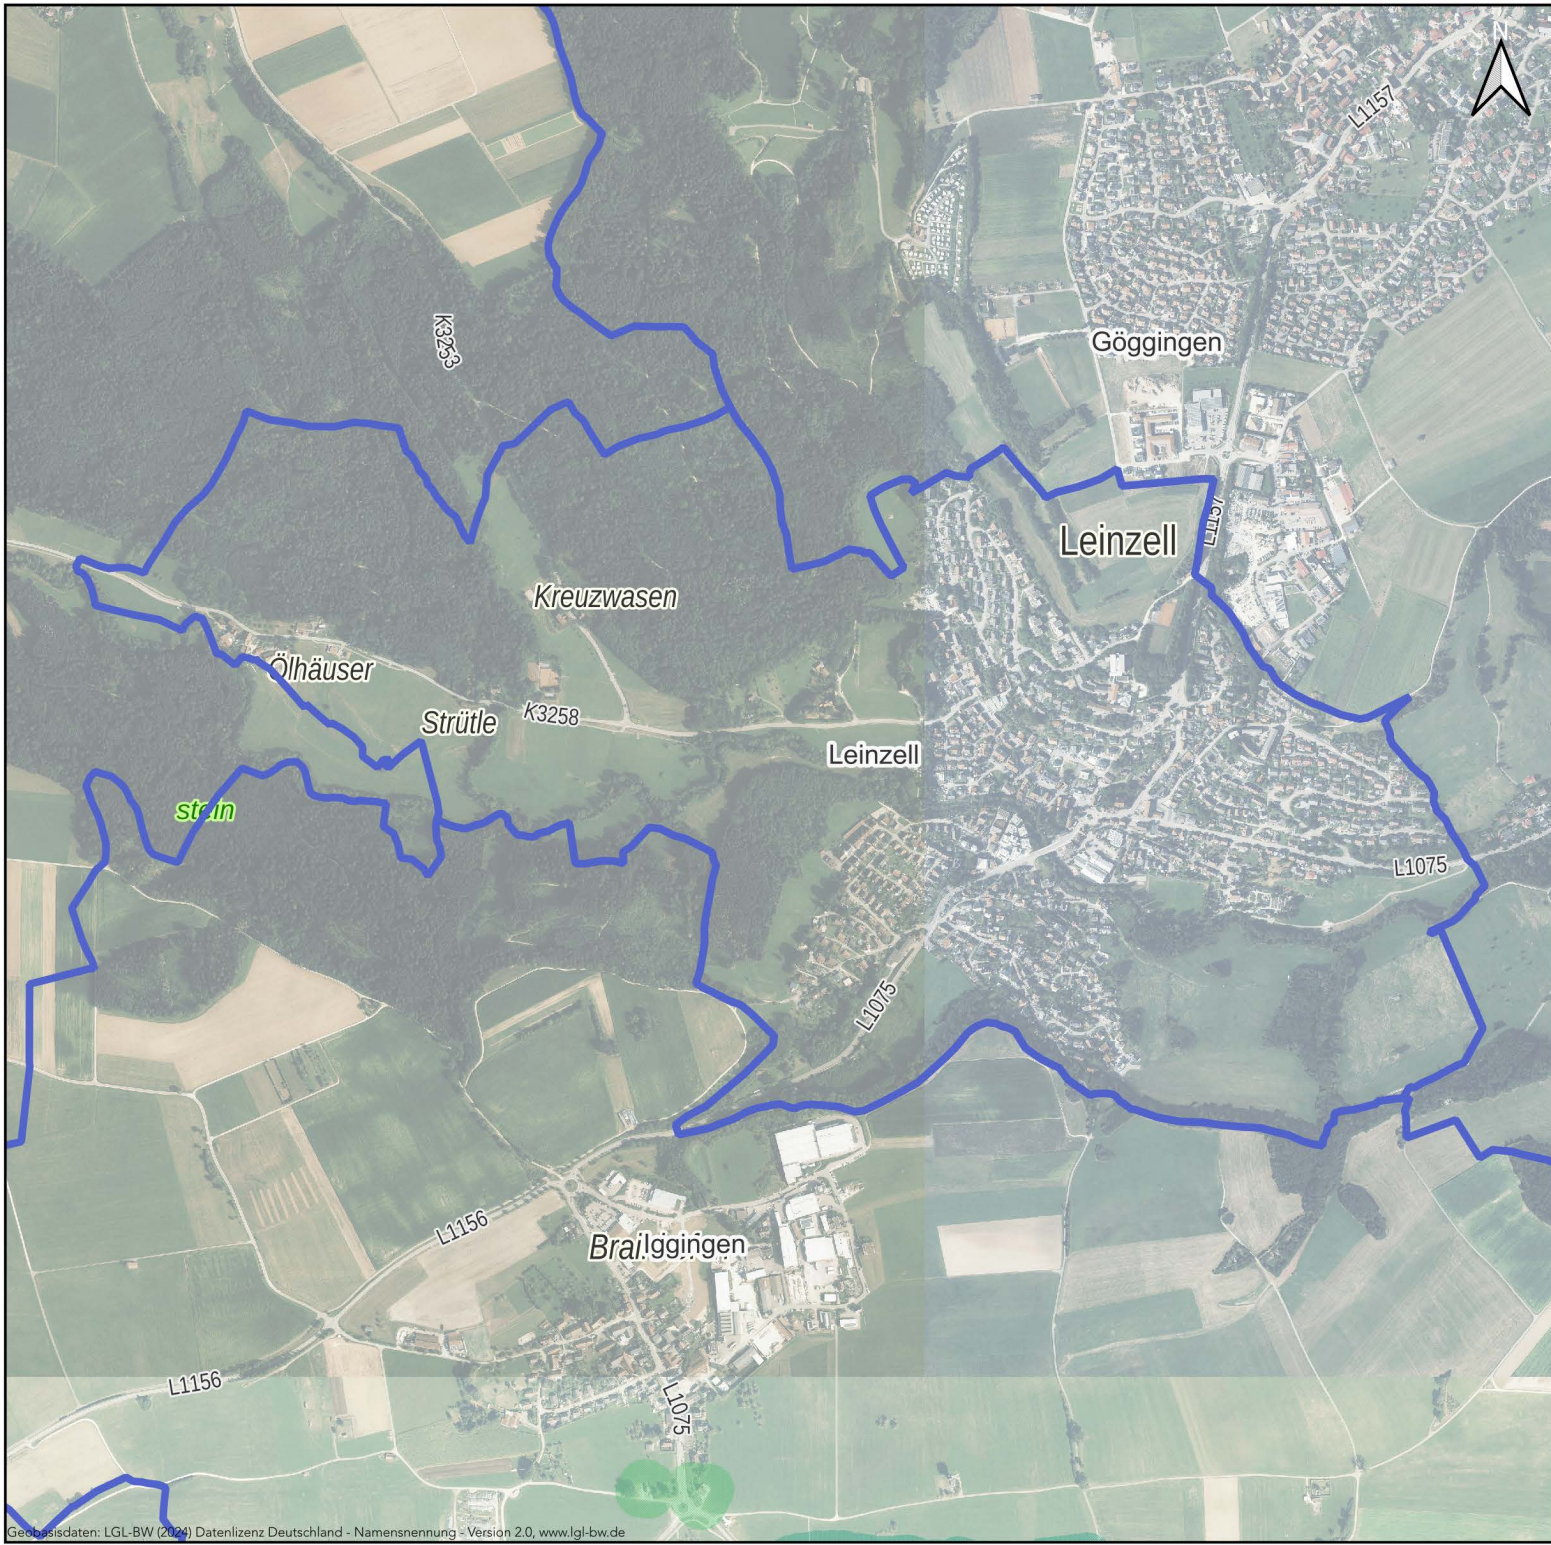

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Geothermiepotezial

Legende:

Gemeindegrenze

maximale Bohrtiefe

0 - 50m

50 - 100m

100 - 100m

100 - 150m

150 - 200m

200 - 250m

250 - 300m

300 - 350m


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell

GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0180360540720 m

MASSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

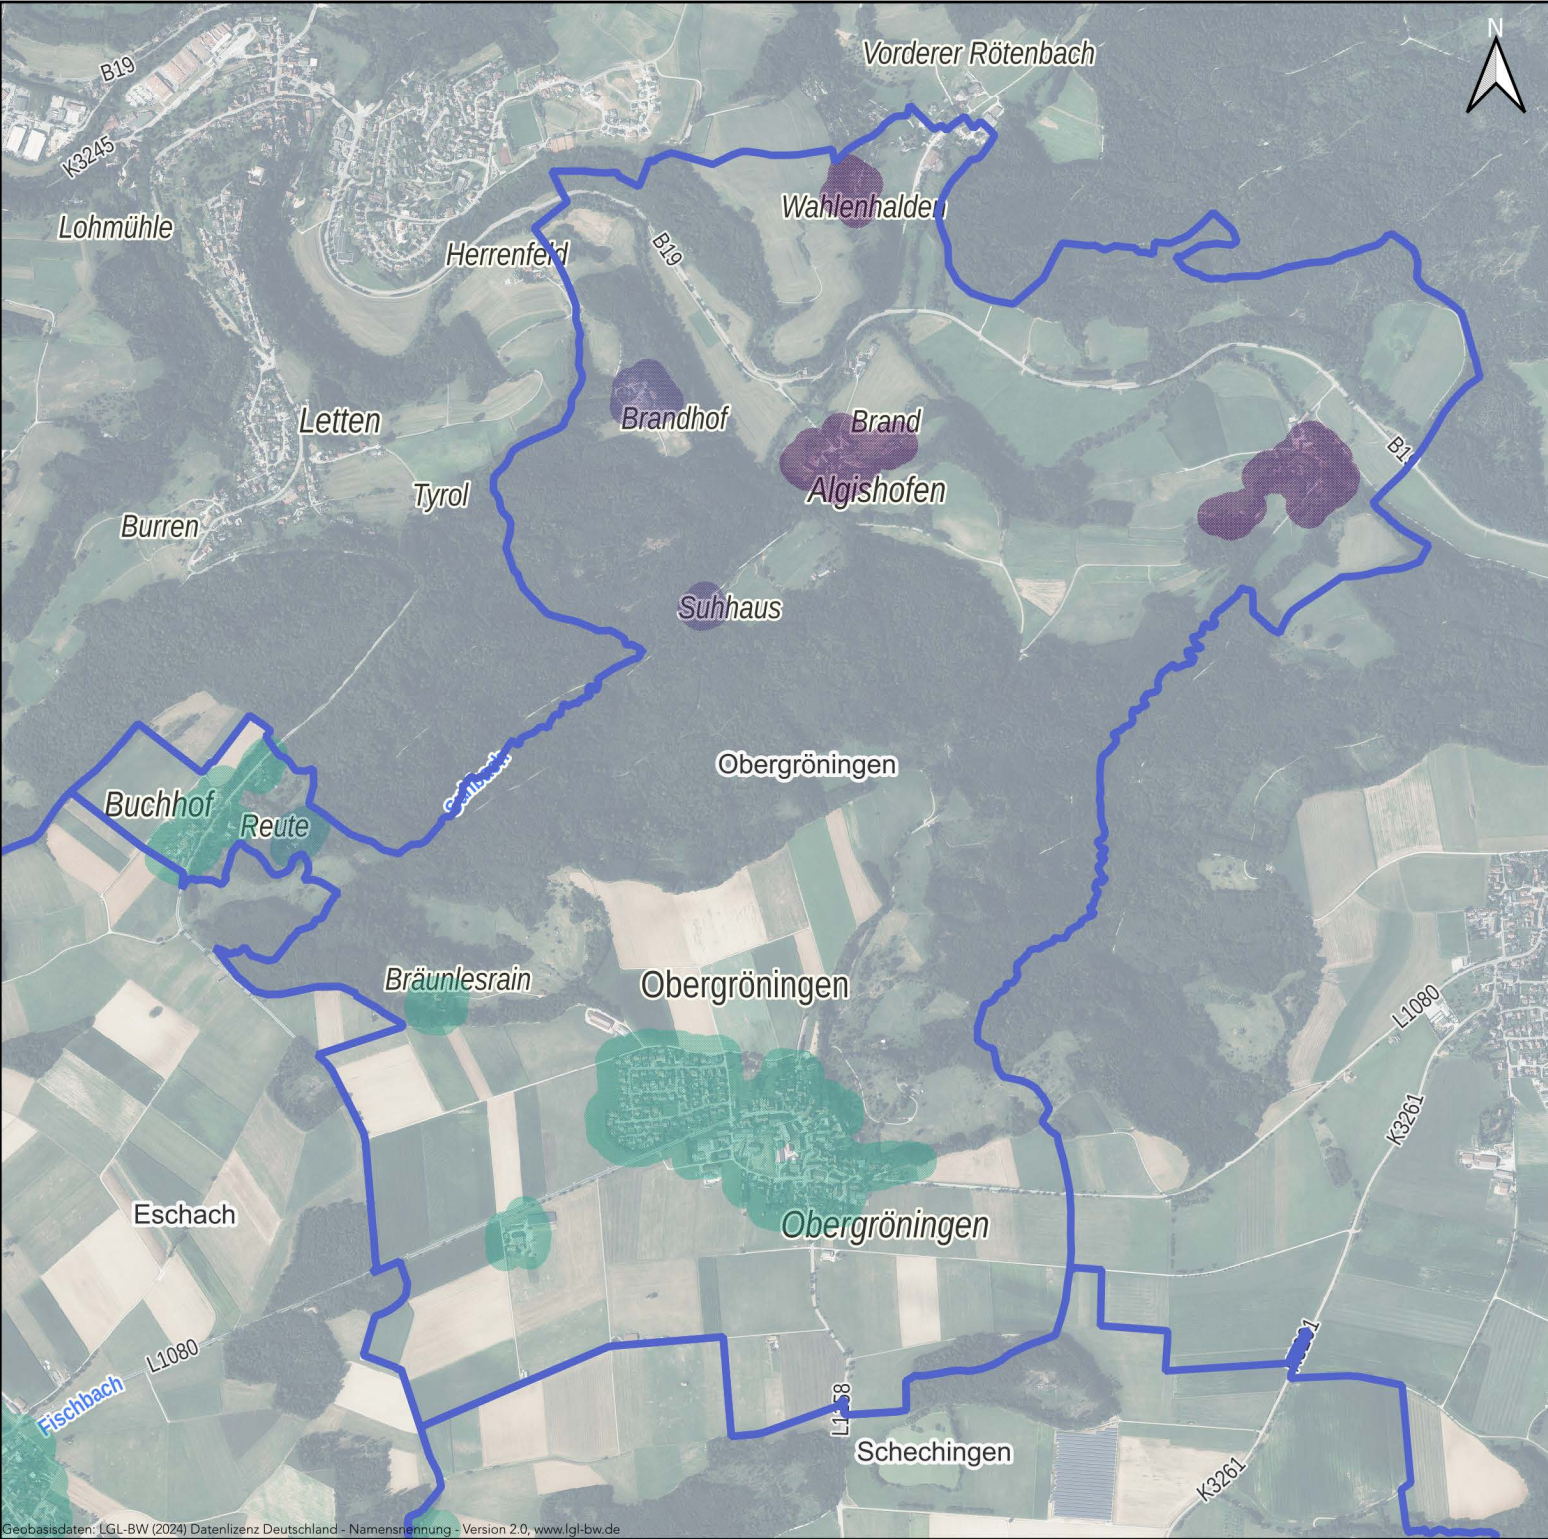

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Geothermiepotezial

Legende:

Gemeindegrenze

maximale Bohrtiefe

0 - 50m

50 - 100m

100 - 100m

100 - 150m

150 - 200m

200 - 250m

250 - 300m

300 - 350m


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen

GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0240480720960 m

MASSSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

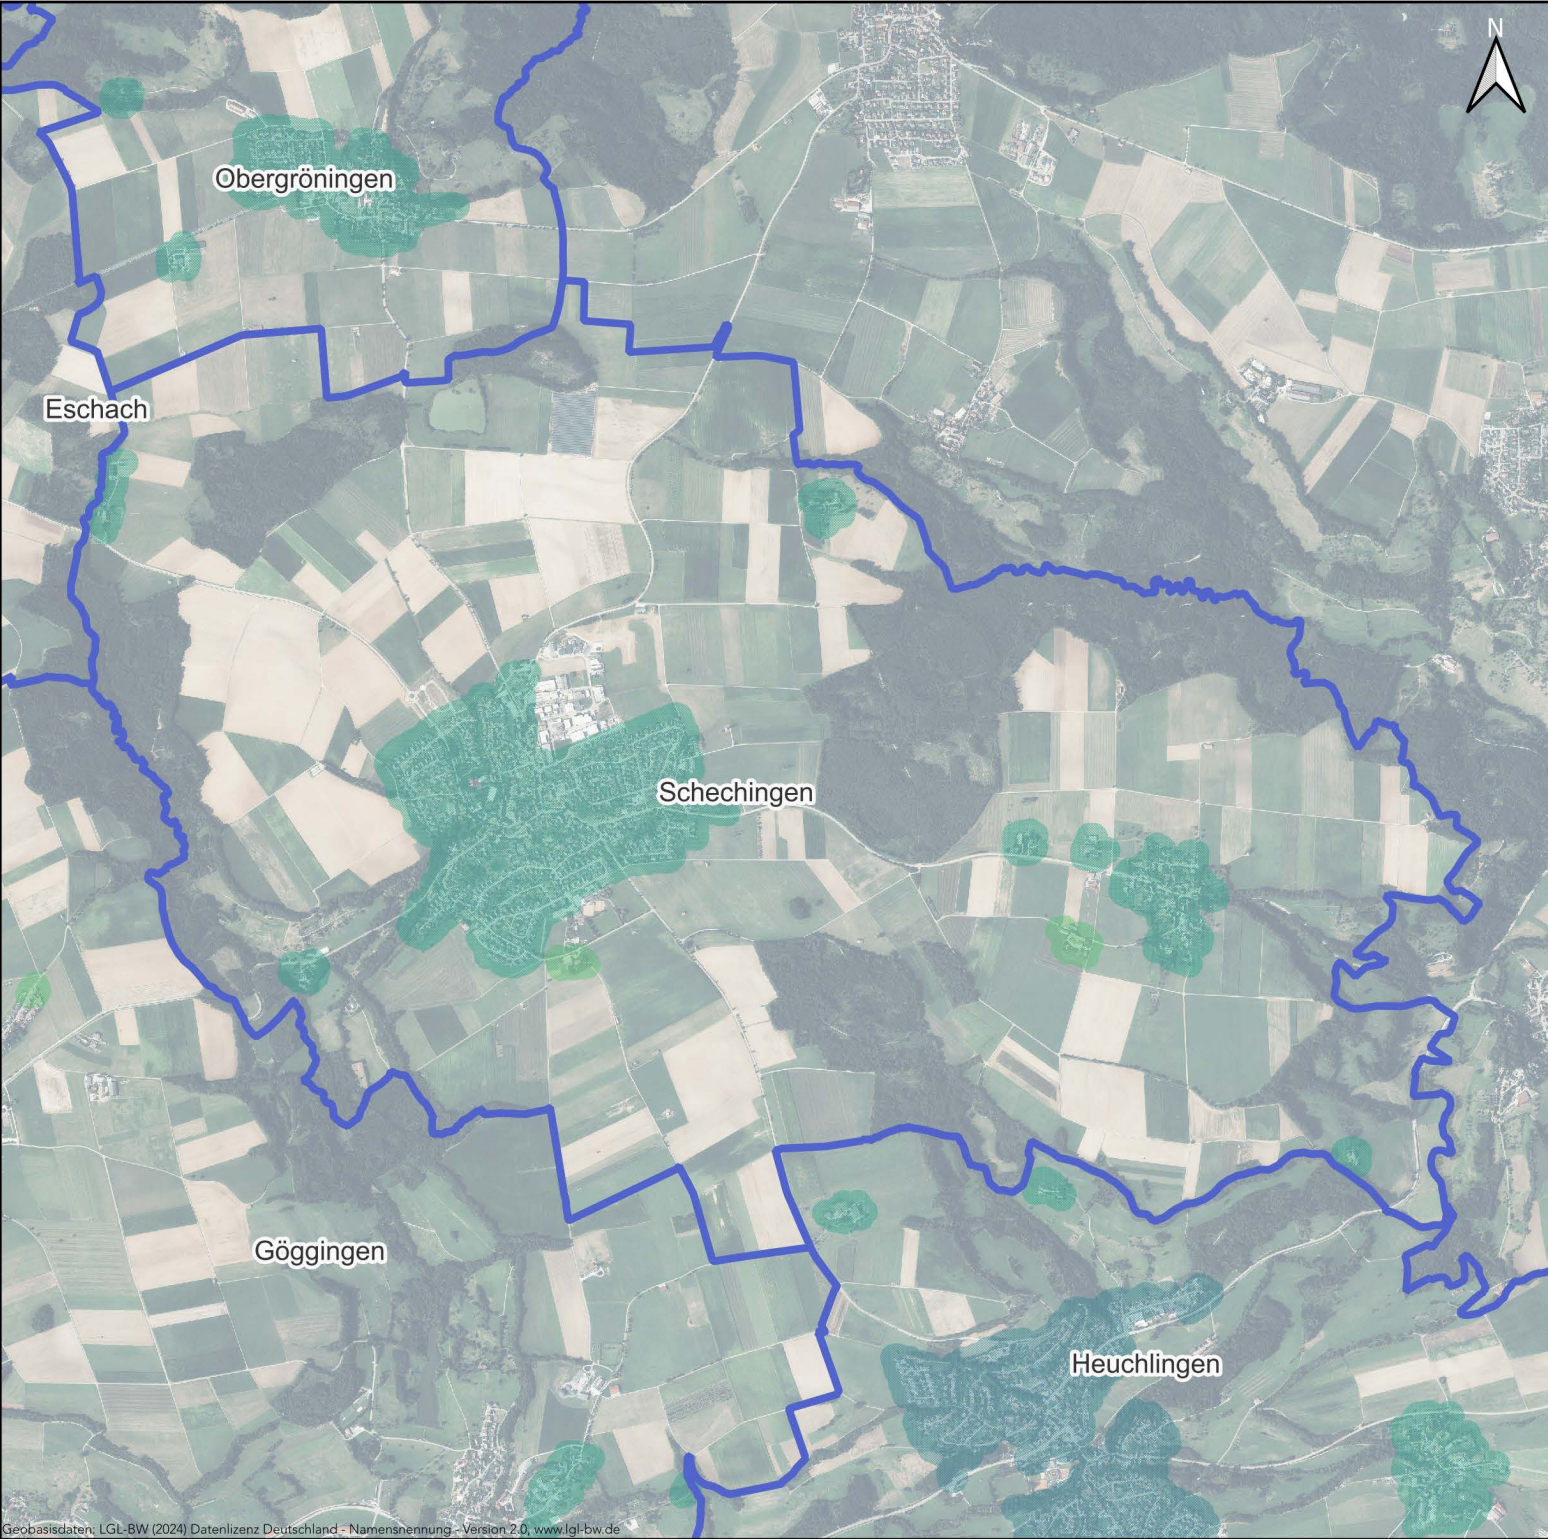

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Geothermiepotezial

Legende:

Gemeindegrenze

maximale Bohrtiefe

0 - 50m

50 - 100m

100 - 100m

100 - 150m

150 - 200m

200 - 250m

250 - 300m

300 - 350m

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen


03406801.0201.360 m

MASSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.7 Potenzialflächen Wind

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

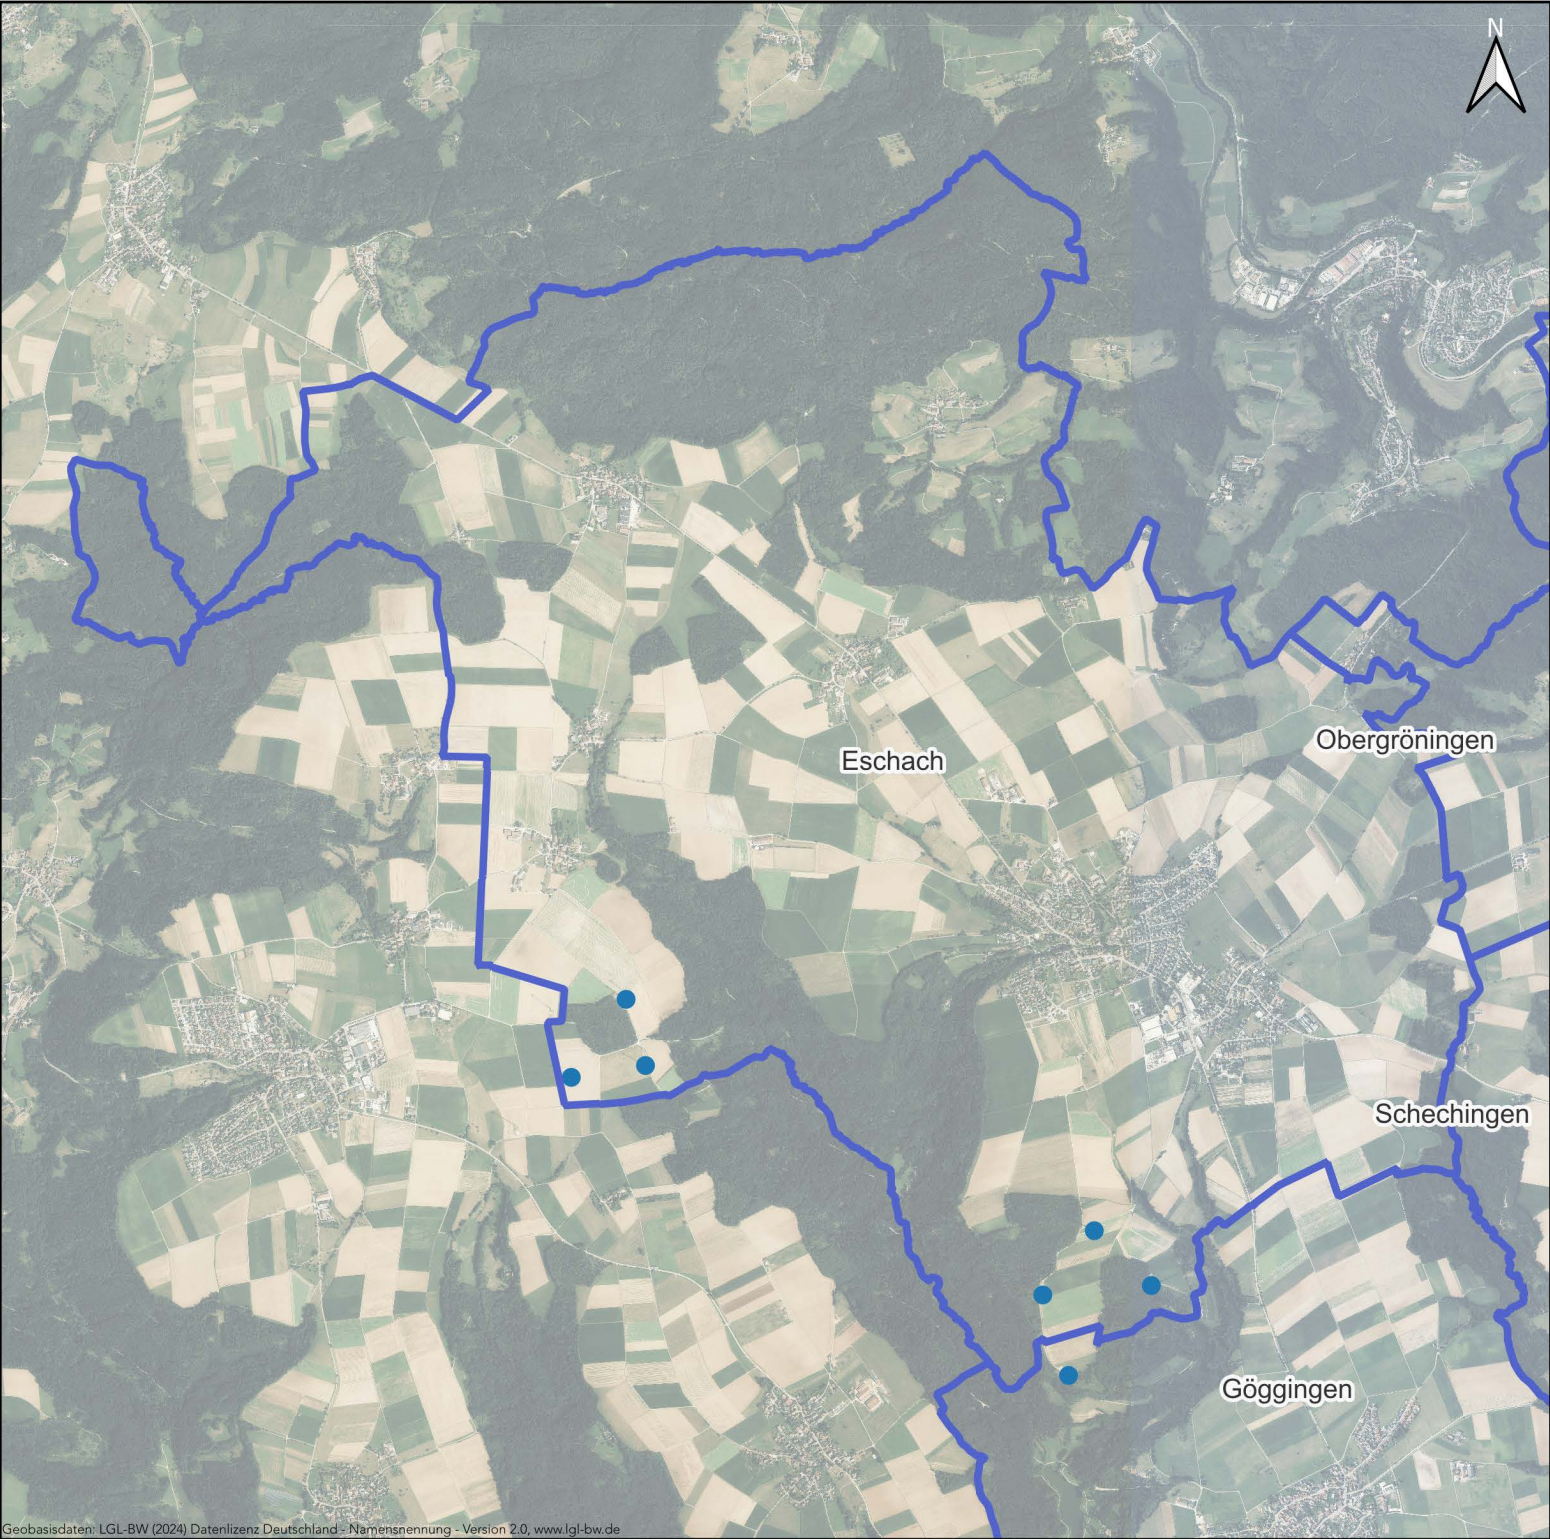

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wind

Legende:

Gemeindegrenze

Windanlagen

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

04709401.4101.880 m

MASSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wind

Legende:

Gemeindegrenze

Windanlagen

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

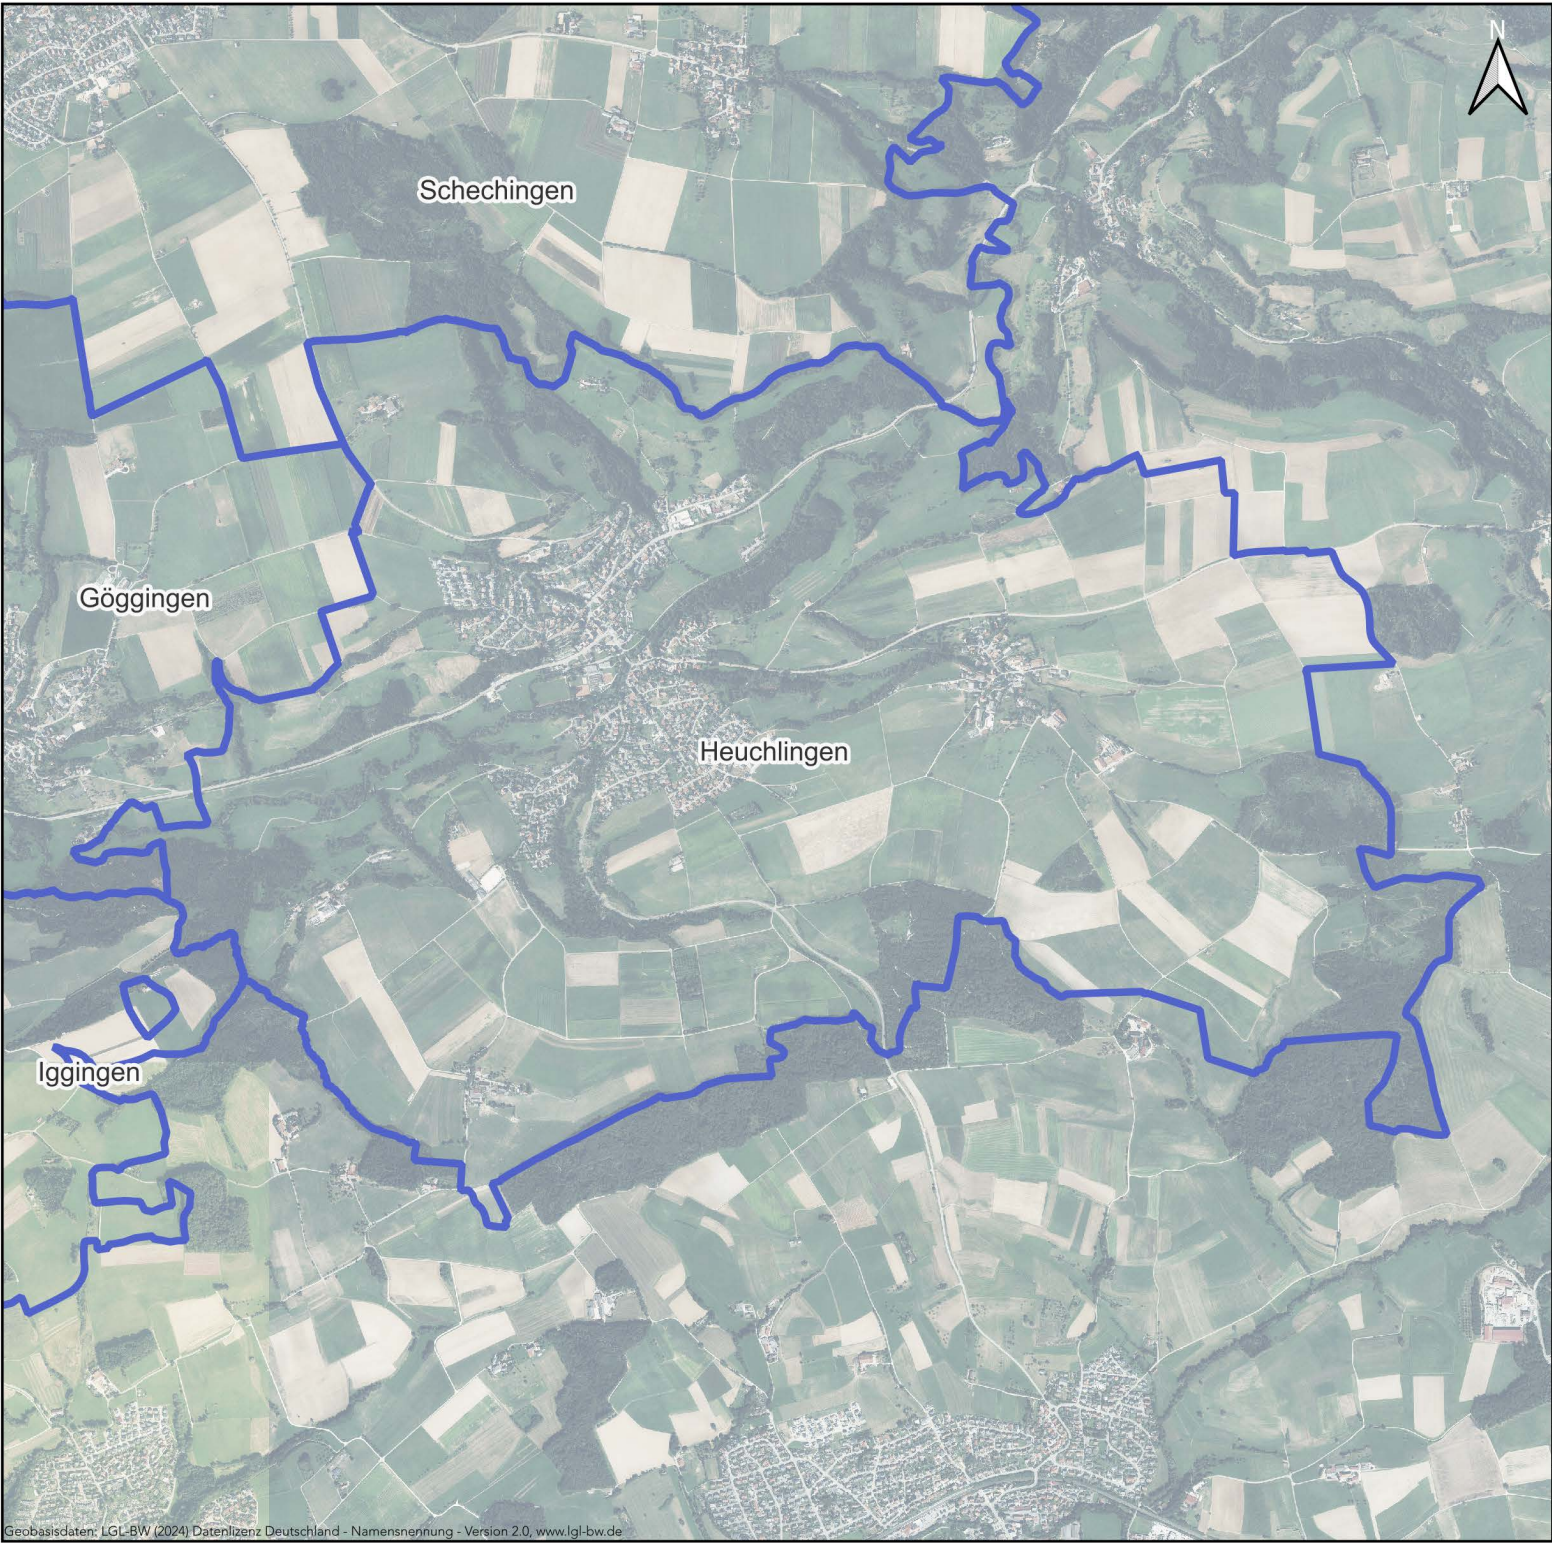

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wind

Legende:

Gemeindegrenze

Windanlagen

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Heuchlingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03306609901.320 m

MASSTAB	1:26.749
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wind

Legende:

Gemeindegrenze

Windanlagen

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

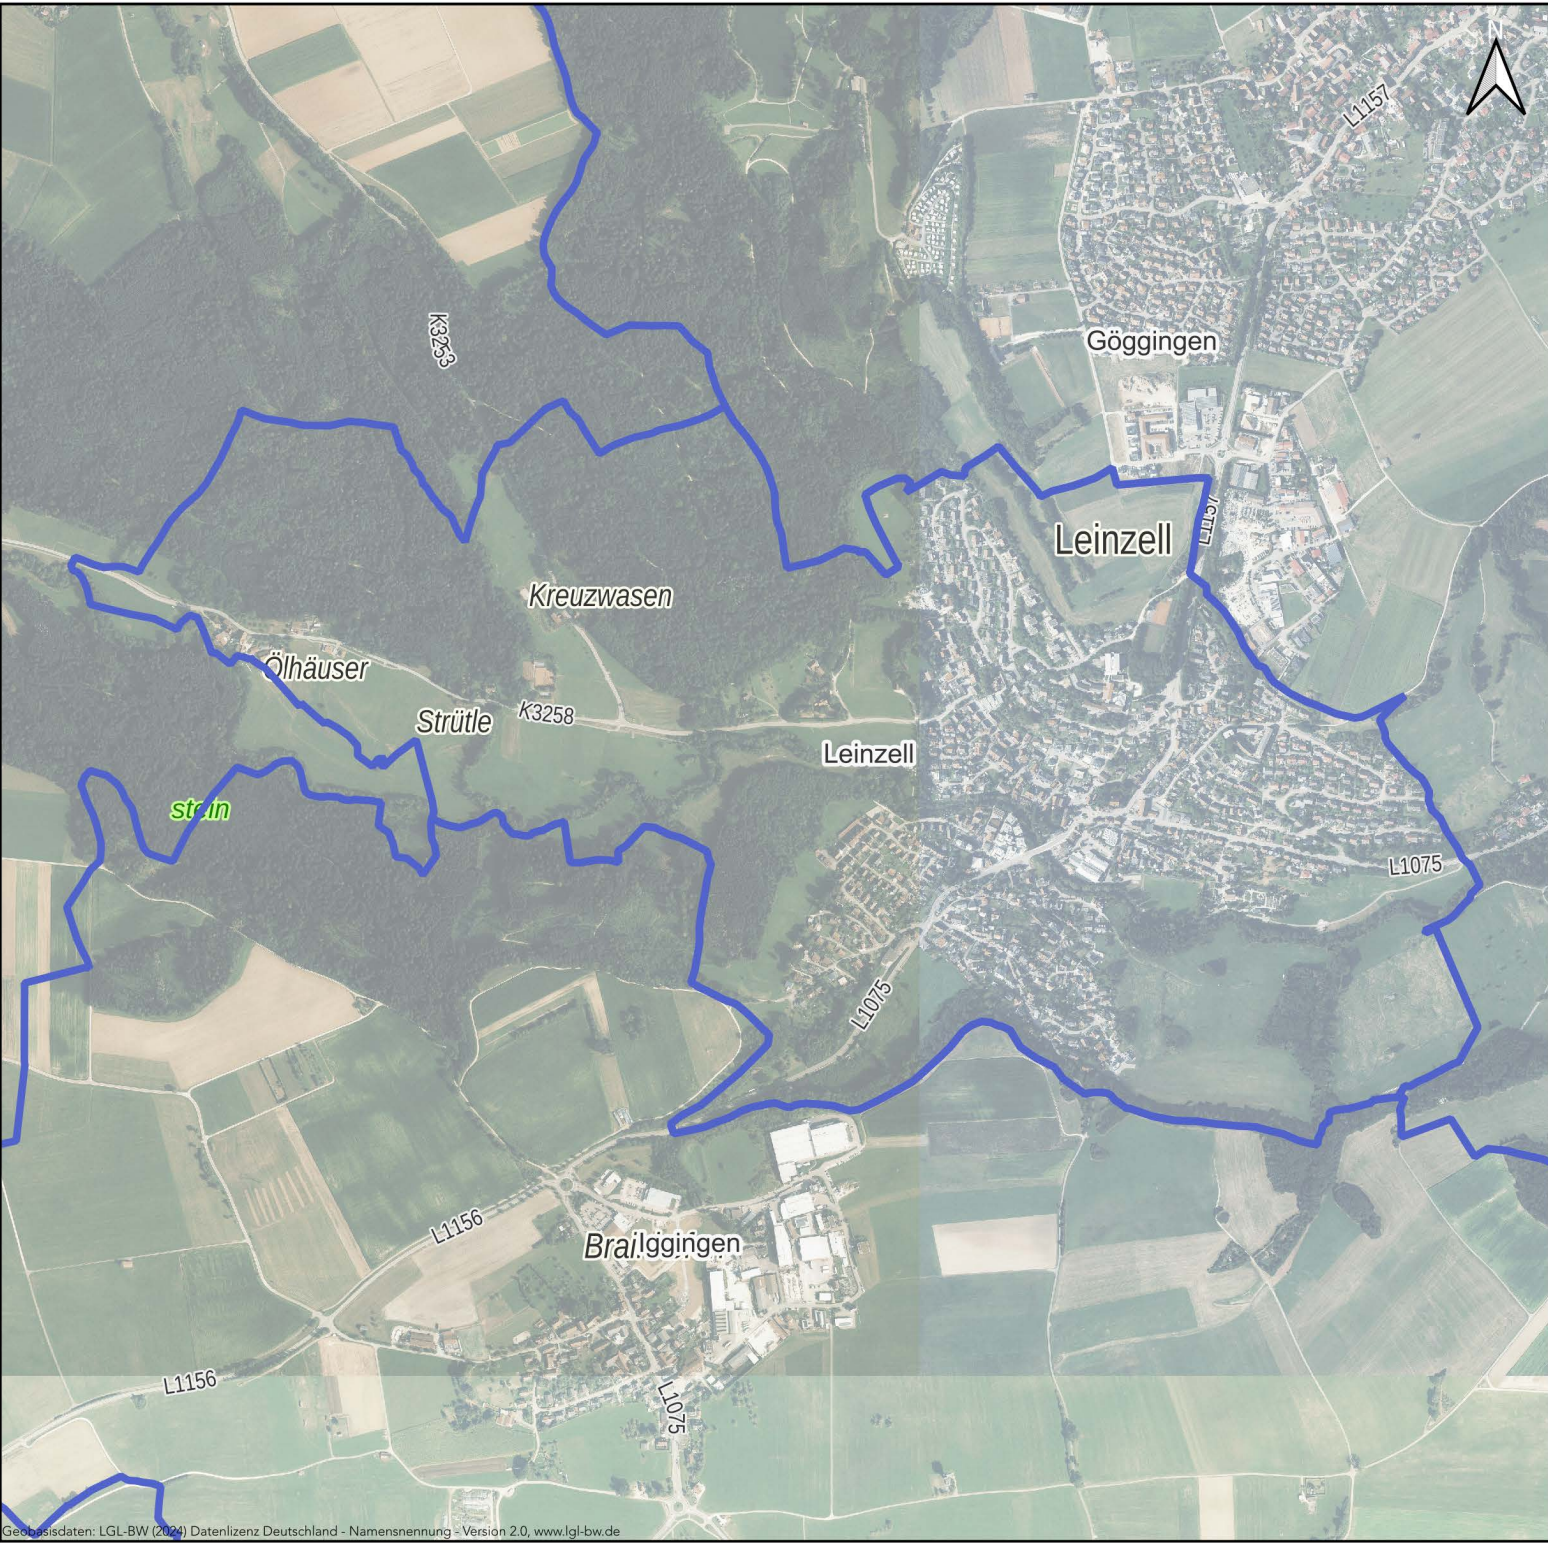

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wind


Legende:

-  Gemeindegrenze
-  Windanlagen


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

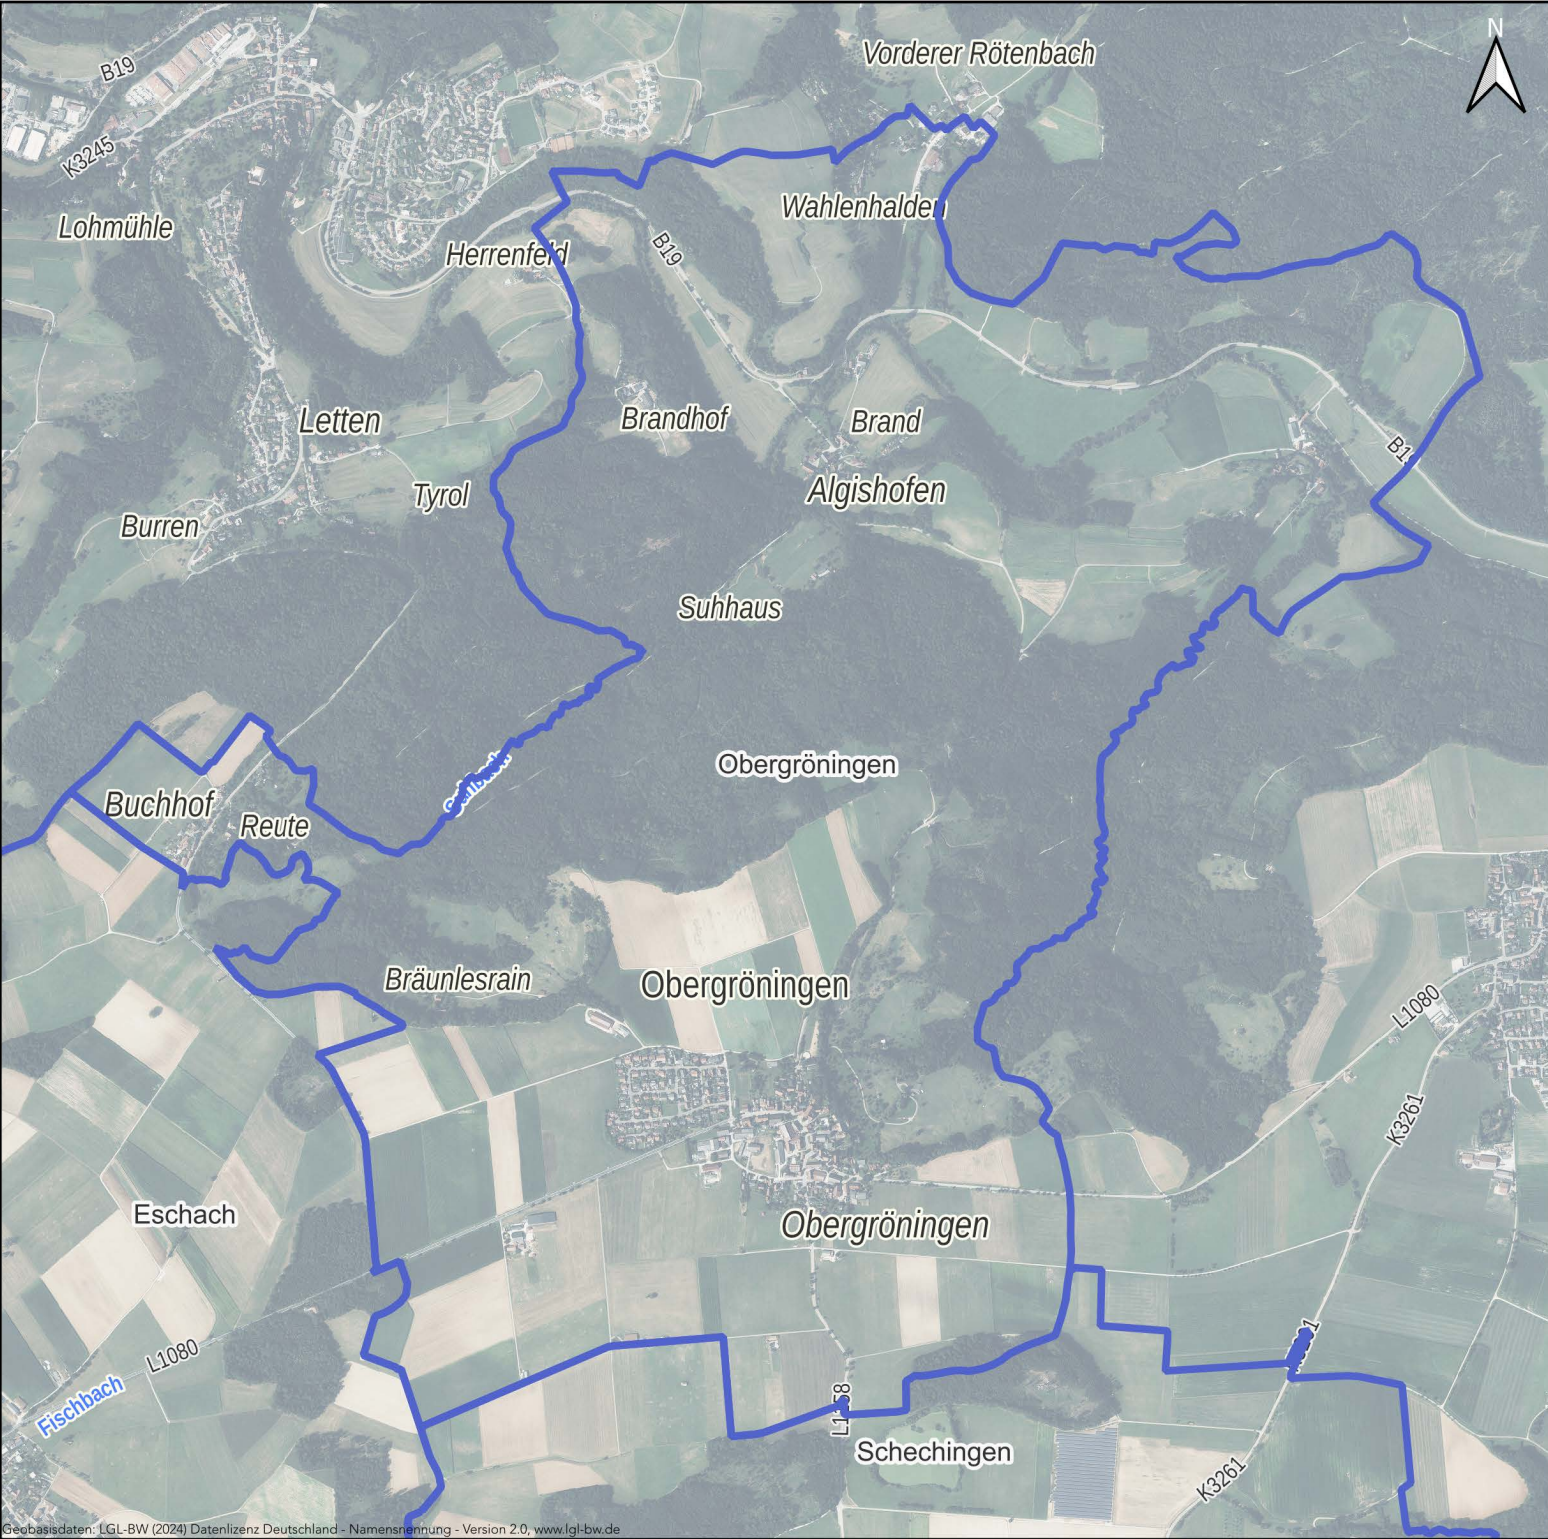

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wind

Legende:

Gemeindegrenze

Windanlagen

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen


GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0240480720960 m

MASSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

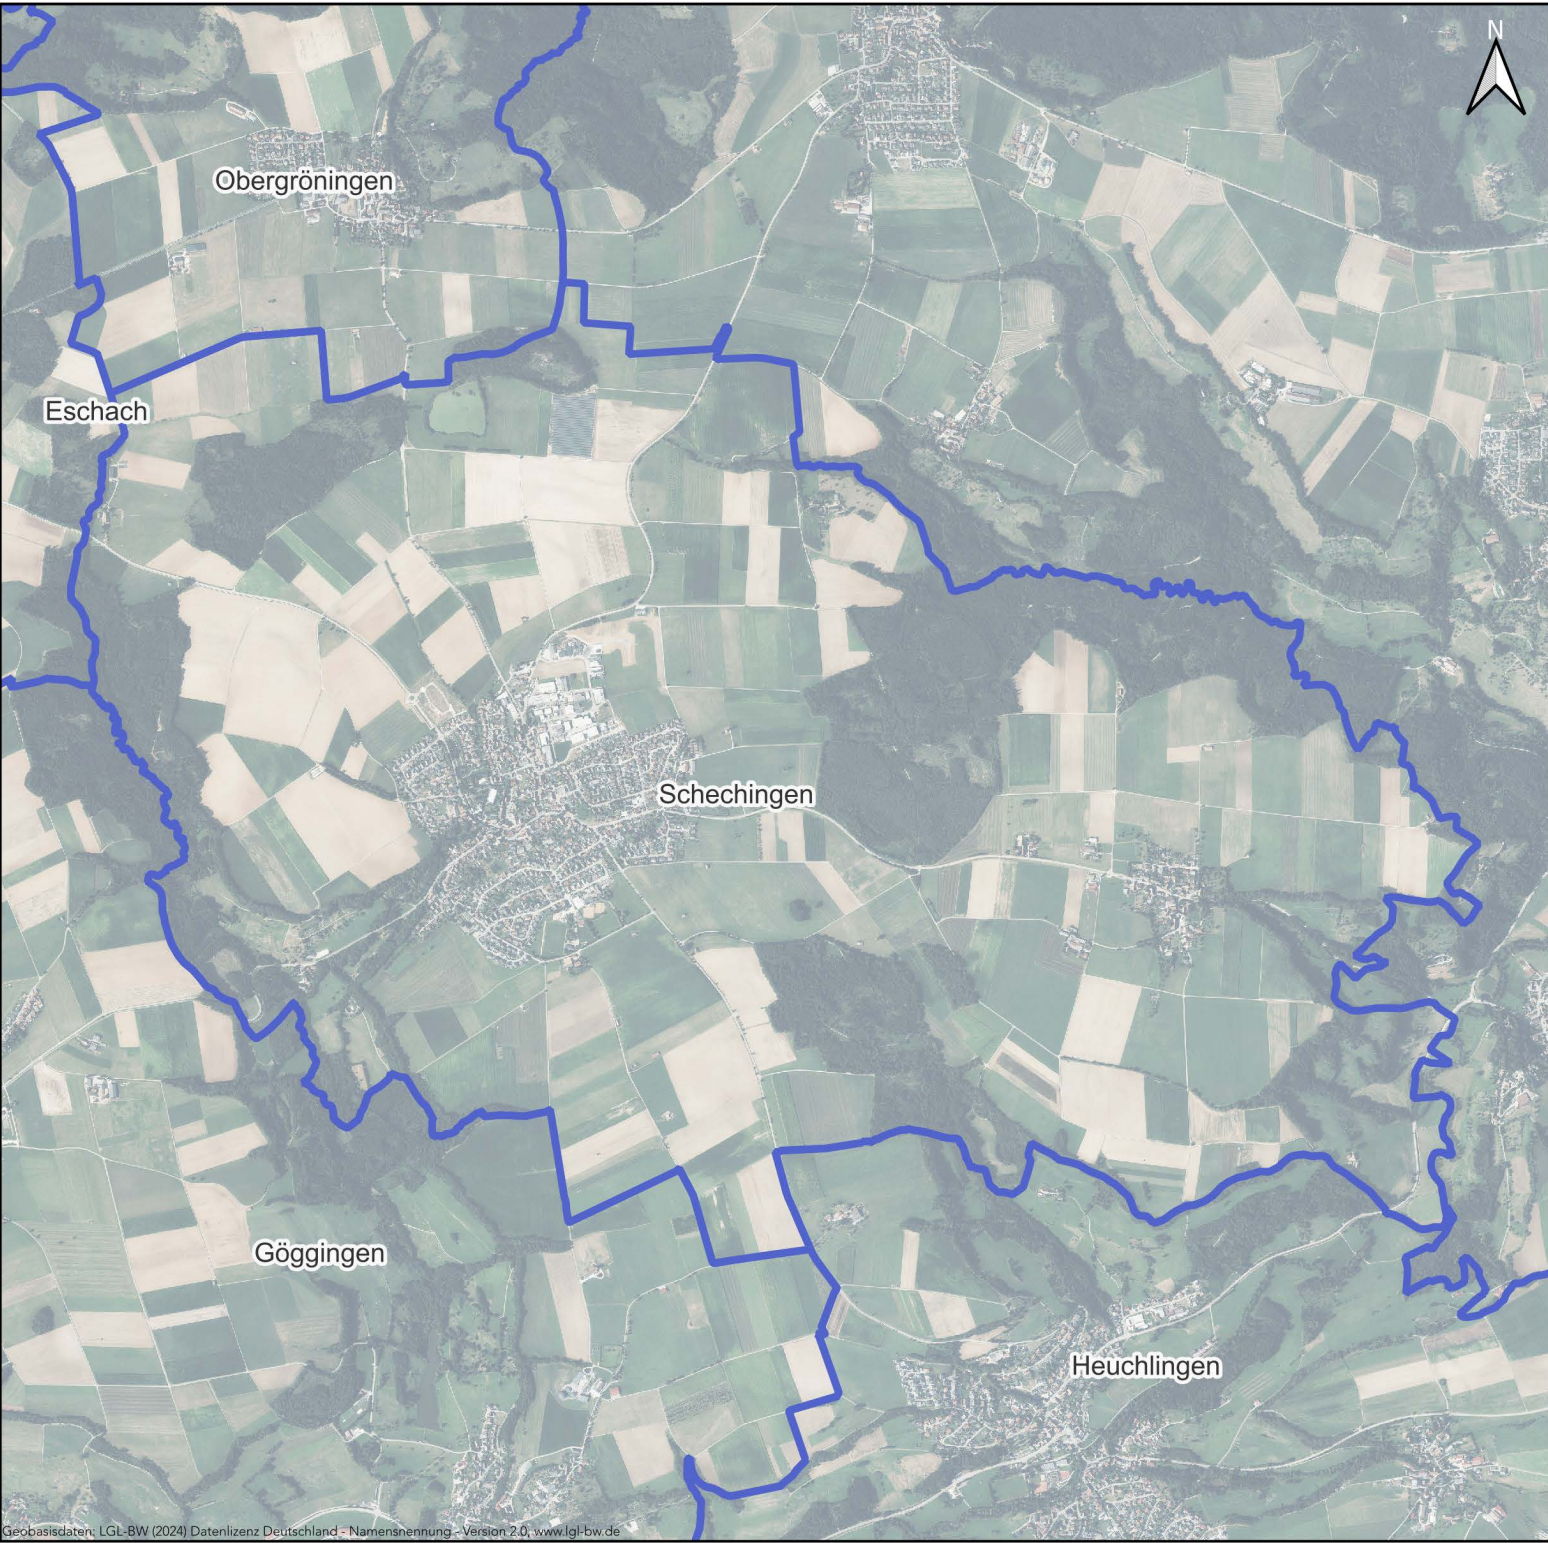

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Wind


Legende:

-  Gemeindegrenze
-  Windanlagen

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen




MASSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.8 Potenzialflächen Solarthermie

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

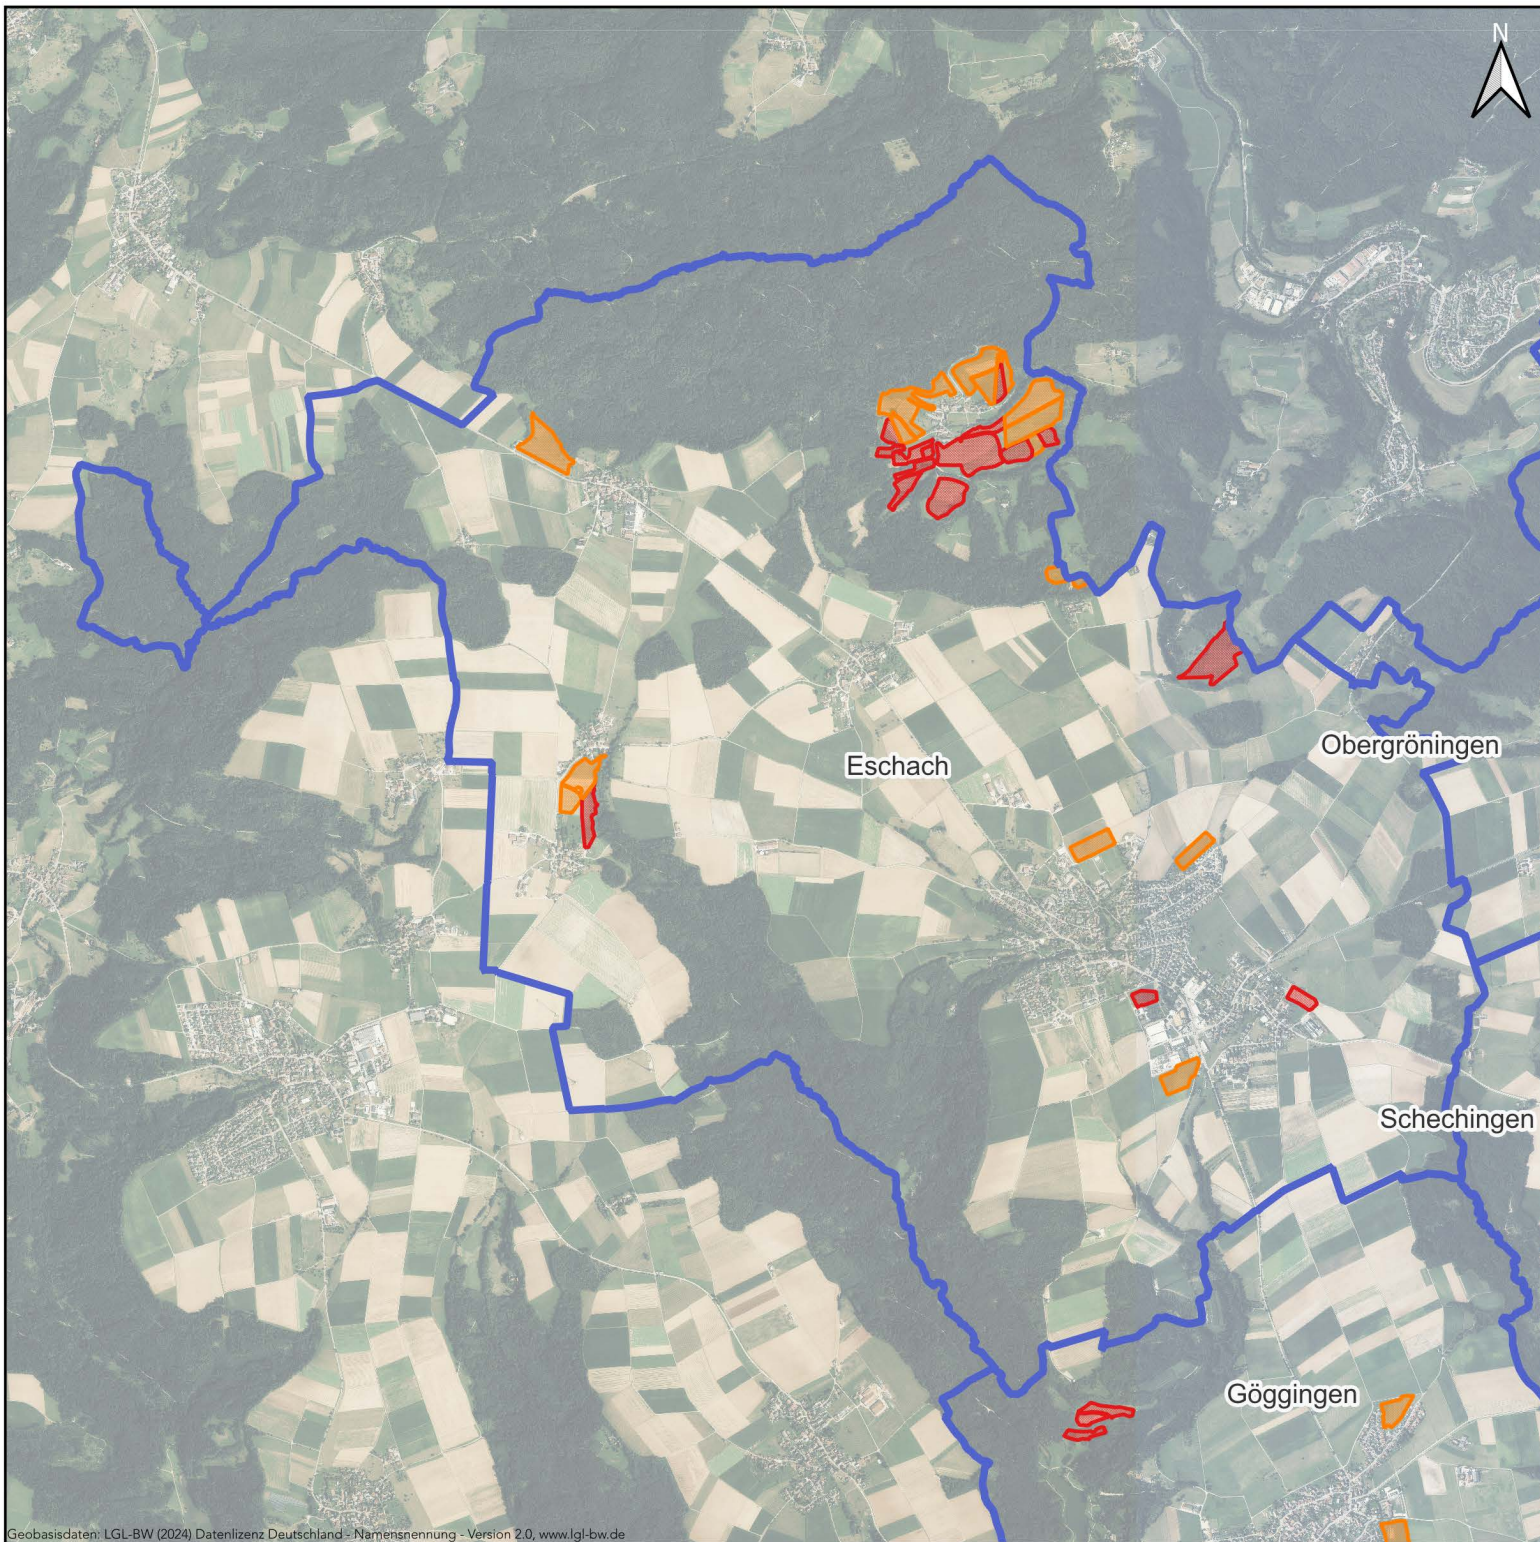

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Solarthermie


Legende:

-  Gemeindegrenze
- Solarthermie Freiflächenpotenzial
 -  Fläche ohne Restriktionen
 -  Liegt innerhalb einer weichen Restriktionsfläche


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

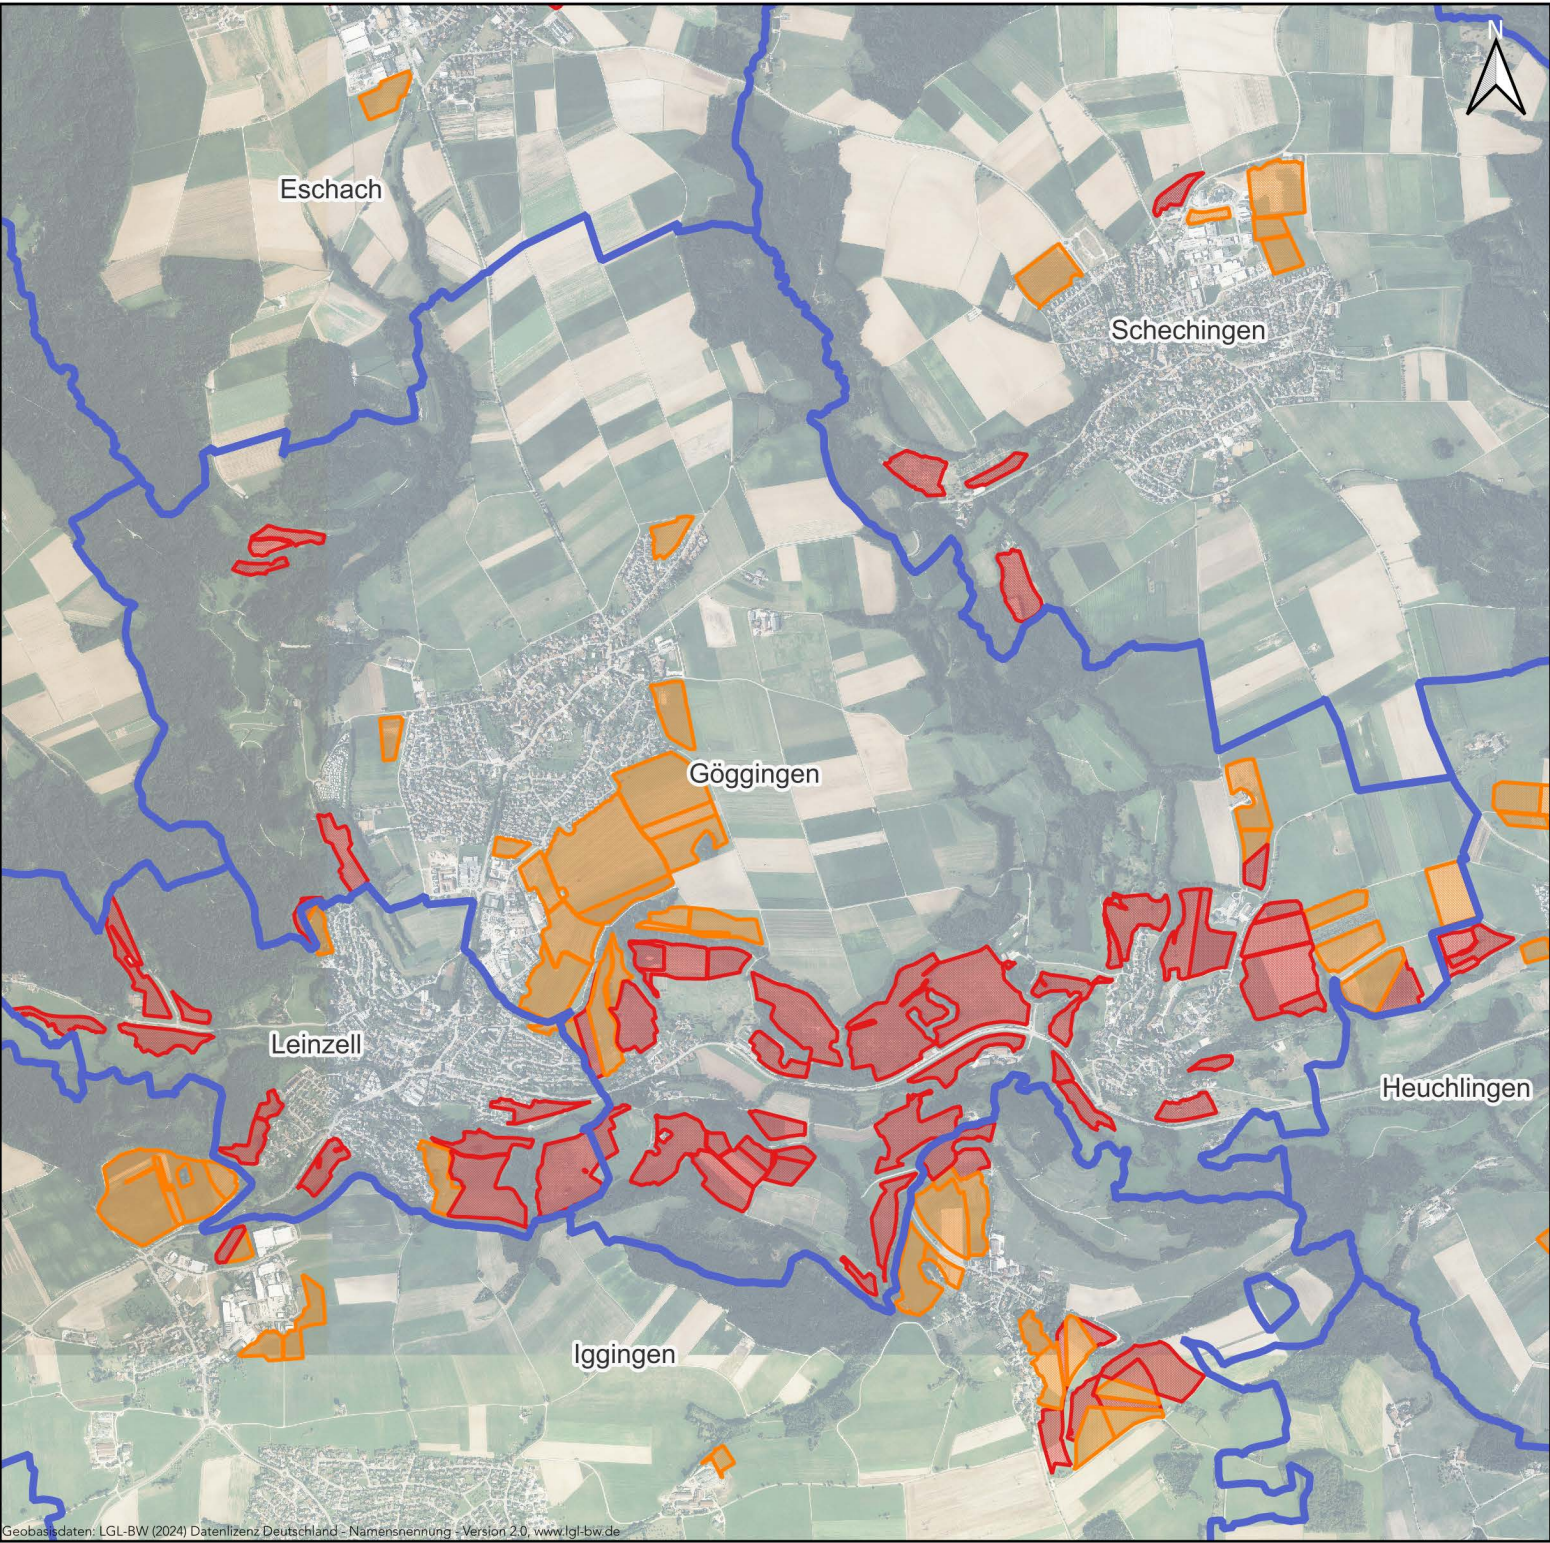

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Solarthermie

Legende:

Gemeindegrenze

Solarthermie Freiflächenpotenzial

Fläche ohne Restriktionen

Liegt innerhalb einer weichen Restriktionsfläche

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

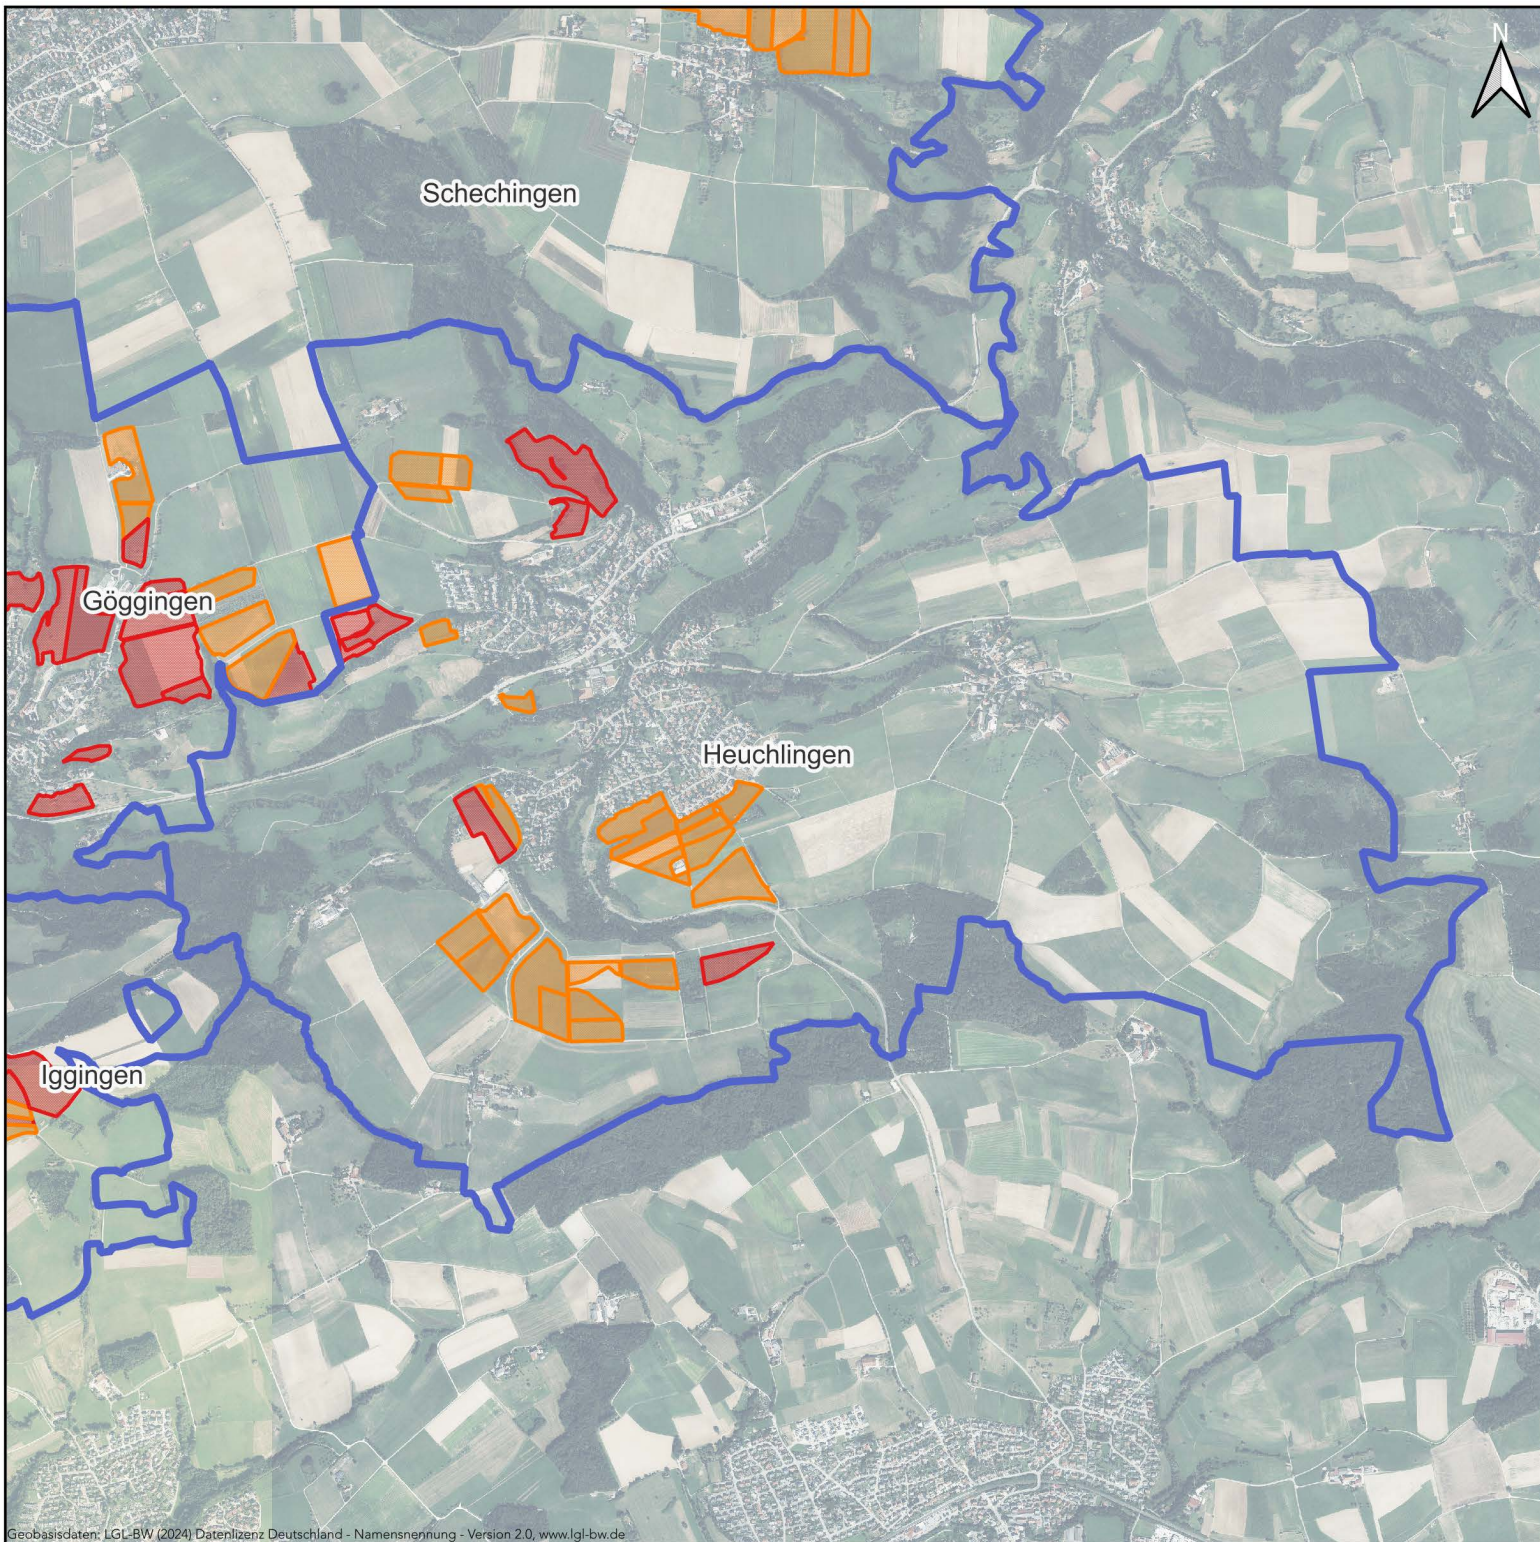

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Solarthermie

Legende:

Gemeindegrenze

Solarthermie Freiflächenpotenzial

Fläche ohne Restriktionen

Liegt innerhalb einer weichen Restriktionsfläche

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Heuchlingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03306609901.320 m

MASSSTAB	1:26.749
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

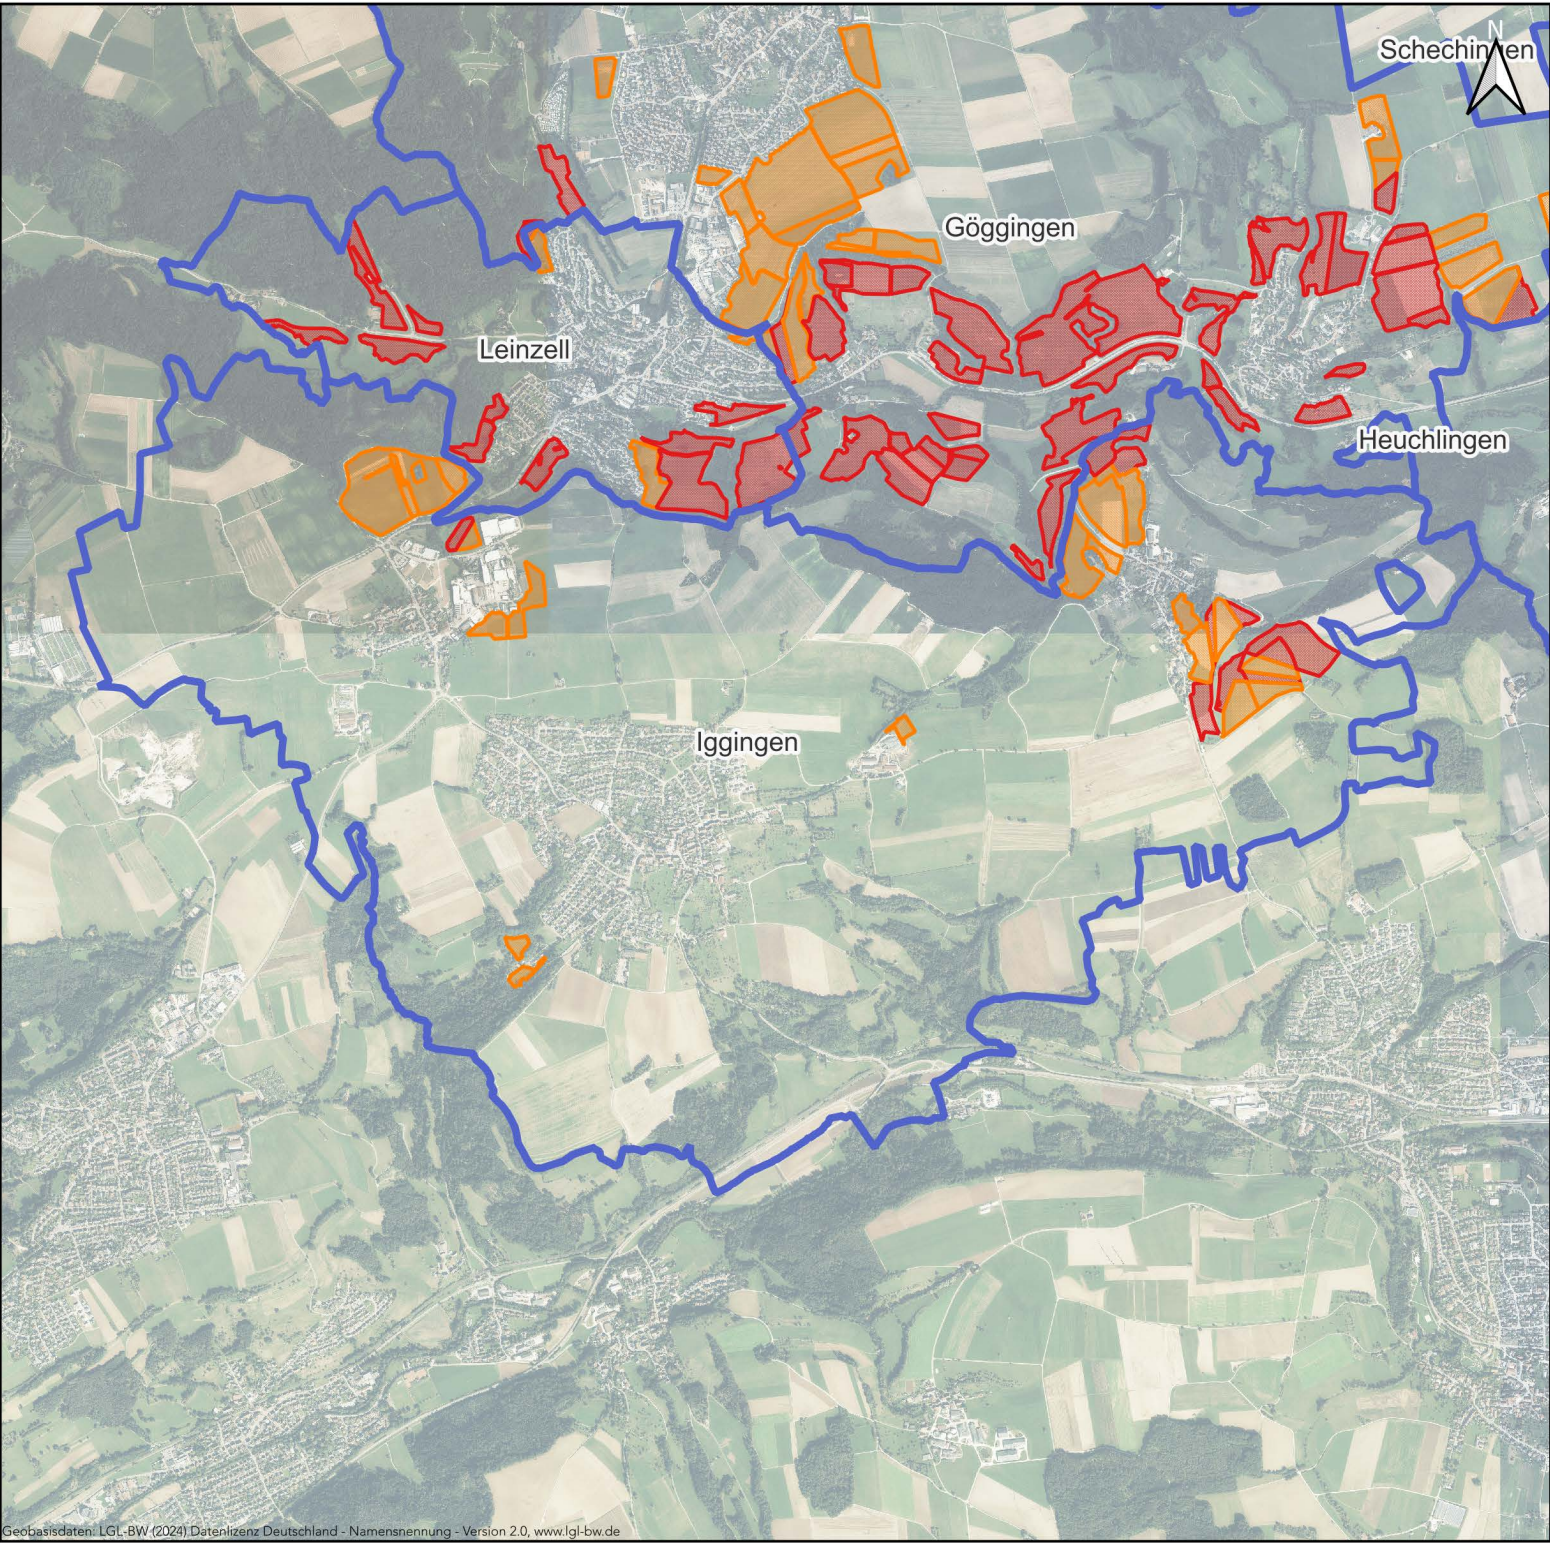

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Solarthermie

Legende:

Gemeindegrenze

Solarthermie Freiflächenpotenzial

Fläche ohne Restriktionen

Liegt innerhalb einer weichen Restriktionsfläche

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

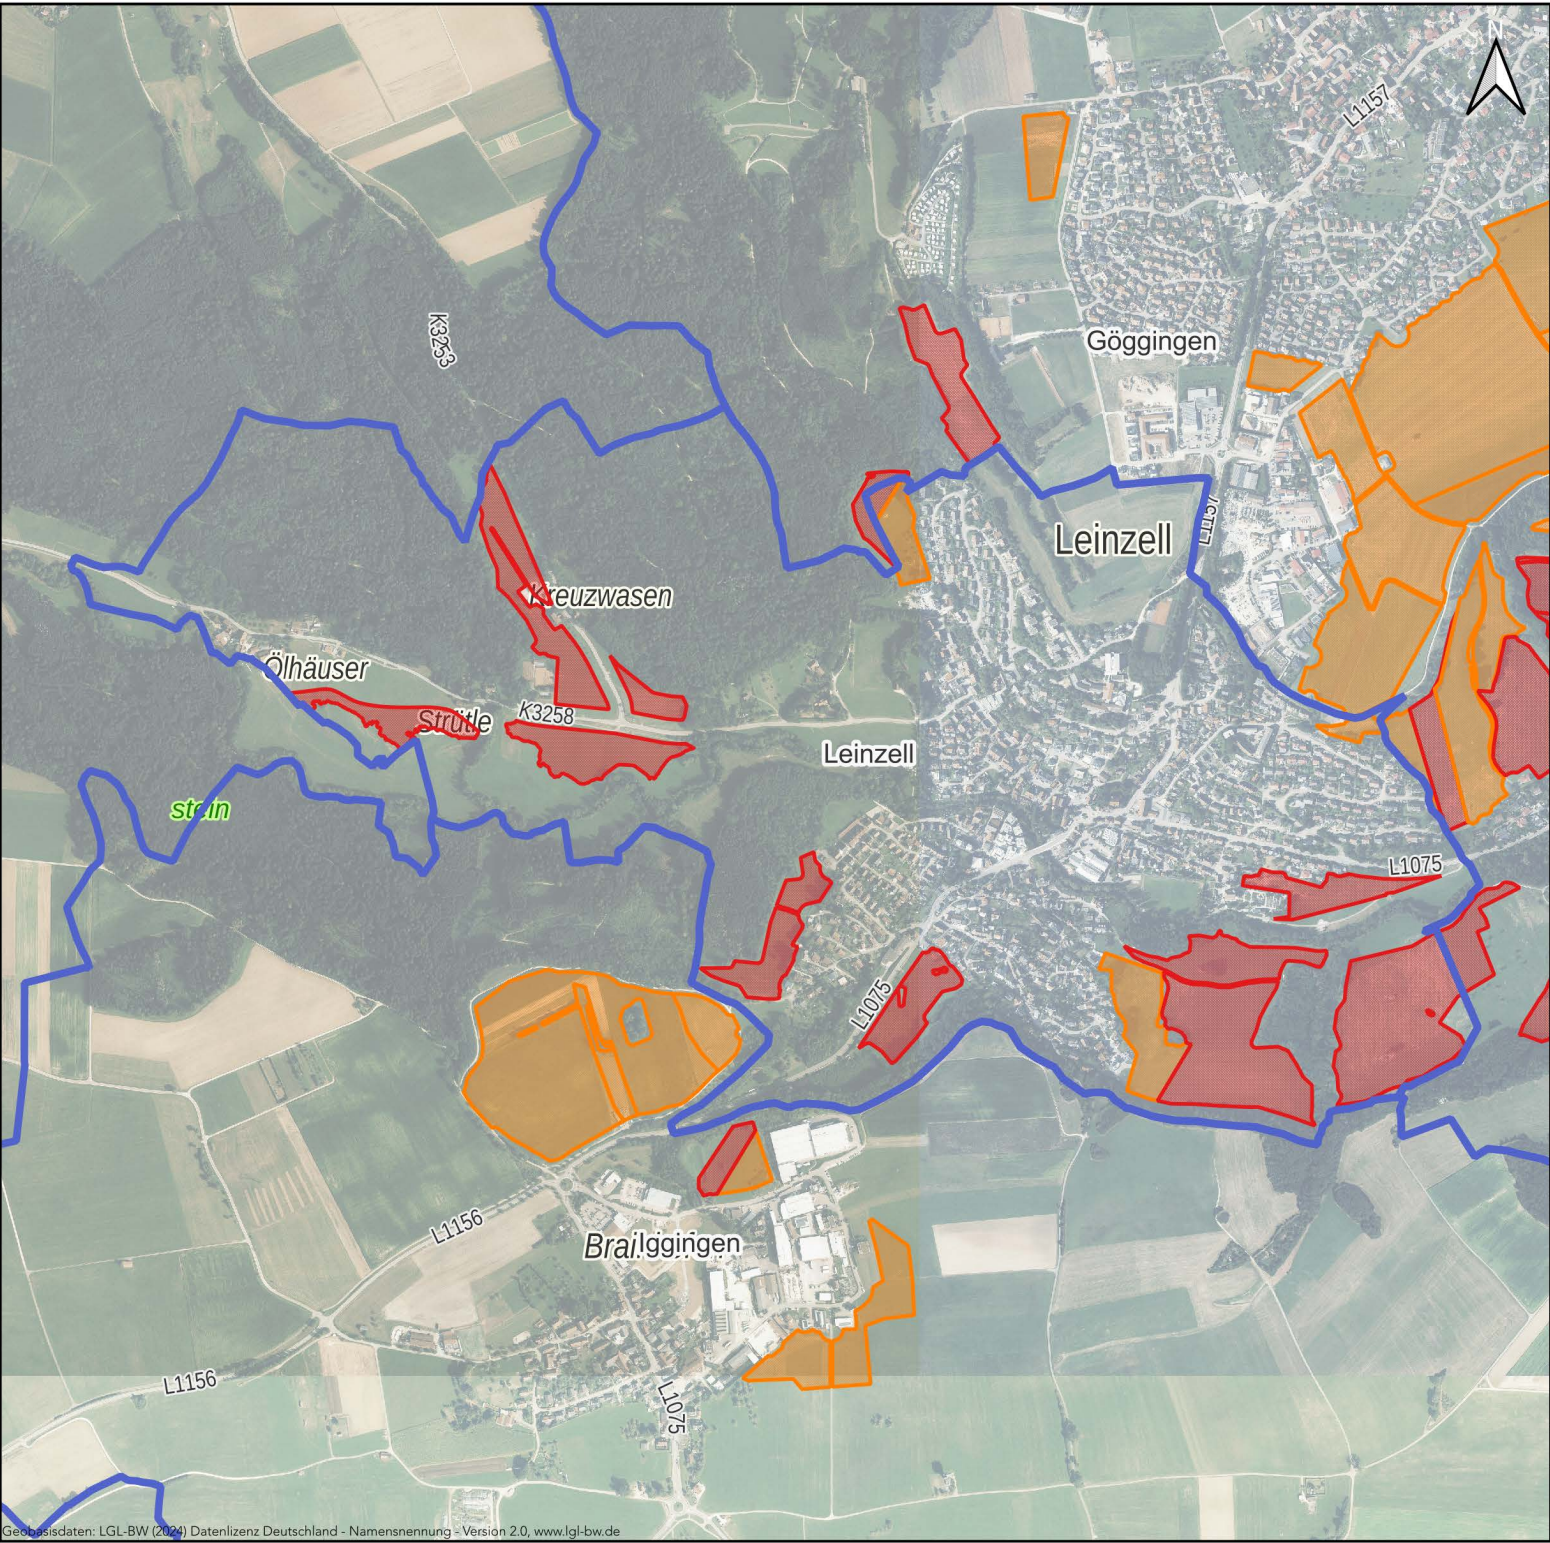

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Solarthermie

Legende:

Gemeindegrenze

Solarthermie Freiflächenpotenzial

Fläche ohne Restriktionen

Liegt innerhalb einer weichen Restriktionsfläche


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell

GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0180360540720 m

MASSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

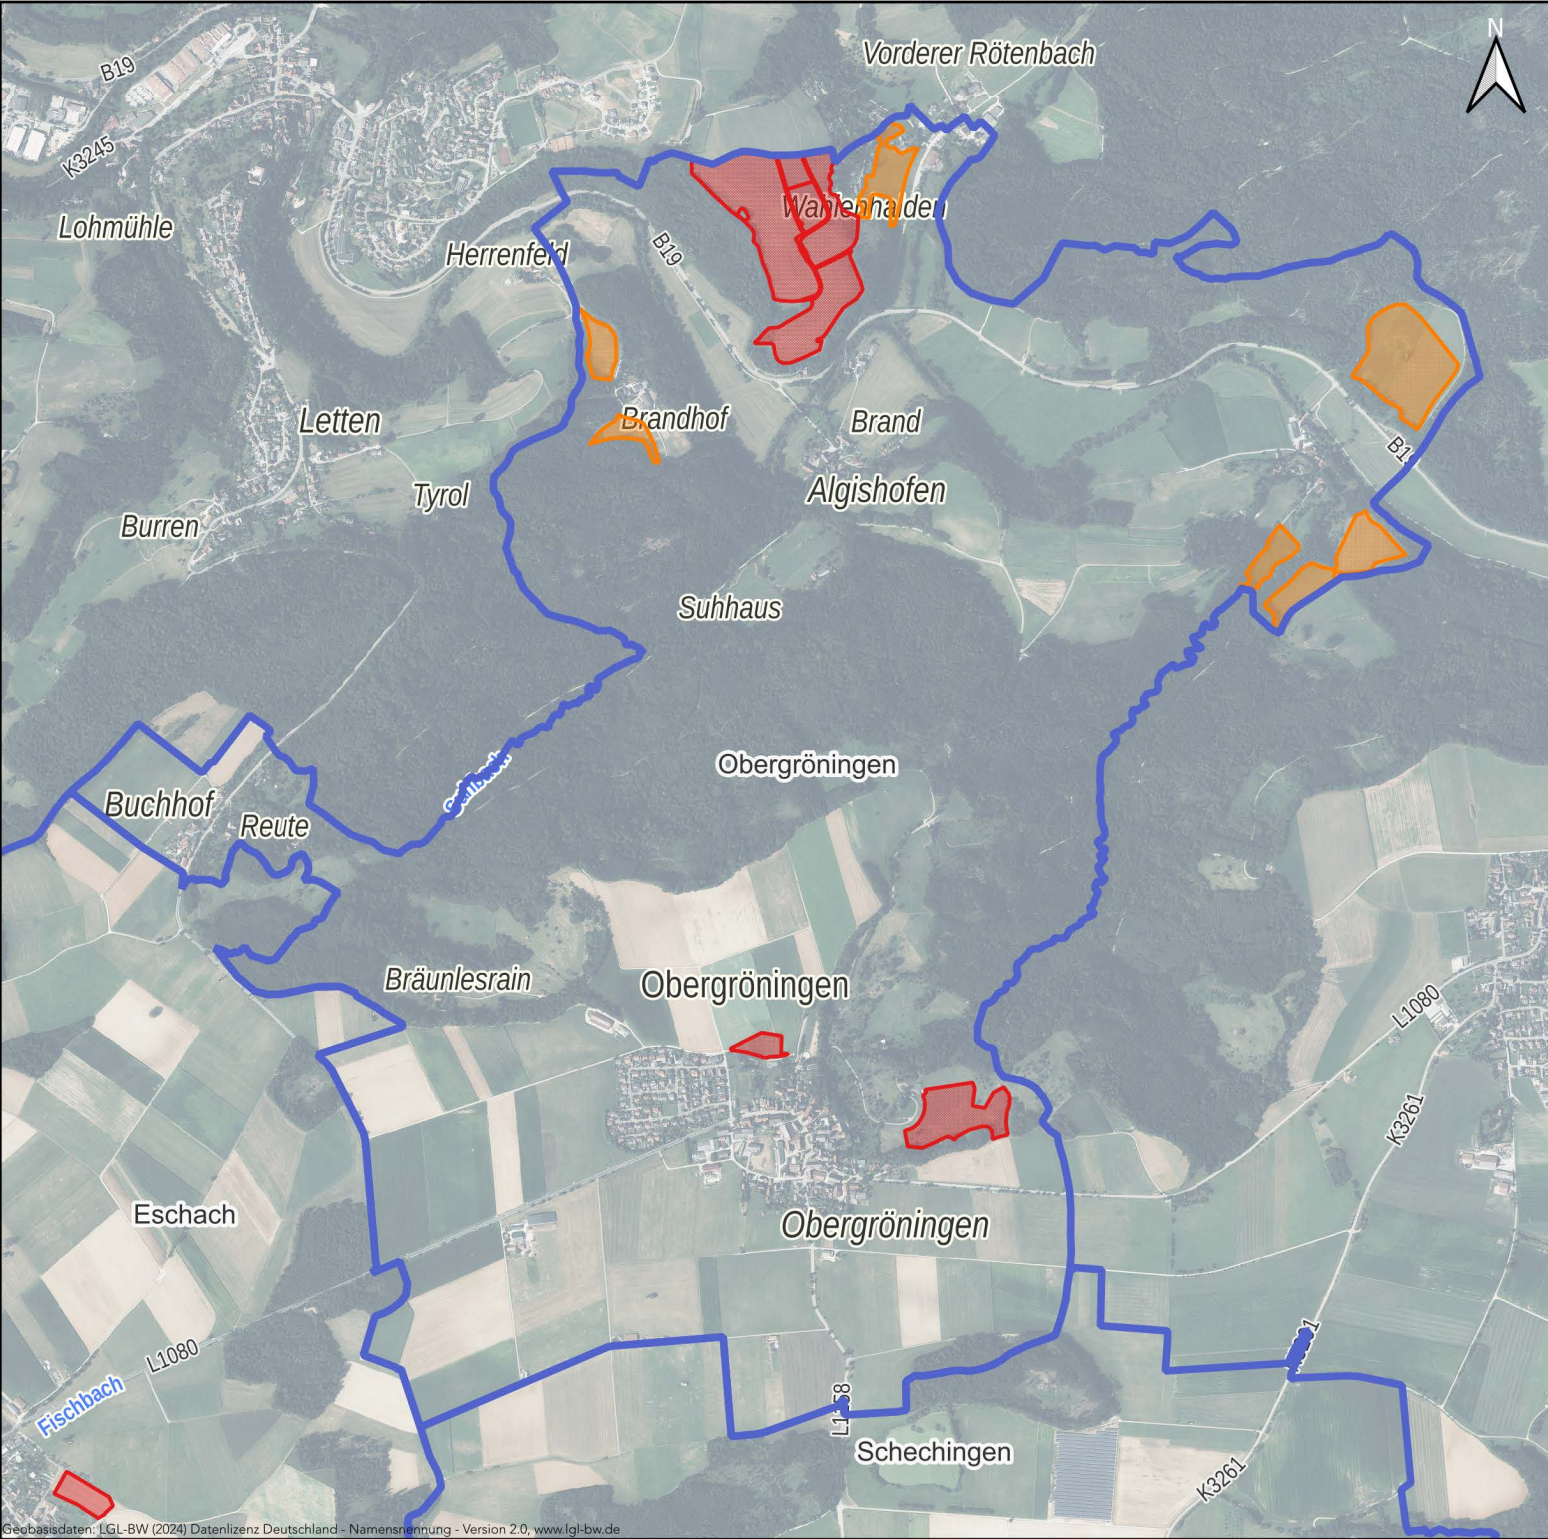

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Solarthermie

Legende:

Gemeindegrenze

Solarthermie Freiflächenpotenzial

Fläche ohne Restriktionen

Liegt innerhalb einer weichen Restriktionsfläche


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen

GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0240480720960 m

MASSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

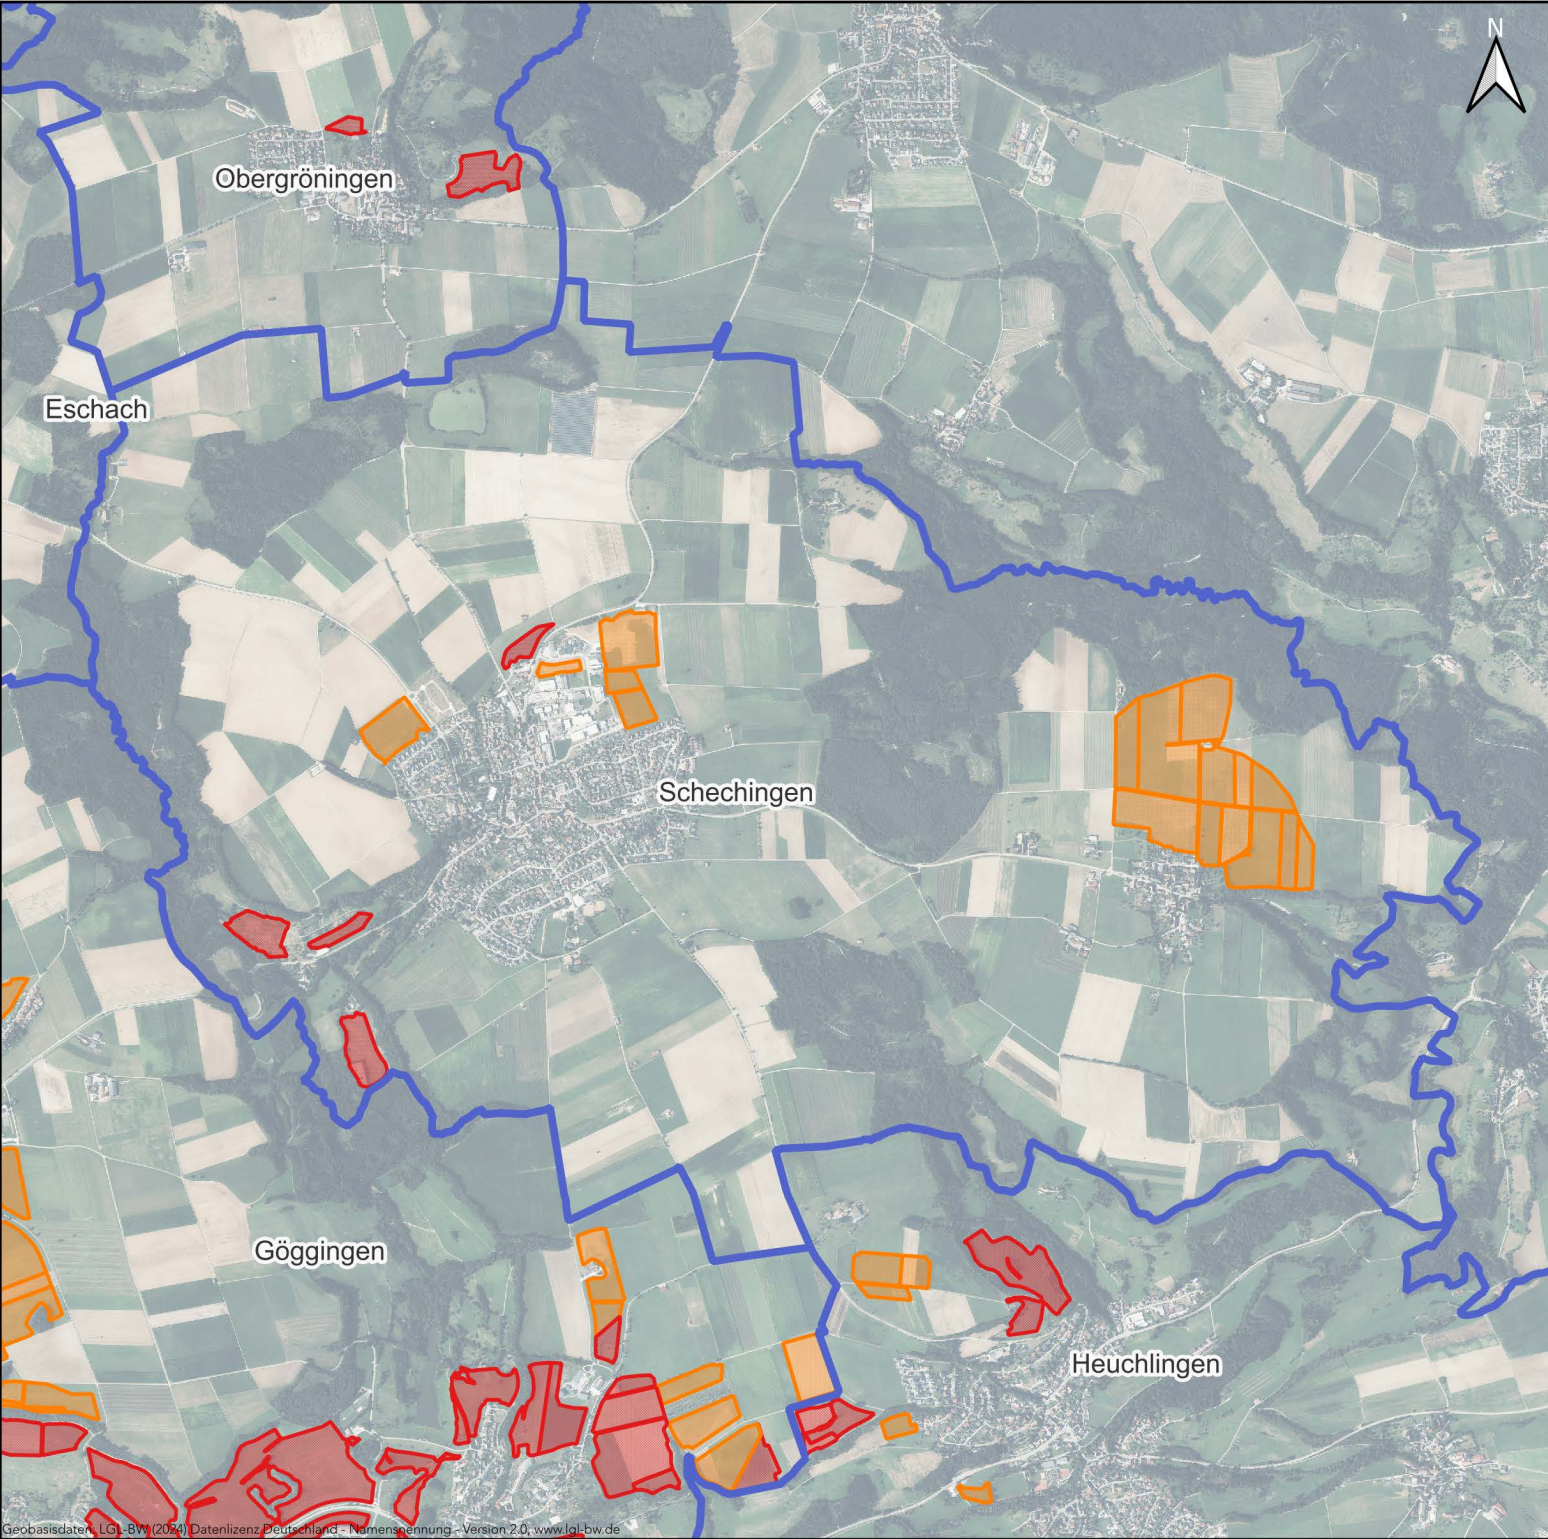

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Solarthermie


Legende:

-  Gemeindegrenze
- Solarthermie Freiflächenpotenzial
 -  Fläche ohne Restriktionen
 -  Liegt innerhalb einer weichen Restriktionsfläche

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen




MASSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.9 Potenzialflächen FreiflächenPV

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

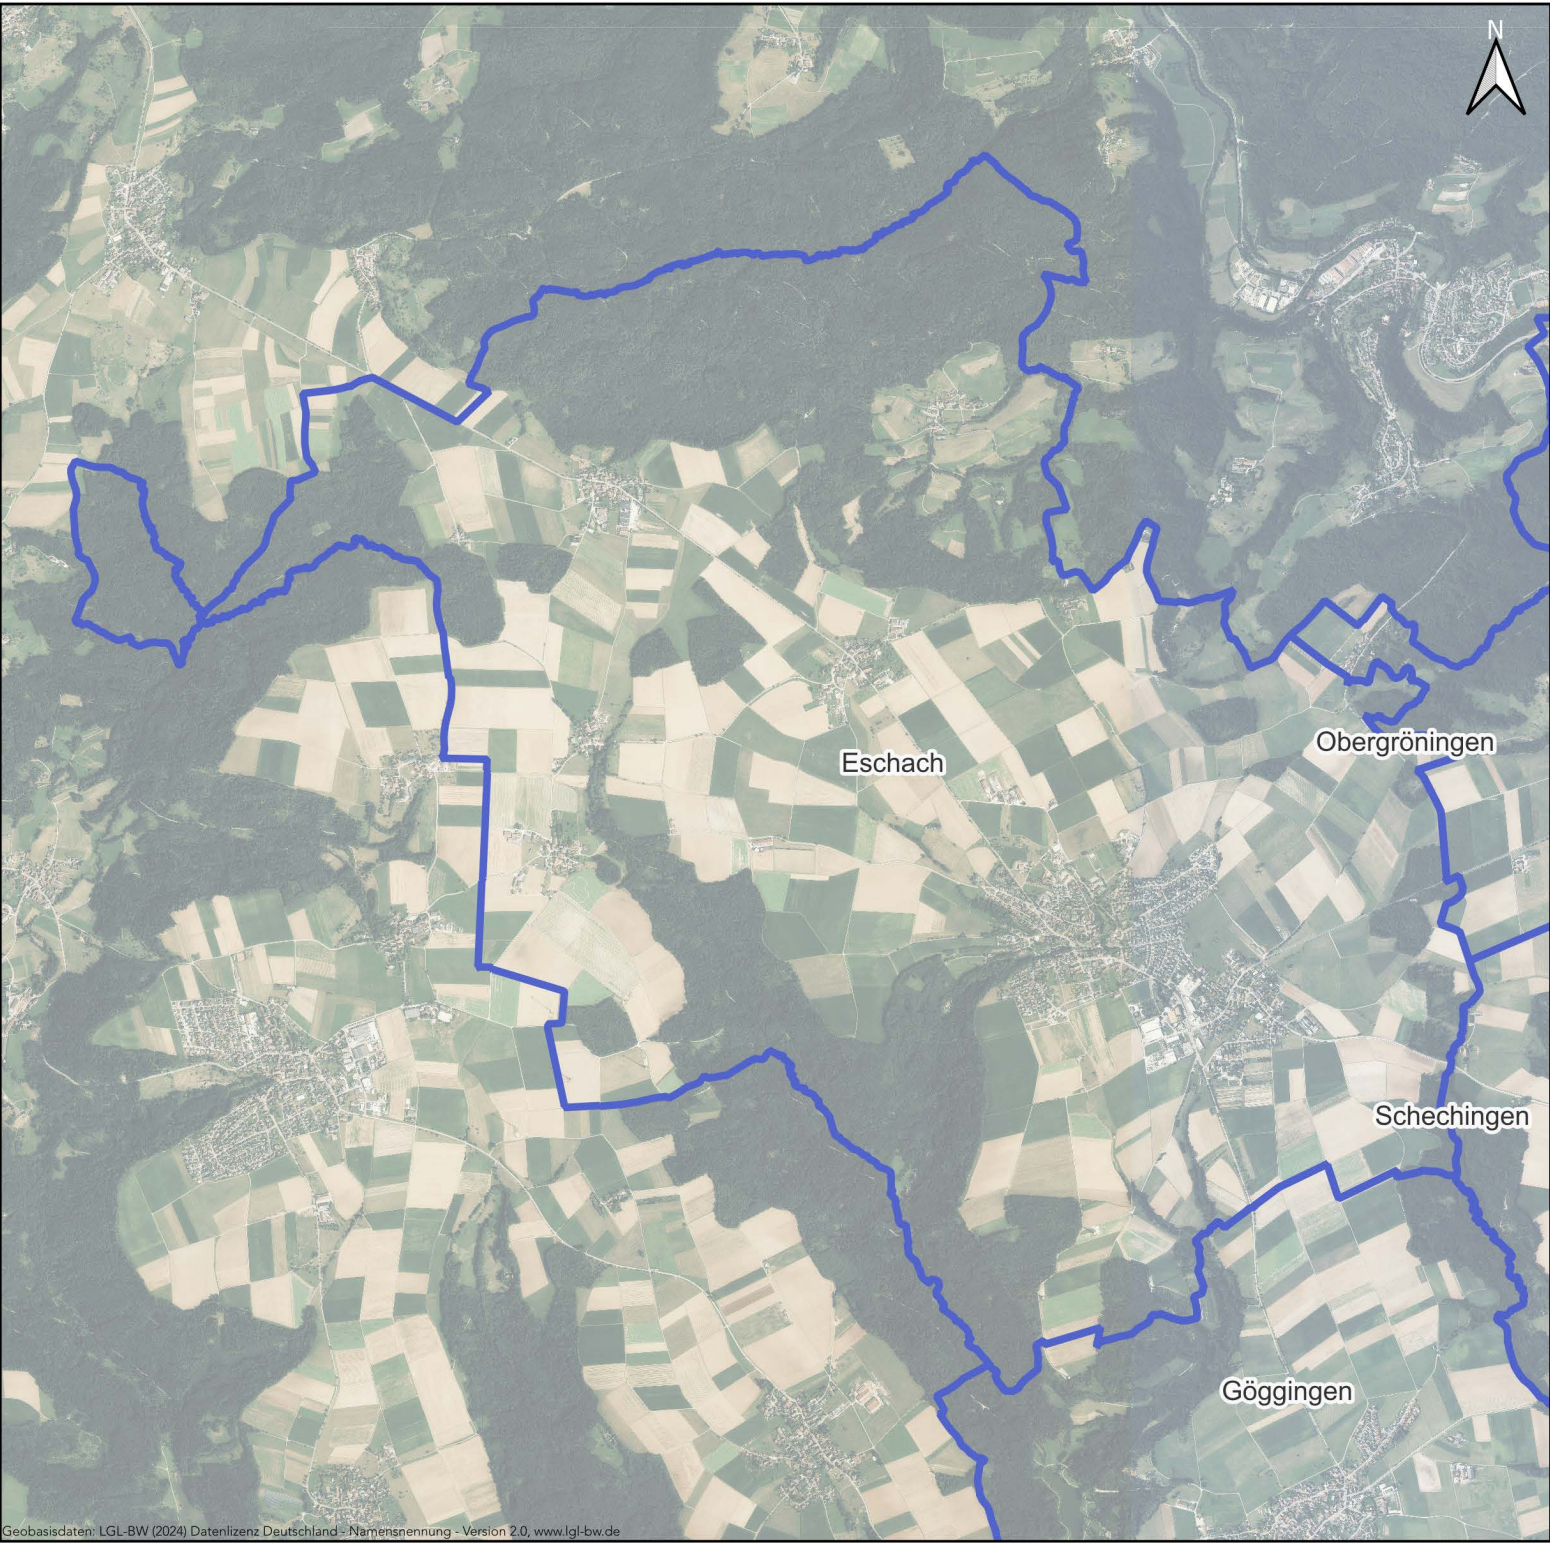

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Photovoltaik

Legende:

-  Gemeindegrenze
-  bestehende PV Freiflächenanlagen
-  PV Freiflächenpotenzial

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach


**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 470 940 1.410 1.880 m



MASSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

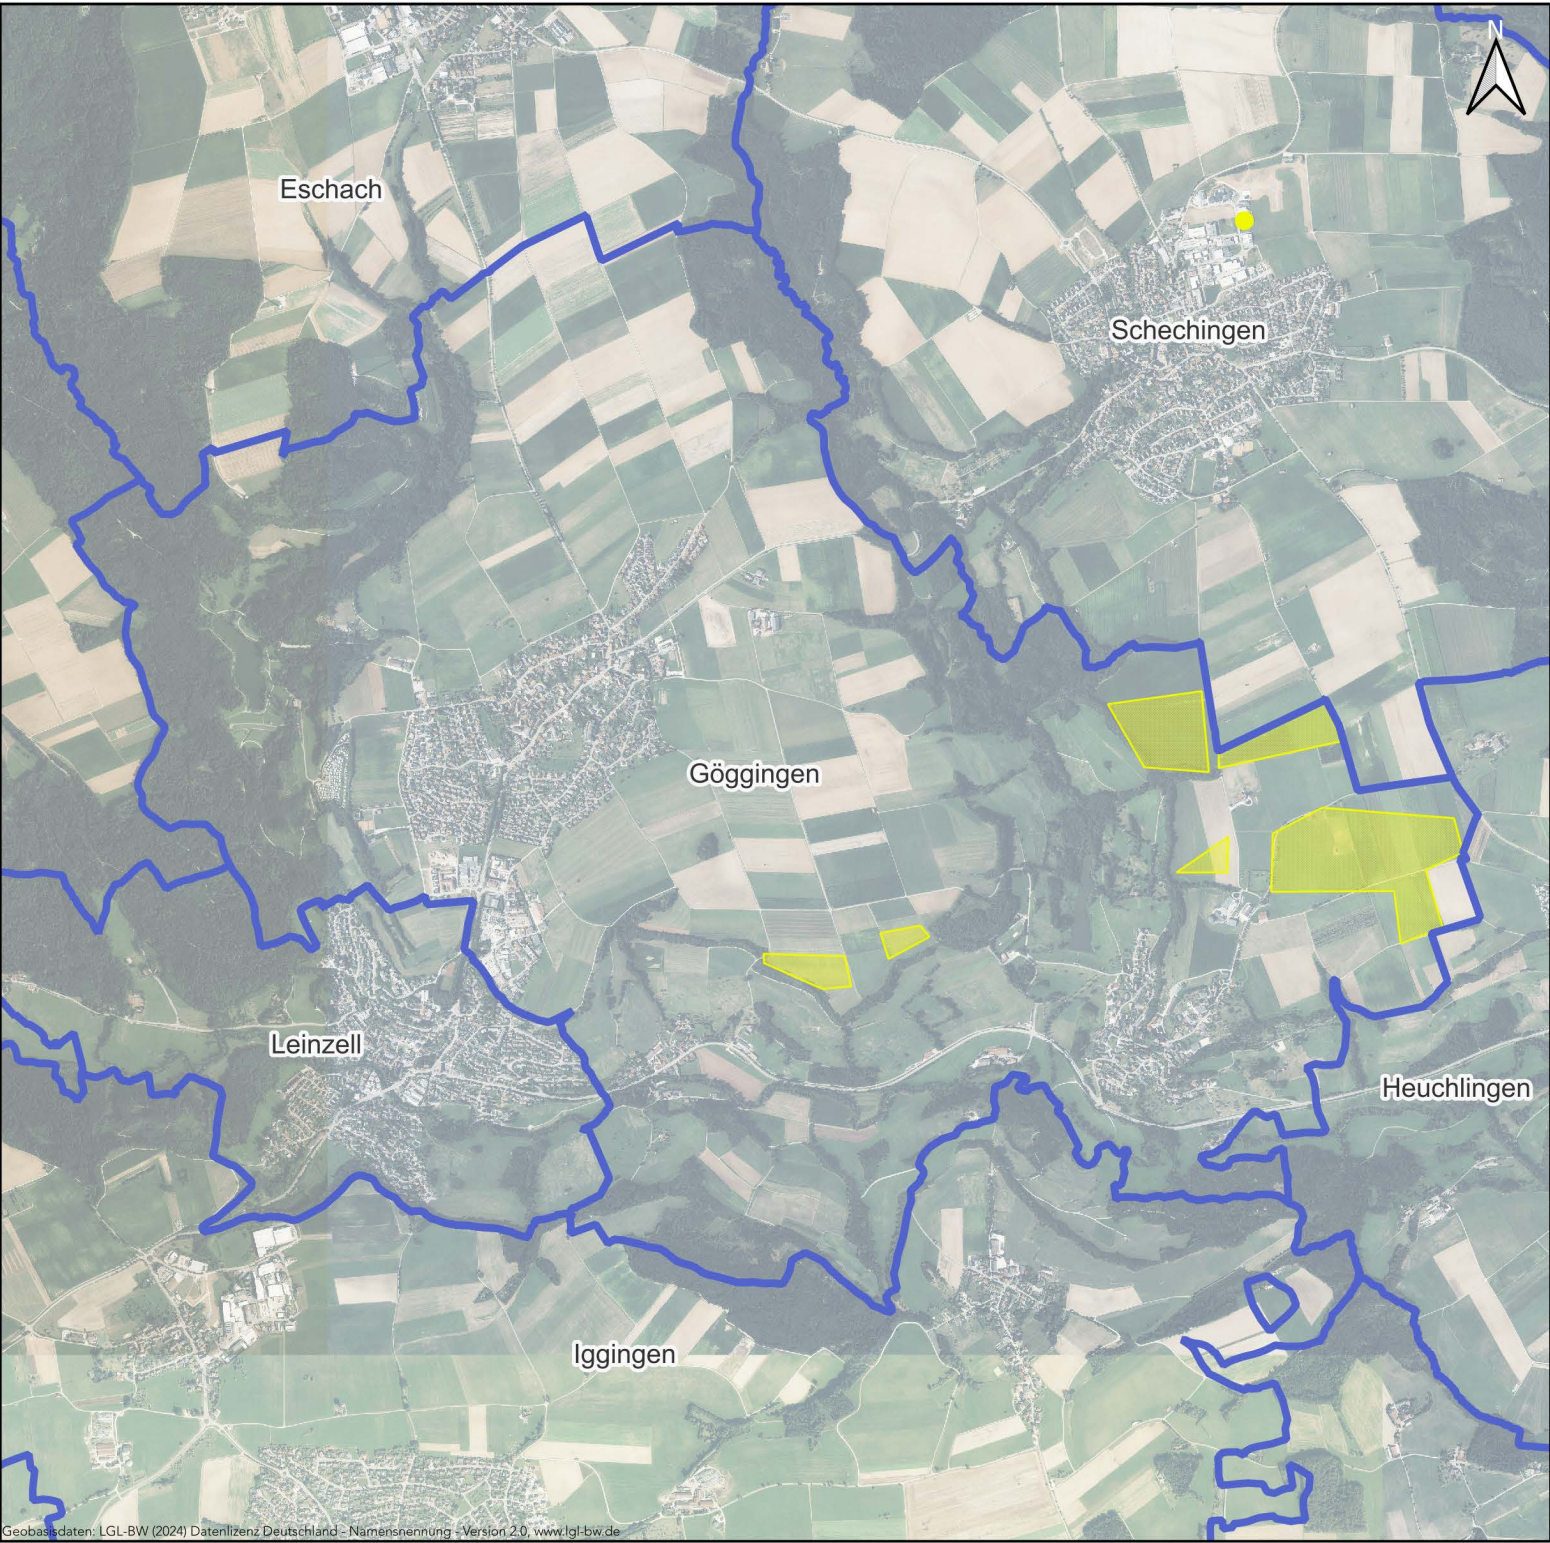

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Photovoltaik

Legende:

Gemeindegrenze

bestehende PV Freiflächenanlagen

PV Freiflächenpotenzial

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

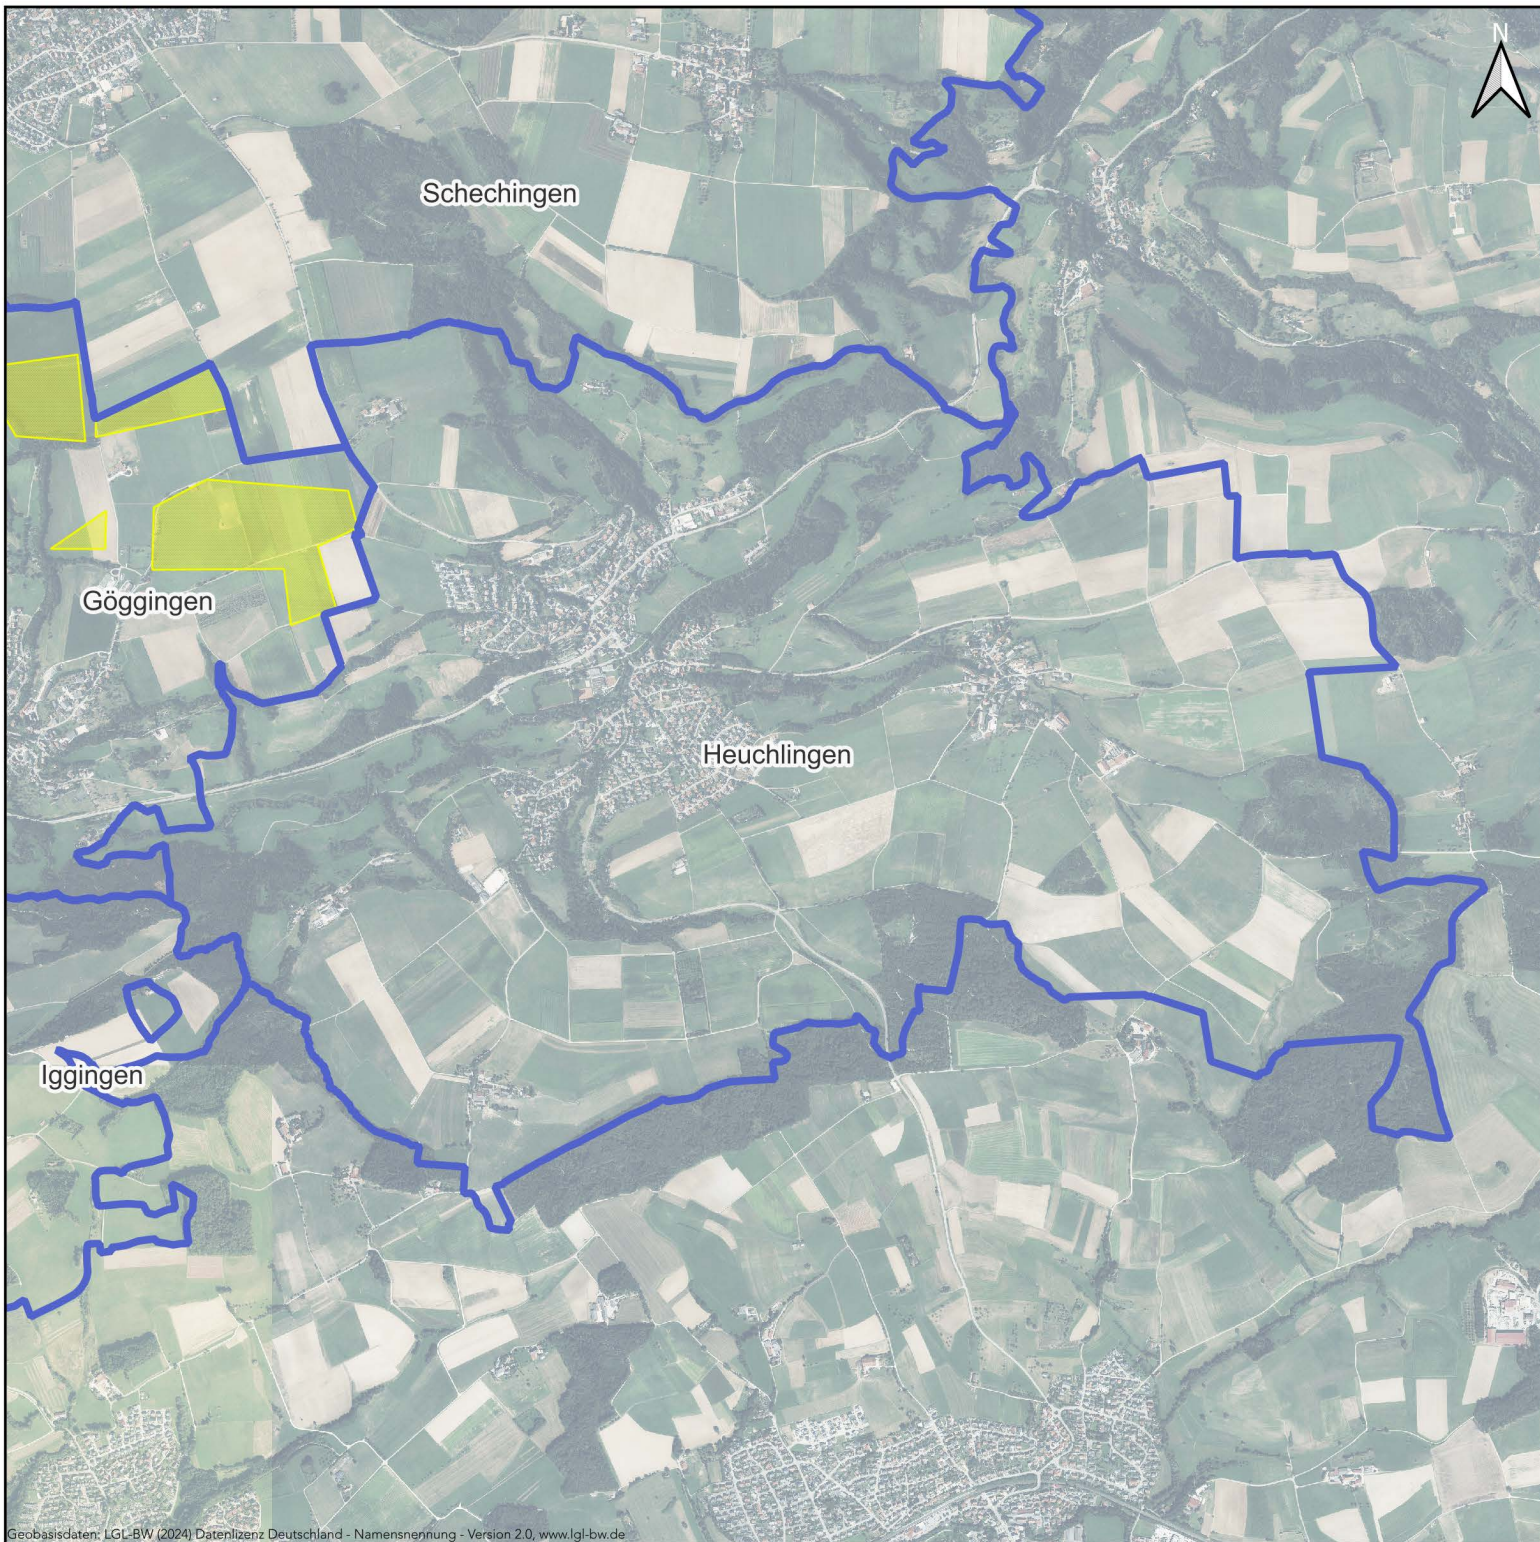

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Photovoltaik

Legende:

Gemeindegrenze

bestehende PV Freiflächenanlagen

PV Freiflächenpotenzial

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Heuchlingen

GEO DATA


GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03306609901.320 m

MASSTAB	1:26.749
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

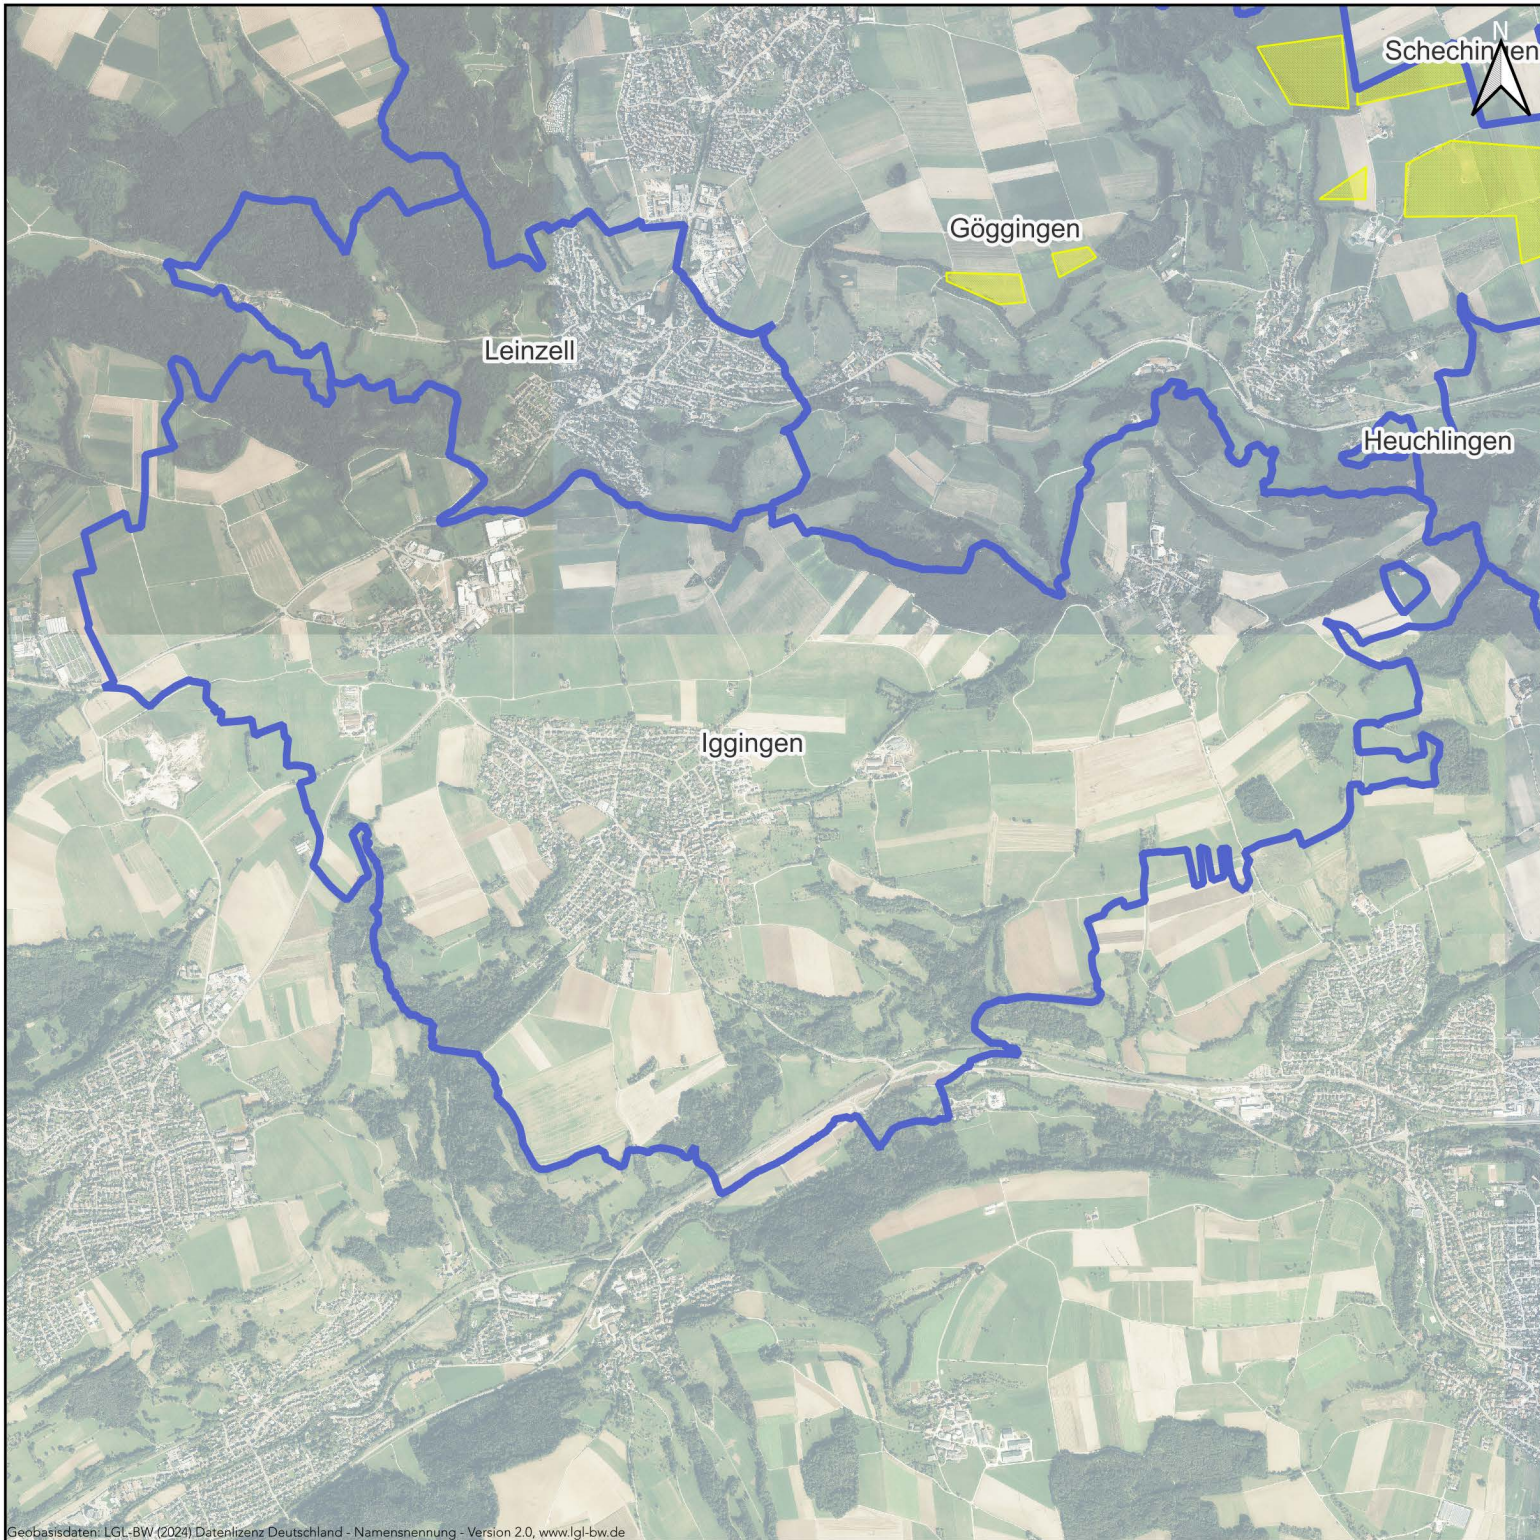

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Photovoltaik

Legende:

Gemeindegrenze

bestehende PV Freiflächenanlagen

PV Freiflächenpotenzial

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

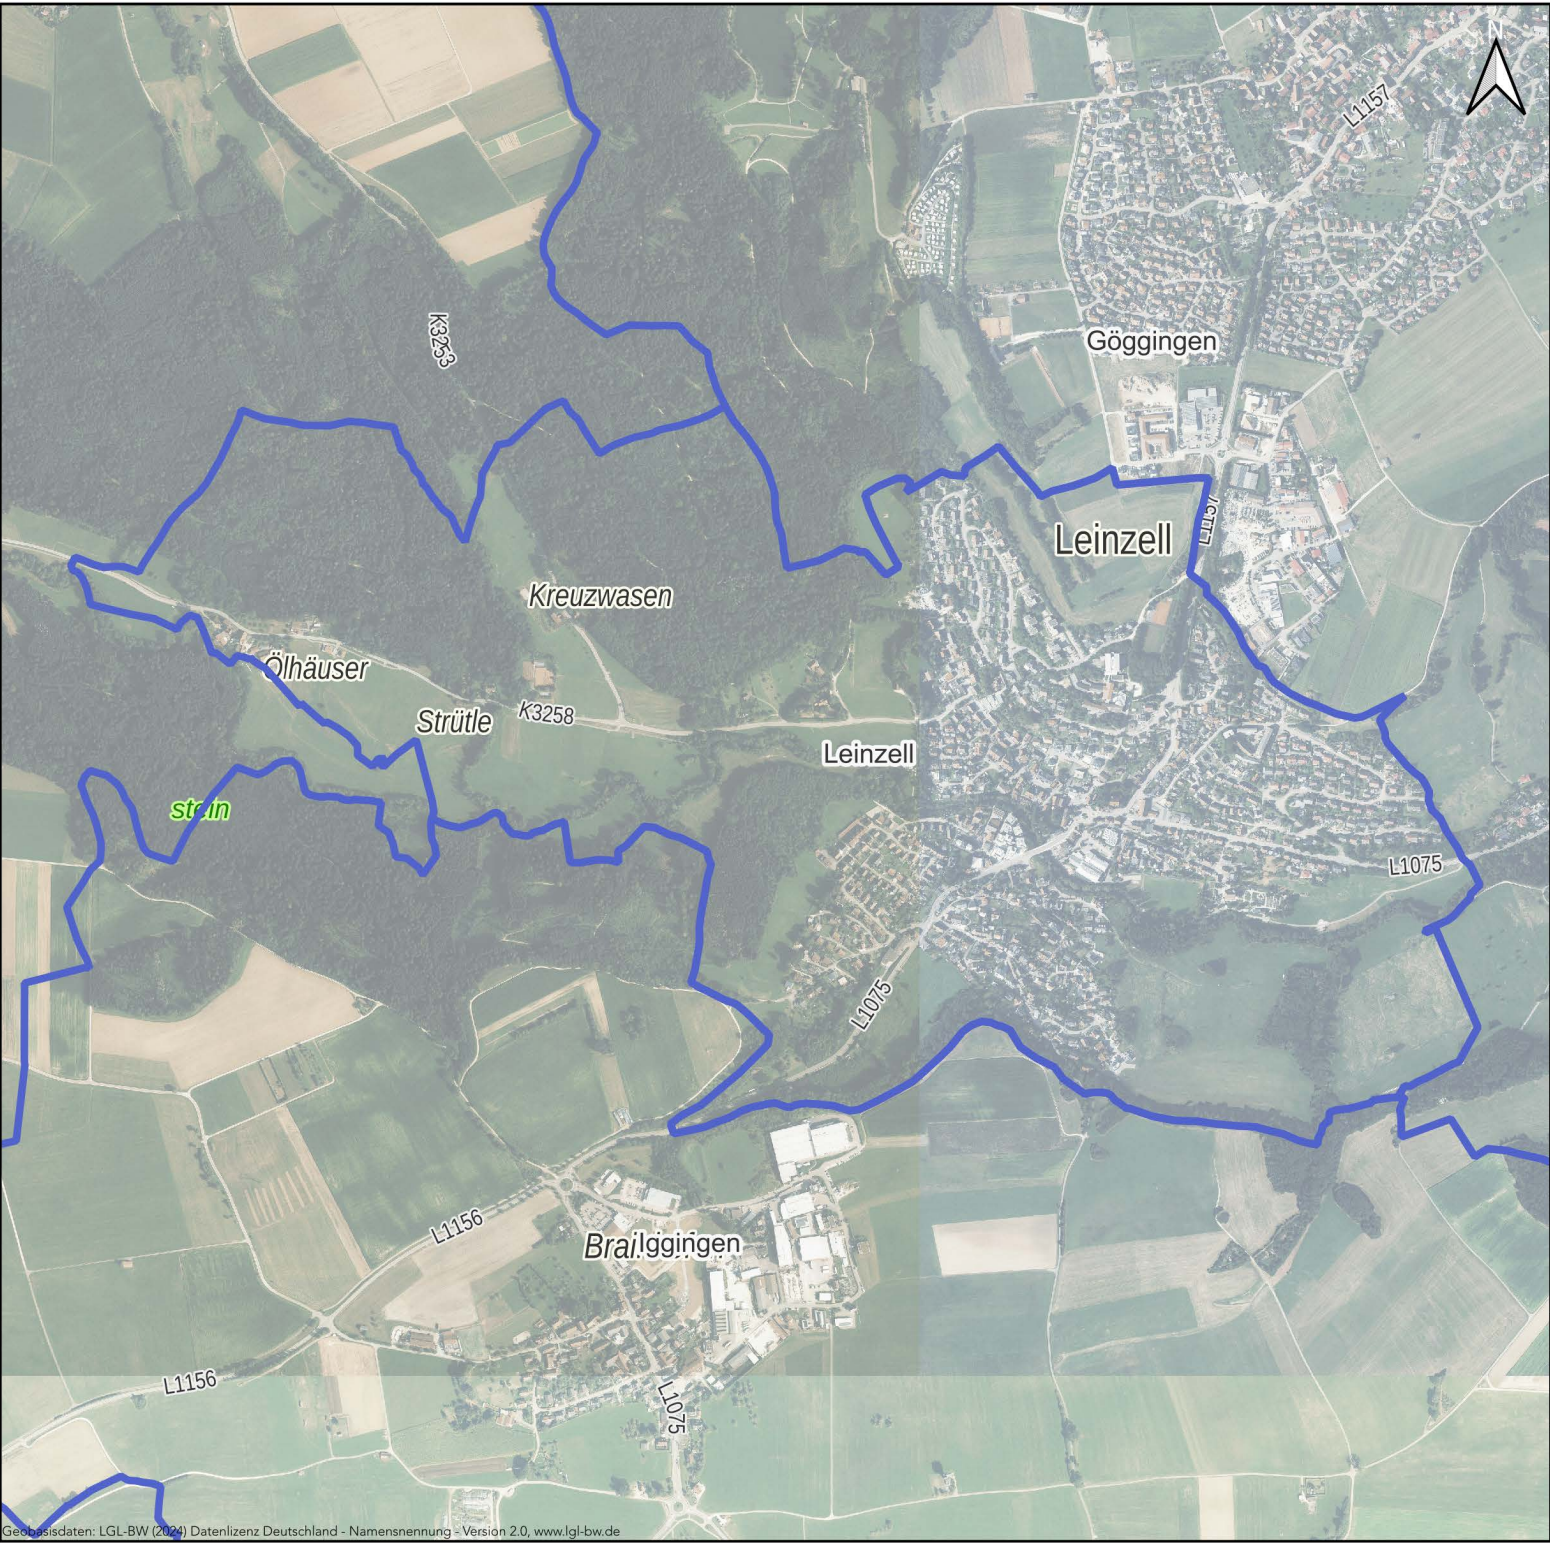

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Photovoltaik

Legende:

Gemeindegrenze

bestehende PV Freiflächenanlagen

PV Freiflächenpotenzial

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

0180360540720 m

MASSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

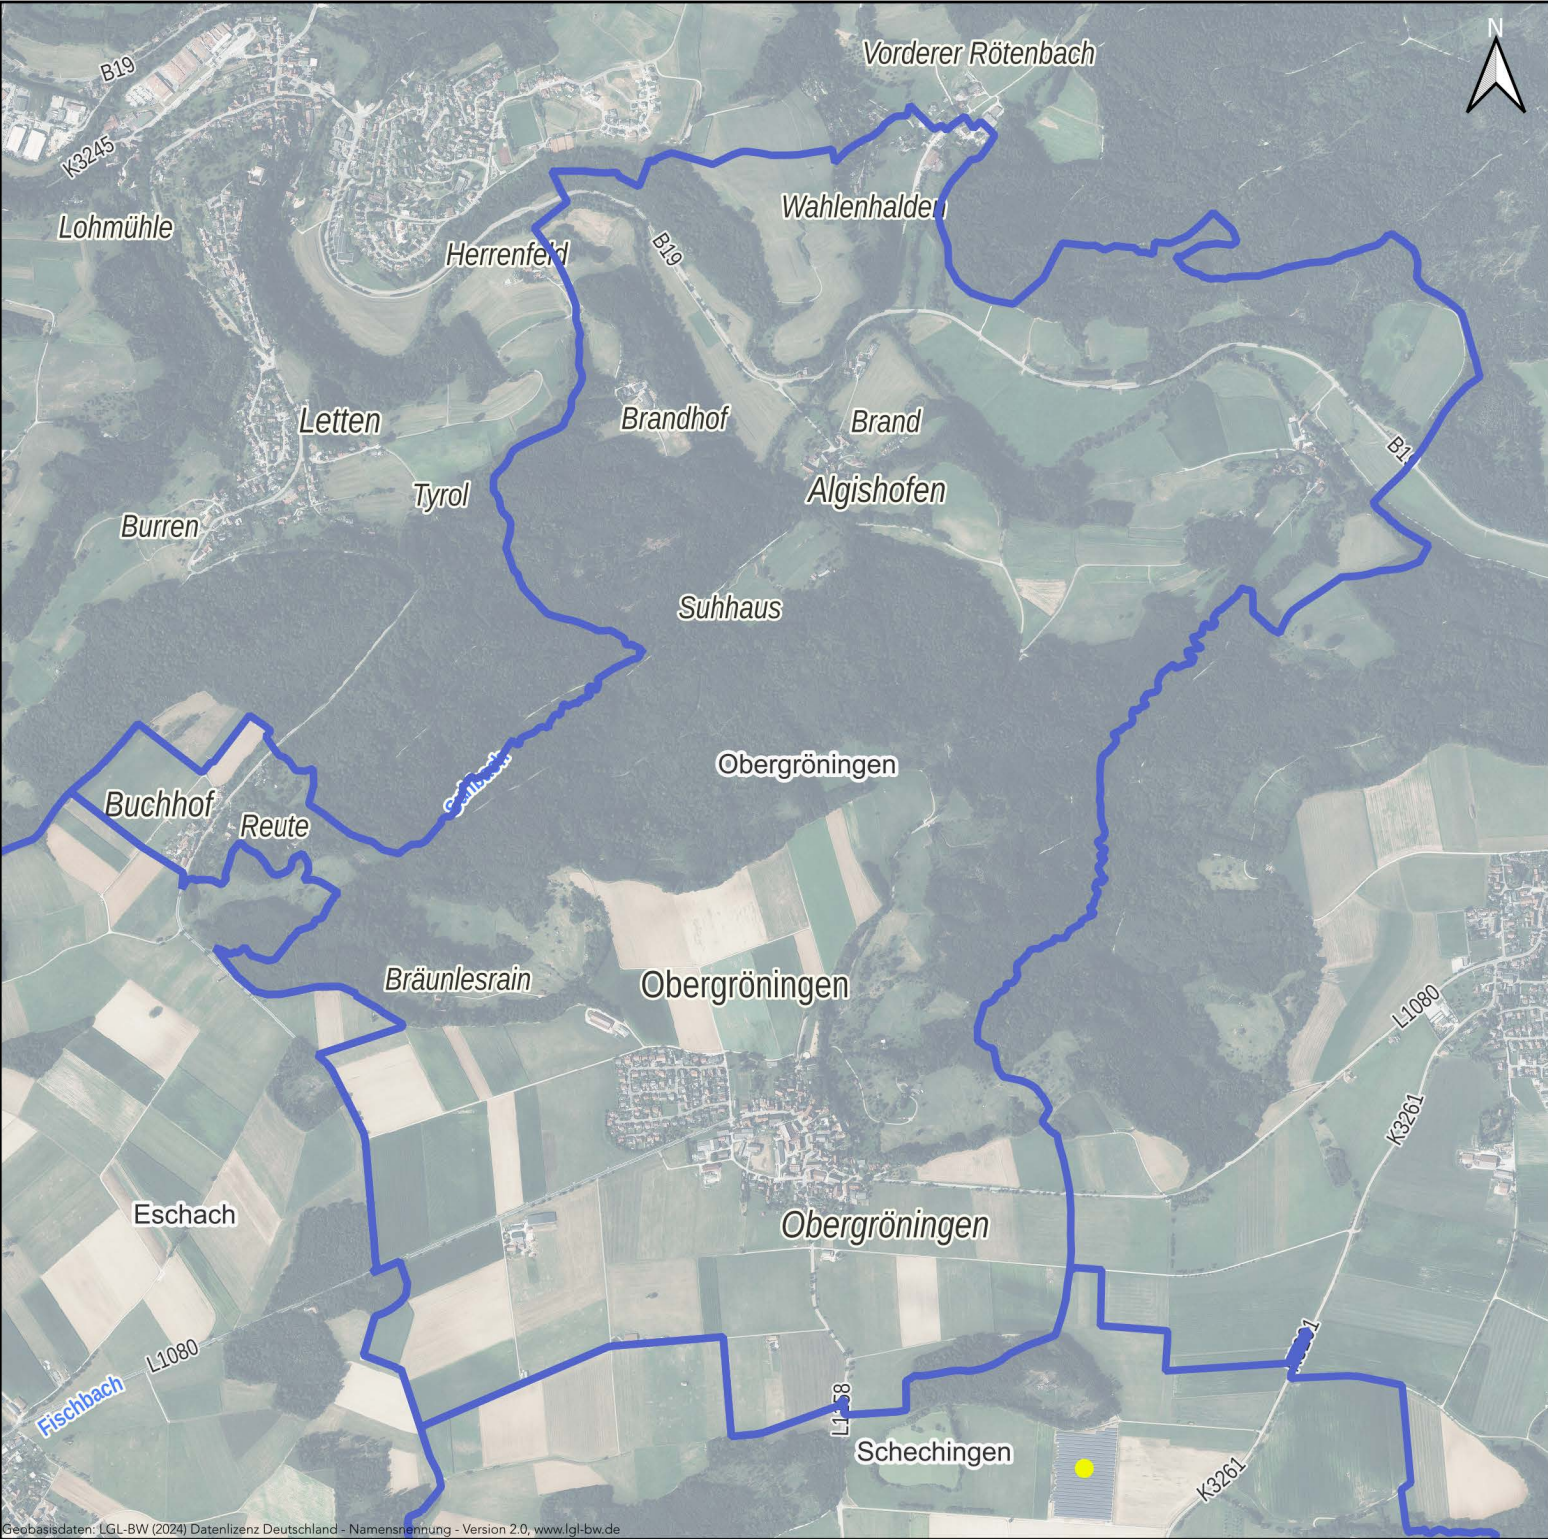

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Photovoltaik


Legende:

-  Gemeindegrenze
-  bestehende PV Freiflächenanlagen
-  PV Freiflächenpotenzial


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

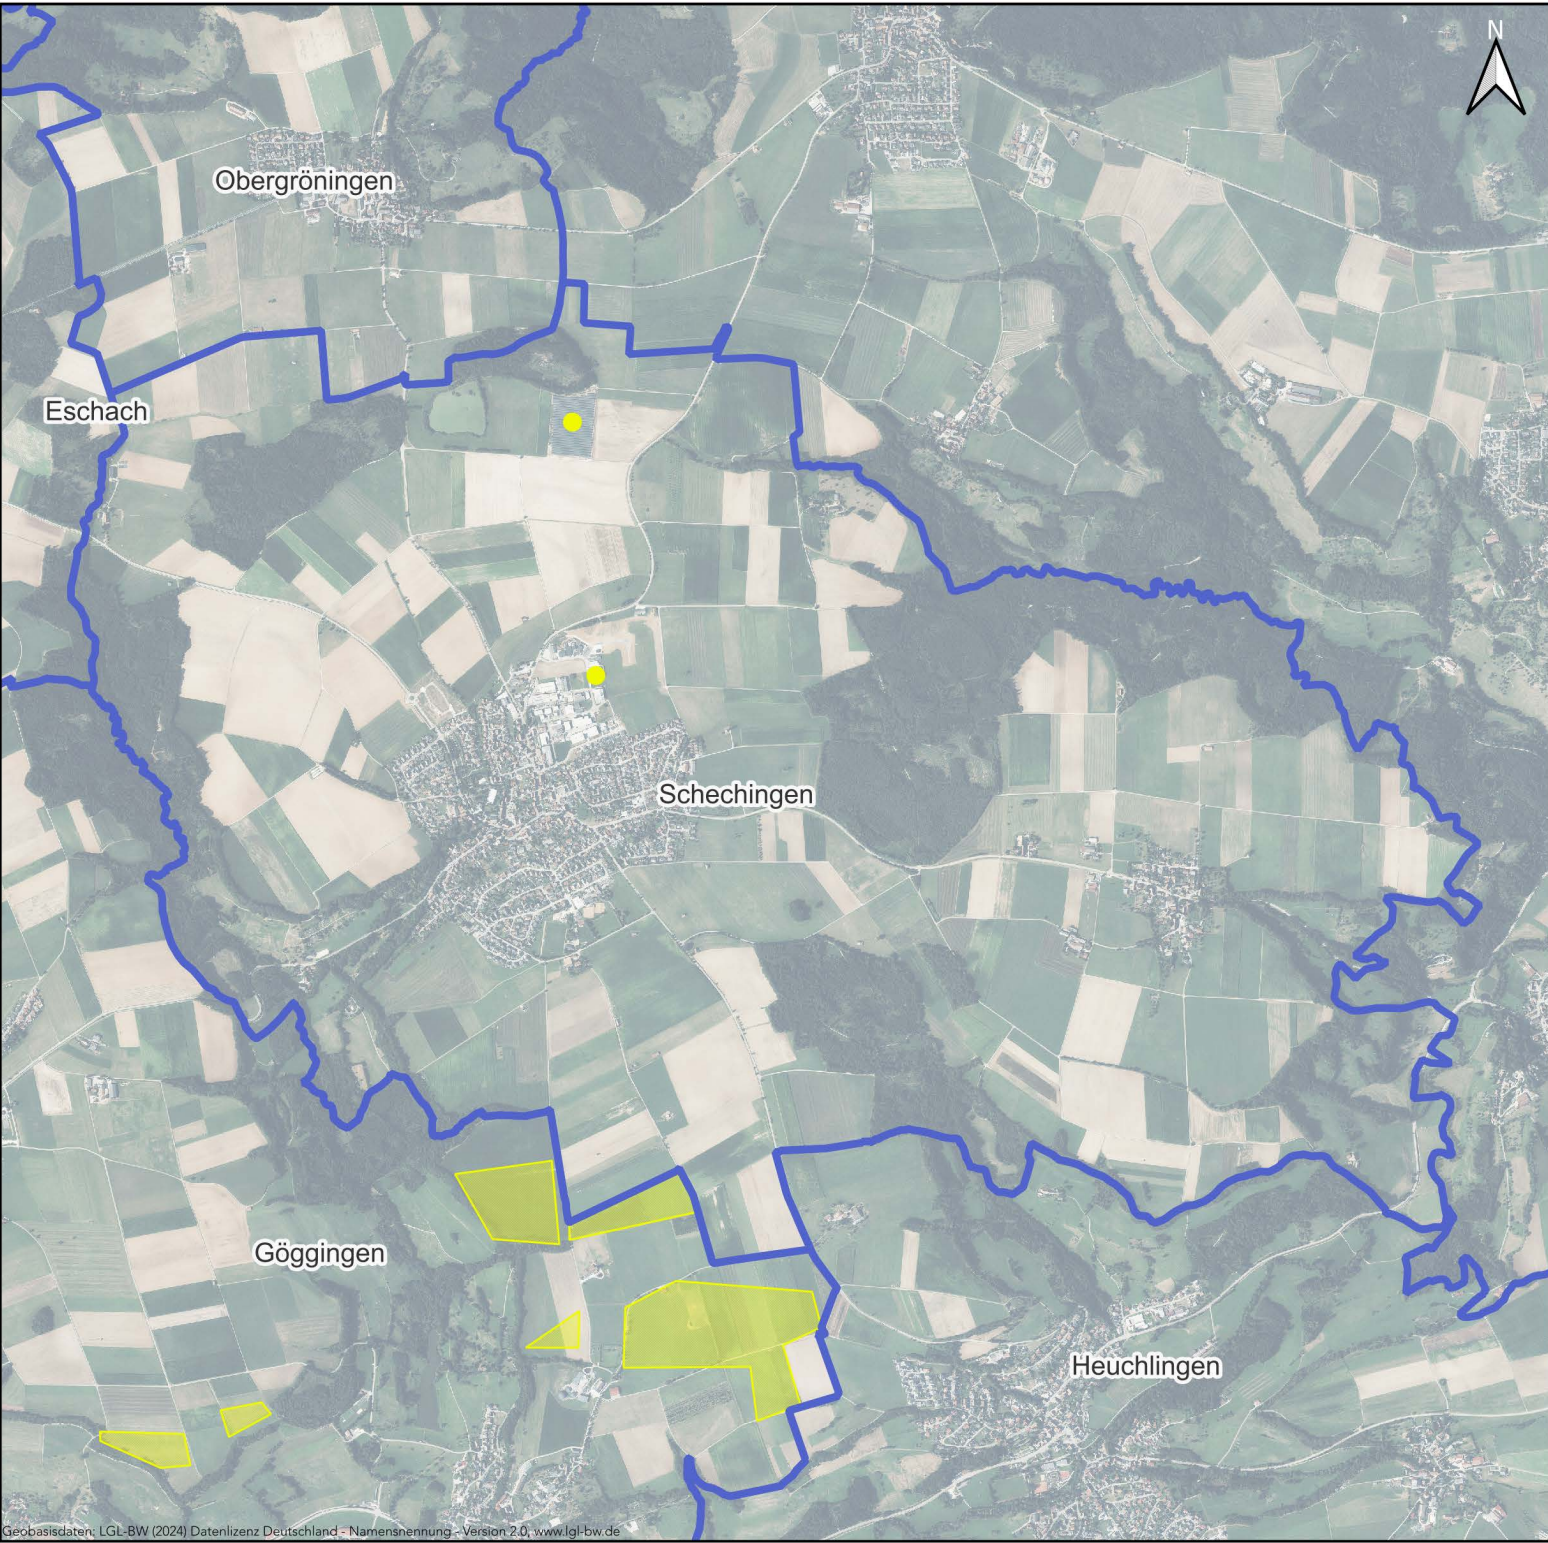

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Photovoltaik

Legende:

-  Gemeindegrenze
-  bestehende PV Freiflächenanlagen
-  PV Freiflächenpotenzial

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 340 680 1.020 1.360 m




MASSSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.10 Energieträger IST

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

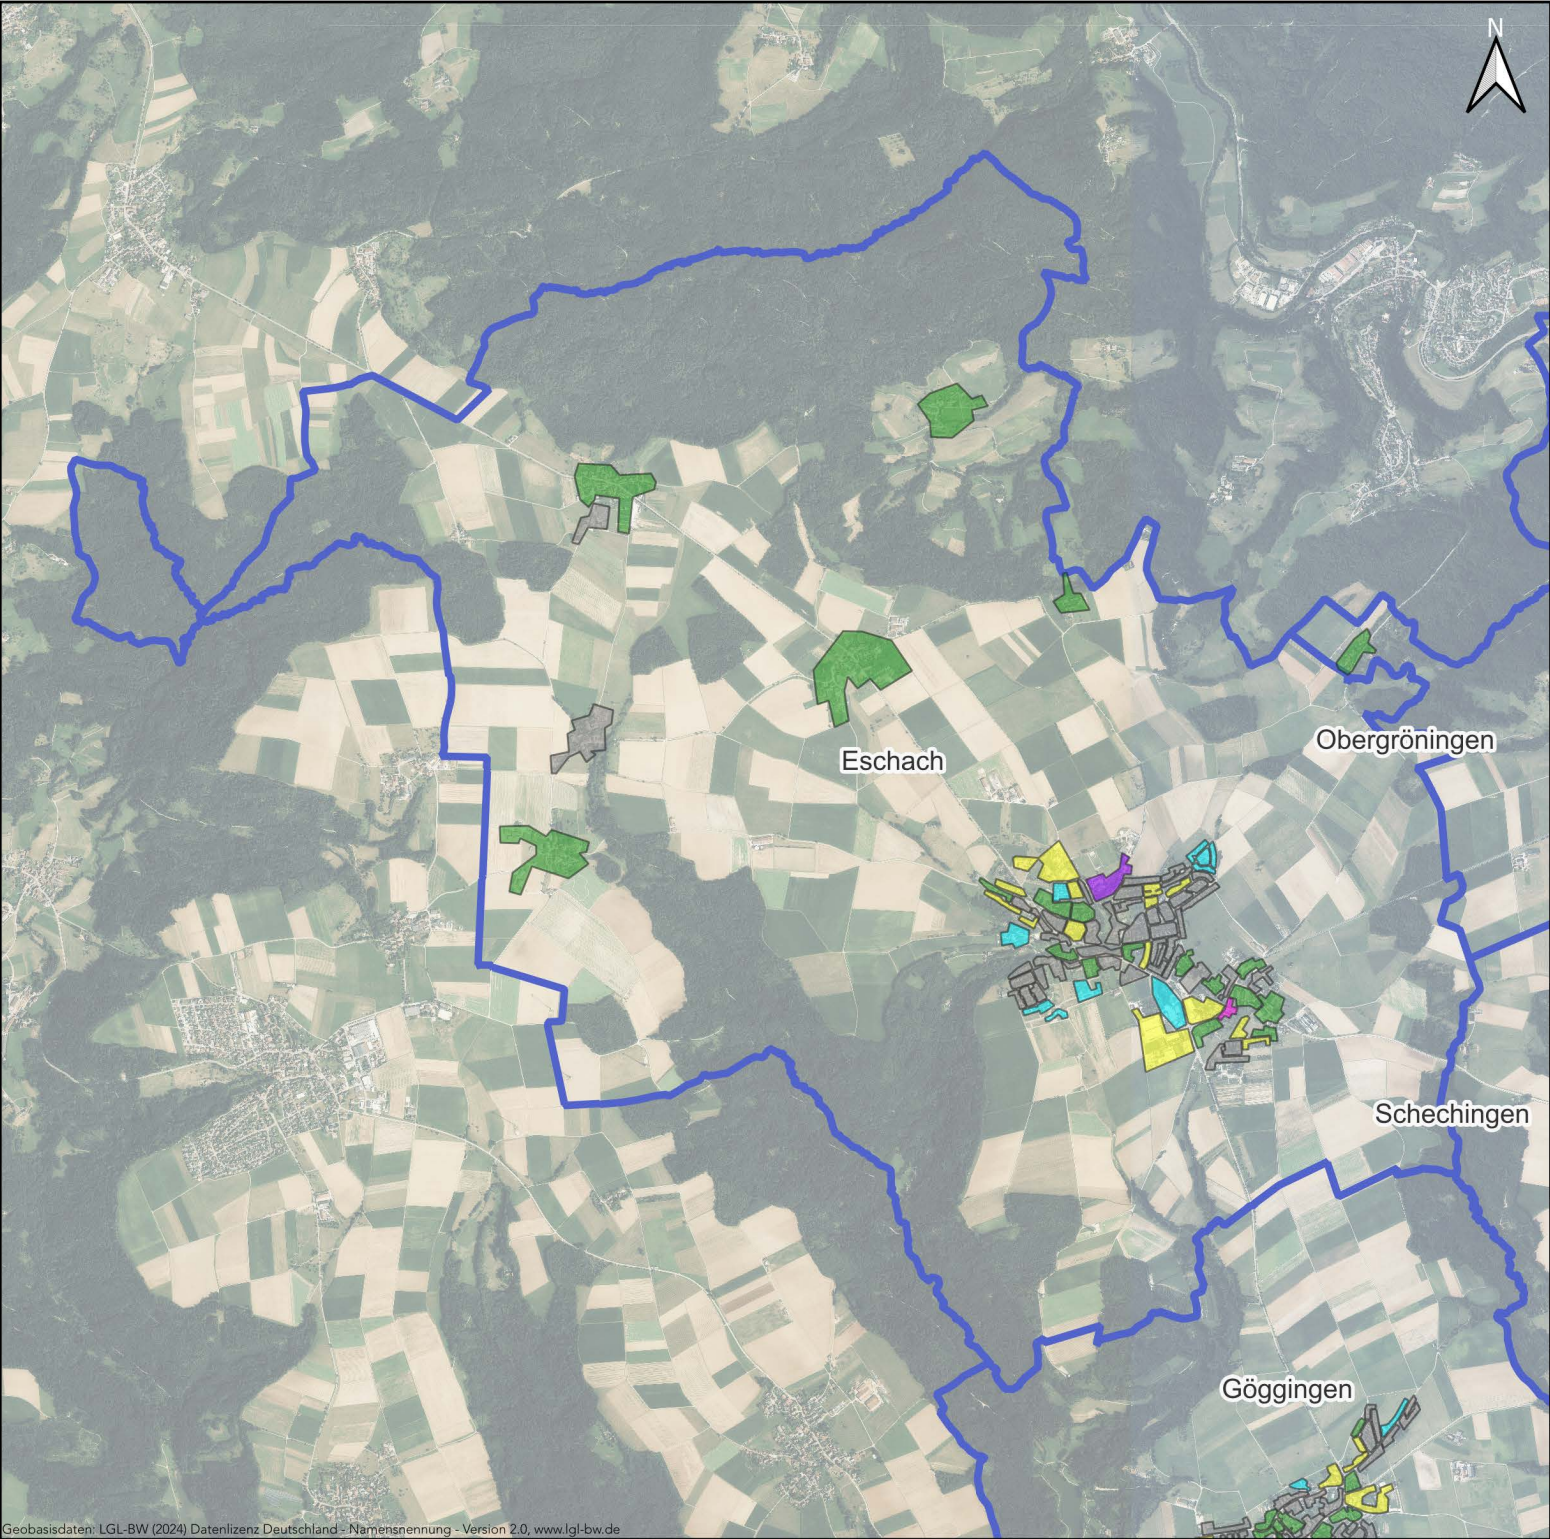

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Energieträger IST

Legende:

- Gemeindegrenze
- Energieträger_IST**
 - Erdgas
 - Erdöl
 - Biomasse
 - Wärmepumpe
 - Strom (direkt)
 - Kohle
 - Wärmenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach


**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 470 940 1.410 1.880 m



MASSSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

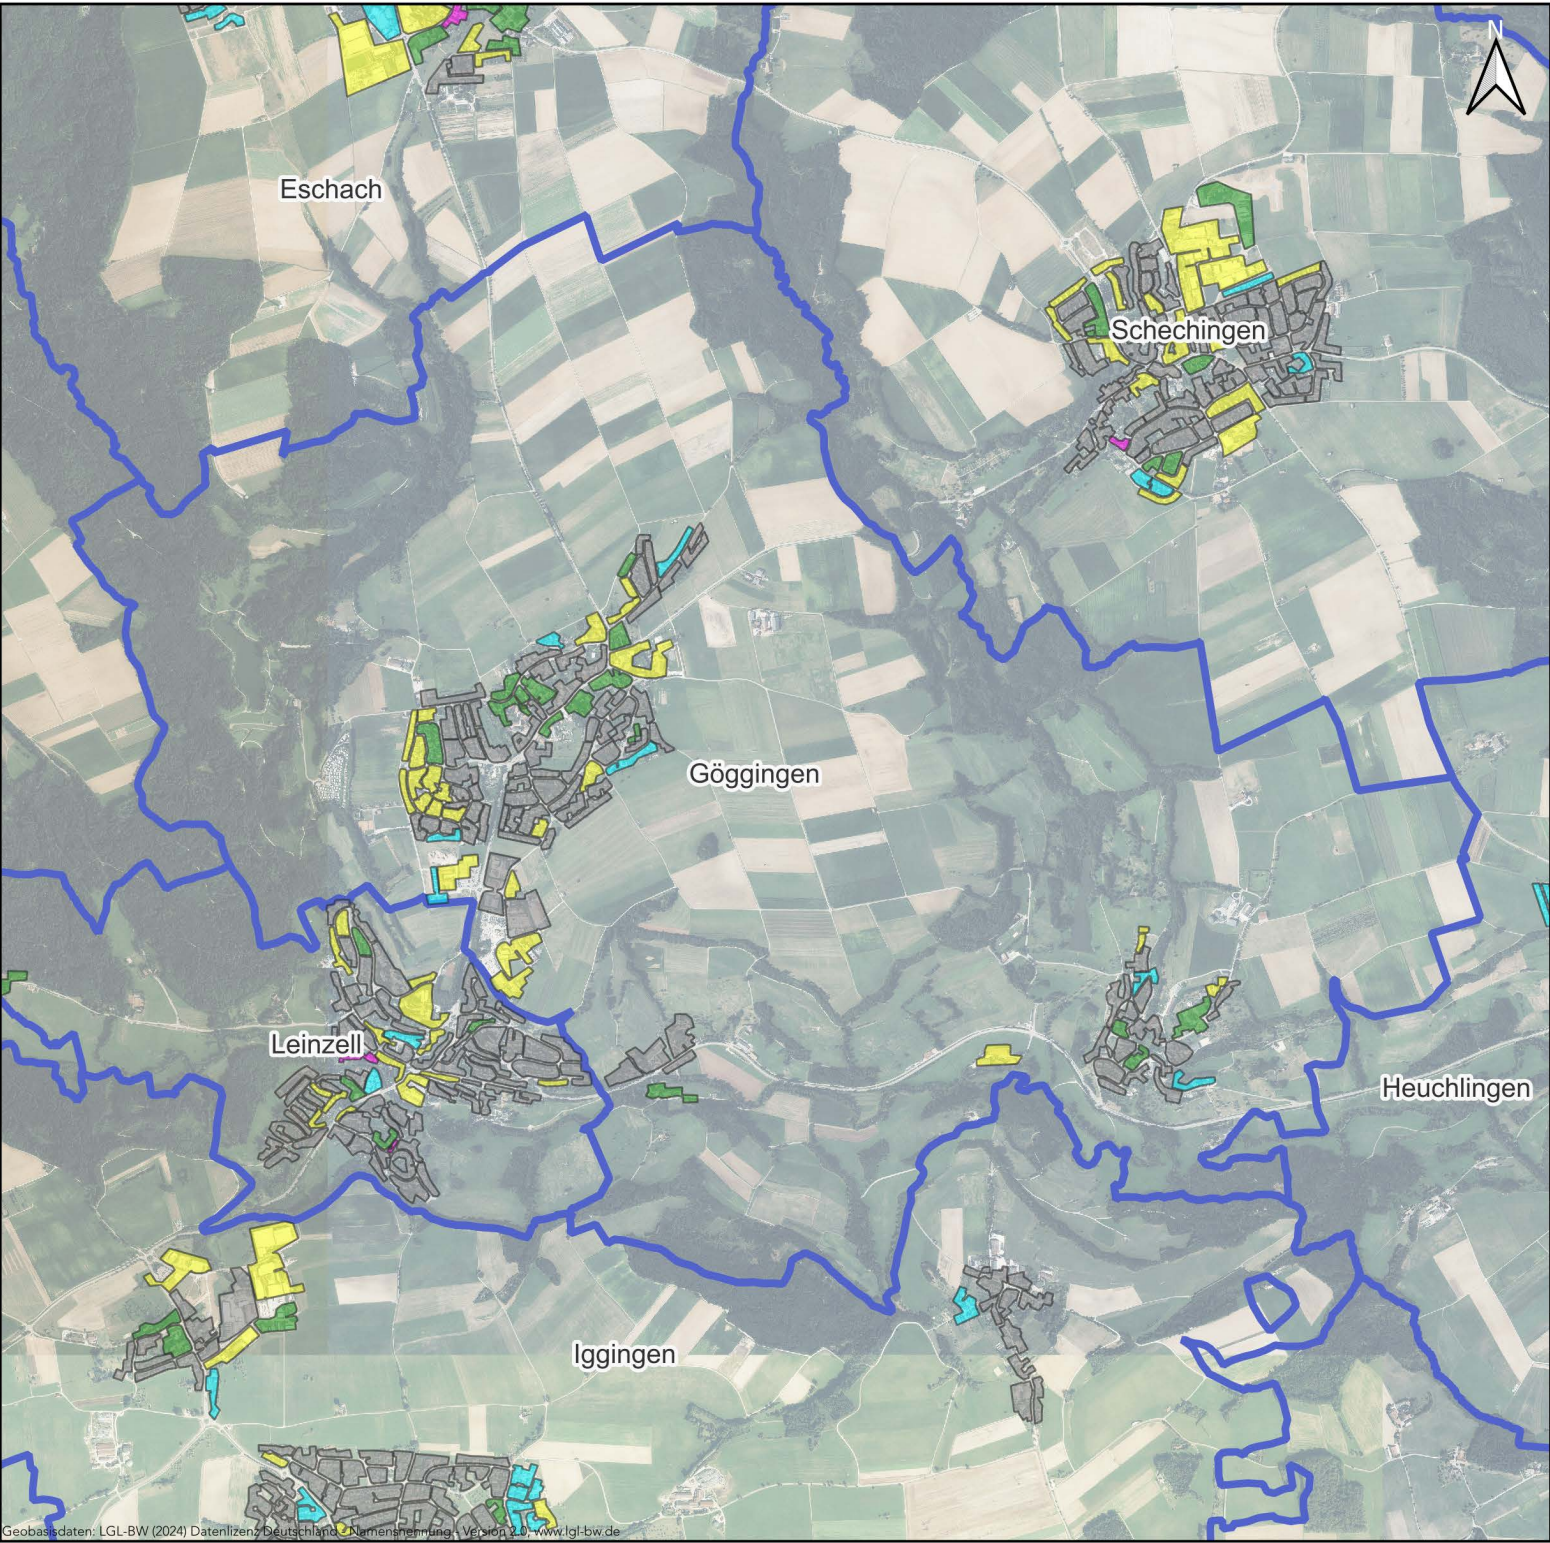

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Energieträger IST

Legende:

 Gemeindegrenze

Energieträger_IST

-  Erdgas
-  Erdöl
-  Biomasse
-  Wärmepumpe
-  Strom (direkt)
-  Kohle
-  Wärmenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen


**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 350 700 1.050 1.400 m



MASSSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

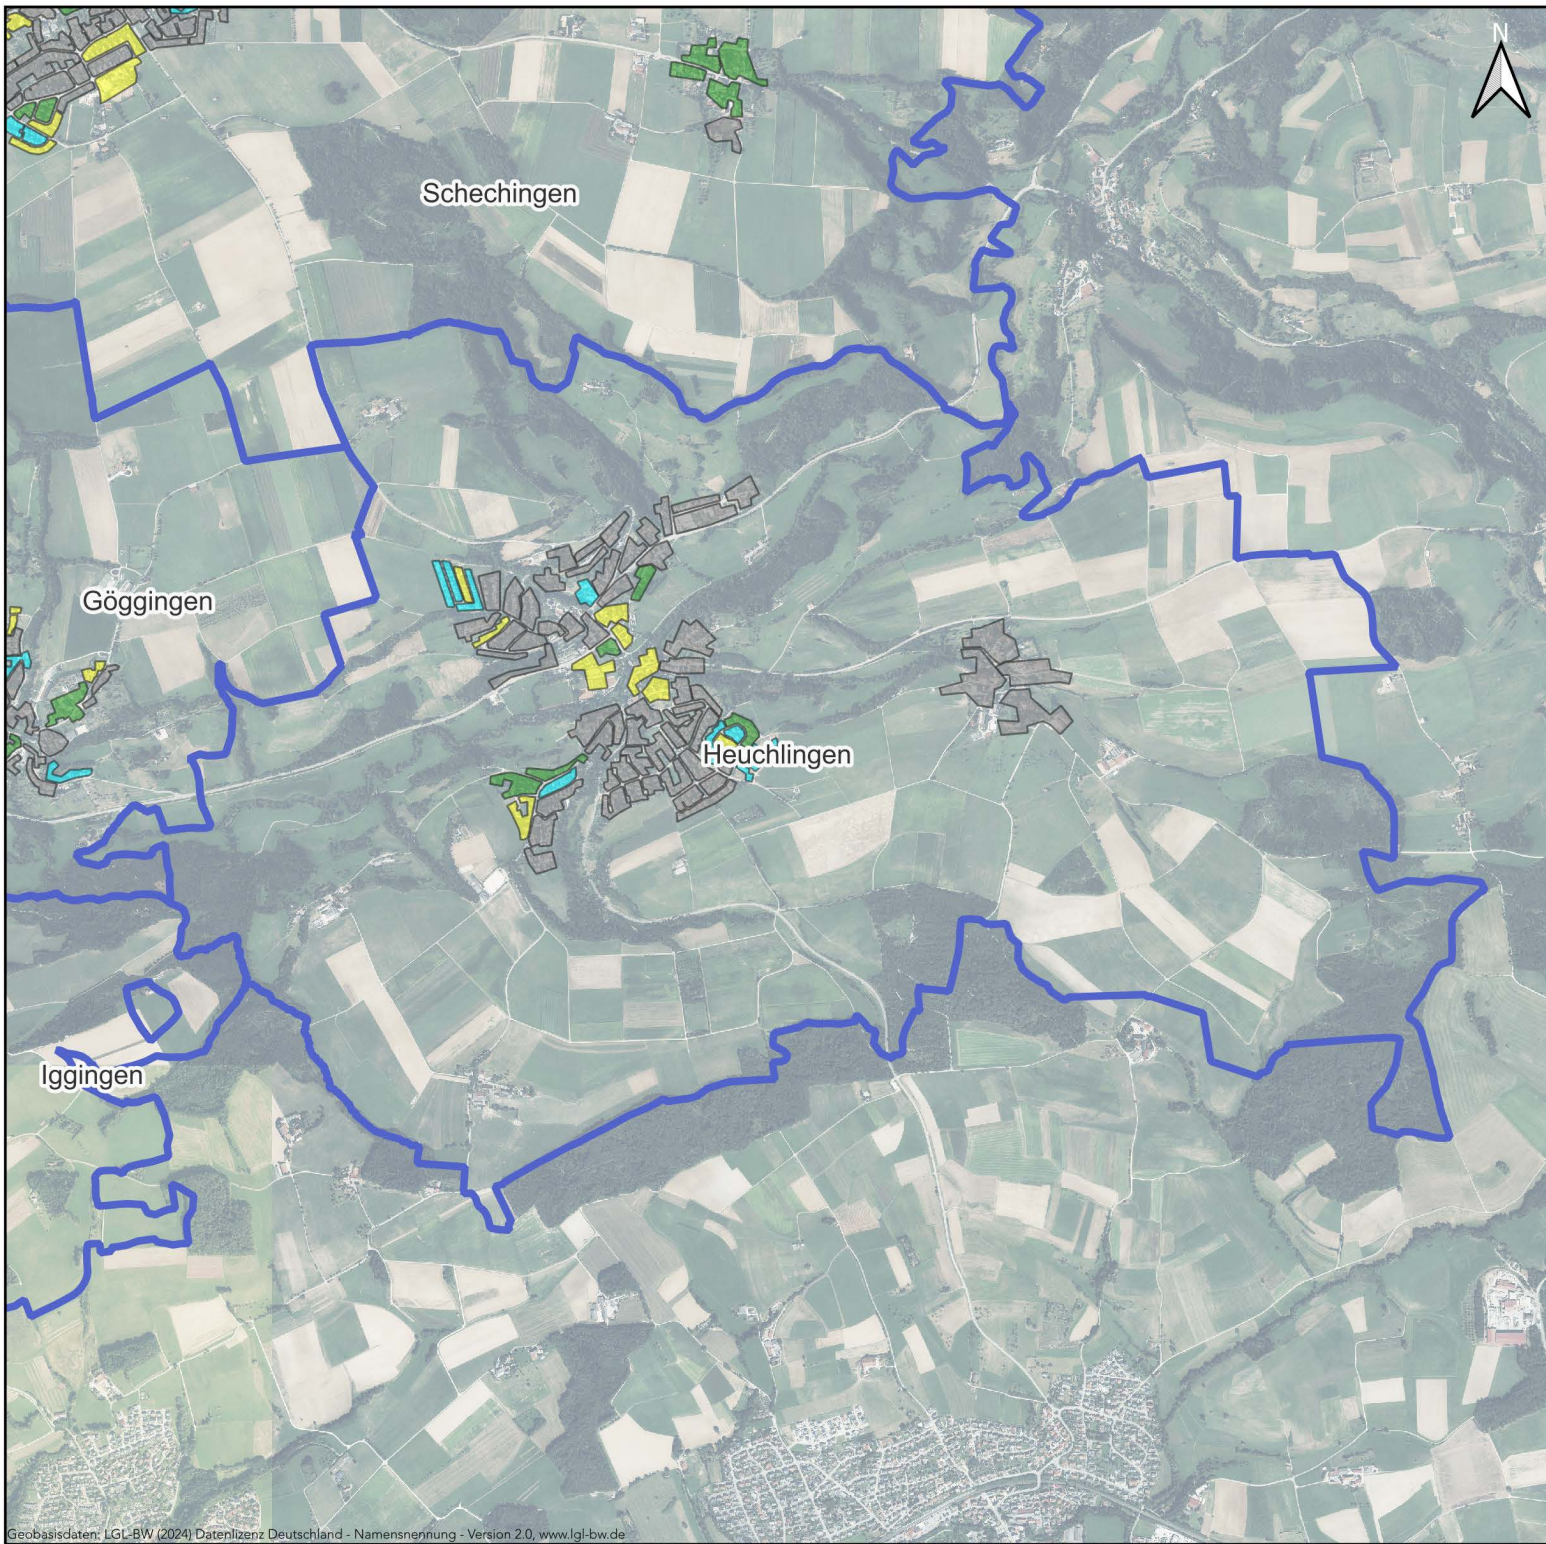

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Energieträger IST


Legende:

-  Gemeindegrenze
- Energieträger_IST
 -  Erdgas
 -  Erdöl
 -  Biomasse
 -  Wärmepumpe
 -  Strom (direkt)
 -  Kohle
 -  Wärmenetz


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Heuchlingen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSSTAB	1:26.749
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

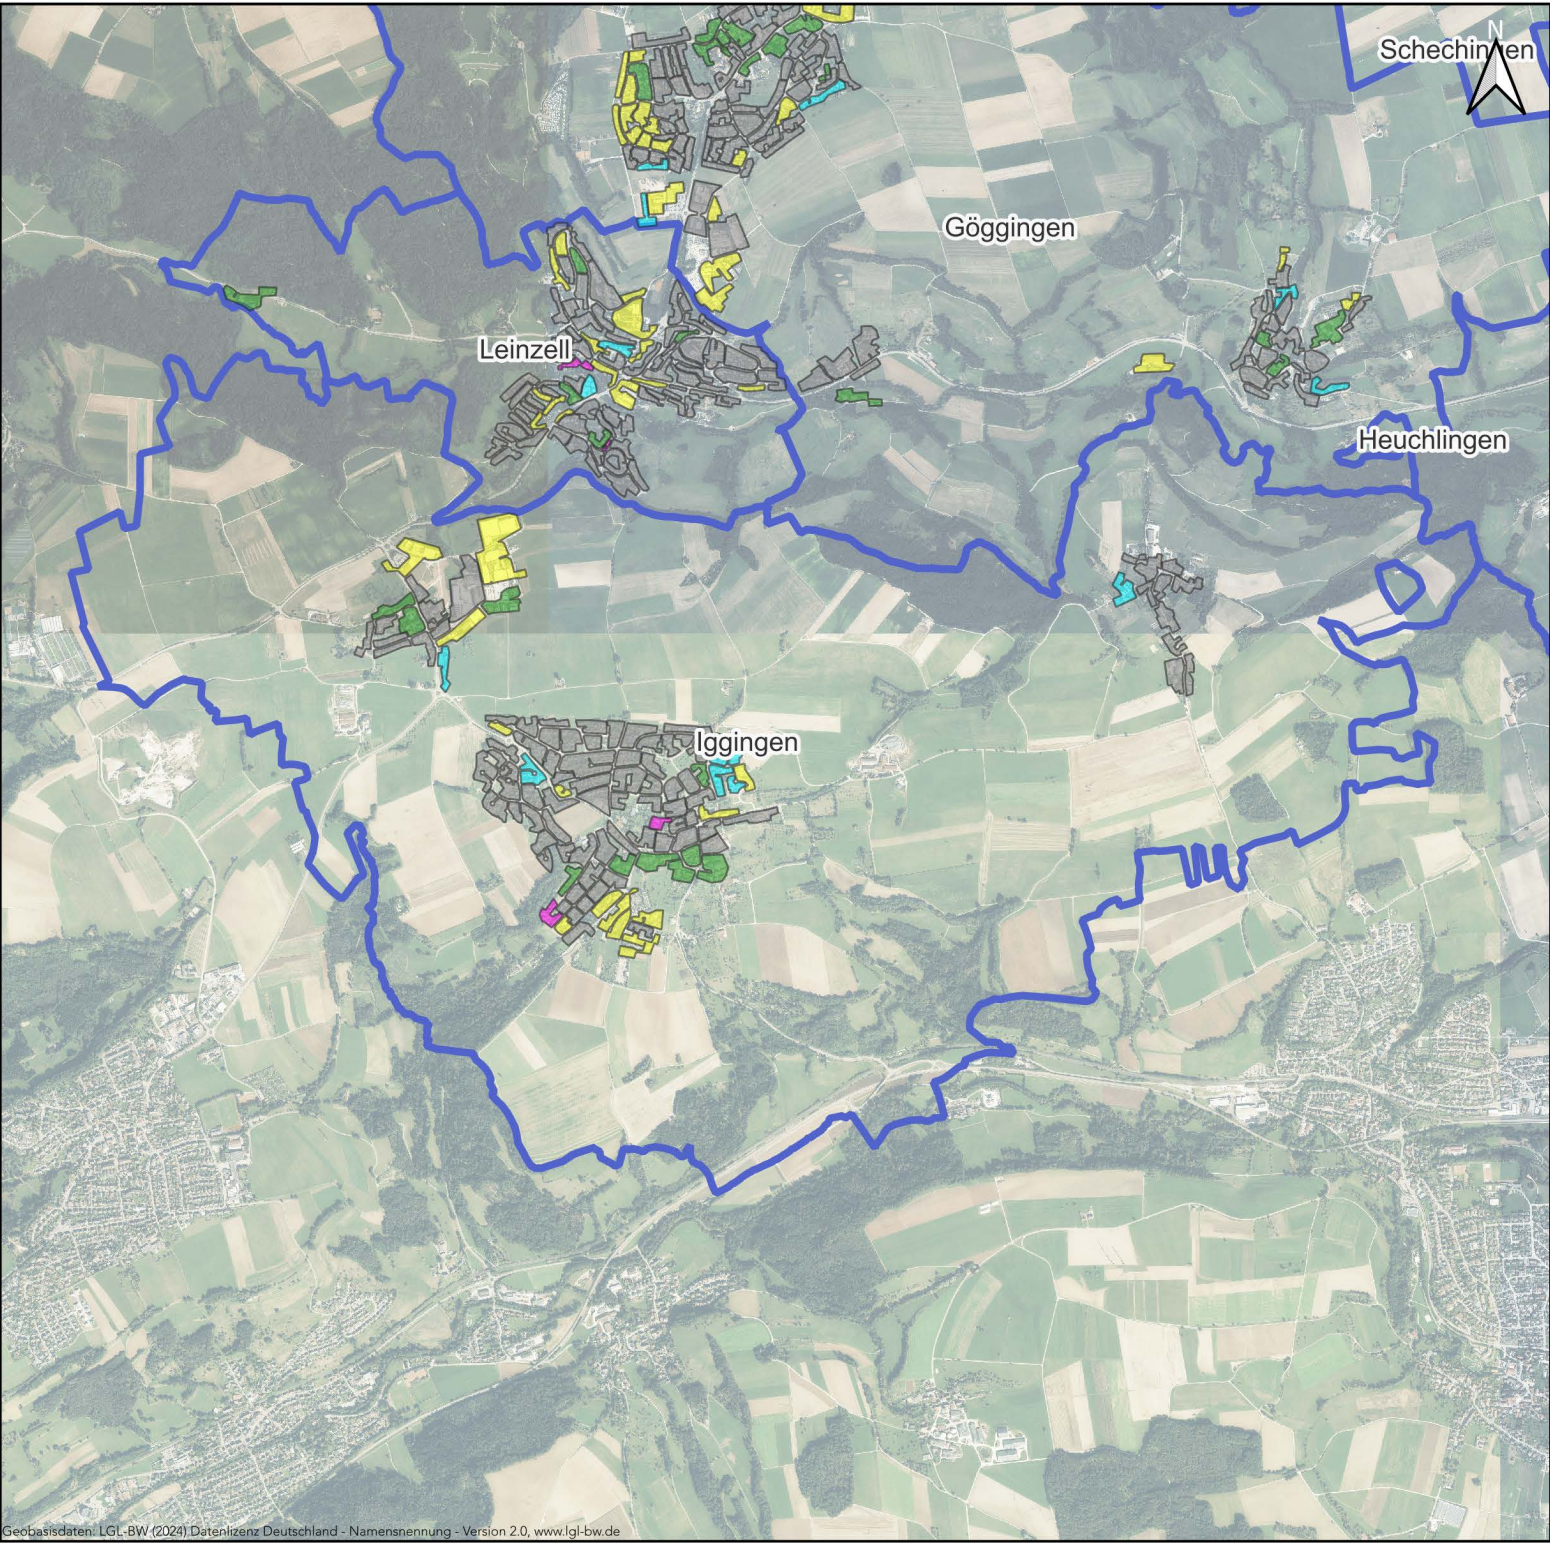

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Energieträger IST

Legende:

Gemeindegrenze

Energieträger_IST

Erdgas

Erdöl

Biomasse

Wärmepumpe

Strom (direkt)

Kohle

Wärmenetz

Bundesland

Baden-Württemberg

Landkreis

Ostalbkreis

Gemeinde

Iggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB

1:31.764

KOORDINATENSYSTEM

ETRS89 / UTM zone 32N

PROJEKTDAT

FH_neu.qgz

SEITENGRÖSSE


297 x 210 mm

ERSTELLT AM

29.05.2026

BEARBEITER

Serena Junge

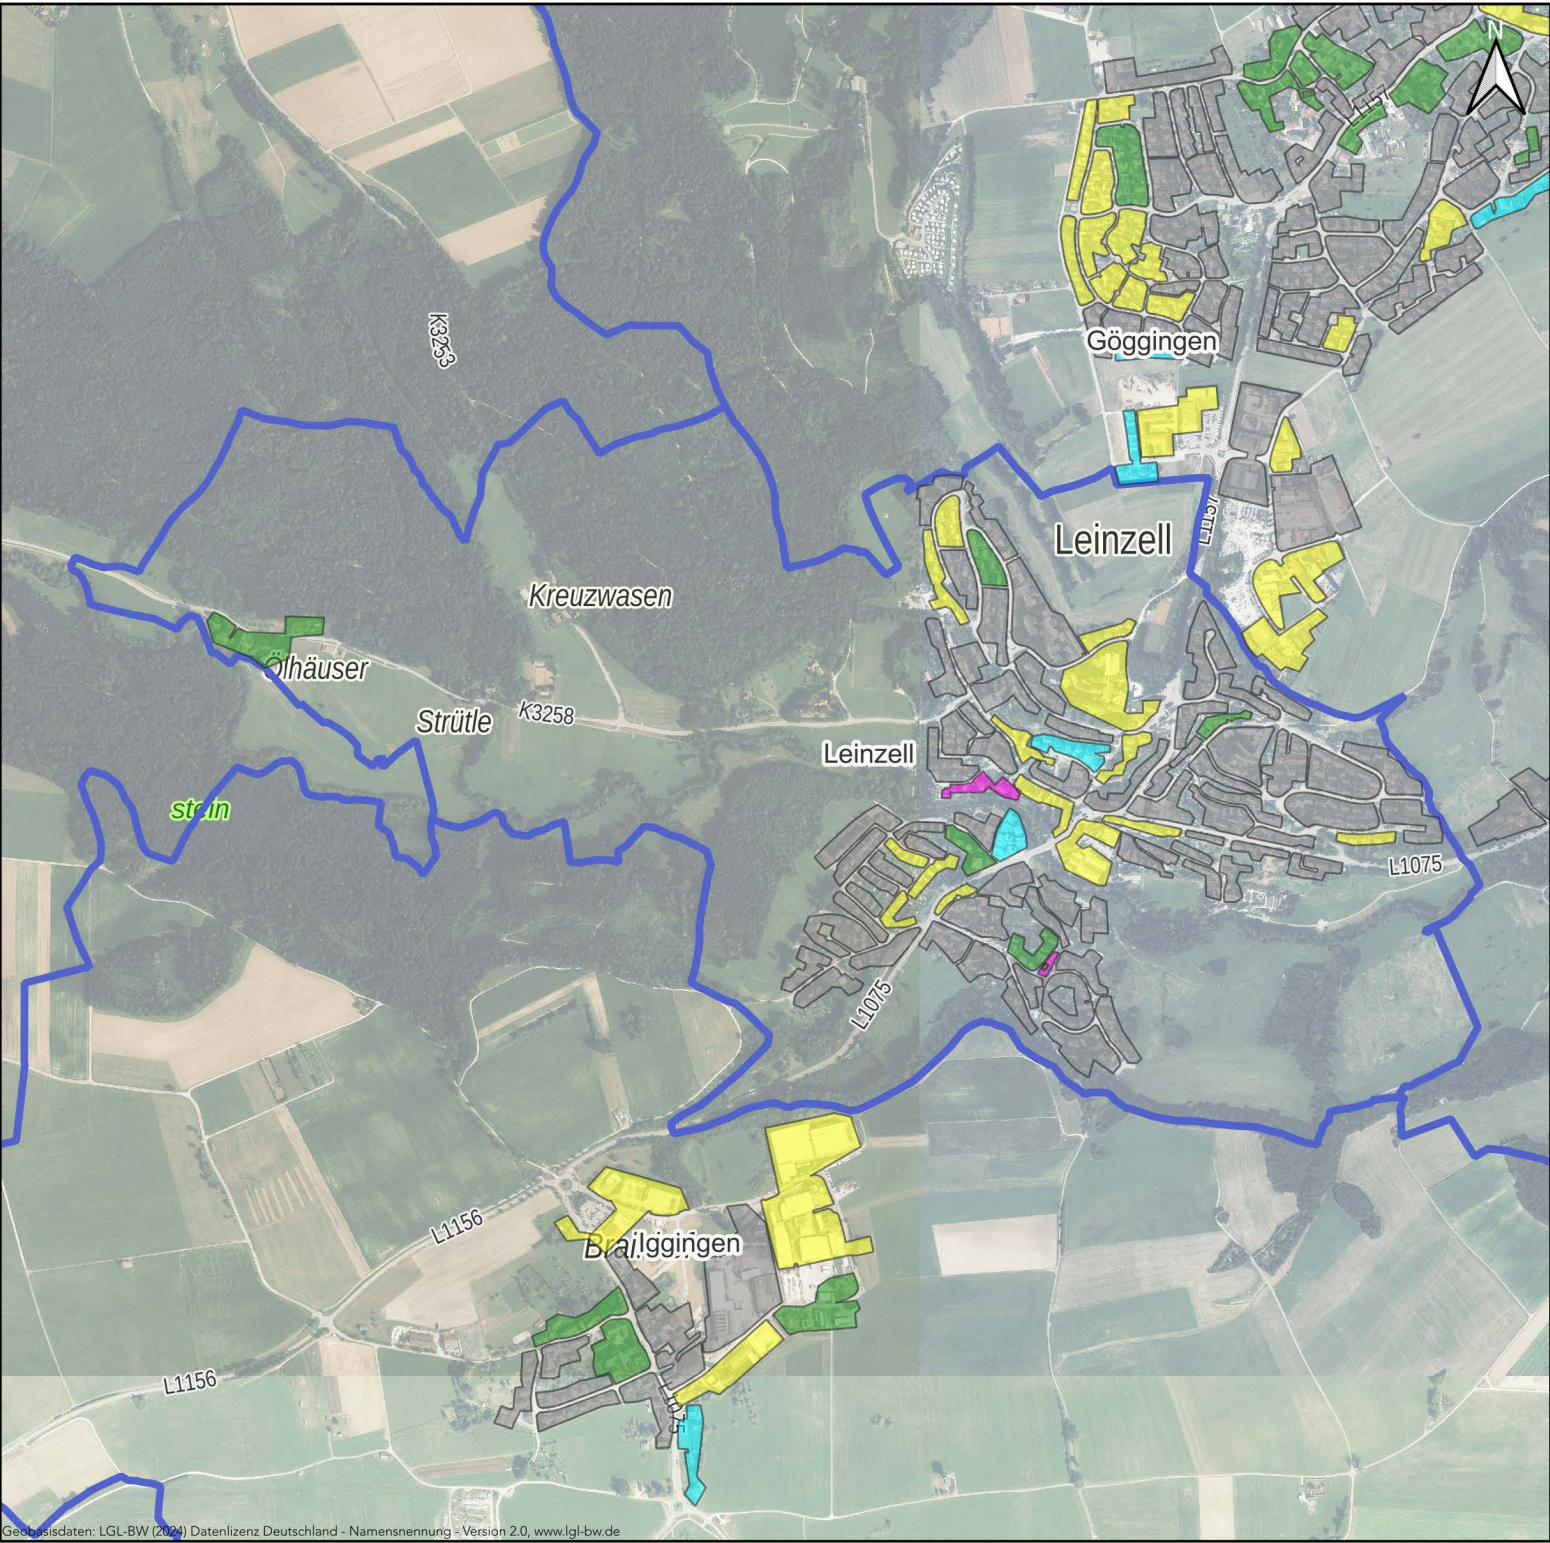

Legende:

Gemeindegrenze

Energieträger_IST

- Erdgas
- Erdöl
- Biomasse
- Wärmepumpe
- Strom (direkt)
- Kohle
- Wärmenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell


**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0180360540720 m



MASSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

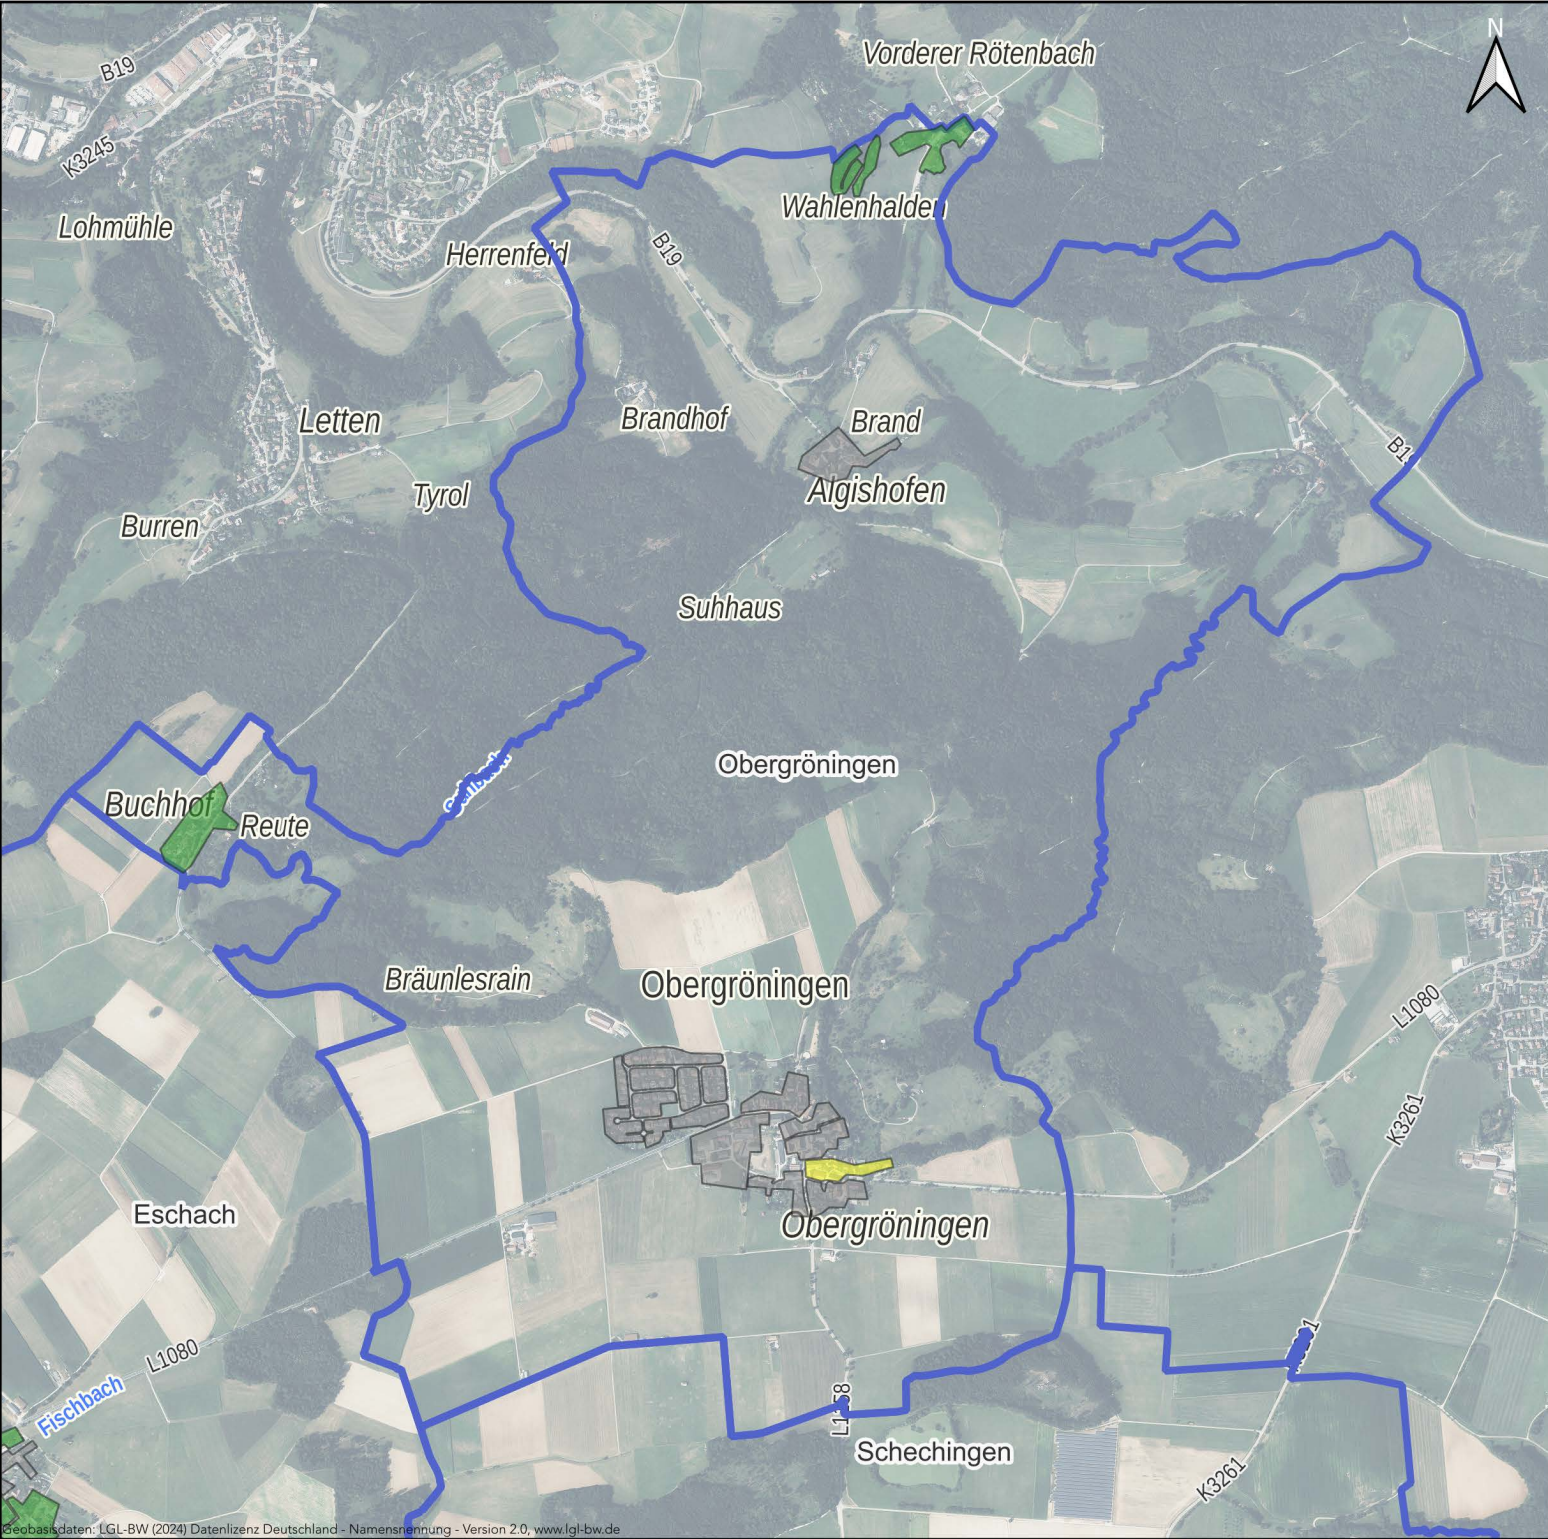

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Energieträger IST

Legende:

- Gemeindegrenze
- Energieträger_IST
 - Erdgas
 - Erdöl
 - Biomasse
 - Wärmepumpe
 - Strom (direkt)
 - Kohle
 - Wärmenetz


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

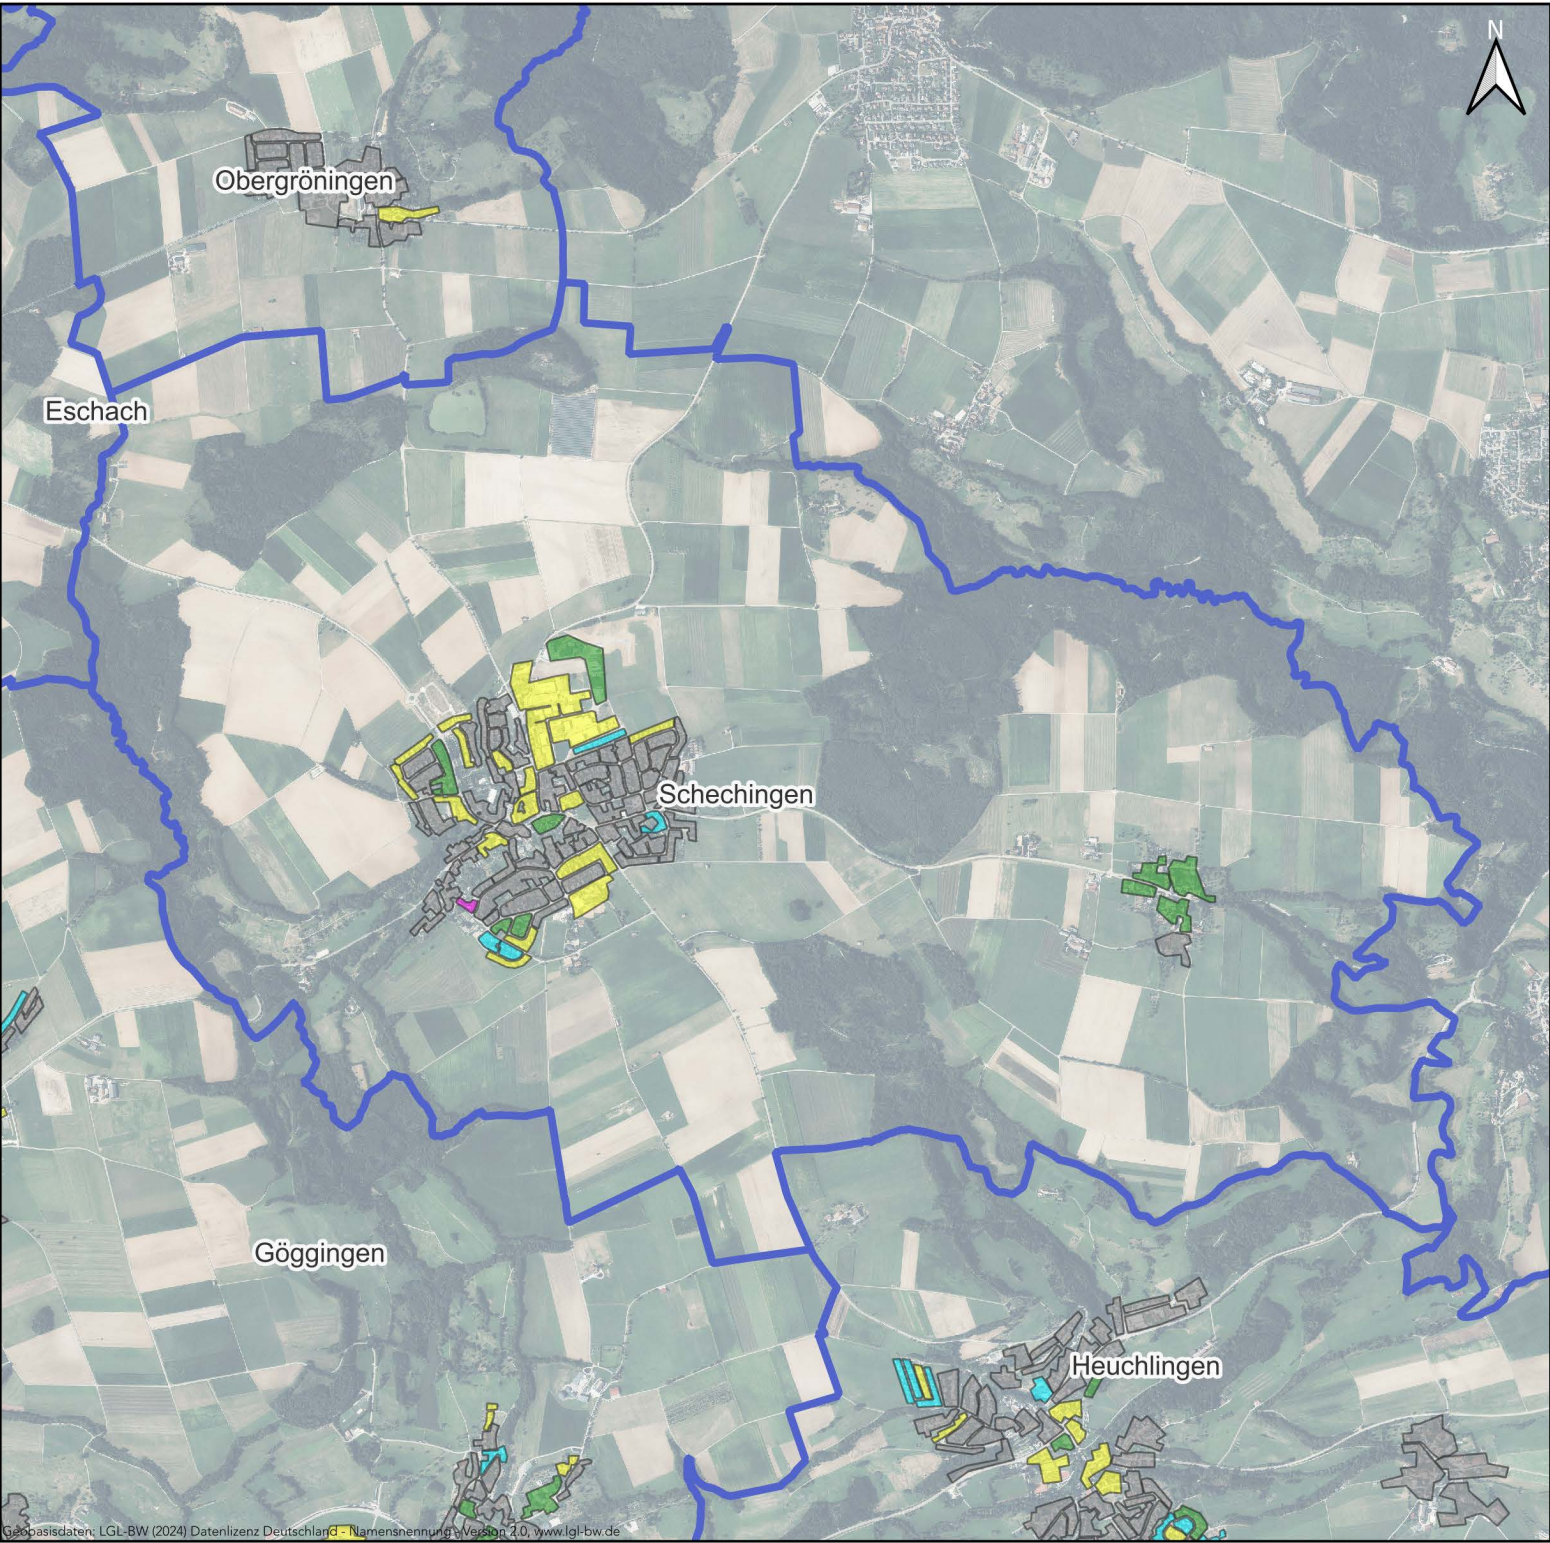

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Energieträger IST

Legende:

- Gemeindegrenze
- Energieträger_IST**
 - Erdgas
 - Erdöl
 - Biomasse
 - Wärmepumpe
 - Strom (direkt)
 - Kohle
 - Wärmenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen



GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

03406801.0201.360 m




MASSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.11 Eignungsgebiete

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

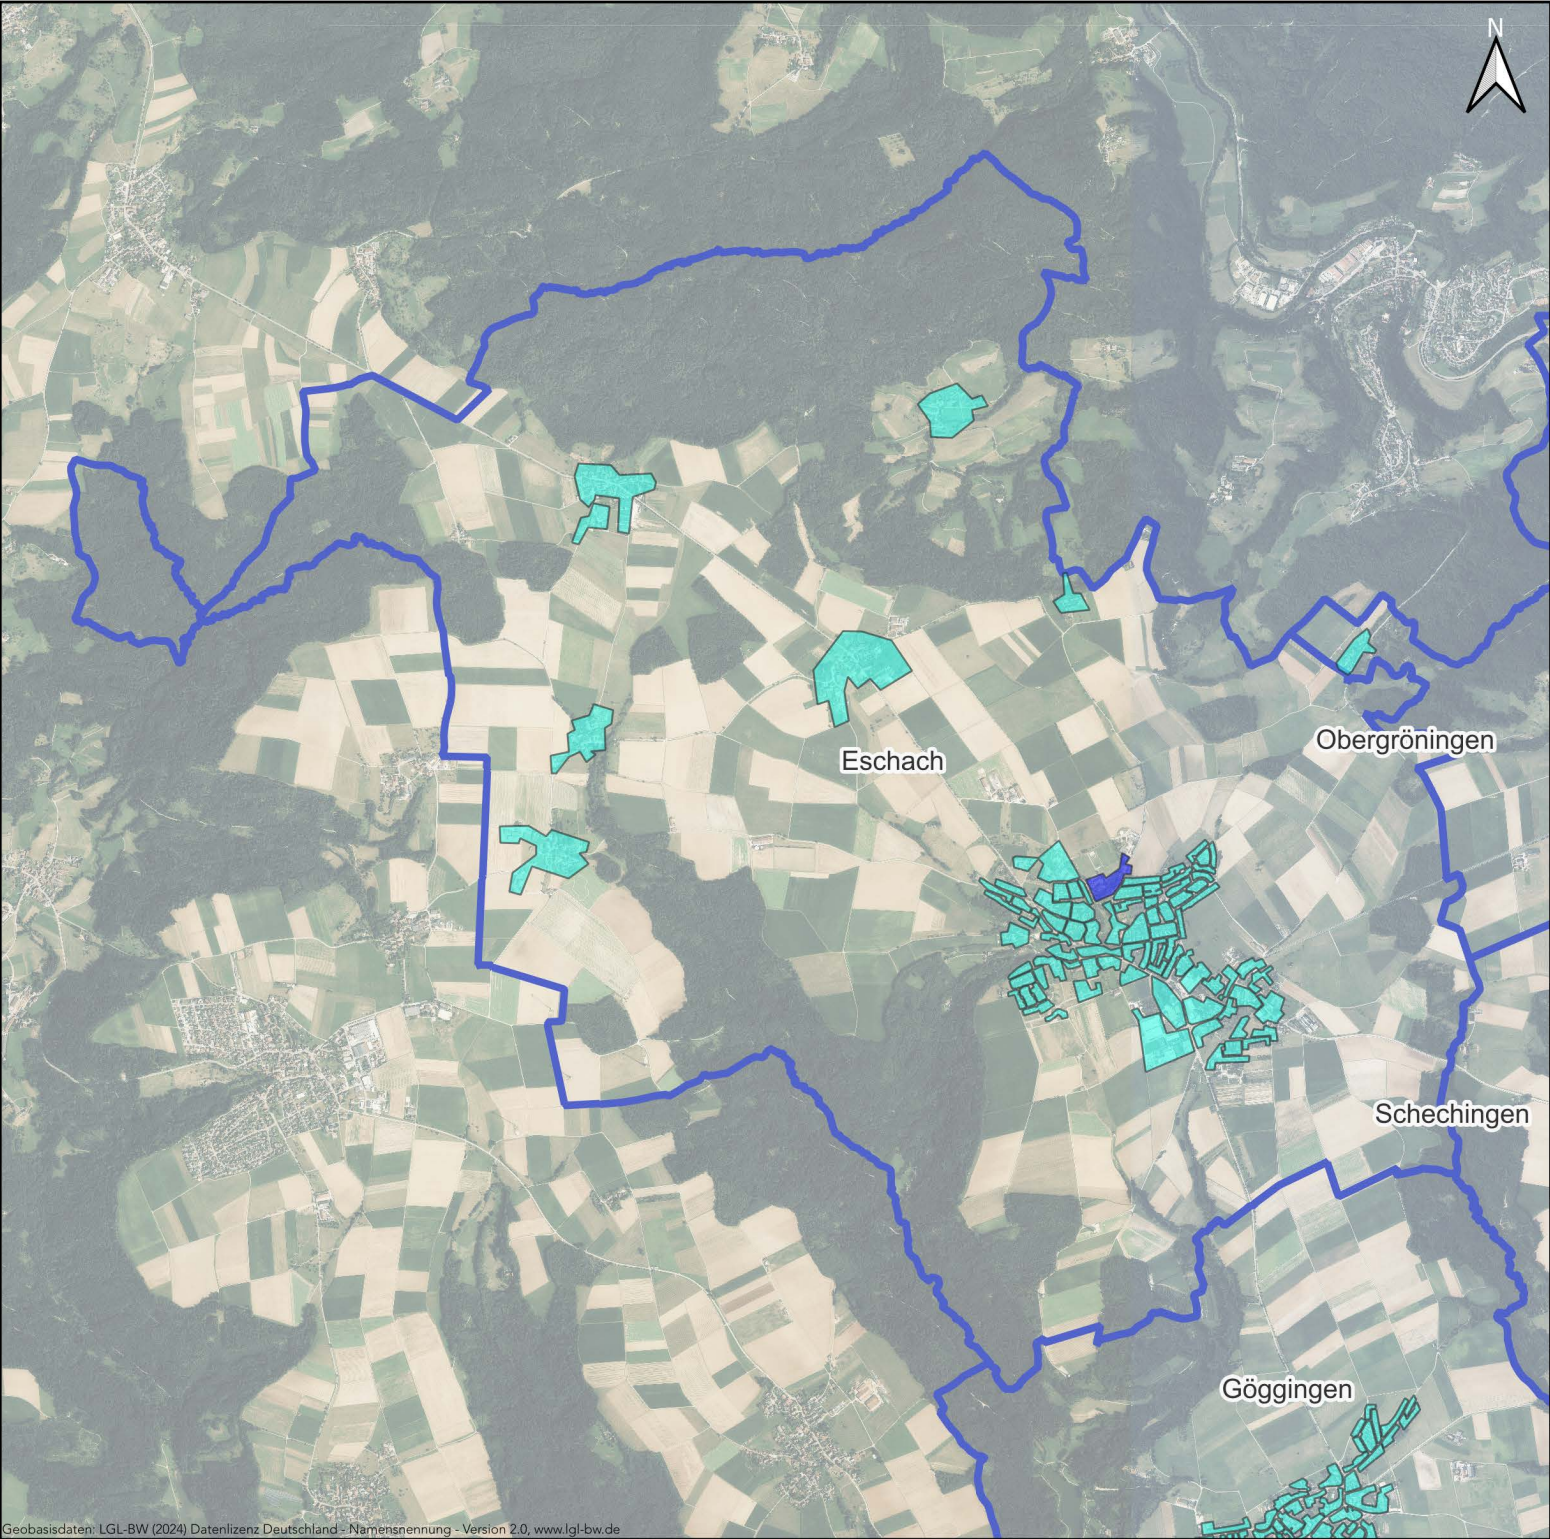

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Eignungsgebiete

Legende:

-  Gemeindegrenze
- Eignungsgebiete**
 -  Einzelversorgung
 -  Wärmenetz
 -  Wärmenetzverdichtung
 -  Gebäudenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach


**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 470 940 1.410 1.880 m



MASSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

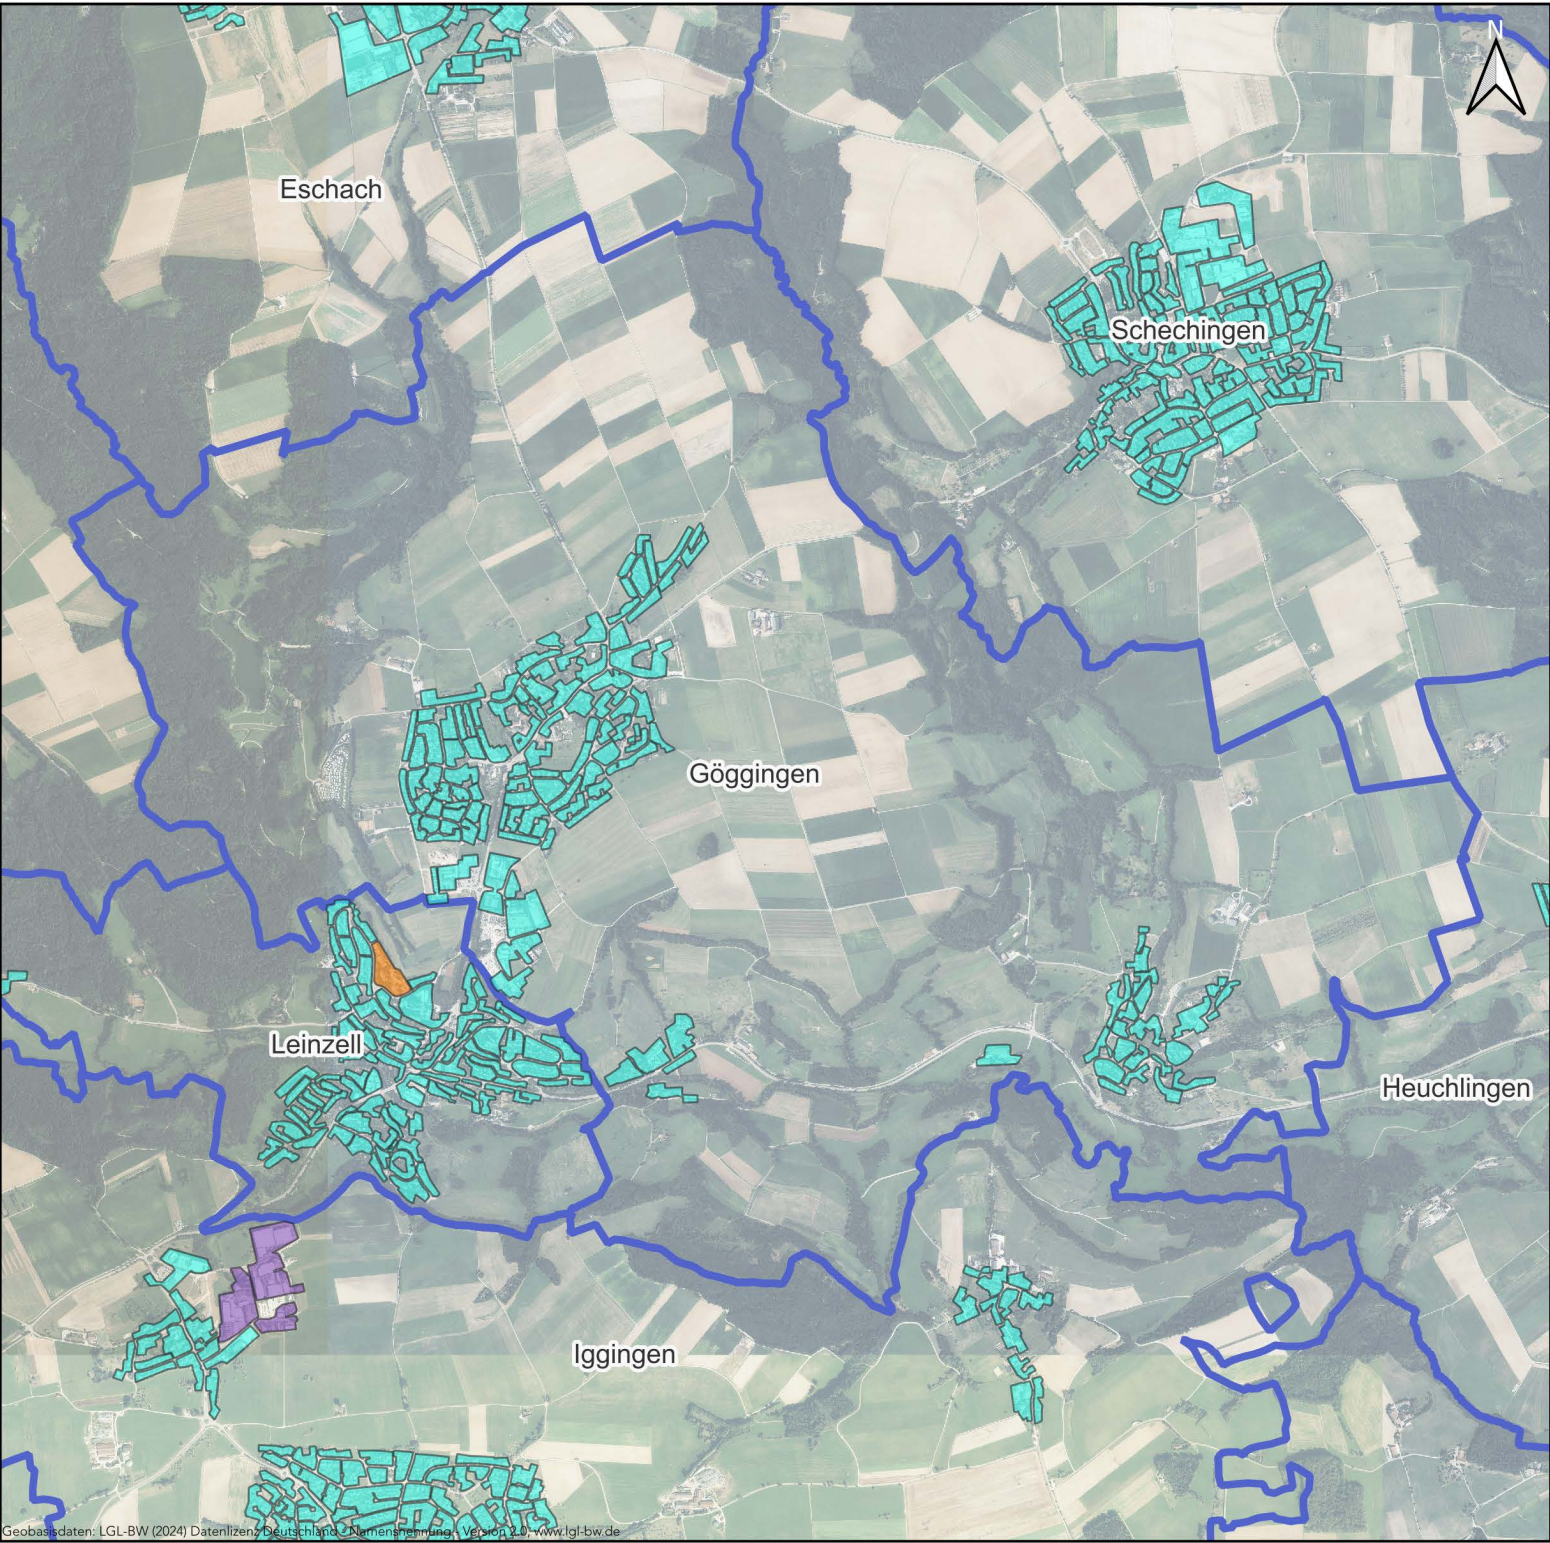

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Eignungsgebiete

Legende:

Gemeindegrenze

Eignungsgebiete

Einzelversorgung

Wärmenetz

Wärmenetzverdichtung

Gebäudenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung, Version 2.0 - www.lgl-bw.de

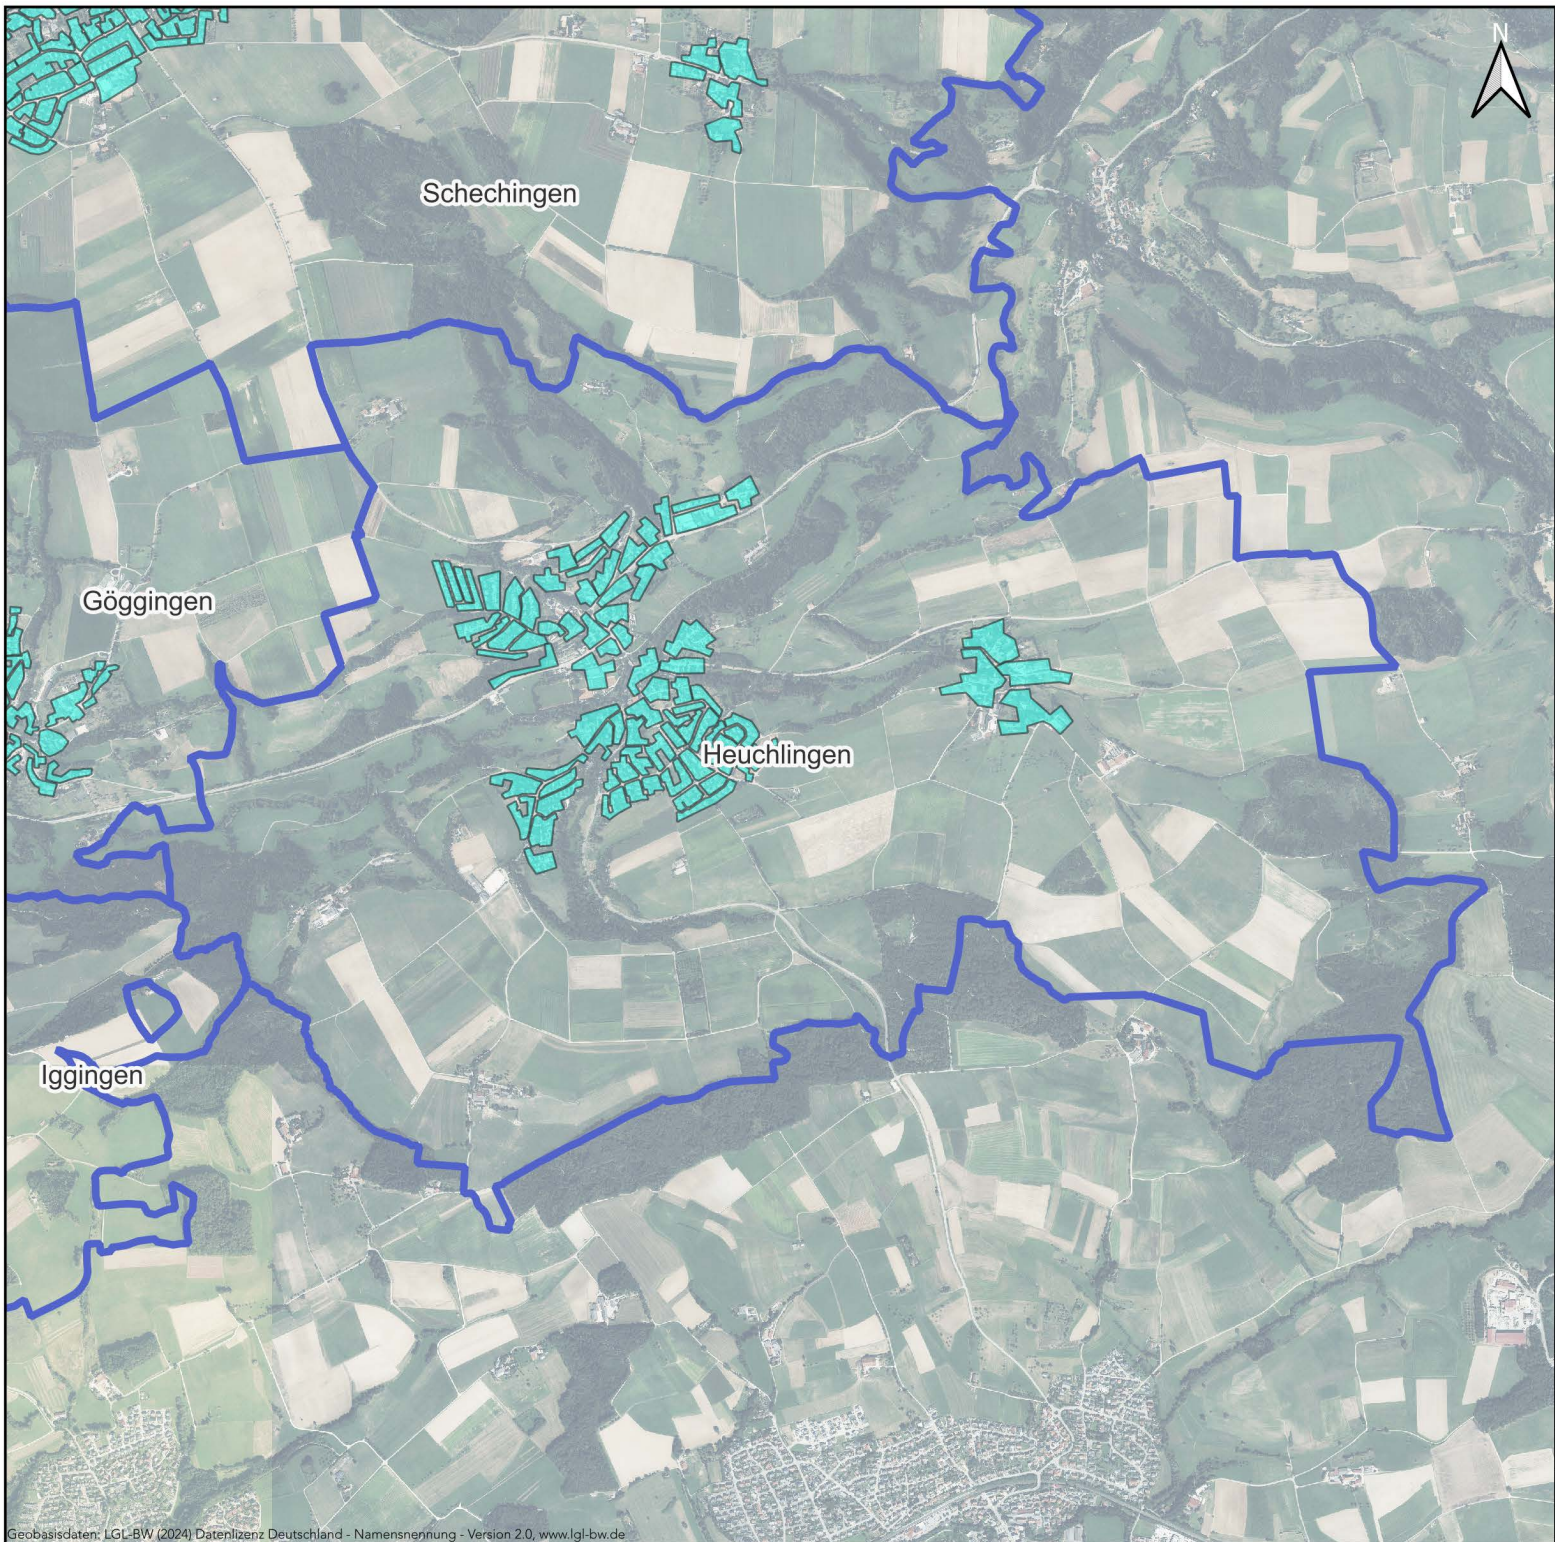

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Eignungsgebiete

Legende:

-  Gemeindegrenze
- Eignungsgebiete**
 -  Einzelversorgung
 -  Wärmenetz
 -  Wärmenetzverdichtung
 -  Gebäudenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Heuchlingen


**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 330 660 990 1.320 m



MASSTAB	1:26.749
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

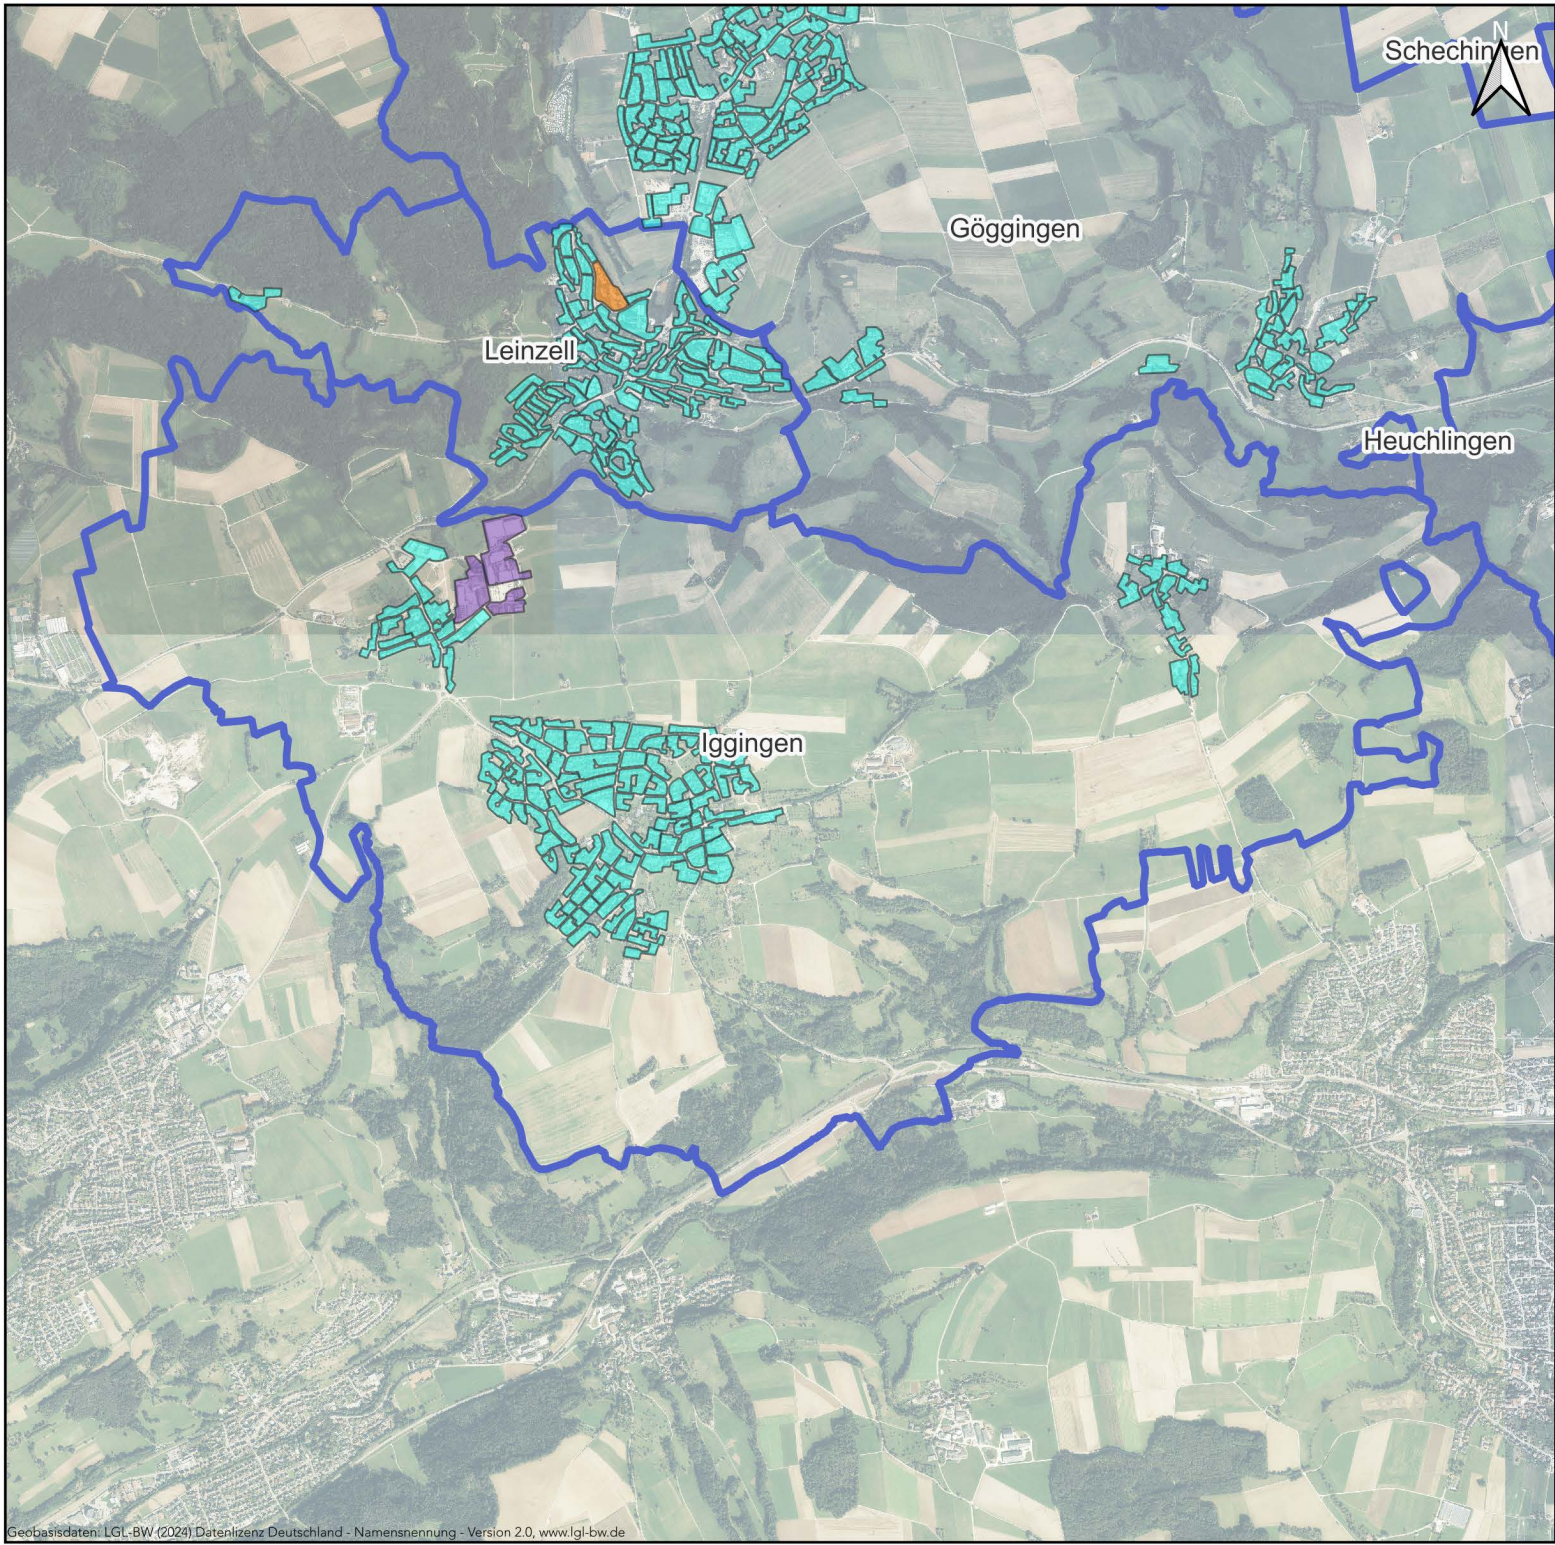

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Eignungsgebiete

Legende:

Gemeindegrenze

Eignungsgebiete

Einzelversorgung

Wärmenetz

Wärmenetzverdichtung

Gebäudenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

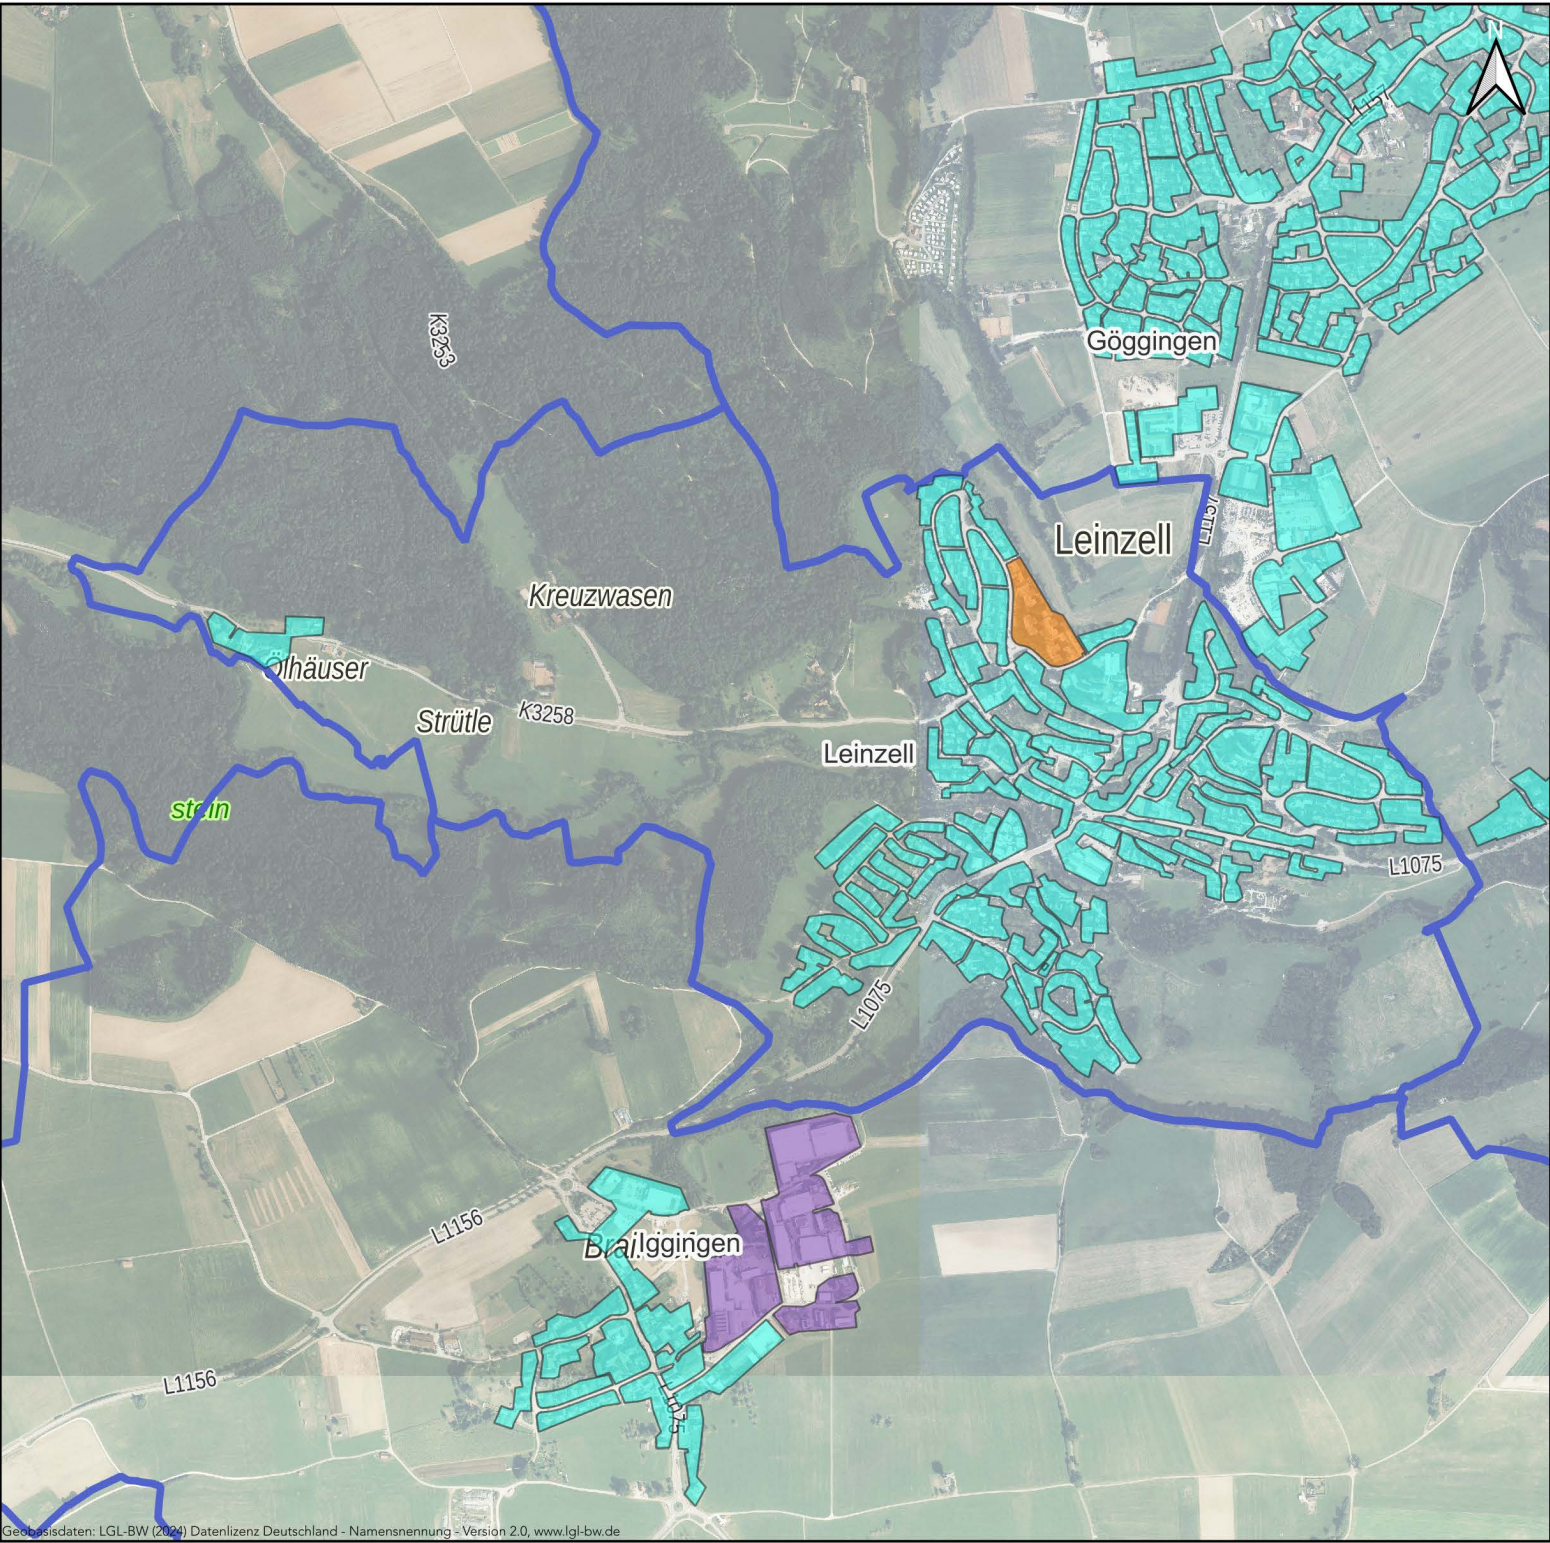

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Eignungsgebiete

Legende:

Gemeindegrenze

Eignungsgebiete

Einzelversorgung

Wärmenetz

Wärmenetzverdichtung

Gebäudenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

0180360540720 m

MASSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

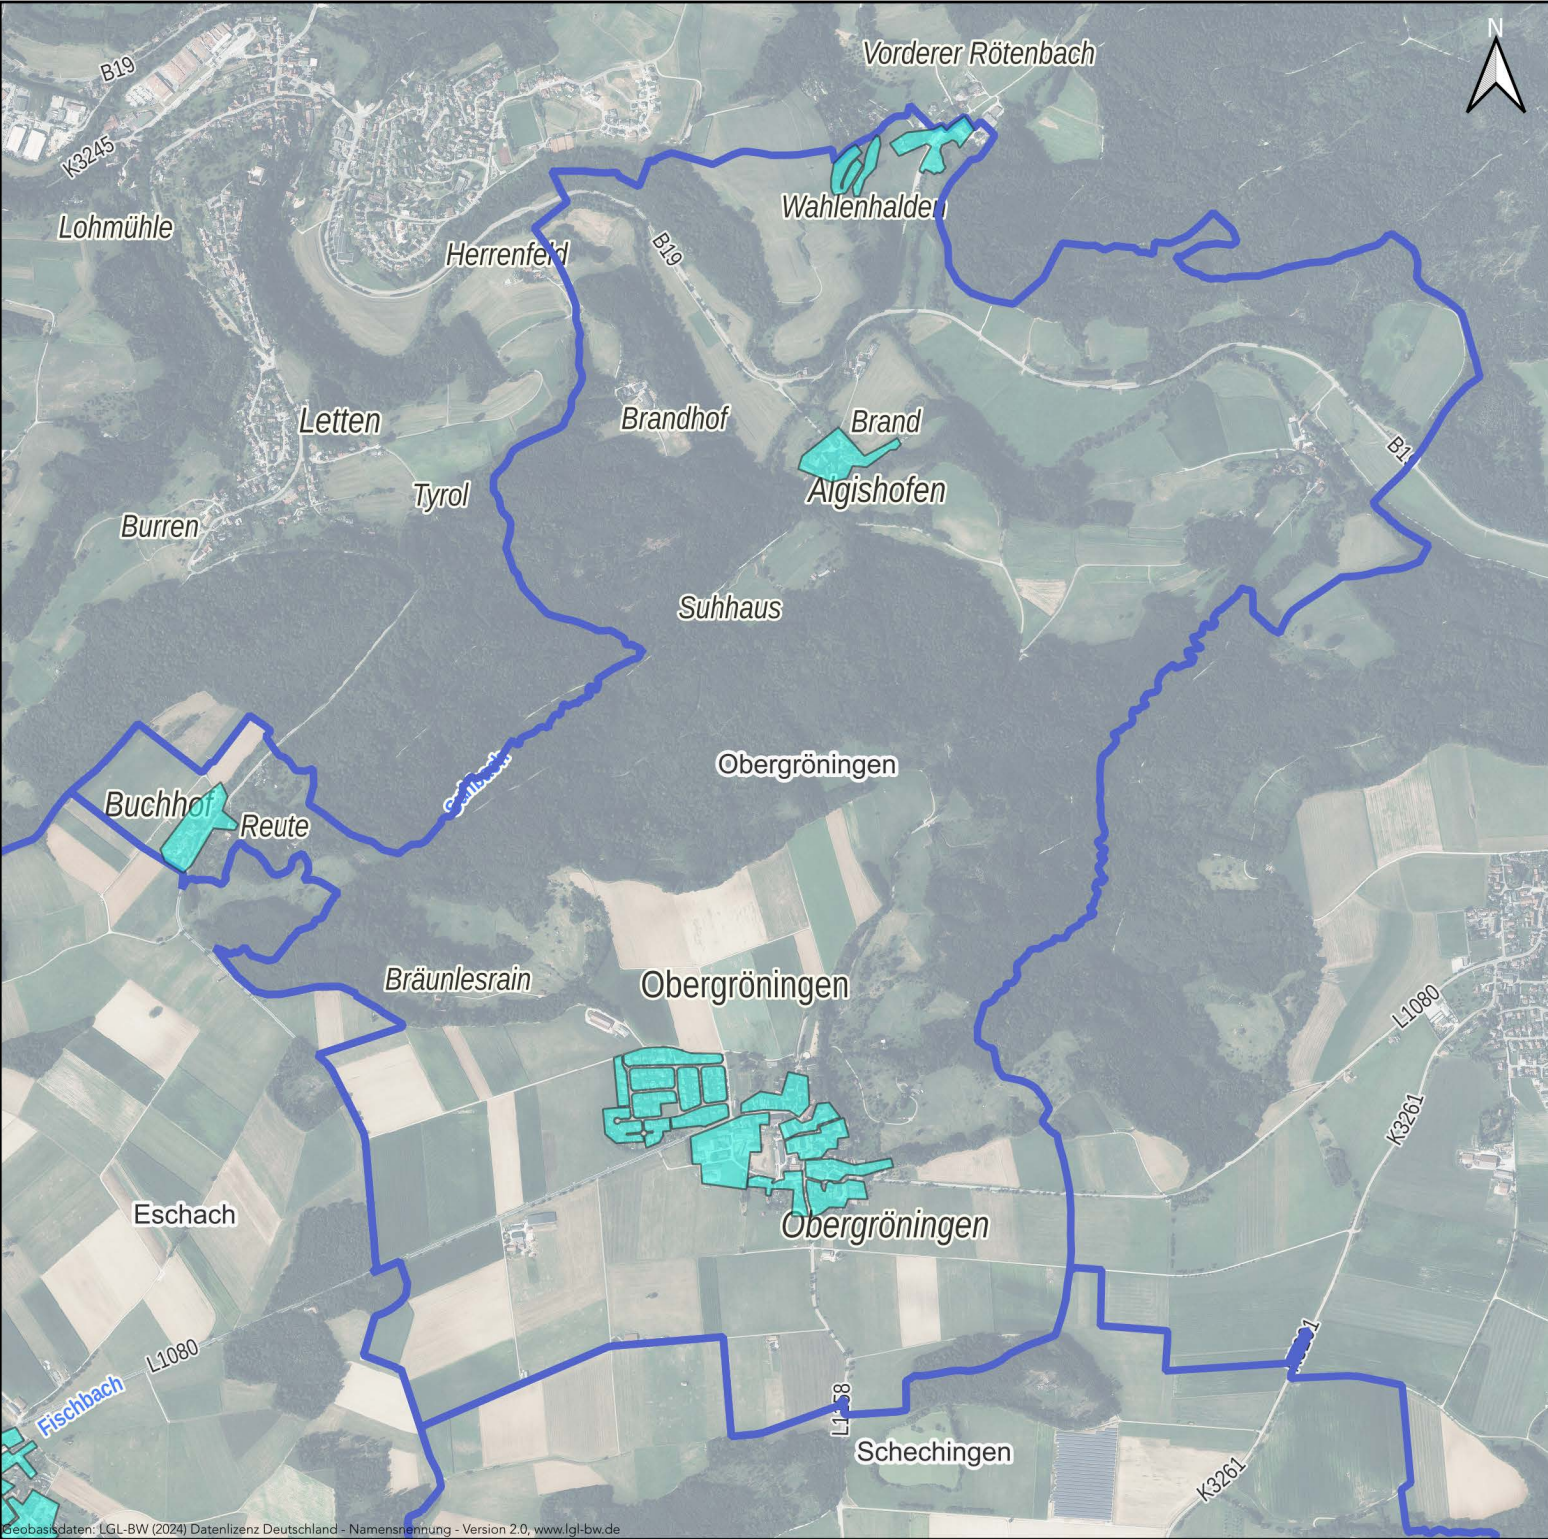

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Eignungsgebiete

Legende:

Gemeindegrenze

Eignungsgebiete

Einzelversorgung

Wärmenetz

Wärmenetzverdichtung

Gebäudenetz


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen

GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0240480720960 m

MASSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

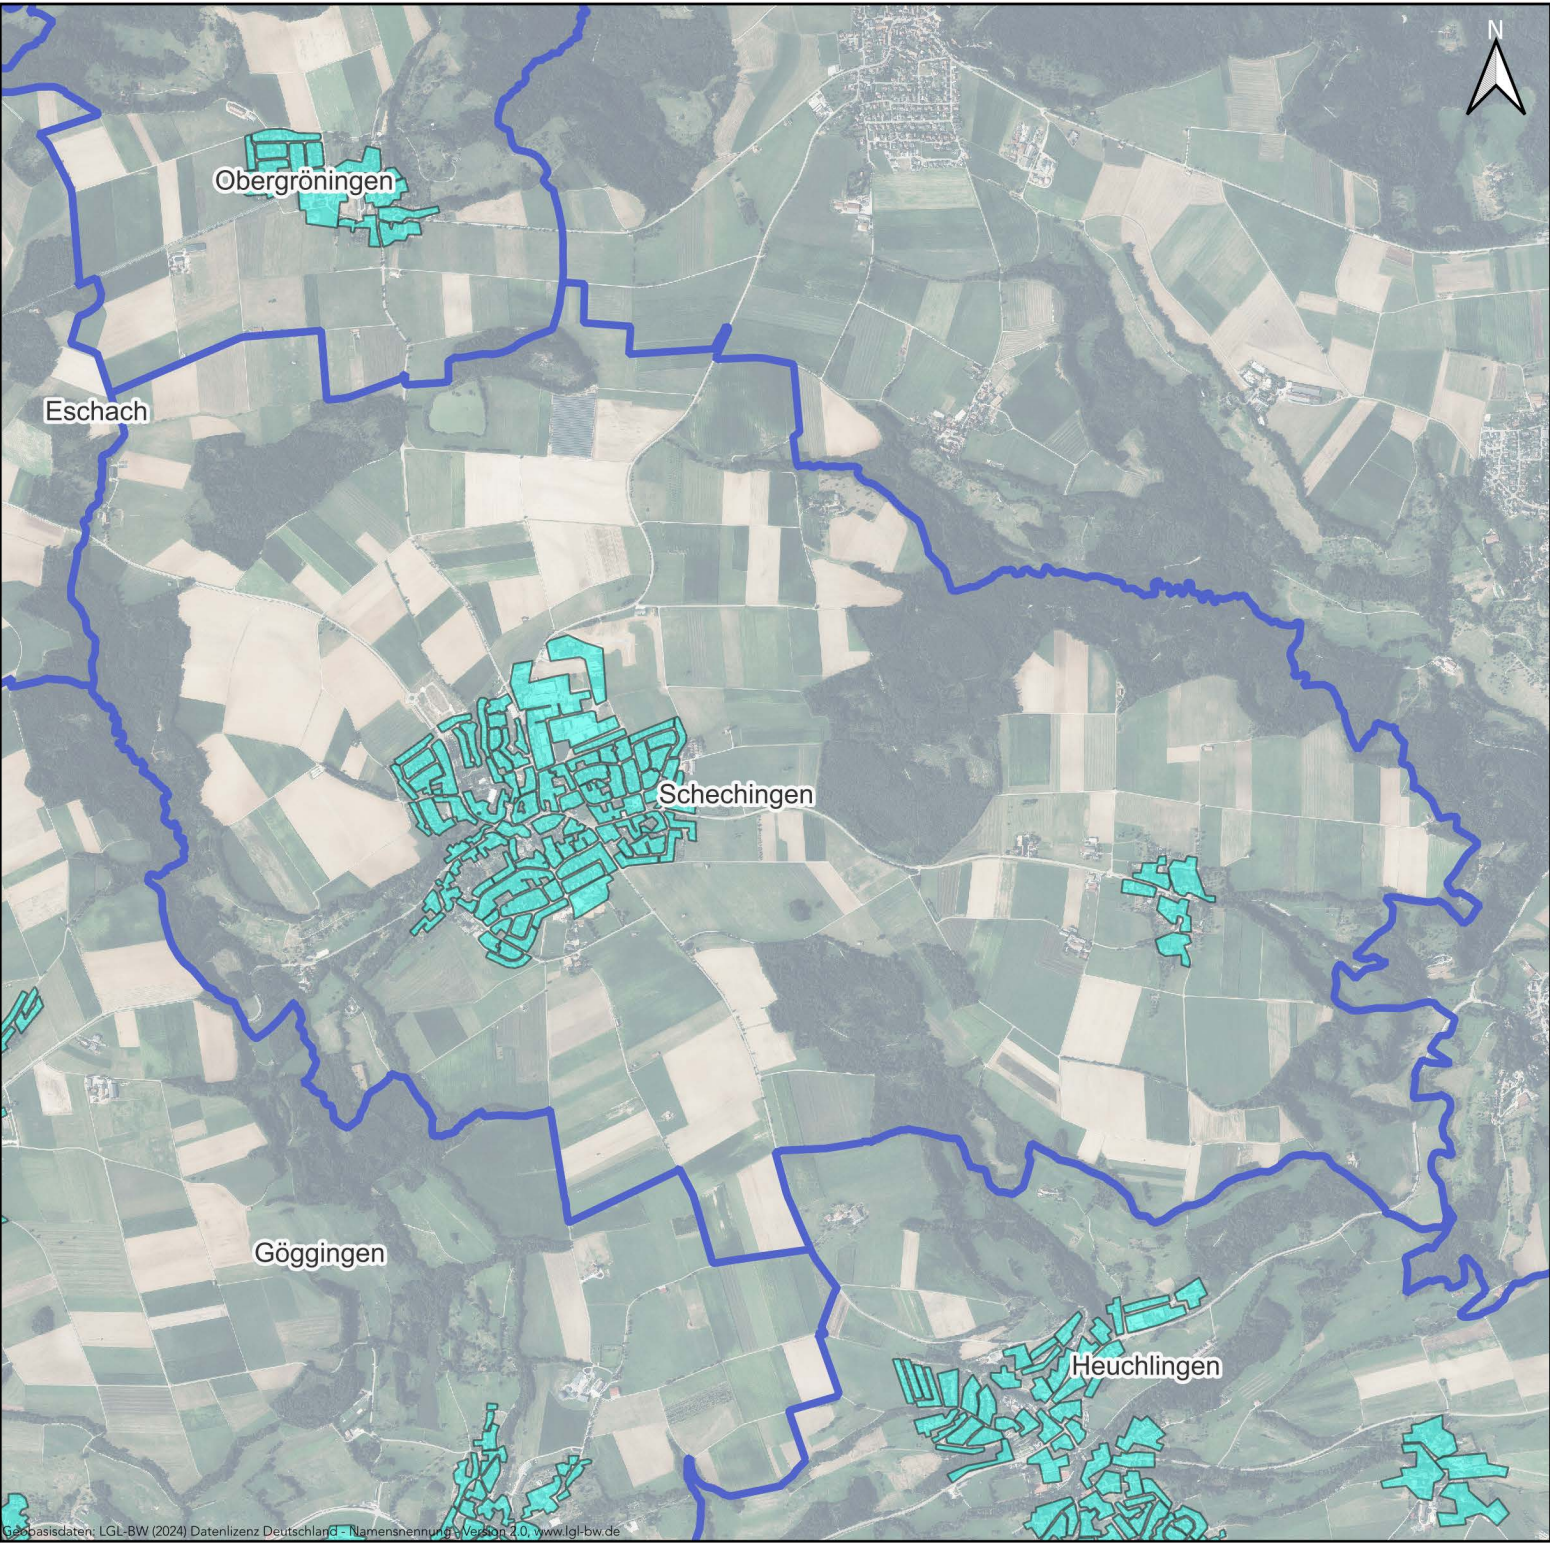

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Eignungsgebiete


Legende:

-  Gemeindegrenze
- Eignungsgebiete
 -  Einzelversorgung
 -  Wärmenetz
 -  Wärmenetzverdichtung
 -  Gebäudenetz

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen




MASSSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.12 Sektoren

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

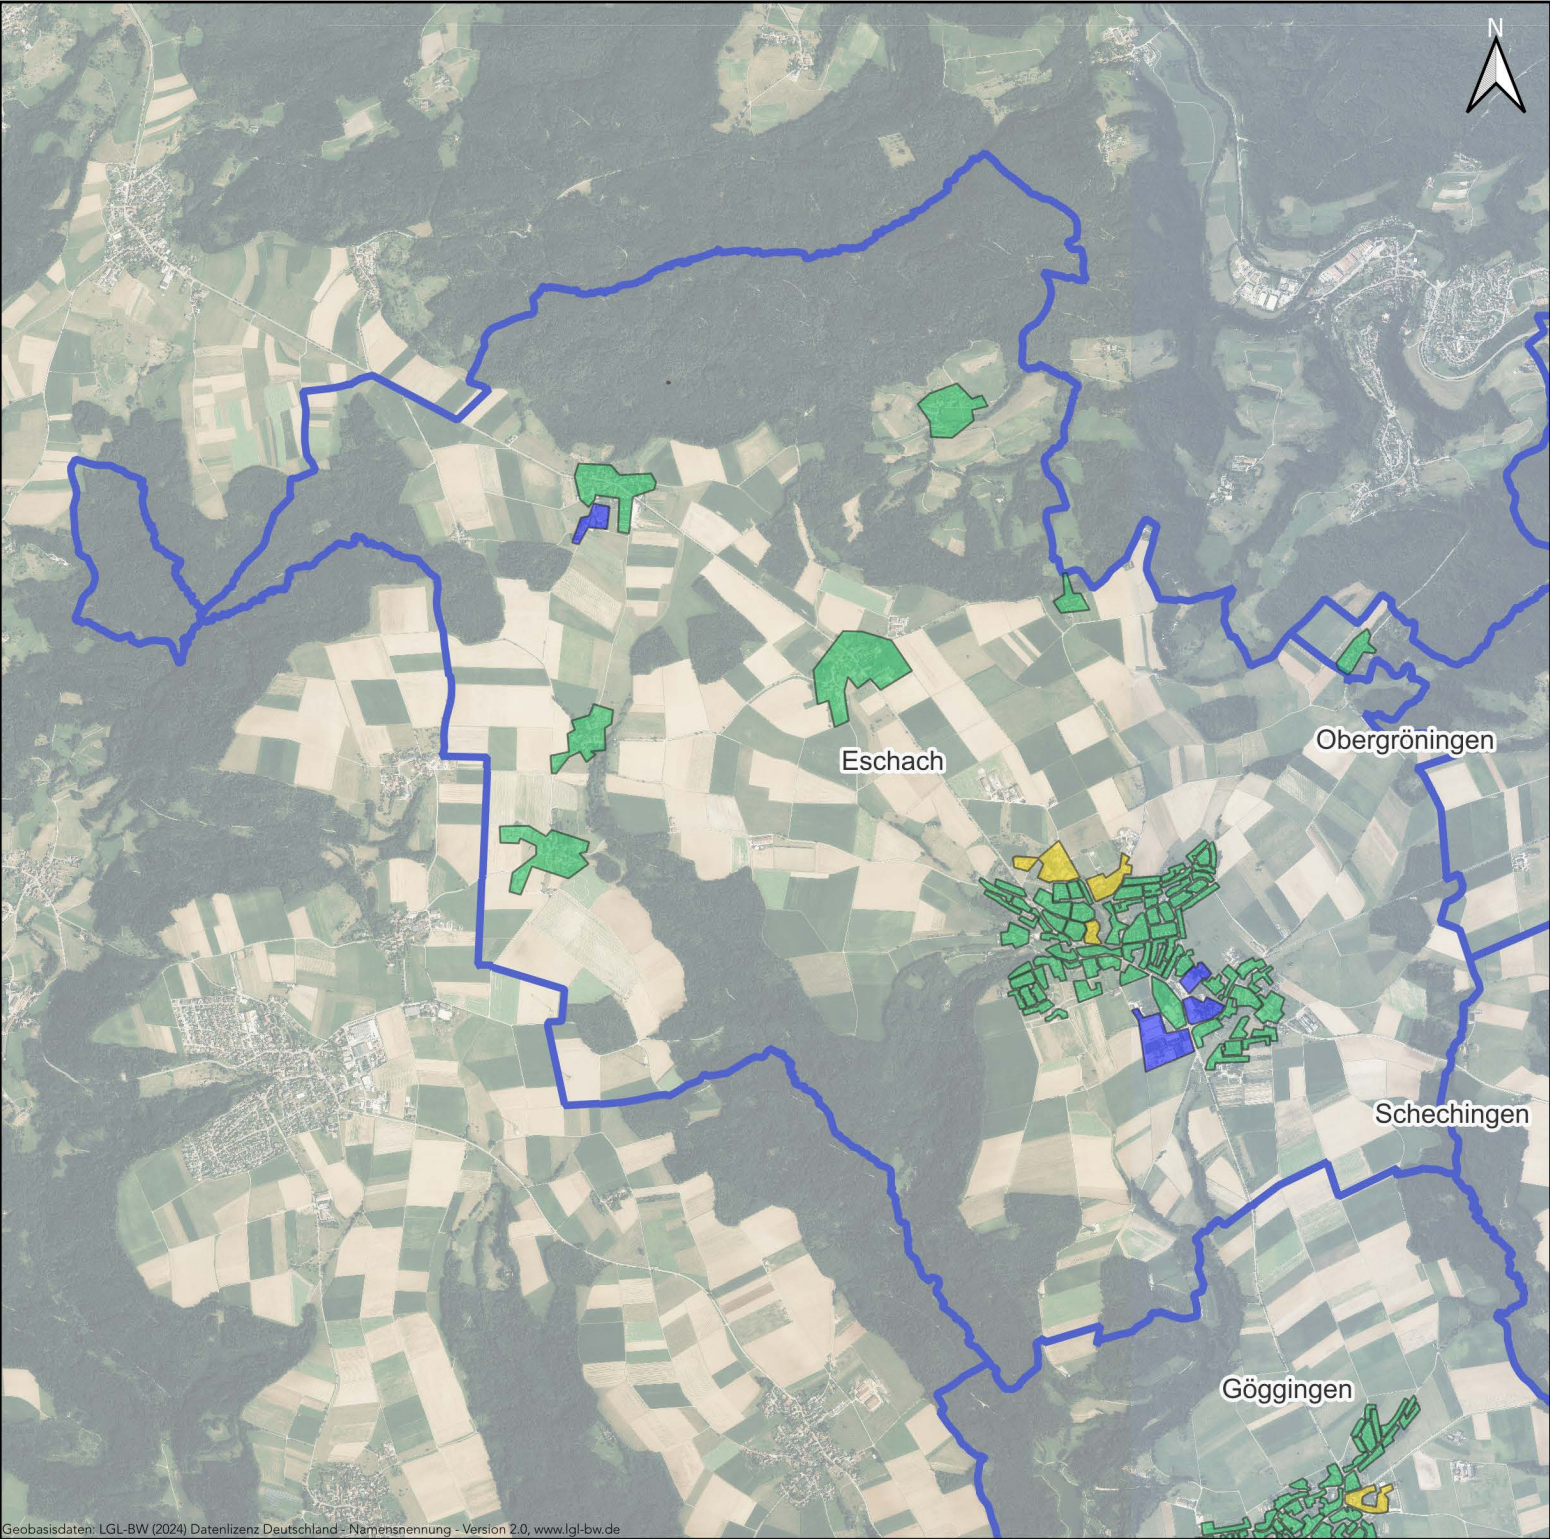

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Sektoren

Legende:

Gemeindegrenze

Sektoren

Gewerbe, Handel, Dienstleistung

Industrie

Öffentlich

Private Haushalte

sonstige

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Eschach

GEO DATA


GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

04709401.4101.880 m

MASSTAB	1:37.801
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

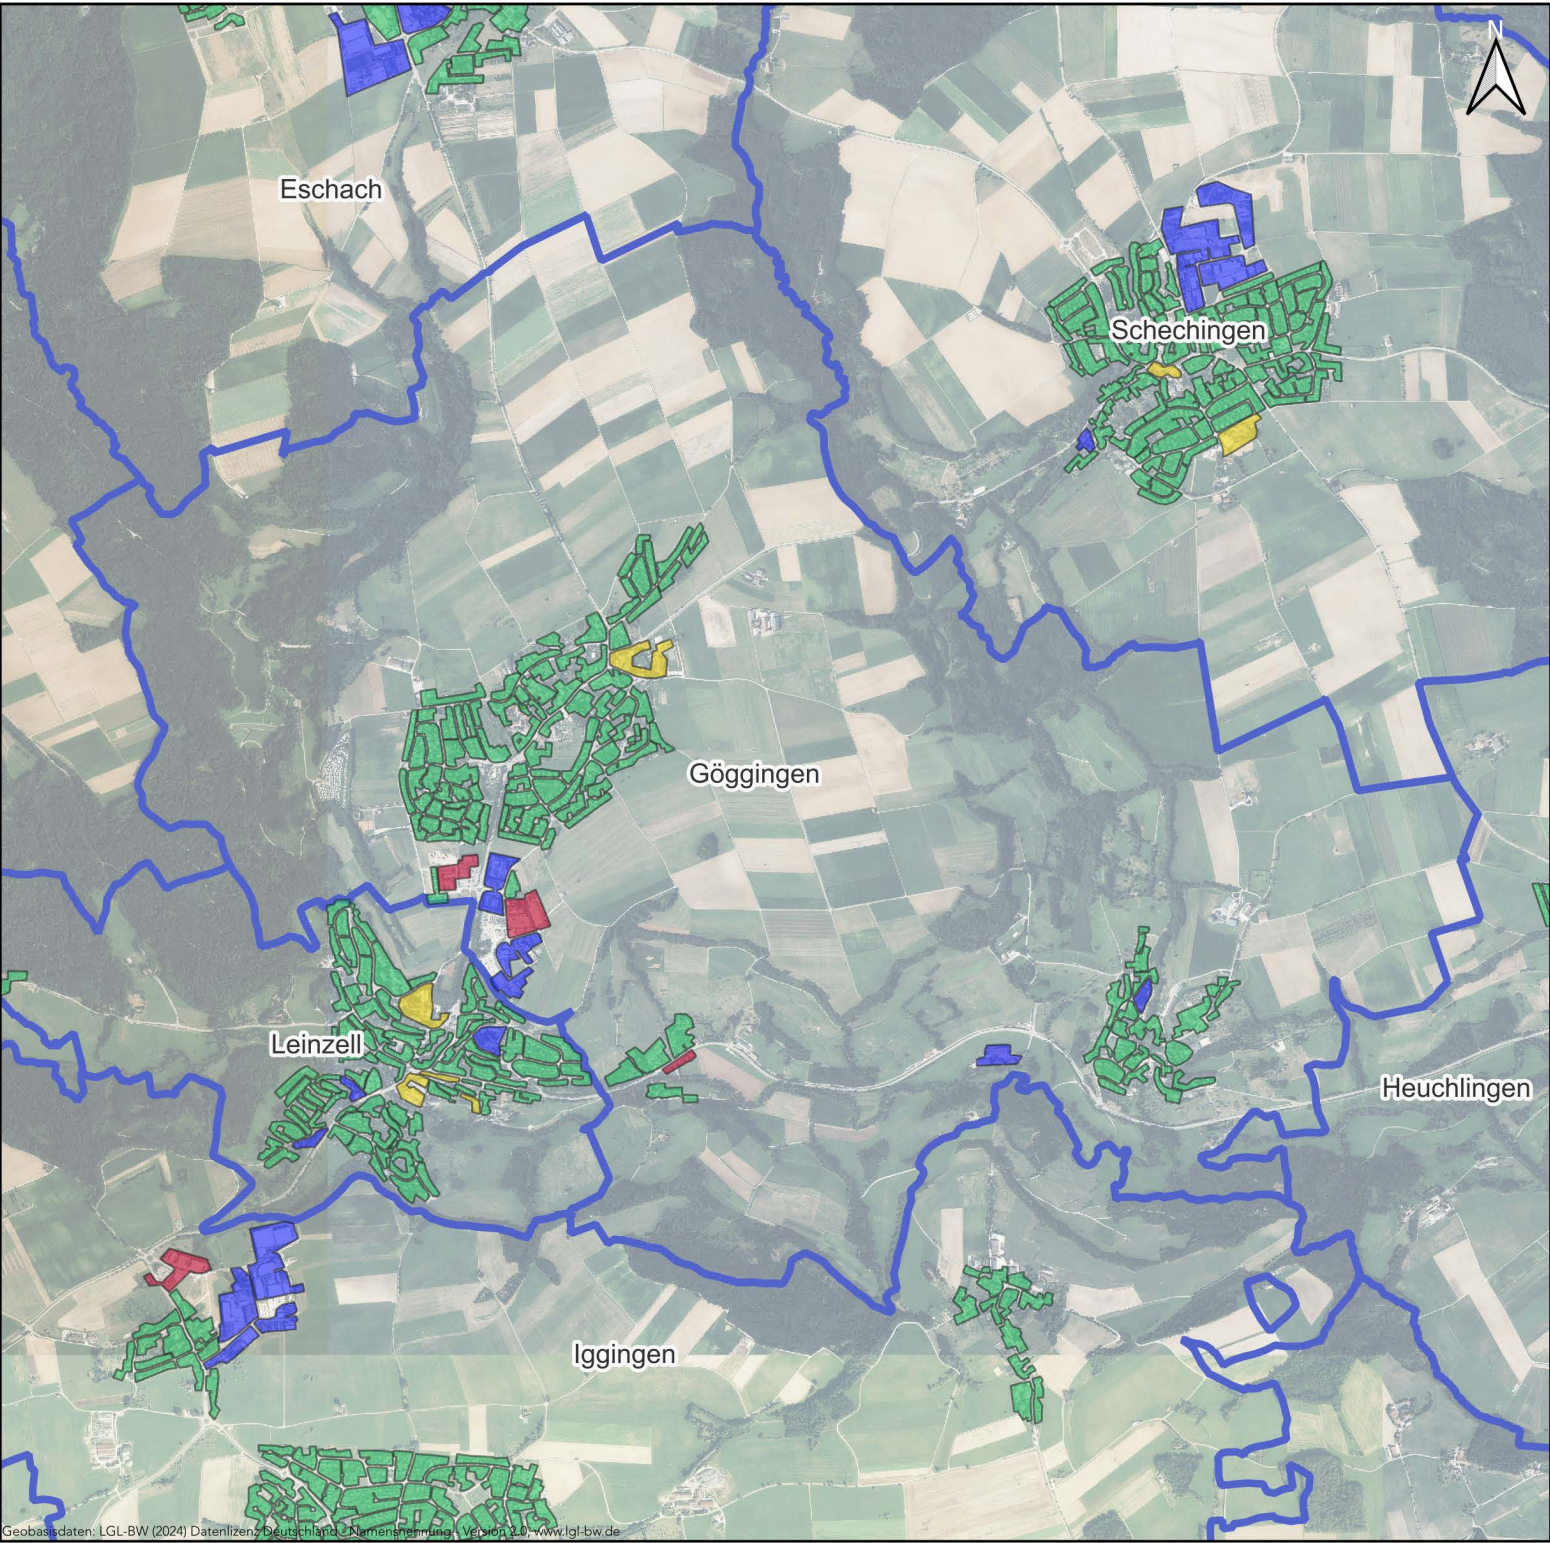

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Sektoren

Legende:

Gemeindegrenze

Sektoren

Gewerbe, Handel, Dienstleistung

Industrie

Öffentlich

Private Haushalte

sonstige

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA


GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

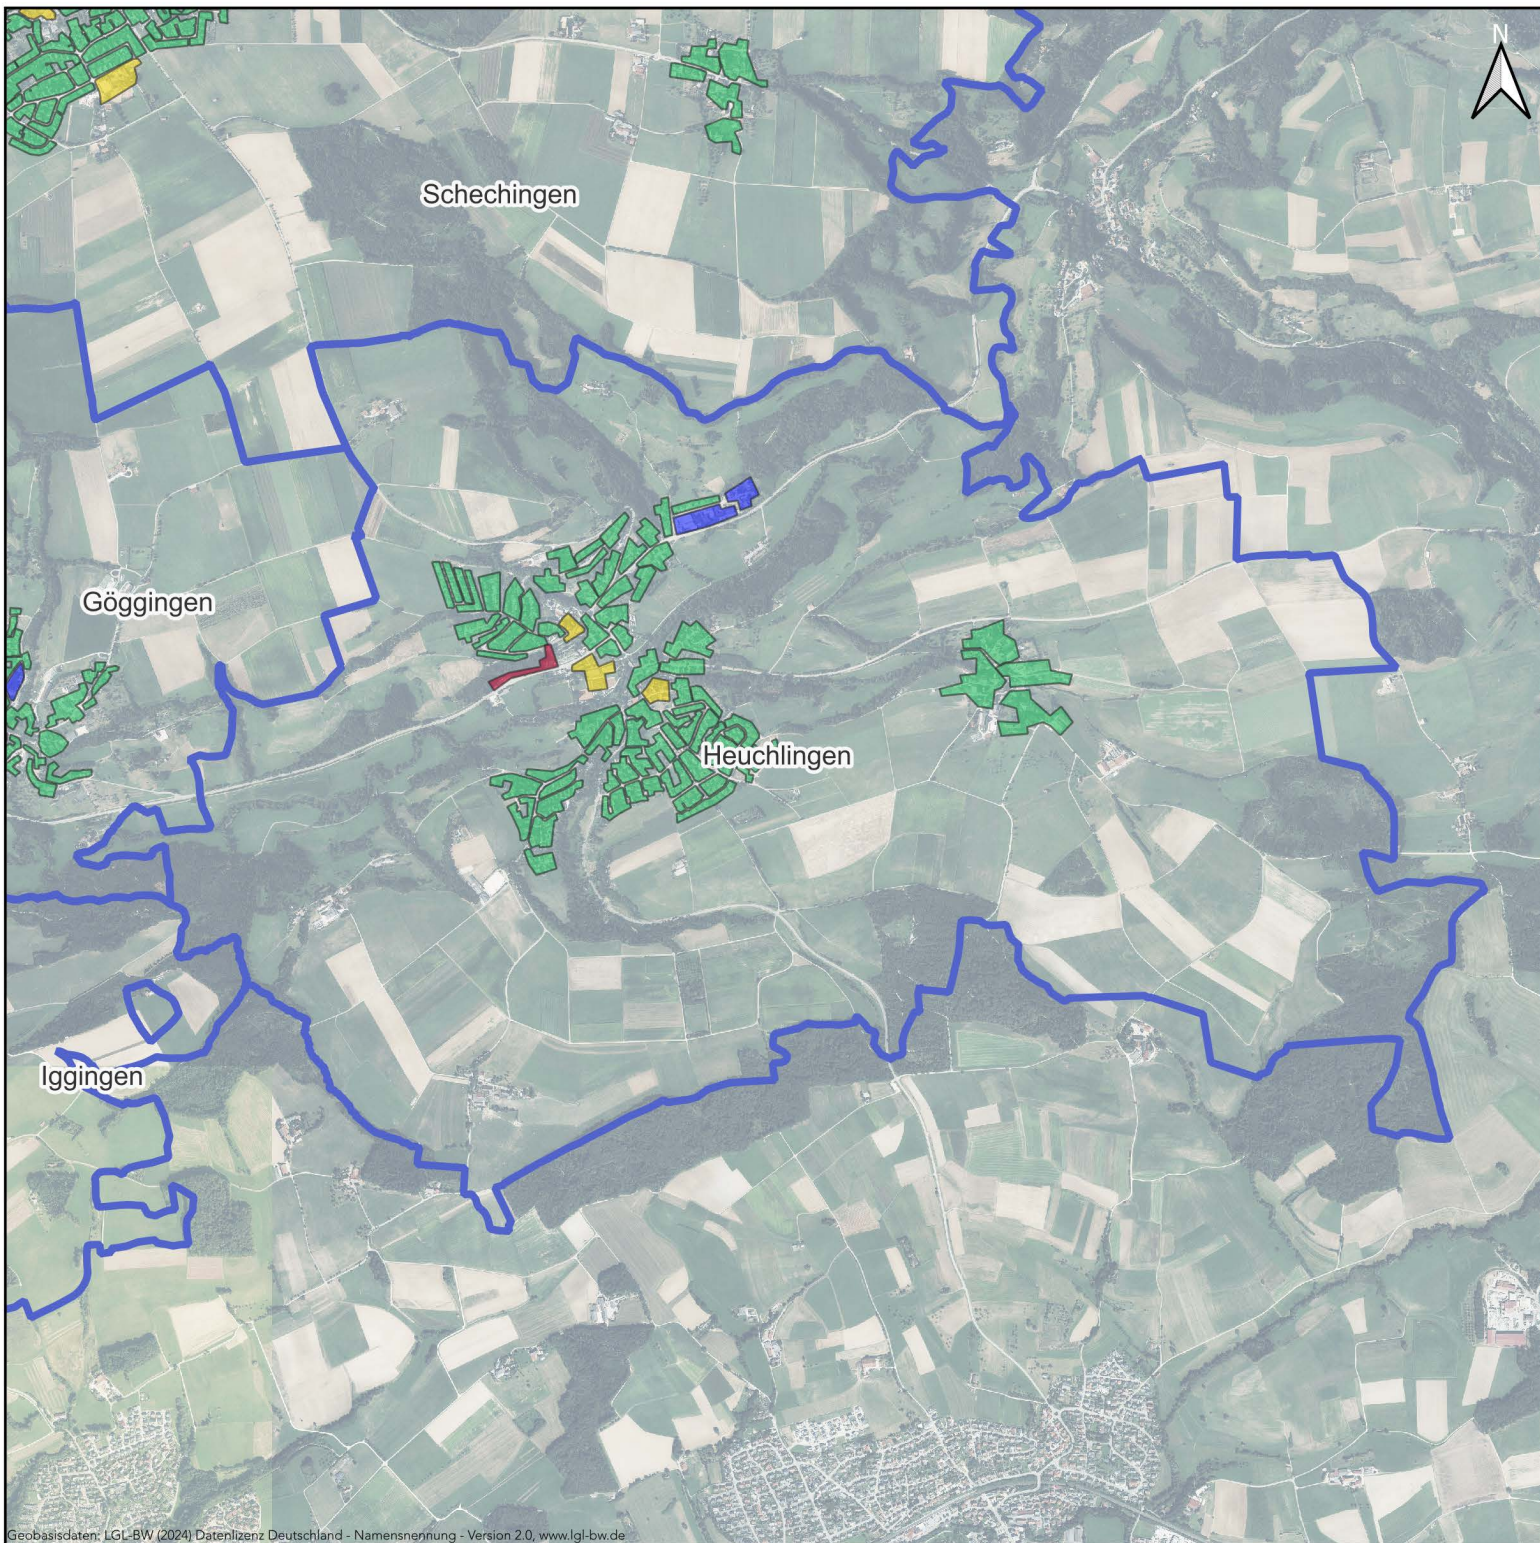

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Sektoren

Legende:

 Gemeindegrenze

Sektoren

 Gewerbe, Handel, Dienstleistung

 Industrie

 Öffentlich

 Private Haushalte

 sonstige

Bundesland	Baden-Württemberg
------------	-------------------

Landkreis	Ostalbkreis
-----------	-------------

Gemeinde	Heuchlingen
----------	-------------



GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 330 660 990 1.320 m



MASSTAB	1:26.749
---------	----------


KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
-------------------	-----------------------

PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
------------	------------

SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
--------------	--------------

ERSTELLT AM	29.05.2026
-------------	------------

BEARBEITER	Serena Junge
------------	--------------

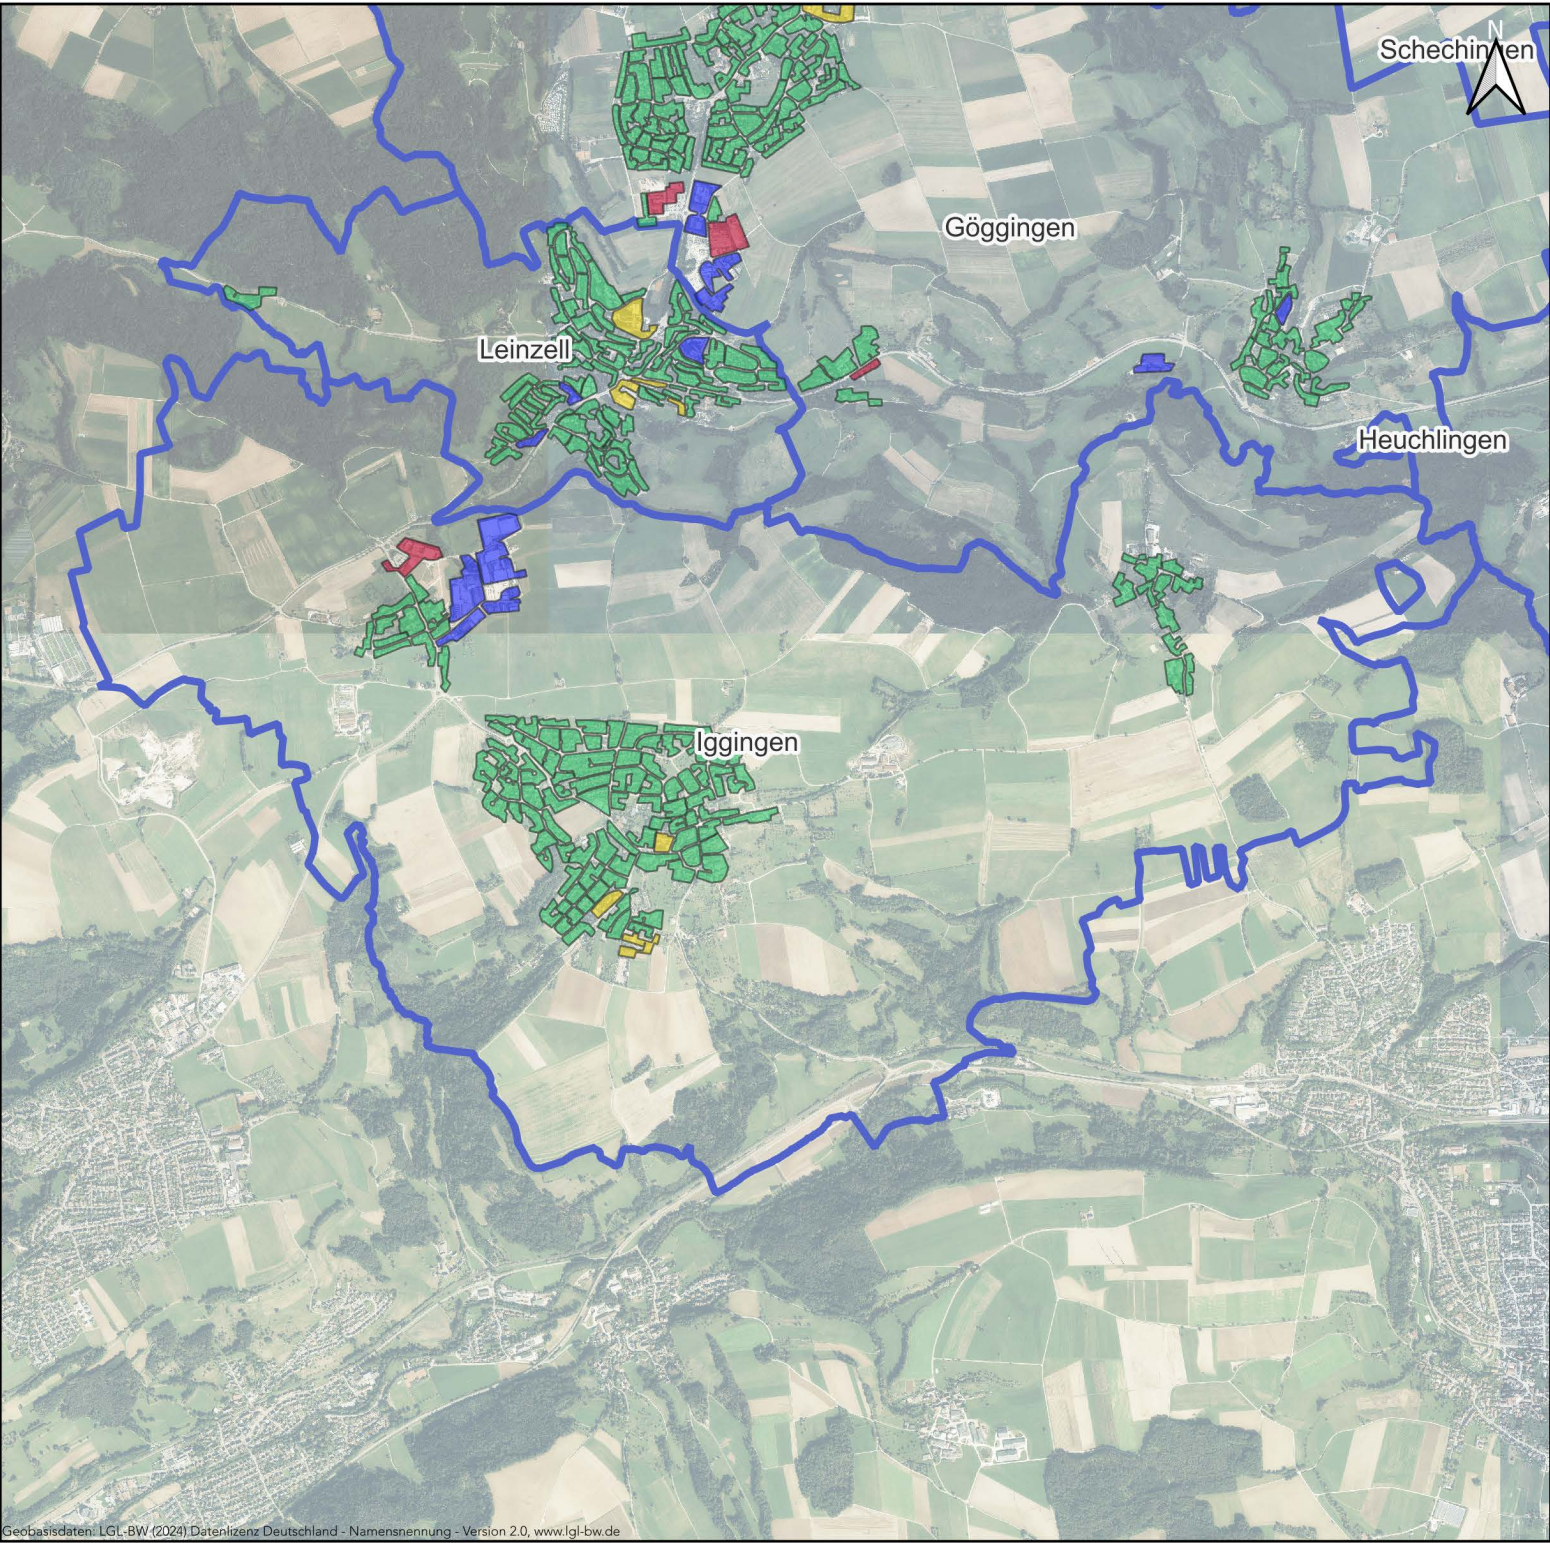

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Sektoren

Legende:

Gemeindegrenze

Sektoren

Gewerbe, Handel, Dienstleistung

Industrie

Öffentlich

Private Haushalte

sonstige

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

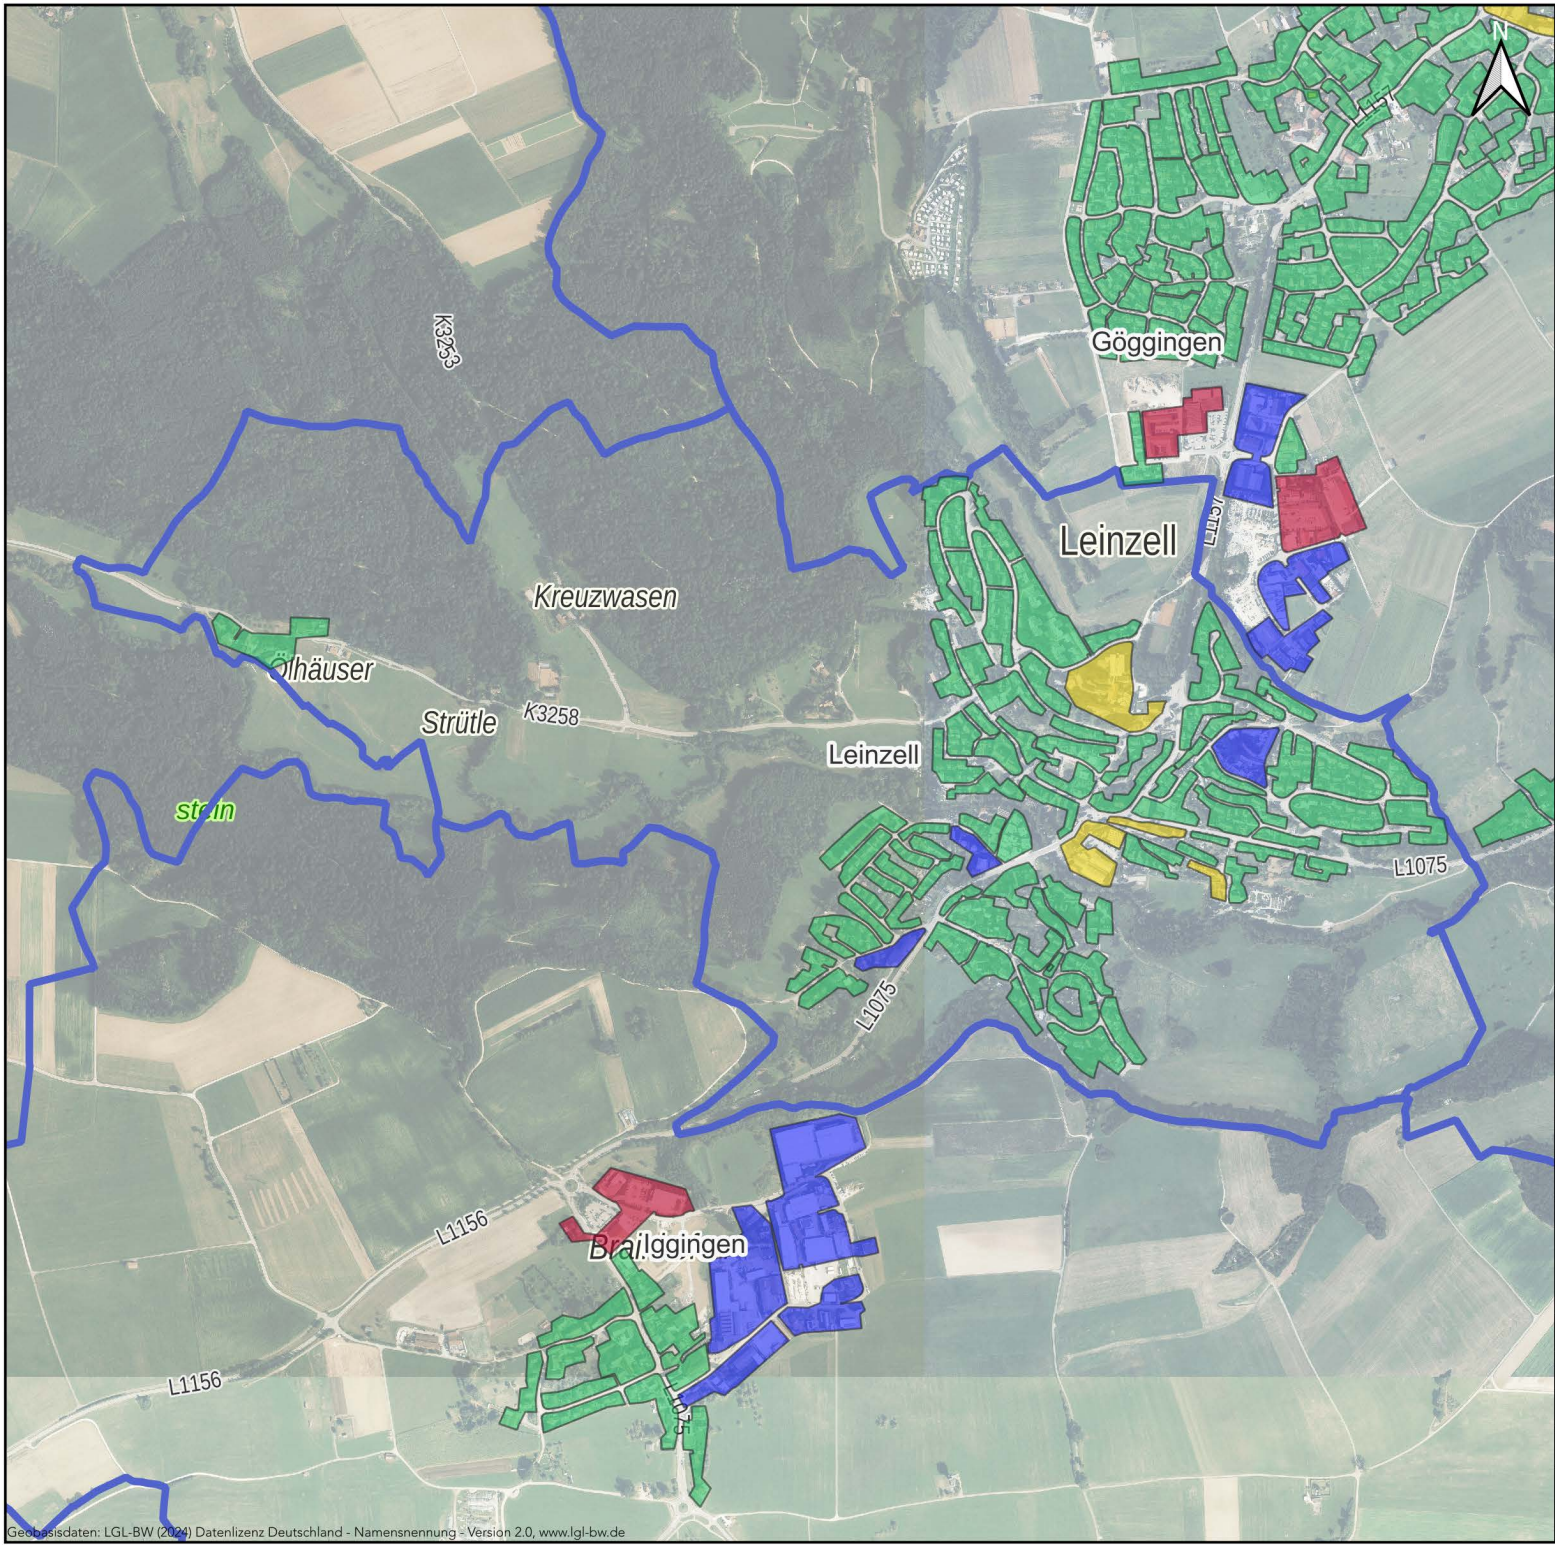

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Sektoren

Legende:

 Gemeindegrenze

Sektoren

-  Gewerbe, Handel, Dienstleistung
-  Industrie
-  Öffentlich
-  Private Haushalte
-  sonstige

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell


**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0180360540720 m



MASSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

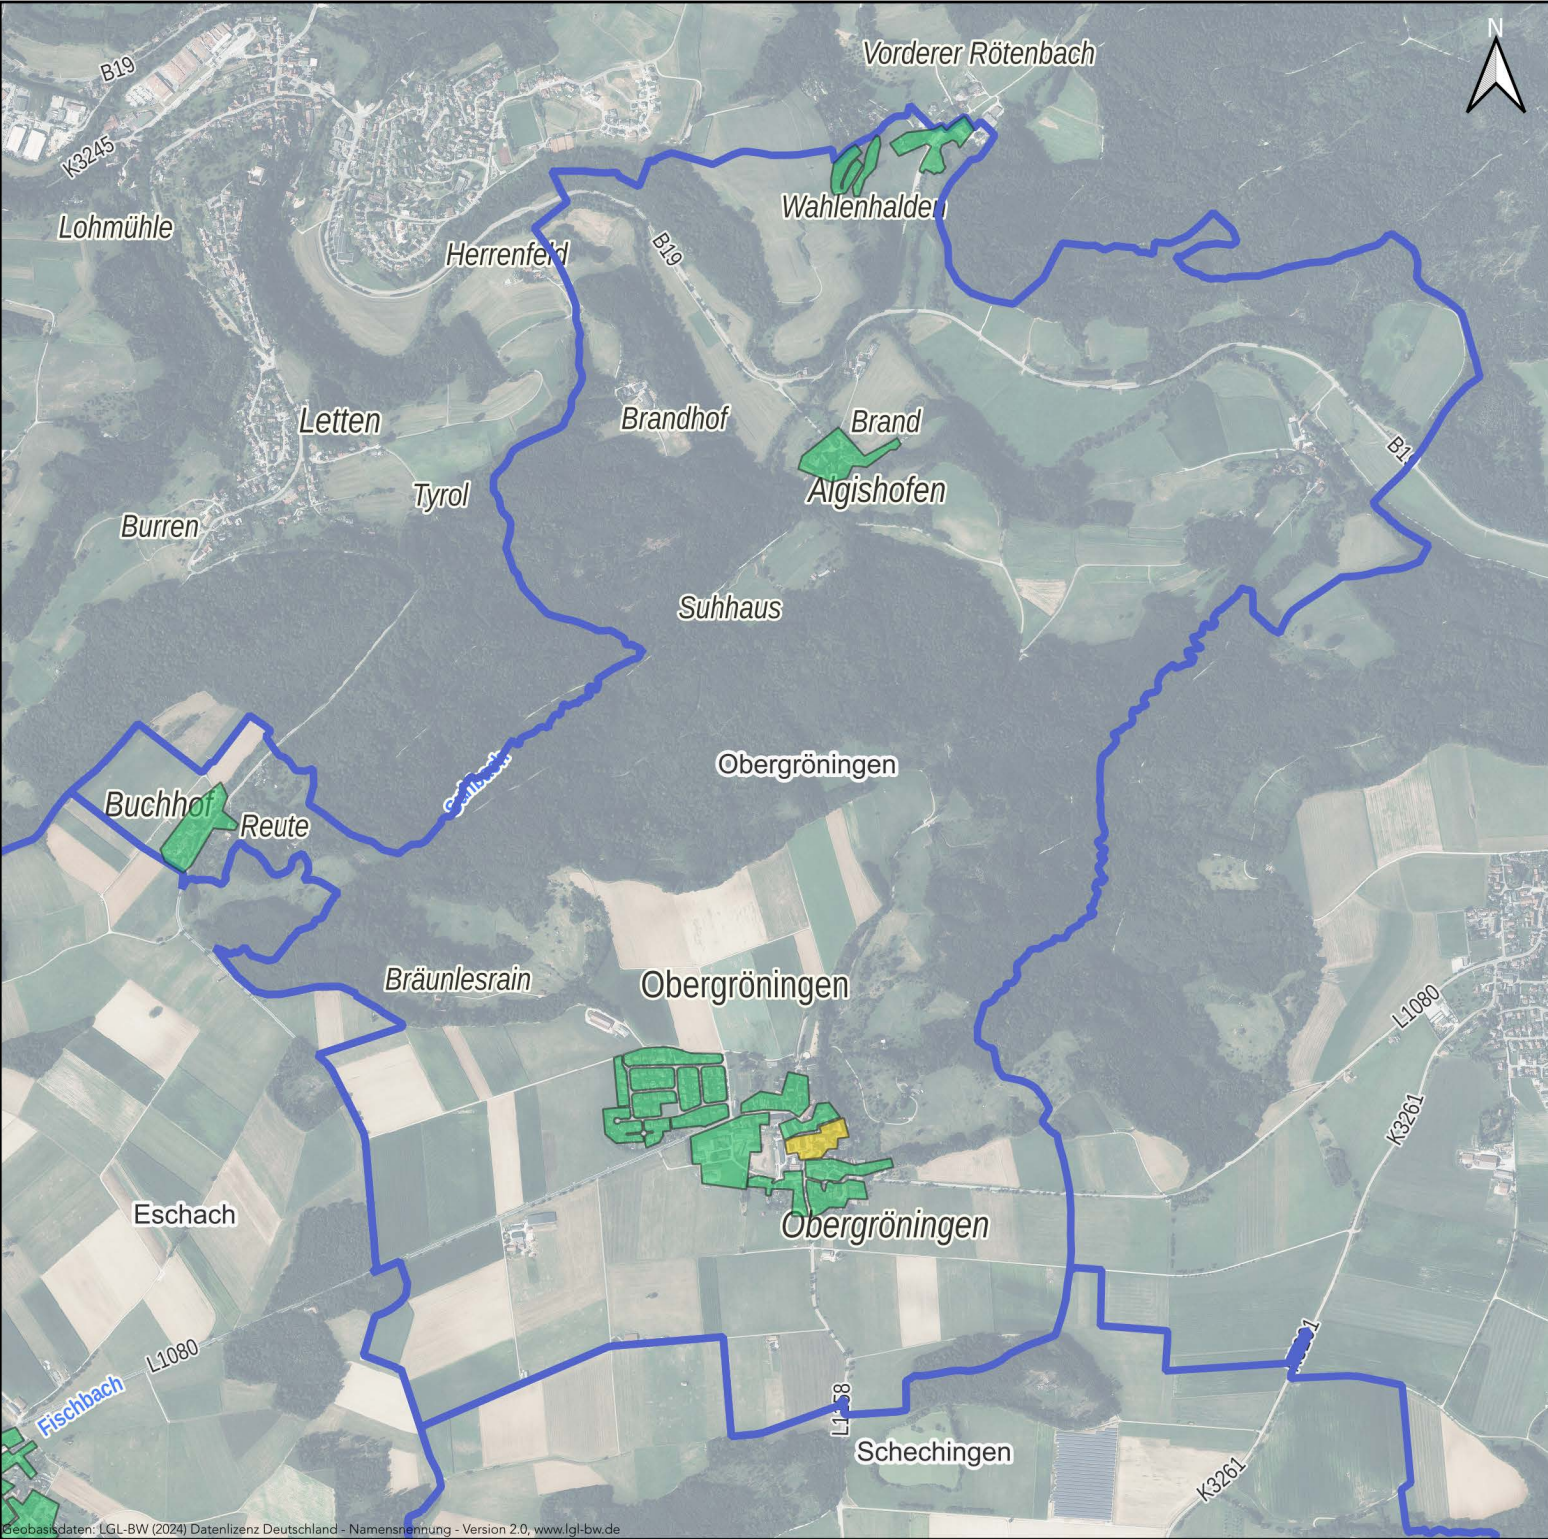

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Sektoren

Legende:

 Gemeindegrenze

Sektoren

 Gewerbe, Handel, Dienstleistung

 Industrie

 Öffentlich


 Private Haushalte

 sonstige


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

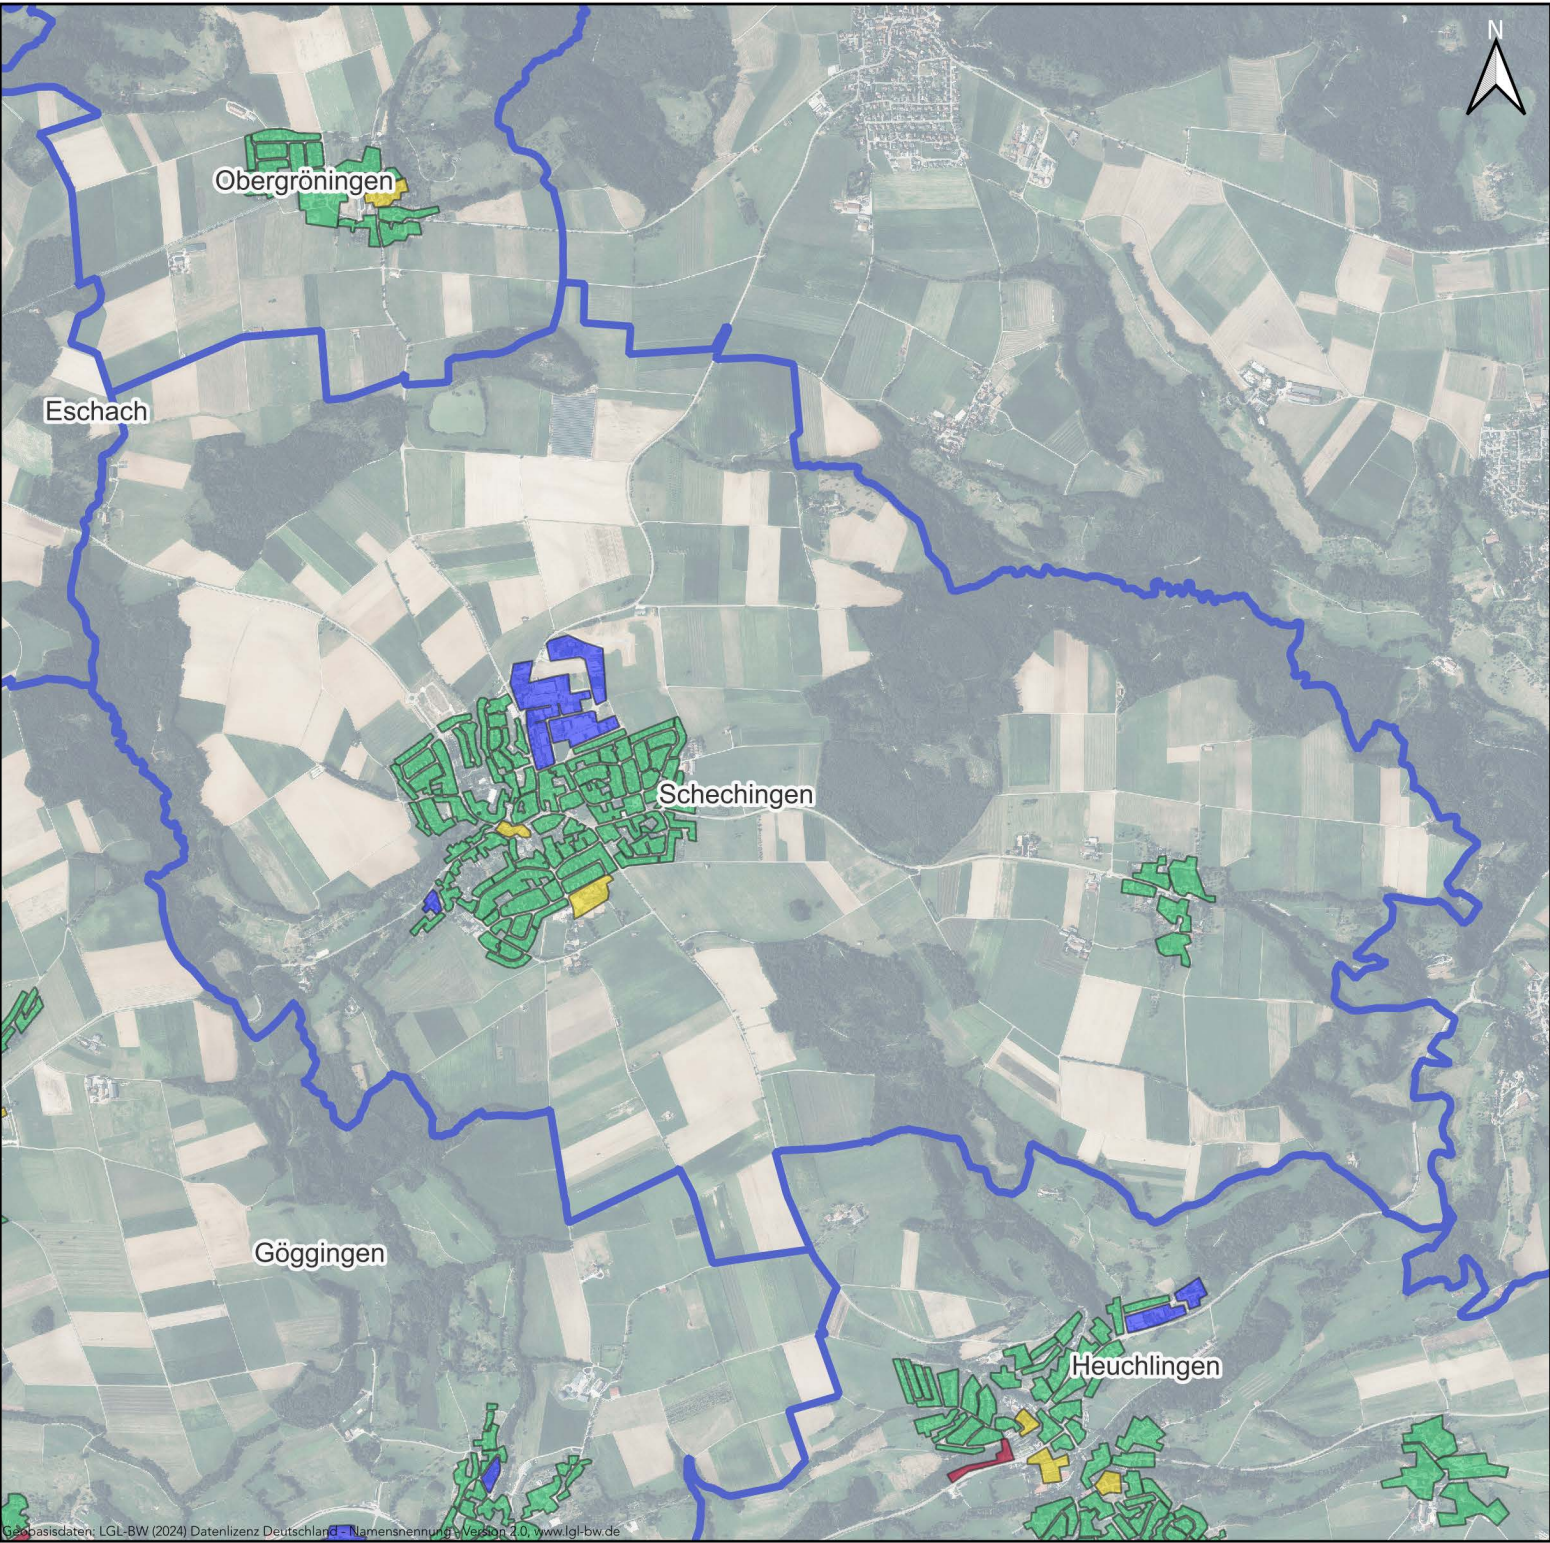

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Sektoren

Legende:

 Gemeindegrenze

Sektoren

-  Gewerbe, Handel, Dienstleistung
-  Industrie
-  Öffentlich
-  Private Haushalte
-  sonstige

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen



GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 340 680 1.020 1.360 m




MASSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.13 Baualter

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

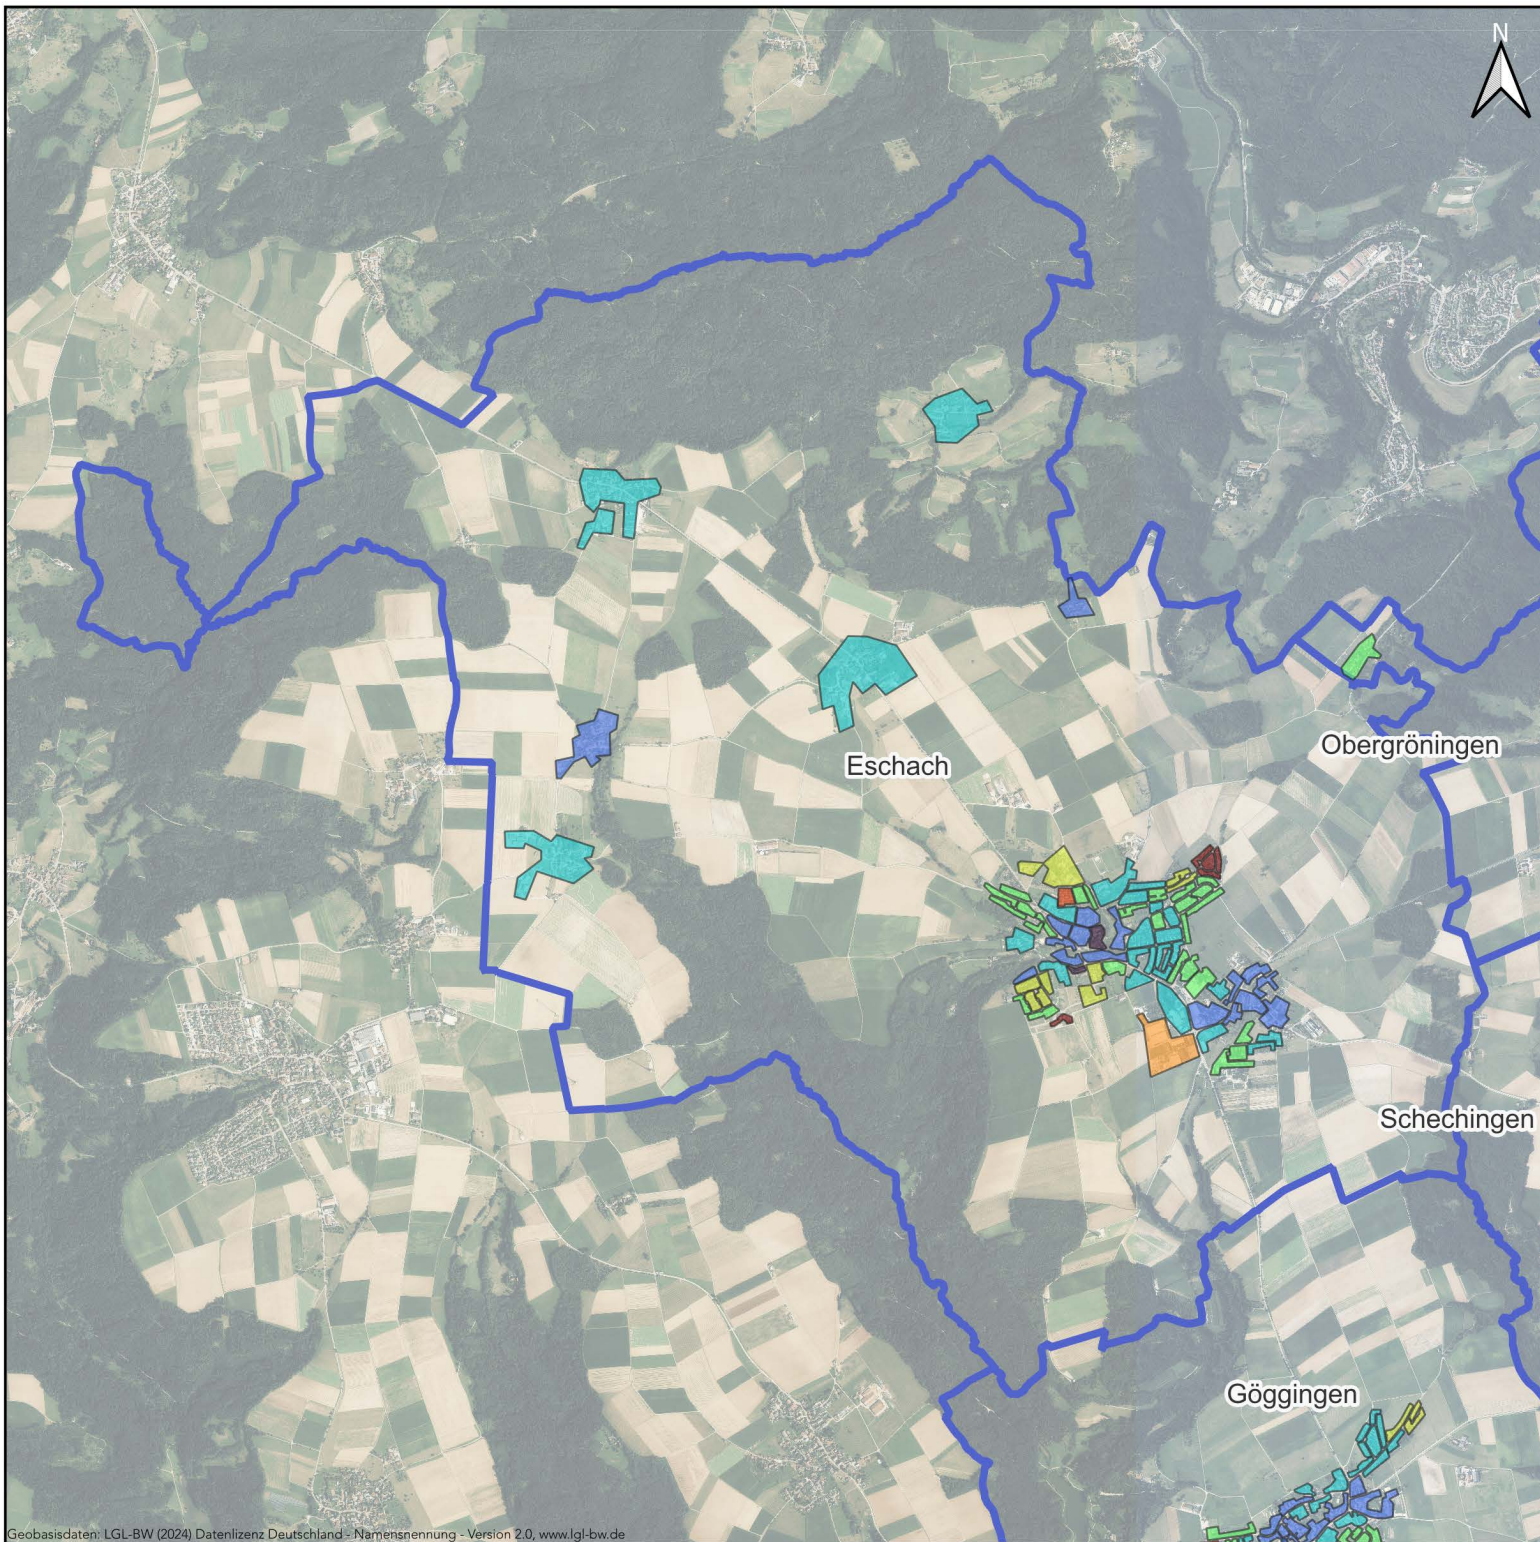

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Baualter

Legende:

 Gemeindegrenze

Baualter

 vor 1919

 1919 - 1949

 1949 - 1977

 1977 - 1995

 1995 - 2002

 2002 - 2009

 2009 - 2016

 ab 2016

Bundesland	Baden-Württemberg
------------	-------------------

Landkreis	Ostalbkreis
-----------	-------------

Gemeinde	Eschach
----------	---------

 GEO DATA	GEO DATA GmbH In der Waage 7 73463 Westhausen
---	---

0 470 940 1.410 1.880 m



MASSSTAB	1:37.801
----------	----------


KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
-------------------	-----------------------

PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
------------	------------

SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
--------------	--------------

ERSTELLT AM	29.05.2026
-------------	------------

BEARBEITER	Serena Junge
------------	--------------

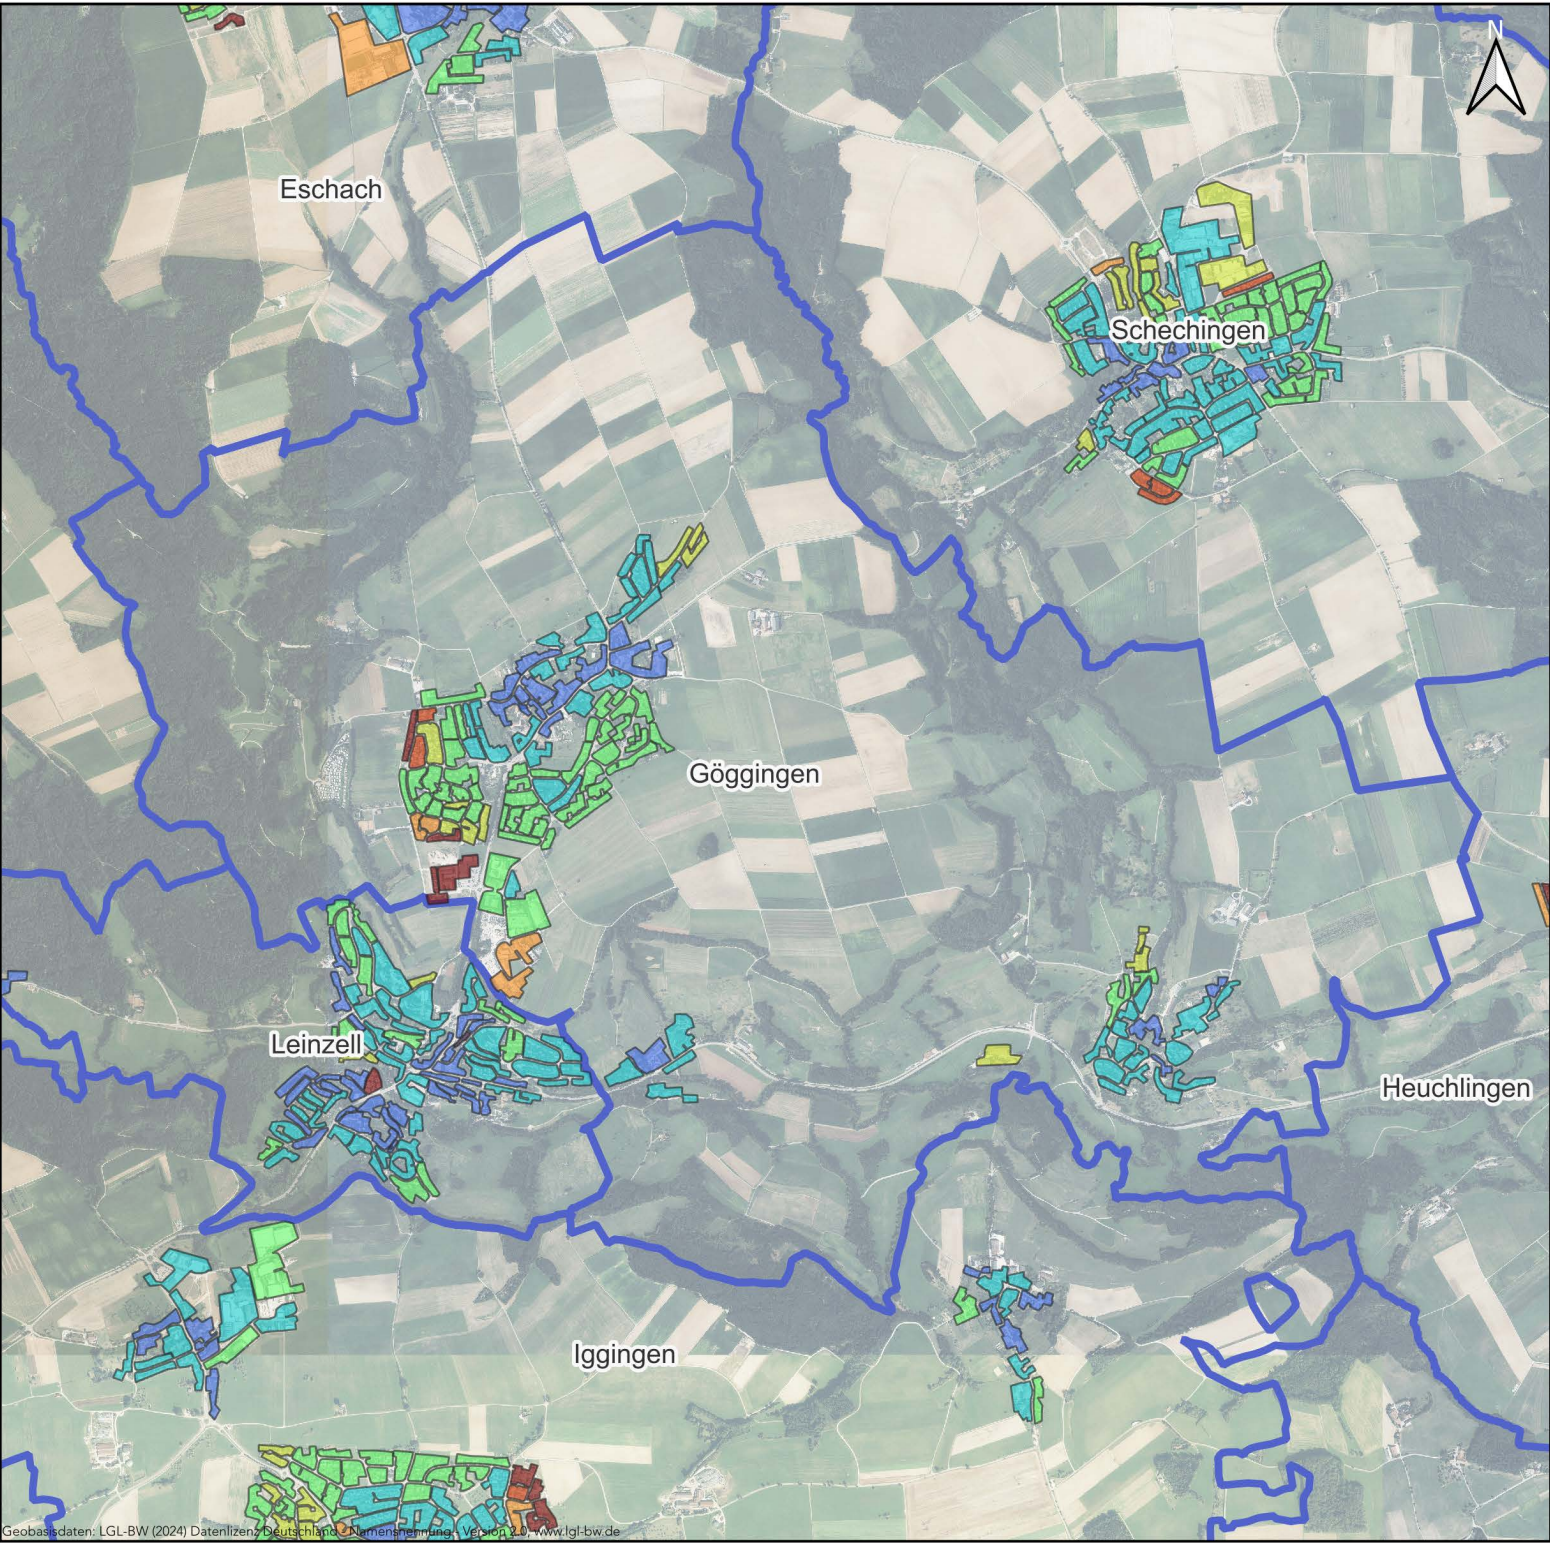

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Bualter

Legende:

Gemeindegrenze

Bualter

vor 1919

1919 - 1949

1949 - 1977

1977 - 1995

1995 - 2002

2002 - 2009

2009 - 2016

ab 2016

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland Namensnennung, Version 2.0, www.lgl-bw.de

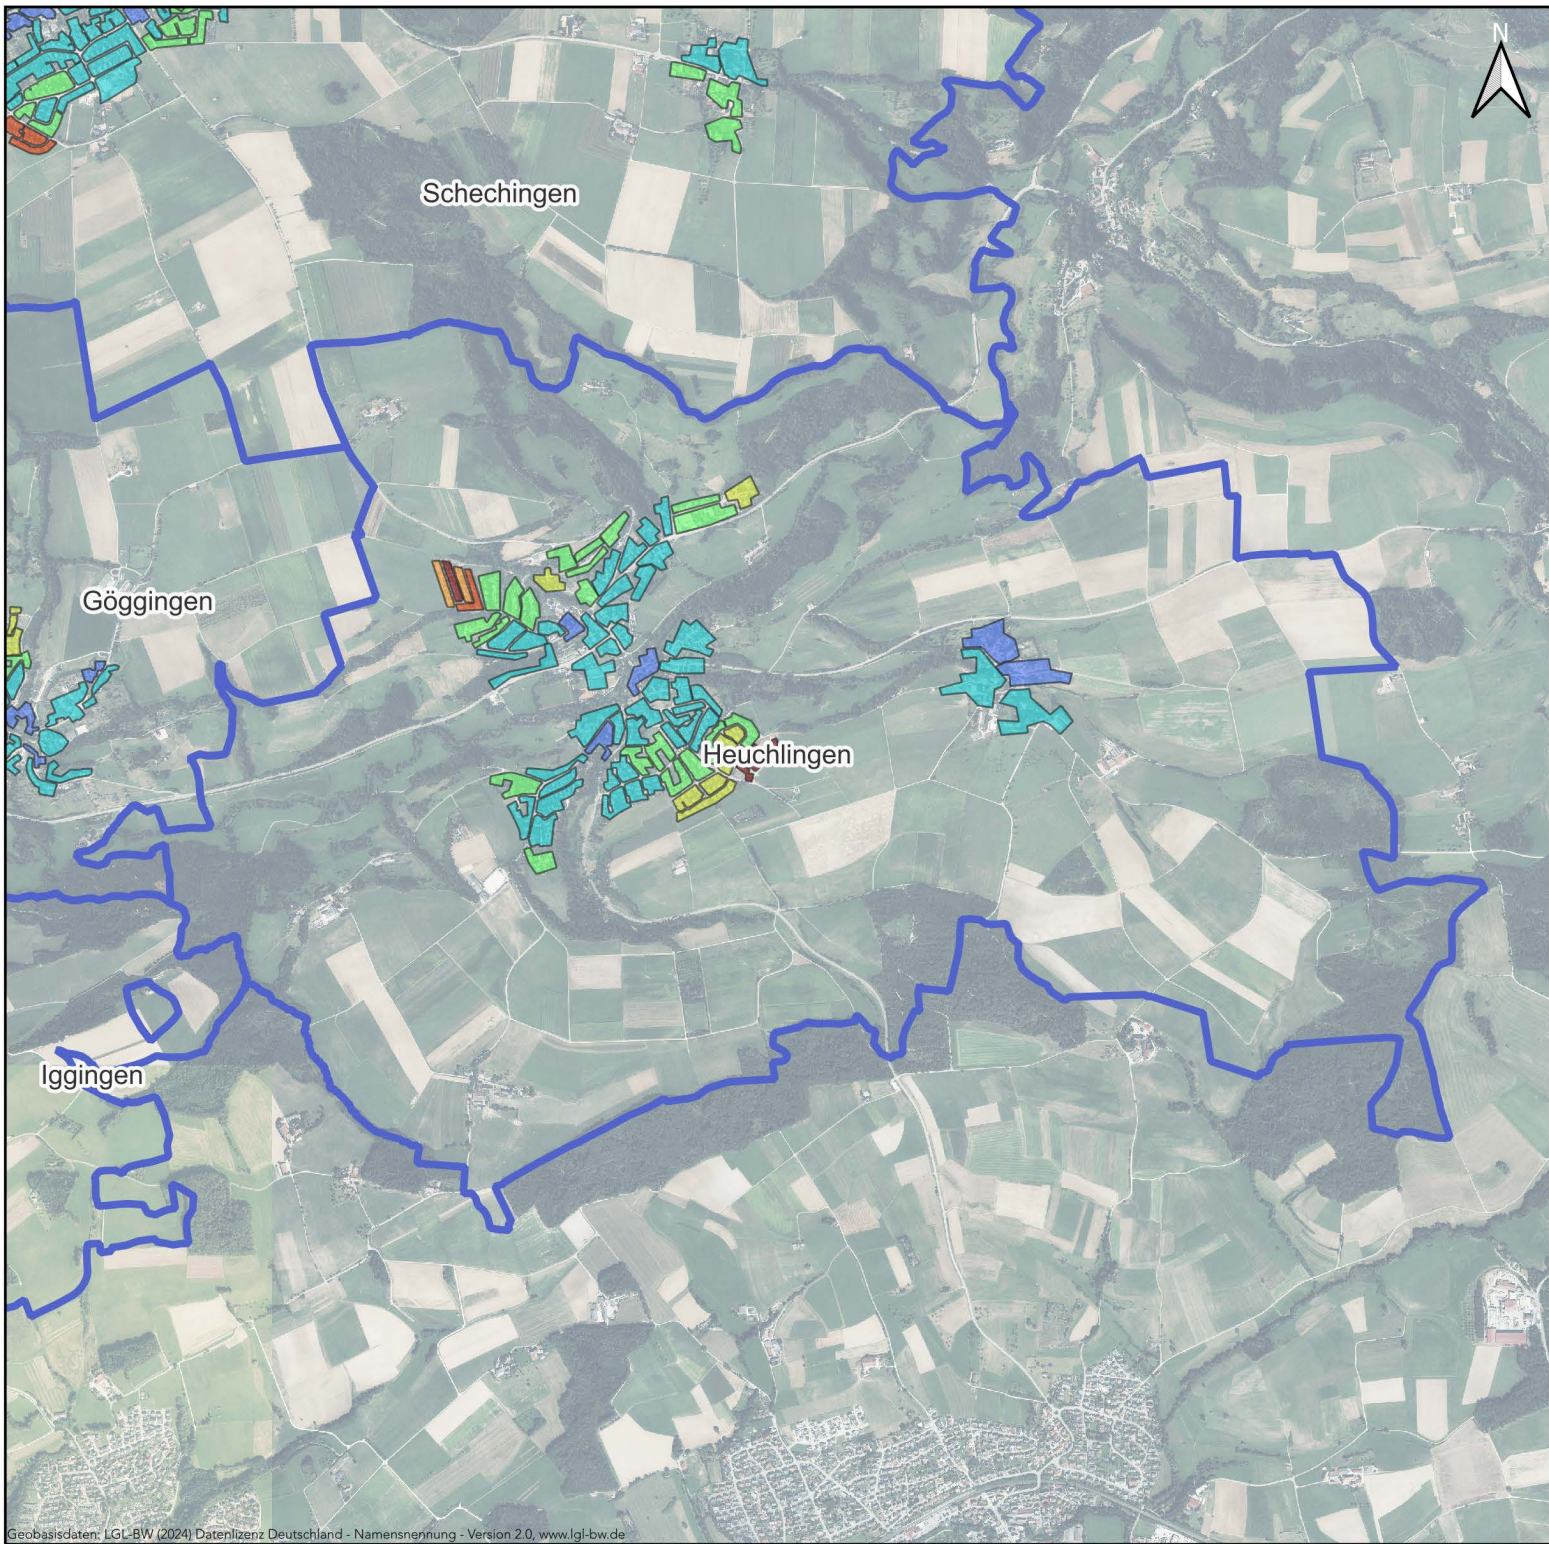

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Bualter


Legende:

-  Gemeindegrenze
- Bualter
-  vor 1919
 -  1919 - 1949
 -  1949 - 1977
 -  1977 - 1995
 -  1995 - 2002
 -  2002 - 2009
 -  2009 - 2016
 -  ab 2016


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Heuchlingen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSSTAB	1:26.749
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

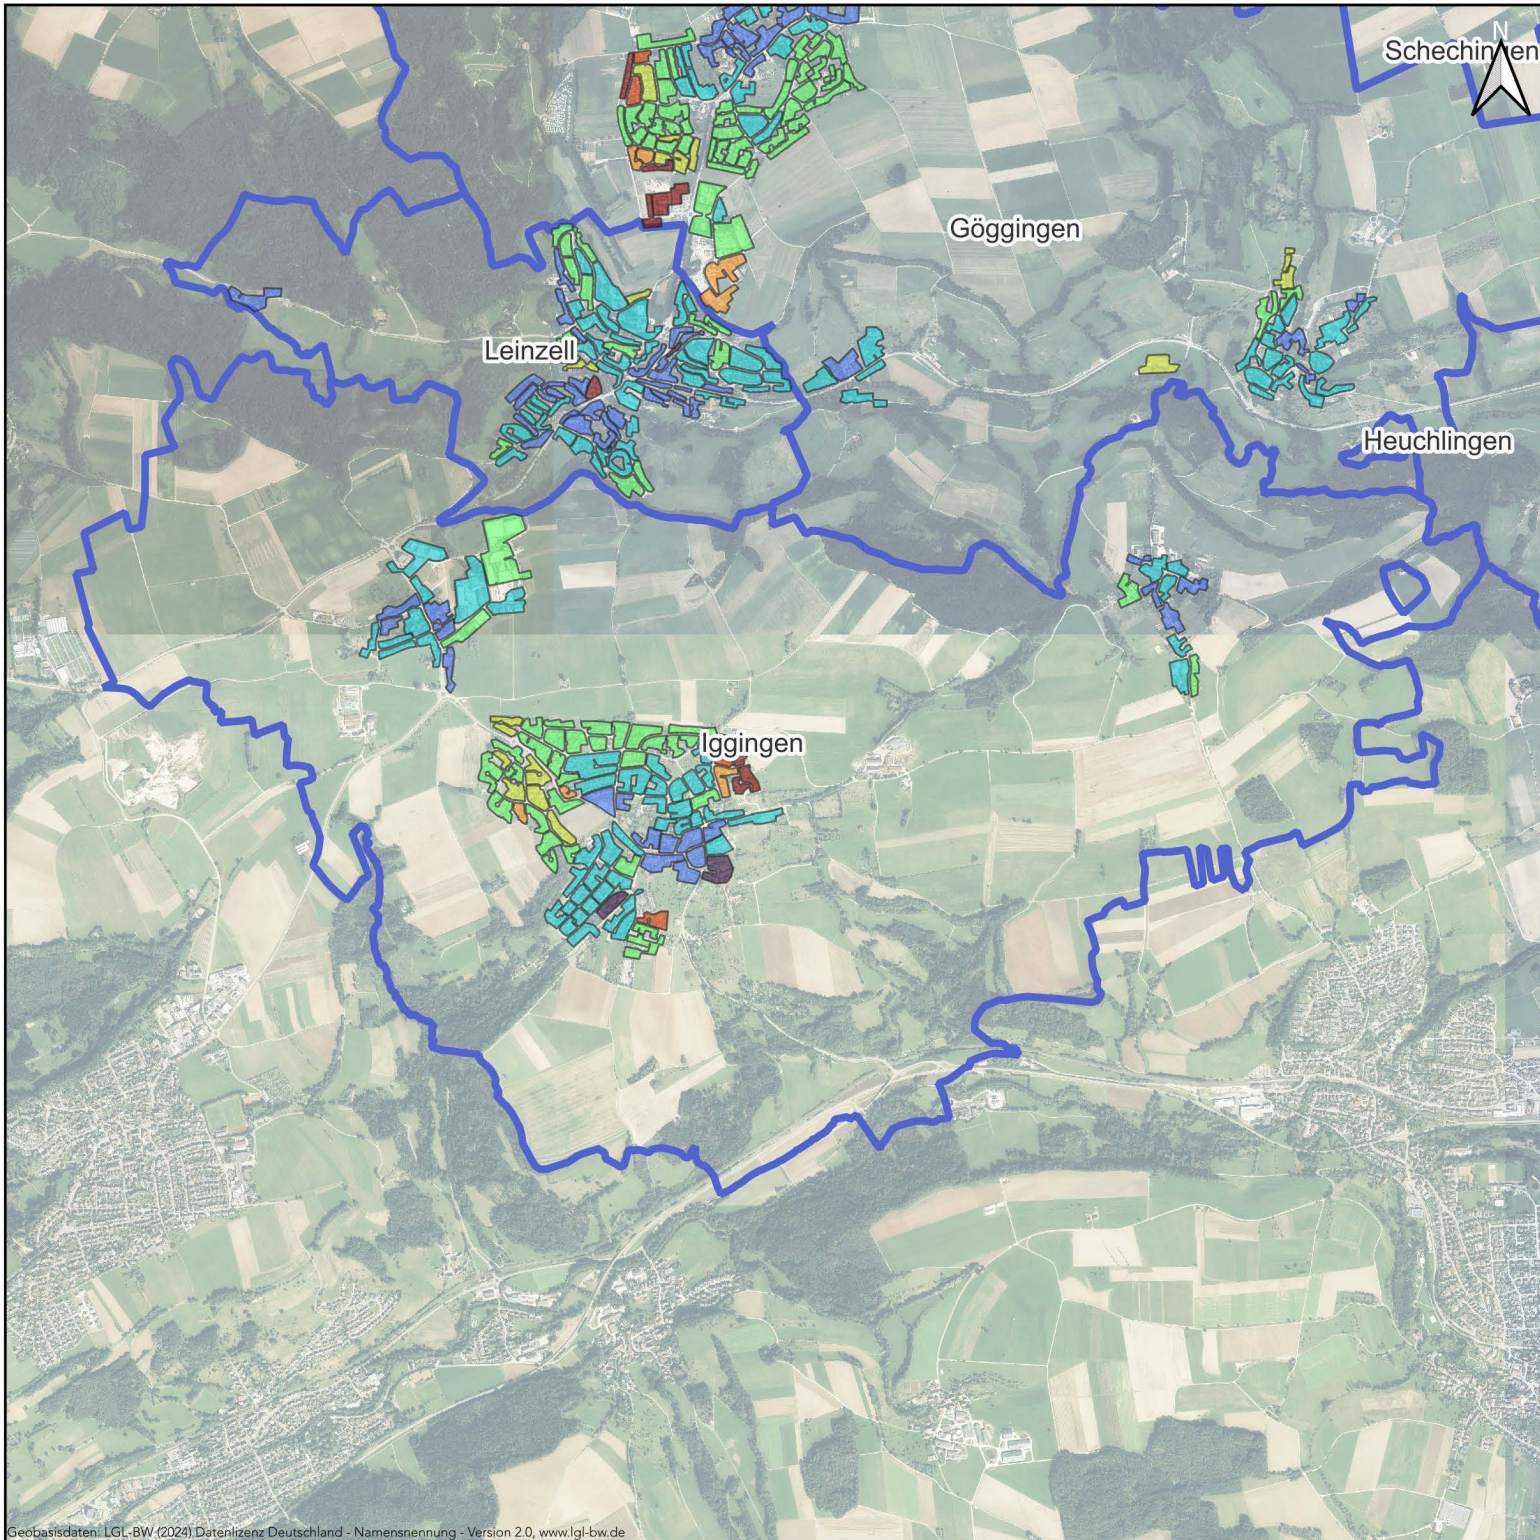

Schechingen

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Baualter

Legende:

 Gemeindegrenze

Baualter

 vor 1919

 1919 - 1949

 1949 - 1977

 1977 - 1995

 1995 - 2002

 2002 - 2009

 2009 - 2016

 ab 2016

Leinzell

Göggingen

Heuchlingen

Iggingen

Bundesland	Baden-Württemberg
------------	-------------------

Landkreis	Ostalbkreis
-----------	-------------

Gemeinde	Iggingen
----------	----------

 GEO DATA	GEO DATA GmbH In der Waage 7 73463 Westhausen
---	---

0 390 780 1.170 1.560 m



MASSSTAB	1:31.764
----------	----------


KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
-------------------	-----------------------

PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
------------	------------

SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
--------------	--------------

ERSTELLT AM	29.05.2026
-------------	------------

BEARBEITER	Serena Junge
------------	--------------

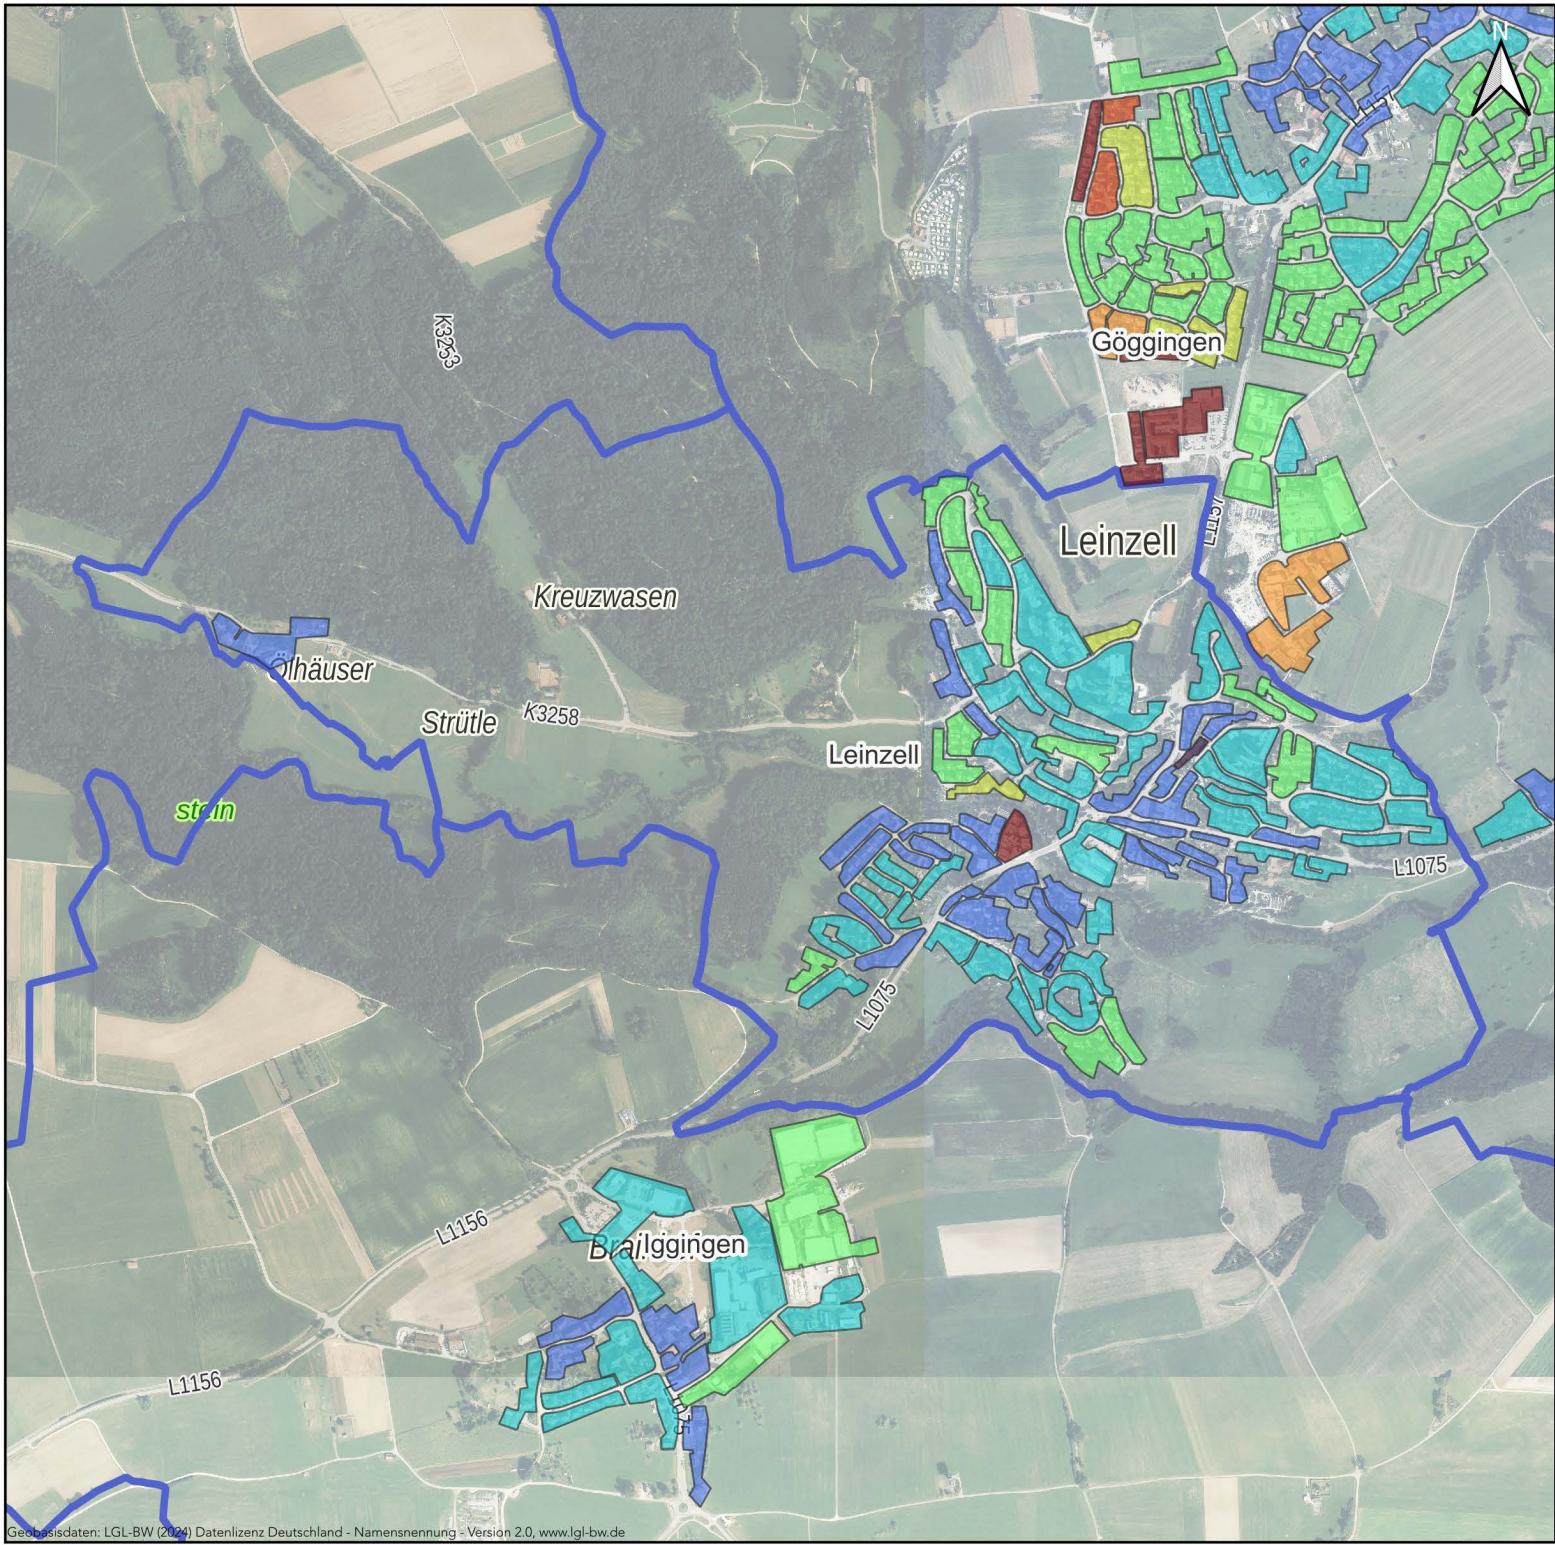

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Bualter

Legende:

Gemeindegrenze

Bualter

vor 1919

1919 - 1949

1949 - 1977

1977 - 1995

1995 - 2002

2002 - 2009

2009 - 2016

ab 2016

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell

GEO DATA

GEO DATA GmbH


In der Waage 7

73463 Westhausen

0180360540720 m

MASSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

Geobasisdaten: LGL-BW (2024) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, www.lgl-bw.de

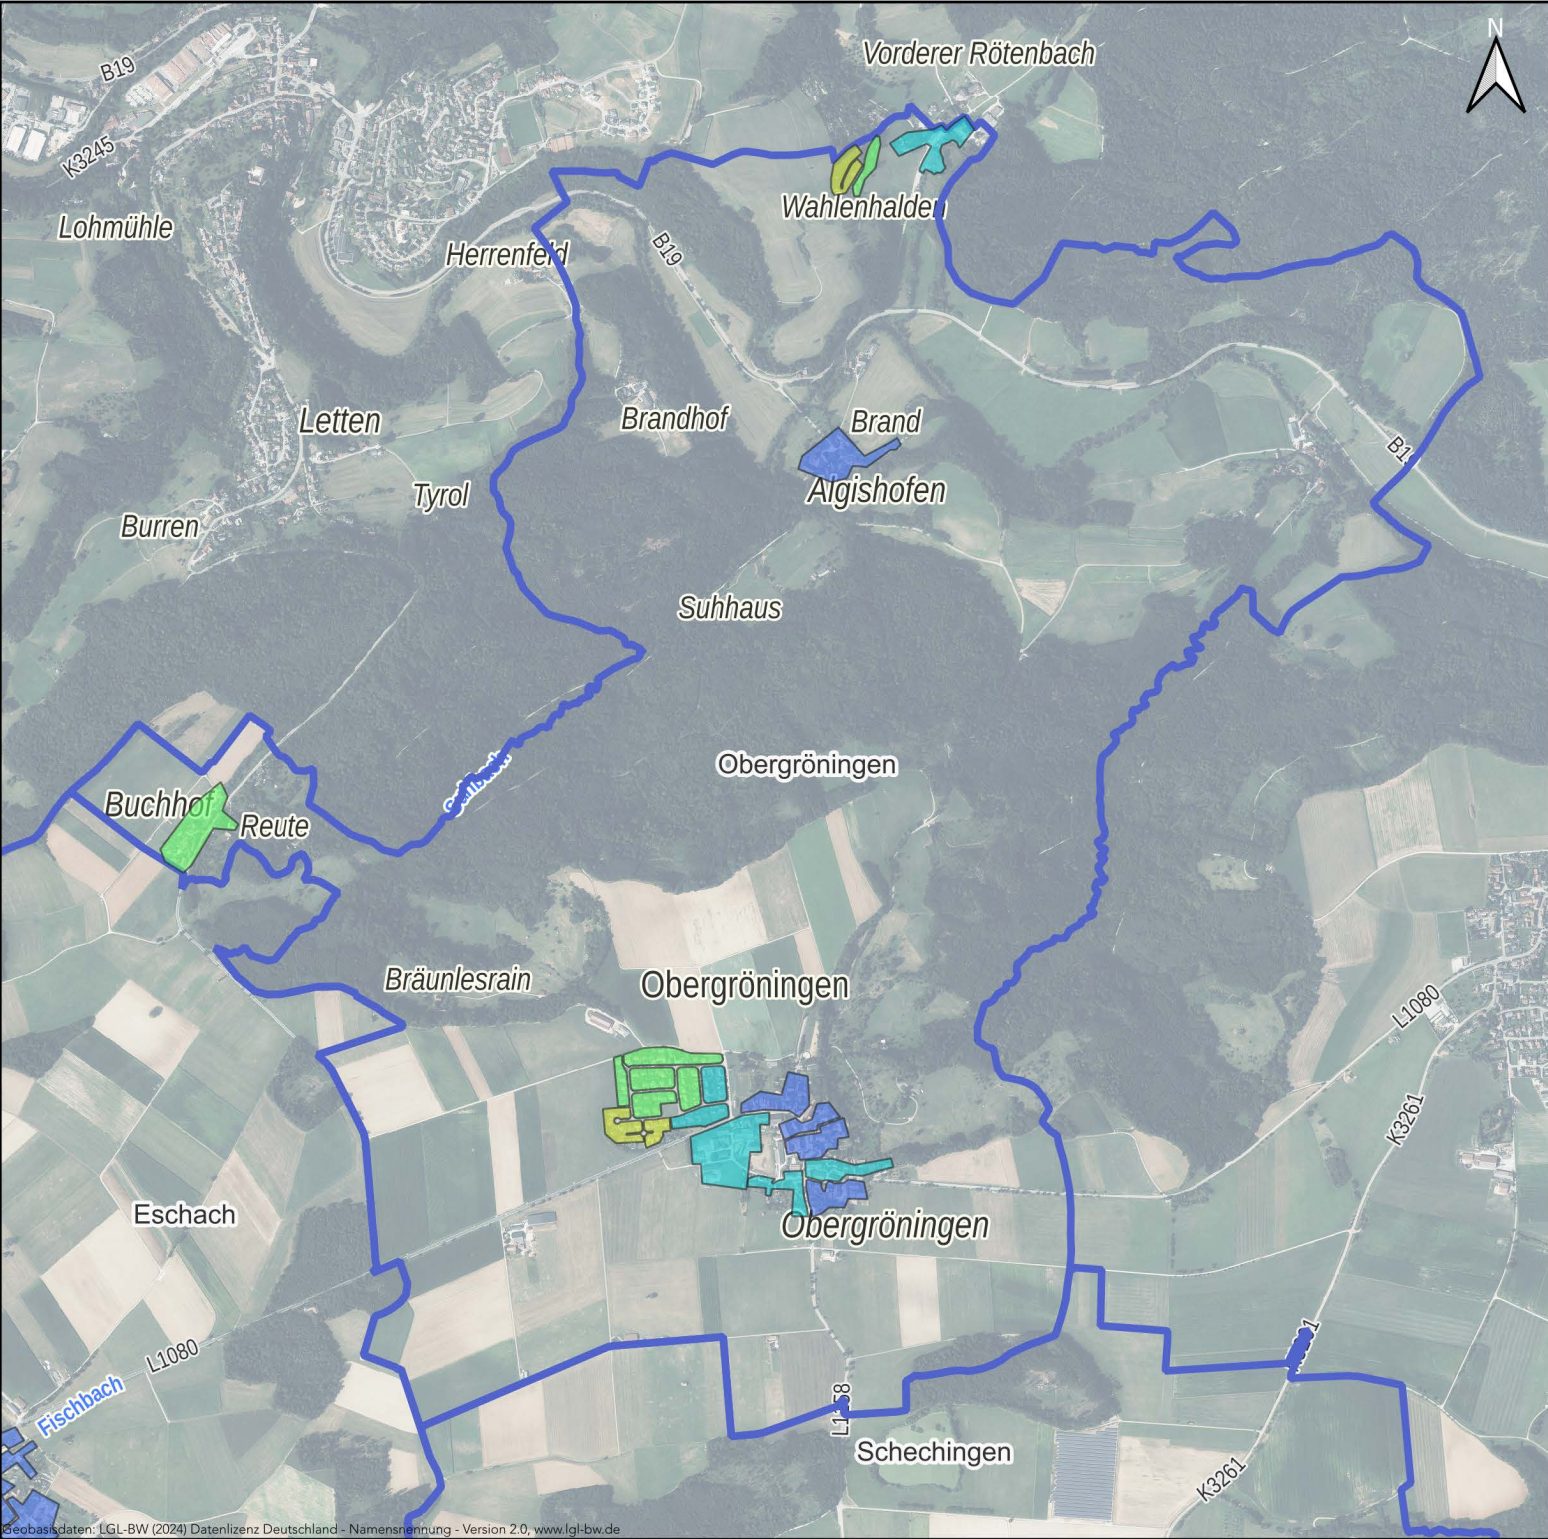

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Baualter

Legende:

 Gemeindegrenze


Baualter

-  vor 1919
-  1919 - 1949
-  1949 - 1977
-  1977 - 1995
-  1995 - 2002
-  2002 - 2009
-  2009 - 2016
-  ab 2016


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

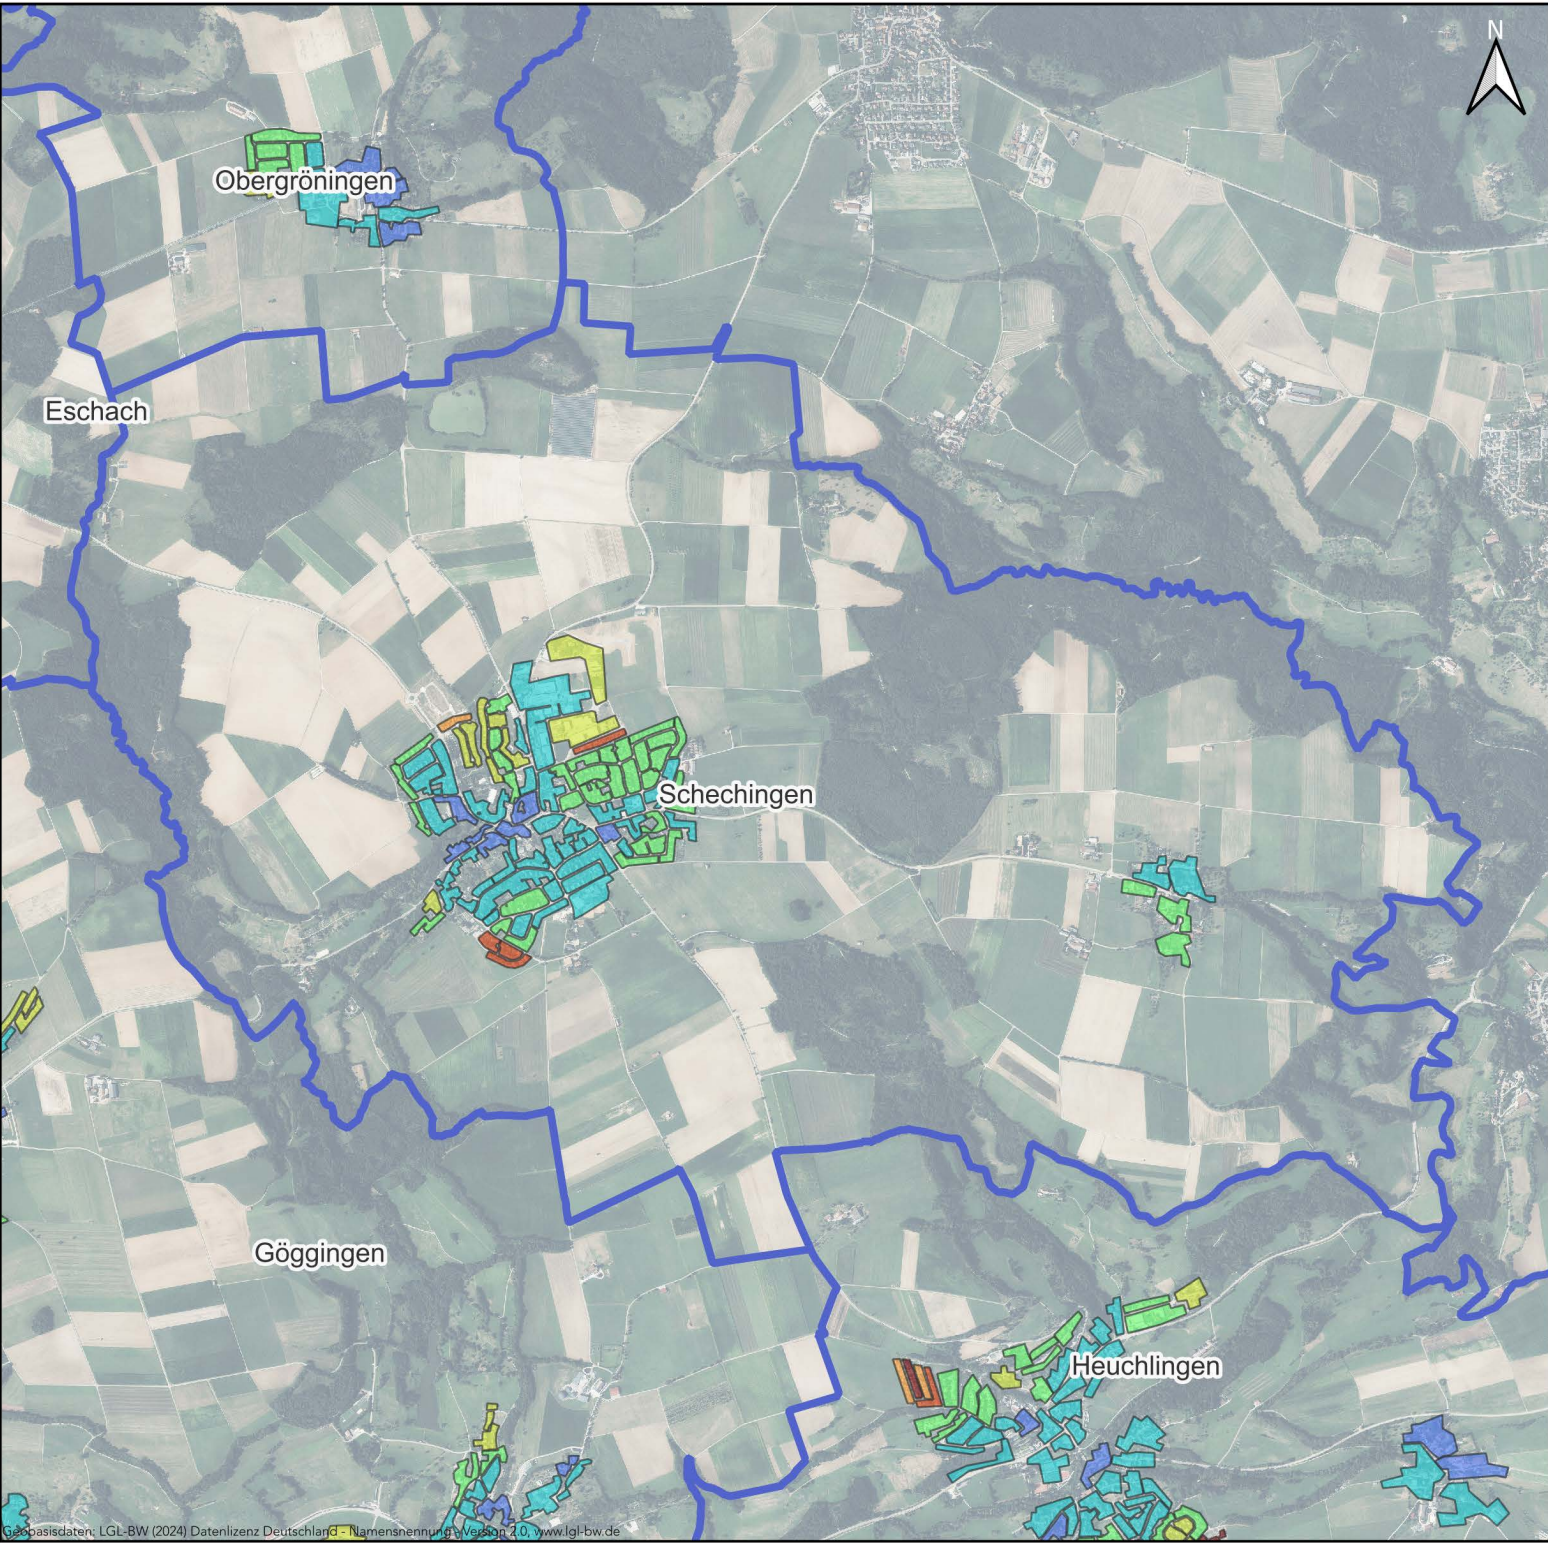

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Baualter

Legende:

 Gemeindegrenze

Baualter

-  vor 1919
-  1919 - 1949
-  1949 - 1977
-  1977 - 1995
-  1995 - 2002
-  2002 - 2009
-  2009 - 2016
-  ab 2016

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen



GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0 340 680 1.020 1.360 m




MASSSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.1.14 Heizungsalter

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen

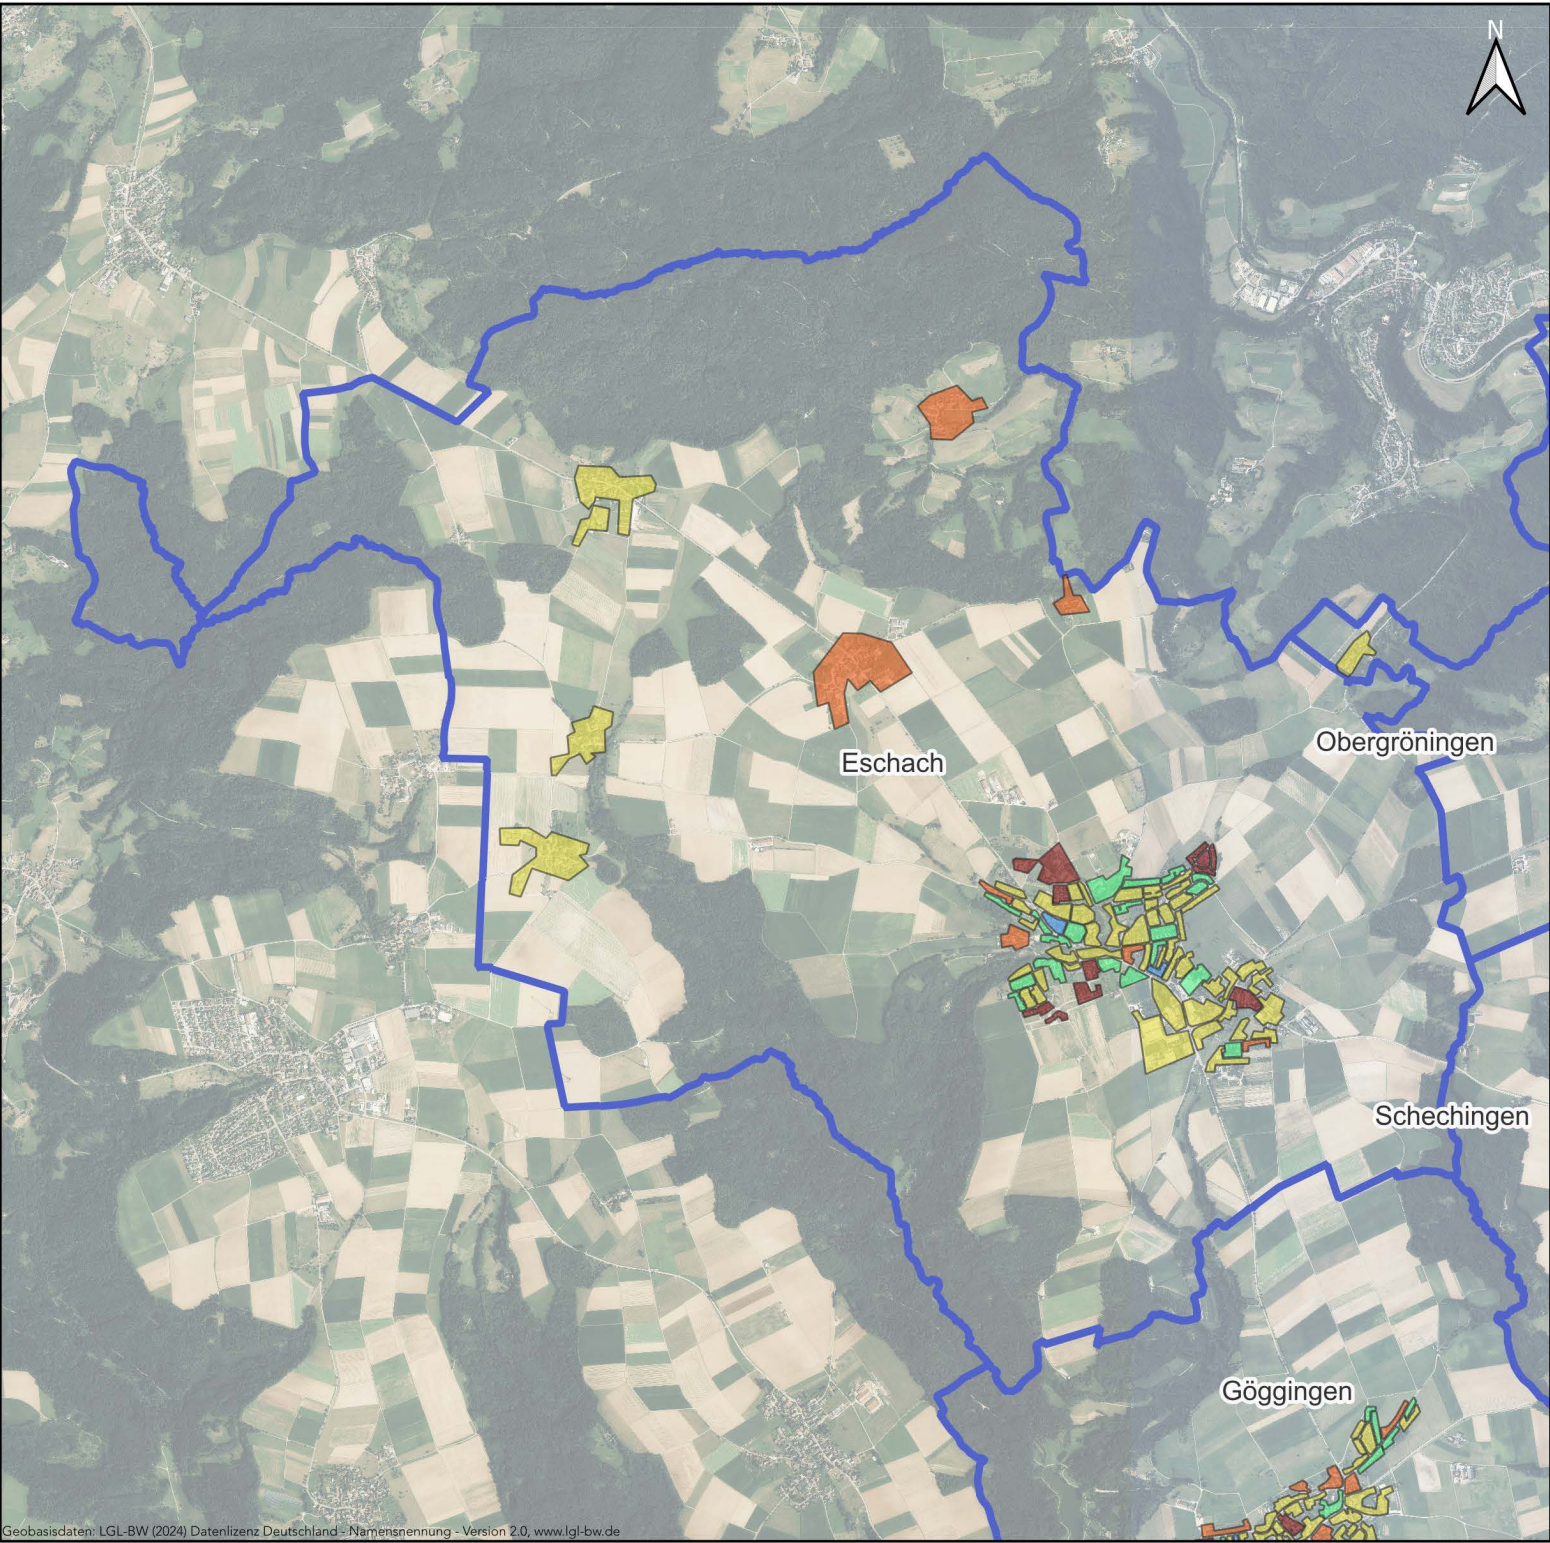

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Heizungsalter

Legende:

Gemeindegrenze

Heizungsalter

vor 1990

1990 - 1996

1996 - 2001

2001 - 2011

2011 - 2016

nach 2016

Bundesland

Baden-Württemberg

Landkreis

Ostalbkreis

Gemeinde

Eschach

GEO DATA

GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

04709401.4101.880 m

MASSTAB

1:37.801

KOORDINATENSYSTEM

ETRS89 / UTM zone 32N

PROJEKTDAT EI

FH_neu.qgz

SEITENGRÖSSE


297 x 210 mm

ERSTELLT AM

29.05.2026

BEARBEITER

Serena Junge

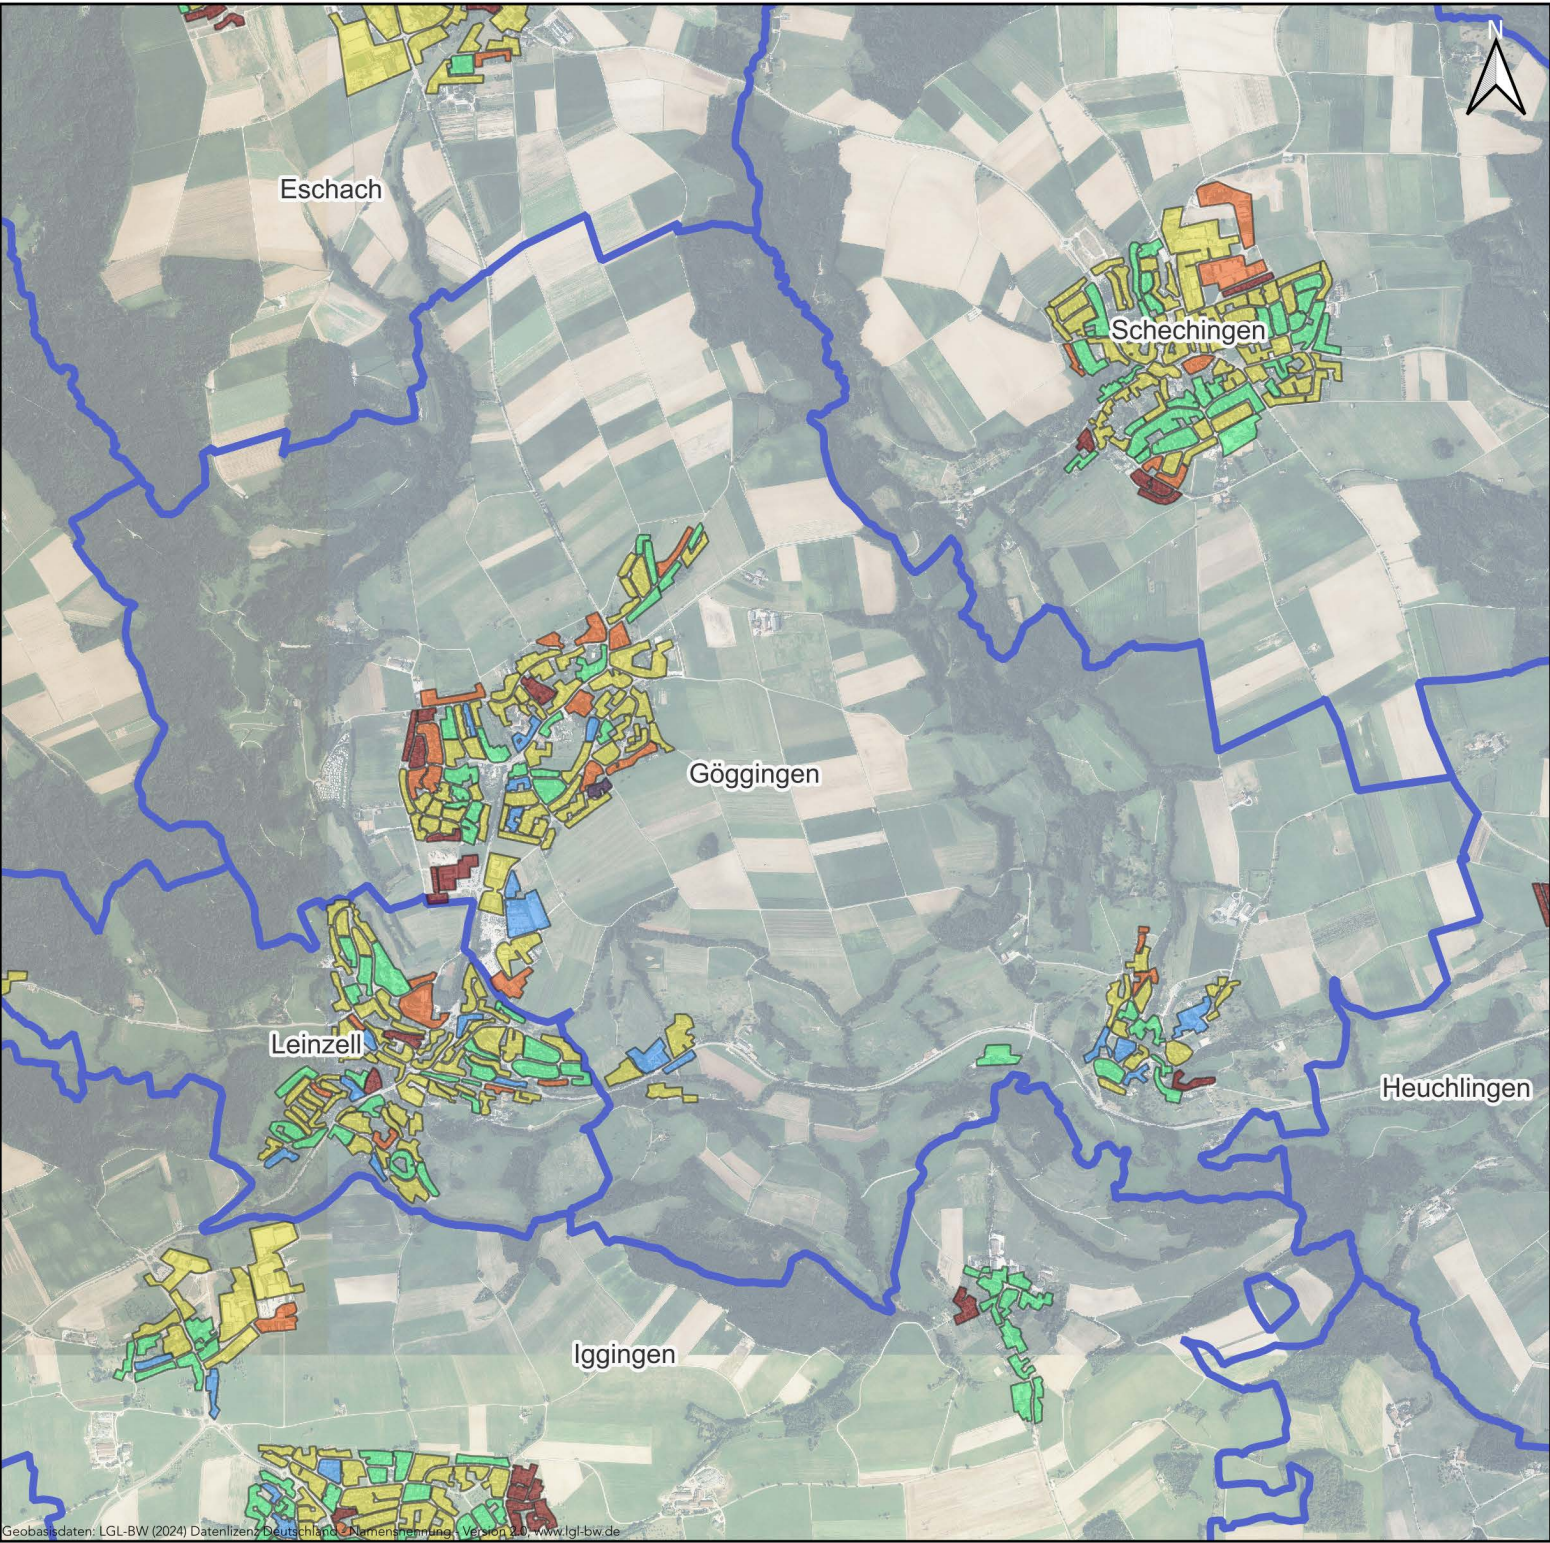

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Heizungsalter

Legende:

Gemeindegrenze

Heizungsalter

vor 1990

1990 - 1996

1996 - 2001

2001 - 2011

2011 - 2016

nach 2016

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Göggingen

GEO DATA


GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03507001.0501.400 m

MASSSTAB	1:28.683
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

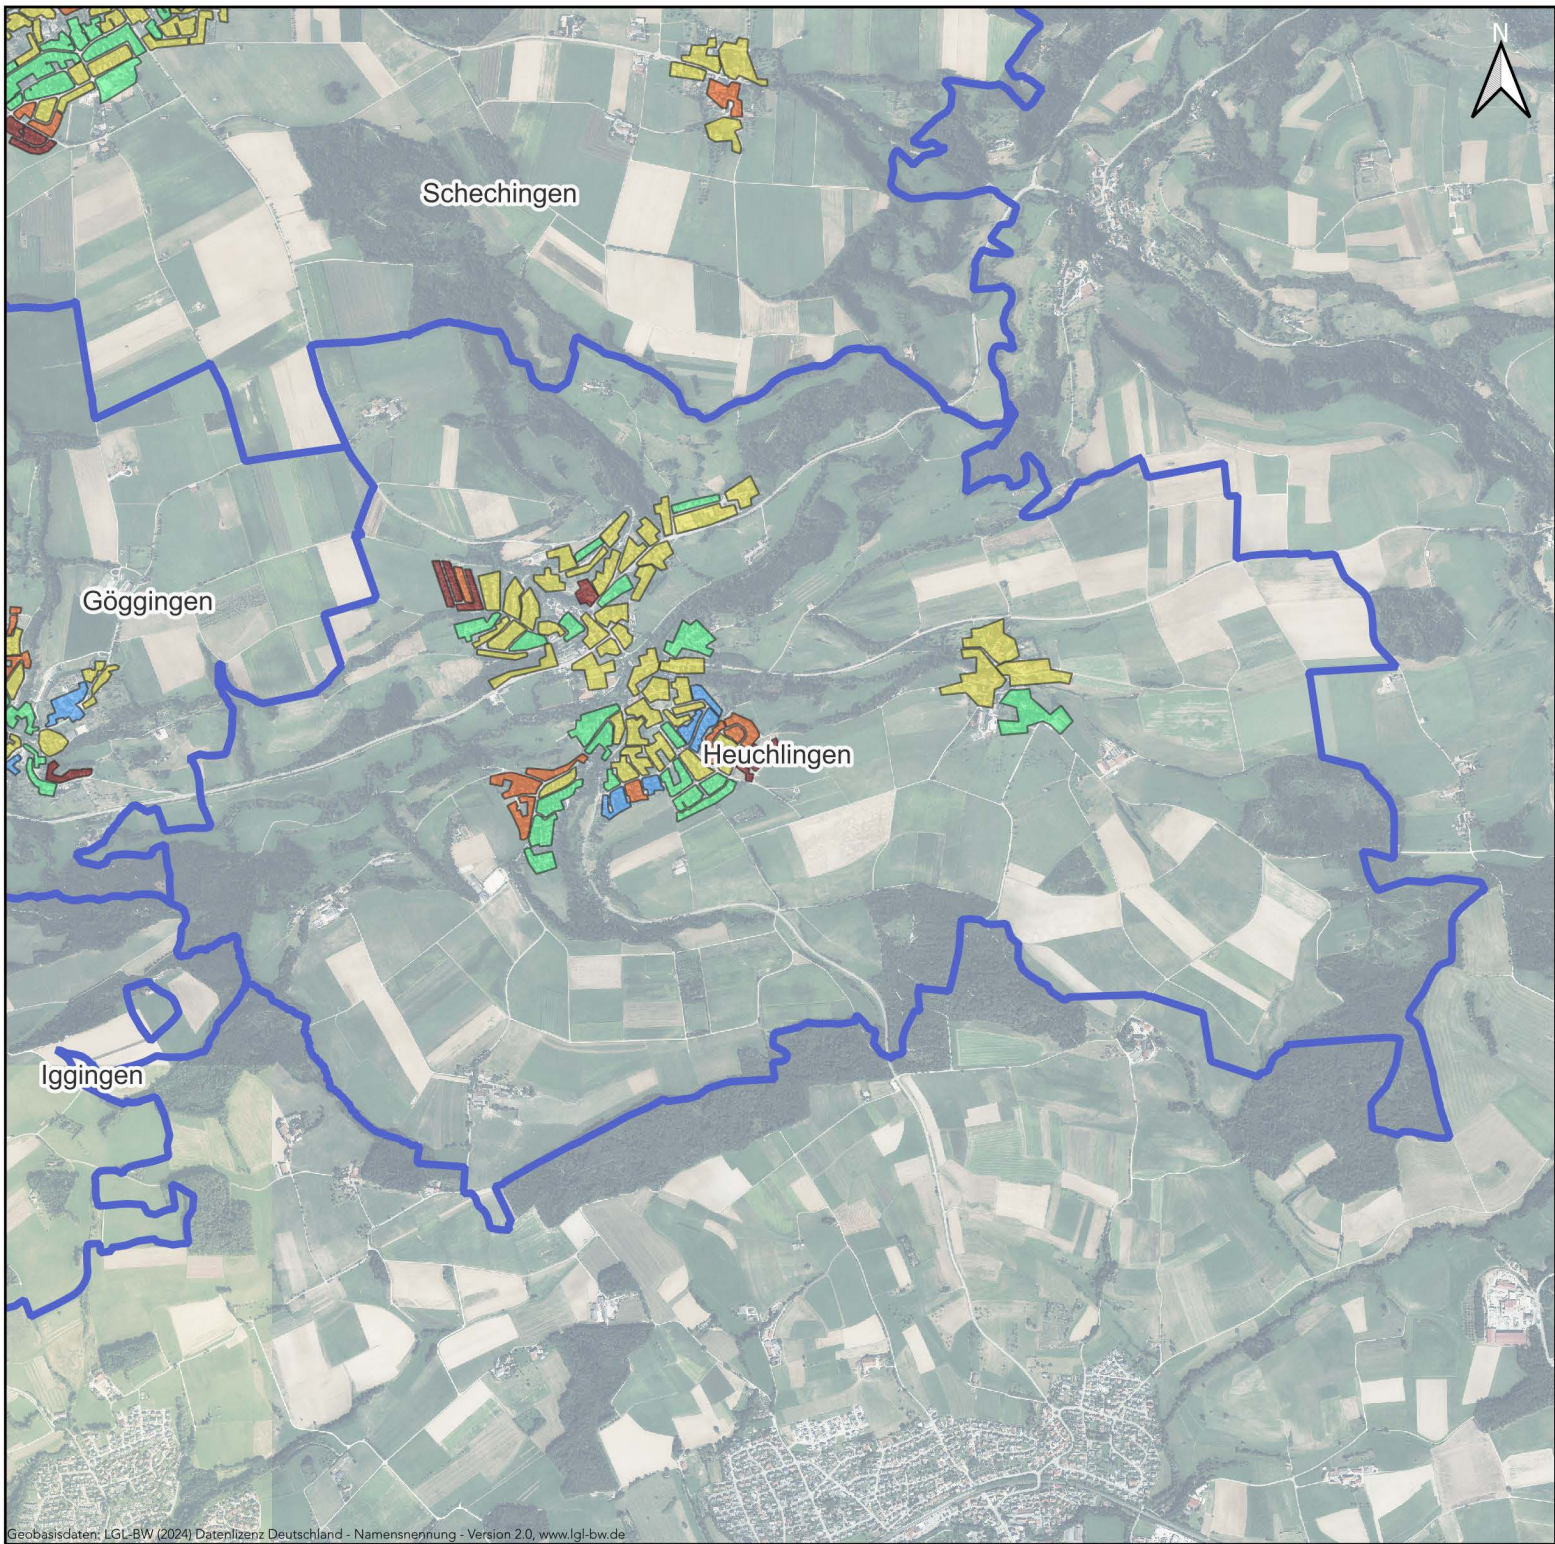

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Heizungsalter

Legende:


-  Gemeindegrenze
- Heizungsalter
-  vor 1990
 -  1990 - 1996
 -  1996 - 2001
 -  2001 - 2011
 -  2011 - 2016
 -  nach 2016

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Heuchlingen




GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSTAB	1:26.749
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

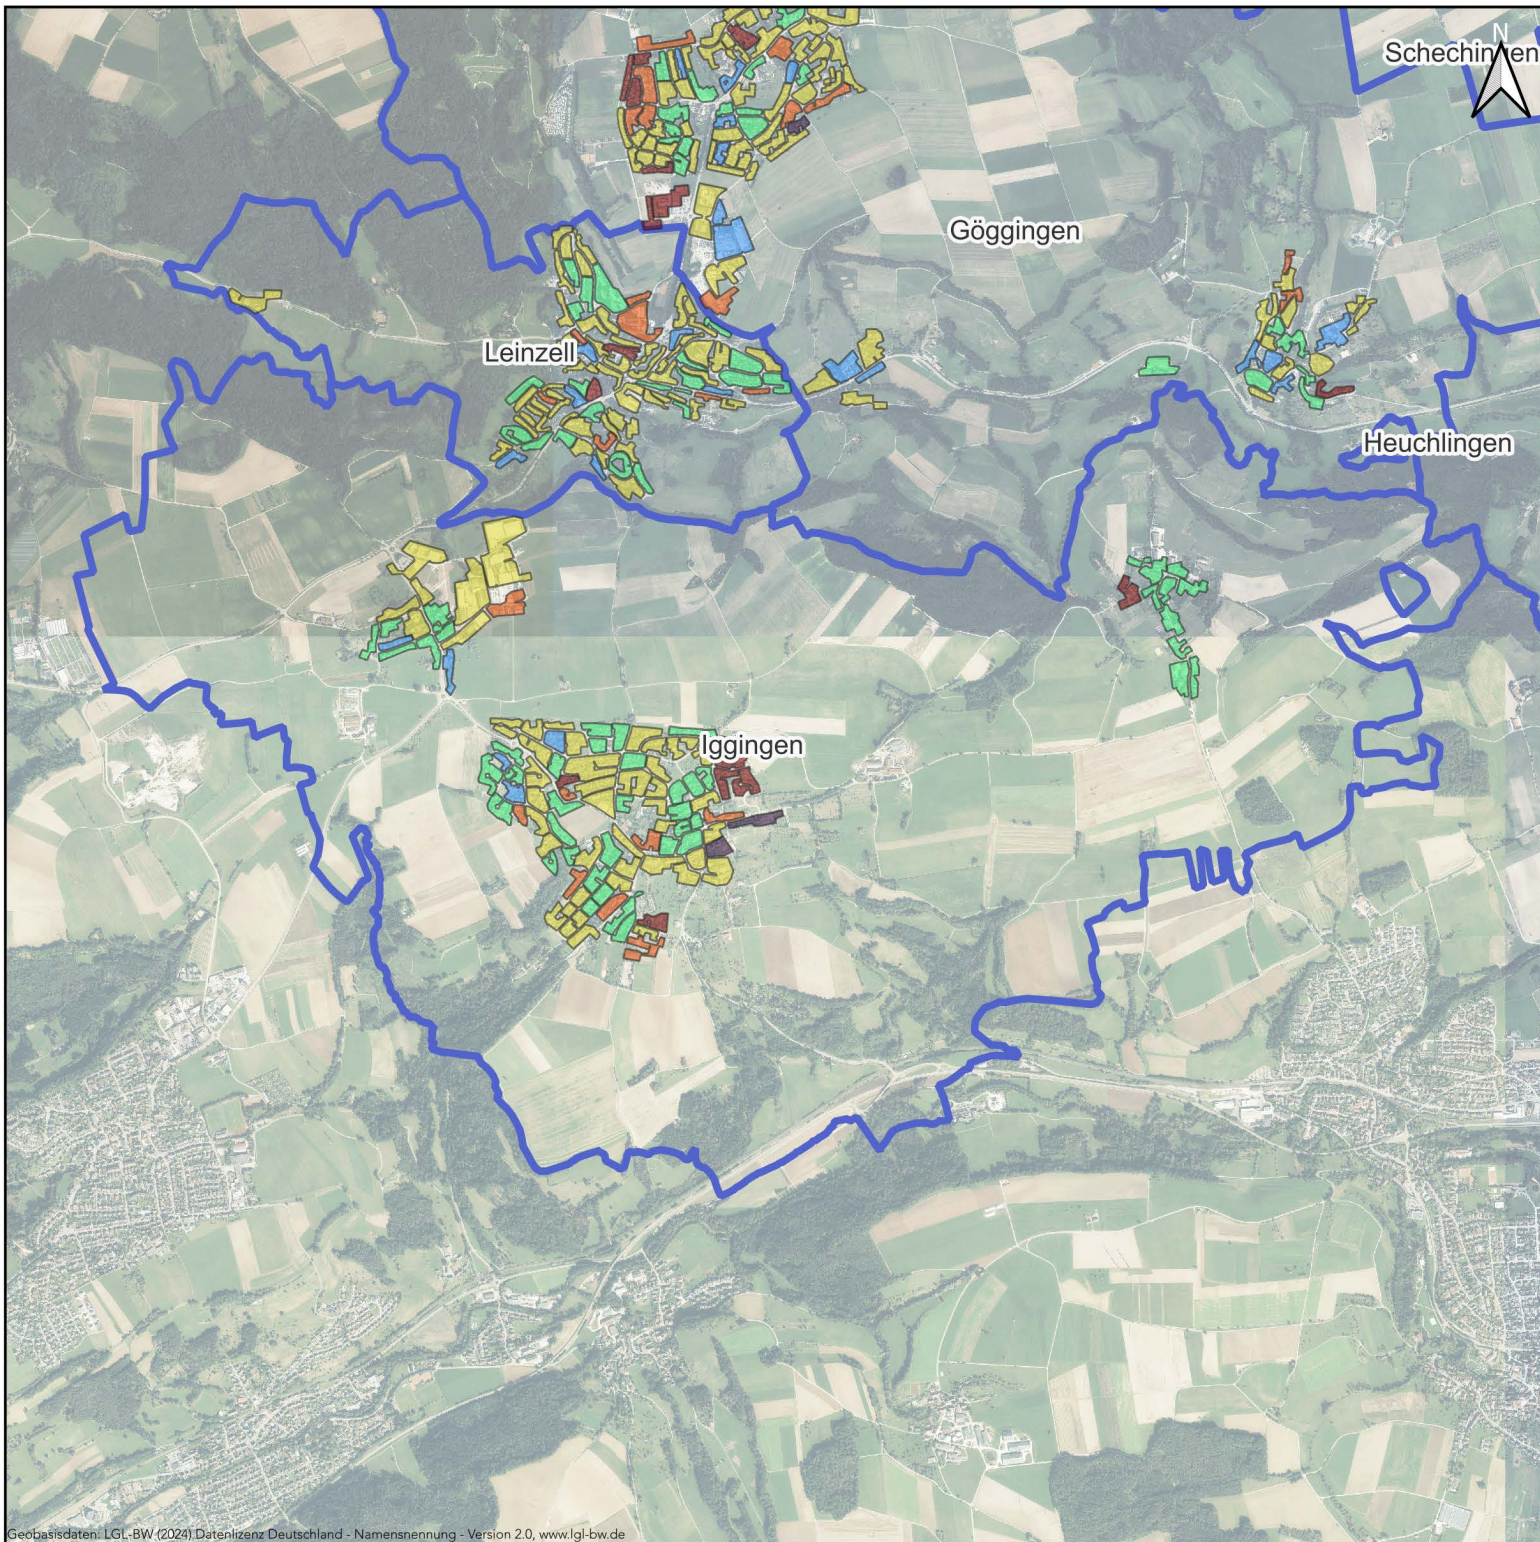

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Heizungsalter

Legende:

Gemeindegrenze

Heizungsalter

vor 1990

1990 - 1996

1996 - 2001

2001 - 2011

2011 - 2016

nach 2016

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Iggingen

GEO DATA


GEO DATA GmbH

In der Waage 7

73463 Westhausen

03907801.1701.560 m

MASSTAB	1:31.764
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

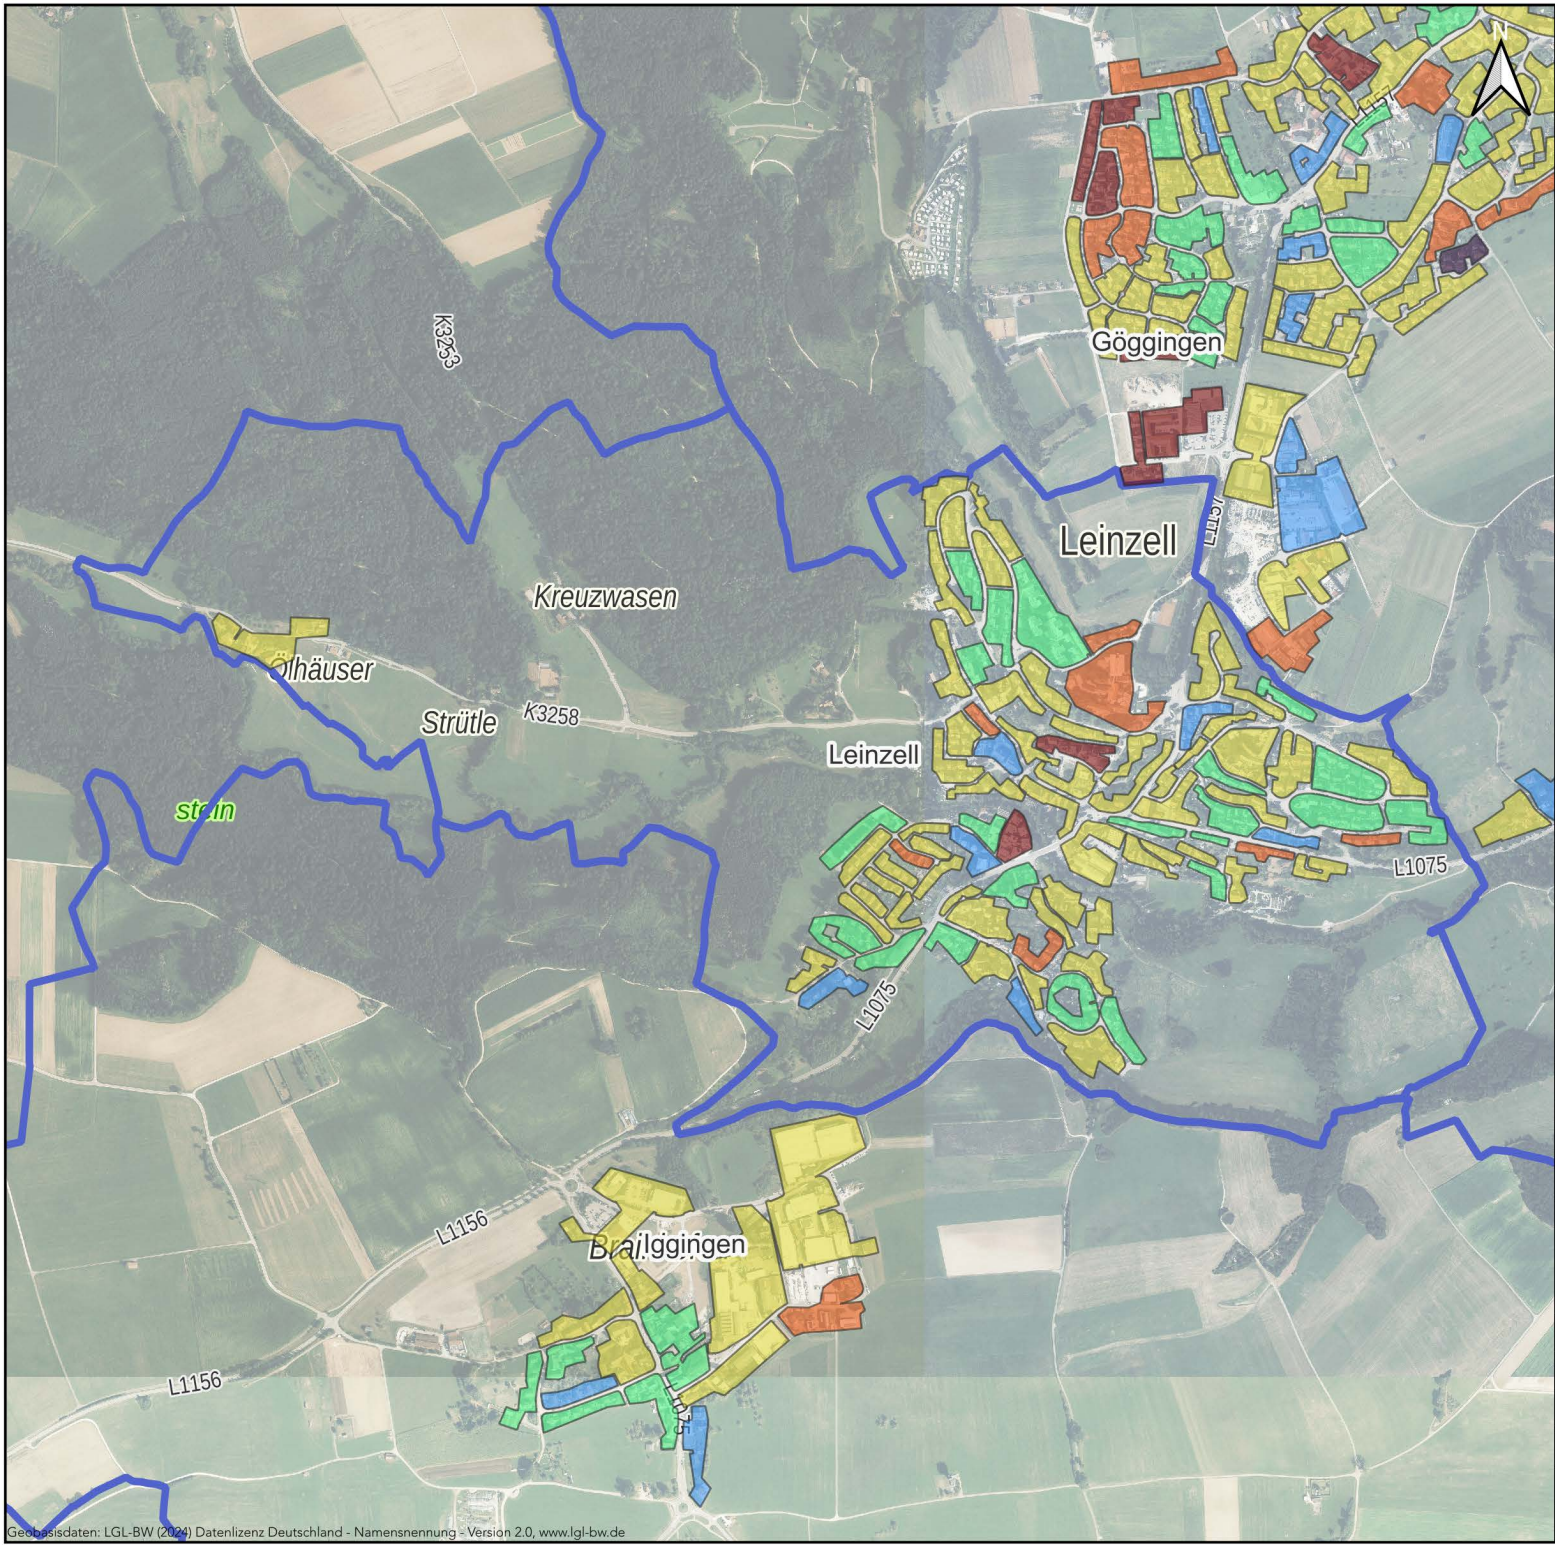

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Heizungsalter

Legende:

Gemeindegrenze

Heizungsalter

vor 1990

1990 - 1996

1996 - 2001

2001 - 2011

2011 - 2016

nach 2016


Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Leinzell

GEO DATA

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen

0180360540720 m

MASSTAB	1:14.470
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

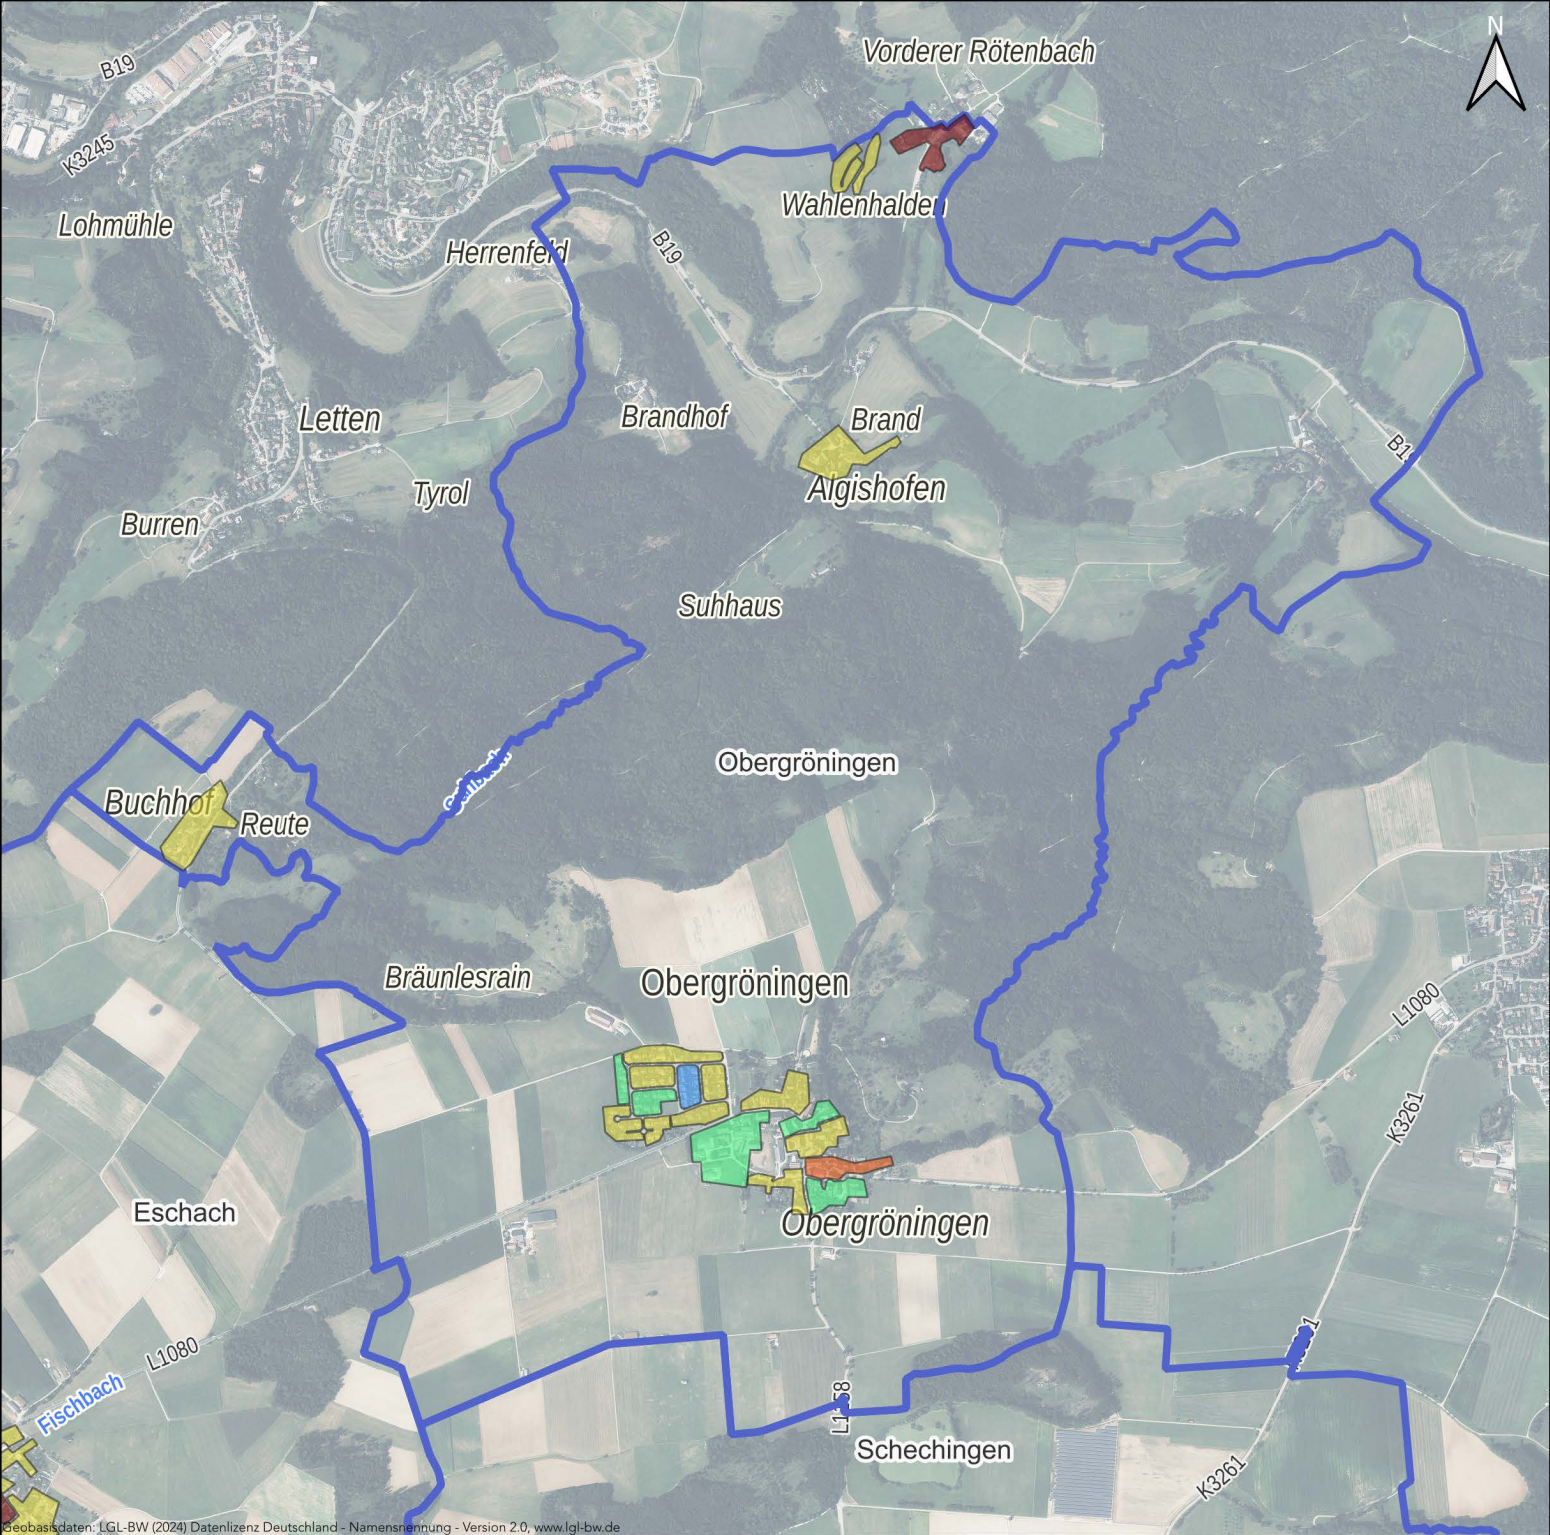

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Heizungsalter

Legende:

 Gemeindegrenze

Heizungsalter


-  vor 1990
-  1990 - 1996
-  1996 - 2001
-  2001 - 2011
-  2011 - 2016
-  nach 2016

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Obergröningen

 **GEO DATA** GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSSTAB	1:19.355
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge

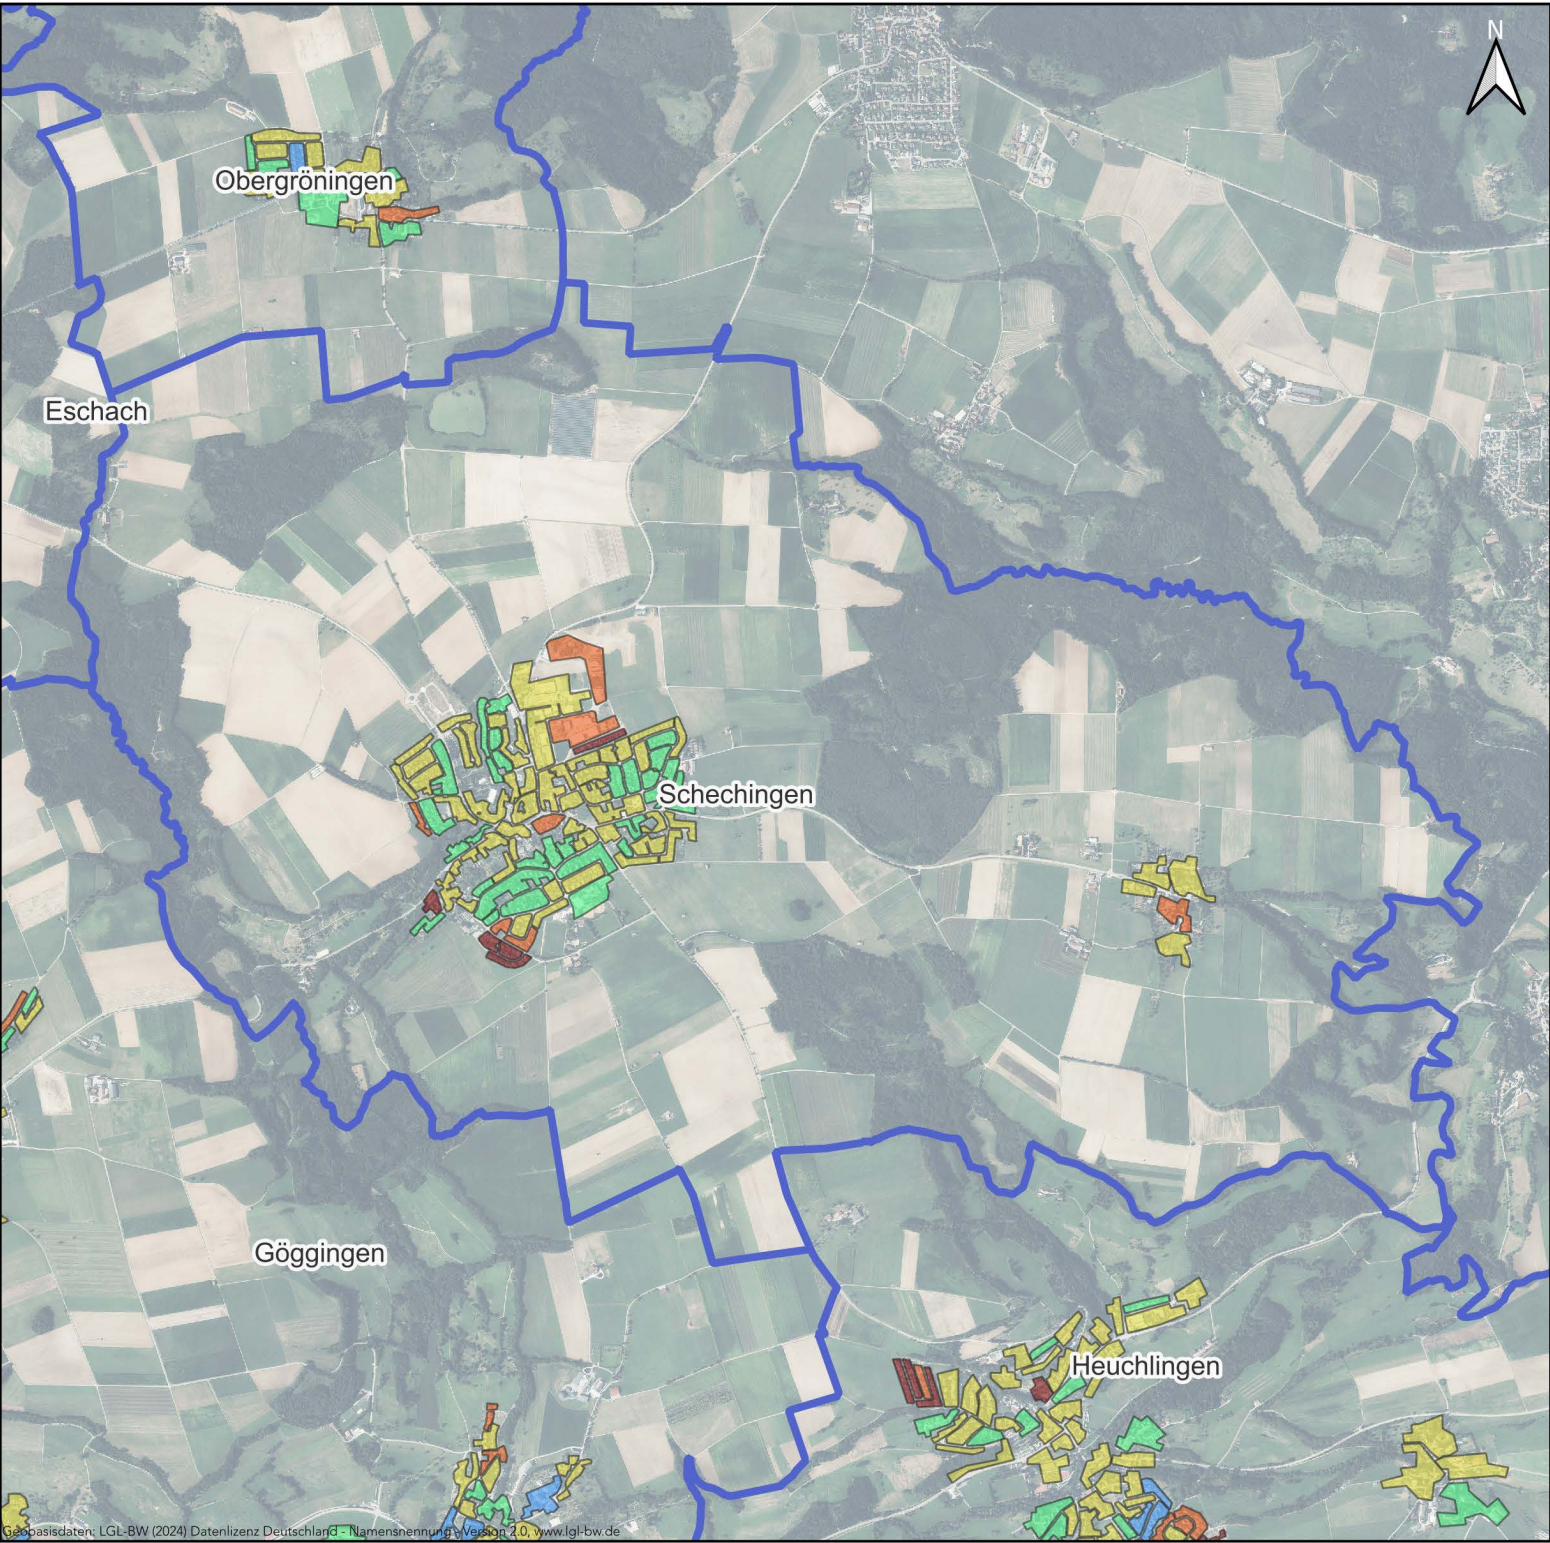

Projekt: KWP Frickenhofer Höhe

Planinhalt: Heizungsalter


Legende:

-  Gemeindegrenze
- Heizungsalter
 -  vor 1990
 -  1990 - 1996
 -  1996 - 2001
 -  2001 - 2011
 -  2011 - 2016
 -  nach 2016

Bundesland	Baden-Württemberg
Landkreis	Ostalbkreis
Gemeinde	Schechingen

**GEO DATA**

GEO DATA GmbH
In der Waage 7
73463 Westhausen



MASSTAB	1:27.810
KOORDINATENSYSTEM	ETRS89 / UTM zone 32N
PROJEKTDAT EI	FH_neu.qgz
SEITENGRÖSSE	297 x 210 mm
ERSTELLT AM	29.05.2026
BEARBEITER	Serena Junge



9.2 Annahmen

9.2.1 Bestandsanalyse: Wärmebedarf und Sektor nach Gebäudefunktion

Gebäude- funktion	Bezeichnung	Sektor	Anteil Wohnen	VDI-Typ	sWB kWhth/m ²
1020	Wohnheim	Private Haus- halte	100%	Wohnheime	140
1021	Kinderheim	Private Haus- halte	100%	Wohnheime	140
1022	Seniorenheim	Private Haus- halte	100%	Wohnheime	140
1022	Seniorenheim	Private Haus- halte	100%	Wohnheime	140
1023	Schwesternwohnheim	Private Haus- halte	100%	Wohnheime	140
1024	Studenten-, Schülerwohnheim	Private Haus- halte	100%	Wohnheime	140
1025	Schullandheim	GHD	0%	Beherbergungs-einrichtungen	130
1223	Forsthaus	GHD	0%	Wohngebäude + Verwaltung 50:50	138,5
1310	Gebäude zur Freizeitgestaltung	GHD	0%	Gemeinschaftszentren	114
1311	Ferienhaus	Private Haus- halte	100%	Ferienhaus, WE-Haus	16,4
1312	Wochenendhaus	Private Haus- halte	100%	Ferienhaus, WE-Haus	16,4
2000	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	GHD	0%	Werkstätten	82
2010	Gebäude für Handel und Dienst- leistungen	GHD	0%	Verkaufsstätten	153
2020	Bürogebäude	GHD	0%	Verwaltungsgebäude	79
2030	Kreditinstitut	GHD	0%	Verwaltungsgebäude	79
2040	Versicherung	GHD	0%	Verwaltungsgebäude	79
2050	Geschäftsgebäude	GHD	0%	Verkaufsstätten	153
2051	Kaufhaus	GHD	0%	Verkaufsstätten	153
2052	Einkaufszentrum	GHD	0%	Verkaufsstätten	153
2053	Markthalle	GHD	0%	Verkaufsstätten	153
2054	Laden	GHD	0%	Verkaufsstätten	153
2055	Kiosk	GHD	0%	Verkaufsstätten	153
2056	Apotheke	GHD	0%	Verkaufsstätten	153
2060	Messehalle	GHD	0%	Ausstellungsgebäude	111
2070	Gebäude für Beherbergung	GHD	0%	Beherbergungs-einrichtungen	130
2071	Hotel, Motel, Pension	GHD	0%	Hotels	141
2072	Jugendherberge	GHD	0%	Beherbergungs-einrichtungen	130
2073	Hütte (mit Übernachtungsmög- lichkeit)	GHD	0%	Beherbergungs-einrichtungen	130
2074	Campingplatzgebäude	GHD	0%	Gebäude für Sportplatz-/ Freiba- deanlagen	122
2080	Gebäude für Bewirtung	GHD	0%	Verpflegungseinrichtungen	195
2081	Gaststätte, Restaurant	GHD	0%	Gaststätten	200
2083	Kantine	GHD	0%	Mensen	183
2090	Freizeit-und Vergnügungsstätte	GHD	0%	Jugendzentren	102
2091	Festsaal	GHD	0%	Bürgersäle / Festsäle	171
2092	Kino	GHD	0%	Veranstaltungsgebäude	140
2093	Kegel-, Bowlinghalle	GHD	0%	Mehrzweckhallen	155
2094	Spielkasino	GHD	0%	Jugendzentren	102



2095	Spielhalle	GHD	0%	Verkaufsstätten	153
2100	Gebäude für Gewerbe und Industrie	GHD	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2110	Produktionsgebäude	Industrie	0%	Werkstätten	82
2111	Fabrik	Industrie	0%	Werkstätten	82
2112	Betriebsgebäude	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2113	Brauerei	Industrie	0%	Werkstätten	82
2114	Brennerei	Industrie	0%	Werkstätten	82
2120	Werkstatt	Industrie	0%	Werkstätten	82
2130	Tankstelle	GHD	0%	Verkaufsstätten	153
2131	Waschanlage	GHD	0%	Fahrzeughallen / Garagen	74
2140	Gebäude für Vorratshaltung	Industrie	0%	Güter-/ Lagerhallen	105
2150	Speditionsgebäude	GHD	0%	Gebäude für Lagerung	88
2160	Gebäude für Forschungszwecke	Öffentlich	0%	Institutsgebäude für Forschung	128
2180	Gebäude für betriebliche Sozial-einrichtung	Industrie	0%	Sozialgebäude	131
2200	Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie	Industrie	0%	Werkstätten	82
2400	Betriebsgebäude zu Verkehrsanlagen	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2410	Betriebsgebäude für Straßenverkehr	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2411	Straßenmeisterei	Industrie	0%	Straßen-/ Autobahn-meistereien	115
2420	Betriebsgebäude für Schienenverkehr	Industrie	0%	Betriebsgebäude/ -höfe	95
2430	Betriebsgebäude für Flugverkehr	Industrie	0%	Betriebsgebäude/ -höfe	95
2431	Flugzeughalle	Industrie	0%	Fahrzeughallen/ Garagen	74
2440	Betriebsgebäude für Schiffsverkehr	Industrie	0%	Betriebsgebäude/ -höfe	95
2441	Werft (Halle)	Industrie	0%	Werkstätten	82
2443	Betriebsgebäude zur Schleuse	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2444	Bootshaus	Sonstige	0%	Fahrzeughallen / Garagen	74
2464	Fahrzeughalle	GHD	0%	Fahrzeughallen / Garagen	74
2500	Gebäude zur Versorgung	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2501	Gebäude zur Energieversorgung	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2510	Gebäude zur Wasserversorgung	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2512	Pumpstation	Industrie	0%	Flussmeistereien (Gesamtanlagen)	93
2513	Wasserbehälter	Industrie	0%	Flussmeistereien (Gesamtanlagen)	93
2520	Gebäude zur Elektrizitätsversorgung	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2521	Elektrizitätswerk	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2528	Turbinenhaus	Industrie	0%	Offene Lagergebäude	50
2529	Kesselhaus	Industrie	0%	Offene Lagergebäude	50
2540	Gebäude für Fernmeldewesen	Sonstige	0%	Werkstätten	82
2570	Gebäude zur Gasversorgung	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2580	Heizwerk	Industrie	0%	Offene Lagergebäude	50
2590	Gebäude zur Versorgungsanlage	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2600	Gebäude zur Entsorgung	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2611	Gebäude der Kläranlage	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2612	Toilette	Öffentlich	0%	Toiletten / -häuser	188
2620	Gebäude zur Abfallbehandlung	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95



2621	Müllbunker	Industrie	0%	Offene Lagergebäude	50
2622	Gebäude zur Müllverbrennung	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2700	Gebäude für Land-und Forstwirtschaft	Industrie	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2720	Land-und forstwirtschaftliches Betriebsgebäude	GHD	0%	Betriebsgebäude / -höfe	95
2729	Wirtschaftsgebäude	GHD	0%	Betriebsgebäude / -höfe	0
2740	Treibhaus, Gewächshaus	GHD	0%	Gewächshäuser	272
2741	Treibhaus	GHD	0%	Gewächshäuser	272
2742	Gewächshaus, verschiebbar	GHD	0%	Gewächshäuser	272
3000	Gebäude für öffentliche Zwecke	Öffentlich	0%	Gebäude für kulturelle Zwecke	147
3010	Verwaltungsgebäude	Öffentlich	0%	Verwaltungsgebäude	79
3011	Parlament	Öffentlich	0%	Parlamentsgebäude	95
3012	Rathaus	Öffentlich	0%	Verwaltungsgebäude	79
3013	Post	Öffentlich	0%	Verkaufsstätten	153
3014	Zollamt	Öffentlich	0%	Polizeidienstgebäude	87
3015	Gericht	Öffentlich	0%	Gerichtsgebäude	90
3016	Botschaft, Konsulat	Öffentlich	0%	Verwaltungsgebäude	79
3017	Kreisverwaltung	Öffentlich	0%	Verwaltungsgebäude	79
3018	Bezirksregierung	Öffentlich	0%	Verwaltungsgebäude	79
3019	Finanzamt	Öffentlich	0%	Finanzämter	73
3020	Gebäude für Bildung und Forschung	Öffentlich	0%	Institutsgebäude für Forschung	128
3021	Allgemeinbildende Schule	Öffentlich	0%	Schulen gesamt (ohne Schwimmbad)	100
3022	Berufsbildende Schule	Öffentlich	0%	Berufsschulen	87
3023	Hochschulgebäude (Fachhochschule, Universität)	Öffentlich	0%	Gebäude für Lehre und Forschung	85
3024	Forschungsinstitut	Öffentlich	0%	Institutsgebäude für Lehre und Forschung	111
3030	Gebäude für kulturelle Zwecke	Öffentlich	0%	Gebäude für kulturelle Zwecke	147
3031	Schloss	Öffentlich	0%	Burgen und Schlösser	52
3032	Theater, Oper	Öffentlich	0%	Gebäude für kulturelle Zwecke	147
3033	Konzertgebäude	Öffentlich	0%	Gebäude für kulturelle Zwecke	147
3034	Museum	Öffentlich	0%	Museen	66
3035	Rundfunk, Fernsehen	Öffentlich	0%	Gebäude für kulturelle Zwecke	147
3036	Veranstaltungsgebäude	Öffentlich	0%	Veranstaltungsgebäude	140
3037	Bibliothek, Bücherei	Öffentlich	0%	Bibliotheksgebäude	90
3040	Gebäude für religiöse Zwecke	Öffentlich	0%	Gemeindehäuser (kirchlich)	87
3041	Kirche	Öffentlich	0%	Sakralbauten	50
3042	Synagoge	Öffentlich	0%	Sakralbauten	50
3043	Kapelle	Öffentlich	0%	Sakralbauten – Kapellen	48
3044	Gemeindehaus	Öffentlich	0%	Gemeindehäuser (kirchlich)	87
3045	Gotteshaus	Öffentlich	0%	Sakralbauten	50
3046	Moschee	Öffentlich	0%	Sakralbauten	50
3047	Tempel	Öffentlich	0%	Sakralbauten	50
3048	Kloster	Öffentlich	0%	Gemeinschaftsunterkünfte	141
3050	Gebäude für Gesundheitswesen	Öffentlich	0%	Sozialgebäude	131
3051	Krankenhaus	Öffentlich	0%	Krankenhäuser	220
3052	Heilanstalt, Pflegeanstalt, Pflegestation	Öffentlich	0%	Verpflegungseinrichtungen	195



3053	Ärztelhaus, Poliklinik	Öffentlich	0%	Sozialgebäude	131
3054	Rettungswache	Öffentlich	0%	Feuerwachen	130
3060	Gebäude für soziale Zwecke	Öffentlich	0%	Sozialgebäude	131
3061	Jugendfreizeitheim	Öffentlich	0%	Beherbergungseinrichtungen	130
3062	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Öffentlich	0%	Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser	97
3063	Seniorenfreizeitstätte	Öffentlich	0%	Altentagesstätten, Altenzentren	115
3064	Obdachlosenheim	Öffentlich	0%	Obdachlosen-/ allgemeine Asyle	204
3065	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Öffentlich	0%	Kindertagesstätten	115
3066	Asylbewerberheim	Öffentlich	0%	Wohnheime – Asylanten	283
3070	Gebäude für Sicherheit und Ordnung	Öffentlich	0%	Polizeidienstgebäude	87
3071	Polizei	Öffentlich	0%	Polizeidienstgebäude	87
3072	Feuerwehr	Öffentlich	0%	Feuerwehren	130
3073	Kaserne	Öffentlich	0%	Kasernenbauten	124
3074	Schutzbunker	Öffentlich	0%	Archive	36
3075	Justizvollzugsanstalt	Öffentlich	0%	Justizvollzugsanstalten	155
3080	Friedhofsgebäude	Öffentlich	0%	Friedhof – Friedhofsgebäude	207
3081	Trauerhalle	Öffentlich	0%	Friedhof – Friedhofs-/ Aussegnungshallen	81
3082	Krematorium	Öffentlich	0%	Friedhof – Leichenhäuser / -hallen	49
3091	Bahnhofsgebäude	Öffentlich	0%	Mehrzweckhallen	155
3092	Flughafengebäude	Öffentlich	0%	Mehrzweckhallen	155
3097	Gebäude zum Busbahnhof	Öffentlich	0%	Verkaufsstätten	153
3098	Empfangsgebäude Schifffahrt	Öffentlich	0%	Mehrzweckhallen	155
3100	Gebäude für öffentliche Zwecke mit Wohnen	Öffentlich	0%	Betreuungseinrichtungen	105
3200	Gebäude für Erholungszwecke	Öffentlich	0%	Sozialgebäude	131
3210	Gebäude für Sportzwecke	Öffentlich	0%	Gebäude für Sportplatz-/ Freibadeanlagen	122
3211	Sport-, Turnhalle	Öffentlich	0%	Turn-/ Sporthallen	130
3212	Gebäude zum Sportplatz	Öffentlich	0%	Gebäude für Sportplatz-/ Freibadeanlagen	122
3220	Badegebäude	Öffentlich	0%	Kombibäder	1250
3221	Hallenbad	Öffentlich	0%	Kombibäder	1250
3222	Gebäude im Freibad	Öffentlich	0%	Gebäude für Sportplatz-/ Freibadeanlagen	122
3230	Gebäude im Stadion	Öffentlich	0%	Sportheime	152
3240	Gebäude für Kurbetrieb	Öffentlich	0%	Hotels	141
3241	Badegebäude für medizinische Zwecke	Öffentlich	0%	Kombibäder	1250
3242	Sanatorium	Öffentlich	0%	Alten-und Pflegeheime	173
3260	Gebäude im Zoo	Öffentlich	0%	Stallgebäude	80
3261	Empfangsgebäude des Zoos	Öffentlich	0%	Mehrzweckhallen	155
3270	Gebäude im botanischen Garten	Öffentlich	0%	Gewächshäuser	272
3271	Empfangsgebäude des botanischen Gartens	Öffentlich	0%	Mehrzweckhallen	155
3272	Gewächshaus (Botanik)	Öffentlich	0%	Gewächshäuser	272
3273	Pflanzenschauhaus	Öffentlich	0%	Gewächshäuser	272
3290	Touristisches Informationszentrum	Öffentlich	0%	Verkaufsstätten	153

Die nachfolgenden Gebäudetypen sind nicht wärmerrelevant und werden als "nicht beheizt" angenommen:



1313, 2082, 2121, 2141, 2142, 2143, 2170, 2171, 2172, 2210, 2211, 2212, 2213, 2220, 2412, 2421, 2422, 2423, 2424, 2442, 2450, 2451, 2460, 2461, 2462, 2463, 2465, 2511, 2522, 2523, 2527, 2560, 2571, 2591, 2610, 2623, 2721, 2723, 2724, 2726, 2727, 2728, 2732, 2735, 3038, 3090, 3094, 3095, 3262, 3263, 3264, 3280, 3281, 9998

9.2.2 Bestandsanalyse: Wärmebedarf nach Gebäudetypologie

IWU-Gebäudetypen (sWB in kWh/m²)

BauBaujahr-jahr	EFH		MFH		GMH		HH	
	GE-SCHOSSE	SWB	GE-SCHOSSE	SWB	GE-SCHOSSE	SWB	GE-SCHOSSE	SWB
< 1860	≤ 2	190,4	> 2	198,8	--	--	--	--
1860–1918	≤ 2	187,4	3–4	156,7	> 4	136,3	--	--
1919–1948	≤ 2	171	3–4	177,4	> 4	154,4	--	--
1949–1957	≤ 2	188,2	3–4	165,8	> 4	152,8	--	--
1958–1968	≤ 2	186,2	3–5	140,2	6–8	141,6	> 8	124,3
1969–1978	≤ 2	160,9	3–5	144,2	6–8	128,2	> 8	125
1979–1983	≤ 2	128,6	> 2	128,8	--	--	--	--
1984–1994	≤ 2	140,8	> 2	132,3	--	--	--	--
1995–2001	≤ 2	131,4	> 2	115,9	--	--	--	--
2002–2009	≤ 2	97,3	> 2	80,5	--	--	--	--
2010–2015	≤ 2	111,2	> 2	96,4	--	--	--	--
> 2015	≤ 2	95,8	> 2	64,5	--	--	--	--
unbekannt	≤ 2	164,99	3–5	151,12	6–8	142,66	> 8	124,62

9.2.3 Bestandsanalyse: Zuteilung Beheizungsfälle

Fall	ZH	≠Gas	V _{Gas}	ERH	V _{Strom}	V _{WN}	V _{bH_{ZH}}	V _{bH_{ERH}}	V _{bH_{Strom}}
1	1		1	0	0	0	920		
2	1		1	1	0	0	750	600	
3	1		1	1	1	0	650	600	600
4	1		1	0	1	0	750		600
5	1		1	0	0	1	920		
6	1		1	1	0	1	750	600	
7	1		1	1	1	1	650	600	600
8	1		1	0	1	1	750		600
9	1	1	1	0	0	0	920		
10	1	1	1	1	0	0	750	600	
11	1	1	1	1	1	0	650	600	600
12	1	1	1	0	1	0	750		600
13	1	1	1	0	0	1	920		
14	1	1	1	1	0	1	750	600	
15	1	1	1	1	1	1	650	600	600
16	1	1	1	0	1	1	750		600
17	1		0	0	0	0	920		
18	1		0	1	0	0	750	600	
19	1		0	1	1	0	650	600	600



20	1	0	0	1	0	750	600
21	1	0	0	0	1	920	
22	1	0	1	0	1	750	600
23	1	0	1	1	1	650	600
24	1	0	0	1	1	750	600
25	0	1	0	0	0		
26	0	1	1	0	0		600
27	0	1	1	1	0		600
28	0	1	0	1	0		600
29	0	1	0	0	1		
30	0	1	1	0	1		600
31	0	1	1	1	1		600
32	0	1	0	1	1		600
33	0	0	0	0	0		
34	0	0	1	0	0		920
35	0	0	1	1	0		750
36	0	0	0	1	0		1200
37	0	0	0	0	1		
38	0	0	1	0	1		920
39	0	0	1	1	1		750
40	0	0	0	1	1		1200
41	0	0	0	0	1		

9.2.4 Potenzialanalyse: Sanierungstiefen

Wärmebedarf im Sanierten Zustand (WB_{saniert}) in kWh/m²

Baujahr	EFH	MFH	Öffentlich/GHD	Industrie	Sonstige
unbekannt	59	57	87	35	60
vor 1949	65	61	112	47	71
1949 - 1968	65	64	112	47	72
1969 - 2001	56	54	74	30	54
nach 2001	50	48	48	18	41

Angelehnt an Technikkatalog (Langreder, et al., 2024)

9.2.5 Szenariorahmen: Annahmen Ökonomie

Annahmen zu Brennstoff- & CO₂-Preisen

Jahr	Ist	2030	2040
Strom Base Großhandelsmarkt DE [€/MWh(el)]	108,83	128,77	157,27
Erdgas Großhandelsmarkt THE [€/MWh(ho)]	33,51	39,65	48,42
CO ₂ -Preis BEHG [€/t]	106,54	126,06	153,96
Wasserstoff Importpreis DE [€/MWh(ho)]	379,34	171	171
Pelletpreis [€/MWh(th)]	69,2	74,1	81,9
Wärmenetz-Erzeugungskosten [€/MWh(th)]	19	22,48	27,46



Preisindizes

	Ist	2030	2040
Allgemein [%]	100,00	118,33	144,51
Investitionskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe [%]	100,00	118,33	144,51
Investitionskosten Gas BWK [%]	100,00	118,33	144,51
Investitionskosten Wasserstoff BWK [%]	100,00	118,33	144,51
Investitionskosten Pelletkessel [%]	100,00	118,33	144,51
Investitionskosten Wärmenetz [%]	100,00	118,33	144,51
Netzentgelte Verteilnetz Gas [%]	100,00	118,33	144,51
Netzentgelte Verteilnetz Strom [%]	100,00	118,33	144,51
Wärmenetzerlöse [%]	100,00	118,33	144,51

9.2.6 Szenariorahmen: Emissionsfaktoren

Emissionsfaktoren der betrachteten Wärmeerzeugungstechnologien in g/kWh

Energieträger	Ist	2030	2040
Kohle	430	430	430
Erdgas	240	240	240
Heizöl	310	310	310
Holz	20	20	20
Biogas	139	133	126
Solarthermie	0	0	0
Strom	450	110	25
Wasserstoff	325	43	28
Abwärme	0	0	0
Wärmenetz	140	94	52
Unbekannt	201	201	201



9.2.7 Szenariorahmen: Annahmen DB-Rechnung (Wärmenetze)

Die folgenden Annahmen ergeben sich aus (Langreder, et al., 2024) i.V.m. (LBD-Beratungsgesellschaft, 21/2025)

Annahmen für Wärmenetze

Allgemeine Annahmen	Wert	Einheit
OPEX-Pauschale	5	€/MWh
Vertriebskosten pro Hausanschluss	500	€/HA
Netzverluste	0,35	MWh/m
Kapitalgebundene Kosten	Wert	Einheit
Lebensdauer Fernwärmeleitung	40	Jahre
Tilgungsdauer Vertriebskosten	20	Jahre
Fördersatz BEW	40	%
Tiefbaukosten Verteilnetz	1000	€/m
Leitungskosten Verteilnetz	1000	€/m
Tiefbaukosten Hausanschlussleitung	750	€/m
Leitungskosten Hausanschlussleitung	750	€/m
Übergabestation	0	€/HA

Wärmenetzerlöse

		Leistungsklasse HA in kW					
		10	22	50	160	600	2000
Verbrauchsgebundene Wärmenetzerlöse in €/MWh		64,	64,43	64,02	62,43	60,77	55,48
Jährliche Wärmenetzerlöse in €/Jahr		388	849	1916	5993	21877	66578

9.2.8 Szenariorahmen: Annahmen VK-Rechnung

Die folgenden Annahmen ergeben sich aus (Langreder, et al., 2024) i.V.m. (LBD-Beratungsgesellschaft, 21/2025)

Parameter Luft-Wärmepumpe

Annahmen für den Vollkostenvergleich aus Sicht der Hauseigentümer	
Jahresarbeitszahl in kWh(th)/kWh(el)	3,1
	6



Anteil Instandsetzungskosten in %	0,8
	1
Anteil Hilfsenergiekosten in %	0,9
	6
Anteil Sonst. Betriebskosten in %	0,8
	4
Lebensdauer in Jahren	18
Förderrate in %	35

Spezifische Investitionen [€/kW(th)]

Leistung in kW	10	22	50	160	600	2000
spez. Invest in €/kw(th)	2080	1702	1649	1232	1532	1141

Parameter Erdgaskessel:

Annahmen für den Vollkostenvergleich aus Sicht der Hauseigentümer

Wirkungsgrad Hs in %	94
Umrechnung Hi/Hs	1,1
Anteil Hilfsenergiekosten in %	1,54
Anteil Instandsetzungskosten in %	1,87
Anteil Sonst. Betriebskosten in %	3,26
Lebensdauer in Jahren	20
Förderrate in %	0

Spezifische Investitionen [€/kW(th)]

Leistung in kW	10	22	50	160	600	2000
spez. Invest in €/kw(th)	1070	575	463	357	207	169

Parameter Wasserstoffkessel:

Annahmen für den Vollkostenvergleich aus Sicht der Hauseigentümer

Wirkungsgrad Hs in %	94
Umrechnung Hi/Hs	1,1
Anteil Hilfsenergiekosten in %	1,54
Anteil Instandsetzungskosten in %	1,87
Anteil Sonst. Betriebskosten in %	3,26
Lebensdauer in Jahren	19
Förderrate in %	0



Spezifische Investitionen [€/kW(th)]

Leistung in kW	10	22	50	160	600	2000
spez. Invest in €/kw(th)	1140	606	481	372	324	311

Parameter Biomassekessel:

Annahmen für den Vollkostenvergleich aus Sicht der Hauseigentümer

Anteil Hilfsenergiekosten in %	1,24
Anteil Instandsetzungskosten in %	2,62
Anteil Sonst. Betriebskosten in %	2,15
Lebensdauer in Jahren	20
Förderrate in %	20
Wirkungsgrad in %	90,14
Spezifische Investitionen [€/kW(th)]	
Leistung in kW	10 22 50 160 600 2000
spez. Invest in €/kw(th)	2240 150 107 749 725 718 3 0

Parameter Wärmenetze:

Annahmen für den Vollkostenvergleich aus Sicht der Hauseigentümer

Anteil Hilfsenergiekosten in %	0,61
Anteil Instandsetzungskosten in %	1,76
Anteil Sonst. Betriebskosten in %	1,85
Lebensdauer in Jahren	20
Förderrate in %	35

Spezifische Investitionen [€/kW(th)]

Leistung in kW	10	22	50	160	600	2000
spez. Invest in €/kw(th)	1269	799	416	130	69	21

Gaskosten:

10 kW	22 kW	50 kW	160 kW	600 kW	2000 kW
-------	-------	-------	--------	--------	---------



Fixe Nutzungsentgelte in €/Jahr	0	0	0	0	0	0
Sonstige fixe Kosten in €/Jahr	400	400	600	1400	2000	2400
Variable Nutzungsentgelte in ct/kWh	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61
Sonstige variable Kosten in ct/kWh	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Heizstromkosten:

	10 kW	22 kW	50 kW	160 kW	600 kW	2000 kW
Fixe Nutzungsentgelte in €/Jahr	0	0	0	0	0	0
Sonstige fixe Kosten in €/Jahr	100	100	200	300	400	500
Variable Nutzungsentgelte in ct/kWh	6,39	6,39	5,5	5,5	5,5	5,5
Sonstige variable Kosten in ct/kWh	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29

9.2.9 Szenariorahmen: Annahmen Betrieb & Nachfrage

Die folgenden Annahmen ergeben sich aus (Langreder, et al., 2024) i.V.m. (LBD-Beratungsgesellschaft, 21/2025)

Volllaststunden nach Sektoren:

Sektor	Vollbenutzungsstunden in h/a
Private Haushalte	2000
Gewerbe, Handel & Dienstleistungen	2400
Industrie	2400
Öffentlich	1700
Sonstige	1800

Sanierungstiefen: vgl. Anhang 9.2.4

9.2.10 Szenariorahmen: Annahmen Eignungslogik

Zuteilung Wärmeversorgungsgebiete:

Eignungswahrscheinlichkeit	Anteil im Block
sehr wahrscheinlich	≥ 75 %
wahrscheinlich	≥ 50 %
unwahrscheinlich	≥ 25 %

nach (LBD-Beratungsgesellschaft, 21/2025)



9.3 Energiekennwerte

In den jeweiligen Kapiteln:

- Jahresendenergiebedarf Wärme nach Energieträger und Sektoren
 - o für das aktuelle Jahr
 - o als Abschätzung für das Jahr 2030
 - o als Abschätzung für das Jahr 2040
- Nutzbare Endenergiepotenziale
- Erneuerbaren Energien
- Abwärme (jeweils für GHD, Industrie, Abwasser)
- KWK



9.4 Fragebogen Unternehmen

Energiedatenerfassung zur kommunalen Wärmeplanung im Konvoi Frickenhofer Höhe

Die Gemeinden Göggingen, Heuchlingen, Schechingen, Eschach, Obergröningen, Leinzell und Iggingen haben die Firma GEO DATA GmbH beauftragt, einen Kommunalen Wärmeplan im Konvoi Frickenhofer Höhe zu erstellen. Ein solcher Wärmeplan ist eine wichtige Grundlage für die Transformation der Wärmeversorgung. Ein kommunaler Wärmeplan kann nur auf Basis einer umfassenden Datengrundlage erstellt werden. Im Umgang mit diesen Daten besteht für alle handelnden Akteure eine besondere Sorgfaltspflicht.

Die Regelungen im Paragraf 7e des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg schaffen für alle Kommunen die nach allgemeinem Datenschutzrecht erforderliche Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung, legen fest welche Daten zum Zweck der Wärmeplanung übermittelt werden dürfen und wie damit zu verfahren ist. Die gleichen Maßstäbe sind im Umgang mit Geschäftsgeheimnissen anzusetzen. Weitere Informationen zur Kommunalen Wärmeplanung und zum Datenschutz finden Sie im [Leitfaden Kommunale Wärmeplanung](#) des Umweltministeriums Baden-Württemberg.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Alle mit **x** gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Firmendaten	
Firmenname x	
Straße/Hausnummer x	
PLZ/Ort x	
Rechtsform ¹	
Vorname, Nachname (Ansprechpartner*in)	
Telefon	
E-Mail-Adresse	

Verpflichtende Angaben nach § 7 e Abs. 3 des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg				
Zeitraum der Erfassung (von, bis) x	von:	bis:		
Endenergieverbrauch in MWh ² x				
Wärmeenergiebedarf oder -verbrauch in MWh ³ x				
Art der Wärmeenergiebedarfsdeckung x	☐ fossile Brennstoffe	☐ elektrische Energie	☐ erneuerbare Energien	☐ Kraft-Wärme-Kopplung
a) aus erneuerbaren Energien in MWh x				
b) aus Kraft-Wärme-Kopplung in MWh x				
Anfallende Abwärmemenge in MWh x				
Abwärmepotenzial				
Abwärme vorhanden x	☐ Ja	☐ Nein		
Bitte ankreuzen, falls Abwärme vorhanden.				
Prinzipielle Bereitschaft Wärme auszukoppeln / abzugeben / zu verkaufen	☐ Ja	☐ Nein		
Abwärmequelle	☐ Kühlkreislauf Gasförmig (z.B. Abgas)	☐ Dampf Feste Stoffe (z.B. Gießereisand)	☐ Abwasser Sonstige	
Auskopplungsaufwand	☐ gering	☐ mittel	☐ hoch	
Zeitliche Verfügbarkeit	☐ gleichbleibend ☐ unregelmäßig		☐ tageszeitlich schwankend ☐ saisonal schwankend	
Temperaturniveau in °C	geschätzt:		gemessen:	
Leistung in kW	geschätzt:		gemessen:	
Abwärmemenge in kWh	geschätzt:		gemessen:	

¹ Beispielsweise Einzelunternehmen, GbR, OHG, GmbH, etc.

² Summe der Energieträger, siehe Seite 2

³ Summe aus Heizung, Warmwasser und Prozesswärme, siehe Seite 2

Freiwillige Angaben zu Abwärme- und CO₂ Einsparpotenzialen

Energieverbrauch & Energieerzeugung					
	Menge	Einheit	Heizung ⁴ in ☐ kWh ☐ %	Verbrauchsort Warmwasser ⁴ in ☐ kWh ☐ %	Produktion ⁴ in ☐ kWh ☐ %
Energieverbrauch					
Strom		kWh/a			
Heizöl		Liter/a			
Erdgas		m ³ /a			
Flüssiggas		Liter/a			
Holzpellets		kg/a			
Hackschnitzel		kg/a			
Fernwärme		kWh/a			
Sonstige					
Energieerzeugung					
Photovoltaik		kWh/a			
Solarthermie		kWh/a			
Kraft-Wärme-Kopplung	Betriebsstunden:	h/a			
• Stromerzeugung		kWh/a			
• Wärmeerzeugung		kWh/a			
Wärmepumpe		kWh/a			
Sonstige					

Gebäudedaten					
Nutzungsart	☐ Verwaltung		Produktion		Lager
Gebäudealter in Jahren					
Sanierungsstand					
Wärmedämmung Außenwände	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Dachdämmung	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Fenster austausch	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein

⁴ Bitte auswählen, ob die Angaben in kWh oder Prozent gemacht werden.

Ort, Datum **x**

Unterschrift / Firmenstempel **x**

Hinweis zum Datenschutz und zum Umgang mit Geschäftsgeheimnissen:

Selbst wenn keine Informationen wie Namen oder Eigentumsverhältnisse übermittelt und verarbeitet werden, sind die zur Wärmeplanung notwendigen, gebäudescharfen Informationen, also Informationen, die sich nur auf ein einzelnes Gebäude beziehen, den personenbezogenen Daten zuzuordnen. Bei der Darstellung der Wärmedichten müssen die Vorgaben zum Schutz personenbezogener Daten berücksichtigt werden (§7d Absatz 3 und §7e Absatz 5 KSG BW). Aus der veröffentlichten Darstellung dürfen keine Rückschlüsse auf Energieverbrauch und Energieversorgung einzelner Bürgerinnen und Bürger möglich sein. Ähnliches gilt für die Veröffentlichung von Information über Nichtwohngebäude. Es dürfen keine Rückschlüsse auf den Geschäftsbetrieb (Produktionskapazität, Auslastung, Produktionsschwankungen und weiteres) möglich sein. Daten, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen, sind bei der Übermittlung als vertraulich zu kennzeichnen. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Vorgaben immer dann erfüllt werden, wenn mindestens fünf Gebäude in der Darstellung des Wärmeplans zu einer Einheit zusammengefasst werden. Für diese Gebäudegruppen wird dann ein mittlerer Wärmebedarf dargestellt.



9.5 Maßnahmenkatalog

Maßnahmen- steckbriefe

Inhaltsverzeichnis

Maßnahmen-steckbriefe	1
Maßnahmen zur Hebung der Erneuerbaren Energien Potenziale	2
Photovoltaik systematisch ausbauen.....	3
Maßnahmen im Gebäudebereich	4
Orientierungshilfe für dezentrale Wärmeentscheidungen bieten	5
Nutzer sensibilisieren	6
Infrastruktur-maßnahmen	7
Zukunftsperspektiven des Stromnetzes strategisch bewerten.....	8
Kommunale Werkzeuge	9
Wärmeplan in kommunale Datenstrukturen einbinden.....	10

Maßnahmen zur Hebung der Erneuerbaren Energien Potenziale





Photovoltaik systematisch ausbauen

Ziel:

Photovoltaik als Grundlage der sektorübergreifenden Wärmewende ausbauen

Akteure

federführend:

Kommune

beteiligt:

Hauseigentümer,
Energieversorger

Zielgruppe:

Hauseigentümer

Meilensteine und Indikatoren:

Installierte Leistung

Umsetzungszeitraum:

Ab 2026

Hemmnisse:

- Schallemissionen besonders bei großen Anlagen
- Aufstellmöglichkeiten in verdichteten Ortskernen oft begrenzt

Synergien:

bestehende Förderprogramme aus Bund und Ländern

Beschreibung:

Photovoltaik (PV)- und Photovoltaik-Thermie = PV-T können sowohl einen Beitrag zur lokalen Strom- als auch Wärmegewinnung beitragen. Hierbei gibt es folgende verschiedene Aufgabenbereiche:

- Kommune: Versorgung von kommunalen Liegenschaften mit PV-(T-)Anlagen
- Hauseigentümer: Installation von Photovoltaikanlagen, Balkon-Kraftwerken, PV-T Anlagen
- Energieversorger: Anbieten und Bewerben von Contracting- und Pachtangeboten

Maßnahmen im Gebäudebereich





Orientierungshilfe für dezentrale Wärmeentscheidungen bieten

Ziel:

Unterstützung der Gebäudeeigentümer bei der dezentralen Lösung

Akteure:

federführend:

Kommune

beteiligt:

Energieberater, lokale
Energienetzwerke

Zielgruppe:

Gebäudeeigentümer

Meilensteine und Indikatoren:

Anzahl durchgeführter Beratungen, Vorträge, Veranstaltungen

Umsetzungszeitraum:

fortlaufen

Hemmnisse:

-

Synergien:

z.B. Zusammen mit Sanierungsveranstaltung, Gebäudesteckbriefe der KWP

Beschreibung:

Dezentrale Lösungen zur Energieeinsparung und Wärmeversorgung liegen in der Verantwortung der Eigentümer und Eigentümer und -beratern an, um praxisnahe Tipps zu geben, technische Möglichkeiten vorzustellen und die Umsetzung vor Ort zu erleichtern. Ziel ist es, Vorbehalte (z. B. gegen Wärmepumpen) abzubauen und Bürger zu Investitionen in erneuerbare Technologien zu motivieren



Nutzer sensibilisieren

Ziel:

Strukturierte Informationsangebote zur Wärmewende etablieren.

Akteure:

federführend:

Kommune

beteiligt:

Energieberater, lokale
Energienetzwerke

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung

Meilensteine und Indikatoren:

Anzahl durchgeführter Beratungen, Vorträge, Veranstaltungen

Umsetzungszeitraum:

Ab 2026

Hemmnisse:

Kontrolle der Energiesparmaßnahmen schwierig, da sehr stark verhaltensabhängig.

Synergien:

bereits etablierte Veranstaltungen oder Tage nutzen

Beschreibung:

Niederschwellige Energiesparmaßnahmen bieten insbesondere Mieterinnen und Mietern einfache Möglichkeiten, ihren Energieverbrauch zu senken. Durch korrektes Heiz- und Lüftungsverhalten sowie kostengünstige Maßnahmen wie das Abdichten undichter Stellen, die Nutzung eines Sparduschkopfs oder das Entlüften der Heizkörper lässt sich Energie ohne großen Aufwand einsparen.

Die Kommune unterstützt durch Informationsmaterialien, Vorträge und Veranstaltungen rund ums Energiesparen. Auch in den eigenen Liegenschaften werden Mitarbeitende für einen bewussten und ressourcenschonenden Umgang mit Energie sensibilisiert.

Infrastruktur- maßnahmen





Zukunftsperspektiven des Stromnetzes strategisch bewerten

Ziel:

Perspektiven und Ausbaupläne des Stromnetzes strategisch bewerten/weiterentwickeln

Akteure:

federführend:
Stromnetzbetreiber

beteiligt:
Kommune

Zielgruppe:
Anschlussnehmer

Meilensteine und Indikatoren:

- aufgerüstete Trassenmeter
- Anteil EE-Strom im Netz

Umsetzungszeitraum:

2026 - 2028

Hemmnisse:

-

Synergien:

-

Beschreibung:

Der vermehrte Einsatz von Wärmepumpen führt zu einem steigenden Strombedarf und erhöht die Belastung der Stromnetze, insbesondere im Bereich der Niederspannung. Auch wenn die Verantwortung für die Stromnetzplanung grundsätzlich bei den Netzbetreibern liegt, verfügen Kommunen über wichtige Mitgestaltungs- und Kooperationsmöglichkeiten.

So können sie frühzeitig relevante Erkenntnisse aus der kommunalen Wärmeplanung an die Netzbetreiber weitergeben und damit eine vorausschauende Netzentwicklung unterstützen. Durch eine aktive Vermittlung zwischen Netzbetreibern, Wohnungswirtschaft und Bauverwaltung lassen sich zudem Synergien schaffen – beispielsweise bei der gemeinsamen Planung von Straßenbaumaßnahmen und Netzinfrastruktur.

Darüber hinaus können Kommunen durch die Einbindung von Energieinfrastruktur in die Bauleitplanung sicherstellen, dass notwendige Flächen für Transformatoren, Kabeltrassen oder Quartierspeicher frühzeitig berücksichtigt werden. Auch die Nutzung lokaler Flexibilitäten – etwa durch steuerbare kommunale Liegenschaften oder die Förderung intelligenter Quartierslösungen – kann dazu beitragen, Netzspitzen zu vermeiden und die Versorgungssicherheit zu stärken.

Kommunale Werkzeuge





Wärmeplan in kommunale Datenstrukturen einbinden

Ziel:

Vereinfachung des Zugangs zur Wärmeplanung, Einbindung in kommunales GIS System

Akteure:

federführend:

Kommune

beteiligt:

Dienstleister der
Wärmeplanung

Zielgruppe:

Kommune, Bürger,
Energieversorger,
Planungsbüros,
Eigentümer

Meilensteine und Indikatoren:

Wärmeplan geht online

Umsetzungszeitraum:

2026

Hemmnisse:

-

Synergien:

vorhandene shape-Dateien aus Wärmeplanung nutzen

Beschreibung:

Das Kartenmaterial der Wärmeplanung kann in das kommunale GIS-System übertragen werden, sodass dieses sowohl intern in der Verwaltung genutzt werden kann oder auch öffentlich zugänglich gemacht werden kann um Bürger und Bürger mittels Karten einen einfachen, verständlichen Zugang zur Wärmeplanung zu ermöglichen




9.6 Gebäudesteckbriefe

Inhalt

Luft-Wasser-Wärmepumpe (Außenmodul)	3
Luft-Wasser-Wärmepumpe (Dachaufstellung)	4
Luft-Wasser-Wärmepumpe (Etage)	5
Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdsonde)	6
Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdkollektor)	7
Sole-Wasser-Wärmepumpe (PV-T)	8
Modulare Energiezentrale für große Gebäude	9
Luft-Luft-Wärmepumpe	10
Biomasseheizung (Pellet / Hackschnitzel)	11
Anschluss an ein Wärmenetz	12
Zentralisierung Etagenheizung	13
Energetische Sanierung	14
Mythen und Fakten - Wärmepumpen	15
Mythen und Fakten - Dämmung	16
Mythen und Fakten - Wärmenetze	17

Luft-Wasser-Wärmepumpe (Außenmodul)

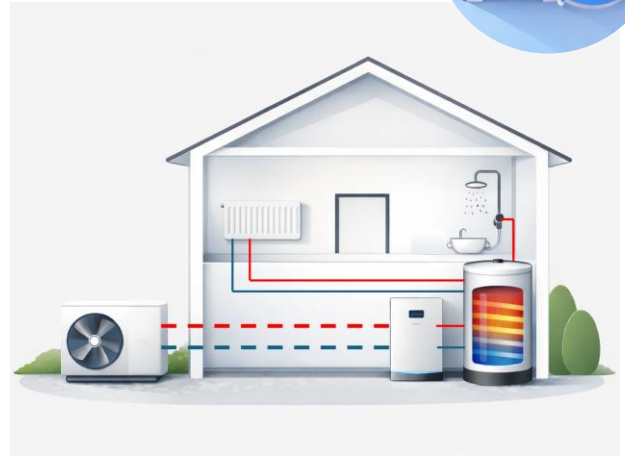

Einsatzgebiet:



Quelle:



Besonderheiten:



Einsatzgebiet:

- Ein- und Mehrfamilienhäuser, typischerweise bis ca. 4 Wohneinheiten (ca. 5–30 kW Heizleistung, je nach Gebäude)
- Geeignet sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude (abhängig vom Temperaturniveau des Heizsystems)
- eventuell Trennung von Heiz- und Trinkwarmwasserbereitung

Quelle:

- Umgebungsluft
- Betrieb bis ca. -5°C (teilweise auch darunter, mit Effizienzeinbußen)

Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschuss bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten, gedeckelt je Wohneinheit auf 30.000 €
- Grundförderung:
30 % der förderfähigen Investitionskosten
- Klimageschwindigkeits-Bonus:
+20 %, wenn eine funktionsfähige fossile Heizung (z. B. Öl, Gas, Kohle) ersetzt wird
- Einkommens-Bonus (selbstgenutztes Wohneigentum):
+30 %, bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen $\leq 40.000 \text{ €/Jahr}$

Besonderheiten:

- Kompakte Technik, geringe Eingriffe ins Grundstück
- Außengerät erforderlich → Schall- und Abstandsanforderungen beachten
- Effizienz abhängig von Außentemperatur und Vorlauftemperatur
- Gut kombinierbar mit Photovoltaik

Luft-Wasser-Wärmepumpe (Dachaufstellung)



Einsatzgebiet:



Quelle:



Besonderheiten:



Einsatzgebiet:

- Ein- und Mehrfamilienhäuser, typischerweise bis ca. 4 Wohneinheiten (ca. **5–30 kW Heizleistung**, je nach Gebäude)
- Geeignet für Neubauten und sanierte Bestandsgebäude
- Trennung von Heiz- und Trinkwarmwasserbereitung möglich

Quelle:

- Umgebungsluft
- Betrieb bis ca. $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (teilweise auch darunter, mit Effizienzeinbußen)


Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschuss bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten, gedeckelt je Wohneinheit auf 30.000 €
- Grundförderung:
30 % der förderfähigen Investitionskosten
- Klimageschwindigkeits-Bonus:
+20 %, wenn eine funktionsfähige fossile Heizung (z. B. Öl, Gas, Kohle) ersetzt wird
- Einkommens-Bonus (selbstgenutztes Wohneigentum):
+30 %, bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen $\leq 40.000\text{ €/Jahr}$

Besonderheiten:

- Keine Aufstellung im Garten notwendig
- Schall- und statische Anforderungen beachten
- Effizienz abhängig von Außentemperatur und Vorlauftemperatur
- Gut kombinierbar mit Photovoltaik

Luft-Wasser-Wärmepumpe (Etagé)

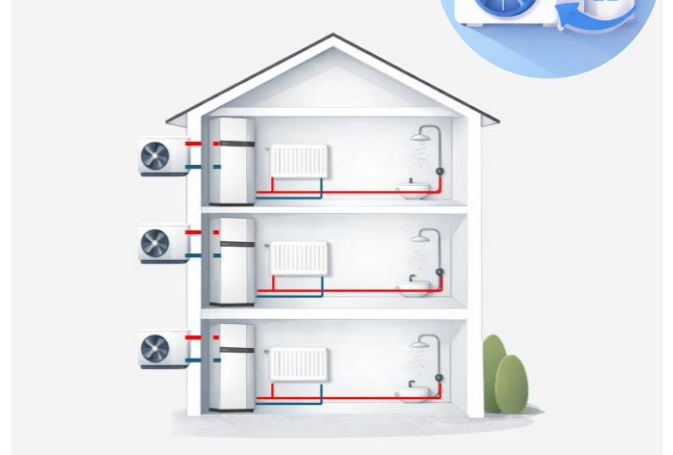

Einsatzgebiet:



Quelle:



Besonderheiten:



Einsatzgebiet:

- Ein- und Mehrfamilienhäuser, typischerweise bis ca. 4 Wohneinheiten (ca. **5–30 kW Heizleistung**, je nach Gebäude)
- Geeignet für Neubauten und sanierte Bestandsgebäude in denen keine Zentralisierung des Heizsystems möglich ist

Quelle:

- Umgebungsluft
- Betrieb bis ca. $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (teilweise auch darunter, mit Effizienzeinbußen)


Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschuss bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten, gedeckelt je Wohneinheit auf 30.000 €
- Grundförderung:
30 % der förderfähigen Investitionskosten
- Klimageschwindigkeits-Bonus:
+20 %, wenn eine funktionsfähige fossile Heizung (z. B. Öl, Gas, Kohle) ersetzt wird
- Einkommens-Bonus (selbstgenutztes Wohneigentum):
+30 %, bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen $\leq 40.000\text{ €/Jahr}$

Besonderheiten:

- Schall- und statische Anforderungen beachten
- Effizienz abhängig von Außentemperatur und Vorlauftemperatur

Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdsonde)

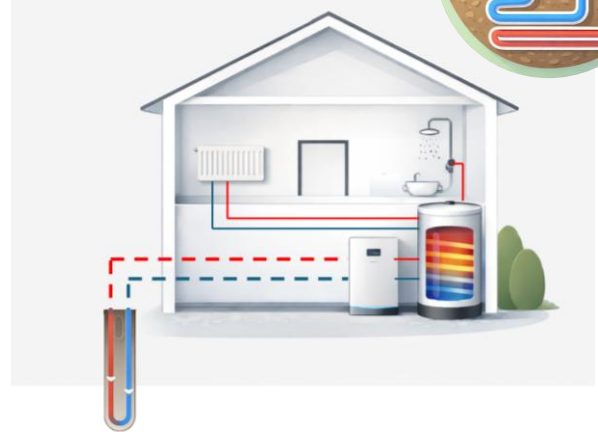

Einsatzgebiet:



Quelle:



Besonderheiten:



Einsatzgebiet:

- Ein- und Mehrfamilienhäuser, auch größere Mehrfamilienhäuser
- ca. 5–50 kW Heizleistung (skalierbar)
- Besonders geeignet für Neubau und umfassend sanierte Bestände

Quelle:

- Erdreich (1-3 Sonden), **Bohrtiefe je Sonde (typisch):**
 - ca. **50–100 m** (kleine Einfamilienhäuser)
 - ca. **100–150 m** (größere EFH / kleine MFH)
 - ca. **150–300 m** (Mehrfamilienhäuser, höhere Heizlasten))
- ganzjährig konstante Quelltemperaturen


Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschuss bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten, gedeckelt je Wohneinheit auf 30.000 €
- Grundförderung: 30 % der förderfähigen Investitionskosten
- Klimageschwindigkeits-Bonus:
+20 %, wenn eine funktionsfähige fossile Heizung (z. B. Öl, Gas, Kohle) ersetzt wird
- Einkommens-Bonus (selbstgenutztes Wohneigentum):
+30 %, bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen ≤ 40.000 €/Jahr
- Erdsonden profitieren besonders, da Bohrungen und Erschließungskosten vollständig förderfähig sind

Besonderheiten:

- Sehr hohe Effizienz und Betriebssicherheit
- Genehmigungspflicht (Wasserrecht) und Bohrungen erforderlich
- Geringe Schallemission
- Wärmen und Kühlen möglich (Wärme kann im Sommer in Erdreich geleitet werden)

Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdkollektor)

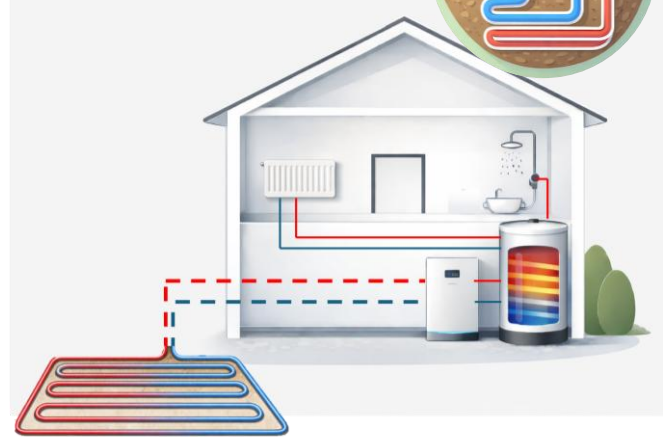

Einsatzgebiet:



Quelle:



Besonderheiten:



Einsatzgebiet:

- Ein- und Mehrfamilienhäuser, typischerweise bis ca. 4 Wohneinheiten (ca. **5–25 kW Heizleistung**, je nach Gebäude)
- Geeignet bei ausreichender Grundstücksfläche

Quelle:

- Erdreich (Flächenkollektor, 1-1,5m Tiefe)
- ca. 1,5–2,5 × beheizte Wohnfläche
- saisonal schwankende Quelltemperaturen


Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschuss bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten, gedeckelt je Wohneinheit auf 30.000 €
- Grundförderung:
30 % der förderfähigen Investitionskosten
- Klimageschwindigkeits-Bonus:
+20 %, wenn eine funktionsfähige fossile Heizung (z. B. Öl, Gas, Kohle) ersetzt wird
- Einkommens-Bonus (selbstgenutztes Wohneigentum):
+30 %, bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen ≤ 40.000 €/Jahr

Besonderheiten:

- Keine Tiefenbohrung erforderlich
- Großer Flächenbedarf im Grundstück
- Effizienz geringer als Erdsonde
- Kombination mit Garten-/Freiflächenplanung notwendig

Sole-Wasser-Wärmepumpe (PV-T)

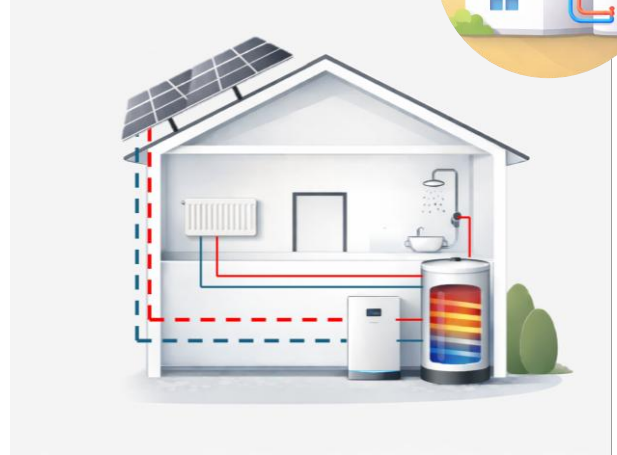

Einsatzgebiet:



Quelle:



Besonderheiten:



Einsatzgebiet:

- Ein- und Mehrfamilienhäuser, typischerweise bis ca. 3–4 Wohneinheiten
- ca. 5–20 kW Heizleistung
- Neubauten und gut sanierte Bestandsgebäude möglich

Quelle:

- Solarthermienutzung unter Photovoltaikmodulen


Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschuss bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten, gedeckelt je Wohneinheit auf 30.000 €
- Grundförderung:
30 % der förderfähigen Investitionskosten
- Klimageschwindigkeits-Bonus:
+20 %, wenn eine funktionsfähige fossile Heizung (z. B. Öl, Gas, Kohle) ersetzt wird
- Einkommens-Bonus (selbstgenutztes Wohneigentum):
+30 %, bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen ≤ 40.000 €/Jahr

Besonderheiten:

- Kombination aus Strom- und Wärmeerzeugung
- große Dachflächen erforderlich, Statik beachten
- Effizienz stark standort- und nutzungsabhängig
- Teurer als PV oder Solarthermiemodule

Modulare Energiezentrale für große Gebäude

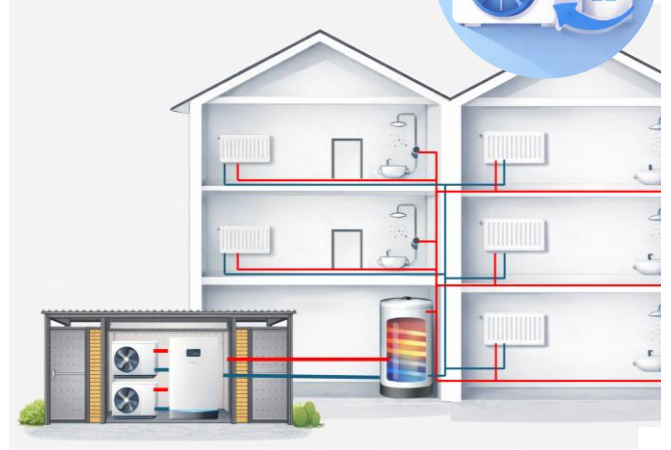

Einsatzgebiet:



Quelle:



Besonderheiten:



Einsatzgebiet:

- Mehrfamilienhäuser, Gewerbe, kommunale Gebäude
- ca. 30–300 kW Heizleistung • Temporäre oder modulare Versorgungslösungen

Quelle:

- Abhängig von eingesetzter Technologie (z. B. Luft, Erdreich, Biomasse)


Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschuss bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten, gedeckelt je Wohneinheit auf 30.000 €
- Grundförderung:
30 % der förderfähigen Investitionskosten
- Klimageschwindigkeits-Bonus:
+20 %, wenn eine funktionsfähige fossile Heizung (z. B. Öl, Gas, Kohle) ersetzt wird
- Einkommens-Bonus (selbstgenutztes Wohneigentum):
+30 %, bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen ≤ 40.000 €/Jahr

Besonderheiten:

- Modular erweiterbar
- Schlüsselfertige Lösung möglich
- Energiezentrale an einem gemeinschaftlichen Ort, geringerer Platzbedarf als Einzellösungen

Luft-Luft-Wärmepumpe

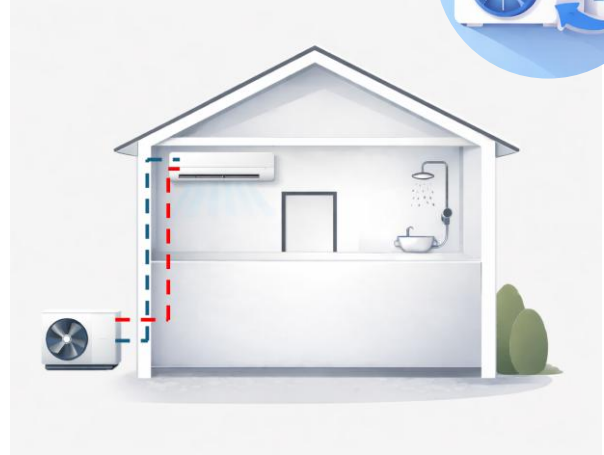

Einsatzgebiet:



Quelle:



Besonderheiten:

Einsatzgebiet:

- Einfamilienhäuser, kleine Wohneinheiten
- ca. 2–10 kW Heizleistung
- Niedriger Heizwärmebedarf erforderlich

Quelle:

- Umgebungsluft
- Betrieb bis ca. $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (teilweise auch darunter, mit Effizienzeinbußen)



Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschuss bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten, gedeckelt je Wohneinheit auf 30.000 €
- Grundförderung:
30 % der förderfähigen Investitionskosten
- Klimageschwindigkeits-Bonus:
+20 %, wenn eine funktionsfähige fossile Heizung (z. B. Öl, Gas, Kohle) ersetzt wird
- Einkommens-Bonus (selbstgenutztes Wohneigentum):
+30 %, bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen $\leq 40.000\text{ €/Jahr}$

Besonderheiten:

- Keine wasserführende Heizung
- Geringe Investitionskosten
- Eingeschränkter Komfort bei Bestandsgebäuden
- Geeignet für gut gedämmte Gebäude, wenn kein wasserführendes System vorhanden
- Wärmen und Kühlen möglich

Biomasseheizung (Pellet / Hackschnitzel)

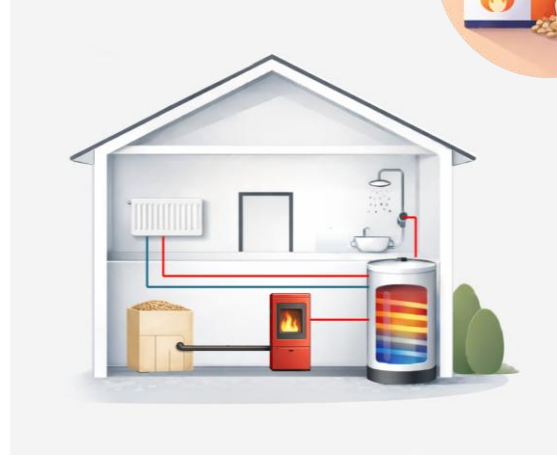


Einsatzgebiet:



Quelle:



Besonderheiten:

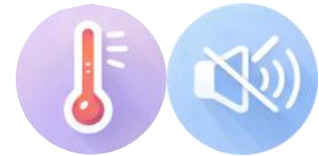

Einsatzgebiet:

- Ein- und Mehrfamilienhäuser, größere Gebäude
- ca. 10–500 kW Heizleistung
- Besonders geeignet für hohe Vorlauftemperaturen → Denkmalschutz

Quelle:

- Holzbasierte Biomasse


Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschuss bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten, gedeckelt je Wohneinheit auf 30.000 €
- Grundförderung:
30 % der förderfähigen Investitionskosten
- Klimageschwindigkeits-Bonus:
+20 %, wenn eine funktionsfähige fossile Heizung (z. B. Öl, Gas, Kohle) ersetzt wird
- Einkommens-Bonus (selbstgenutztes Wohneigentum):
+30 %, bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen ≤ 40.000 €/Jahr

Besonderheiten:

- CO₂-arme aber nicht neutrale Wärmeversorgung
- Lagerraum erforderlich
- Höherer Wartungsaufwand
- Regionale Brennstoffverfügbarkeit relevant

Anschluss an ein Wärmenetz

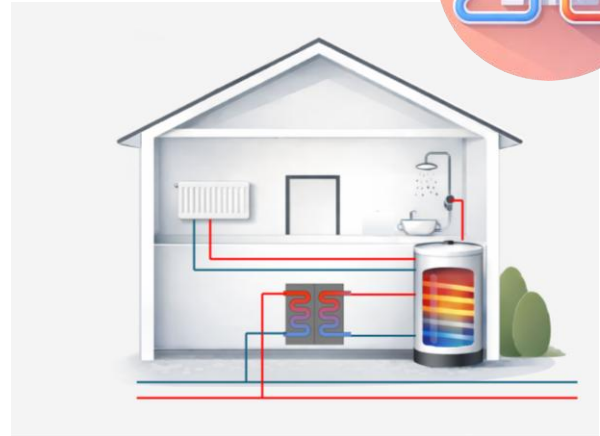

Einsatzgebiet:



Quelle:



Besonderheiten:



Einsatzgebiet:

- Ein- und Mehrfamilienhäuser aller Größenordnungen
- Typischerweise **5–200 kW Anschlussleistung** je Gebäude (abhängig von Gebäudegröße und Wärmebedarf)
- Besonders geeignet für Bestandsgebäude, auch mit hohen Vorlauftemperaturen
- Keine eigene Wärmeerzeugung im Gebäude erforderlich

Quelle:

- Zentrale Wärmeerzeugung im Wärmenetz
- Abhängig vom Netz: z. B. Großwärmepumpe, Biomasse, Abwärme, Solarthermie, KWK


Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschuss bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten, gedeckelt je Wohneinheit auf 30.000 €
- Grundförderung:
30 % der förderfähigen Investitionskosten
- Klimageschwindigkeits-Bonus:
+20 %, wenn eine funktionsfähige fossile Heizung (z. B. Öl, Gas, Kohle) ersetzt wird
- Einkommens-Bonus (selbstgenutztes Wohneigentum):
+30 %, bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen ≤ 40.000 €/Jahr

Besonderheiten:

- Sehr geringer Platzbedarf im Gebäude (nur Übergabestation)
- Keine lokalen Emissionen, kein Schallproblem
- Versorgungssicherheit abhängig vom Netzbetreiber
- Attraktiv für dicht bebaute Gebiete und Ortskerne
- Wirtschaftlichkeit abhängig von Anschlusskosten und Wärmepreis

Zentralisierung Etagenheizung

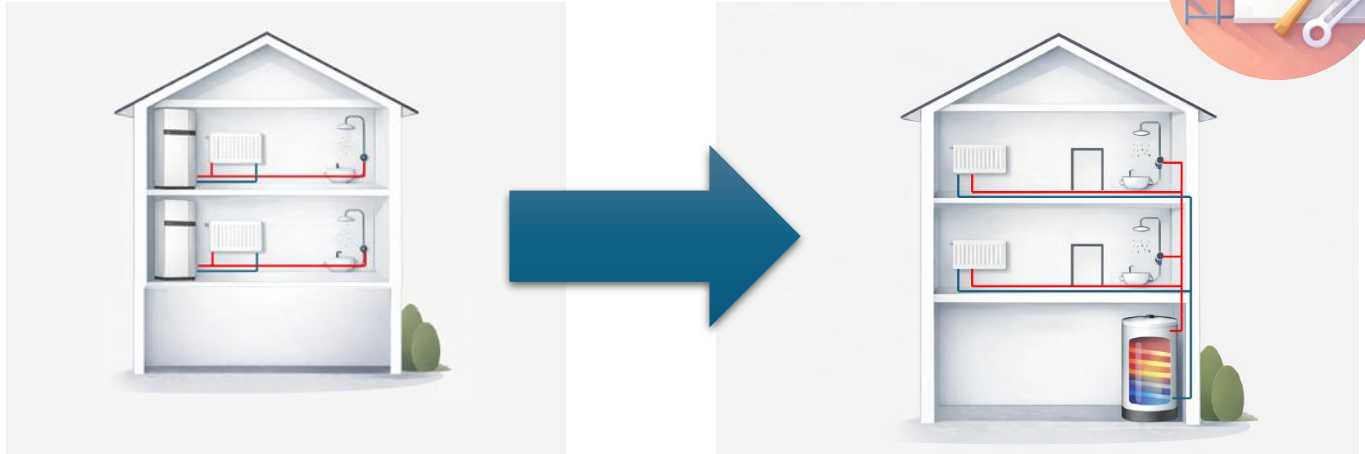

Einsatzgebiet:

- Zusammenführung mehrerer Etagenheizungen zu einer zentralen Heizungsanlage
- Typische Umsetzungswege:
 - Nutzung vorhandener oder neu verlegter Schornsteine / Abgasführungen
 - Leitungsführung außen am Gebäude (z. B. im Zuge einer Fassadendämmung)
 - Leitungsführung in Treppenhäusern oder Versorgungsschächten
- Besonders geeignet für:
 - Mehrfamilienhäuser mit dezentralen Gas-Etagenheizungen
 - Gebäude mit anstehender Sanierung oder Heizungsersatz

Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschuss bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten, gedeckelt je Wohneinheit auf 30.000 €
- Zuschüsse bis zu **70 %** der förderfähigen Kosten (abhängig von Technologie und Bonuskombination)
- Förderfähig sind u. a.:
 - Wärmeerzeuger
 - Speicher
 - Heizungs- und Verteilleitungen
 - Demontage alter Etagenheizungen

Besonderheiten:

- Deutlich höhere Effizienz gegenüber Einzelanlagen
- Reduzierter Wartungs- und Prüfaufwand
- Bessere Voraussetzungen für erneuerbare Wärmeerzeuger
- Abstimmungsbedarf mit Eigentümergemeinschaften
- Eingriffe in Wohnungen während der Umstellung möglich

Energetische Sanierung



Mögliche Einsparung:

- Fensteraustausch auf 3-fach Verglasung ca. 10-20 % Einsparung
- Dachdämmung ca. 10-25 % Einsparung
- Fassaden/Außendämmung ca. 20-30 % Einsparung
- Kellerdecken-/Bodenplattendämmung ca. 5-10 % Einsparung

Pflichten:

- Gebäudeenergiegesetz (GEG):
 - Nachrüstpflichten bei Bestandsgebäuden (z. B. Dämmung oberste Geschossdecke, Austausch alter Heizkessel)
- Pflichten bei Eigentumsübergang:
 - Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) müssen neue Eigentümer bestimmte energetische Mindestanforderungen innerhalb von 2 Jahren erfüllen. Dazu zählen insbesondere die Dämmung der obersten Geschossdecke (sofern nicht ausreichend gedämmt) sowie der Austausch Öl- und Gasheizkessel über 30 Jahre.
 - Eine umfassende Sanierung ist nicht verpflichtend.
- Einzelmaßnahmenpflichten bei Erneuerung:
 - Bei Austausch von Bauteilen gelten Mindest-U-Werte, z.B. Fenster
 - Bei Erneuerung von **mehr als 10 % der Dachfläche** gelten GEG-Anforderung an den Wärmeschutz, zusätzlich greift dann auch die PV-Pflicht in BW
- Denkmalschutz:
 - Abweichende Anforderungen, Einzelfallprüfung erforderlich

Förderung:

- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Zuschüsse für Einzelmaßnahmen an Gebäudehülle
- Typisch 15–20 % Zuschuss,
 - +5 % iSFP-Bonus bei Vorliegen eines individuellen Sanierungsfahrplans
- Förderfähig: Planung, Baubegleitung, Ausführung
- Kombination mit Heizungsförderung möglich

Mythen und Fakten - Wärmepumpen

WP-1: „Wärmepumpen funktionieren nur mit Fußbodenheizung.“

Fakt:

Wärmepumpen können auch mit **Heizkörpern** betrieben werden. Entscheidend sind Wärmebedarf, Vorlauftemperatur und Gebäudezustand.

Viele Bestandsgebäude kommen auch ohne Fußbodenheizung aus, da Heizkörper in älteren Gebäuden häufig großzügig bzw. überdimensioniert ausgelegt sind. Dadurch können sie auch mit niedrigeren Vorlauftemperaturen ausreichend Wärme abgeben. Ggf. sind einzelne Anpassungen oder der Austausch einzelner Heizkörper sinnvoll.

WP-2: „Wärmepumpen funktionieren nicht im Altbau.“

Fakt:

Das Baujahr ist nicht entscheidend. Maßgeblich sind Heizlast, Dämmstandard und Heizsystem. Auch im Altbau sind Wärmepumpen – ggf. mit Teilsanierungen – gut einsetzbar.

WP-3: „Wärmepumpen sind immer viel zu teuer.“

Fakt:

Hohe Förderungen (bis zu **70 %**) reduzieren die Investitionskosten deutlich. Über die Lebensdauer sind Wärmepumpen häufig **wirtschaftlich konkurrenzfähig**, insbesondere bei steigenden CO₂-Kosten.

WP-4: „Erst komplett sanieren, dann darf man eine Wärmepumpe einbauen.“

Fakt:

Eine Vollsanierung ist **keine Voraussetzung**. Auch ein schrittweiser Ansatz oder der reine Heizungswechsel kann sinnvoll sein.

WP-5: „Im Winter reicht die Leistung von Wärmepumpen nicht aus.“

Fakt:

Moderne Wärmepumpen sind für winterliche Normbedingungen ausgelegt und versorgen Gebäude auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig mit Wärme.

WP-6: „Bei Heizungen gilt: Lieber zu groß als zu klein.“

Fakt:

Bestehende Heizungsanlagen sind – insbesondere in älteren Gebäuden – häufig **deutlich überdimensioniert**.

Wärmepumpen werden heute **gezielt nach der tatsächlichen Heizlast ausgelegt**, um eine hohe Auslastung und **sehr gute Effizienzwerte (COP/Jahresarbeitszahl)** zu erreichen.

Ein **1:1-Ersatz** der alten Kesselleistung führt bei Wärmepumpen häufig zu unnötig hohen Kosten und schlechterem Betrieb.

Mythen und Fakten - Dämmung

D-1: „Wenn man dämmt, schimmelt das Gebäude.“

Fakt:

Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit, nicht durch Dämmung. Fachgerecht ausgeführte Dämmmaßnahmen erhöhen die Oberflächentemperaturen, **reduzieren das Schimmelrisiko** und sorgen für mehr Wohnkomfort.

D-2: „Gedämmte Gebäude sind eine Brandgefahr.“

Fakt:

Zugelassene Dämmstoffe unterliegen **strengen Brandschutzanforderungen**. Bei fachgerechter Ausführung besteht kein erhöhtes Brandrisiko.

D-3: „Dämmung macht Gebäude luftdicht – man kann nicht mehr atmen.“

Fakt:

Dämmung macht Gebäude energieeffizient, nicht luftdicht. Gezieltes Lüften oder einfache Lüftungskonzepte sorgen weiterhin für gesunde Raumluft.

D-4: „Dämmen lohnt sich nicht.“

Fakt:

Dämmung senkt den Energiebedarf dauerhaft, erhöht den Wohnkomfort und steigert die Zukunftsfähigkeit des Gebäudes. Besonders wirtschaftlich ist sie in Kombination mit ohnehin anstehenden Sanierungsmaßnahmen.

Mythen und Fakten - Wärmenetze

WN-1: „Beim Wärmenetz ist man dem Netzbetreiber ausgeliefert – ein Monopol ohne Kontrolle.“

Fakt:

Wärmenetze sind vertraglich geregelte, leitungsgebundene Infrastrukturen. Preise, Laufzeiten und Anpassungen sind festgelegt; kommunale Netze unterliegen zusätzlichen Transparenz- und Aufsichtspflichten.

Bei Störungen oder Ausfällen liegt die **Betriebsverantwortung beim Netzbetreiber**. Dieser ist vertraglich zur **schnellen Entstörung und Ersatzversorgung** verpflichtet.

Im Gegensatz dazu sind Eigentümer bei einer **eigenen Heizungsanlage** im Störfall selbst für Fehlersuche, Reparatur und Beauftragung zuständig – insbesondere außerhalb der Heizungsperiode oder bei hoher Auslastung von Fachbetrieben.

WN-2: „Ein Wärmenetz macht langfristig abhängig.“

Fakt:

Der Anschluss erfolgt über einen Wärmeliefervertrag mit definierten Laufzeiten. Nach Vertragsende bestehen Kündigungs- oder Wechselmöglichkeiten gemäß Vertrag.

WN-3: „Wärmenetze sind immer teurer als eine eigene Heizung.“

Fakt:

Die Kosten hängen vom jeweiligen Netz ab. In vielen Fällen ermöglichen Wärmenetze **stabile und kalkulierbare Wärmepreise**, insbesondere bei erneuerbaren Wärmequellen.

WN-4: „Mit einem Wärmenetz verliert man Kontrolle über Heizung und Komfort.“

Fakt:

Wärmeverteilung und Regelung im Gebäude bleiben vollständig beim Eigentümer. Der Netzanschluss ersetzt nur die Wärmeerzeugung.



9.7 Steckbriefe

1. Eschach
2. Göggingen
3. Heuchlingen
4. Iggingen
5. Leinzell
6. Obergröningen
7. Schechingen


Allgemeine Informationen

Gemeinde	Eschach
Ortsteile	Eschach, Batschenhof, Dietenhalden, Gehrenhof, Götzenmühle, Hagentännle, Helpertshofen, Hirnbuschhöfle, Holzhausen, Kemnaten, Seifertshofen, Vellbach, Waldmannshofen, Ziegelhütte
Fläche	2.028 ha



Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	198.387 m²
Einwohner	1.920
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	31% / 69%
Anzahl beheizter Gebäude	677

Sektoren

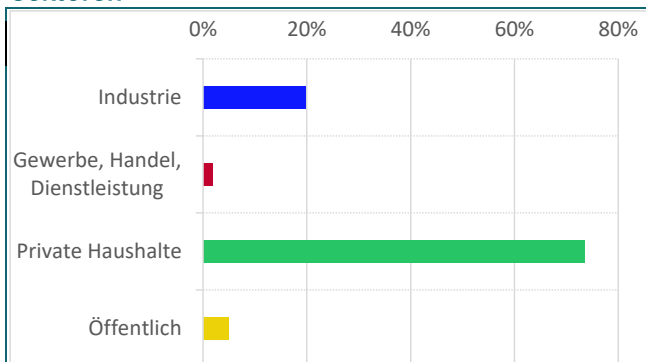


Anteil Energieträger Ist-Zustand

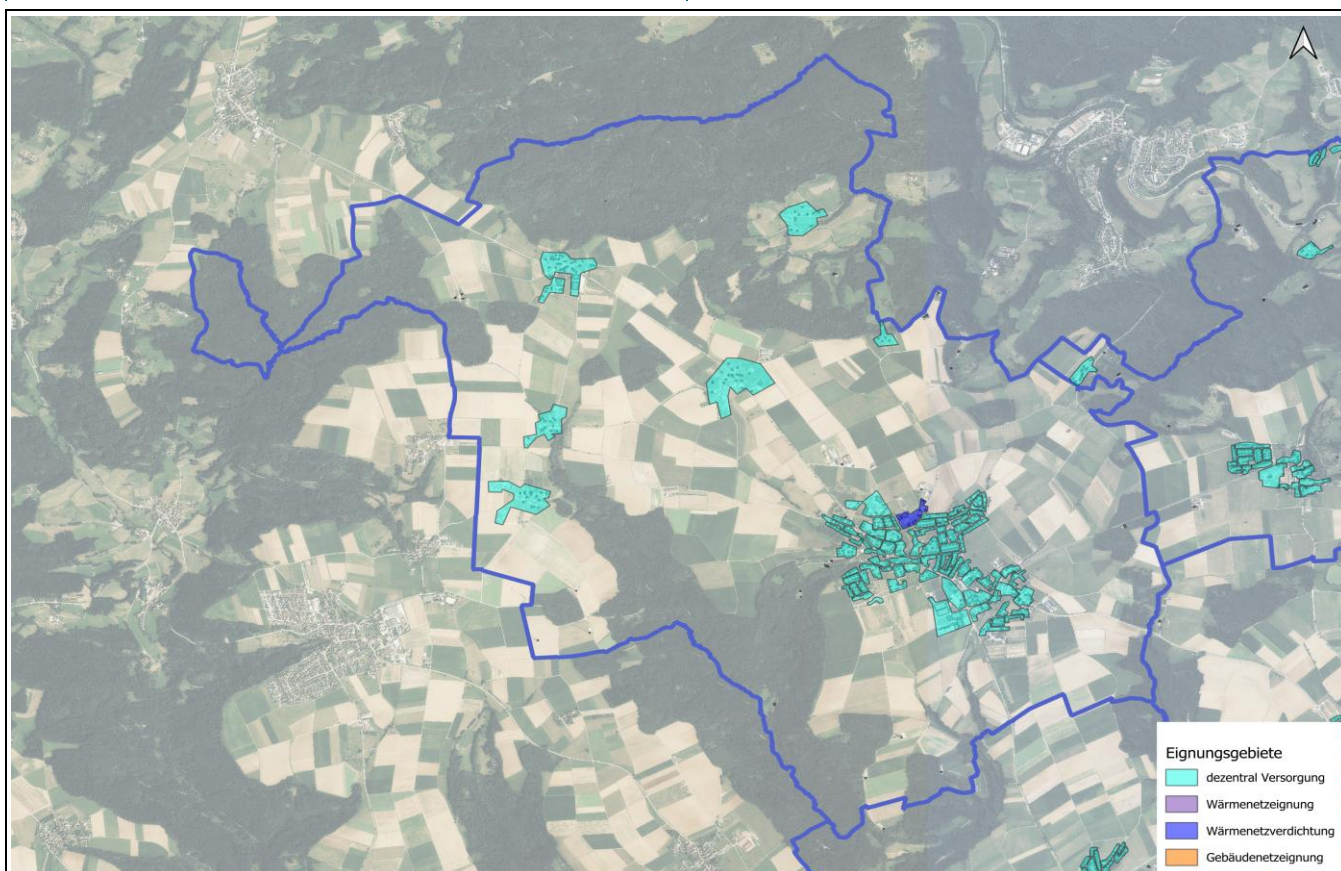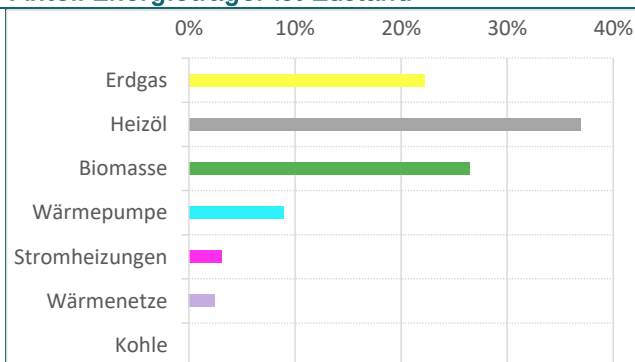




Baualtersklassen (Ist-Zustand)

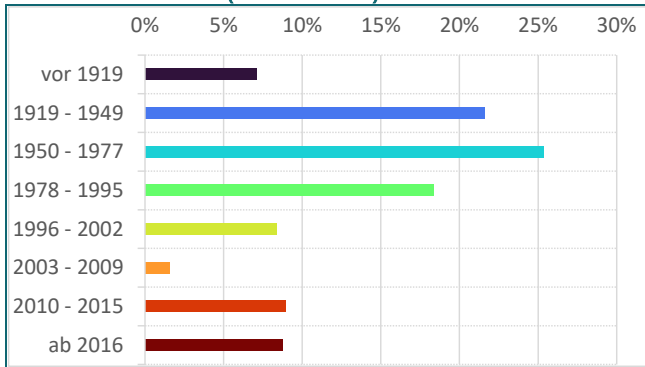

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

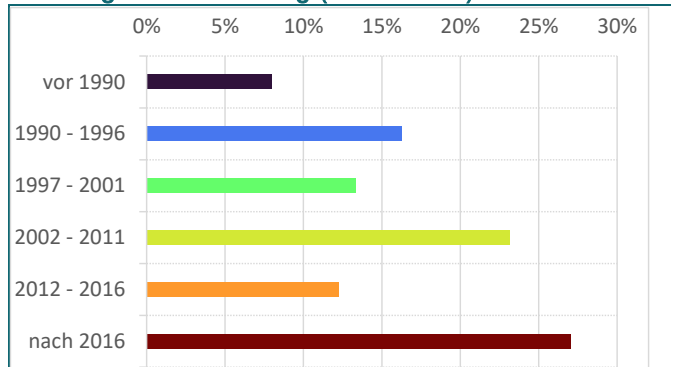

Ist-Zustand

Wärmeverbrauch	17.716 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	89 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	3.530 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	18 kg/m²a


2030

Wärmeverbrauch	15.489 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	80 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	1.880 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	9 kg/m²a


2040

Wärmeverbrauch	13.832 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	70 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	170 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Äqu-Emissionen

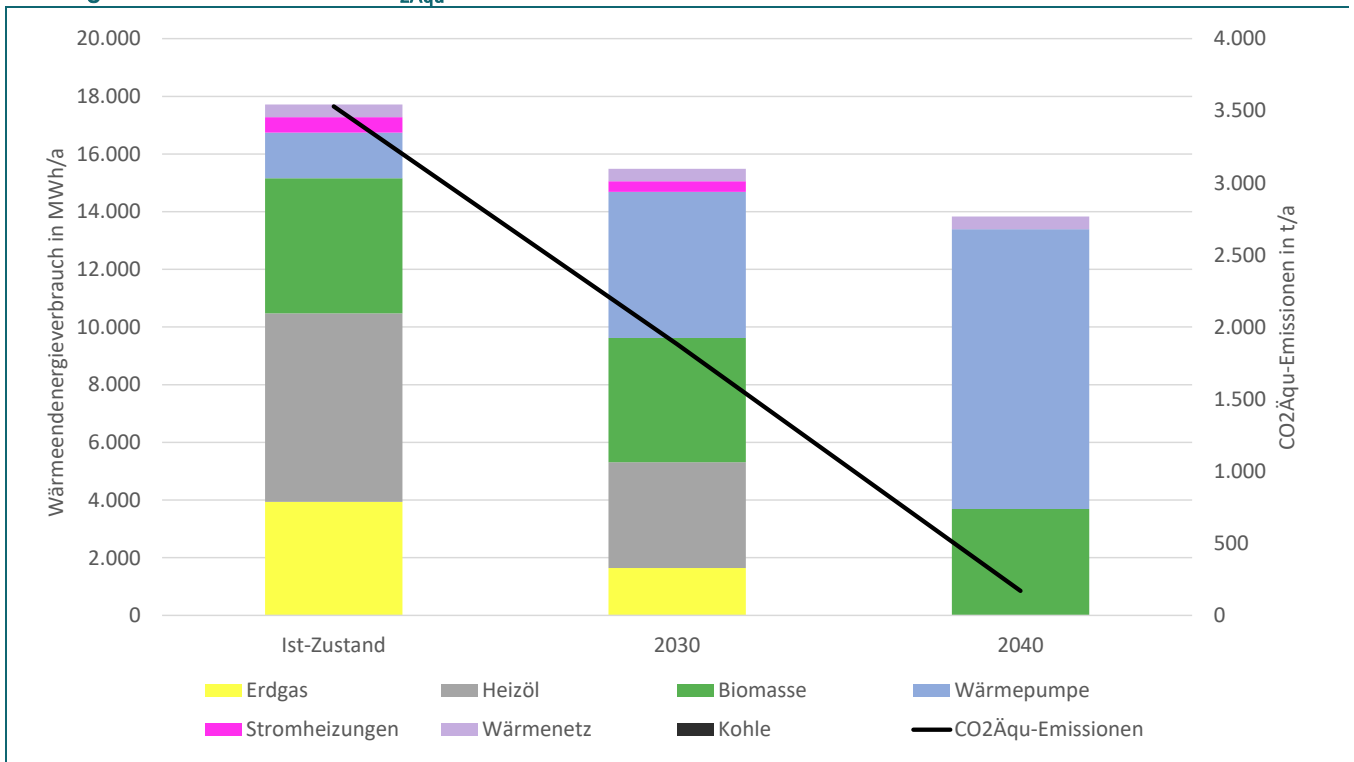

Ortsteilsteckbriefe

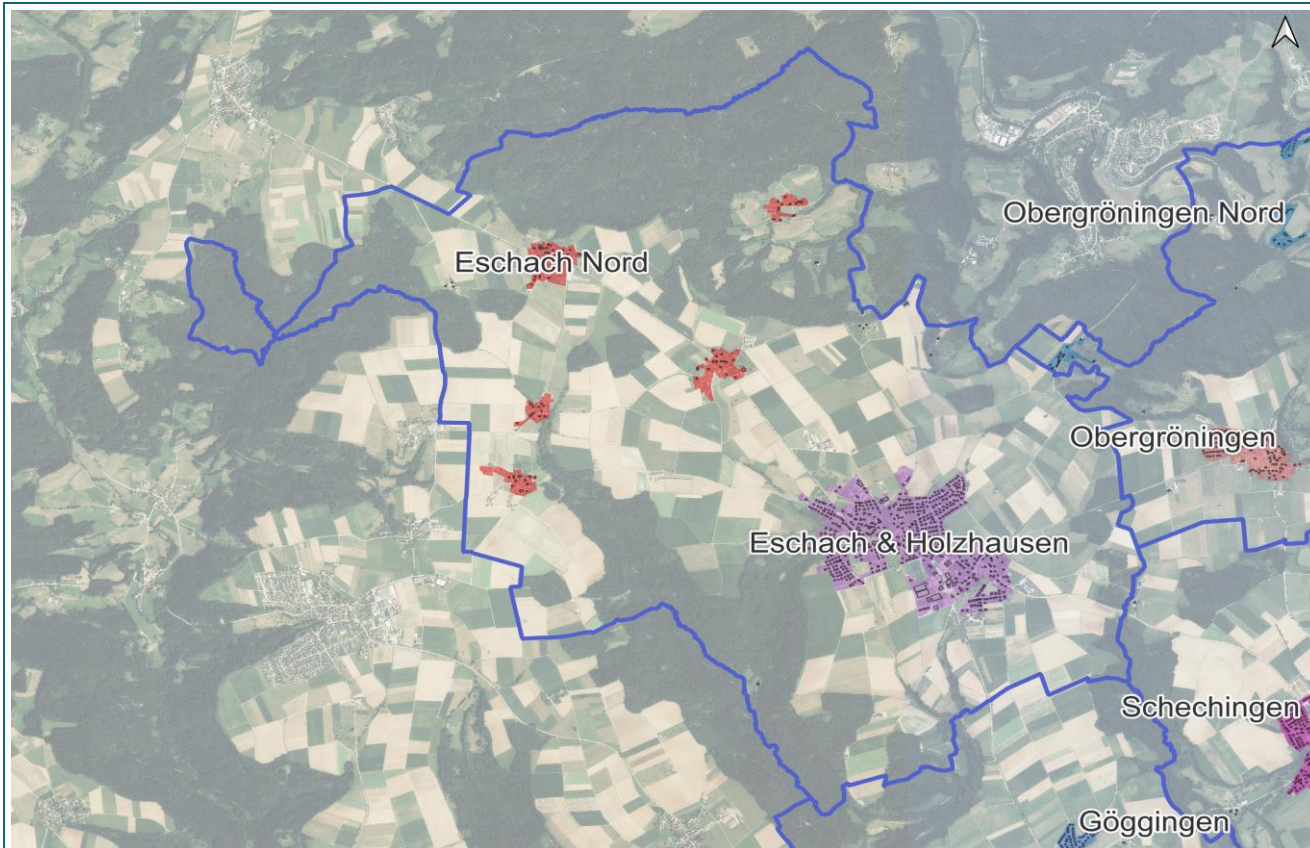


***Erläuterung:** Kleinere Orte und Weiler sind in dieser Übersicht nicht mit einem eigenen Steckbrief aufgeführt, da in der Regel keine weiterführenden spezifischen Informationen oder relevanten Unterschiede vorliegen. Ihre Charakteristika entsprechen meist denen der umliegenden Orte. Um den Überblick klar und kompakt zu halten, sind die Informationen daher im Steckbrief der jeweiligen Gesamtgemeinde enthalten.*

Steckbriefe

Steckbrief 1	Eschach & Holzhausen
Steckbrief 2	Eschach Nord

Potenziale und Nutzung Erneuerbarer Energien

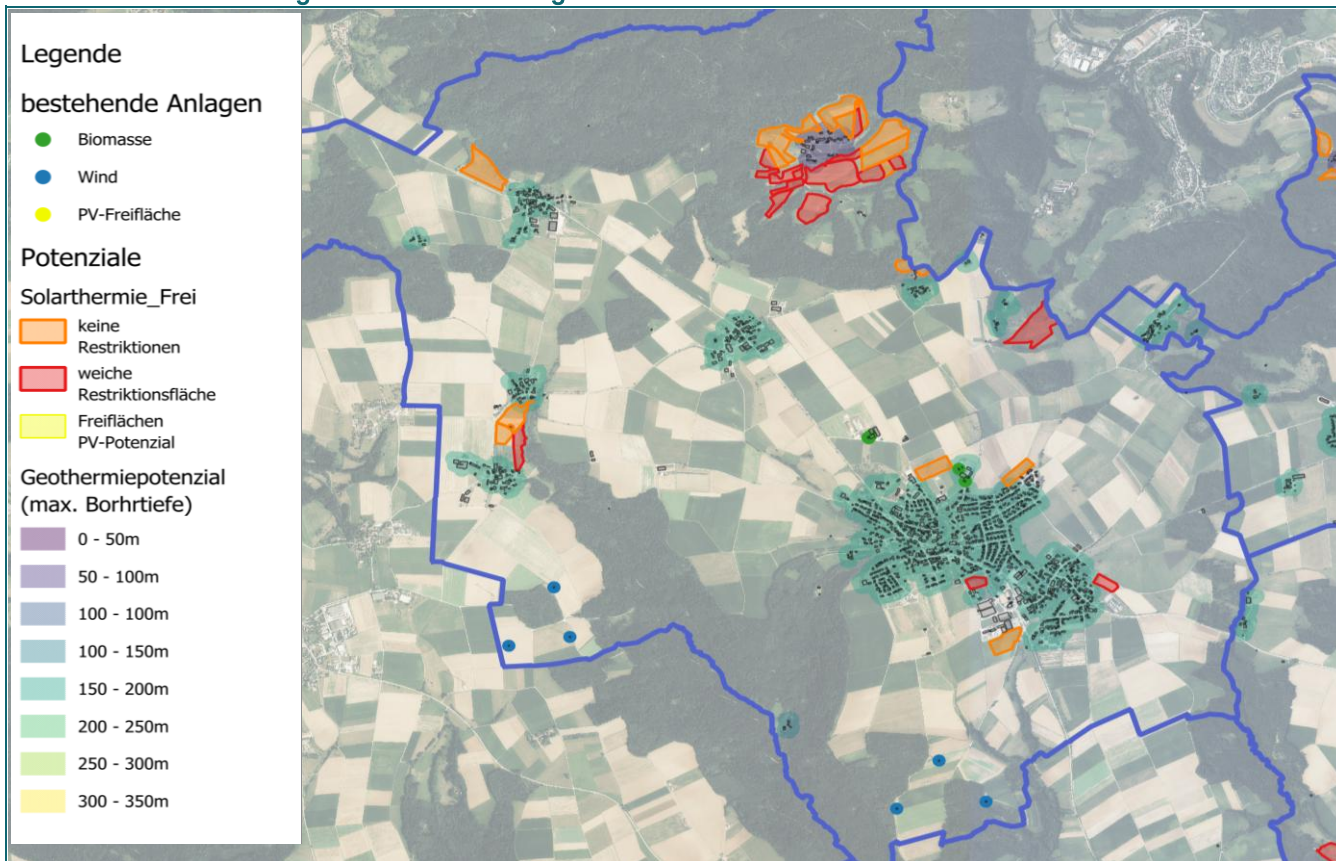

***Erläuterung:** Die dargestellten Potenziale sind zum einen über die Regionalplanung (Wind und PV) sowie weitere Flächen ohne Restriktionen (Solarthermie) ermittelt. Die bestehenden Anlagen ergeben sich aus dem Marktstammdatenregister. Das Geothermiepotezial wird mittels der verfügbaren Bohrtiefe angegeben.*

Maßnahmen

prioritäre Maßnahmen EE3, G3, G6, IN2, KW3



dezentrale Steckbriefe

für die dezentralen Versorgungsgebiete dienen die "dezentralen Steckbriefe" eine Hilfestellung über die Möglichkeiten ihr Gebäude "klimafit" zu machen

Allgemeine Informationen		Ist - Zustand	
Quartier	Eschach Nord	Energiebezugsfläche	28.557 m ²
Ortsteil	Kemnaten, Vellbach, Seifertshofen, Waldmannshofen	Einwohner	321
Gemeinde	Eschach	Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	27% / 73%
Fläche	28,2 ha	Anzahl beheizter Gebäude	80

Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

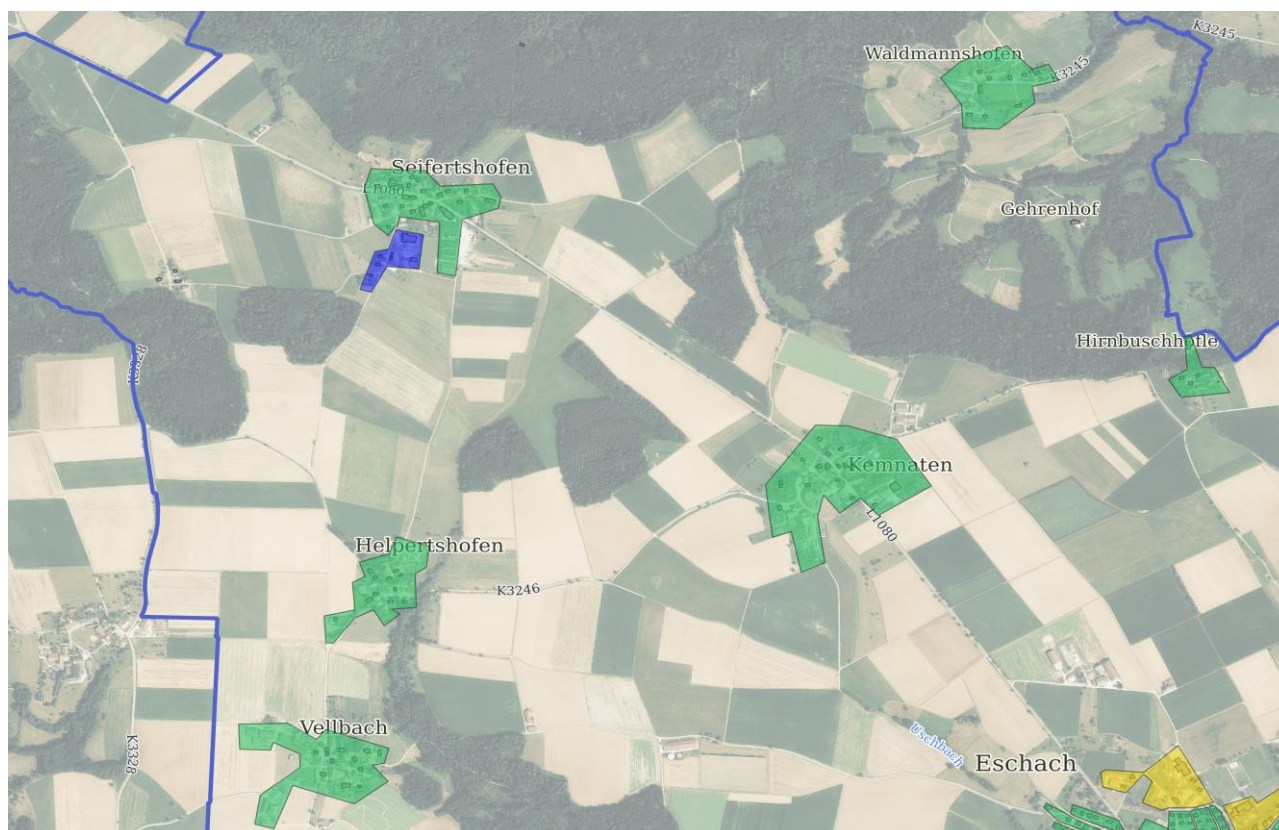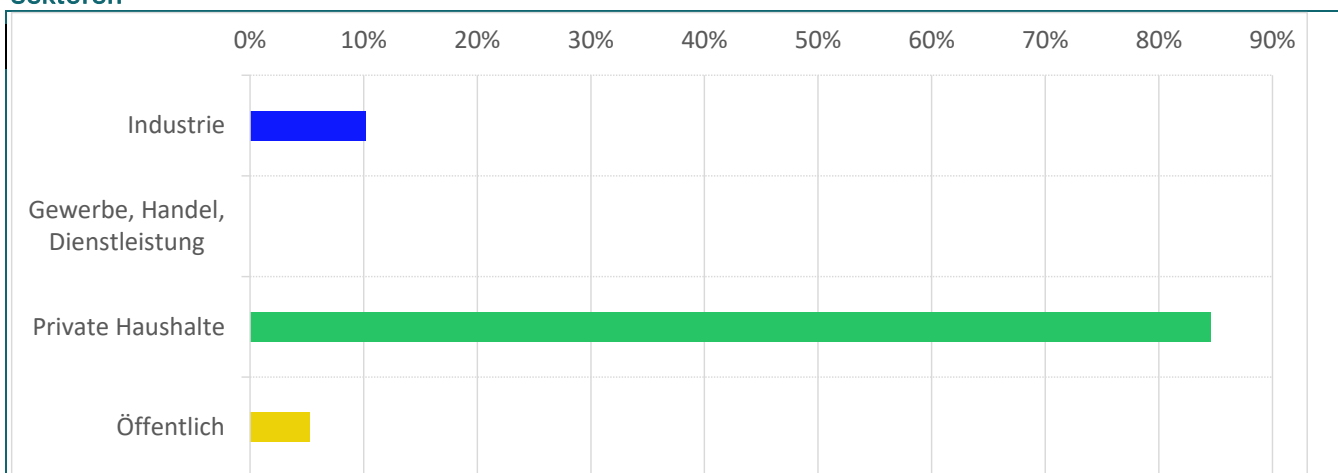


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete





Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)

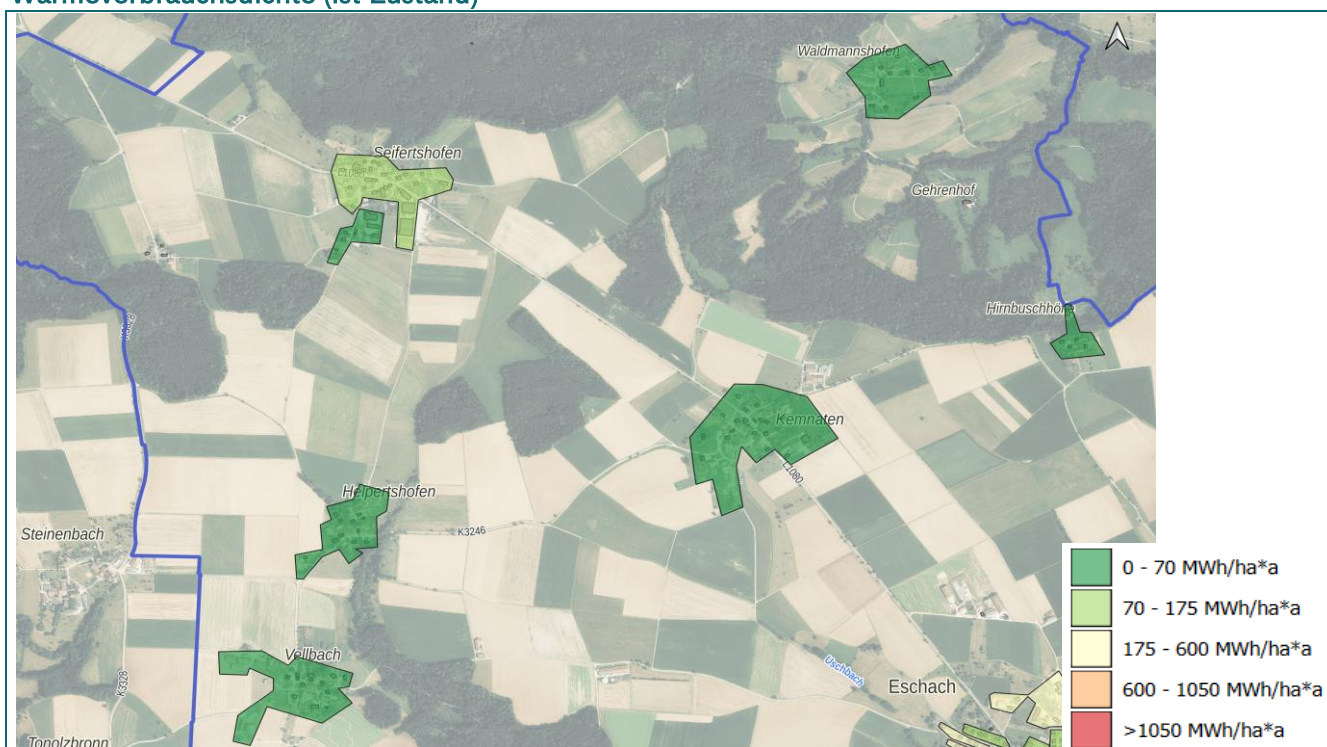



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

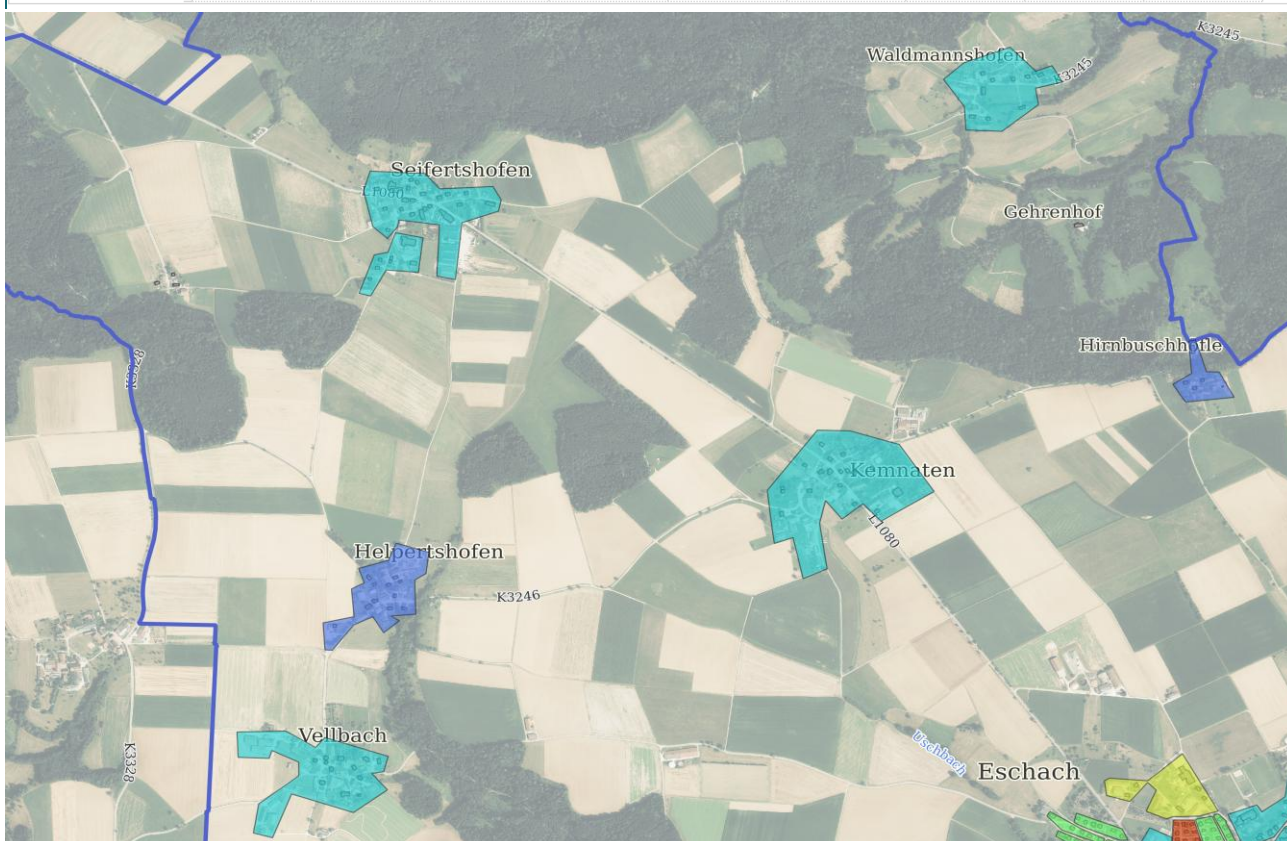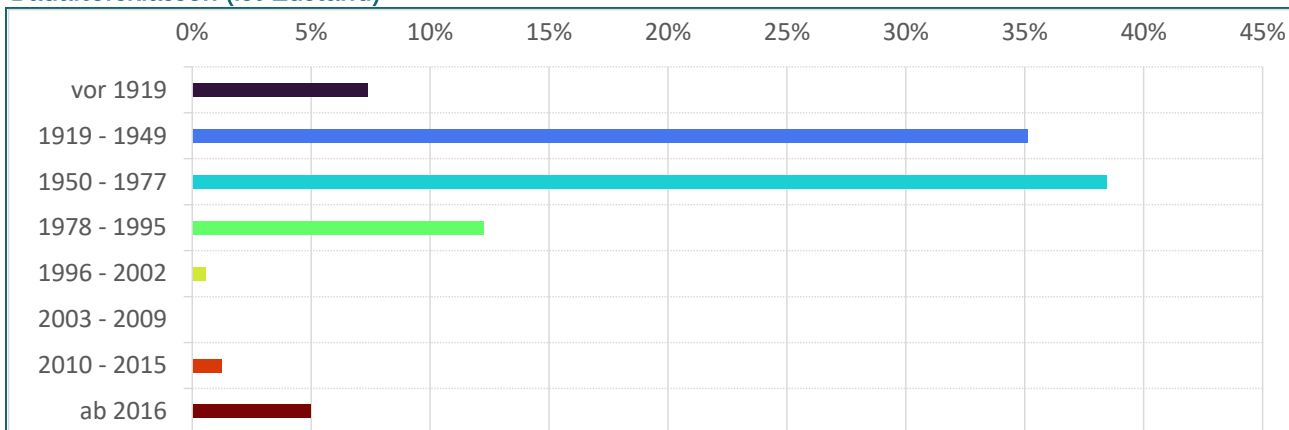



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

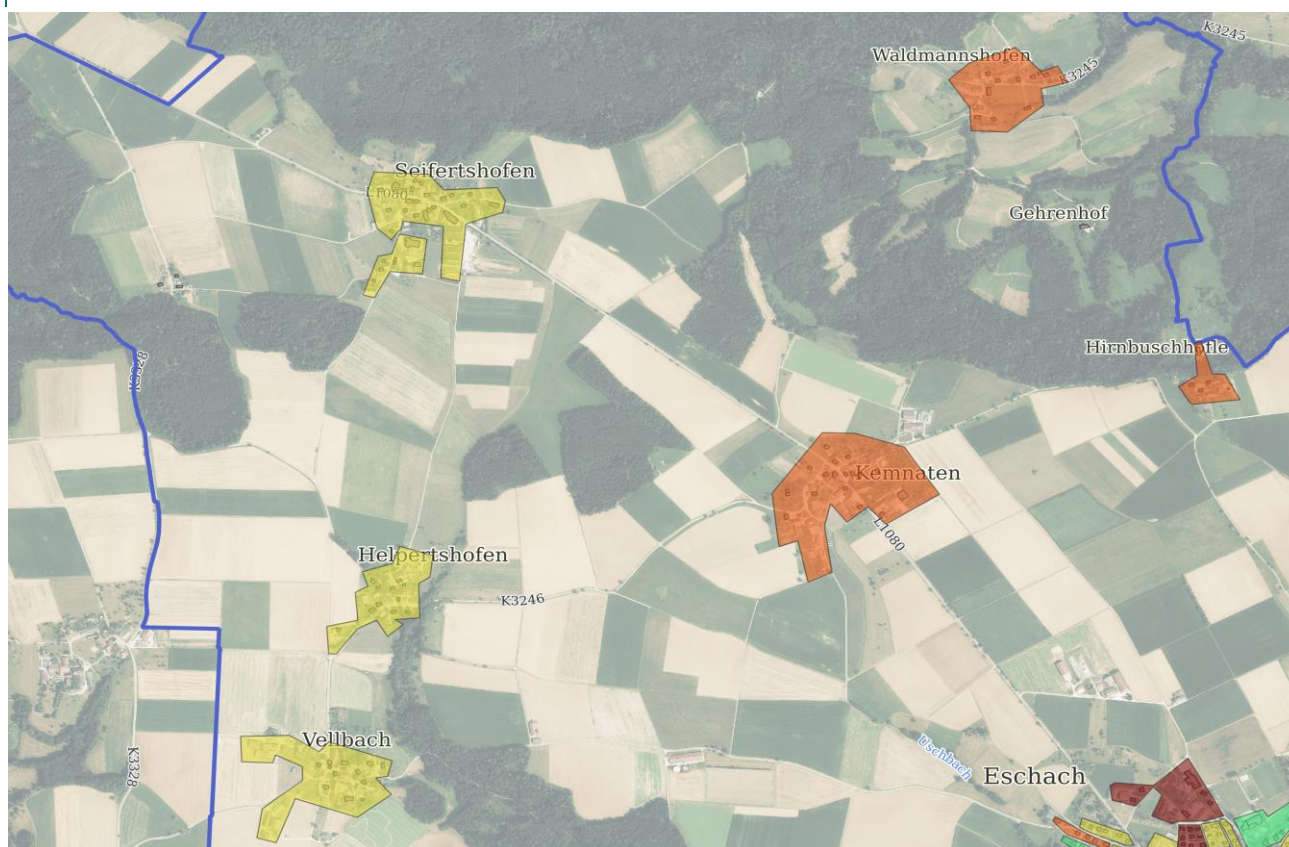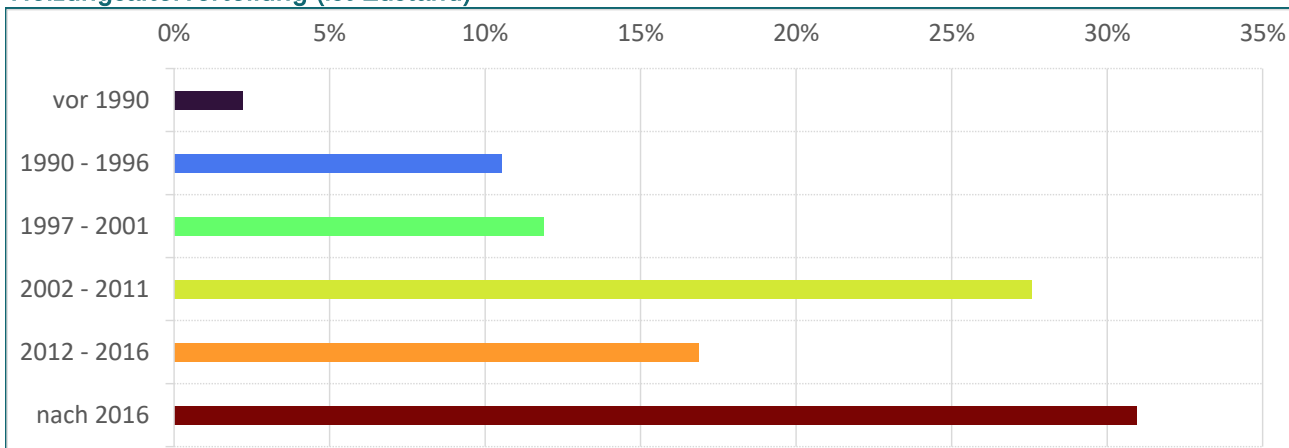

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand

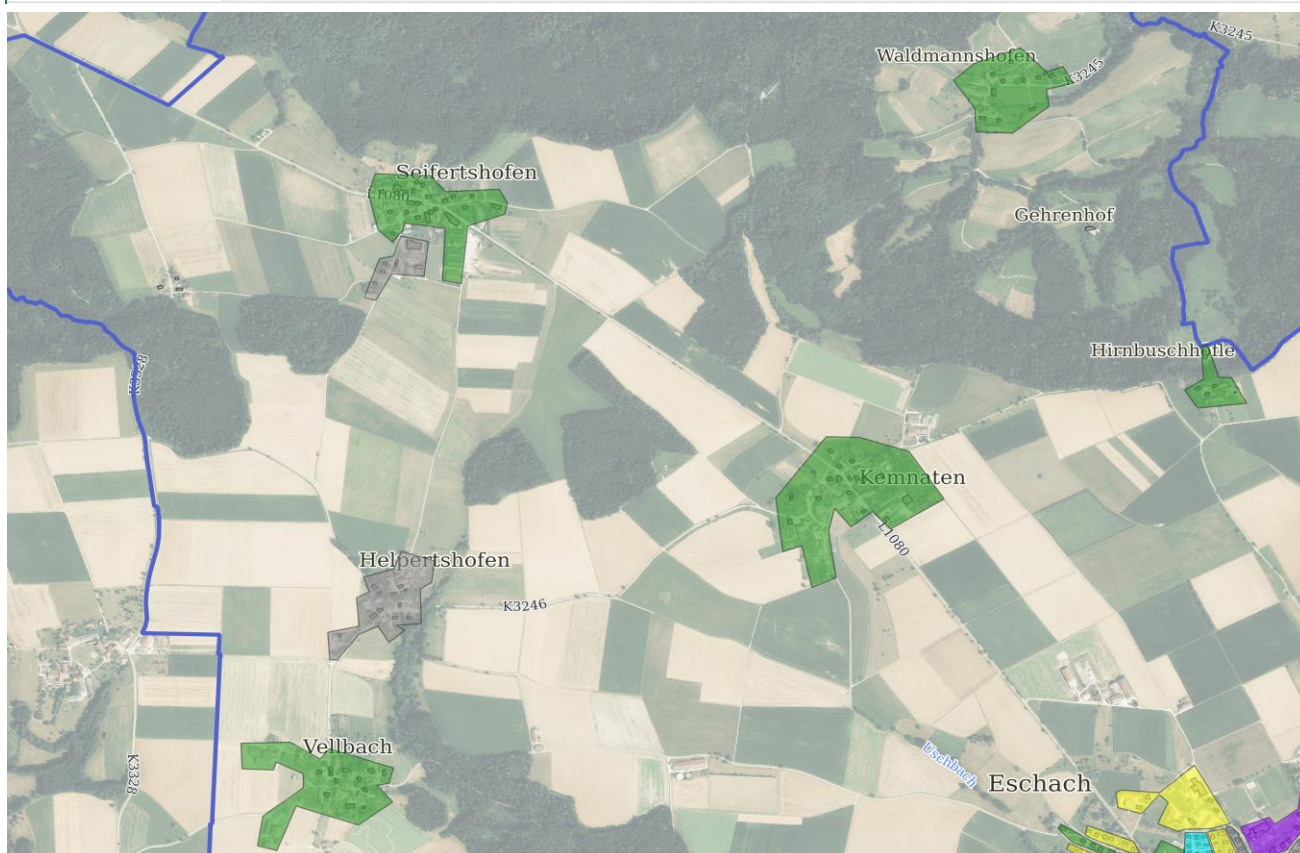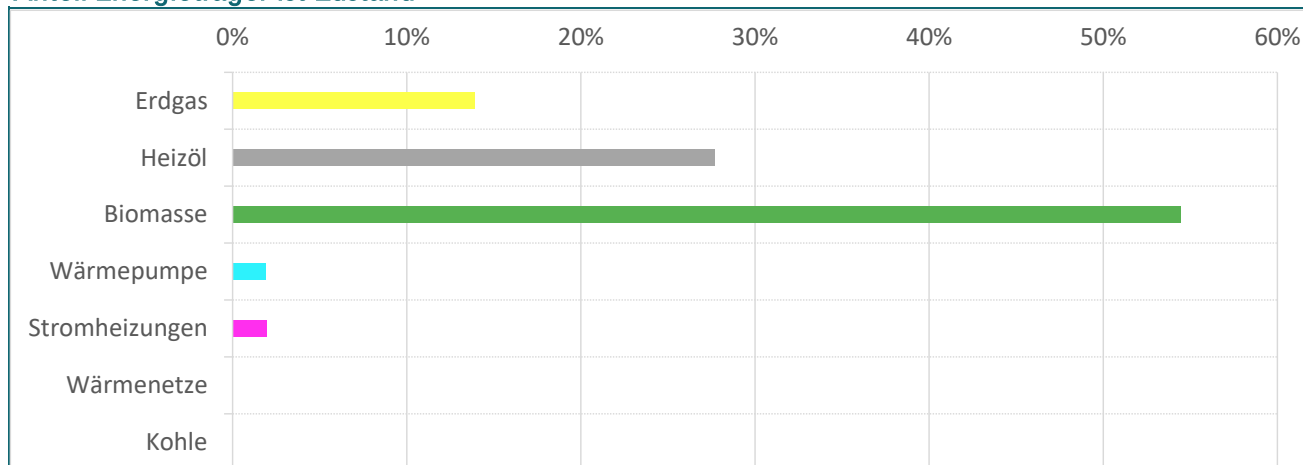


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	2.358 MWh/a	2.108 MWh/a	1.989 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	83 kWh/m²a	70 kWh/m²a	70 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	330 t/a	60 t/a	30 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	12 kg/m²a	2 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Äqu-Emissionen

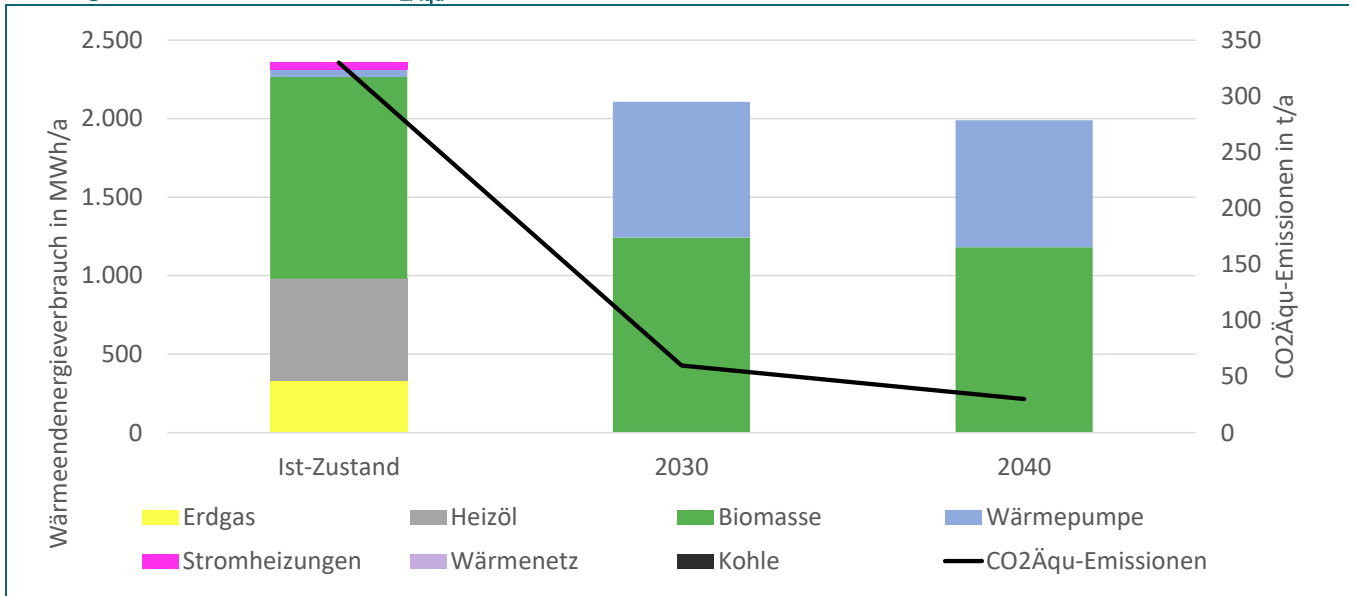

Wärmelinien-dichte (Ist-Zustand)

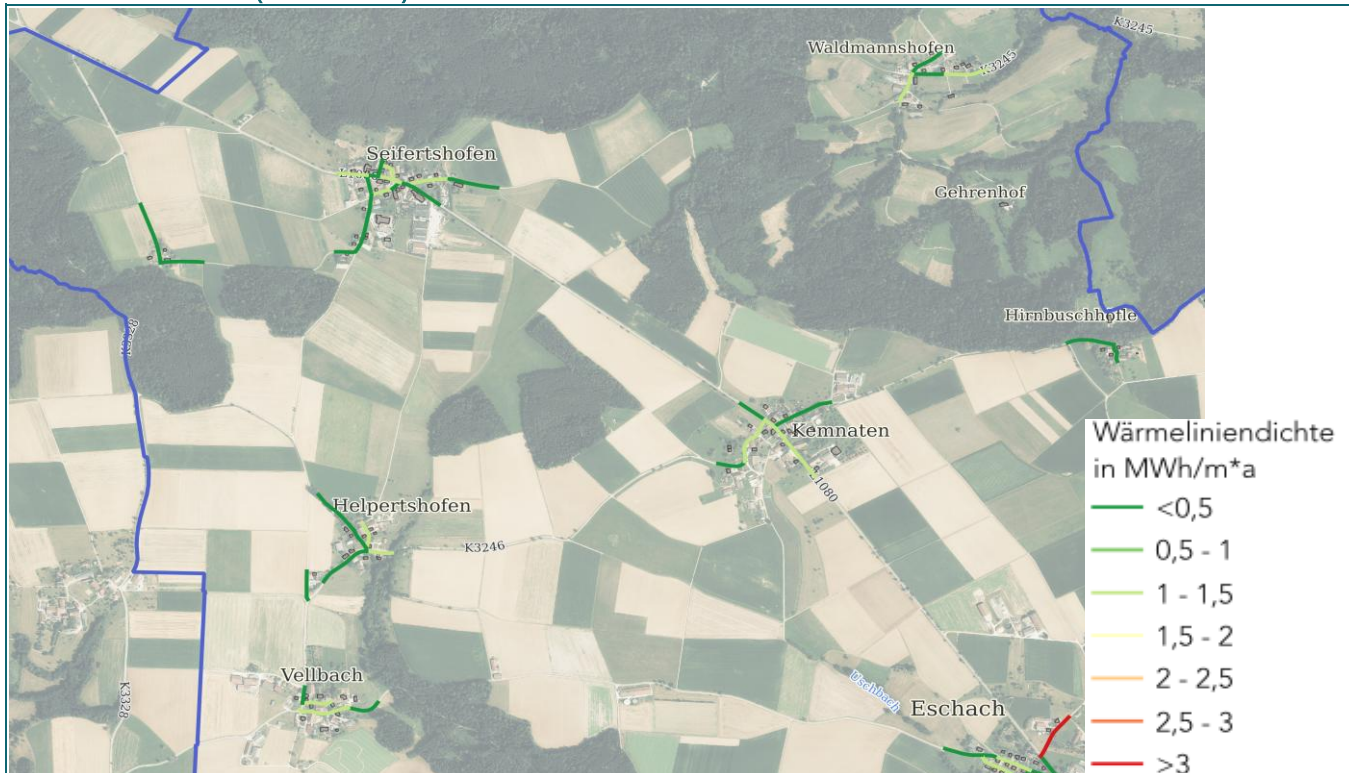

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Straßensegment berechnet

Bereichserläuterung



Zusammenfassung

Das Gebiet ist aufgrund der geringen absoluten Wärmeabnahme mit verteilten kleineren Ortschaften und der vergleichsweise hohen Kosten eines Wärmenetzes sowohl für Betreiber als auch für Anschlussnehmer nicht wirtschaftlich darstellbar. Der überwiegende Anteil der Wärmeversorgung erfolgt bereits über Biomasse. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die restlichen fossilen Heizungen schrittweise auf dezentrale Wärmepumpensysteme oder Biomasseanlagen umzustellen und diese durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen, etwa im Bereich der Gebäudedämmung, zu ergänzen. Auch oberflächennahe Geothermie kommt außer in Walsmannshofen (Bohrtiefe bis zu 200m) in Betracht.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	≤ 20 m Keine Nutzung	20-50 m Gering	50-80 m Mittel	80-150 m Gut	150-400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

Allgemeine Informationen



Quartier	Eschach & Holzhausen
Ortsteil	Eschach, Holzhausen
Gemeinde	Eschach
Fläche	87,6 ha

Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	165.731 m ²
Einwohner	1.363
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	33% / 67%
Anzahl beheizter Gebäude	583

Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

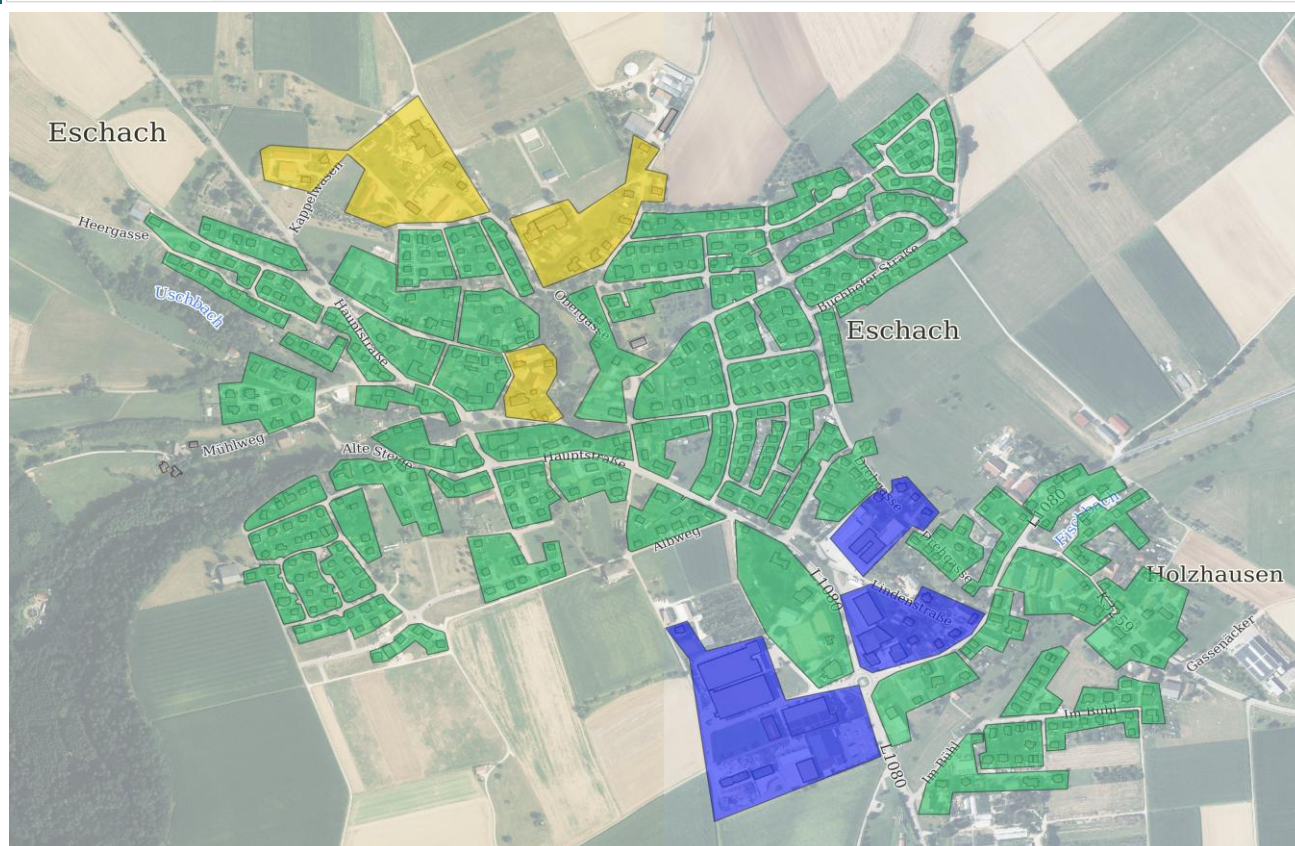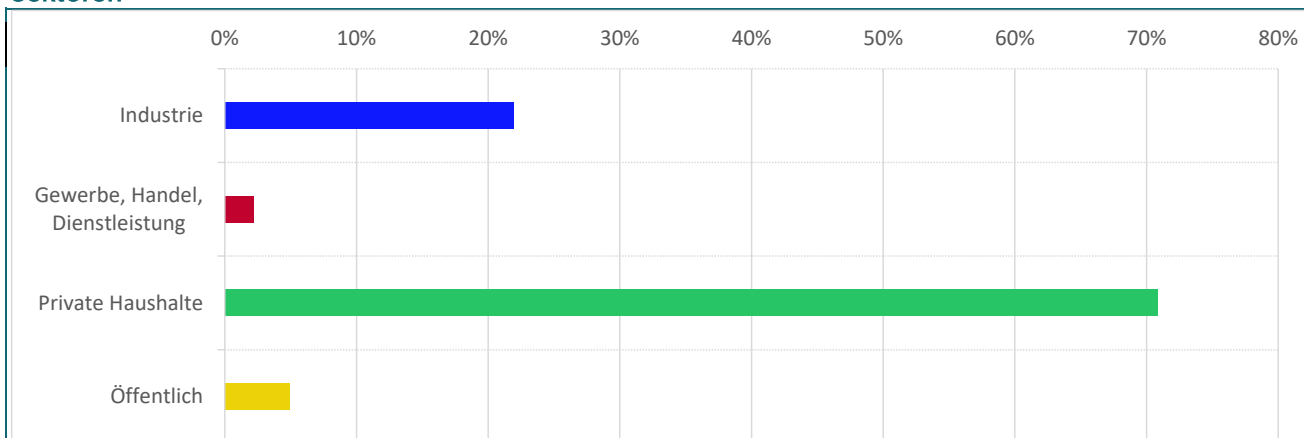


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

[illegible]



Seite 9 von 15

Relationship Duration	Percentage
vor 1919	~7.5%
1919 - 1949	~18.5%
1950 - 1977	~23.5%
1978 - 1995	~20.0%
1996 - 2002	~9.5%
2003 - 2009	~2.5%
2010 - 2015	~10.5%
ab 2016	~9.5%

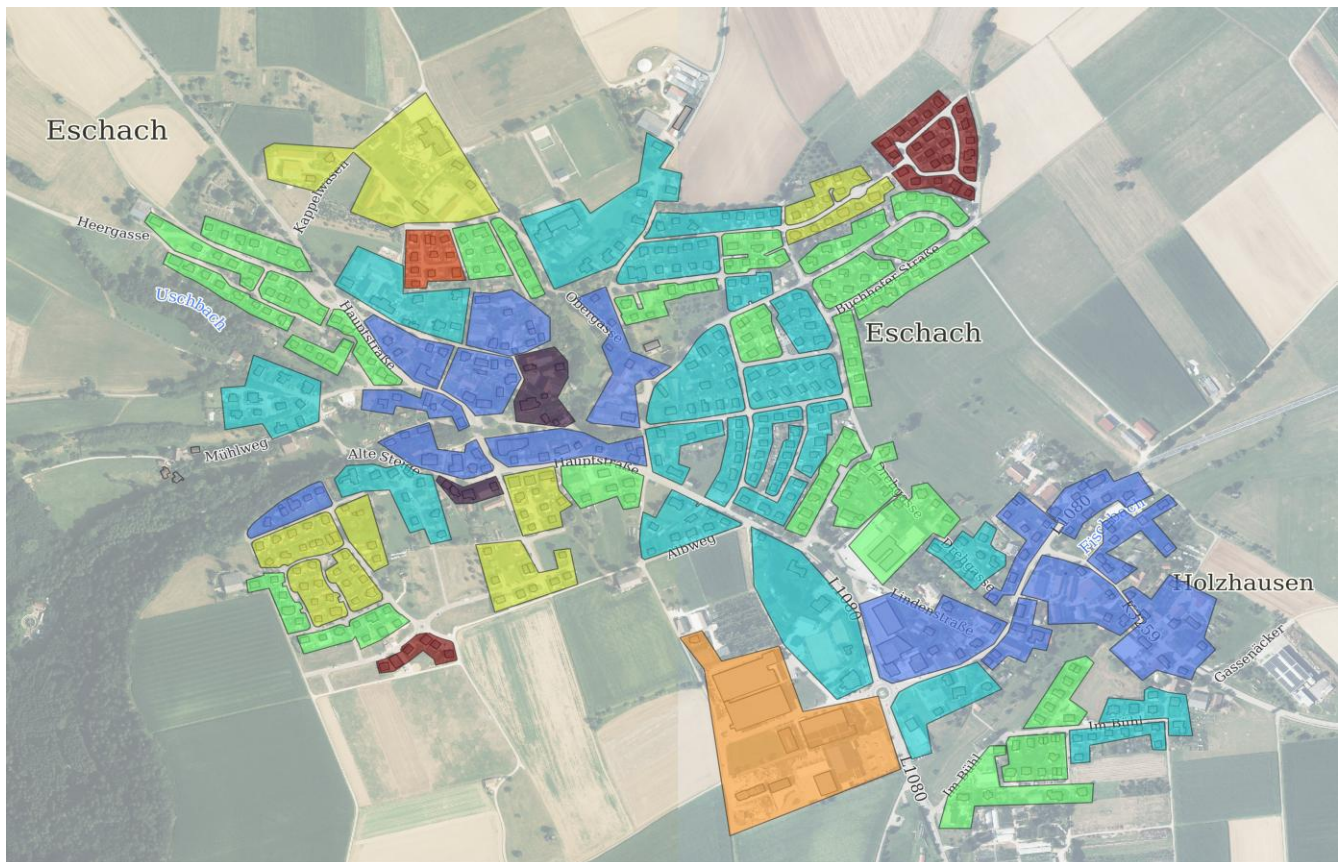


Seite 10 von 15

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

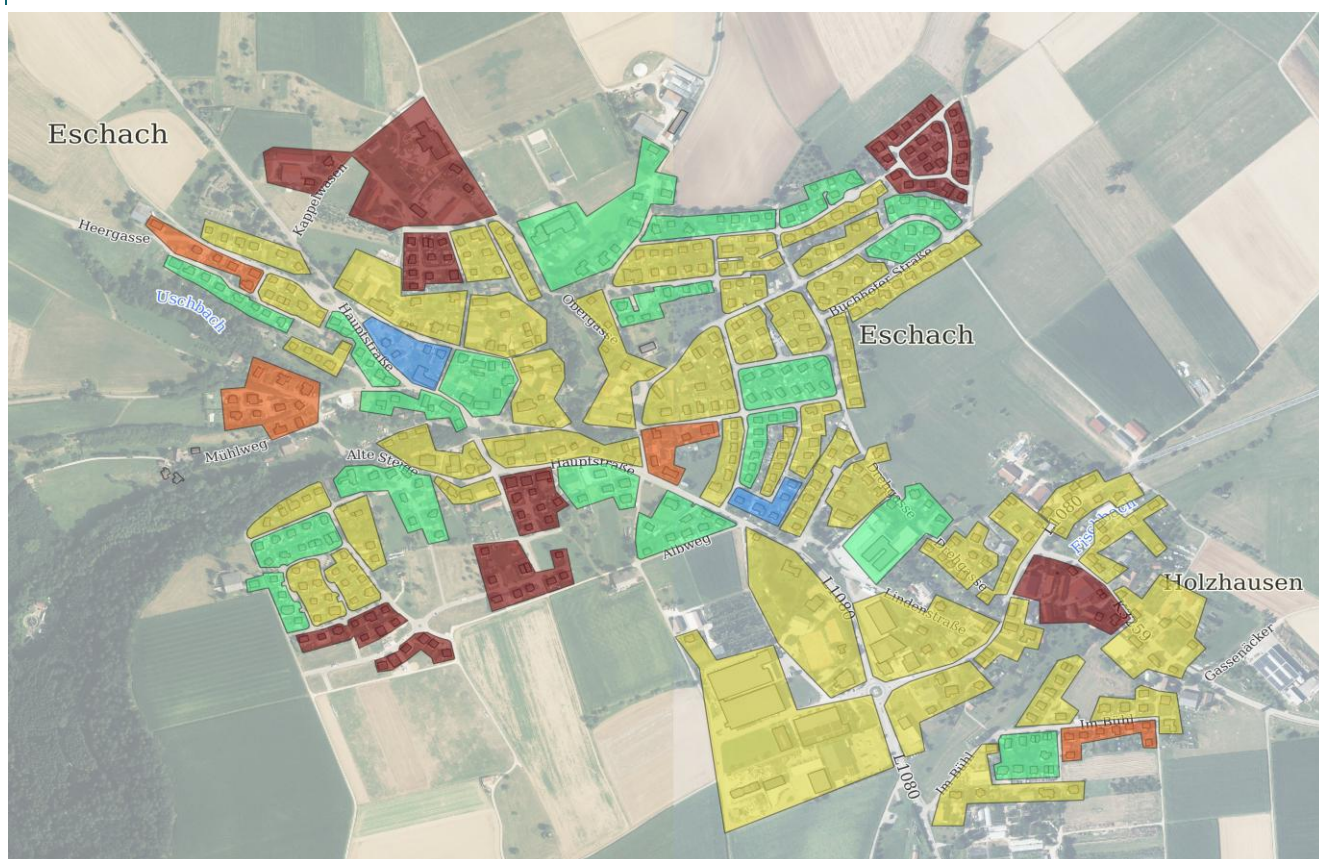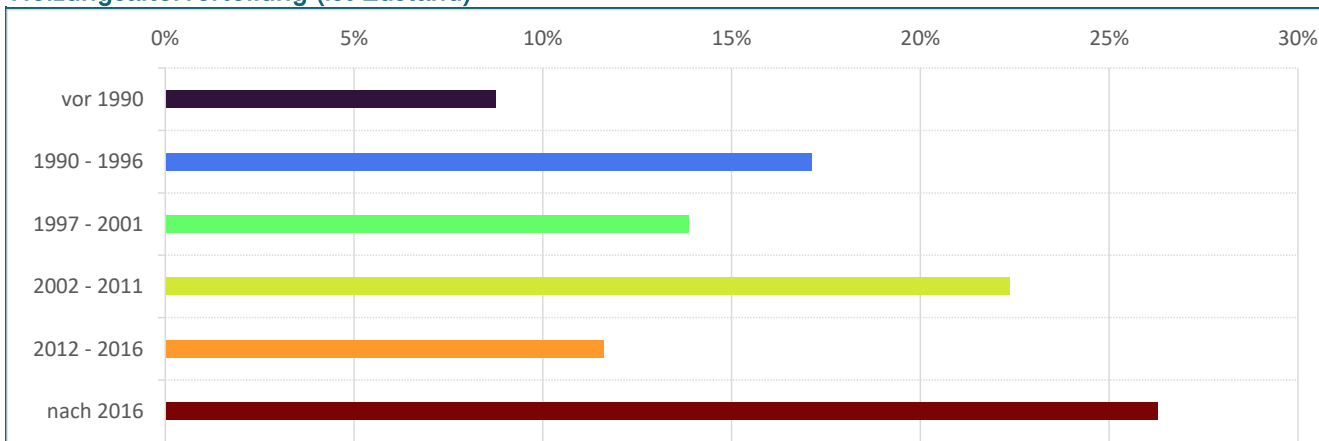

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Heizungsmethode	Anteil (%)
Erdgas	23,5
Heizöl	39,0
Biomasse	21,8
Wärmepumpen	10,3
Stromheizungen	3,2
Wärmenetze	2,8
Kohle	0,4

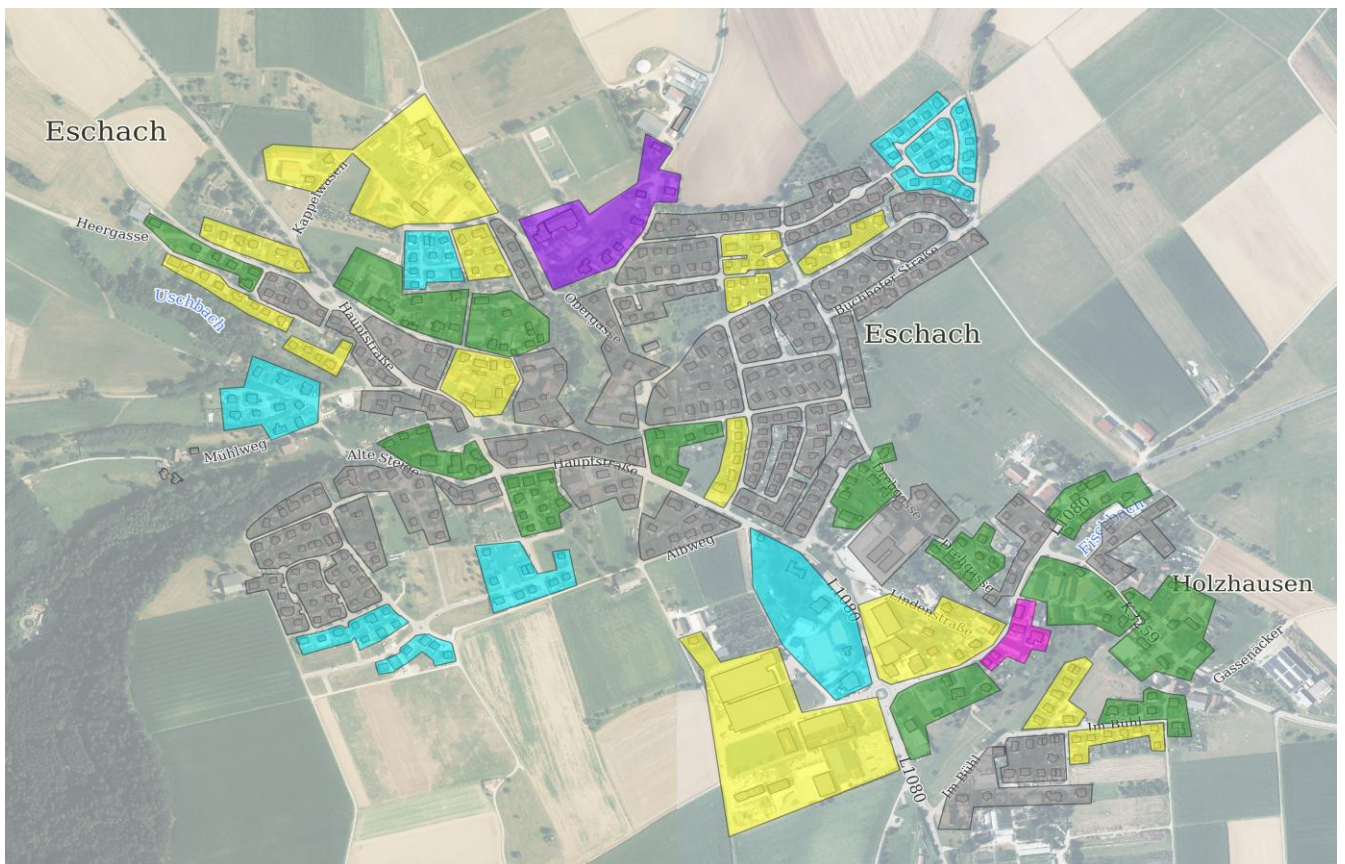


Seite 12 von 15

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	15.039 MWh/a	13.063 MWh/a	11.564 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	91 kWh/m²a	80 kWh/m²a	70 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	3.210 t/a	1.800 t/a	140 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	19 kg/m²a	11 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Äqu-Emissionen

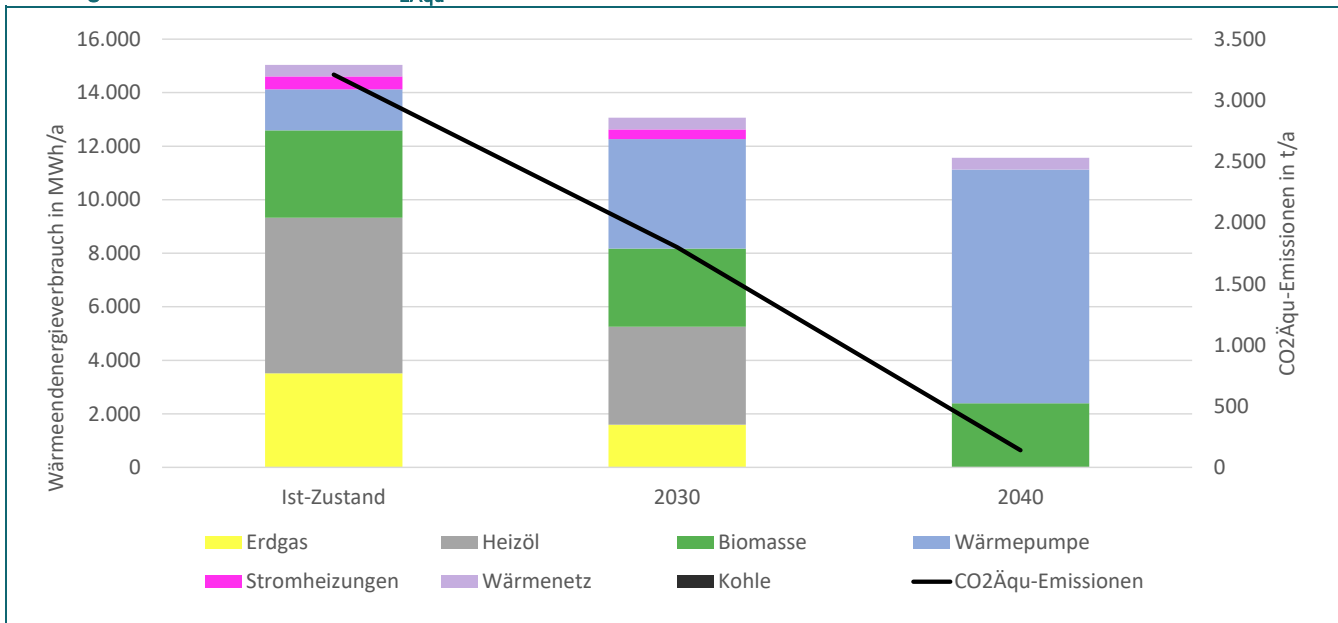

Wärmelinienidichte (Ist-Zustand)

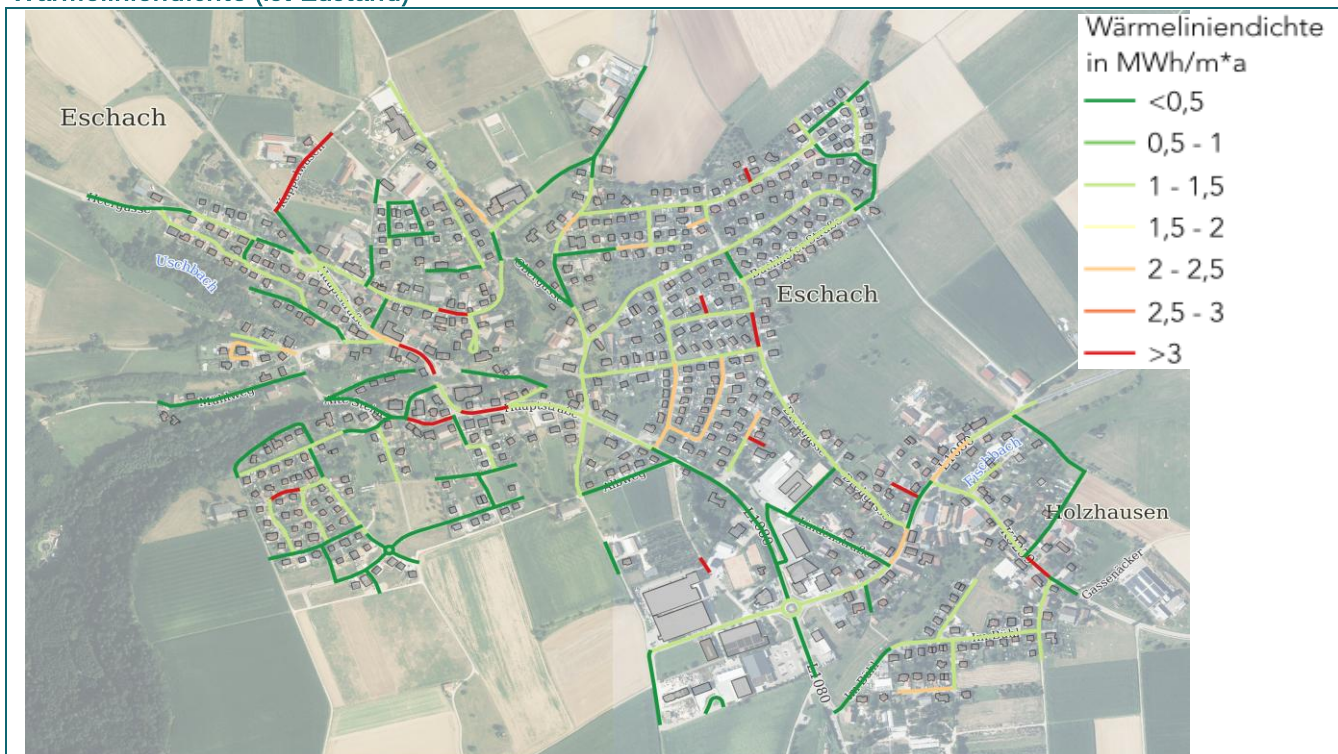

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Straßensegment berechnet

[illegible]

Das Gesamtgebiet weist eine heterogene Siedlungs- und Gebäudestruktur auf. Im nördlichen Teilbereich bestehen aufgrund der dortigen Nutzungsstruktur grundsätzlich Potenziale für ein Wärmenetz. Die übrigen Bereiche sind durch eine geringe Bebauungsdichte und überwiegend wohnbauliche Nutzung geprägt, wobei die Wärmeversorgung derzeit größtenteils über Ölheizungen erfolgt. Vor diesem Hintergrund stehen in diesen Teilbereichen vor allem dezentrale, gebäudeindividuelle Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien im Fokus. Oberflächennahe Geothermie ist grundsätzlich nutzbar mit Tiefen bis zu 190m. Solarthermie kann perspektivisch einen ergänzenden Beitrag zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung leisten, ist jedoch insbesondere im Zusammenhang mit einer zentralen Versorgungsoption sinnvoll einsetzbar.



Bereich 1	Der Bereich ist überwiegend durch Neubauten mit vergleichsweise niedrigem Wärmebedarf geprägt. Die Wärmeversorgung erfolgt bereits größtenteils über Wärmepumpen. Damit bestehen gute Voraussetzungen für eine langfristig klimaneutrale Wärmeversorgung.
Bereich 2	Der Bereich ist überwiegend durch Neubauten mit vergleichsweise niedrigem Wärmebedarf geprägt. Die Wärmeversorgung erfolgt bereits größtenteils über Wärmepumpen, sodass gute Voraussetzungen für eine langfristig klimaneutrale Wärmeversorgung bestehen. Durch gezielte kommunale Anreize – etwa in Form von Information, Beratung oder planerischen Vorgaben – kann die Gemeinde dazu beitragen, dass auch zukünftige Neubauten konsequent mit Wärmepumpensystemen ausgestattet werden und der Einsatz fossiler Heizsysteme vermieden wird.
Bereich 3	Der Bereich sowie das Kerngebiet in Holzhausen umfasst überwiegend ältere Bestandsgebäude mit Baujahren vor 1950. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit größtenteils über fossile Energieträger. Aufgrund des energetischen Zustands bestehen erhöhte Wärmebedarfe sowie langfristige Potenziale für Sanierungsmaßnahmen und eine Umstellung auf erneuerbare Wärme.
Bereich 4	In diesem Bereich besteht bereits ein Wärmenetz, das seit rund 20 Jahren in Betrieb ist und derzeit über eine Biogasanlage mit einem Biogas-BHKW versorgt wird. Das BHKW weist eine thermische Leistung von rund 400 kW auf und erzeugt jährlich etwa 1,62 Mio. kWh Wärme. Das bestehende Netz stellt eine wichtige Grundlage dar, um die Wärmeversorgung künftig schrittweise zu dekarbonisieren und erneuerbare Wärmequellen weiter zu integrieren. Eine Ausweitung der bereitgestellten Wärmemenge wäre grundsätzlich möglich, ist jedoch derzeit nur ohne Inanspruchnahme von Fördermitteln darstellbar.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	< 20 m Keine Nutzung	20-50 m Gering	50-80 m Mittel	80-150 m Gut	150-400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------


Allgemeine Informationen

Gemeinde	Göggingen
Ortsteile	Göggingen, Horn, Mulfingen
Fläche	1.138 ha



Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	205.720 m²
Einwohner	2.545
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	23% / 77%
Anzahl beheizter Gebäude	838


Sektoren




Anteil Energieträger Ist-Zustand

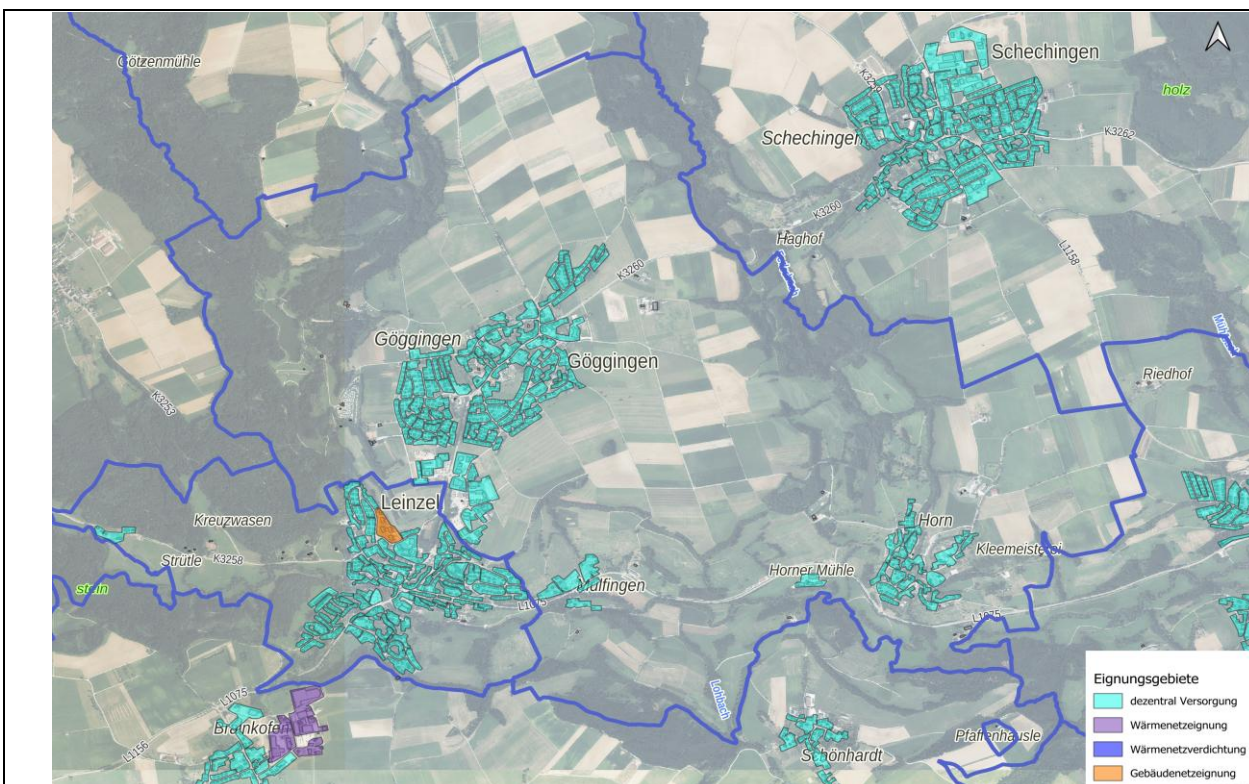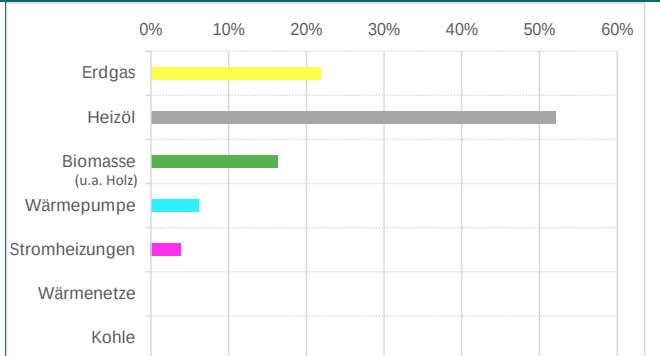

Baualtersklassen (Ist-Zustand)



Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

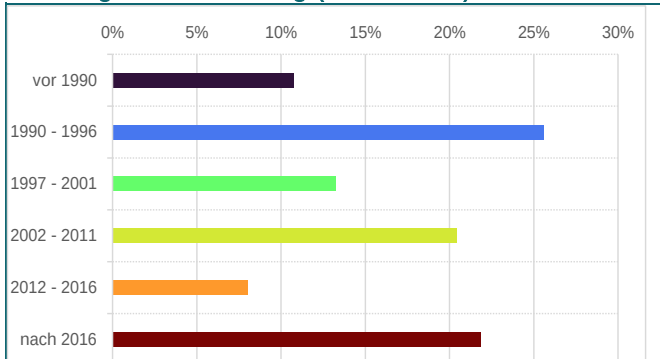

Ist-Zustand


Wärmeverbrauch	20.414 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	99 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	4.960 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	24 kg/m²a

2030


Wärmeverbrauch	18.804 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	90 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	2.870 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	14 kg/m²a

2040

Wärmeverbrauch	16.671 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	81 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	160 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	1,0 kg/m²a

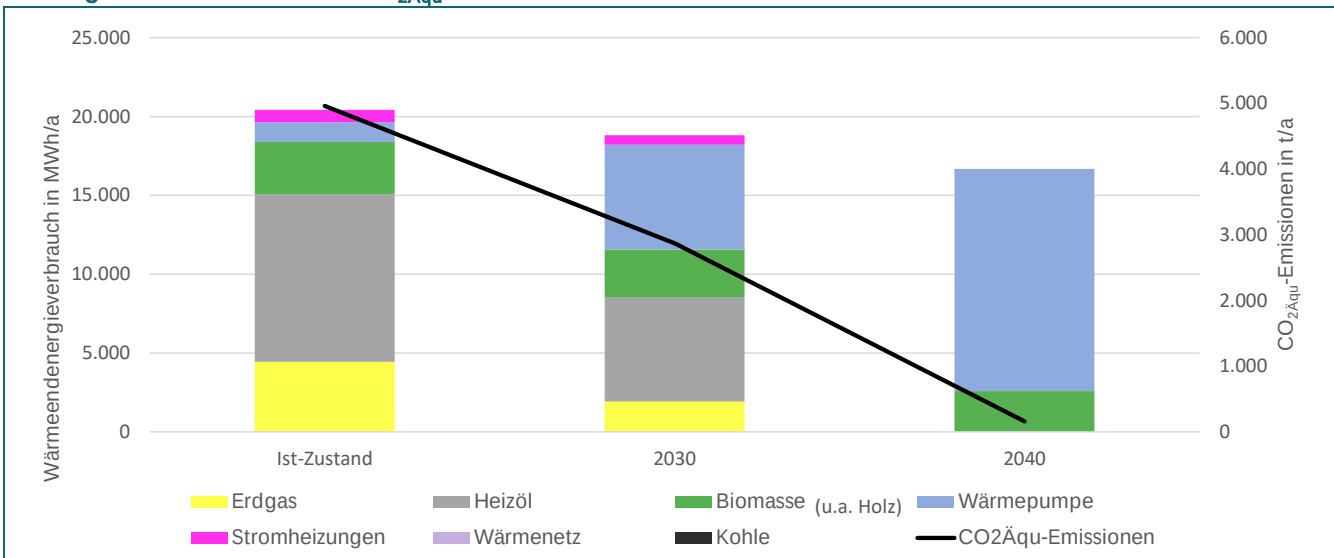Bereitgestellte Wärme und CO₂Aqu-Emissionen


Ortsteilsteckbriefe

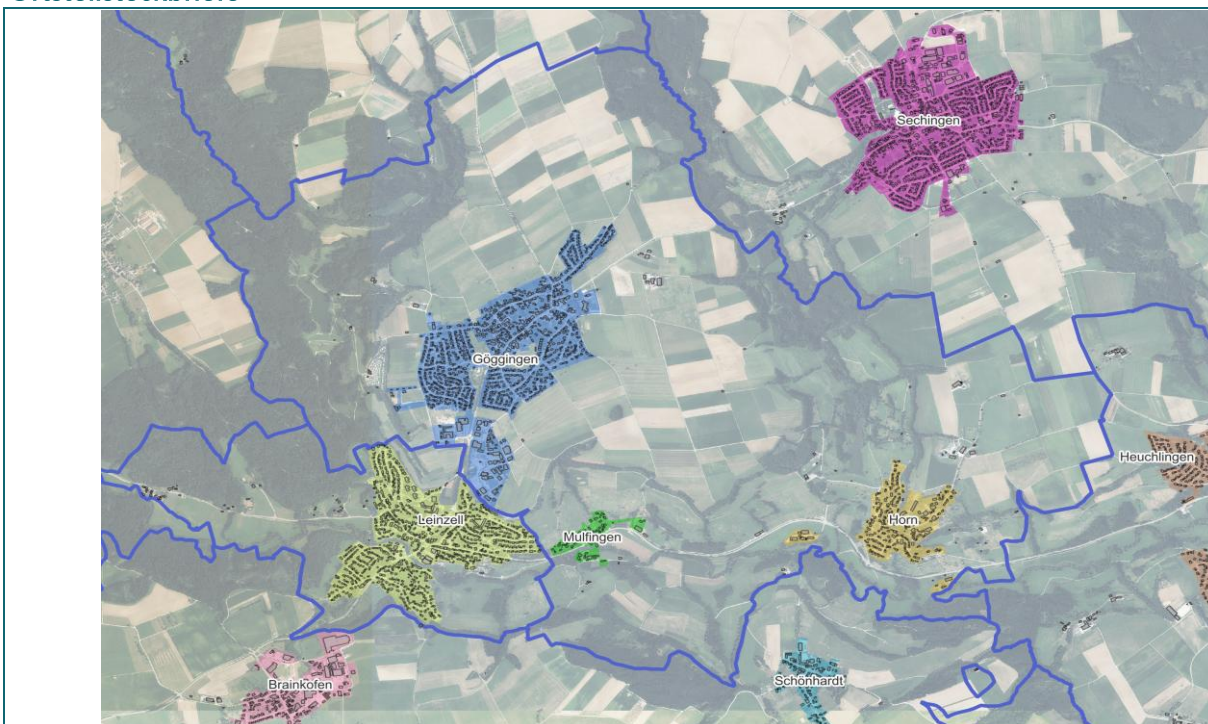


Erläuterung: Kleinere Orte und Weiler sind in dieser Übersicht nicht mit einem eigenen Steckbrief aufgeführt, da in der Regel keine weiterführenden spezifischen Informationen oder relevanten Unterschiede vorliegen. Ihre Charakteristika entsprechen meist denen der umliegenden Orte. Um den Überblick klar und kompakt zu halten, sind die Informationen daher im Steckbrief der jeweiligen Gesamtgemeinde enthalten.

Steckbriefe

Steckbrief 1	Göggingen	Steckbrief 3	Horn
Steckbrief 2	Muldingen		

Potenziale und Nutzung Erneuerbarer Energien

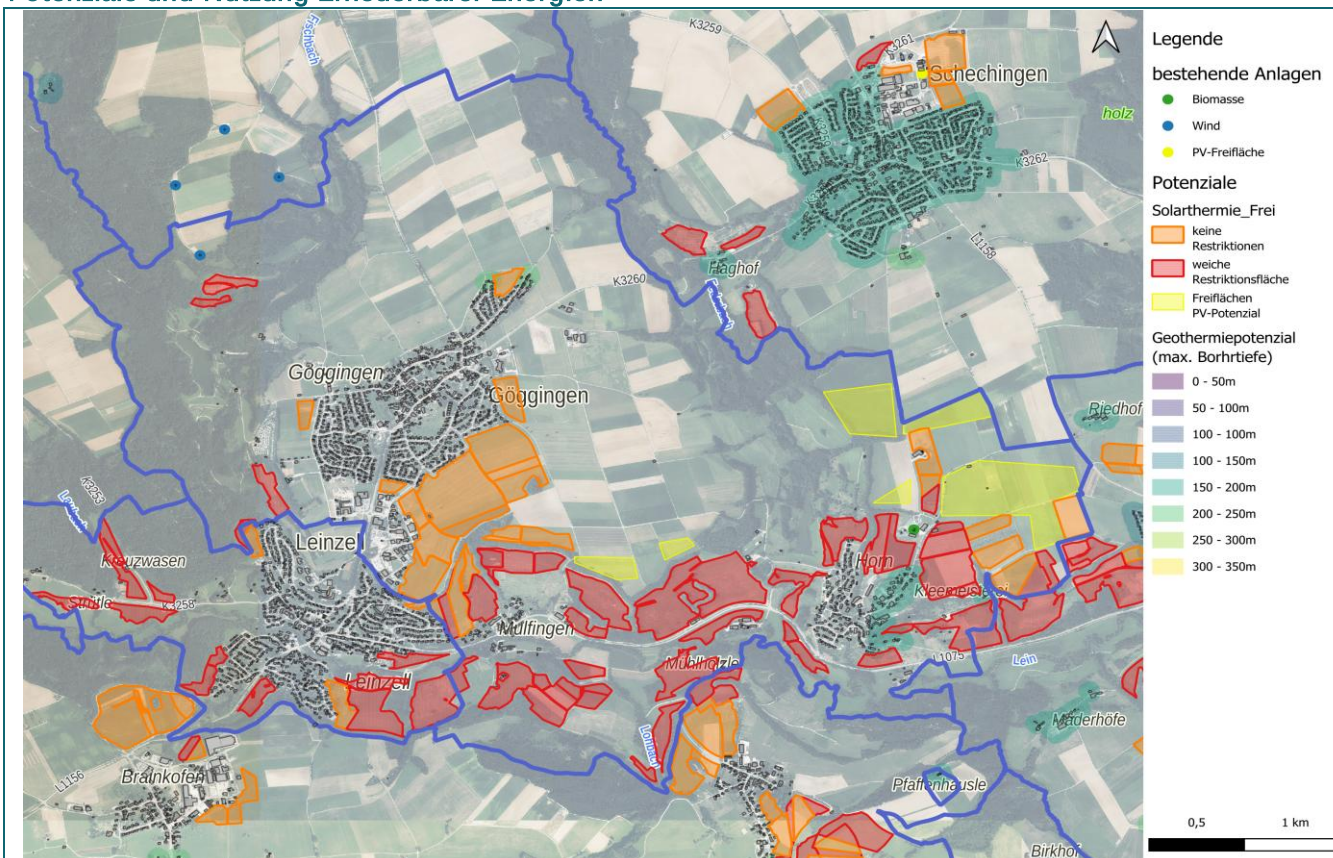

Erläuterung: Die dargestellten Potenziale sind zum einen über die Regionalplanung (Wind und PV) sowie weitere Flächen ohne Restriktionen (Solarthermie) ermittelt. Die bestehenden Anlagen ergeben sich aus dem Marktstammdatenregister. Das Geothermiepotezial wird mittels der verfügbaren Bohrtiefe angegeben.

Maßnahmen

prioritäre Maßnahmen

EE3, G3, G6, IN2, KW3

dezentrale Steckbriefe

für die dezentralen Versorgungsgebiete dienen die "dezentralen Steckbriefe" eine Hilfestellung über die Möglichkeiten ihr Gebäude "klimafit" zu machen

Allgemeine Informationen



Quartier	Göggingen
Ortsteil	Göggingen
Gemeinde	Göggingen
Fläche	79,983 ha

Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	154.323 m²
Einwohner	1.504
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	22% / 78%
Anzahl beheizter Gebäude	667


Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

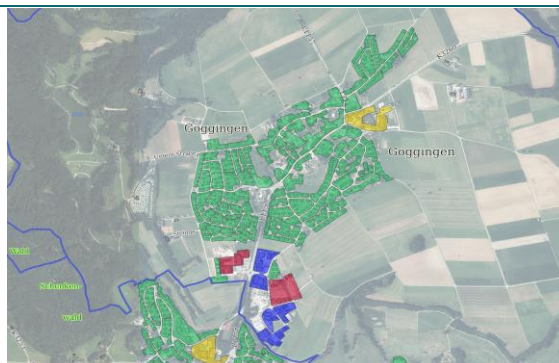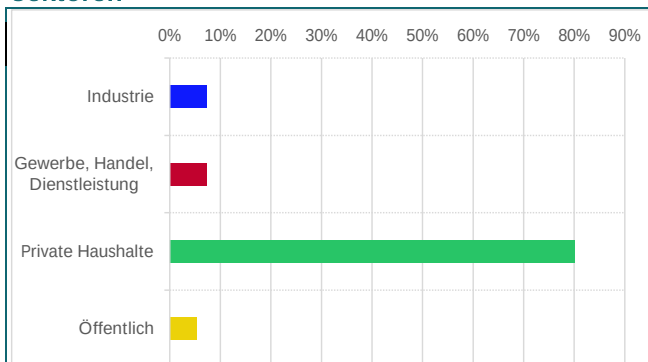


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete


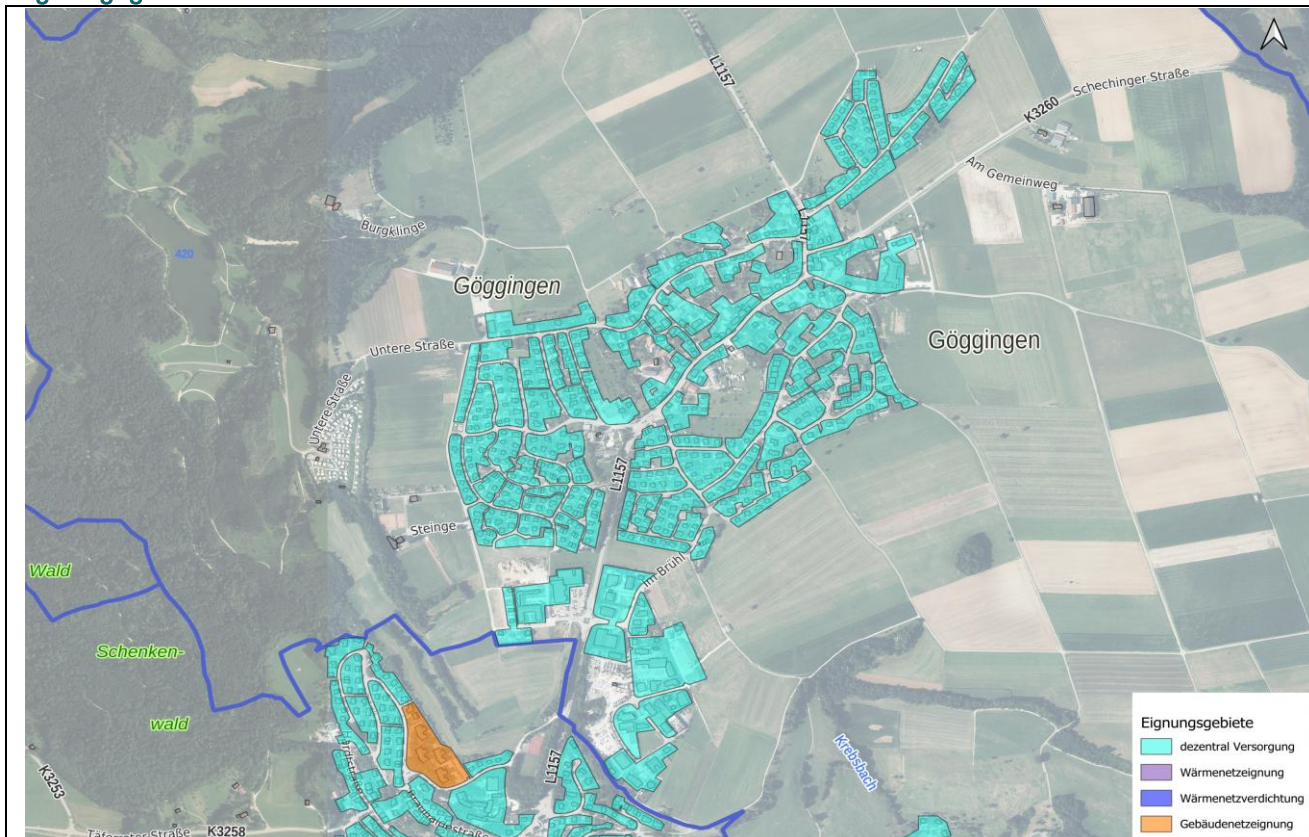


Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)

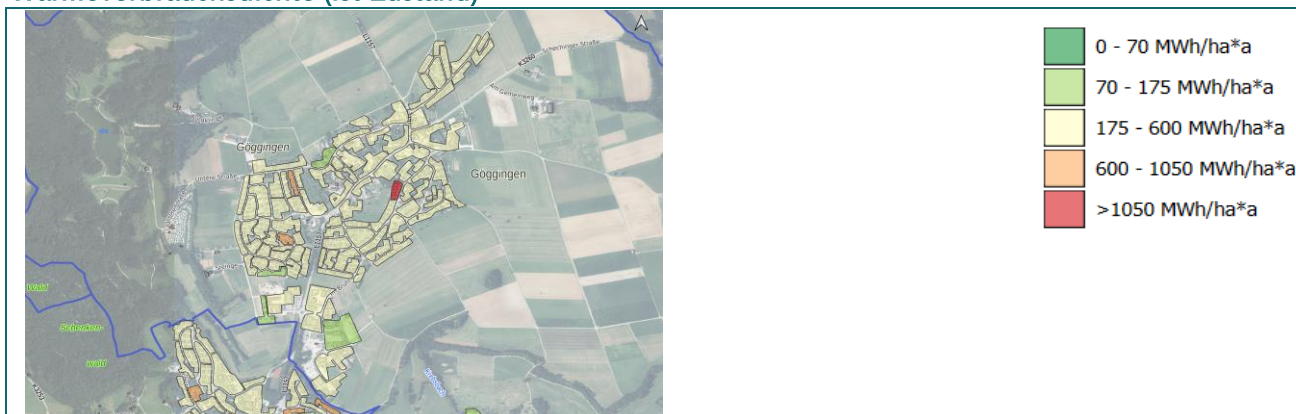



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

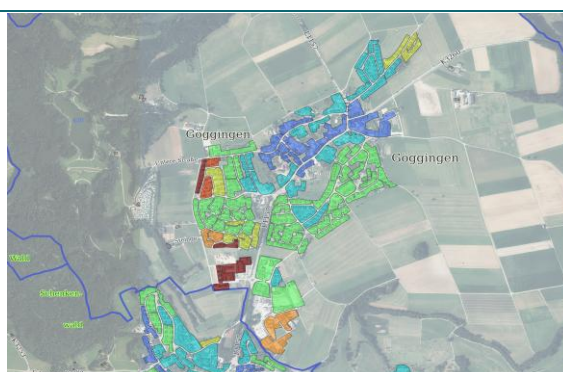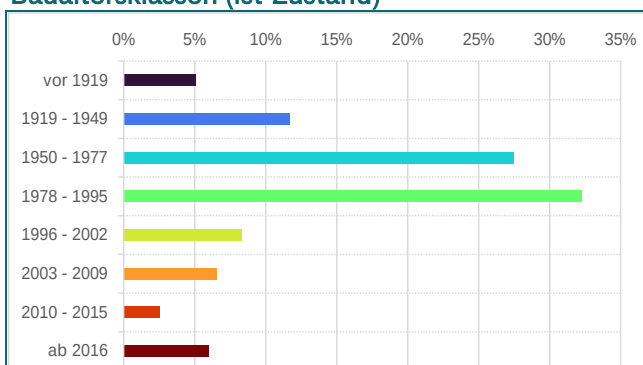



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

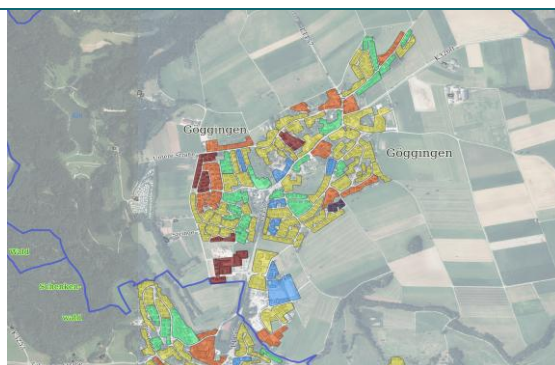

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand

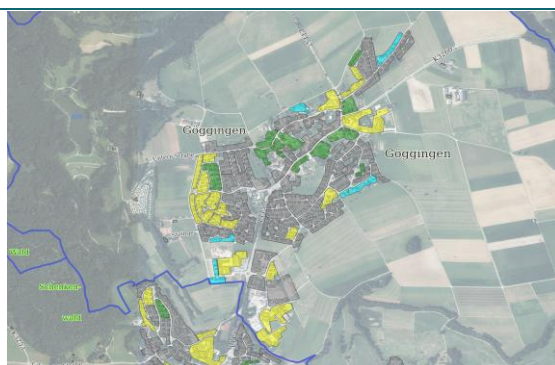

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	16.279 MWh/a	14.762 MWh/a	12.911 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	105 kWh/m²a	100 kWh/m²a	84 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	4.020 t/a	2.070 t/a	120 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	26 kg/m²a	13 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Aqu-Emissionen

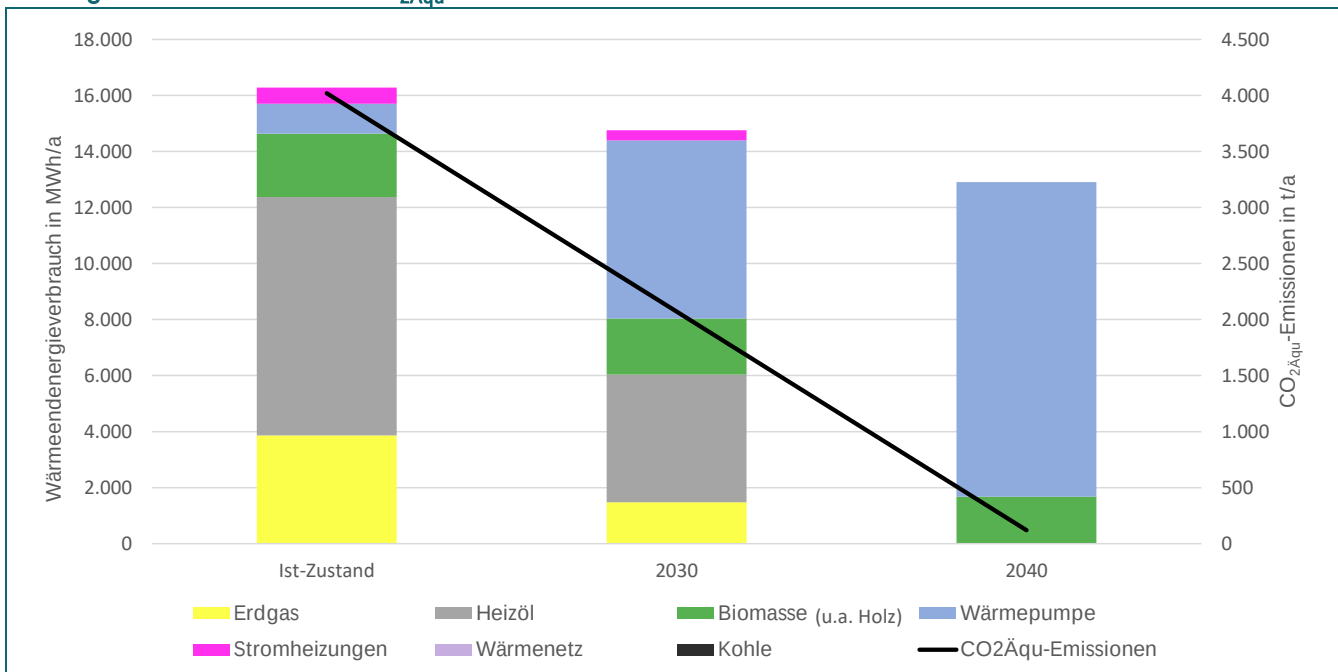

Wärmelinienichte (Ist-Zustand)



[illegible]

Das Gesamtgebiet weist eine heterogene Siedlungs- und Gebäudestruktur auf und durch überwiegend wohnbauliche Nutzung geprägt, wobei die Wärmeversorgung derzeit größtenteils über Ölheizungen erfolgt. Vor diesem Hintergrund stehen im gesamten Gebiet vor allem dezentrale, gebäudeindividuelle Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien im Fokus. Geothermische Potenziale sind im Gebiet nicht nutzbar. Solarthermie kann perspektivisch einen Beitrag leisten, ist jedoch insbesondere im Zusammenhang mit einer zentralen Versorgungsoption sinnvoll einsetzbar.

Bereich 1	Der Bereich ist überwiegend durch Neubauten mit vergleichsweise niedrigem Wärmebedarf geprägt. Die Wärmeversorgung erfolgt bereits größtenteils über Wärmepumpen. Damit bestehen gute Voraussetzungen für eine langfristig klimaneutrale Wärmeversorgung.
Bereich 2	Der Bereich ist durch Neubauten geprägt. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit noch teilweise über Gasheizungen. Da Heizsysteme in der Regel nicht vorzeitig ersetzt werden, ist in diesen Gebäuden von einer verzögerten Umstellung auf erneuerbare Heizsysteme auszugehen. Durch frühzeitige Information und gezielte kommunale Anreize kann die Gemeinde dennoch dazu beitragen, den Einsatz fossiler Heizungen in zukünftigen Neubauten zu vermeiden und die Wärmewende in diesem Bereich zu beschleunigen.
Bereich 3	Der Bereich umfasst überwiegend ältere Bestandsgebäude mit Baujahren vor 1950. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit größtenteils über fossile Energieträger. Aufgrund des energetischen Zustands bestehen erhöhte Wärmebedarfe sowie langfristige Potenziale für Sanierungsmaßnahmen und eine Umstellung auf erneuerbare Wärme.

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quellentemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	< 20 m Keine Nutzung	20-50 m Gering	50-80 m Mittel	80-150 m Gut	150-400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

Allgemeine Informationen



Quartier	Horn
Ortsteil	Horn, Horner Mühle
Gemeinde	Göggingen
Fläche	22,216 ha

Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	39.493 m²
Einwohner	350
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	24% / 76%
Anzahl beheizter Gebäude	132


Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

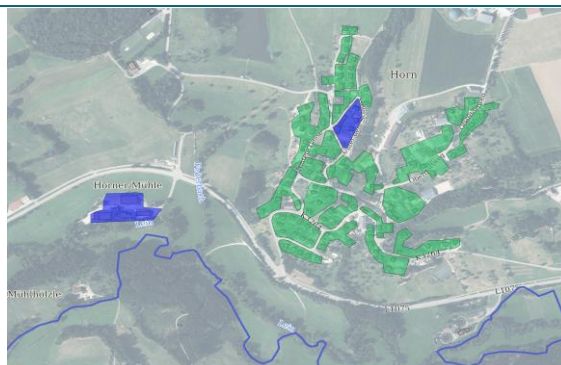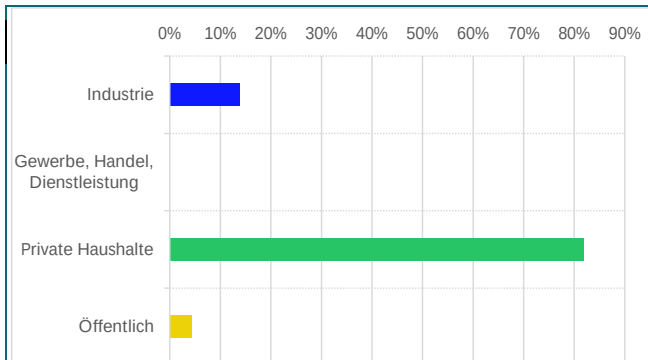


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete


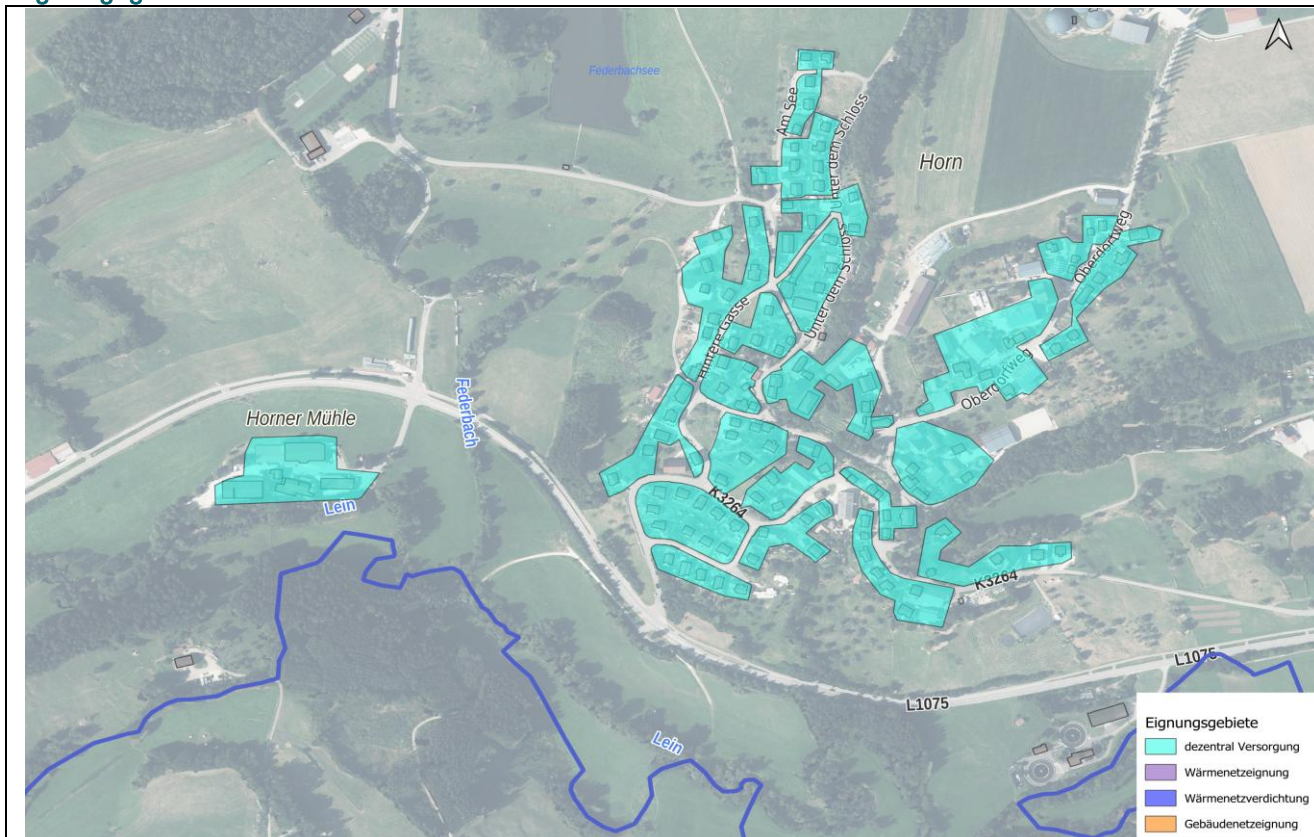


Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)

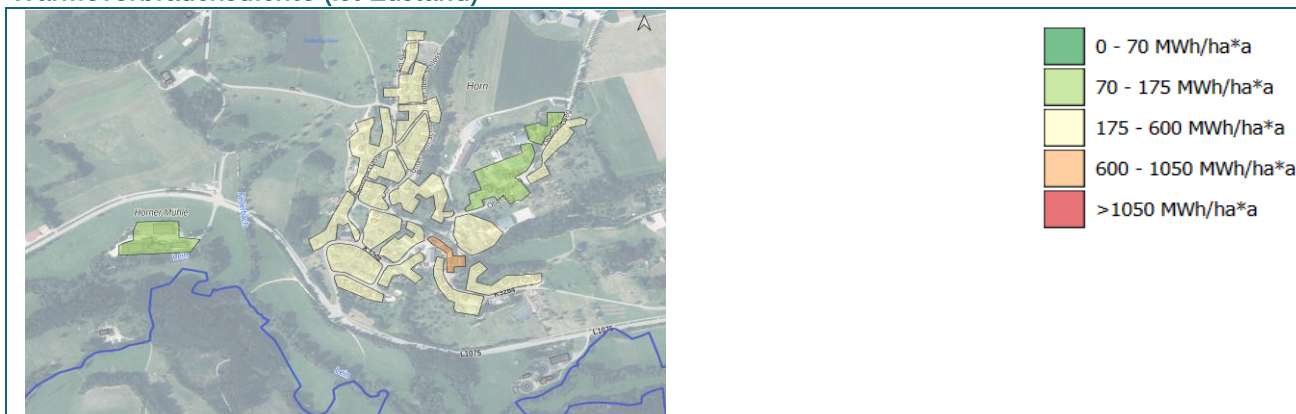



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

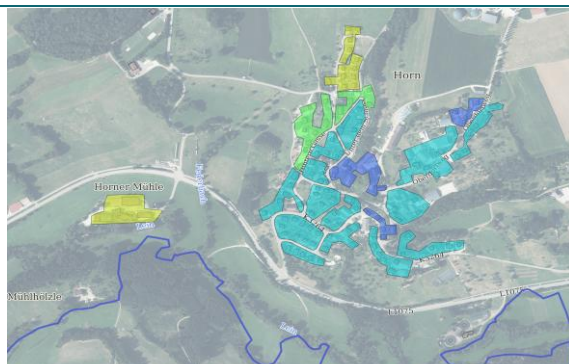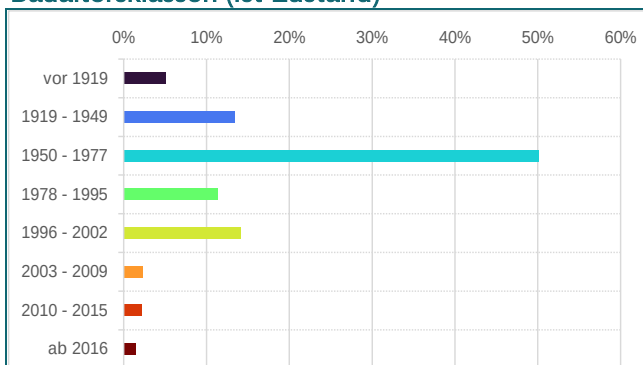



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

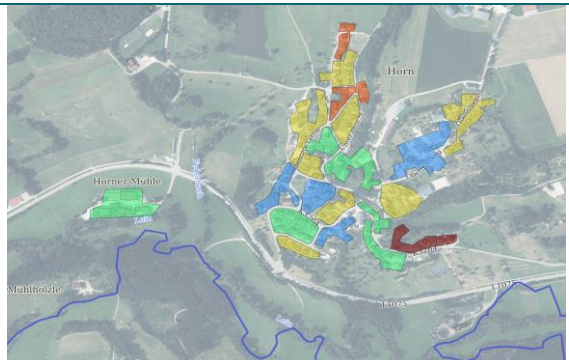

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand

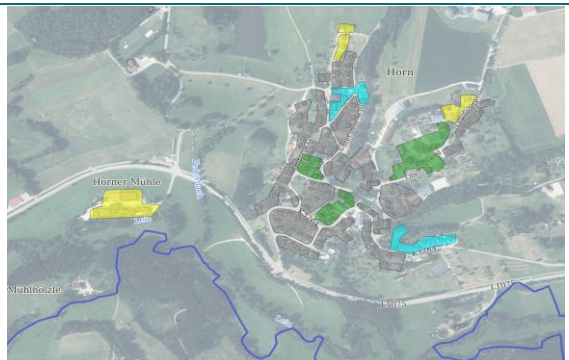


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	3.038 MWh/a	3.000 MWh/a	2.838 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	77 kWh/m²a	80 kWh/m²a	72 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	700 t/a	620 t/a	30 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	18 kg/m²a	16 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Aqu-Emissionen

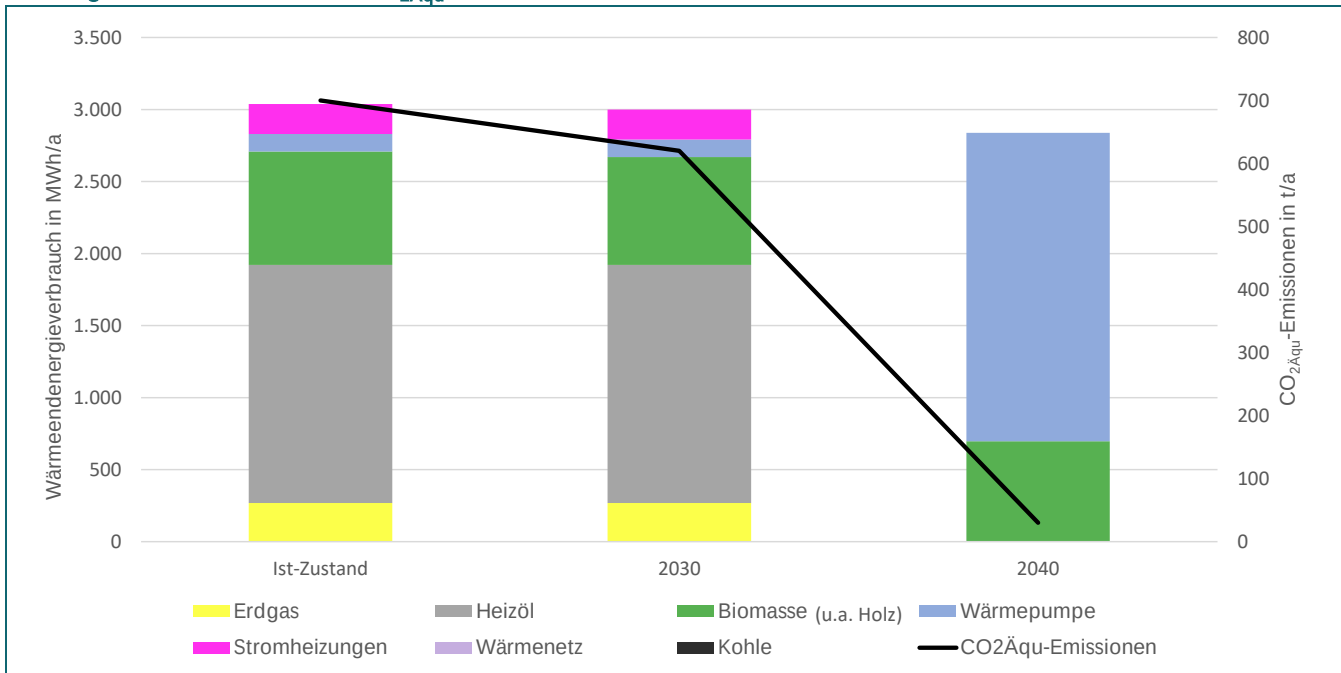


Wärmelinienichte (Ist-Zustand)

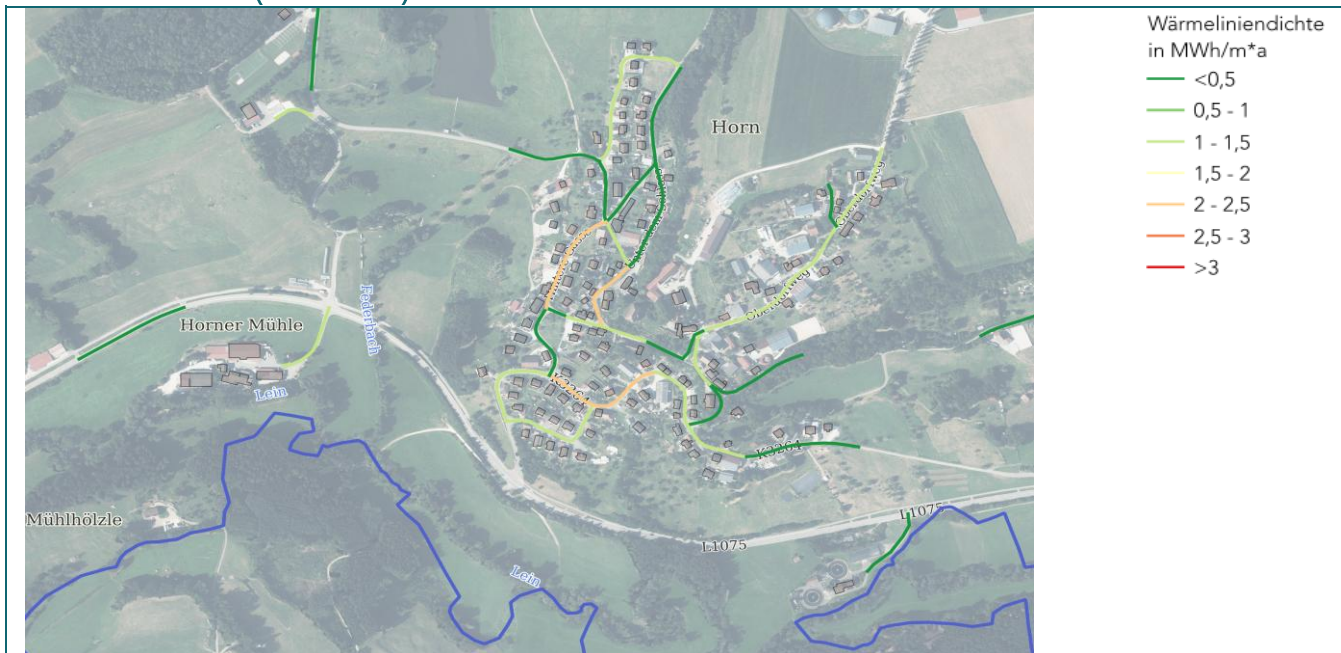

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Straßensegment berechnet

Bereichserläuterung

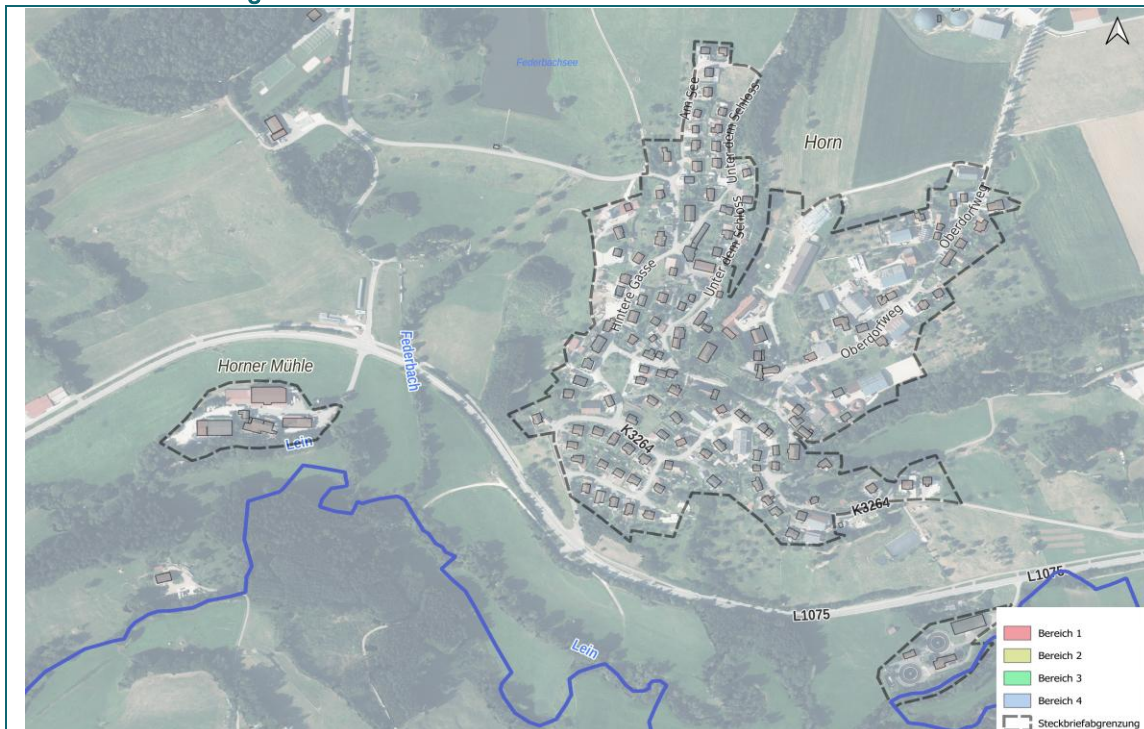

Zusammenfassung

Das Gebiet ist aufgrund der geringen absoluten Wärmeabnahme und der vergleichsweise hohen Kosten eines Wärmenetzes sowohl für Betreiber als auch für Anschlussnehmer nicht wirtschaftlich darstellbar. Der überwiegende Energieträger ist derzeit Öl (über 50 %) und im Bereich der Horner Mühle Gas. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, schrittweise auf Wärmepumpensysteme umzusteigen und diese durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen, etwa im Bereich der Gebäudedämmung, zu ergänzen. Als Energiequellen kommen insbesondere Umgebungswärme (Luft) sowie im östlichen Teilgebiet oberflächennahe Geothermie (Bohrtiefe bis zu 200 m) in Betracht. Solarthermie kann perspektivisch einen ergänzenden Beitrag zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung leisten, ist jedoch insbesondere im Zusammenhang mit einer zentralen Versorgungsoption sinnvoll einsetzbar.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	< 20 m Keine Nutzung	20-50 m Gering	50-80 m Mittel	80-150 m Gut	150-400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

Allgemeine Informationen



Quartier	Mulfingen
Ortsteil	Mulfingen
Gemeinde	Göggingen
Fläche	6,7897 ha

Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	8.877 m²
Einwohner	67
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	22% / 78%
Anzahl beheizter Gebäude	28


Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

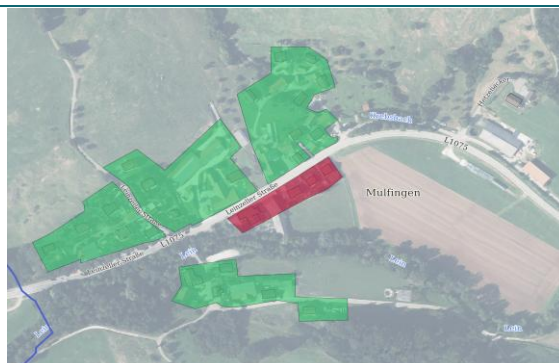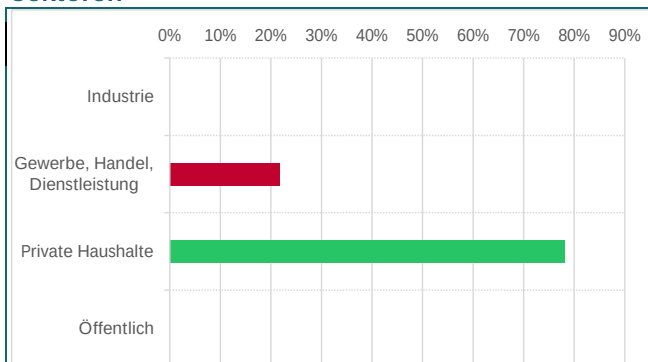

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete


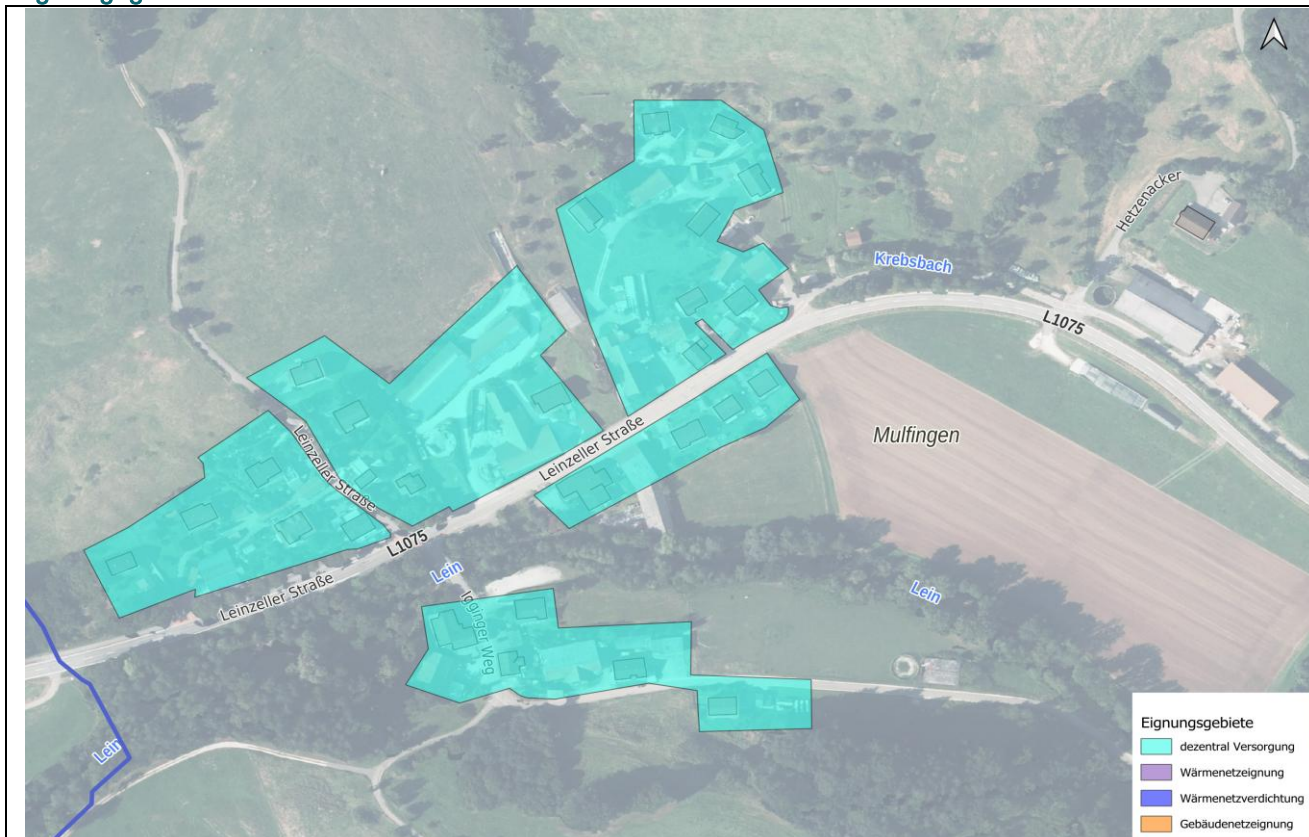


Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)





Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

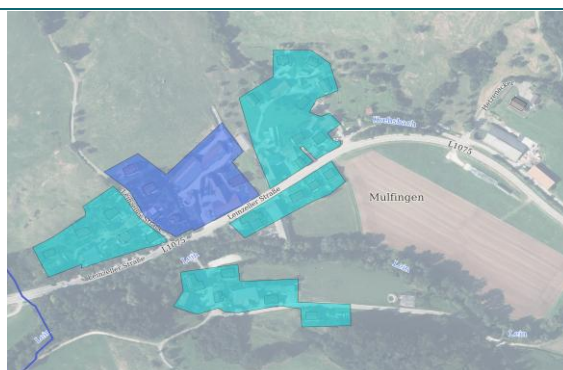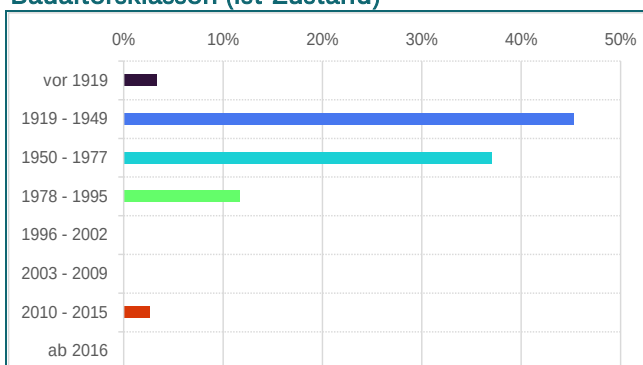


Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

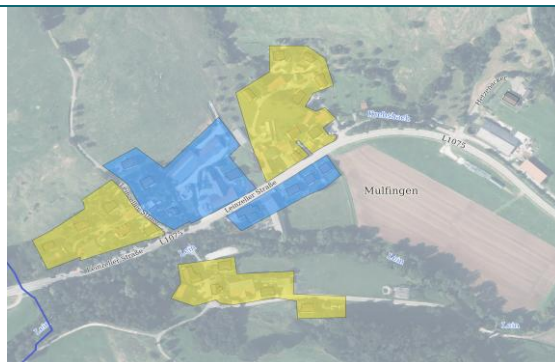

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand




Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	722 MWh/a	722 MWh/a	672 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	81 kWh/m²a	80 kWh/m²a	76 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	160 t/a	150 t/a	10 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	18 kg/m²a	17 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Aqu-Emissionen

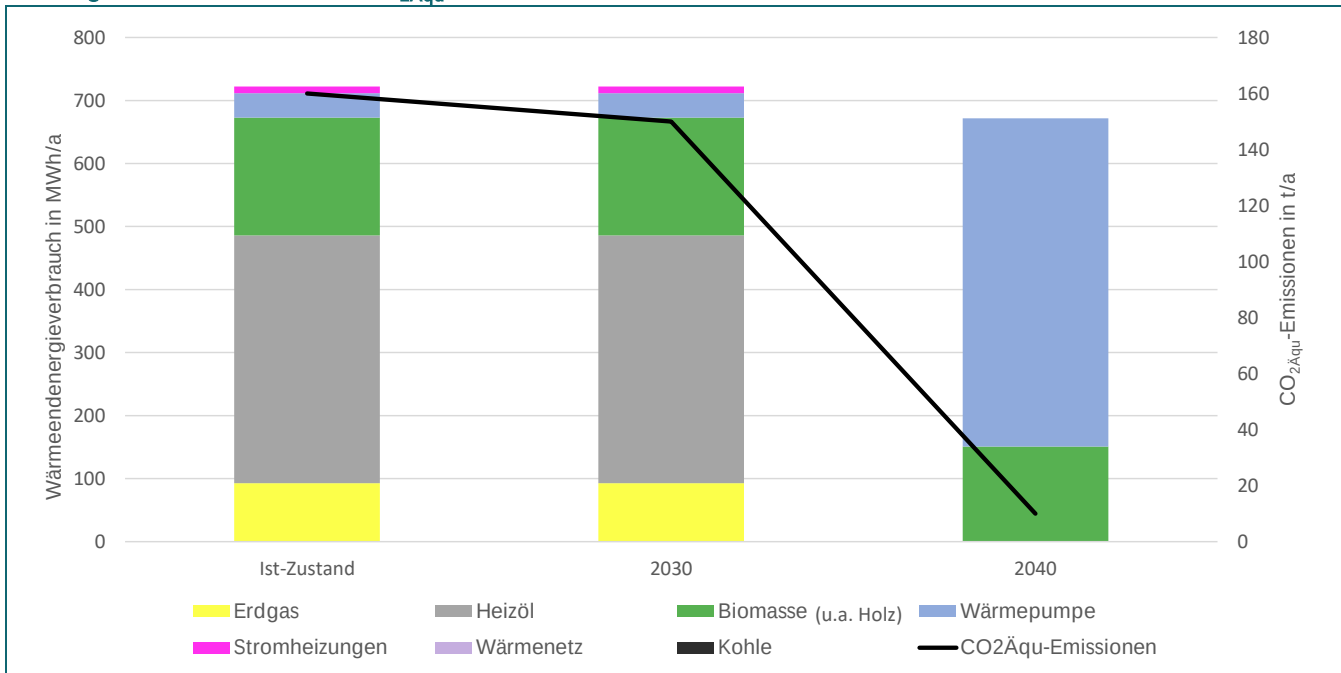

Wärmelinienidichte (Ist-Zustand)

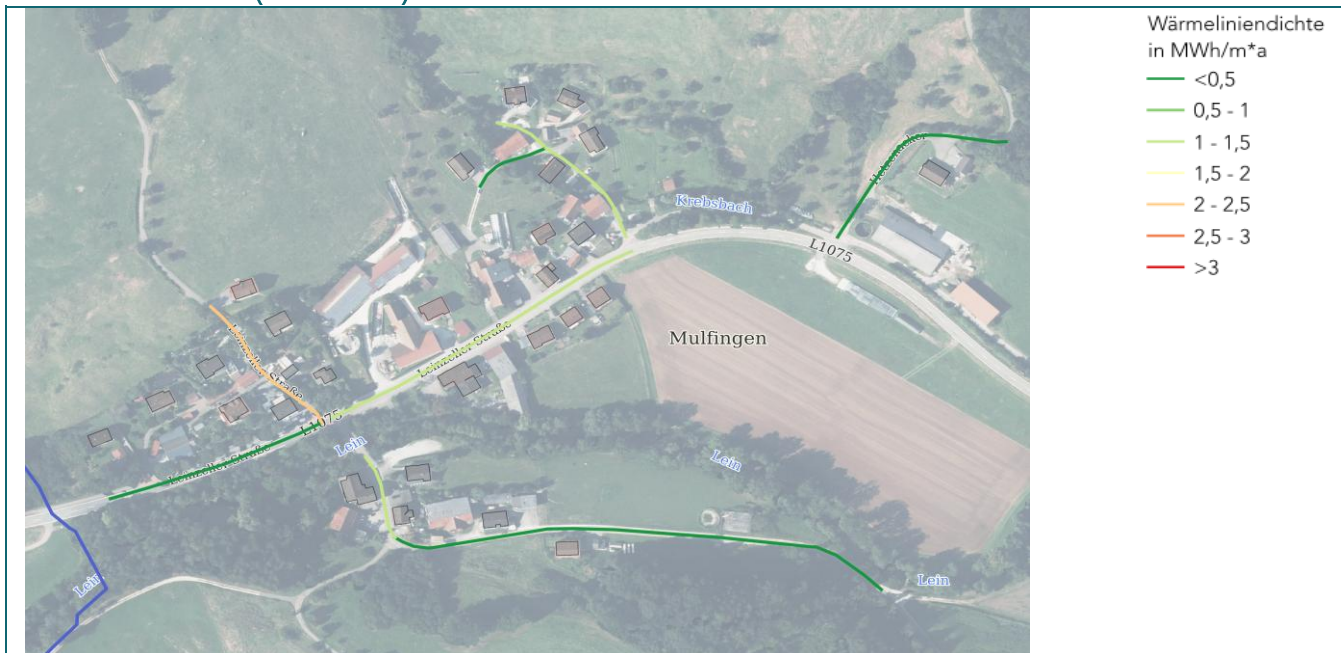

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Straßensegment berechnet

[illegible]

Das Gebiet ist aufgrund der geringen absoluten Wärmeabnahme und der vergleichsweise hohen Kosten eines Wärmenetzes sowohl für Betreiber als auch für Anschlussnehmer nicht wirtschaftlich darstellbar. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit überwiegend über fossile Energieträger. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, schrittweise auf dezentrale Wärmepumpensysteme umzusteigen und diese – insbesondere vor dem Hintergrund des überwiegend älteren Gebäudebestands – durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen, etwa im Bereich der Gebäudedämmung, zu ergänzen. Als Energiequellen kommt vorrangig Umgebungswärme (Luft) in Betracht. Im Nordosten des Gebiets befindet sich eine potenzielle PV-Freifläche, die perspektivisch zur Strombereitstellung beitragen kann. Solarthermie kann ergänzend eingesetzt werden, ist jedoch insbesondere im Zusammenhang mit einer zentralen Versorgungsoption sinnvoll einsetzbar.

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	< 20 m Keine Nutzung	20–50 m Gering	50–80 m Mittel	80–150 m Gut	150–400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------


Allgemeine Informationen

Gemeinde	Heuchlingen
Ortsteile	Heuchlingen, Holzleuten
Fläche	903 ha



Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	167.577 m²
Einwohner	2.219
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	16% / 84%
Anzahl beheizter Gebäude	649


Sektoren

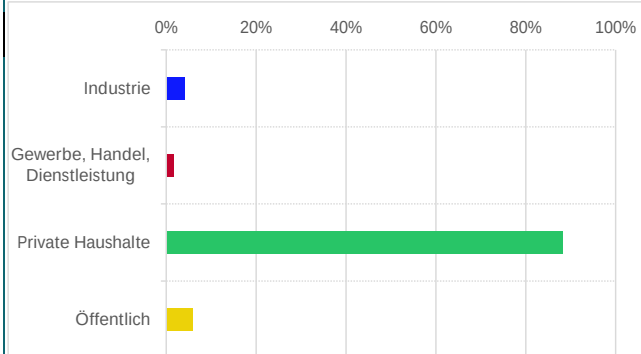


Anteil Energieträger Ist-Zustand

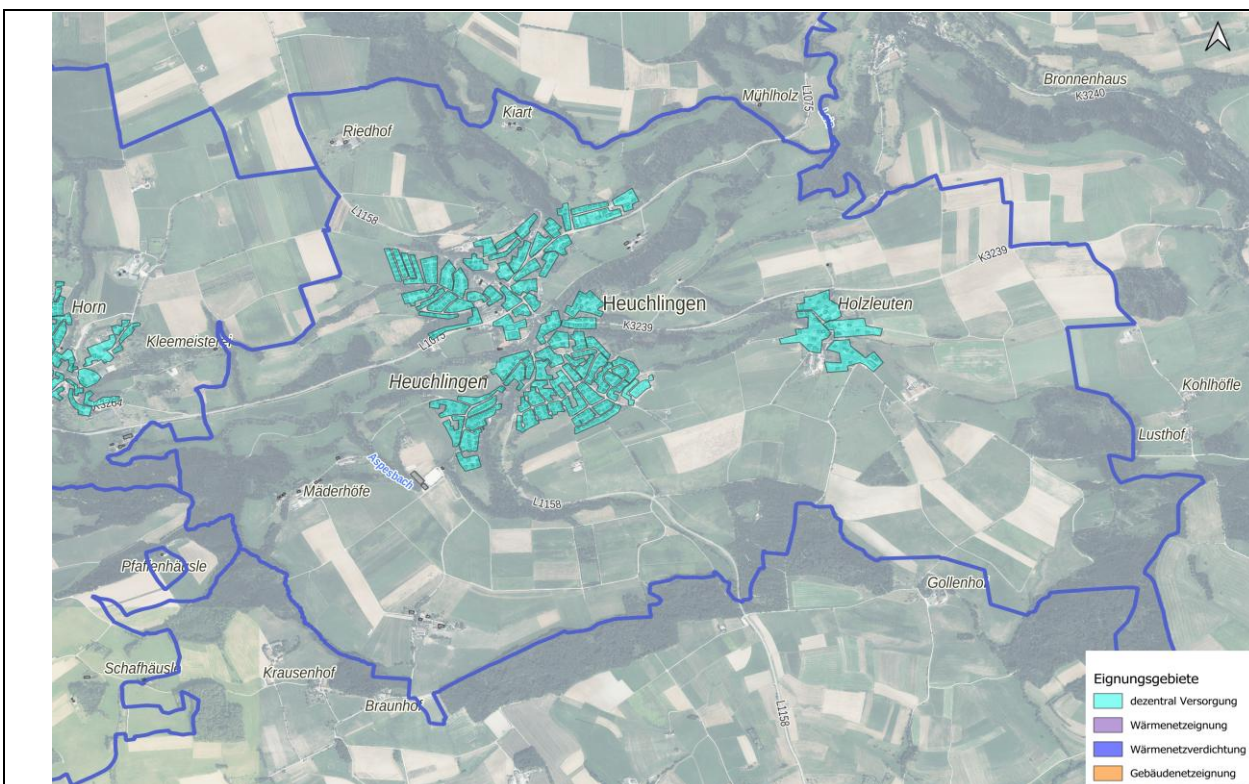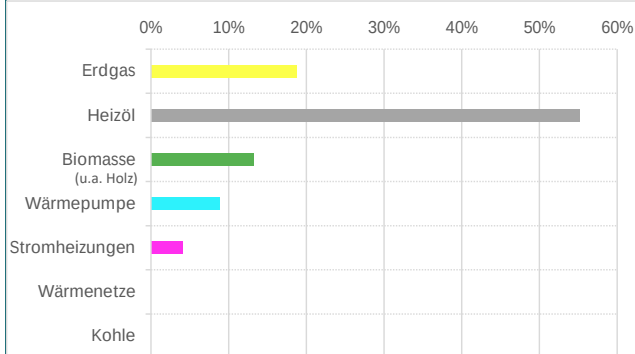

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

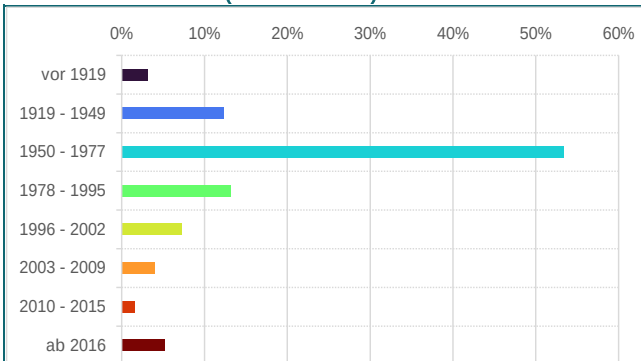

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

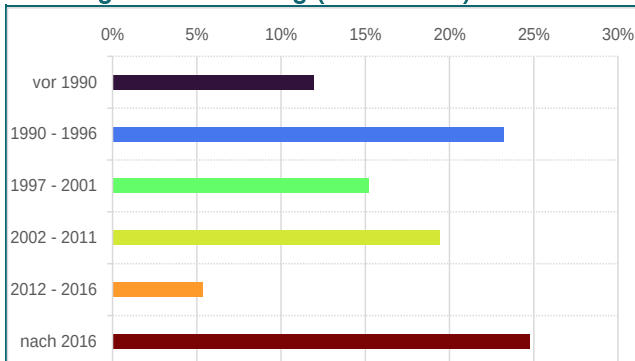

Ist-Zustand


Wärmeverbrauch	14.115 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	84 kWh/m²a
CO ₂ _{Aqu} -Emissionen	3.530 t/a
Flächenspez. CO ₂ _{Aqu} -Emissionen	21 kg/m²a

2030


Wärmeverbrauch	13.266 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	80 kWh/m²a
CO ₂ _{Aqu} -Emissionen	1.910 t/a
Flächenspez. CO ₂ _{Aqu} -Emissionen	11 kg/m²a

2040

Wärmeverbrauch	12.079 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	72 kWh/m²a
CO ₂ _{Aqu} -Emissionen	120 t/a
Flächenspez. CO ₂ _{Aqu} -Emissionen	1,0 kg/m²a

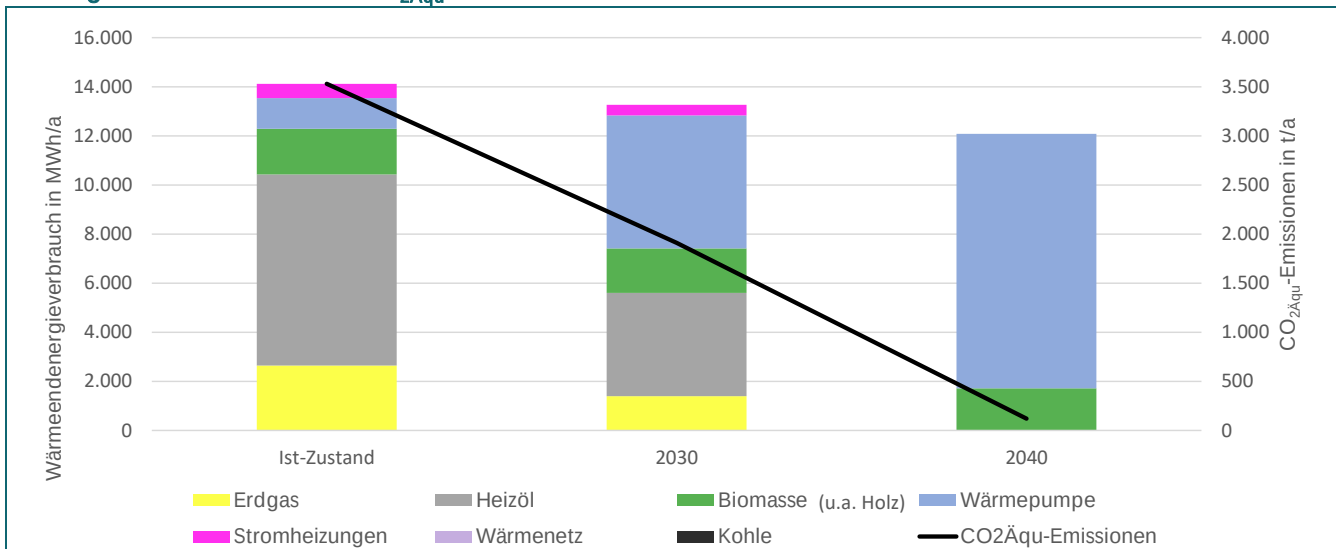Bereitgestellte Wärme und CO₂_{Aqu}-Emissionen


Ortsteilsteckbriefe

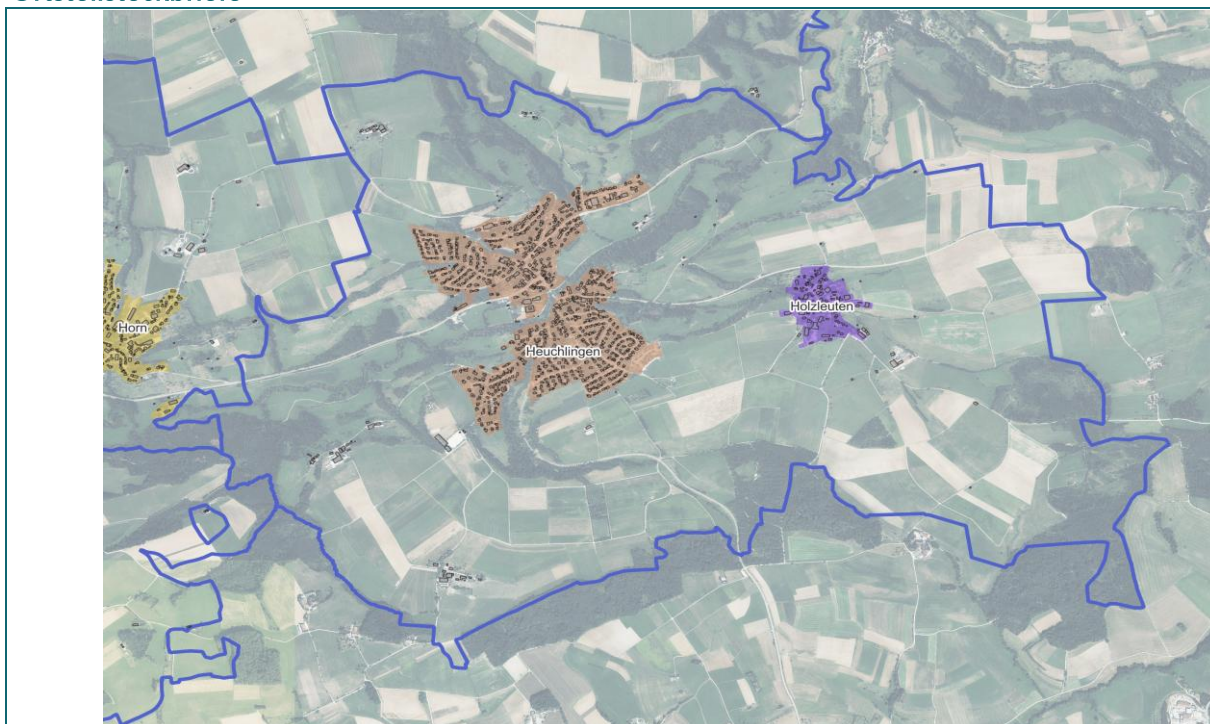


Erläuterung: Kleinere Orte und Weiler sind in dieser Übersicht nicht mit einem eigenen Steckbrief aufgeführt, da in der Regel keine weiterführenden spezifischen Informationen oder relevanten Unterschiede vorliegen. Ihre Charakteristika entsprechen meist denen der umliegenden Orte. Um den Überblick klar und kompakt zu halten, sind die Informationen daher im Steckbrief der jeweiligen Gesamtgemeinde enthalten.

Steckbriefe

Steckbrief 1	Heuchlingen
Steckbrief 2	Holzleuten

Potenziale und Nutzung Erneuerbarer Energien

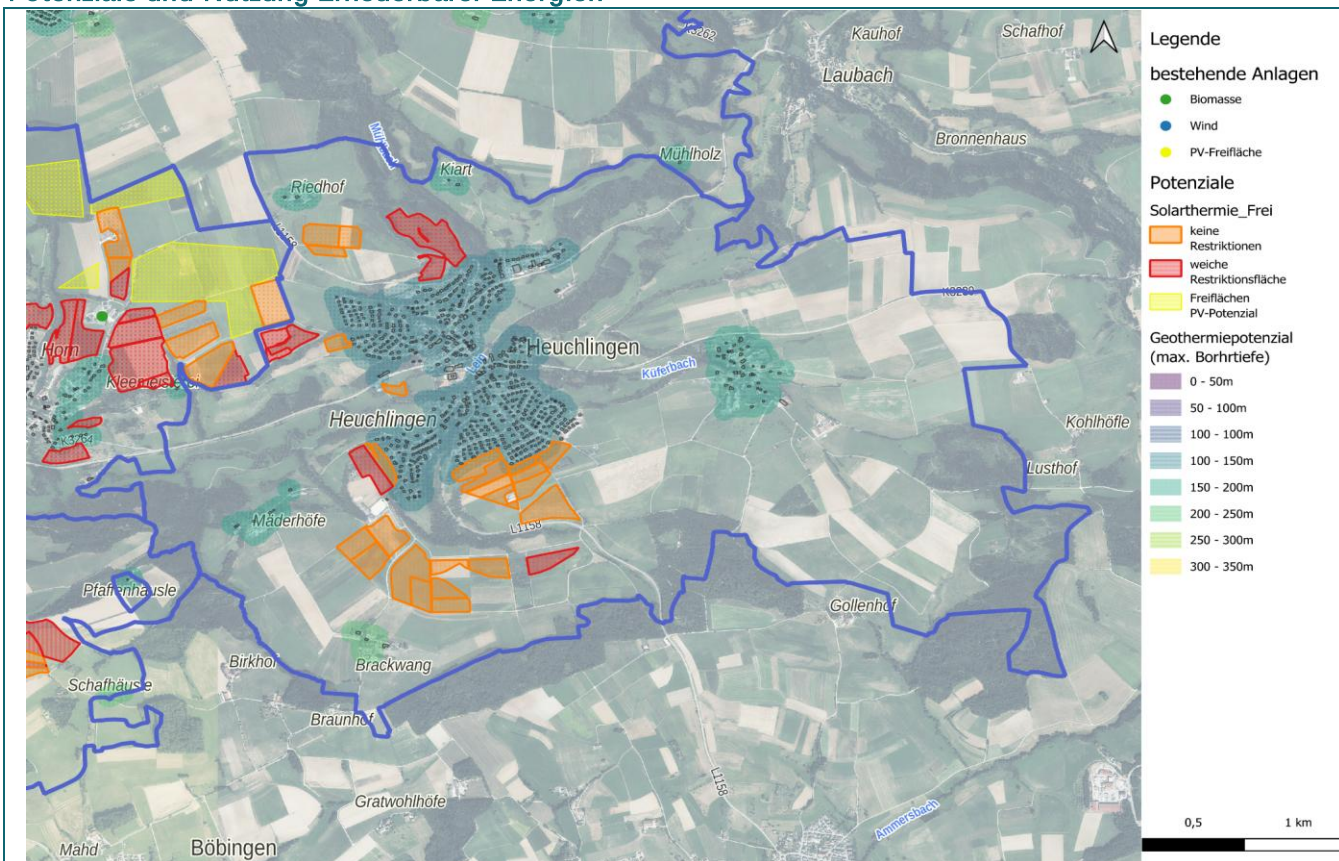

Erläuterung: Die dargestellten Potenziale sind zum einen über die Regionalplanung (Wind und PV) sowie weitere Flächen ohne Restriktionen (Solarthermie) ermittelt. Die bestehenden Anlagen ergeben sich aus dem Marktstammdatenregister. Das Geothermiepotezial wird mittels der verfügbaren Bohrtiefe angegeben.

Maßnahmen

prioritäre Maßnahmen EE3, G3, G6, IN2, KW3

dezentrale Steckbriefe

für die dezentralen Versorgungsgebiete dienen die "dezentralen Steckbriefe" eine Hilfestellung über die Möglichkeiten ihr Gebäude "klimafit" zu machen

Allgemeine Informationen



Quartier	Heuchlingen
Ortsteil	Heuchlingen
Gemeinde	Heuchlingen
Fläche	70,167 ha

Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	150.487 m ²
Einwohner	1.711
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	16% / 84%
Anzahl beheizter Gebäude	596

Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

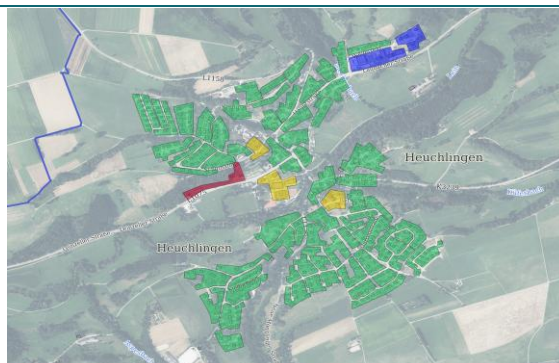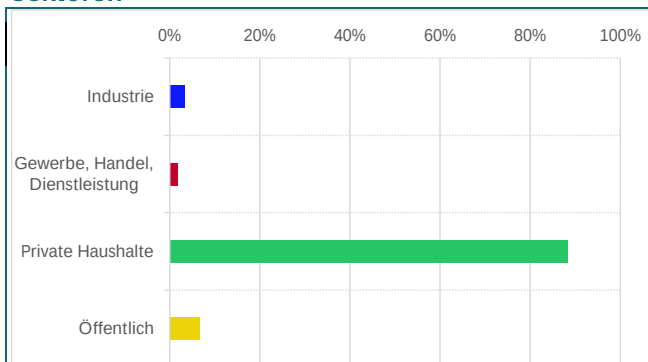


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete





Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)

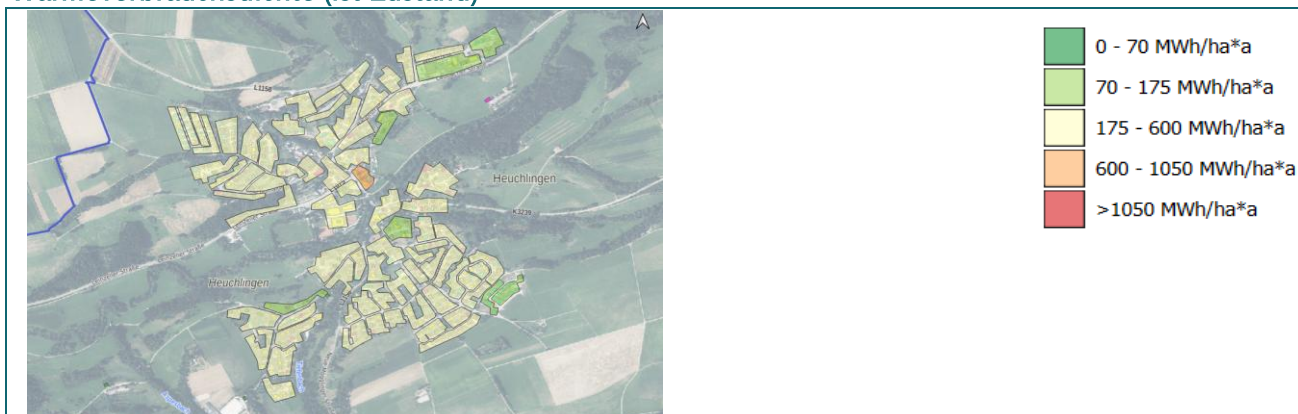



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

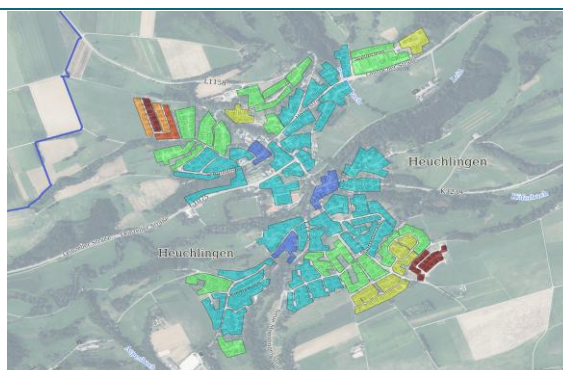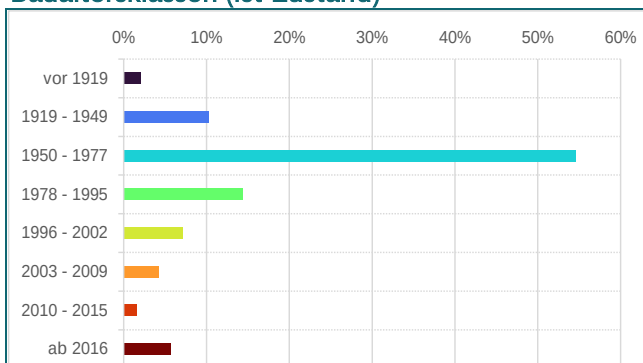


Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

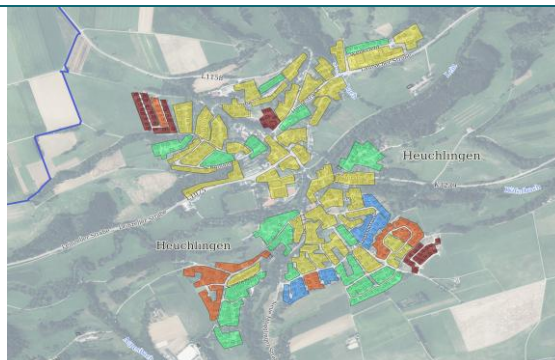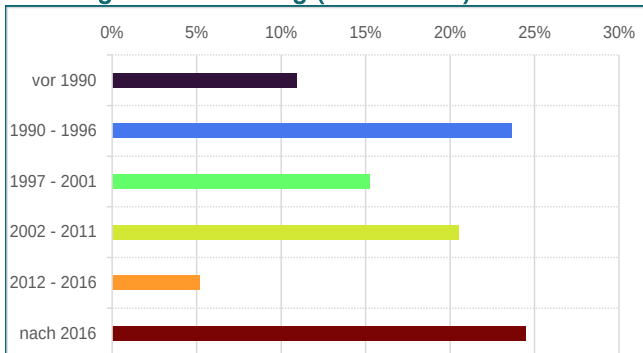

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand




Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	12.845 MWh/a	11.995 MWh/a	10.974 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	85 kWh/m²a	80 kWh/m²a	73 kWh/m²a
CO ₂ A _{qu} -Emissionen	3.260 t/a	1.730 t/a	100 t/a
Flächenspez. CO ₂ A _{qu} -Emissionen	22 kg/m²a	11 kg/m²a	1,0 kg/m²a


Bereitgestellte Wärme und CO₂A_{qu}-Emissionen

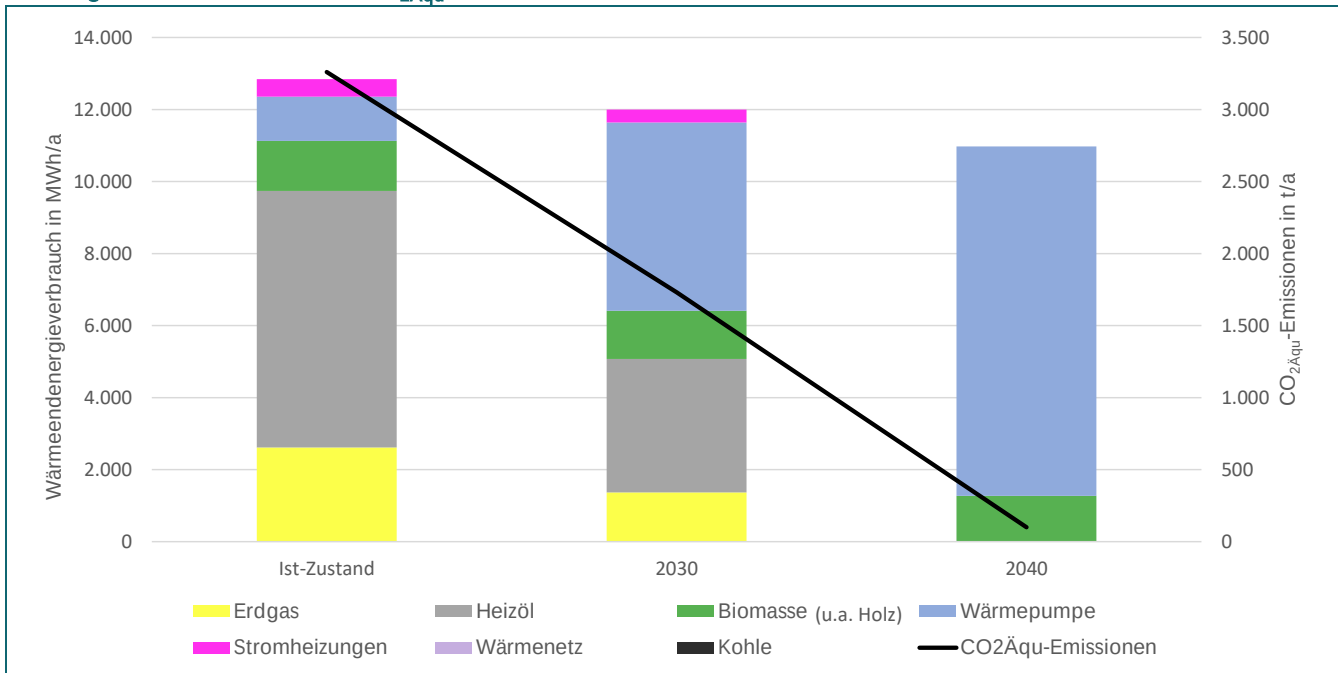

Wärmelinienidichte (Ist-Zustand)

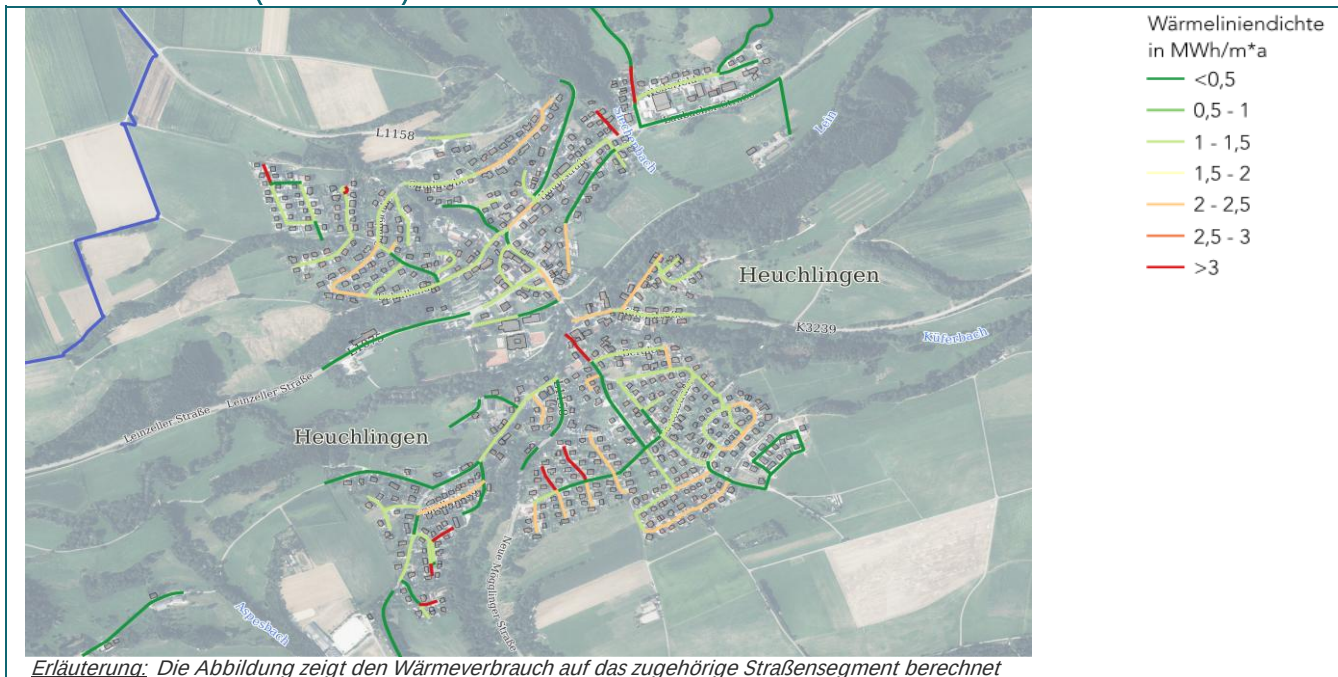

Bereichserläuterung

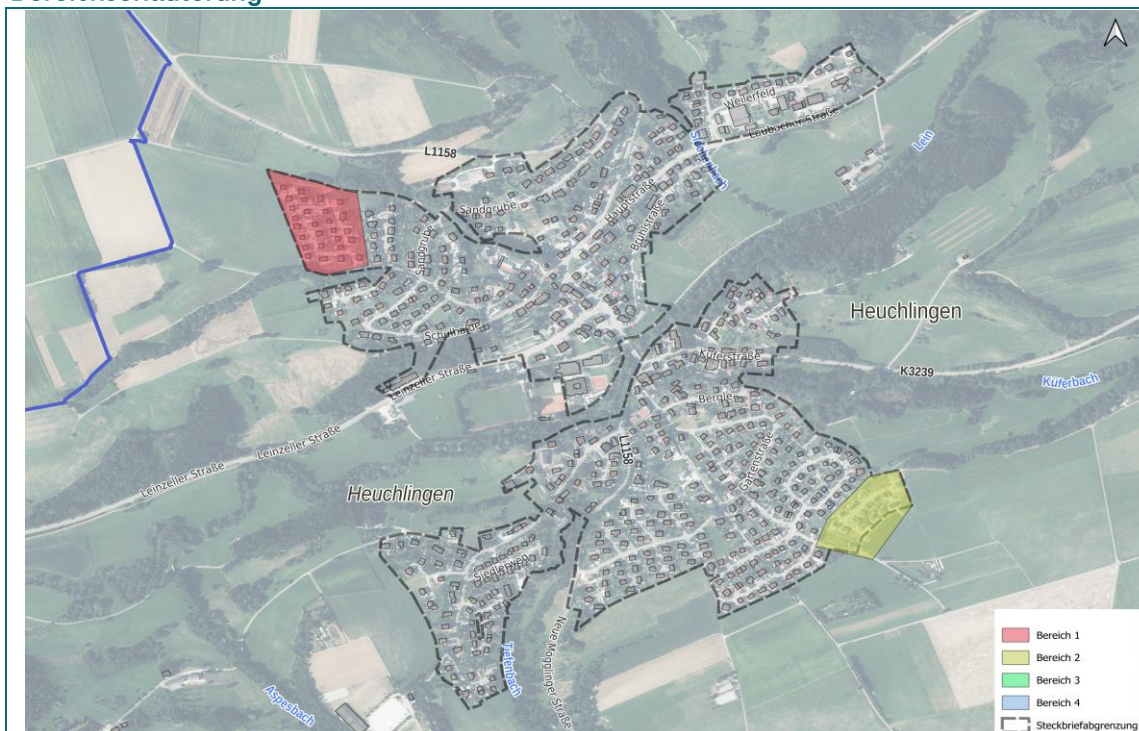

Zusammenfassung

Das Gesamtgebiet weist eine heterogene Siedlungs- und Gebäudestruktur auf. Oberflächennahe Geothermie ist abhängig vom Teilgebiet grundsätzlich nutzbar bis ca. 150m Tiefe. Solarthermie kann perspektivisch einen Beitrag leisten, ist jedoch insbesondere im Zusammenhang mit einer zentralen Versorgungsoption sinnvoll einsetzbar. Der überwiegende Anteil fossiler Wärmeversorgung unterstreicht den Handlungsbedarf.

Bereich 1	Der Bereich ist durch Neubauten geprägt. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit noch teilweise über Gasheizungen. Da Heizsysteme in der Regel nicht vorzeitig ersetzt werden, ist in diesen Gebäuden von einer verzögerten Umstellung auf erneuerbare Heizsysteme auszugehen. Durch frühzeitige Information und gezielte kommunale Anreize kann die Gemeinde dennoch dazu beitragen, den Einsatz fossiler Heizungen in zukünftigen Neubauten zu vermeiden und die Wärmewende in diesem Bereich zu beschleunigen.
Bereich 2	Der Bereich ist überwiegend durch Neubauten mit vergleichsweise niedrigem Wärmebedarf geprägt. Die Wärmeversorgung erfolgt bereits größtenteils über Wärmepumpen. Damit bestehen gute Voraussetzungen für eine langfristig klimaneutrale Wärmeversorgung.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.



Skala	< 20 m Keine Nutzung	20-50 m Gering	50-80 m Mittel	80-150 m Gut	150-400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)




Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

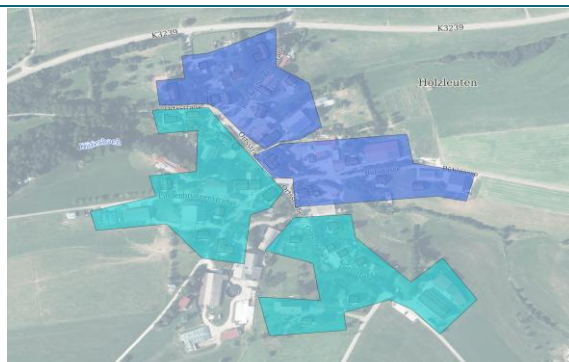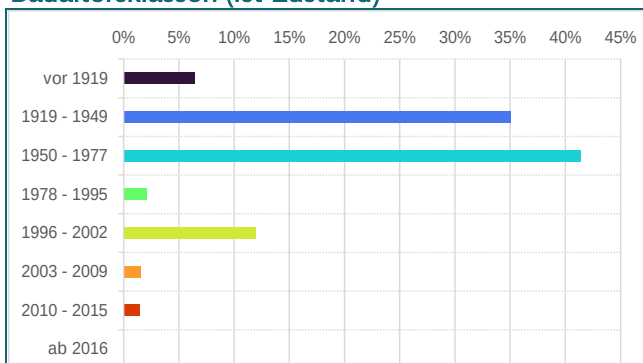


Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)



Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand



Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	888 MWh/a	888 MWh/a	758 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	73 kWh/m²a	70 kWh/m²a	63 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	220 t/a	150 t/a	10 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	18 kg/m²a	12 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Aqu-Emissionen

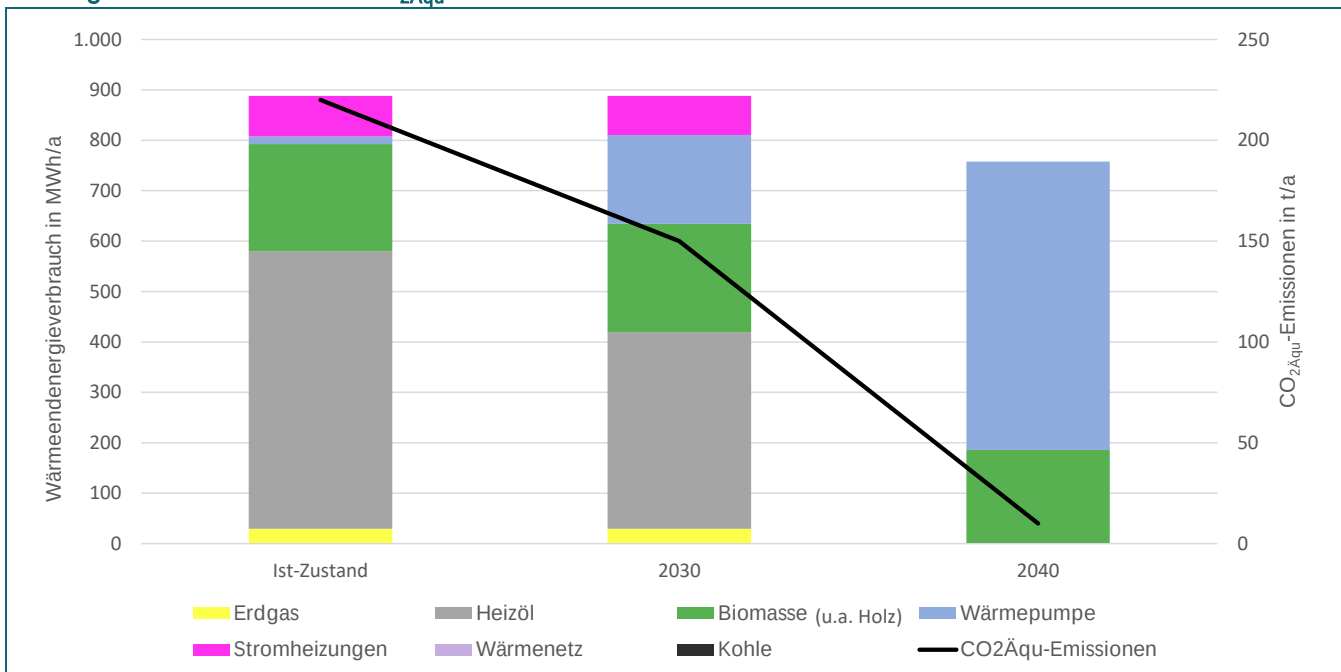

Wärmeliniendichte (Ist-Zustand)



Erläuterung: Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Straßensegment berechnet

Bereichserläuterung



Zusammenfassung

Das Gebiet ist aufgrund der geringen absoluten Wärmeabnahme und der vergleichsweise hohen Kosten eines Wärmenetzes sowohl für Betreiber als auch für Anschlussnehmer nicht wirtschaftlich. Der überwiegende Energieträger ist aktuell Öl. Es wird empfohlen, Schritt für Schritt auf Wärmepumpen umzusteigen und durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen wie Dämmung zu ergänzen. Als Energiequelle kommen hier Umgebungswärme (Luft) sowie Geothermie (Bohrtiefe bis 200 m möglich) in Frage.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	< 20 m Keine Nutzung	20-50 m Gering	50-80 m Mittel	80-150 m Gut	150-400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------


Allgemeine Informationen

Gemeinde	Iggingen
Ortsteile	Iggingen, Brankofen, Schönhardt
Fläche	1.139 ha



Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	290.014 m²
Einwohner	2.613
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	38% / 62%
Anzahl beheizter Gebäude	884


Sektoren

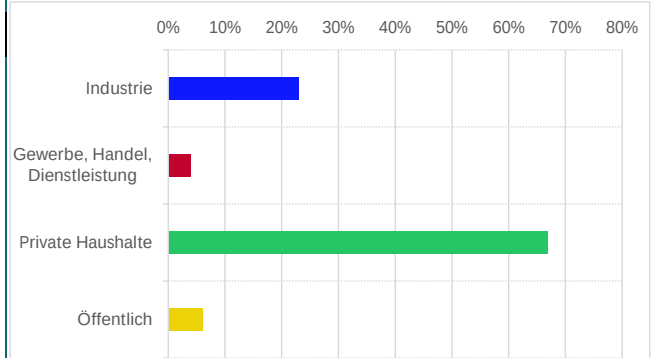


Anteil Energieträger Ist-Zustand

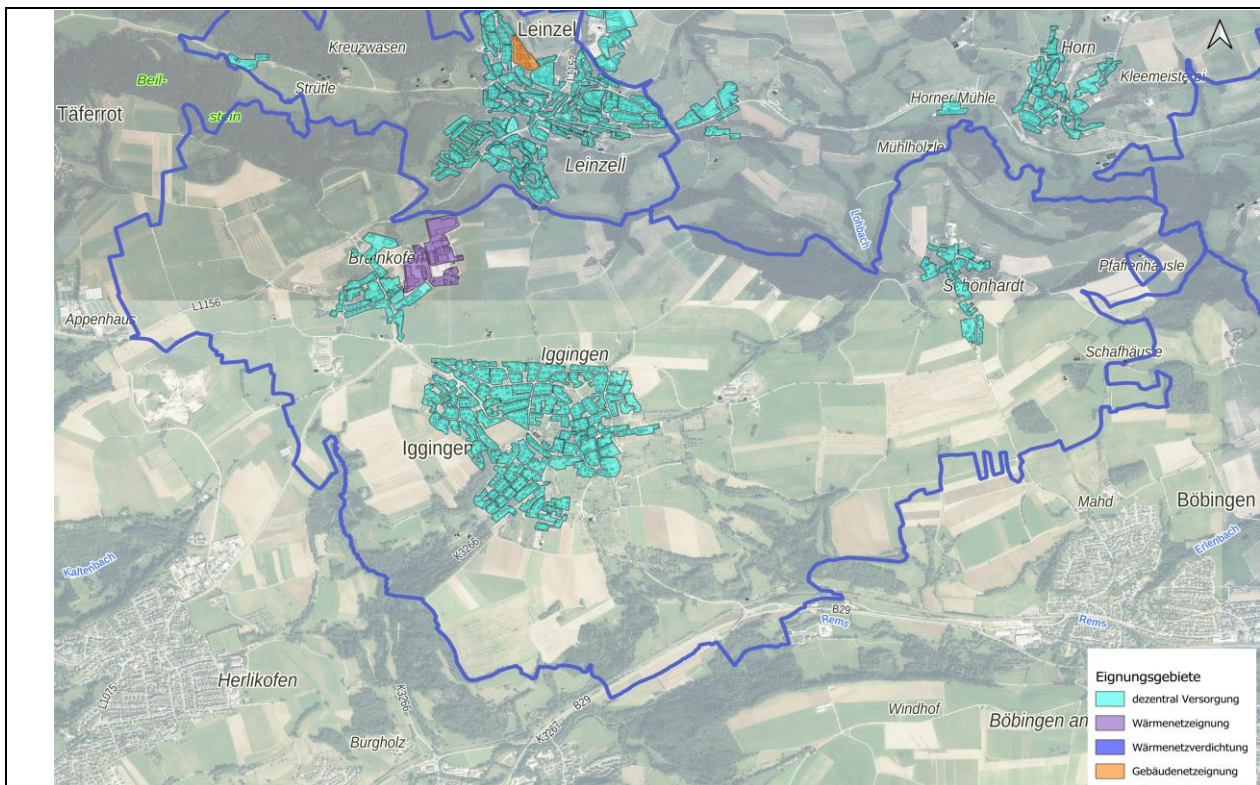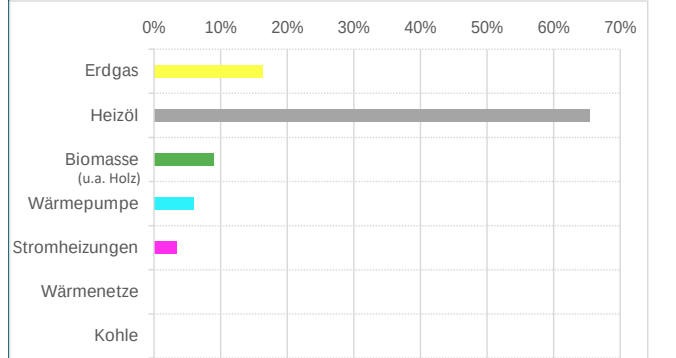

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

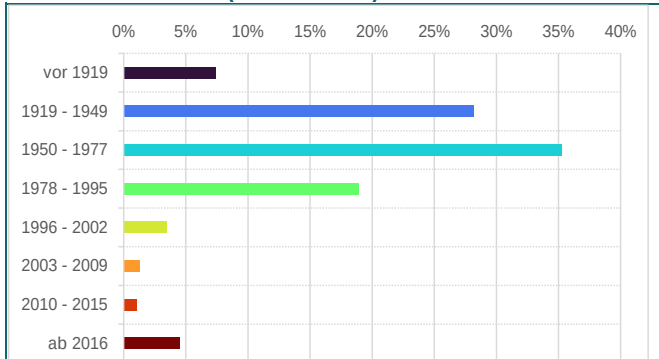

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

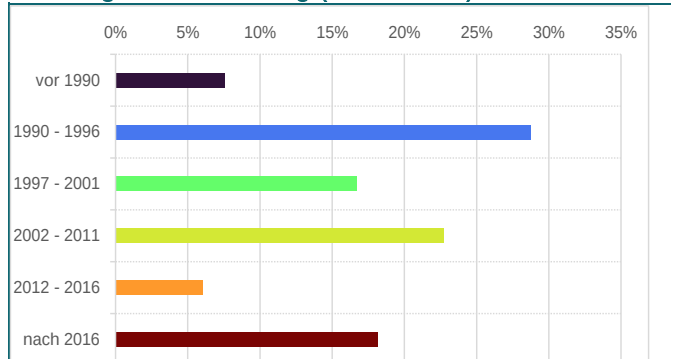

Ist-Zustand


Wärmeverbrauch	27.987 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	97 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	7.480 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	26 kg/m²a

2030


Wärmeverbrauch	23.710 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	80 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	3.410 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	12 kg/m²a

2040

Wärmeverbrauch	21.303 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	73 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	170 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	1,0 kg/m²a

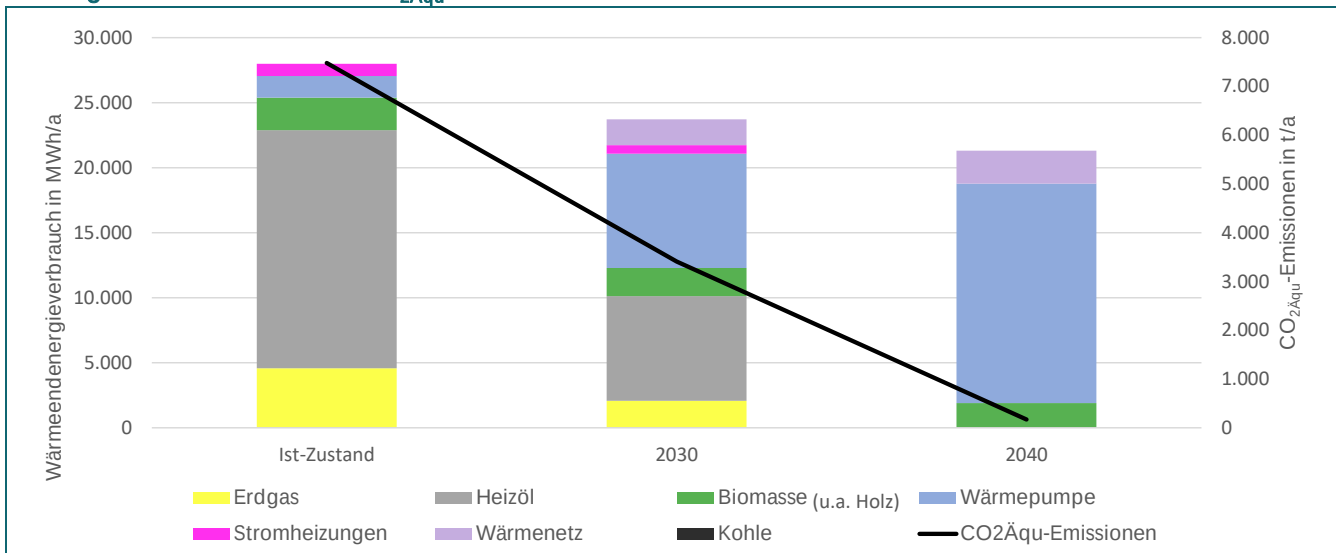Bereitgestellte Wärme und CO₂Äqu-Emissionen


Ortsteilsteckbriefe

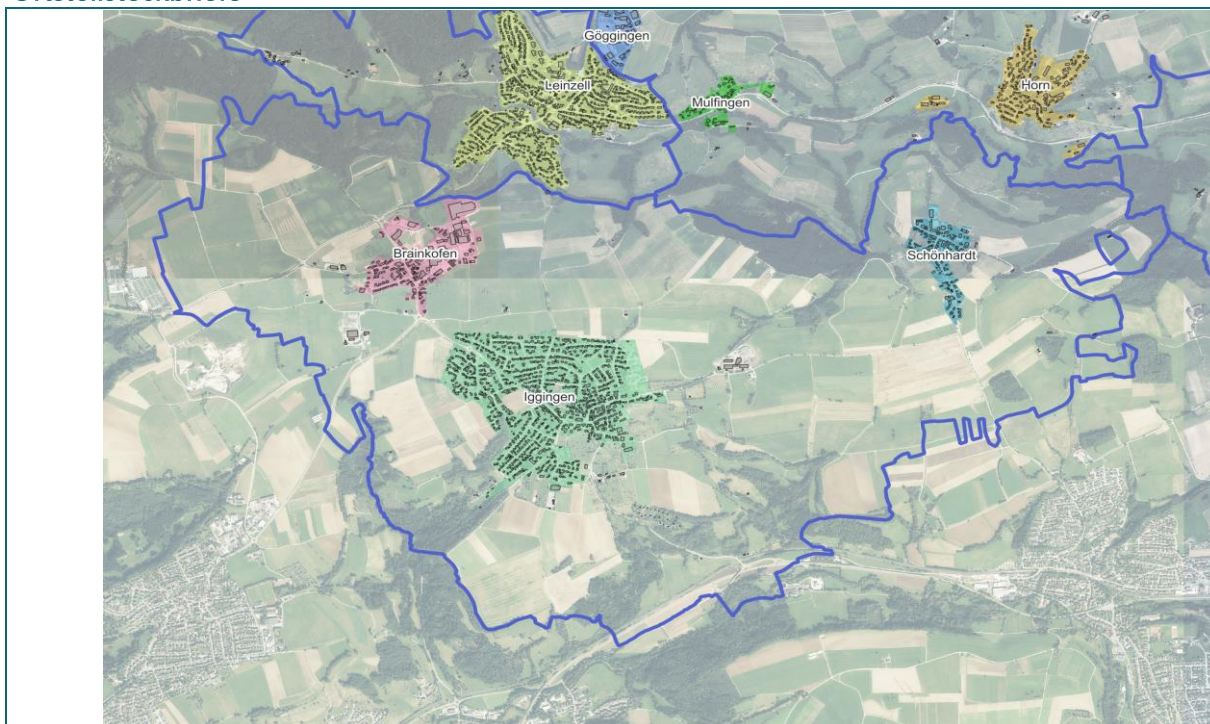


Erläuterung: Kleinere Orte und Weiler sind in dieser Übersicht nicht mit einem eigenen Steckbrief aufgeführt, da in der Regel keine weiterführenden spezifischen Informationen oder relevanten Unterschiede vorliegen. Ihre Charakteristika entsprechen meist denen der umliegenden Orte. Um den Überblick klar und kompakt zu halten, sind die Informationen daher im Steckbrief der jeweiligen Gesamtgemeinde enthalten.

Steckbriefe

Steckbrief 1	Iggingen	Steckbrief 3	Schönhardt
Steckbrief 2	Bramkofen		

Potenziale und Nutzung Erneuerbarer Energien

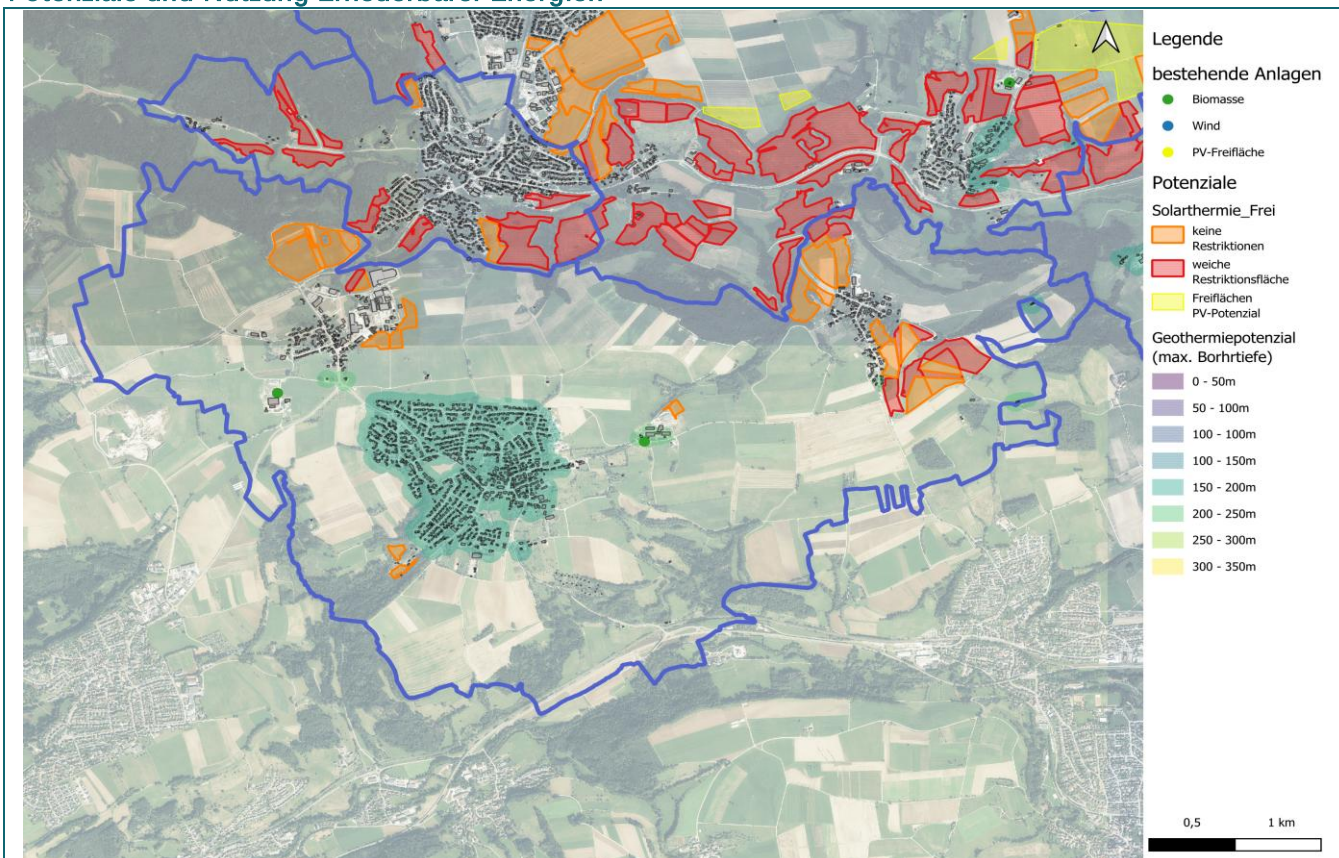

Erläuterung: Die dargestellten Potenziale sind zum einen über die Regionalplanung (Wind und PV) sowie weitere Flächen ohne Restriktionen (Solarthermie) ermittelt. Die bestehenden Anlagen ergeben sich aus dem Marktstammdatenregister. Das Geothermiepotezial wird mittels der verfügbaren Bohrtiefe angegeben.

Maßnahmen

prioritäre Maßnahmen

EE3, G3, G6, IN2, KW3

dezentrale Steckbriefe

für die dezentralen Versorgungsgebiete dienen die "dezentralen Steckbriefe" eine Hilfestellung über die Möglichkeiten ihr Gebäude "klimafit" zu machen

Allgemeine Informationen



Quartier	Iggingen
Ortsteil	Iggingen
Gemeinde	Iggingen
Fläche	77,074 ha

Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	172.244 m²
Einwohner	1.740
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	16% / 84%
Anzahl beheizter Gebäude	704


Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

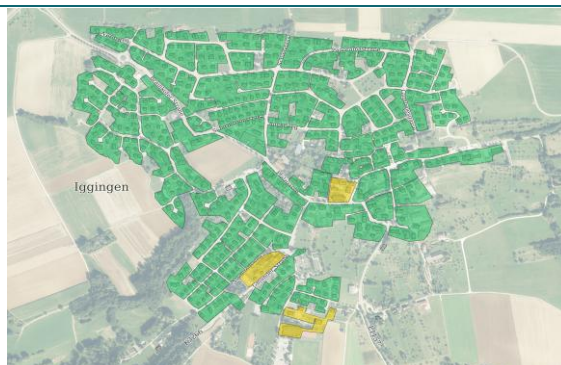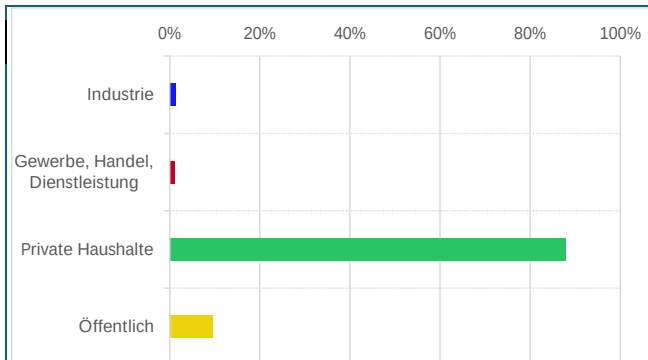


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete


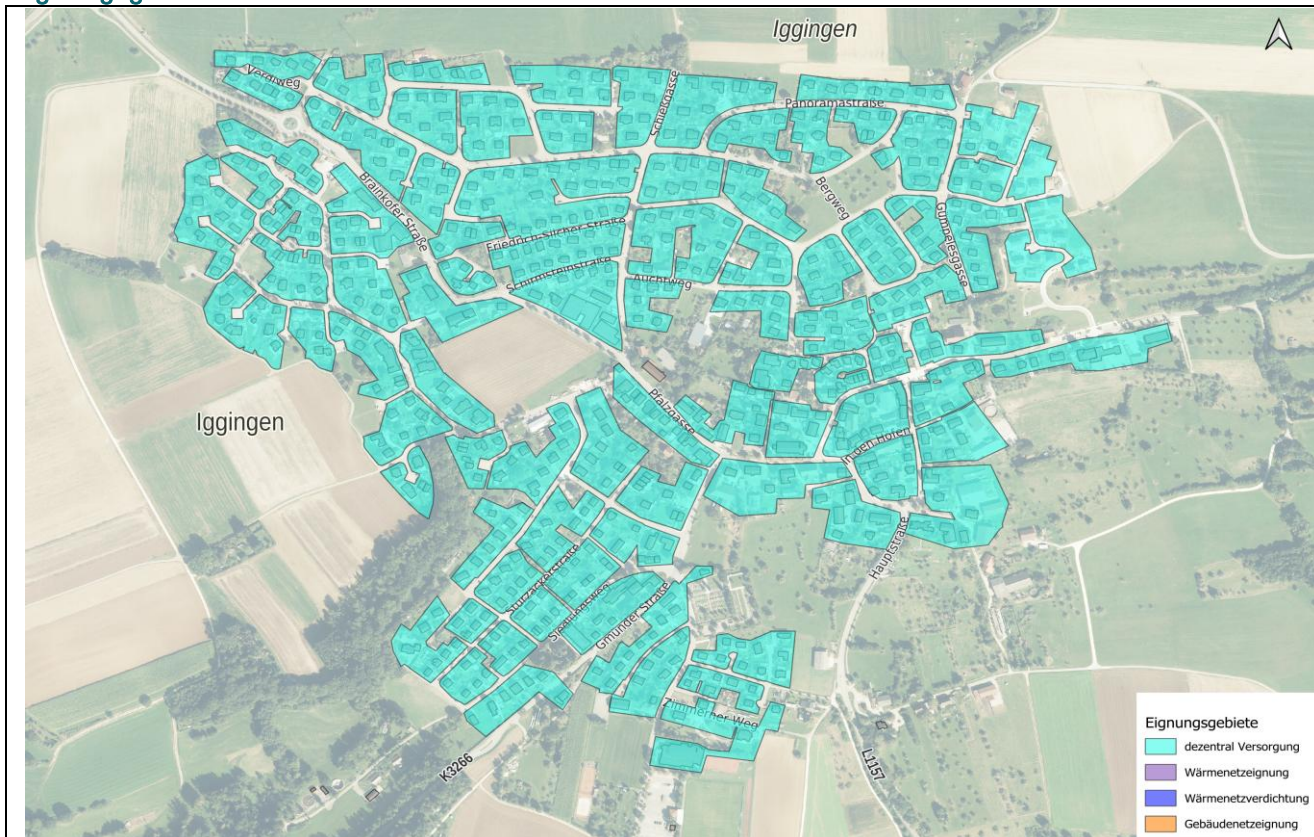


Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)

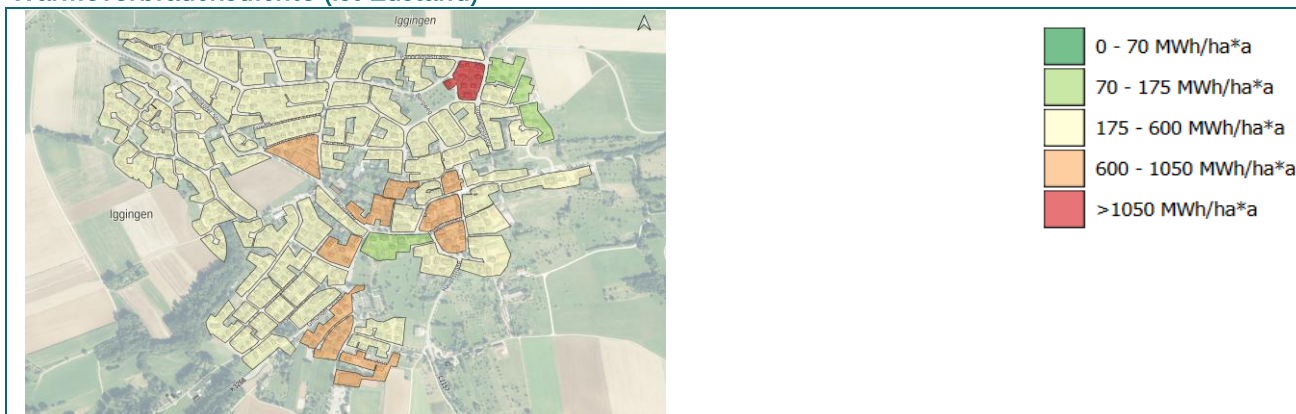



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

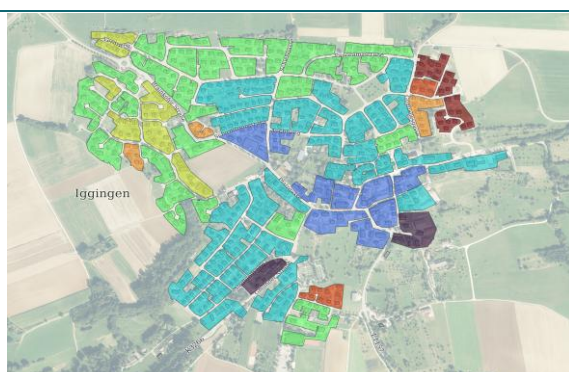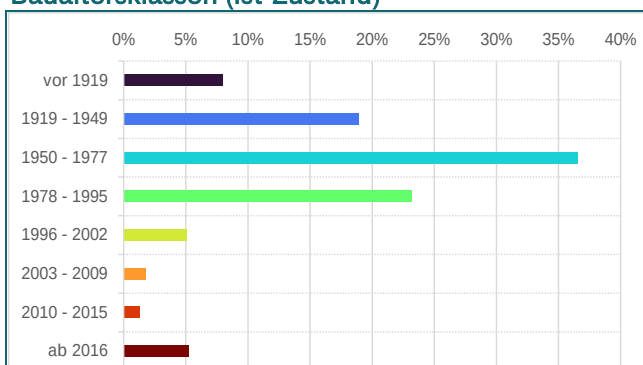



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

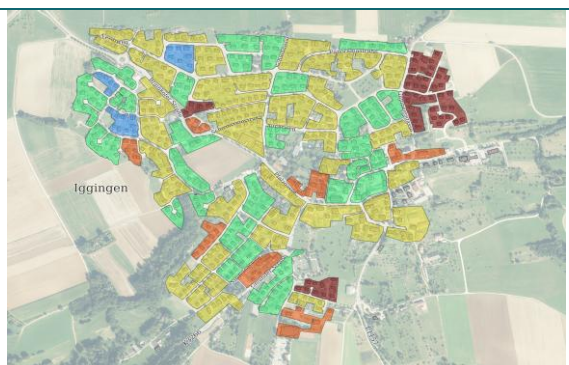

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand

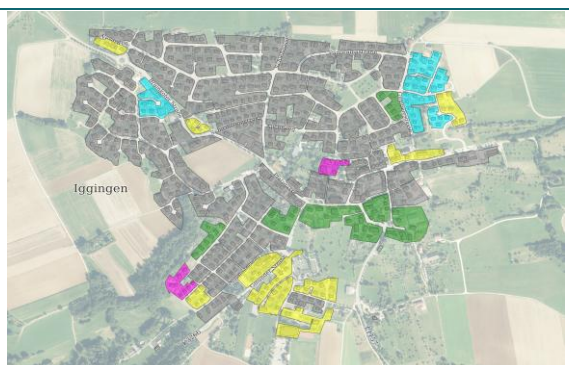


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	19.447 MWh/a	16.461 MWh/a	15.003 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	113 kWh/m²a	100 kWh/m²a	87 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	5.190 t/a	2.740 t/a	140 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	30 kg/m²a	16 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Aqu-Emissionen

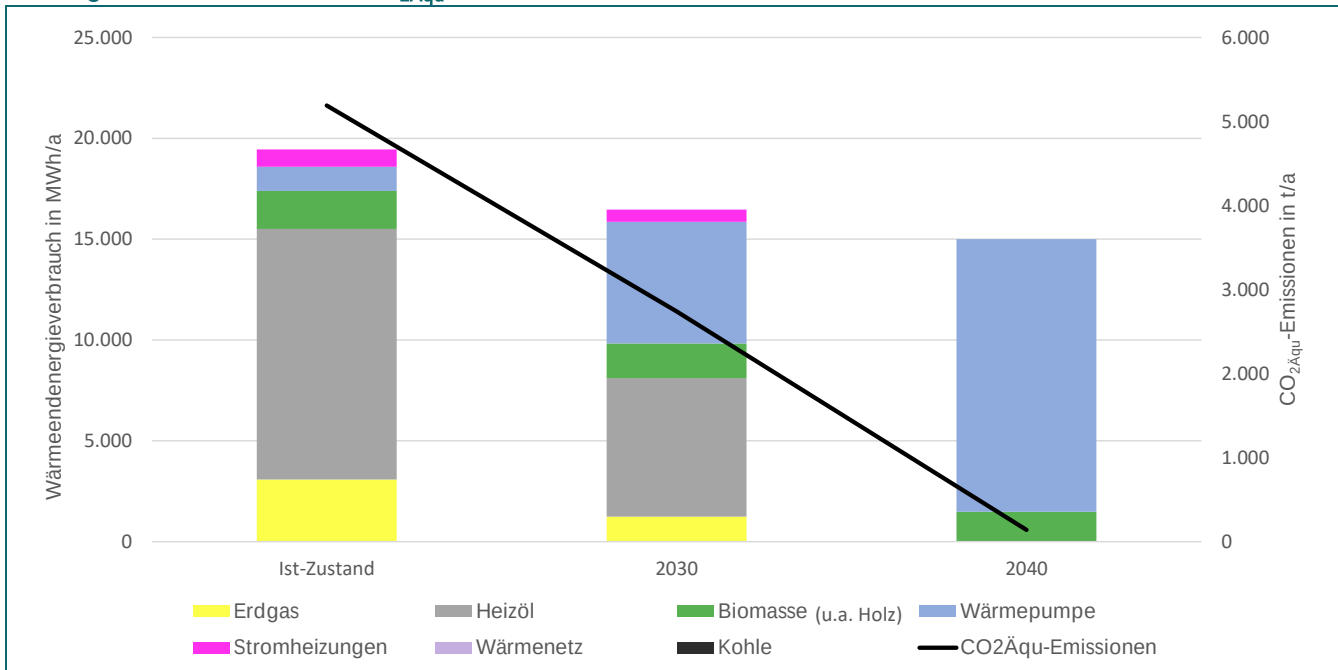

Wärmelinienichte (Ist-Zustand)

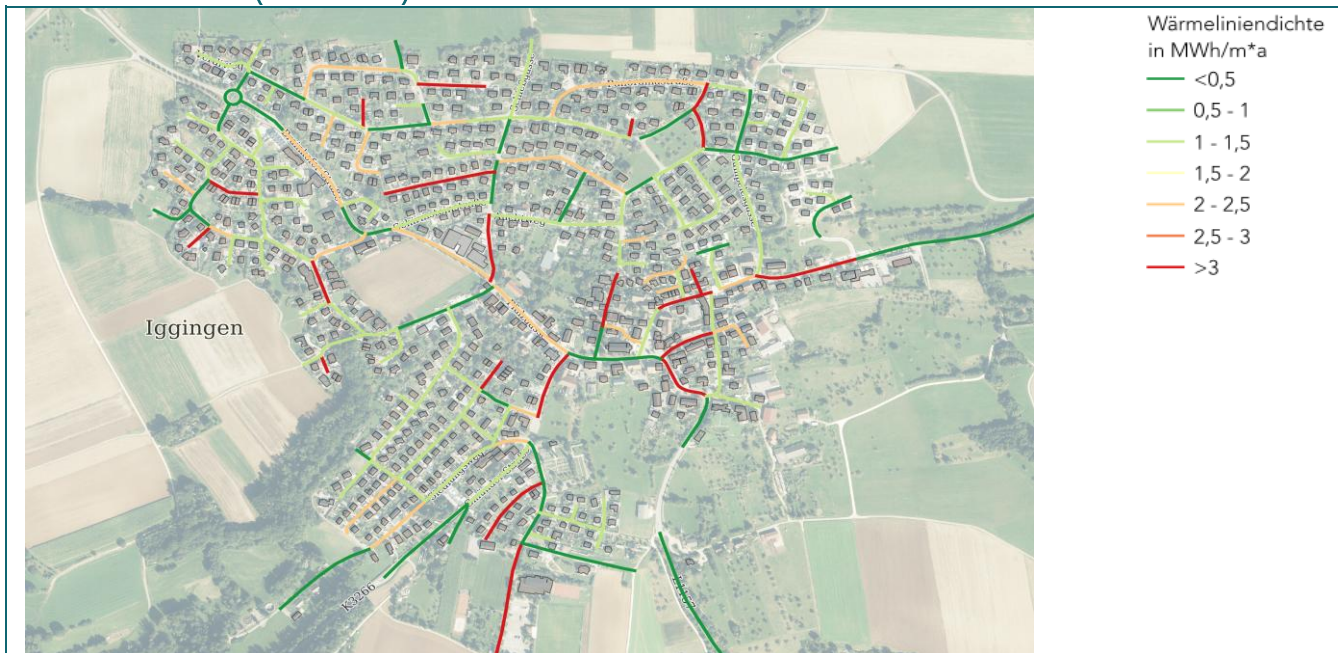

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Straßensegment berechnet

Bereichserläuterung



Zusammenfassung

Das Gesamtgebiet weist eine heterogene Siedlungs- und Gebäudestruktur auf. Oberflächennahe Geothermie ist grundsätzlich nutzbar bis zu einer Tiefe von 200m. Der überwiegende Anteil fossiler Wärmeversorgung, besonders Öl (über 70%) unterstreicht den Handlungsbedarf. Je nach Teilbereich sind sowohl dezentrale Einzelmaßnahmen als auch gebündelte Versorgungslösungen sinnvoll.

Bereich 1	Der Bereich ist überwiegend durch Neubauten mit vergleichsweise niedrigem Wärmebedarf geprägt. Die Wärmeversorgung erfolgt bereits größtenteils über Wärmepumpen, sodass gute Voraussetzungen für eine langfristig klimaneutrale Wärmeversorgung bestehen. Durch gezielte kommunale Anreize – etwa in Form von Information, Beratung oder planerischen Vorgaben – kann die Gemeinde dazu beitragen, dass auch zukünftige Neubauten konsequent mit Wärmepumpensystemen ausgestattet werden und der Einsatz fossiler Heizsysteme vermieden wird.
Bereich 2	Der Bereich umfasst überwiegend ältere Bestandsgebäude mit Baujahren vor 1950. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit größtenteils über fossile Energieträger. Aufgrund des energetischen Zustands bestehen erhöhte Wärmebedarfe sowie langfristige Potenziale für Sanierungsmaßnahmen und eine Umstellung auf erneuerbare Wärme.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	0-20 m Keine Nutzung	20-50 m Gering	50-80 m Mittel	80-150 m Gut	150-400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

Allgemeine Informationen



Quartier	Brankofen
Ortsteil	Brankofen
Gemeinde	Iggingen
Fläche	23,022 ha

Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	94.885 m ²
Einwohner	228
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	79% / 21%
Anzahl beheizter Gebäude	100


Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

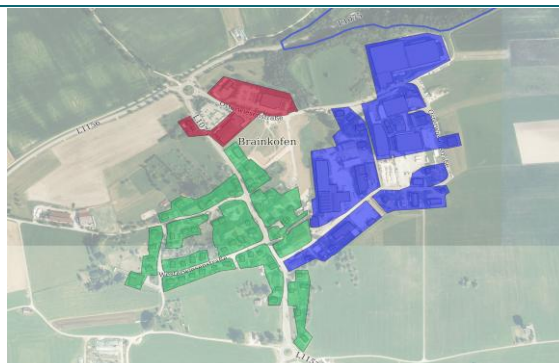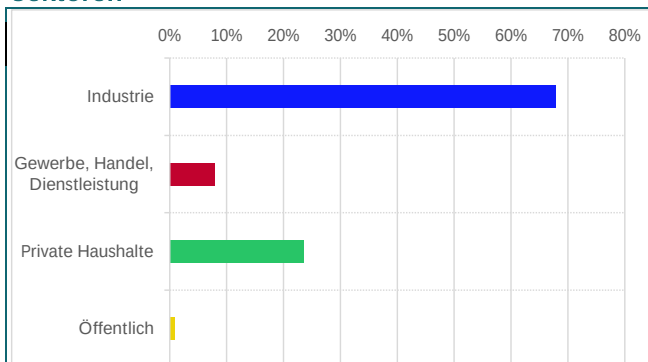

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete


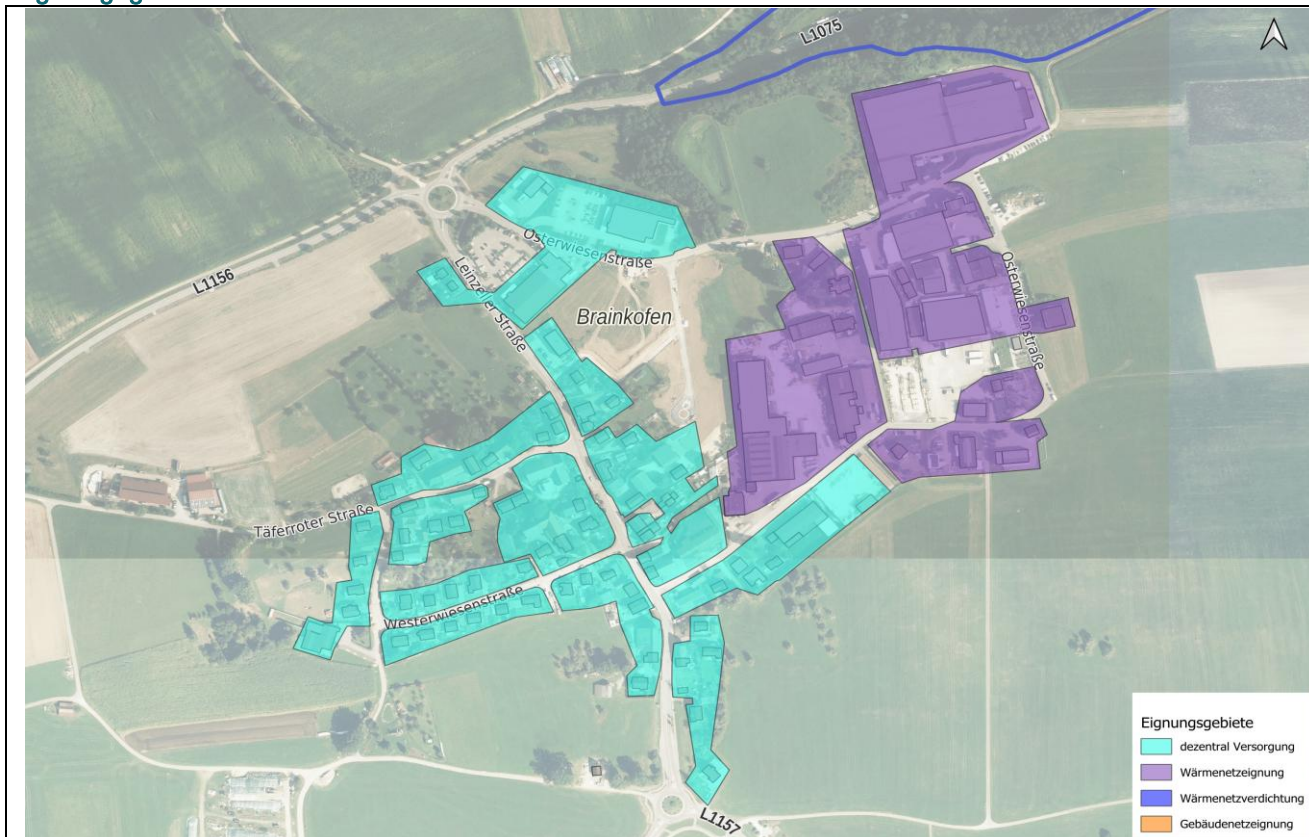


Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)





Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

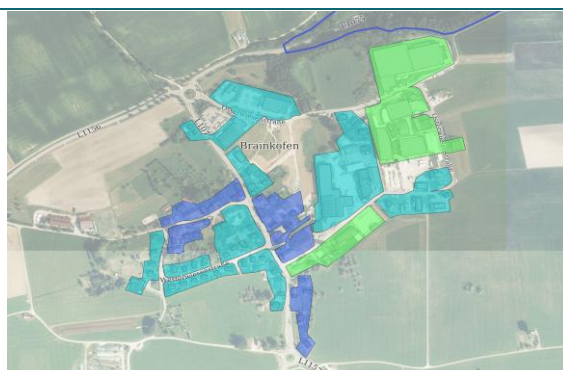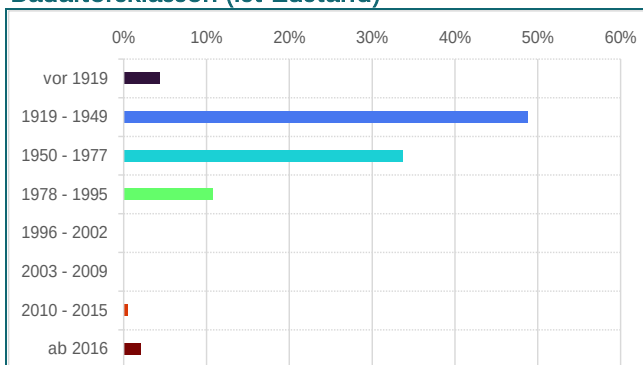



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualterklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

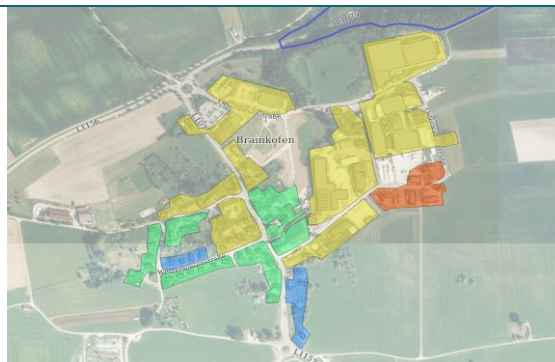

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand

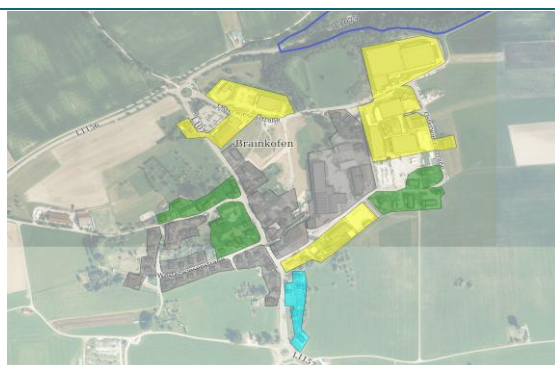


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	5.363 MWh/a	4.465 MWh/a	4.213 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	57 kWh/m²a	50 kWh/m²a	44 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	1.400 t/a	570 t/a	150 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	15 kg/m²a	6 kg/m²a	2,0 kg/m²a


Bereitgestellte Wärme und CO₂Aqu-Emissionen

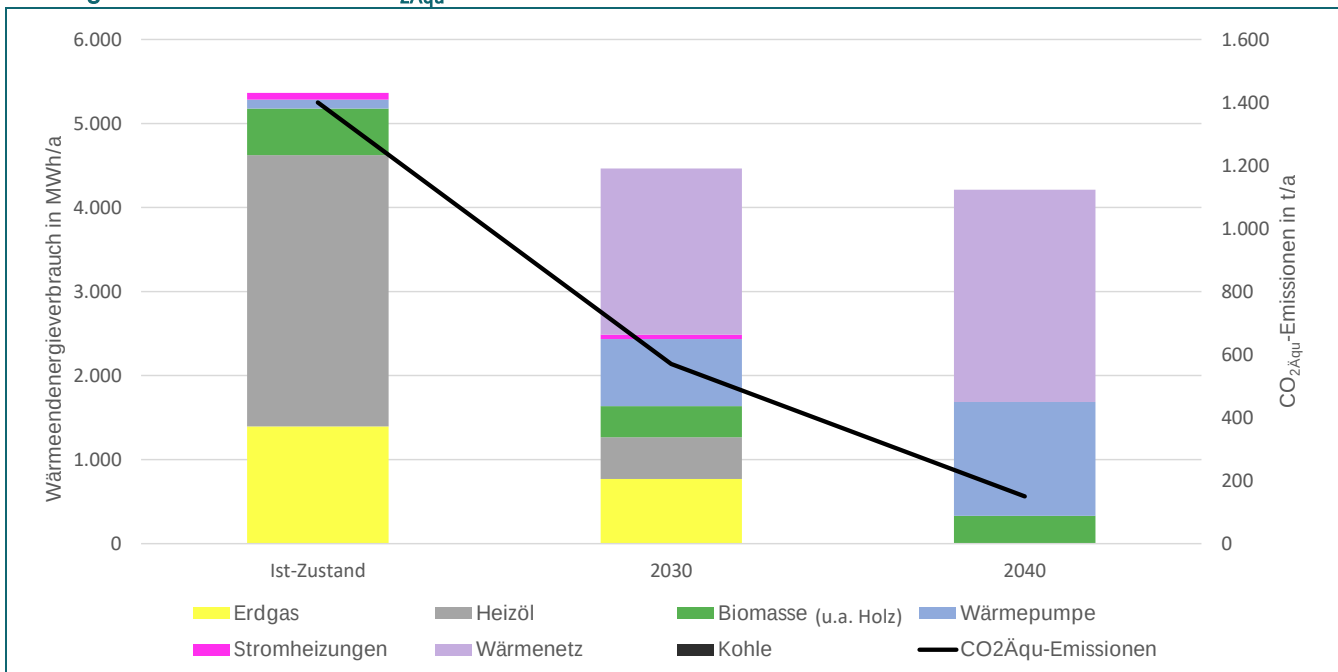

Wärmelinienichte (Ist-Zustand)

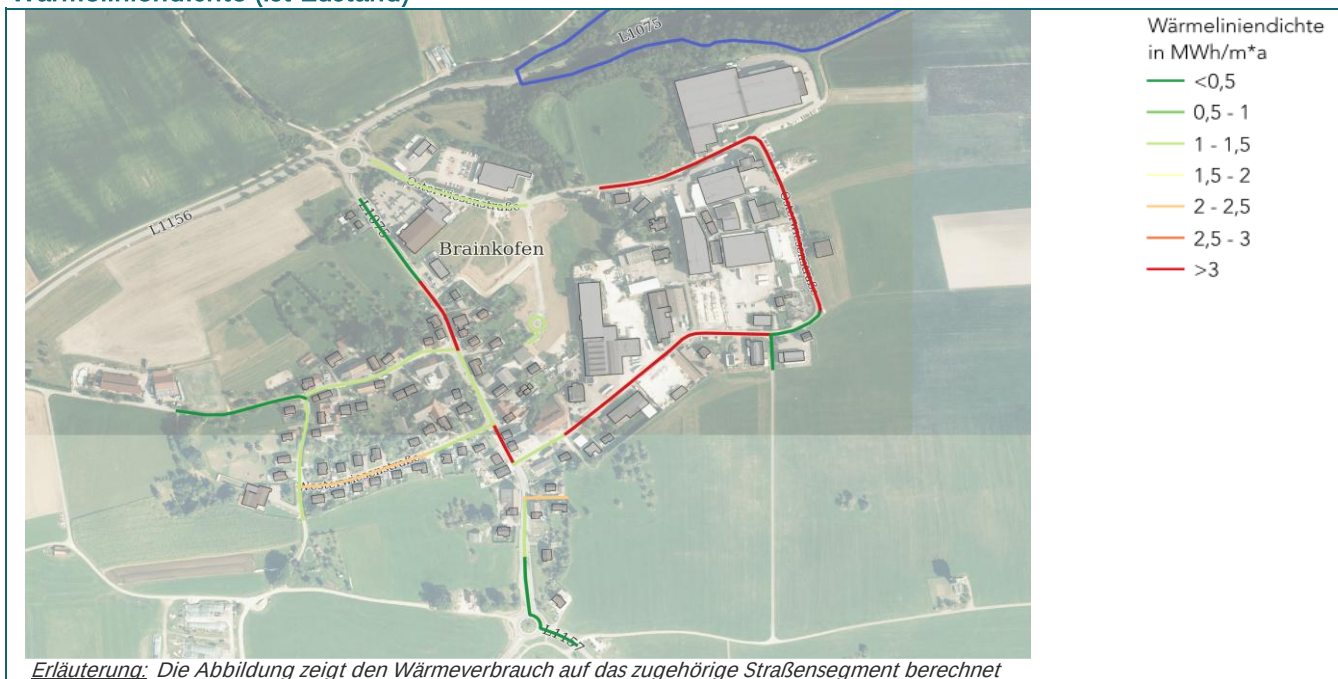

Bereichserläuterung

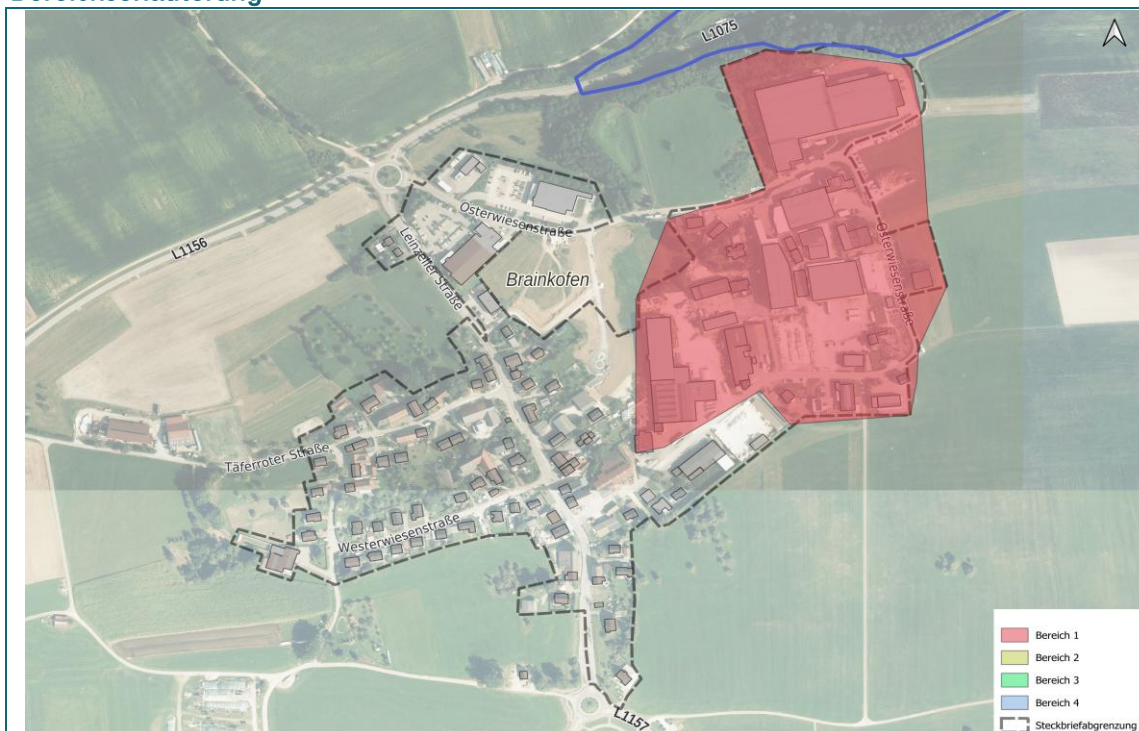

Zusammenfassung

Das Gesamtgebiet weist eine heterogene Siedlungs- und Gebäudestruktur auf. Im nördlichen Teilbereich bestehen aufgrund der dortigen Nutzungsstruktur grundsätzlich Potenziale für ein Wärmenetz. Die übrigen Bereiche sind durch eine geringe Bebauungsdichte und überwiegend wohnbauliche Nutzung geprägt, wobei die Wärmeversorgung derzeit größtenteils über Ölheizungen erfolgt. Vor diesem Hintergrund stehen in diesen Teilbereichen vor allem dezentrale, gebäudeindividuelle Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien im Fokus. Geothermische Potenziale sind im Gebiet nicht nutzbar. Solarthermie kann perspektivisch einen ergänzenden Beitrag zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung leisten, ist jedoch insbesondere im Zusammenhang mit einer zentralen Versorgungsoption

Bereich 1

Der Bereich ist durch gewerbliche und industrielle Nutzungen geprägt. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit überwiegend über fossile Energieträger, insbesondere Gas und Öl. Aufgrund der Nutzungsstruktur bestehen Potenziale für eine Wärmenetzversorgung zur Integration erneuerbarer Wärmequellen.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	< 20 m	20-50 m	50-80 m	80-150 m	150-400 m
	keine Nutzung	Gering	Mittel	Gut	Sehr gut

Allgemeine Informationen


Quartier	Schönhardt
Ortsteil	Schönhardt
Gemeinde	Iggingen
Fläche	11,532 ha

Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	21.416 m²
Einwohner	230
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	23% / 77%
Anzahl beheizter Gebäude	74


Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

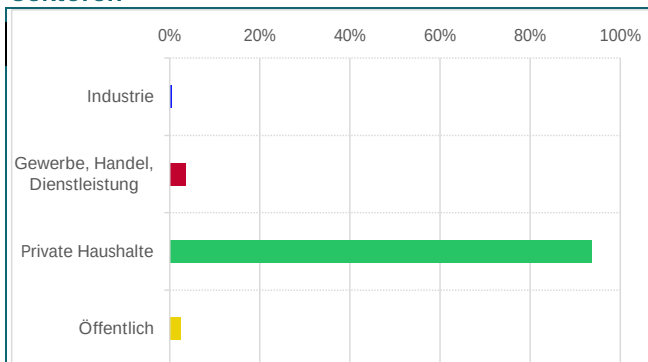


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete

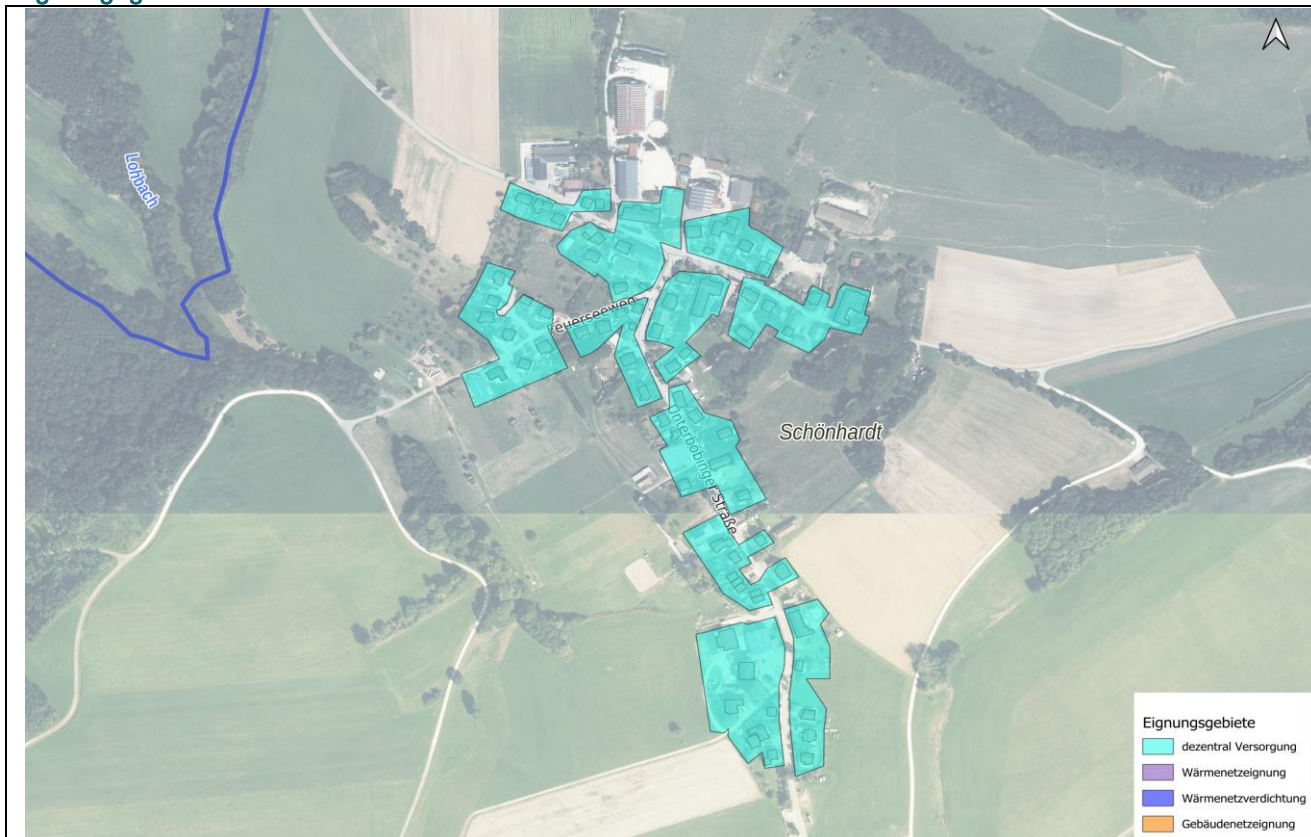


Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)

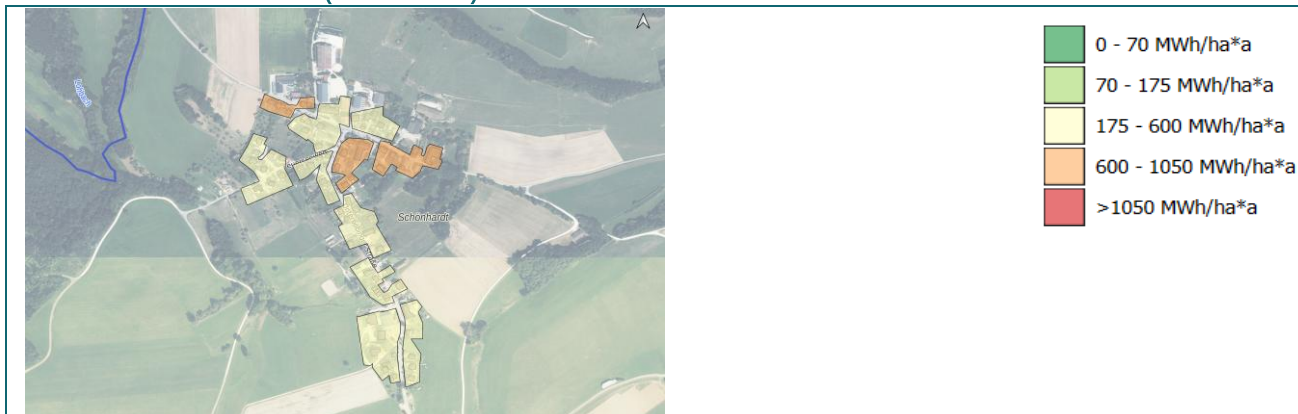


Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

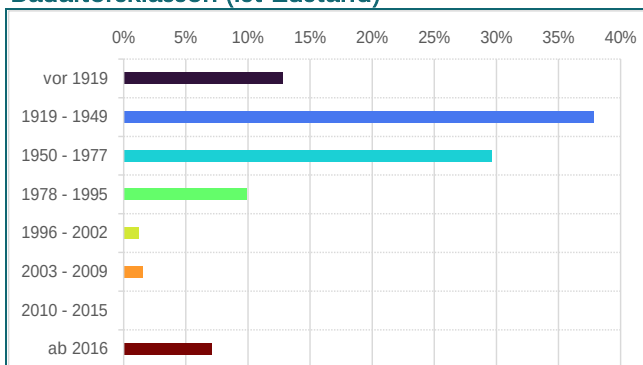

Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)



Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand




Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	2.973 MWh/a	2.597 MWh/a	1.899 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	139 kWh/m²a	120 kWh/m²a	89 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	870 t/a	260 t/a	20 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	41 kg/m²a	12 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Aqu-Emissionen

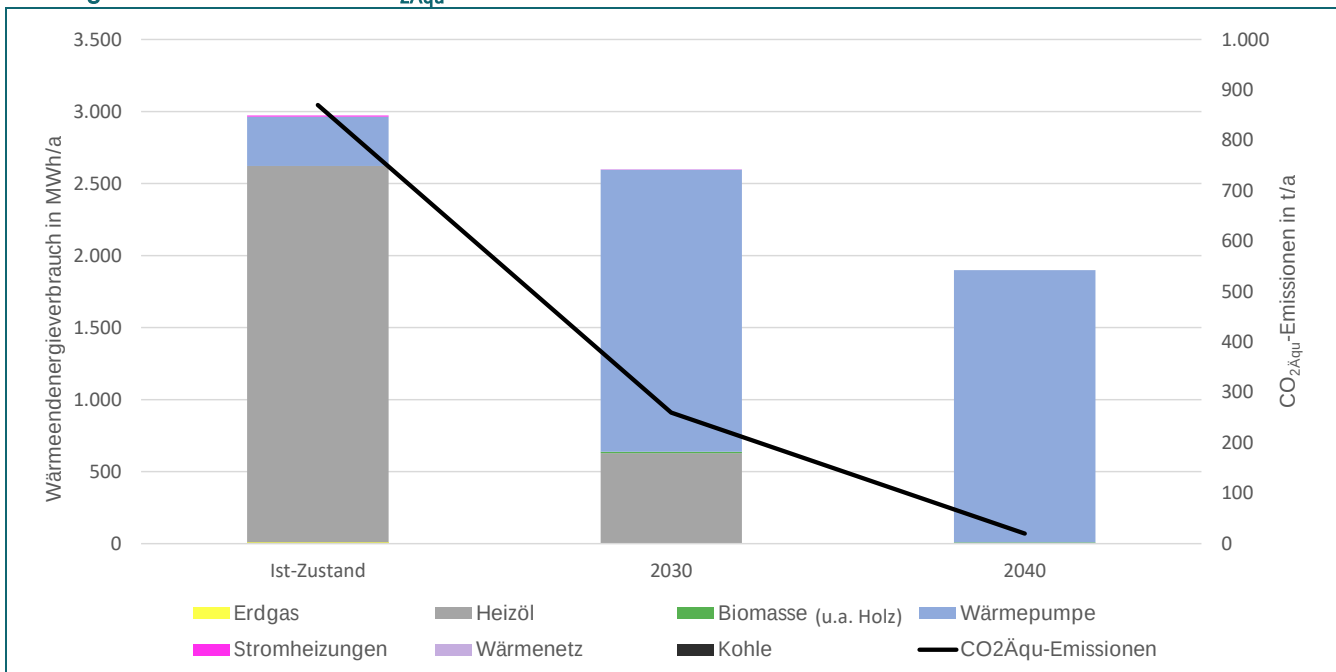

Wärmelinienichte (Ist-Zustand)

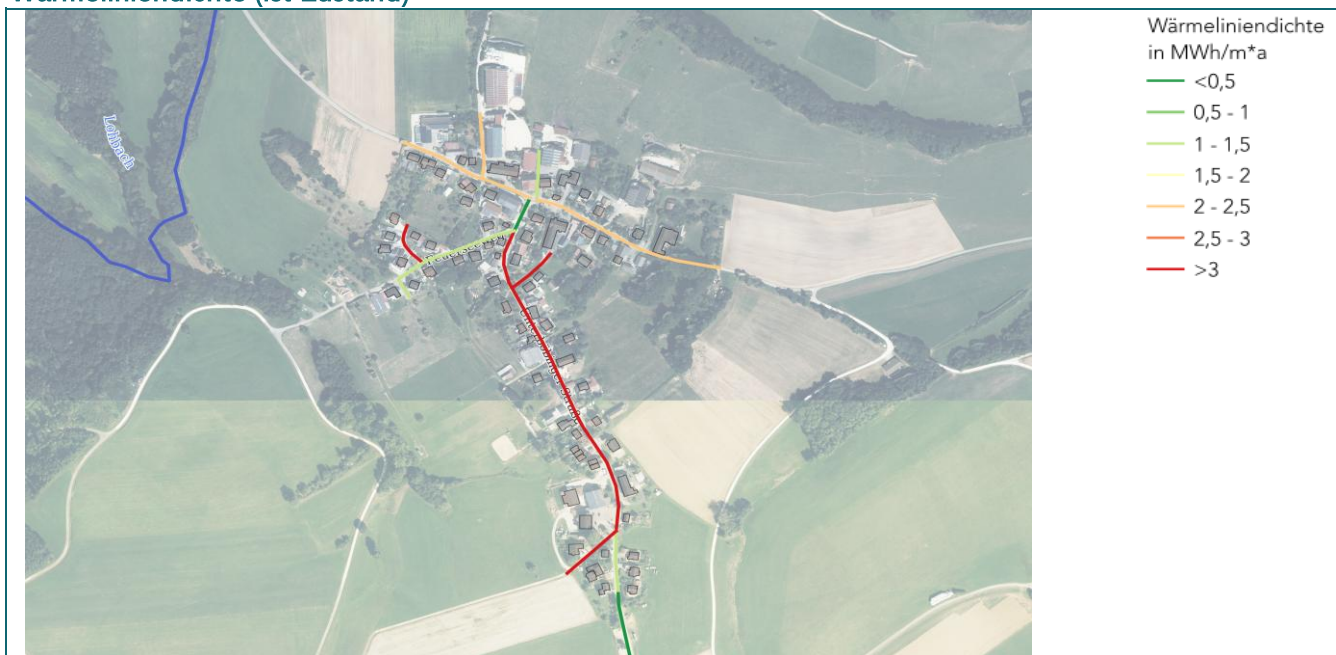

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Straßensegment berechnet

Bereichserläuterung



Zusammenfassung

Das Gebiet ist aufgrund der geringen absoluten Wärmeabnahme und der vergleichsweise hohen Kosten eines Wärmenetzes sowohl für Betreiber als auch für Anschlussnehmer nicht wirtschaftlich darstellbar. Der überwiegende Anteil der Wärmeversorgung erfolgt derzeit über fossile Energieträger, allerdings fehlen in diesem Bereich verlässliche Daten, da hier keine Kehrbuschdaten vorliegen). Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, schrittweise auf dezentrale Wärmepumpensysteme umzusteigen und diese durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen, etwa im Bereich der Gebäudedämmung, zu ergänzen. Als Energiequellen kommen insbesondere Umgebungswärme (Luft) in Betracht. Solarthermie kann perspektivisch einen ergänzenden Beitrag zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung leisten, ist jedoch insbesondere im Zusammenhang mit einer zentralen Versorgungsoption sinnvoll einsetzbar.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	< 20 m Keine Nutzung	20-50 m Gering	50-80 m Mittel	80-150 m Gut	150-400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------


Allgemeine Informationen

Gemeinde	Leinzell
Ortsteile	Leinzell
Fläche	211 ha



Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	187.715 m²
Einwohner	2.018
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	23% / 77%
Anzahl beheizter Gebäude	656


Sektoren




Anteil Energieträger Ist-Zustand

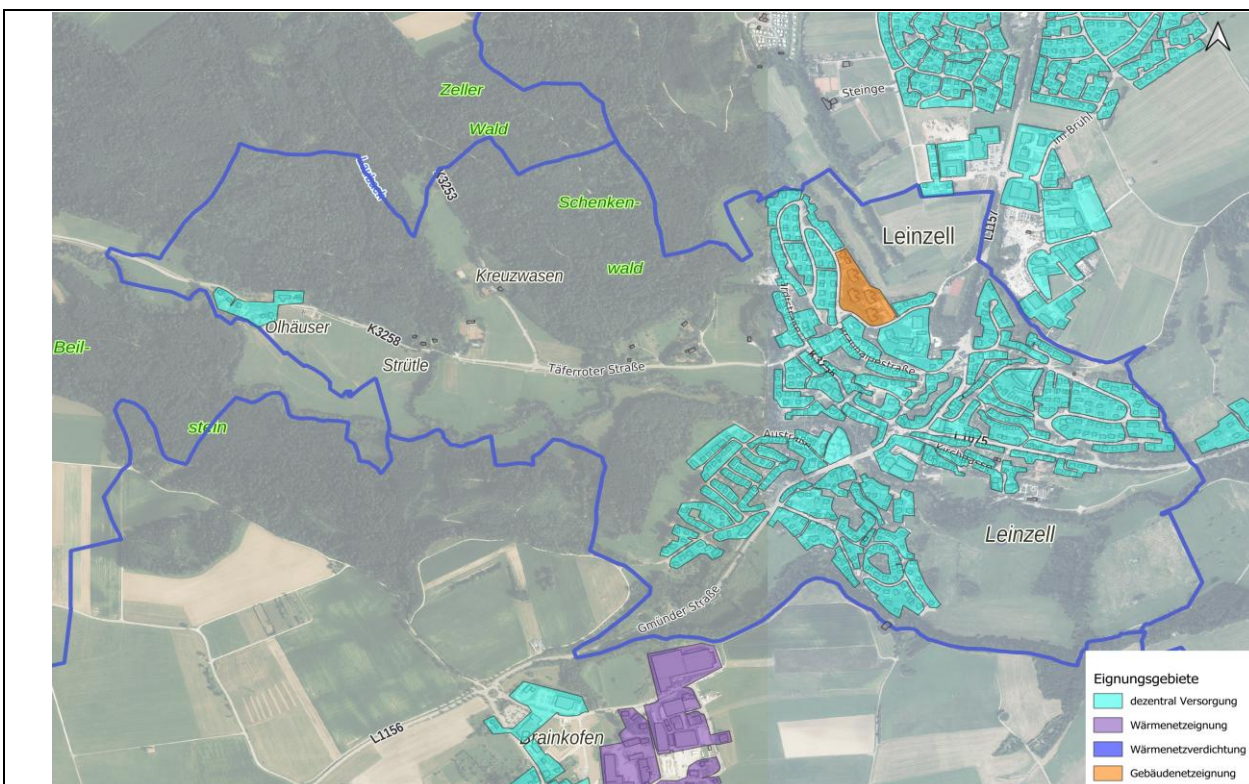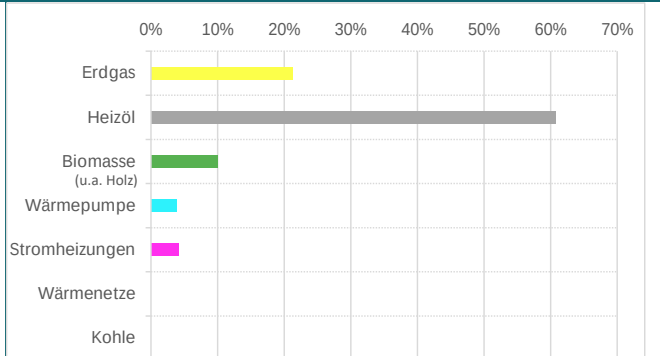

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

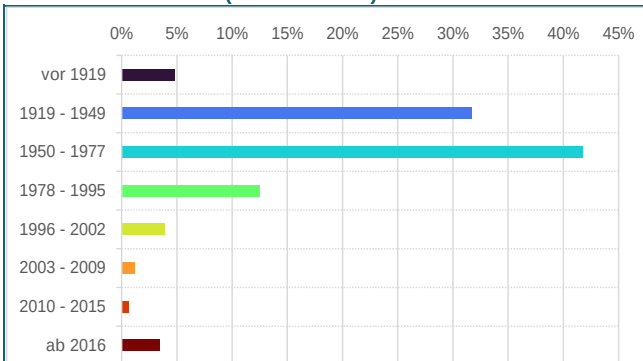


Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

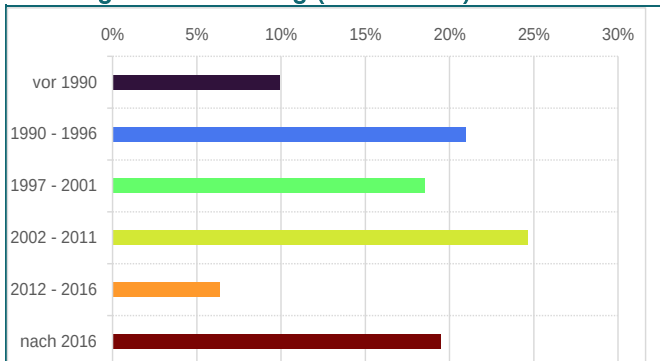


Ist-Zustand

Wärmeverbrauch	17.153 MWh/a	2030	16.265 MWh/a	2040	14.714 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	91 kWh/m²a		90 kWh/m²a		78 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	4.550 t/a		2.450 t/a		140 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	24 kg/m²a		13 kg/m²a		1,0 kg/m²a

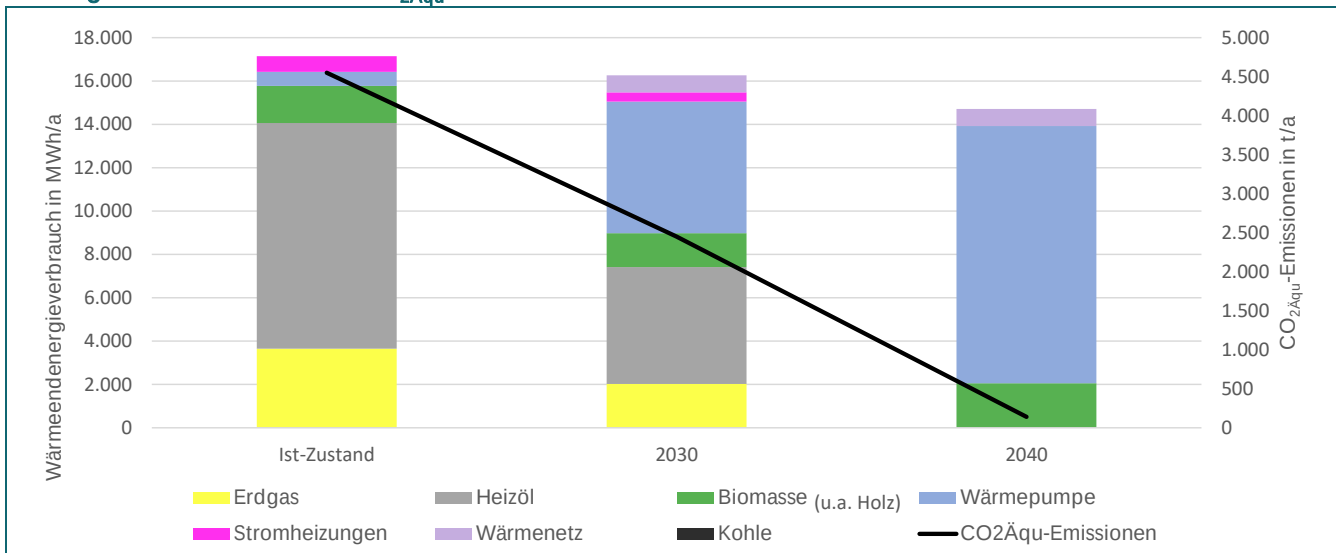Bereitgestellte Wärme und CO₂Äqu-Emissionen


Ortsteilsteckbriefe

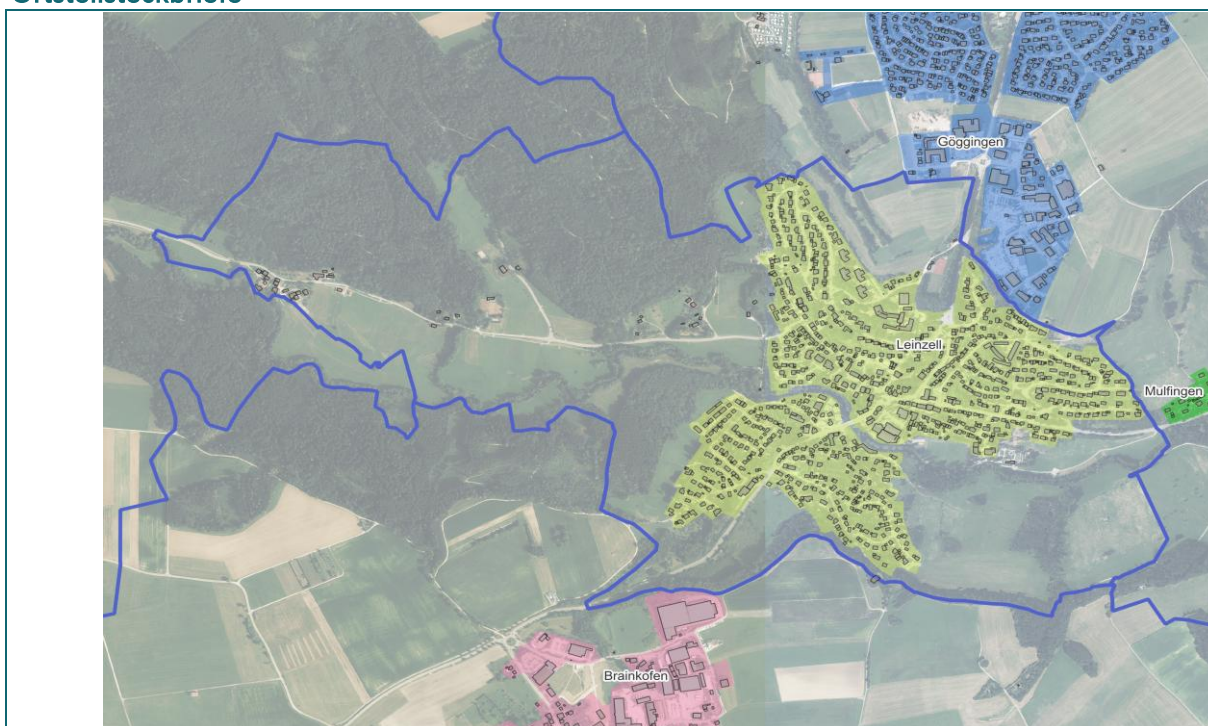


Erläuterung: Kleinere Orte und Weiler sind in dieser Übersicht nicht mit einem eigenen Steckbrief aufgeführt, da in der Regel keine weiterführenden spezifischen Informationen oder relevanten Unterschiede vorliegen. Ihre Charakteristika entsprechen meist denen der umliegenden Orte. Um den Überblick klar und kompakt zu halten, sind die Informationen daher im Steckbrief der jeweiligen Gesamtgemeinde enthalten.

Steckbriefe

Steckbrief 1	Leinzell
--------------	----------

Potenziale und Nutzung Erneuerbarer Energien

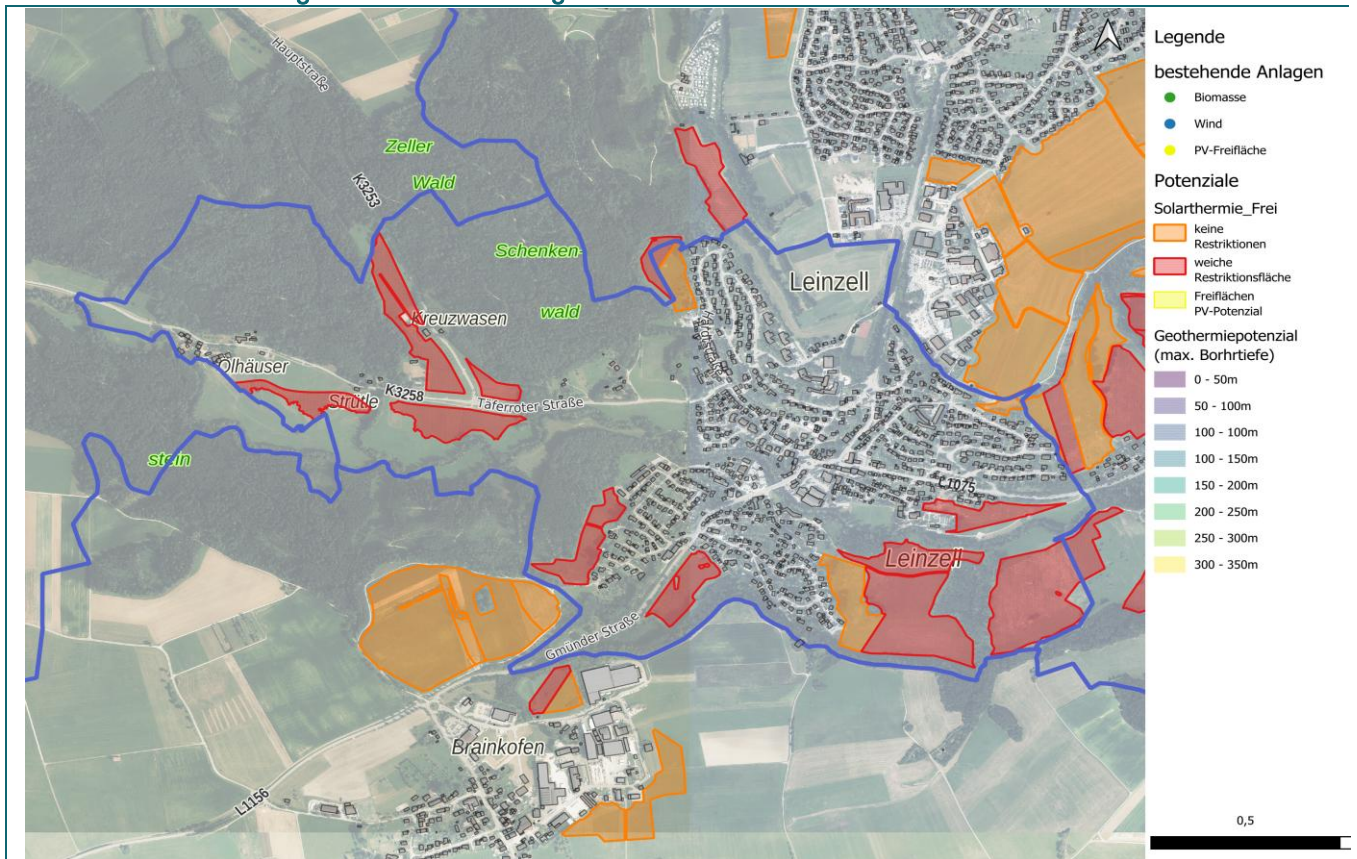

Erläuterung: Die dargestellten Potenziale sind zum einen über die Regionalplanung (Wind und PV) sowie weitere Flächen ohne Restriktionen (Solarthermie) ermittelt. Die bestehenden Anlagen ergeben sich aus dem Marktstammdatenregister. Das Geothermiepotezial wird mittels der verfügbaren Bohrtiefe angegeben.

Maßnahmen

prioritäre Maßnahmen EE3, G3, G6, IN2, KW3

dezentrale Steckbriefe



für die dezentralen Versorgungsgebiete dienen die "dezentralen Steckbriefe" eine Hilfestellung über die Möglichkeiten ihr Gebäude "klimafit" zu machen

Allgemeine Informationen

Quartier	Leinzell	Energiebezugsfläche	184.695 m ²
Ortsteil	Leinzell	Einwohner	1.887
Gemeinde	Leinzell	Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	23% / 77%
Fläche	58,823 ha	Anzahl beheizter Gebäude	644


Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

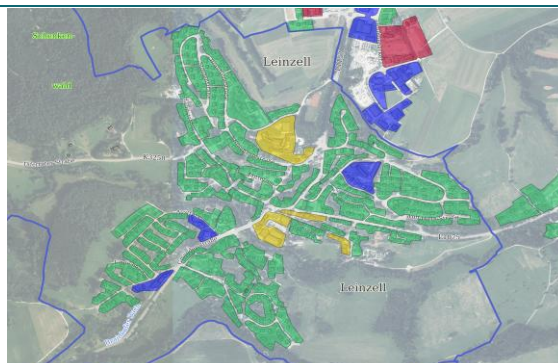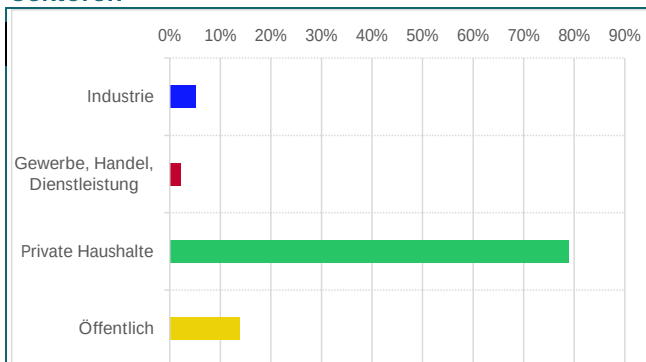

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete


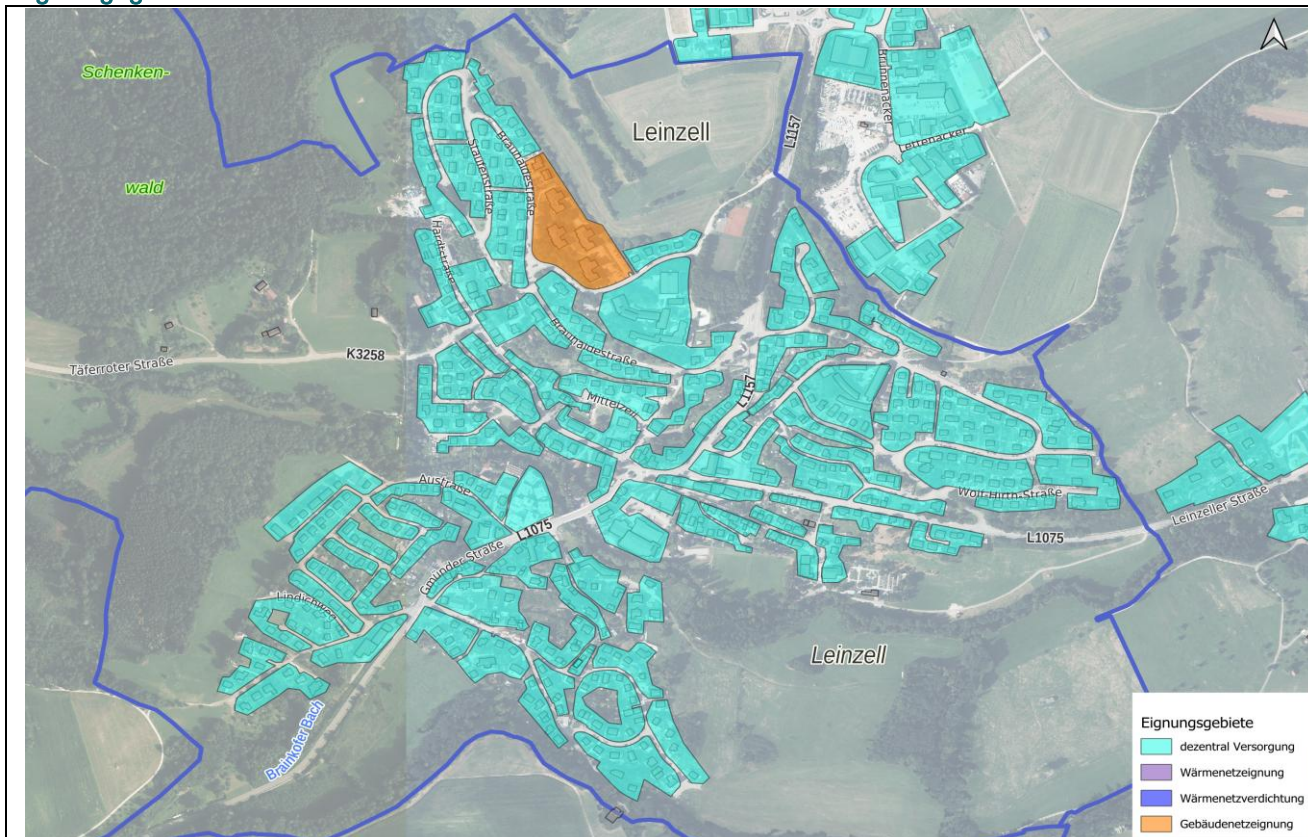


Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)





Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

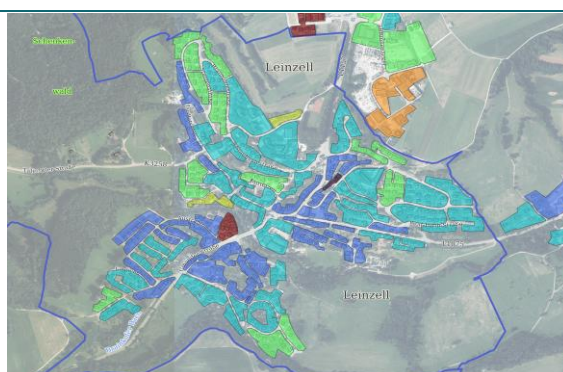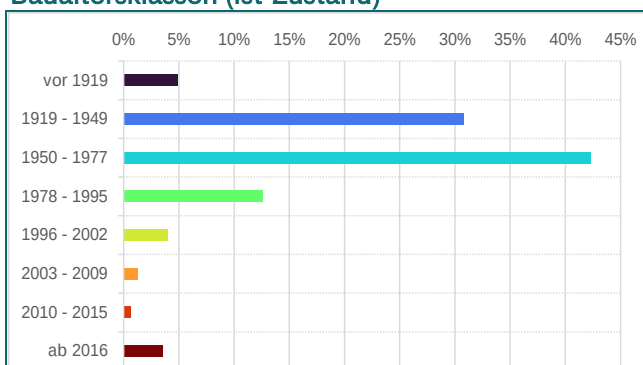



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

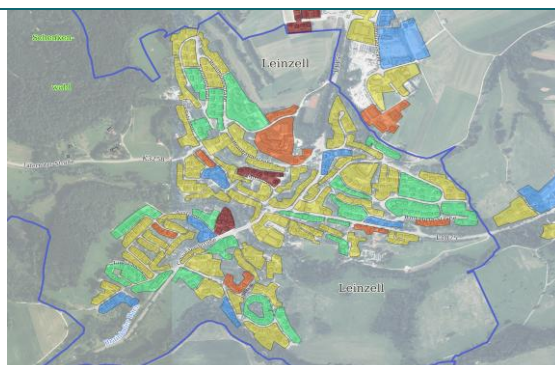

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand

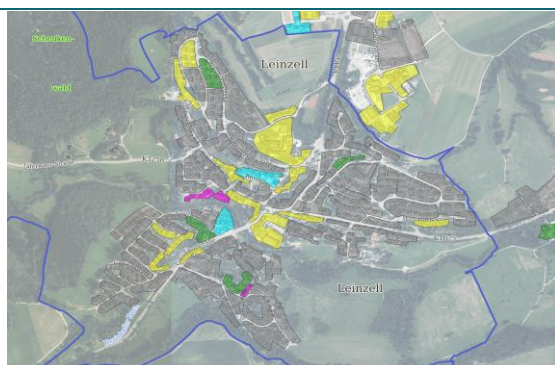


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	16.897 MWh/a	16.070 MWh/a	14.519 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	91 kWh/m²a	90 kWh/m²a	79 kWh/m²a
CO ₂ A _{qu} -Emissionen	4.540 t/a	2.500 t/a	170 t/a
Flächenspez. CO ₂ A _{qu} -Emissionen	25 kg/m²a	14 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂A_{qu}-Emissionen

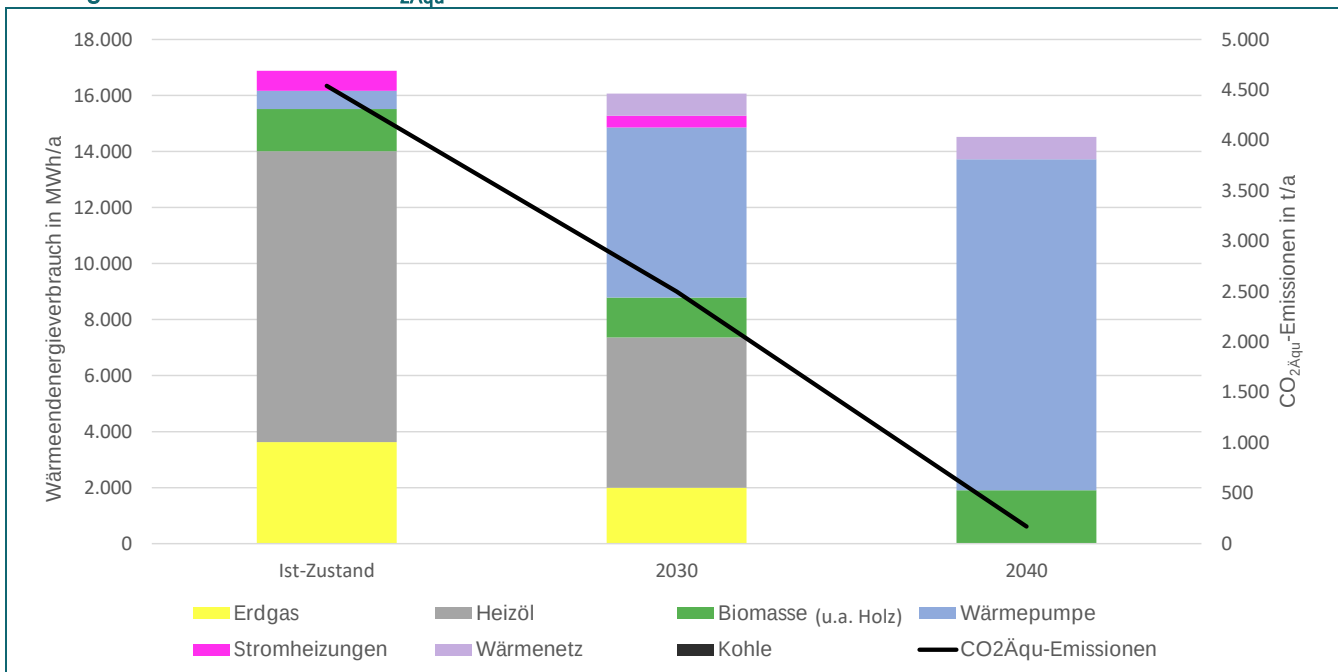


Wärmelinienidichte (Ist-Zustand)

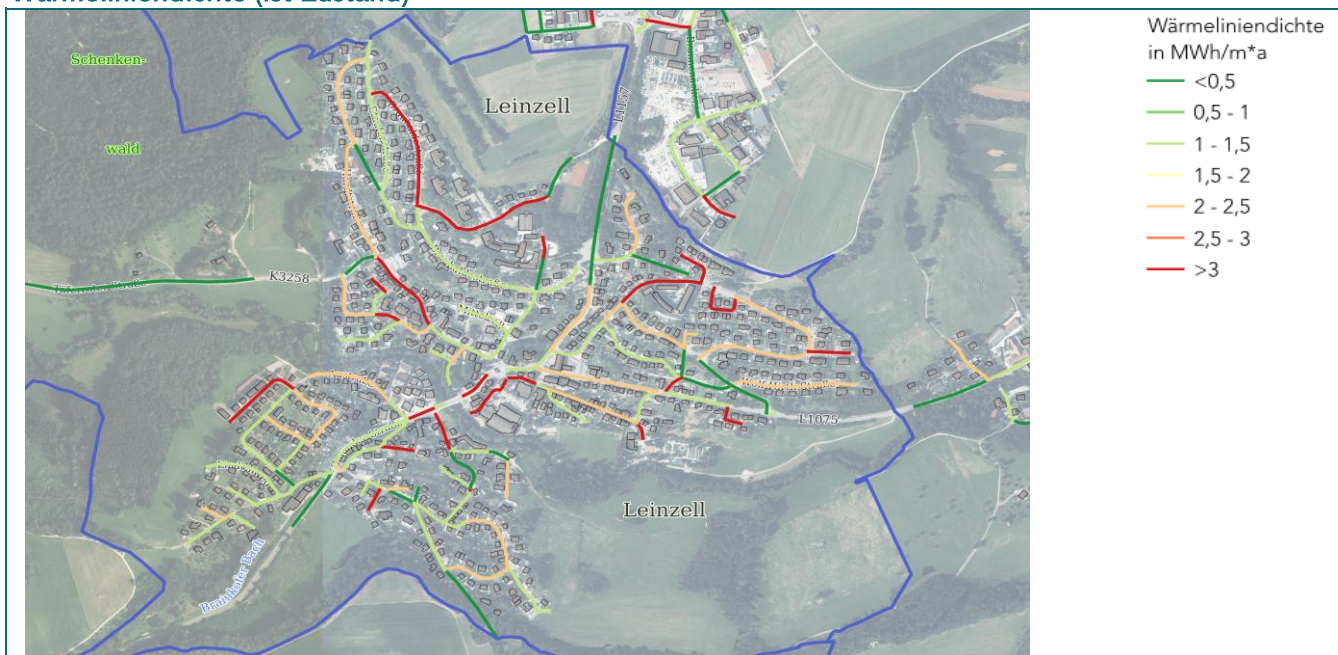

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Straßensegment berechnet

Bereichserläuterung

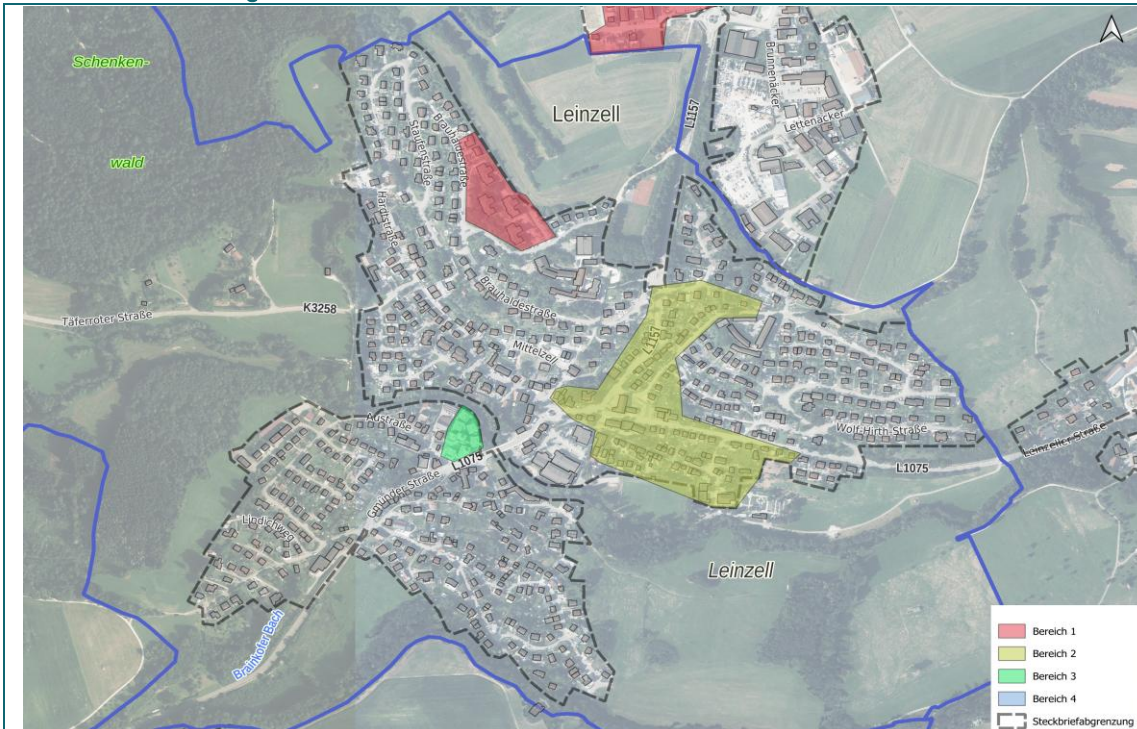

Zusammenfassung

Das Gesamtgebiet weist eine heterogene Siedlungs- und Gebäudestruktur auf. Im Teilbereich an der Brauhalsestraße besteht aufgrund der dortigen Nutzungsstruktur grundsätzlich Potenziale für ein Wärmenetz. Die übrigen Bereiche sind durch eine geringe Bebauungsdichte und überwiegend wohnbauliche Nutzung geprägt, wobei die Wärmeversorgung derzeit größtenteils über Ölheizungen erfolgt. Vor diesem Hintergrund stehen in diesen Teilbereichen vor allem dezentrale, gebäudeindividuelle Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien im Fokus. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, schrittweise auf Wärmepumpensysteme umzusteigen und diese durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen, etwa im Bereich der Gebäudedämmung, zu ergänzen. Als Energiequellen kommt insbesondere Umgebungswärme (Luft) in Betracht.

Bereich 1	Der Bereich ist durch größere Mehrfamilienhäuser geprägt, die derzeit überwiegend über eigene Ölkessel versorgt werden. Die bestehenden Heizungsanlagen sind vielfach älter als 25 Jahre, wodurch sich ein akuter Handlungsbedarf für eine Erneuerung der Wärmeversorgung ergibt. Vor diesem Hintergrund bietet sich die Bündelung der Wärmeversorgung über eine gemeinschaftliche, erneuerbare Versorgungsstruktur an, beispielsweise in Form eines kleinräumigen Wärmenetzes (siehe dezentraler Steckbriefe X). Dadurch können erneuerbare Wärmequellen effizient erschlossen und die Wärmeversorgung langfristig dekarbonisiert werden.
Bereich 2	Der Bereich umfasst überwiegend ältere Bestandsgebäude mit Baujahren vor 1950. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit größtenteils über fossile Energieträger. Aufgrund des energetischen Zustands bestehen erhöhte Wärmebedarfe sowie langfristige Potenziale für Sanierungsmaßnahmen und eine Umstellung auf erneuerbare Wärme.
Bereich 3	In diesem Bereich befinden sich das Neubauareal "Wohnpark an der Lein", welches bereits über eine Wärmepumpenversorgung verfügt und somit kein weiterer Handlungsbedarf besteht.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	< 20 m Keine Nutzung	20-50 m Gering	50-80 m Mittel	80-150 m Gut	150-400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------


Allgemeine Informationen

Gemeinde	Obergröningen
Ortsteile	Obergröningen, Algishofen, Fach, Bräunlesrain, Brandhof, Suhhaus, Vorderer Röttenbach, Jägerhof, Buchhof, Reute, Wahlenhalden
Fläche	586 ha



Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	37.621 m ²
Einwohner	427
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	22% / 78%
Anzahl beheizter Gebäude	181


Sektoren

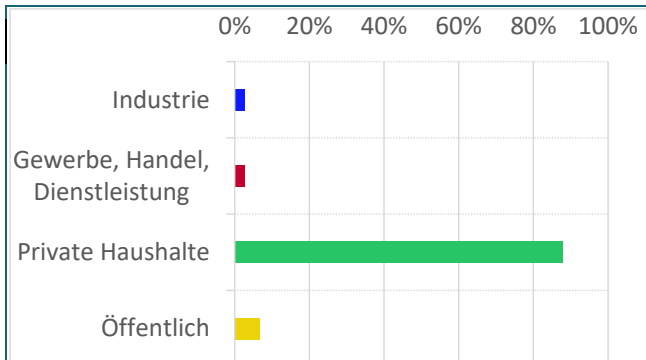


Anteil Energieträger Ist-Zustand

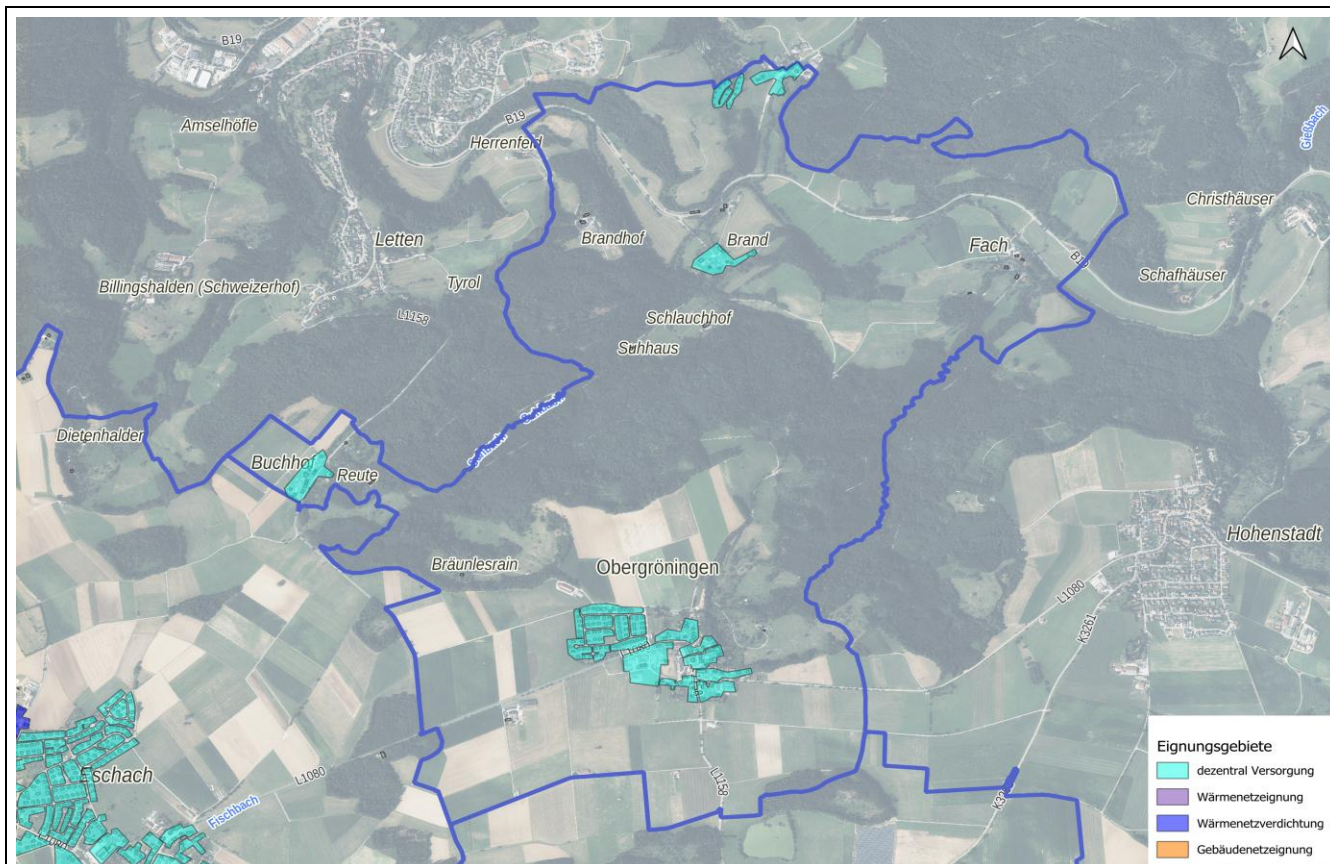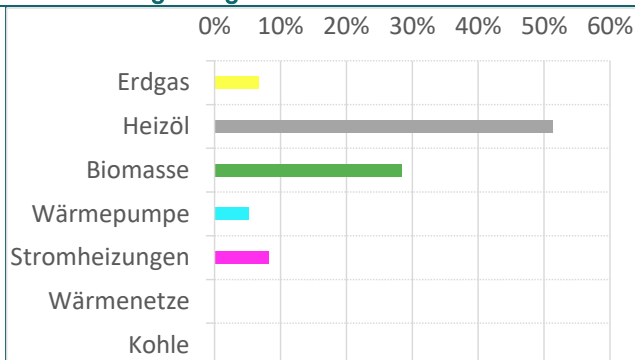

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

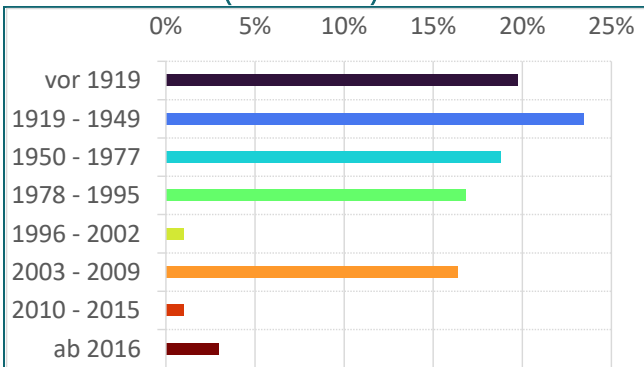


Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

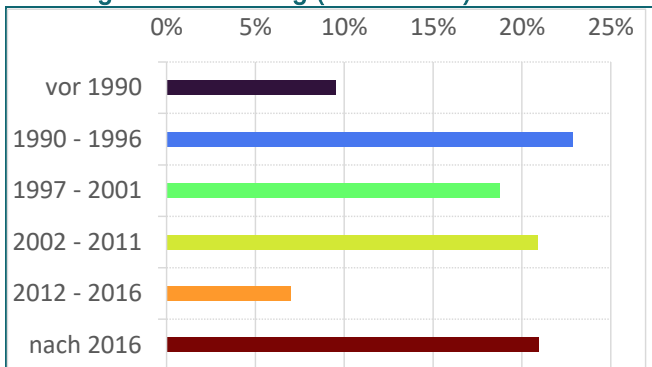


Ist-Zustand

Wärmeverbrauch	4.263 MWh/a	2030	3.966 MWh/a	2040	3.542 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	113 kWh/m²a		110 kWh/m²a		94 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	960 t/a		400 t/a		40 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	26 kg/m²a		11 kg/m²a		1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Äqu-Emissionen

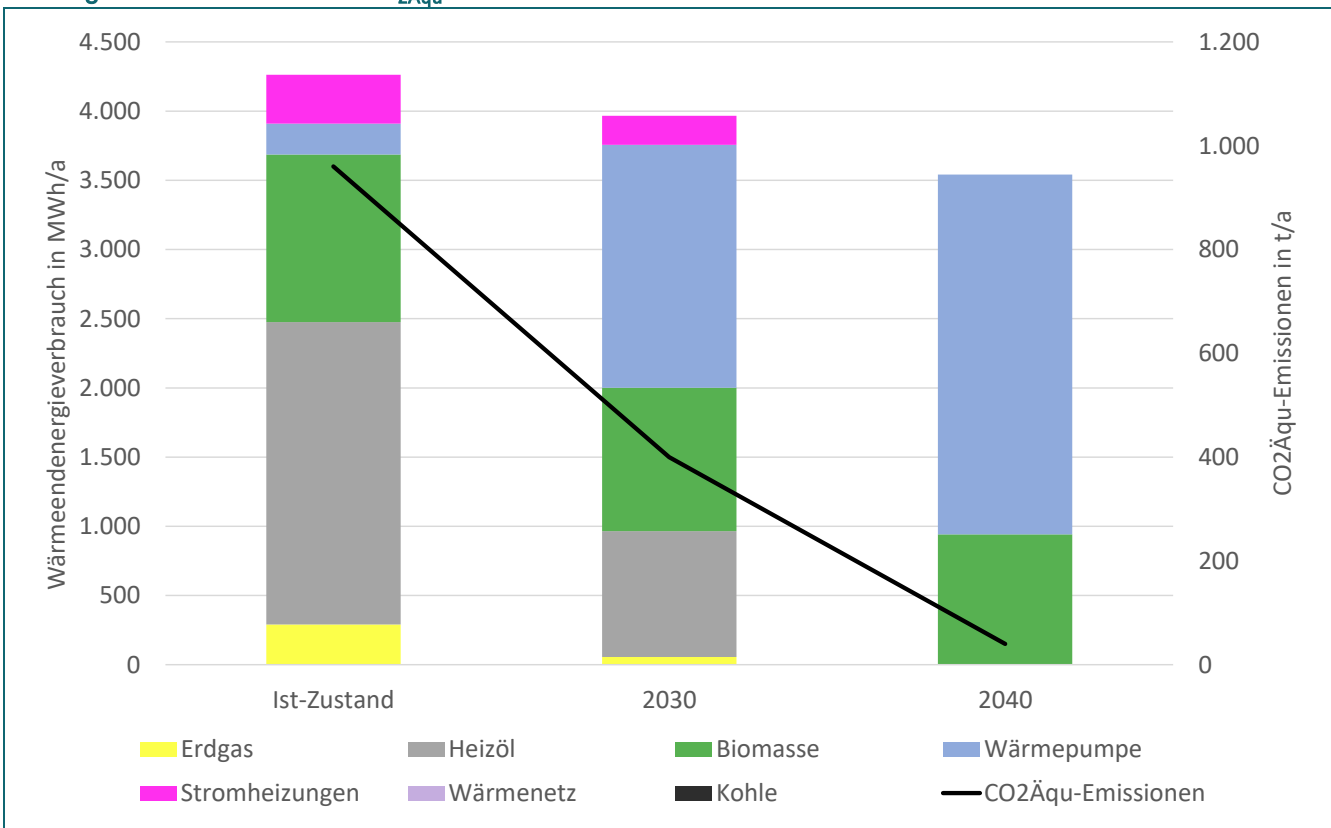

Ortsteilsteckbriefe

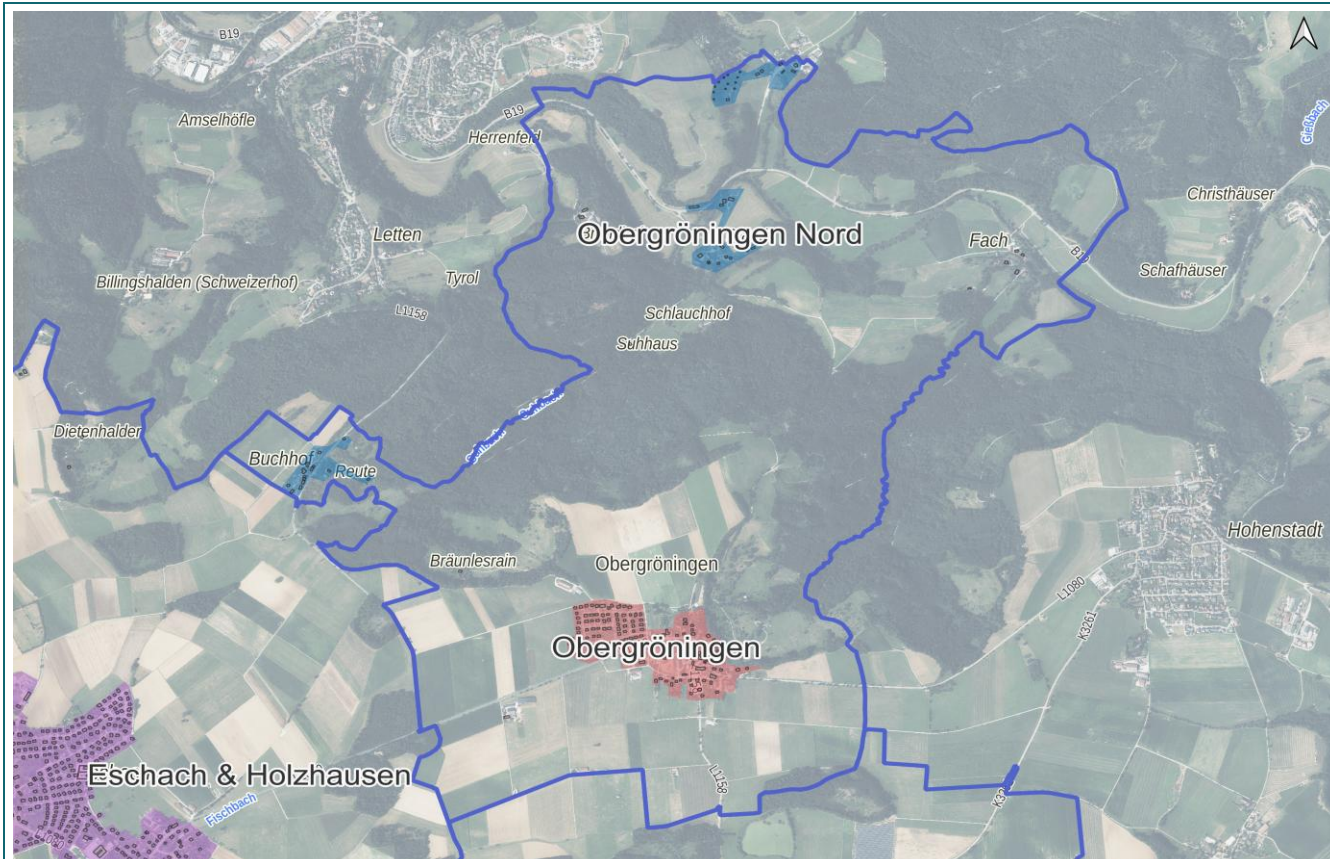


Erläuterung: Kleinere Orte und Weiler sind in dieser Übersicht nicht mit einem eigenen Steckbrief aufgeführt, da in der Regel keine weiterführenden spezifischen Informationen oder relevanten Unterschiede vorliegen. Ihre Charakteristika entsprechen meist denen der umliegenden Orte. Um den Überblick klar und kompakt zu halten, sind die Informationen daher im Steckbrief der jeweiligen Gesamtgemeinde enthalten.

Steckbriefe

Steckbrief 1	Obergröningen
Steckbrief 2	Obergröningen Nord

Potenziale und Nutzung Erneuerbarer Energien

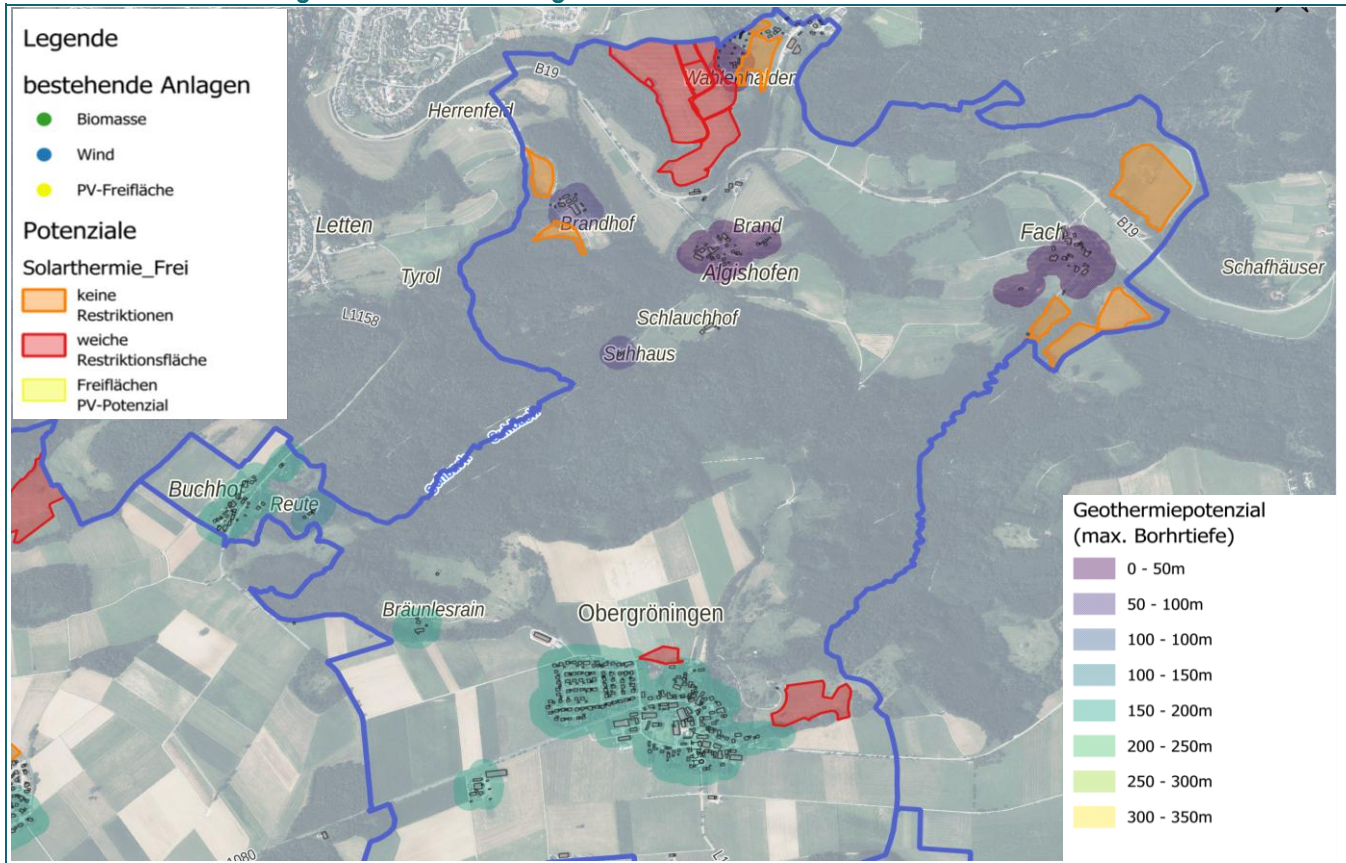

Erläuterung: Die dargestellten Potenziale sind zum einen über die Regionalplanung (Wind und PV) sowie weitere Flächen ohne Restriktionen (Solarthermie) ermittelt. Die bestehenden Anlagen ergeben sich aus dem Marktstammdatenregister. Das Geothermiepotezial wird mittels der verfügbaren Bohrtiefe angegeben.

Maßnahmen

prioritäre Maßnahmen EE3, G3, G6, IN2, KW3

dezentrale Steckbriefe

für die dezentralen Versorgungsgebiete dienen die "dezentralen Steckbriefe" eine Hilfestellung über die Möglichkeiten ihr Gebäude "klimafit" zu machen

Allgemeine Informationen



Quartier	Obergröningen
Ortsteil	Obergröningen
Gemeinde	Obergröningen
Fläche	18,9 ha

Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	26.398 m ²
Einwohner	273
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	22% / 78%
Anzahl beheizter Gebäude	124

Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

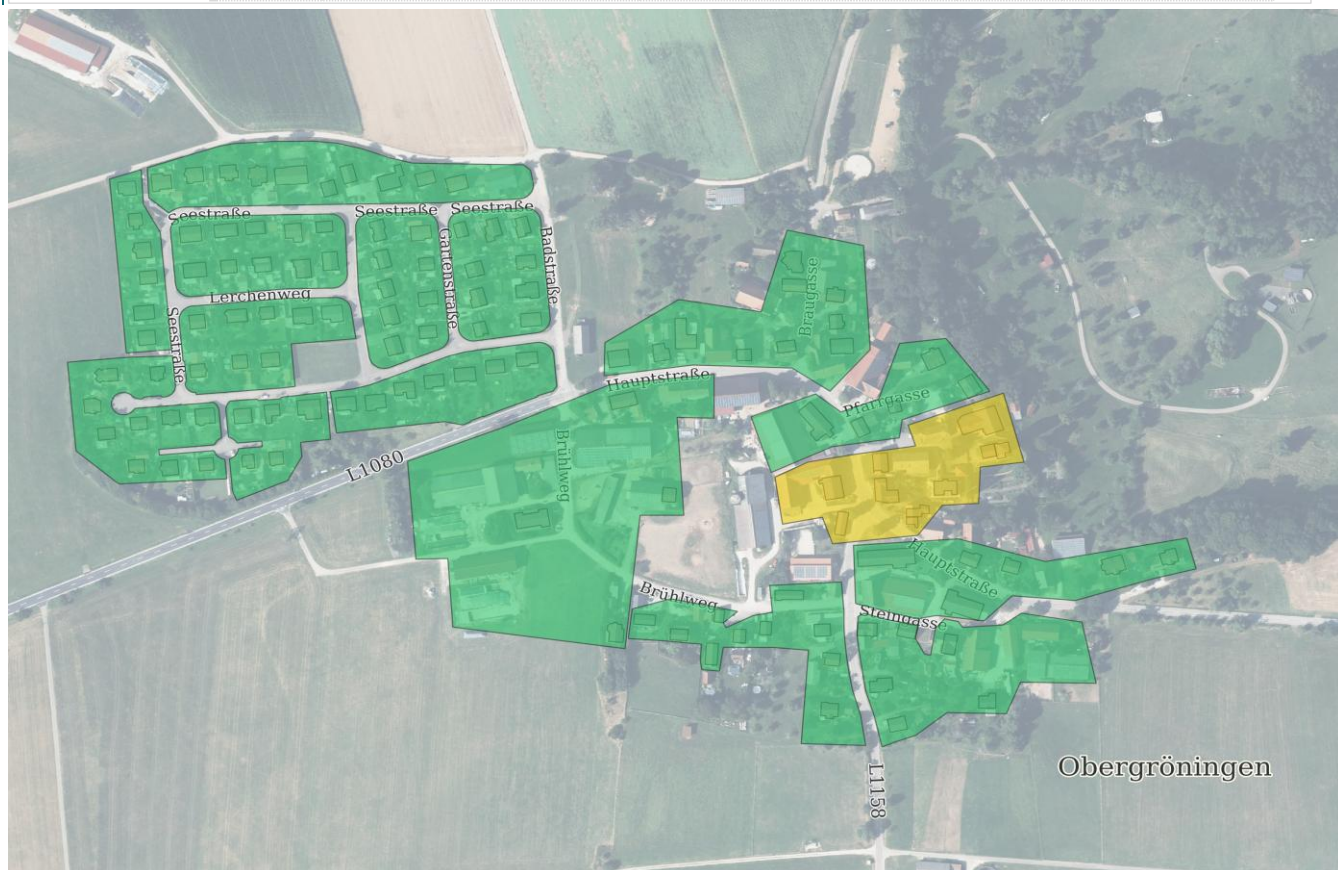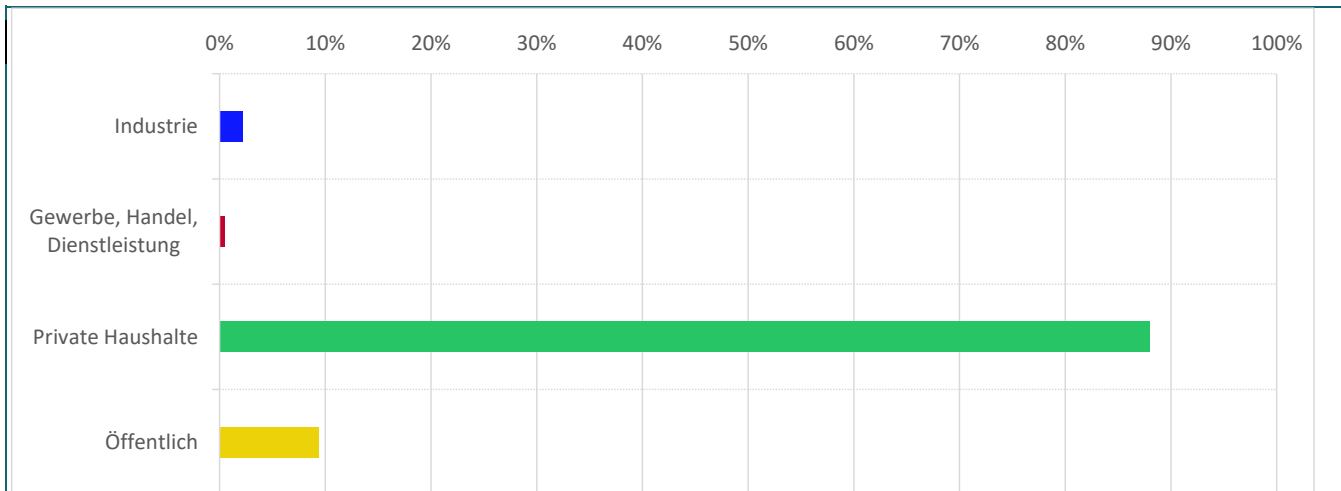


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete





Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)

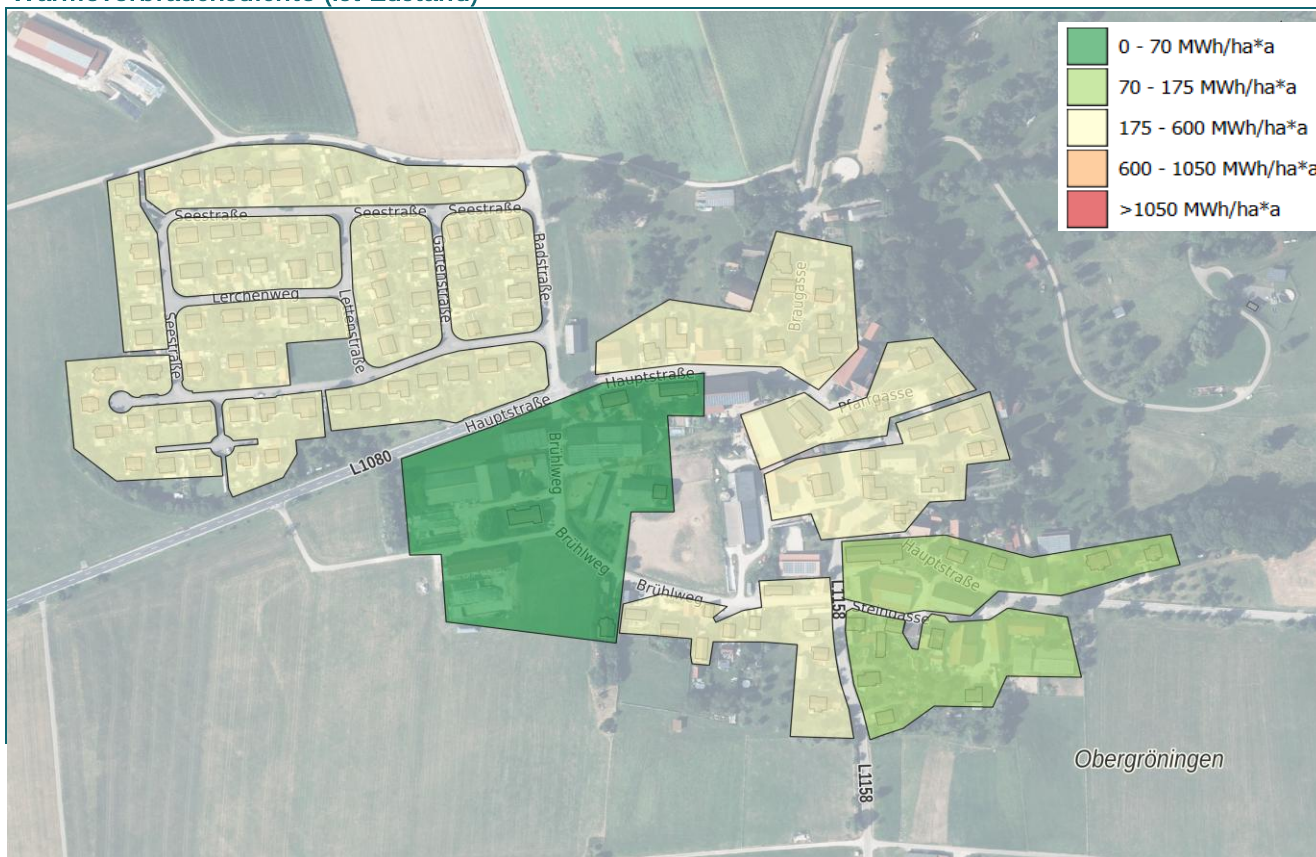



Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

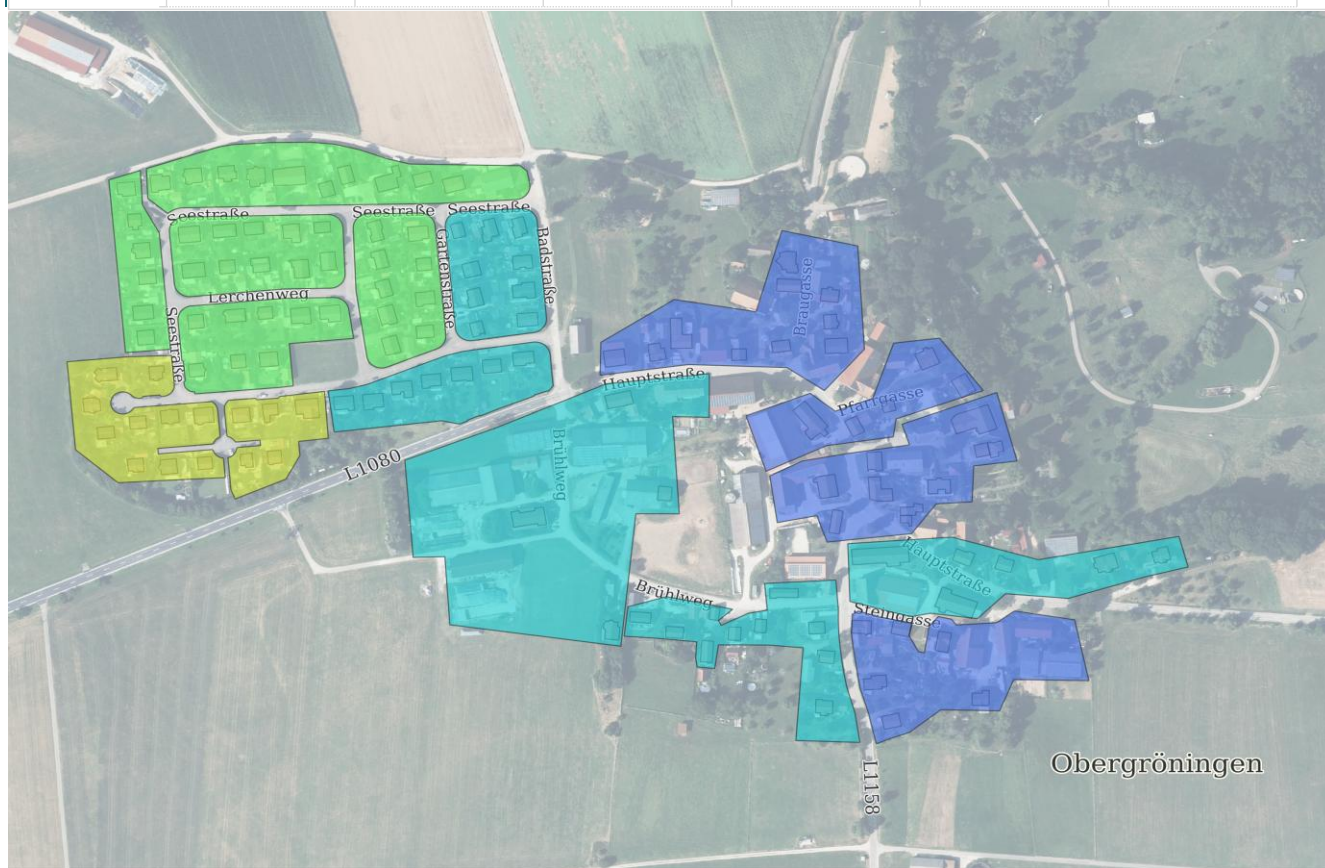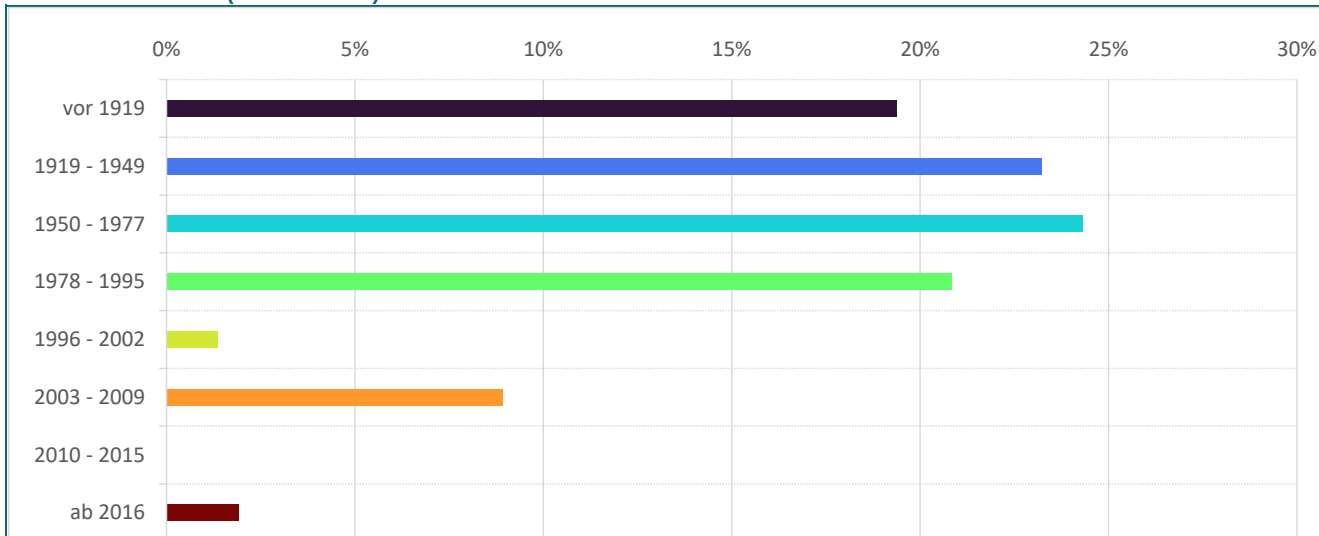


Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

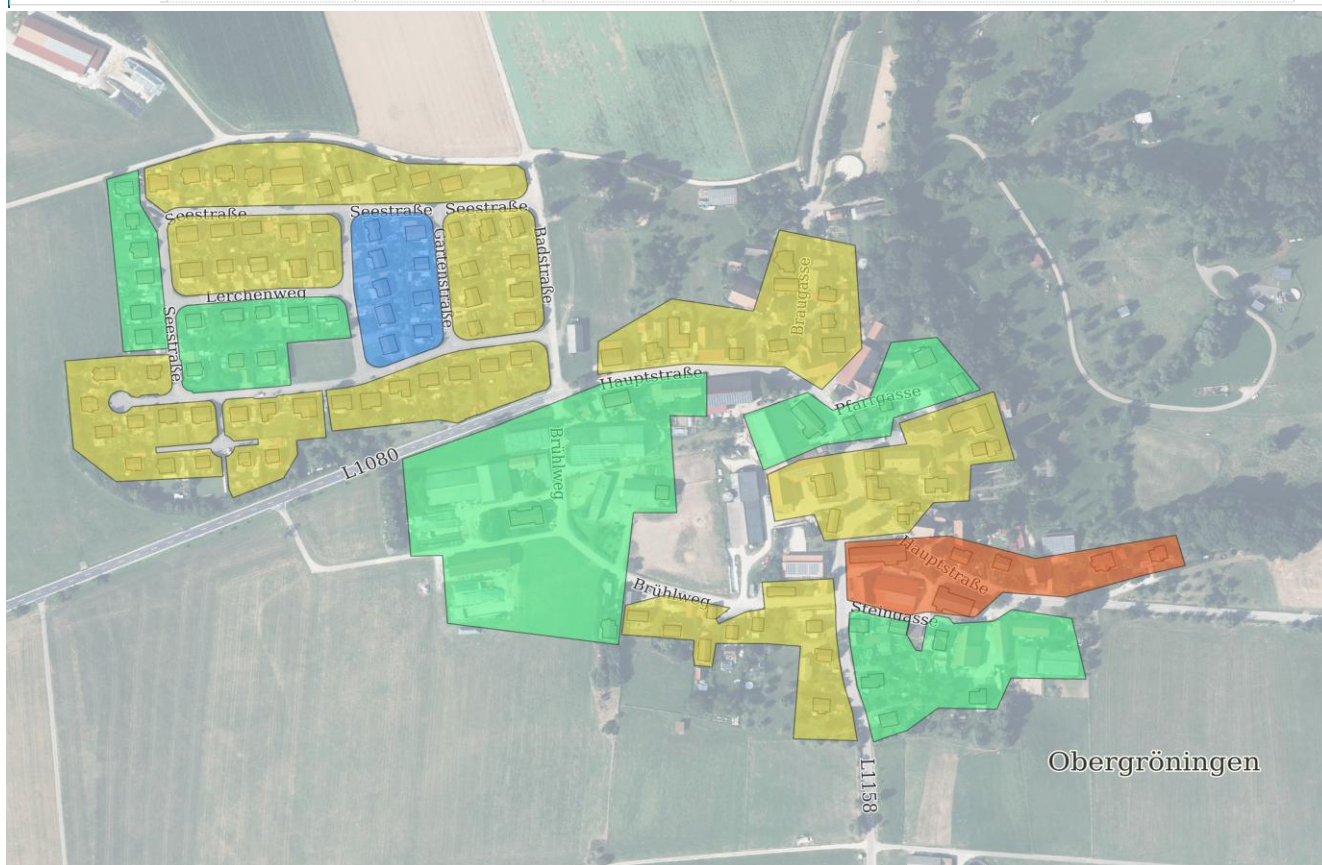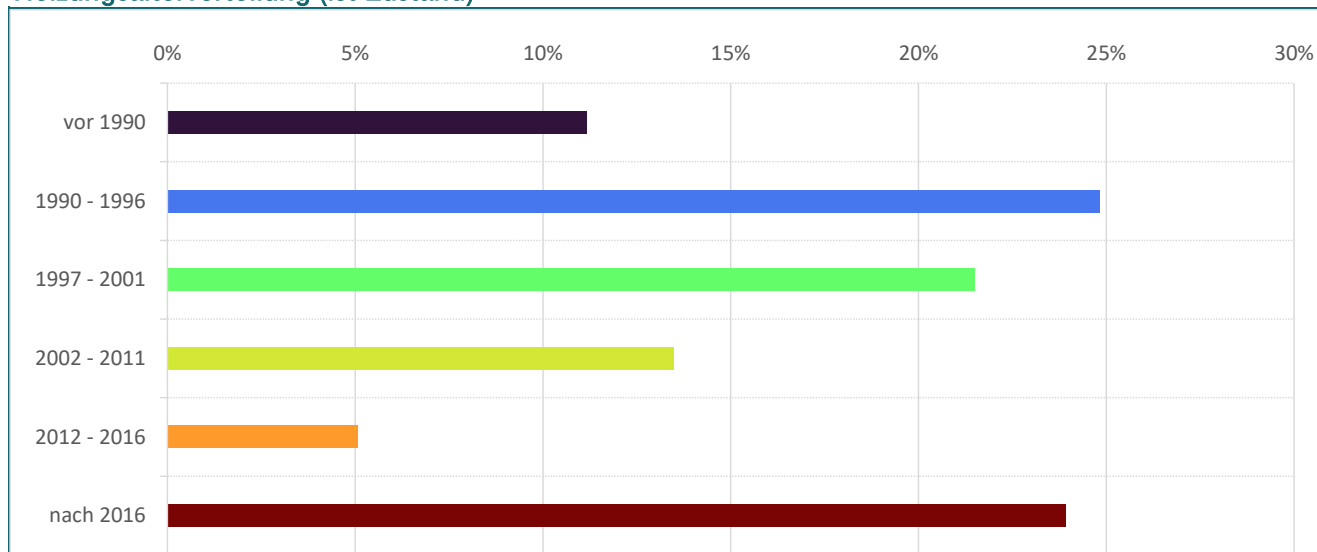

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand

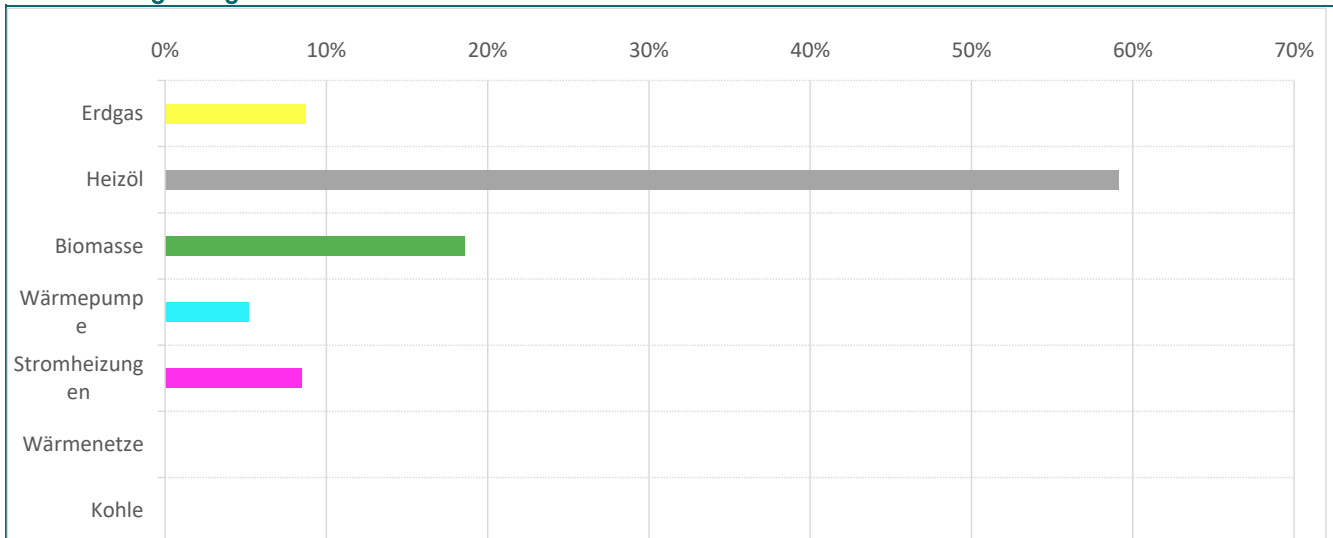


Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	2.946 MWh/a	2.782 MWh/a	2.493 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	112 kWh/m²a	110 kWh/m²a	94 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	750 t/a	300 t/a	30 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	28 kg/m²a	11 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Äqu-Emissionen

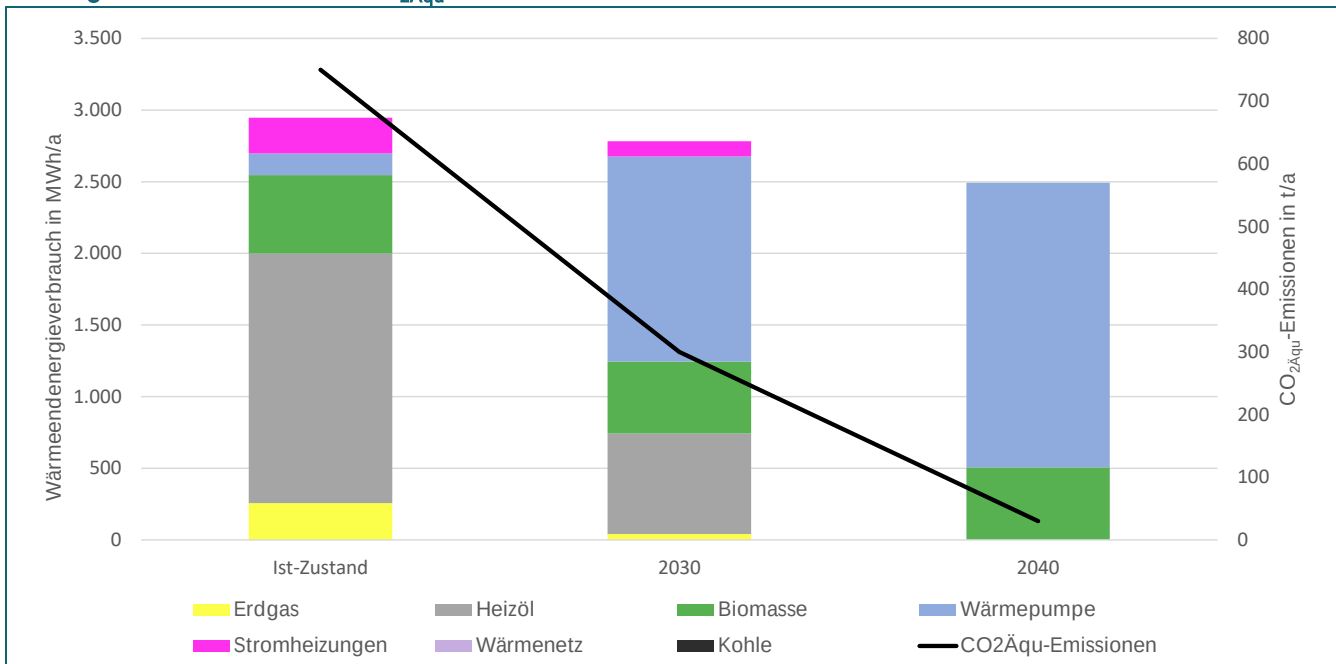


Wärmelinienichte (Ist-Zustand)

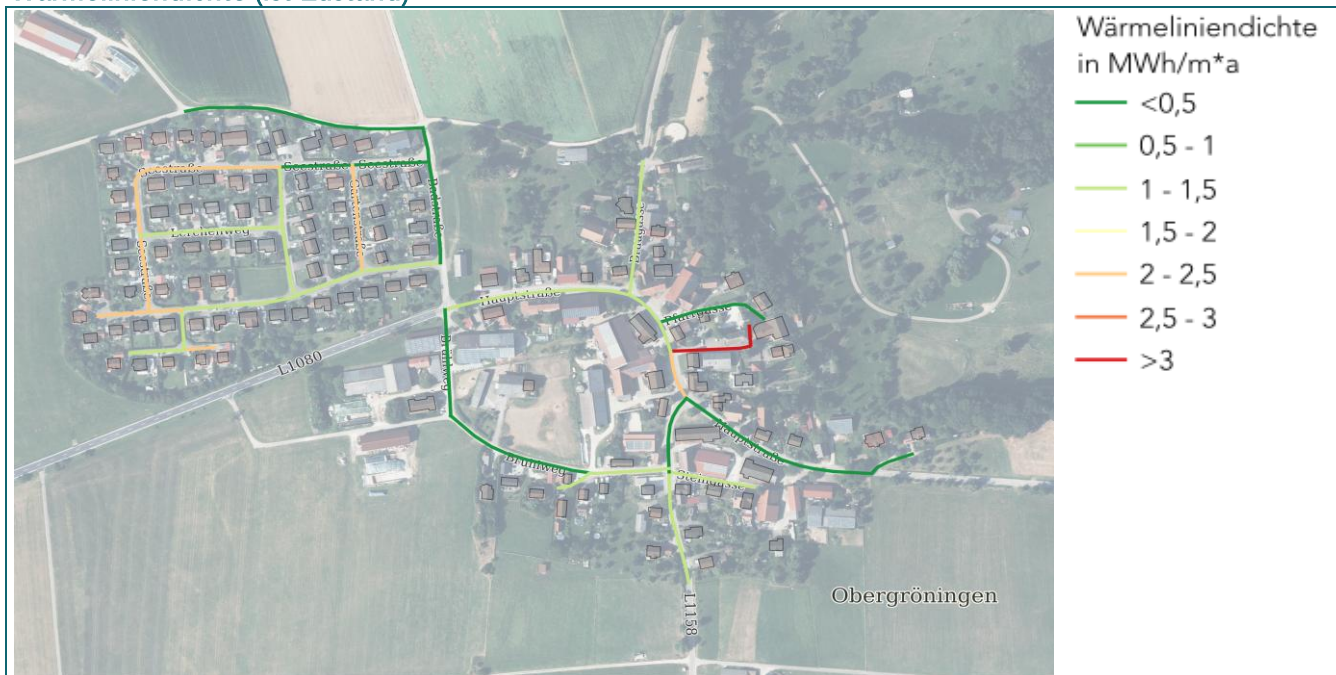

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Straßensegment berechnet

Bereichserläuterung

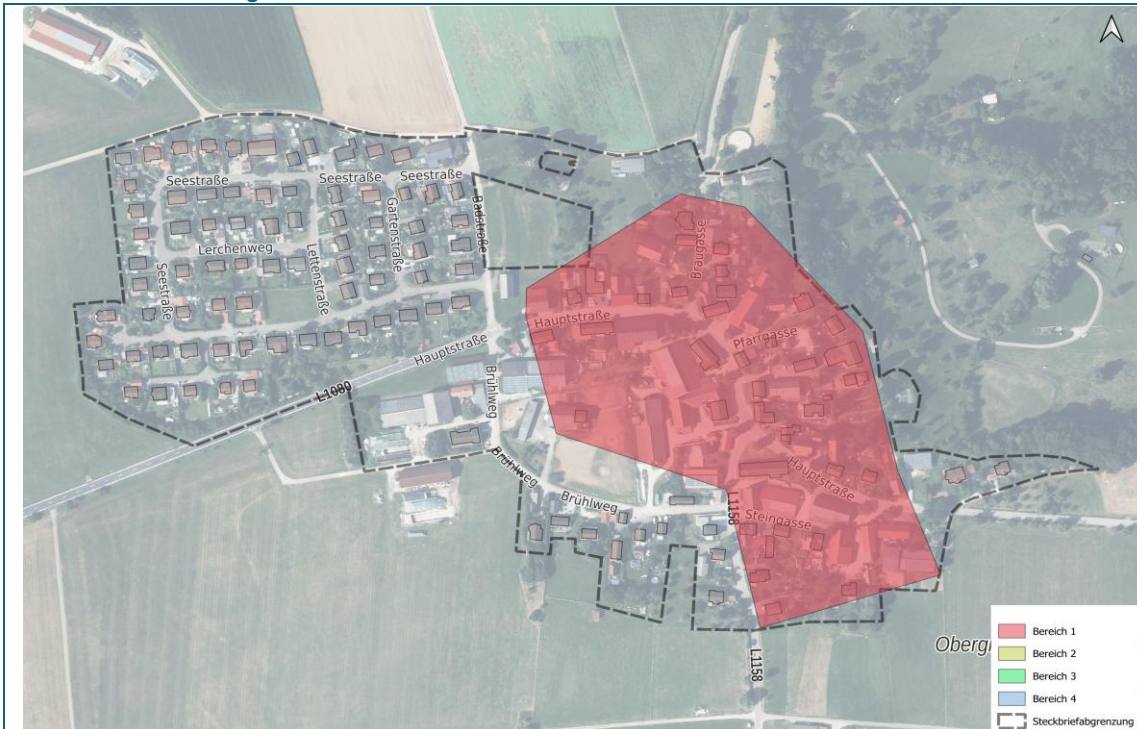

Zusammenfassung

Das Gebiet ist aufgrund der geringen absoluten Wärmeabnahme und der vergleichsweise hohen Kosten eines Wärmenetzes sowohl für Betreiber als auch für Anschlussnehmer nicht wirtschaftlich darstellbar. Der überwiegende Anteil der Wärmeversorgung erfolgt derzeit über fossile Energieträger und Stromdirektheizungen. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, schrittweise auf dezentrale Wärmepumpensysteme umzusteigen und diese durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen, etwa im Bereich der Gebäudedämmung, zu ergänzen. Als Energiequellen kommen insbesondere Umgebungswärme (Luft) sowie oberflächennahe Geothermie (Bohrtiefe bis zu 200m) in Betracht. Solarthermie kann perspektivisch einen ergänzenden Beitrag zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung leisten, ist jedoch insbesondere im Zusammenhang mit einer zentralen Versorgungsoption sinnvoll einsetzbar.

Bereich 1

Der Bereich umfasst überwiegend ältere Bestandsgebäude mit Baujahren vor 1950. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit größtenteils über fossile Energieträger. Aufgrund des energetischen Zustands bestehen erhöhte Wärmebedarfe sowie langfristige Potenziale für Sanierungsmaßnahmen und eine Umstellung auf erneuerbare Wärme.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quellentemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.



Skala	< 20 m Keine Nutzung	20-50 m Gering	50-80 m Mittel	80-150 m Gut	150-400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

Allgemeine Informationen

Quartier	Obergröningen Nord	Energiebezugsfläche	127.344 m ²
Ortsteil	Buchhof, Algishofen, Brand, Röttenbach	Einwohner	141
Gemeinde	Obergröningen	Verhältnis Wohnen/Nicht- Wohnen	23% / 77%
Fläche	1,01 ha	Anzahl beheizter Gebäude	52


Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

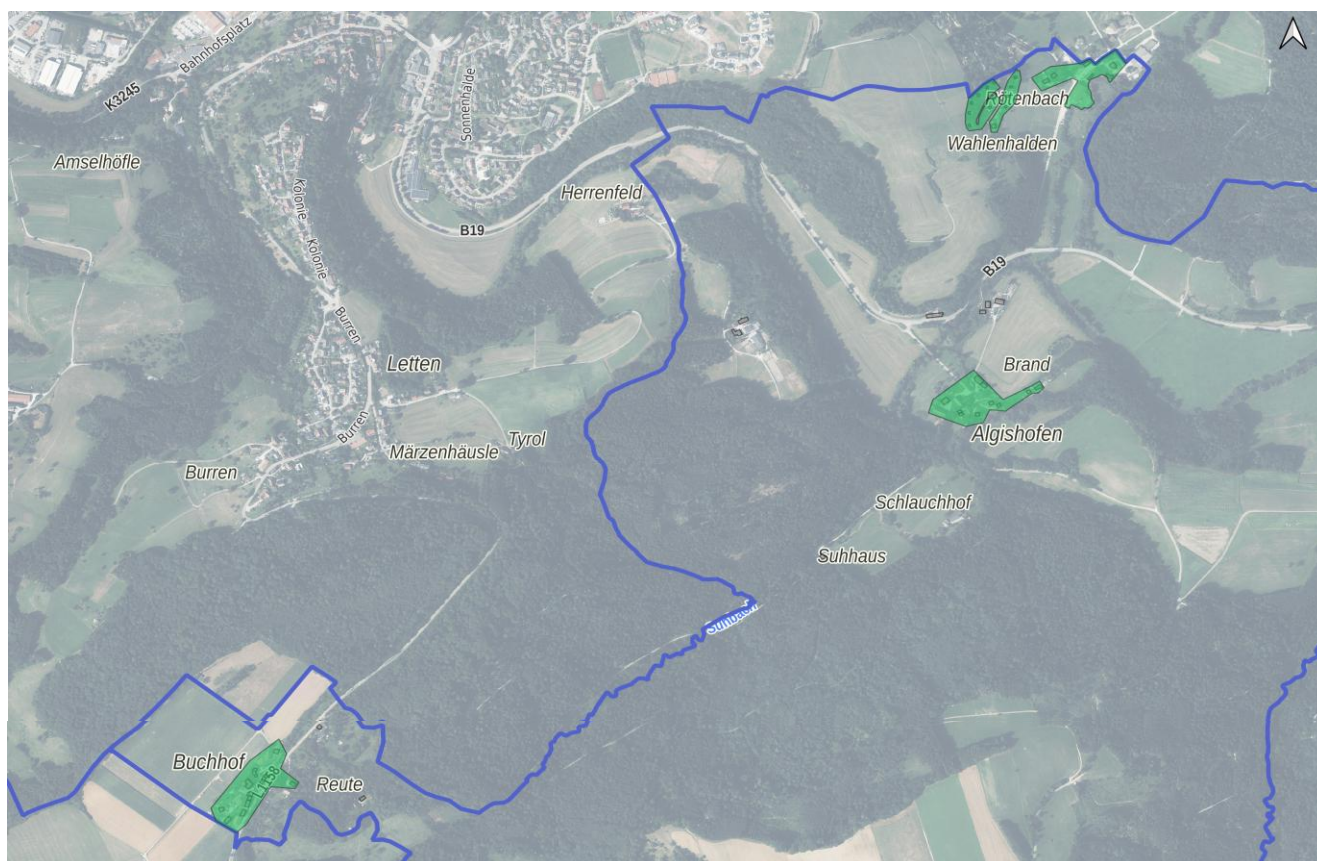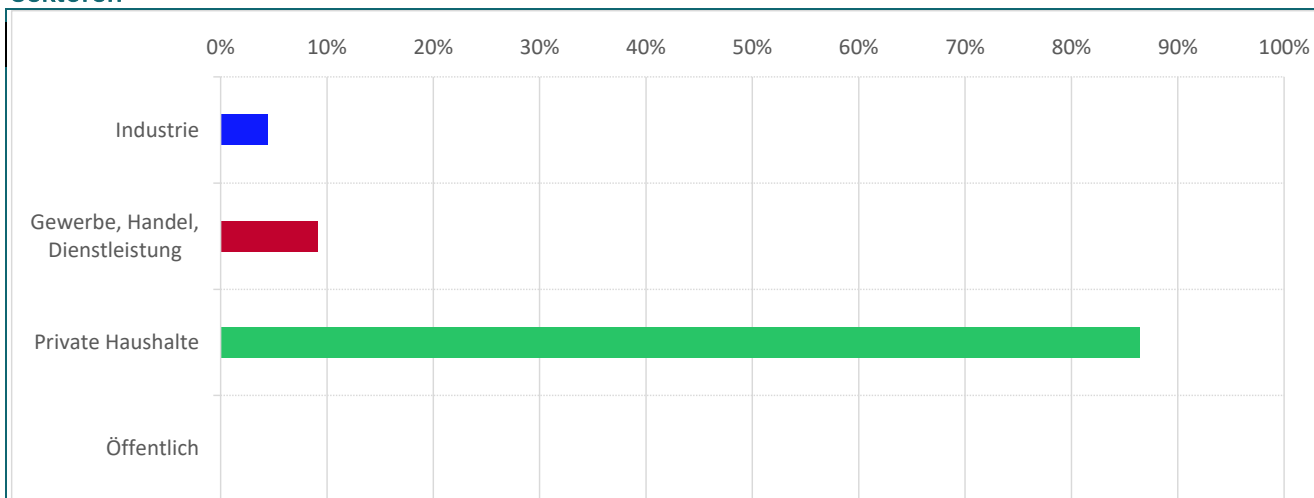

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete


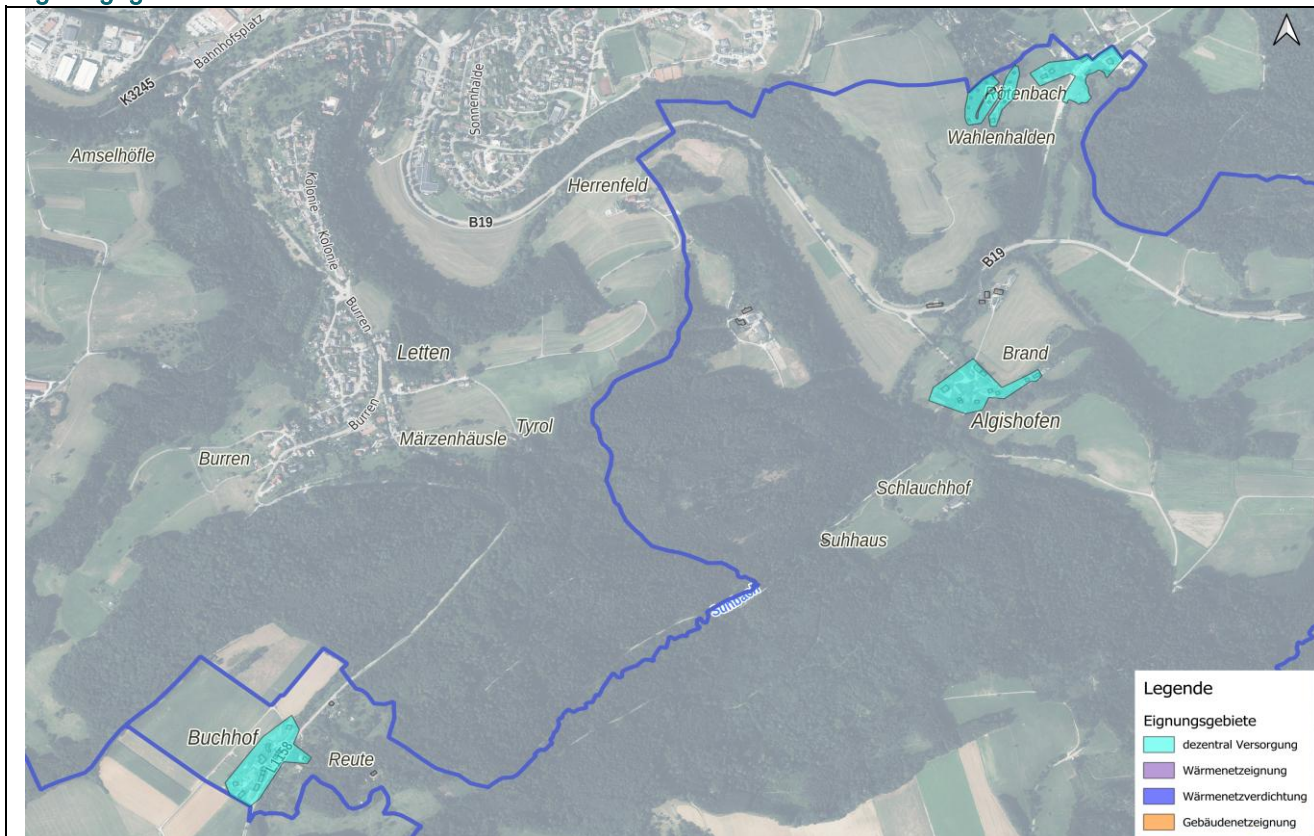


Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)




Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

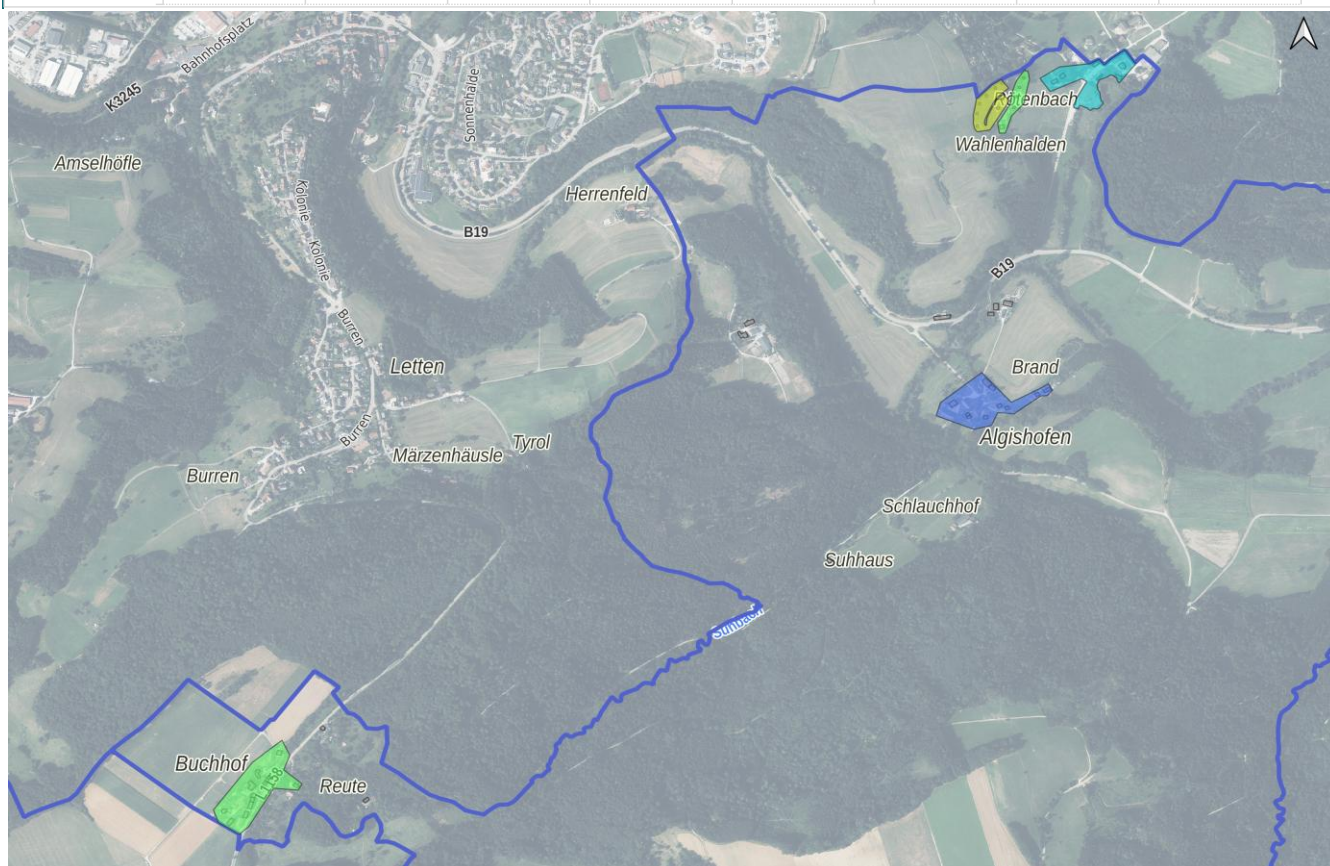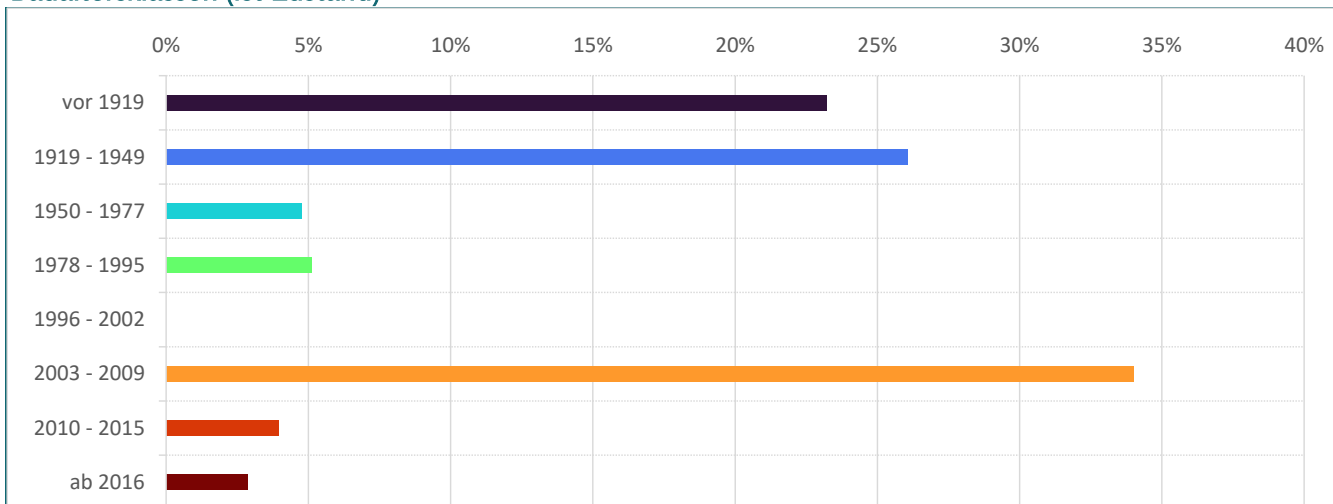


Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

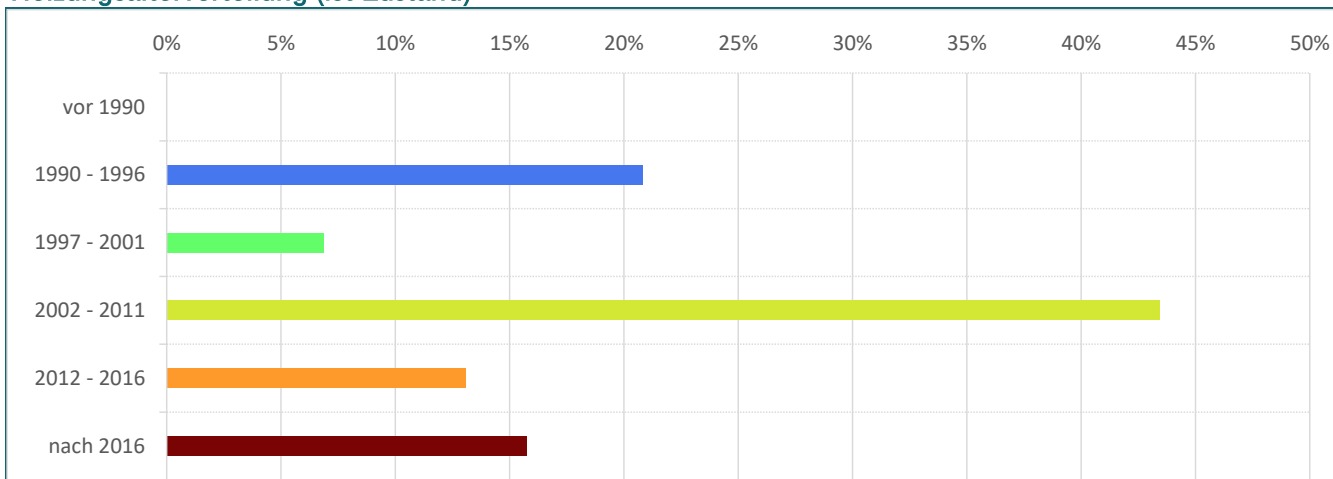

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand

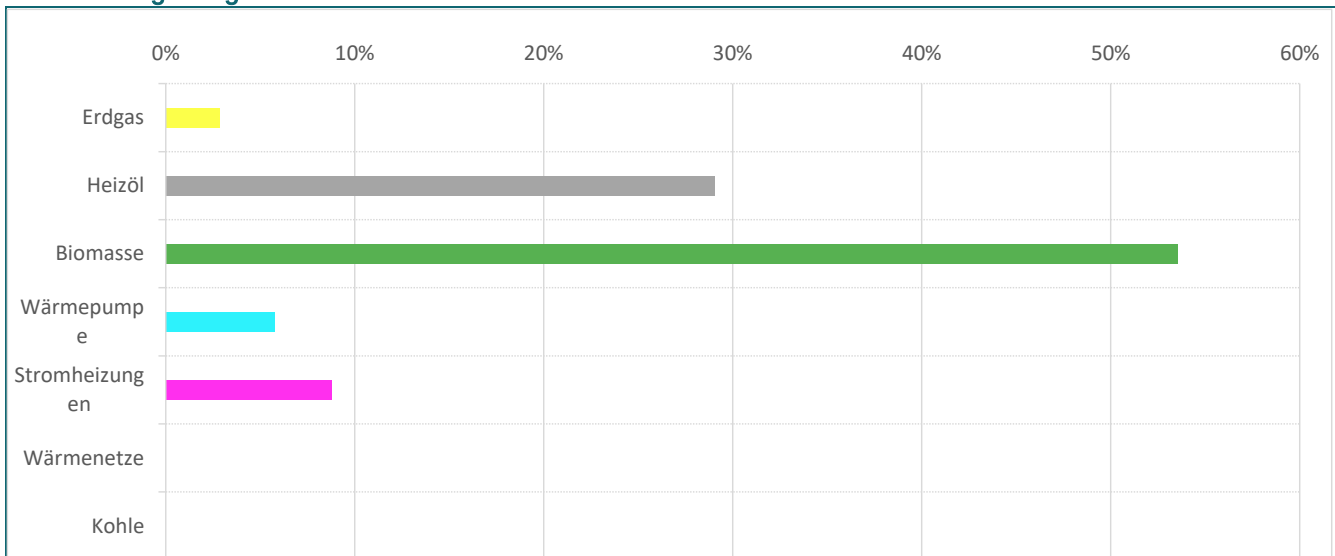

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	1.053 MWh/a	955 MWh/a	1.185 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	8 kWh/m²a	10 kWh/m²a	9 kWh/m²a
CO ₂ Äqu-Emissionen	180 t/a	100 t/a	10 t/a
Flächenspez. CO ₂ Äqu-Emissionen	1 kg/m²a	1 kg/m²a	0,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Äqu-Emissionen

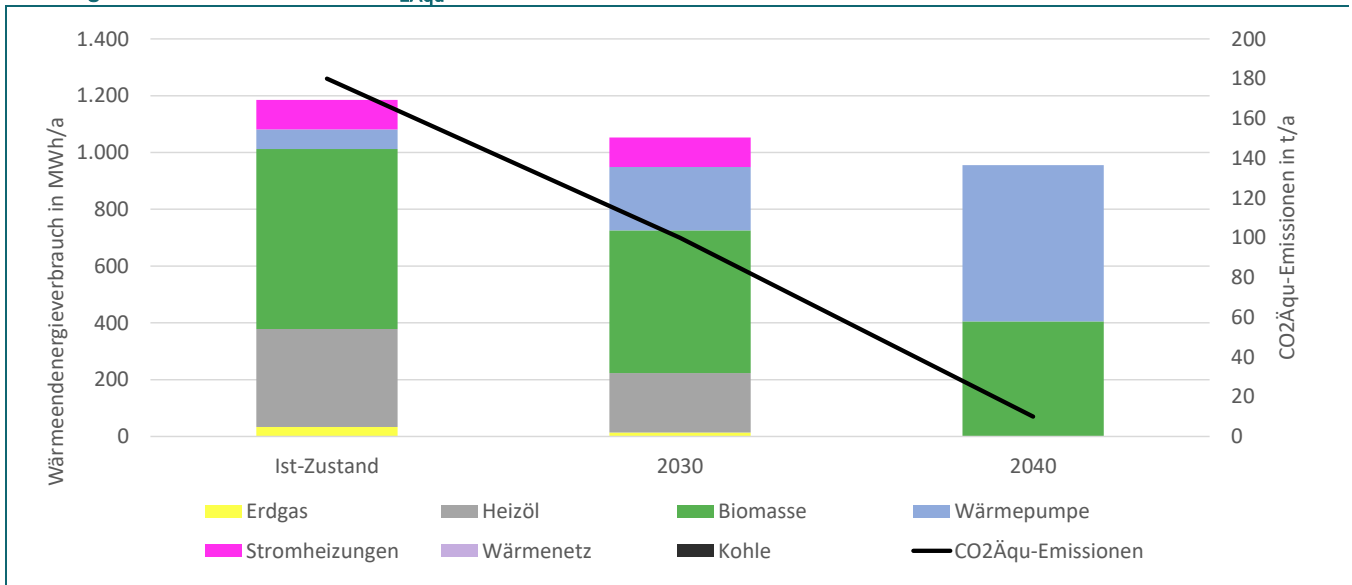

Zusammenfassung

Das Gebiet ist aufgrund der geringen absoluten Wärmeabnahme mit verteilten kleineren Ortschaften und der vergleichsweise hohen Kosten eines Wärmenetzes sowohl für Betreiber als auch für Anschlussnehmer nicht wirtschaftlich darstellbar. Der überwiegende Anteil der Wärmeversorgung erfolgt bereits über Biomasse. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die restlichen fossilen Heizungen schrittweise auf dezentrale Wärmepumpensysteme oder Biomasseanlagen umzustellen und diese durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen, etwa im Bereich der Gebäudedämmung, zu ergänzen. Oberflächennahe Geothermie kommt vor allem in Buchhof (Bohrtiefe bis zu 170m) in Betracht.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala






Allgemeine Informationen

Gemeinde	Schechingen
Ortsteile	Schechingen, Haghof, Klotzhöfe, Leinweiler, Sebastiansweiler
Fläche	1.187 ha



Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	192.414 m²
Einwohner	2.245 m²
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	28% / 72%
Anzahl beheizter Gebäude	760


Sektoren




Anteil Energieträger Ist-Zustand

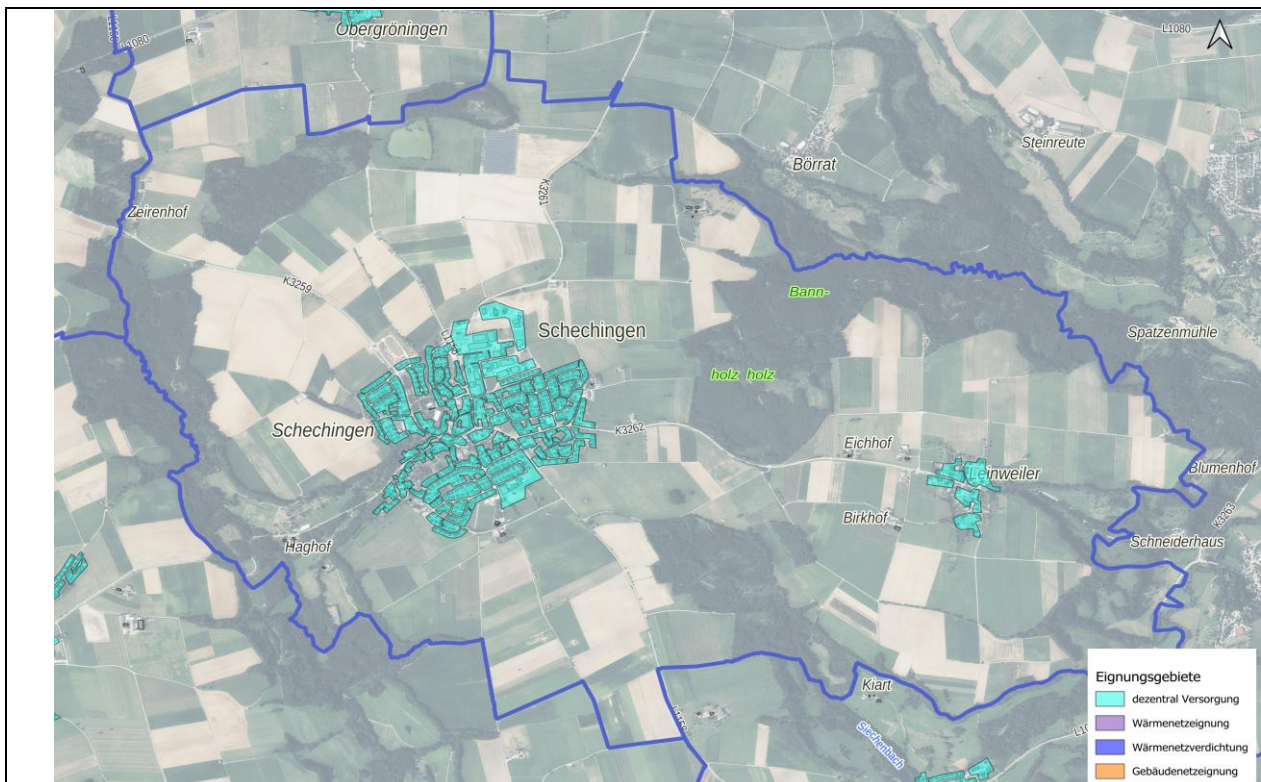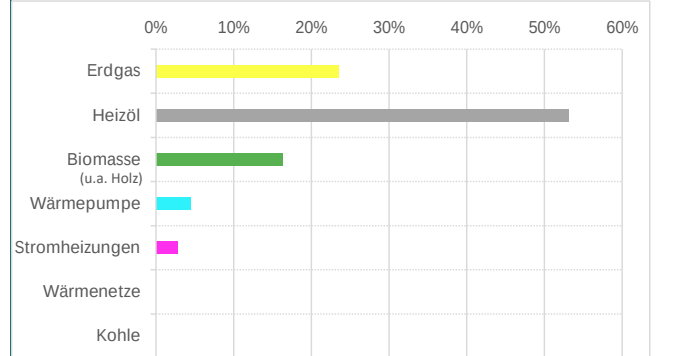

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

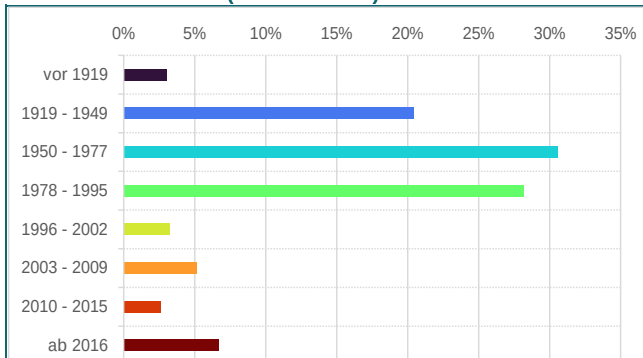


Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

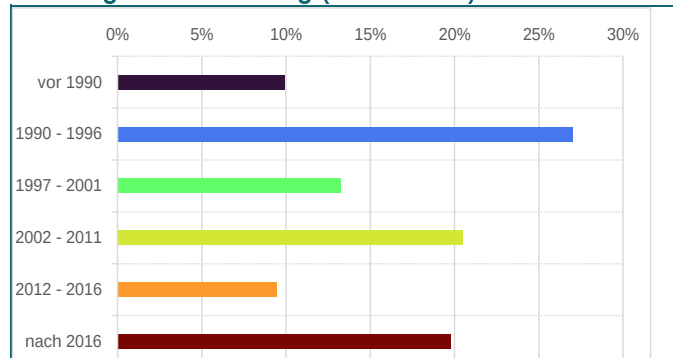


Ist-Zustand

Wärmeverbrauch	17.743 MWh/a	2030	16.706 MWh/a	2040	15.173 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	92 kWh/m²a		90 kWh/m²a		79 kWh/m²a
CO ₂ _{Aqu} -Emissionen	4.310 t/a		2.370 t/a		150 t/a
Flächenspez. CO ₂ _{Aqu} -Emissionen	22 kg/m²a		12 kg/m²a		1,0 kg/m²a

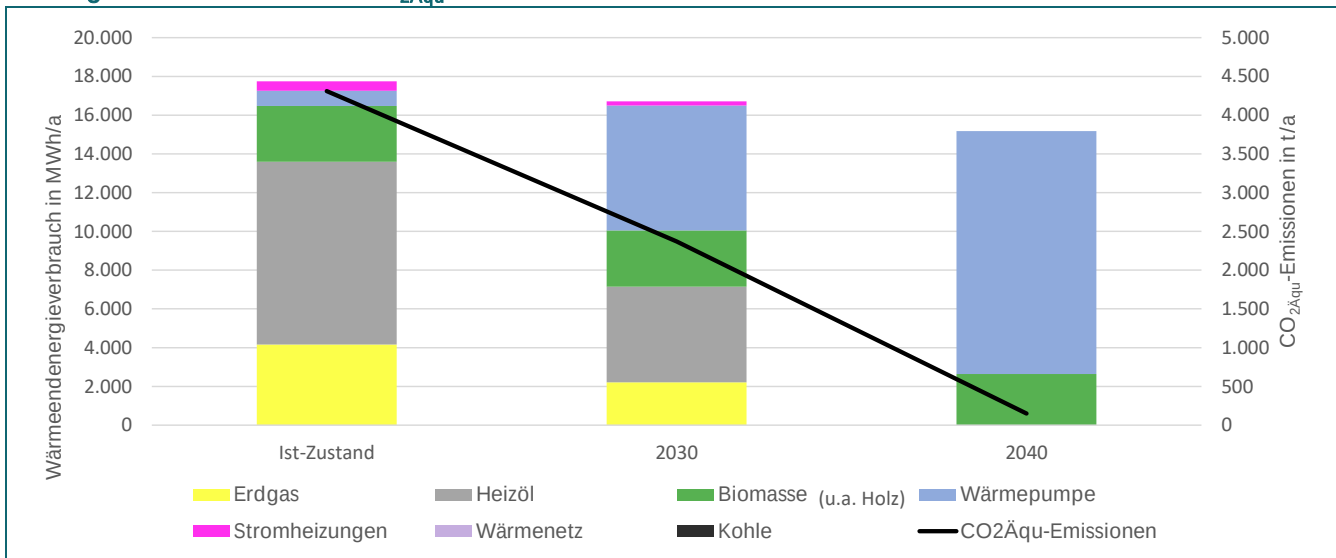Bereitgestellte Wärme und CO₂_{Aqu}-Emissionen


Ortsteilsteckbriefe

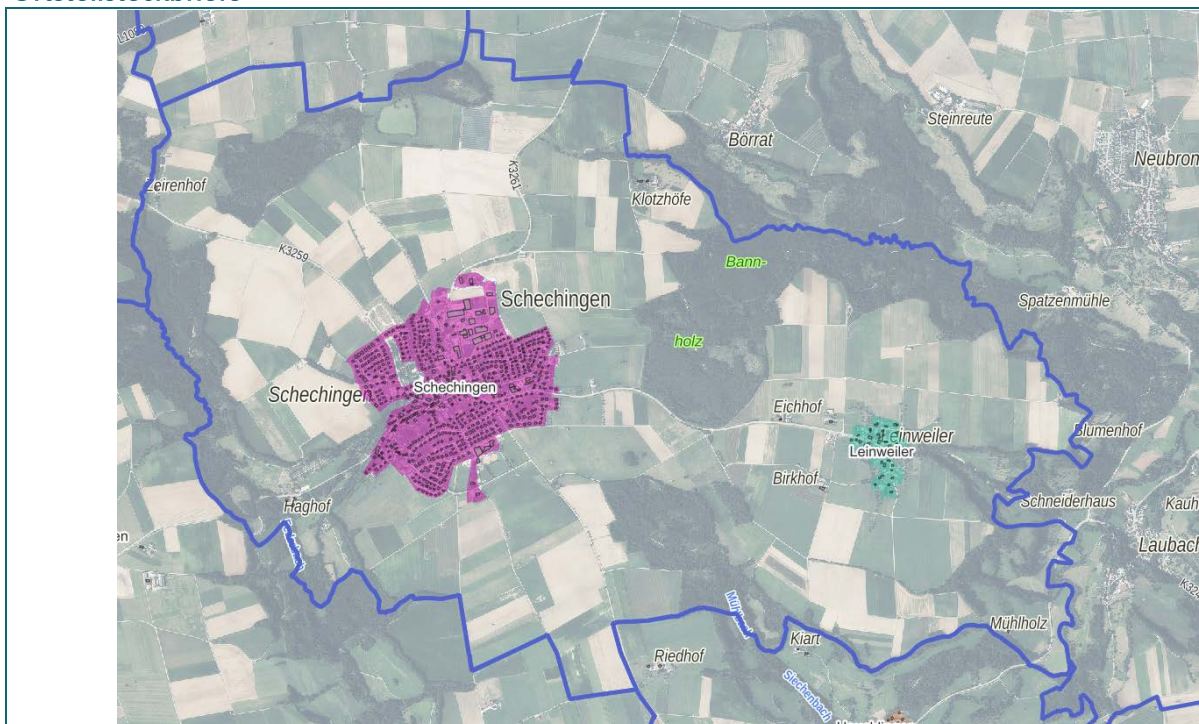


Erläuterung: Kleinere Orte und Weiler sind in dieser Übersicht nicht mit einem eigenen Steckbrief aufgeführt, da in der Regel keine weiterführenden spezifischen Informationen oder relevanten Unterschiede vorliegen. Ihre Charakteristika entsprechen meist denen der umliegenden Orte. Um den Überblick klar und kompakt zu halten, sind die Informationen daher im Steckbrief der jeweiligen Gesamtgemeinde enthalten.

Steckbriefe

Steckbrief 1	Schechingen
Steckbrief 2	Leinweiler

Potenziale und Nutzung Erneuerbarer Energien

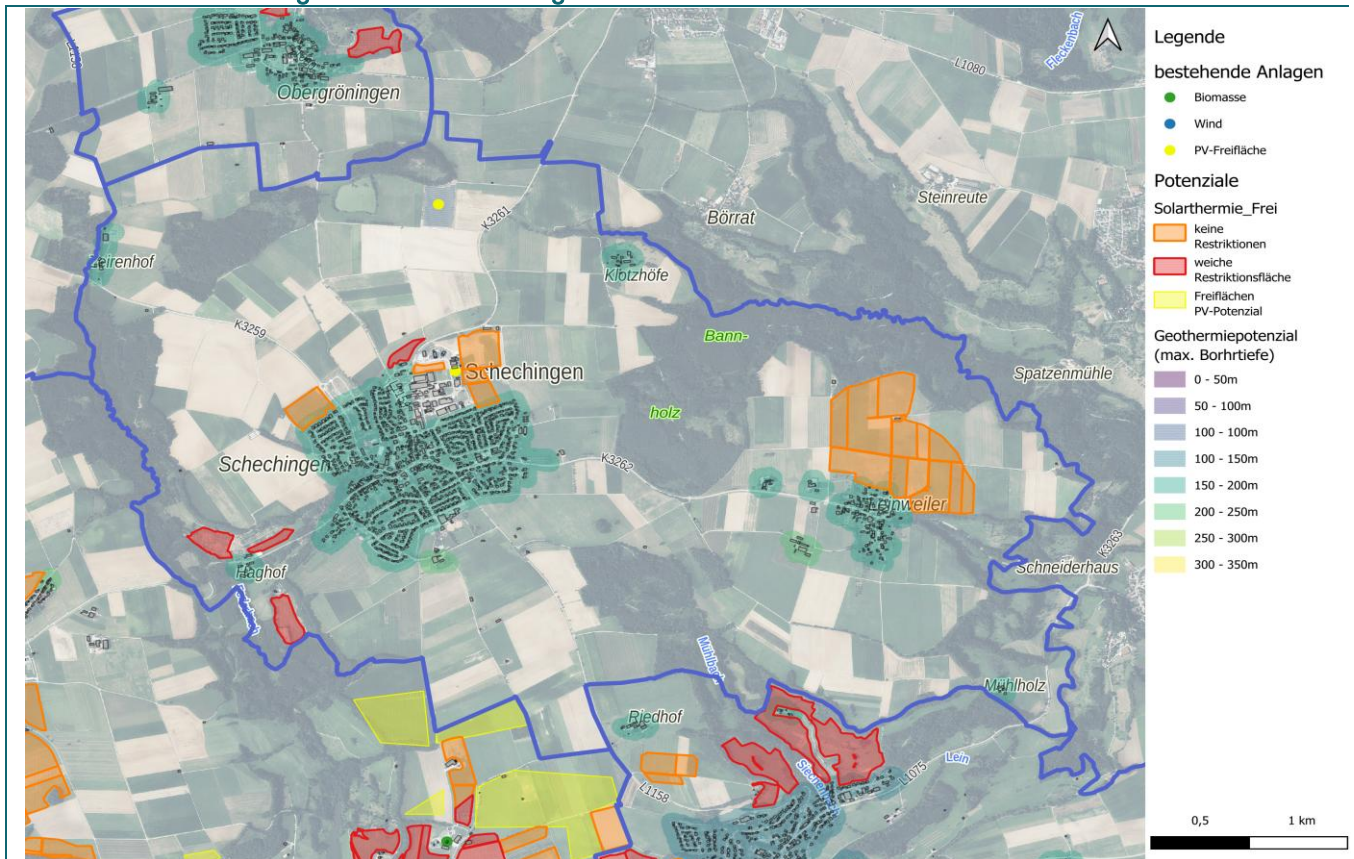

Erläuterung: Die dargestellten Potenziale sind zum einen über die Regionalplanung (Wind und PV) sowie weitere Flächen ohne Restriktionen (Solarthermie) ermittelt. Die bestehenden Anlagen ergeben sich aus dem Marktstammdatenregister. Das Geothermiepotezial wird mittels der verfügbaren Bohrtiefe angegeben.

Maßnahmen

prioritäre Maßnahmen EE3, G3, G6, IN2, KW3

dezentrale Steckbriefe

für die dezentralen Versorgungsgebiete dienen die "dezentralen Steckbriefe" eine Hilfestellung über die Möglichkeiten ihr Gebäude "klimafit" zu machen

Allgemeine Informationen



Quartier	Schechingen
Ortsteil	Schechingen
Gemeinde	Schechingen
Fläche	78,237 ha

Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	179.247 m²
Einwohner	1.612
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	30% / 70%
Anzahl beheizter Gebäude	713


Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

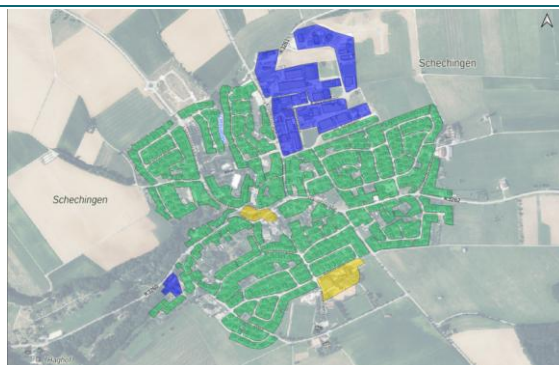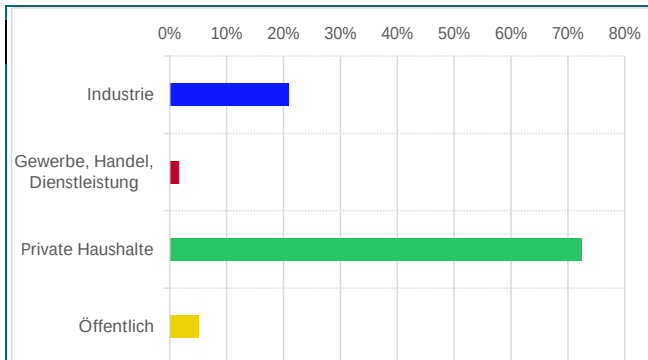

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete

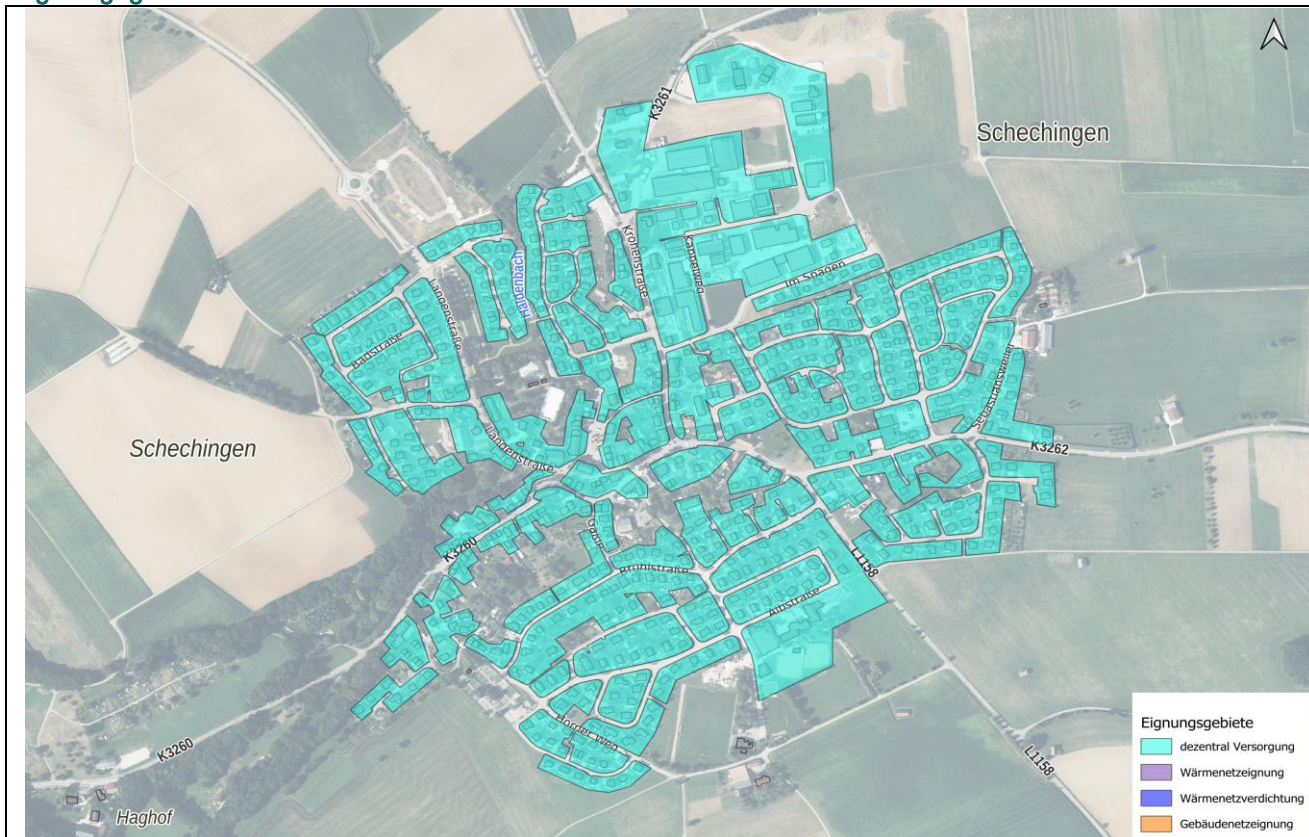


Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)




Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

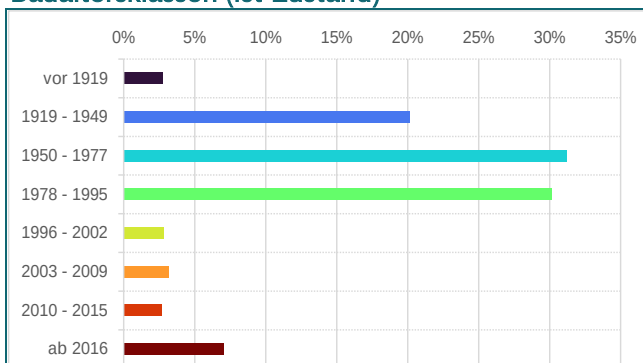


Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)



Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand




Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	16.364 MWh/a	15.428 MWh/a	14.130 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	91 kWh/m²a	90 kWh/m²a	79 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	4.150 t/a	2.220 t/a	140 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	23 kg/m²a	12 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Aqu-Emissionen

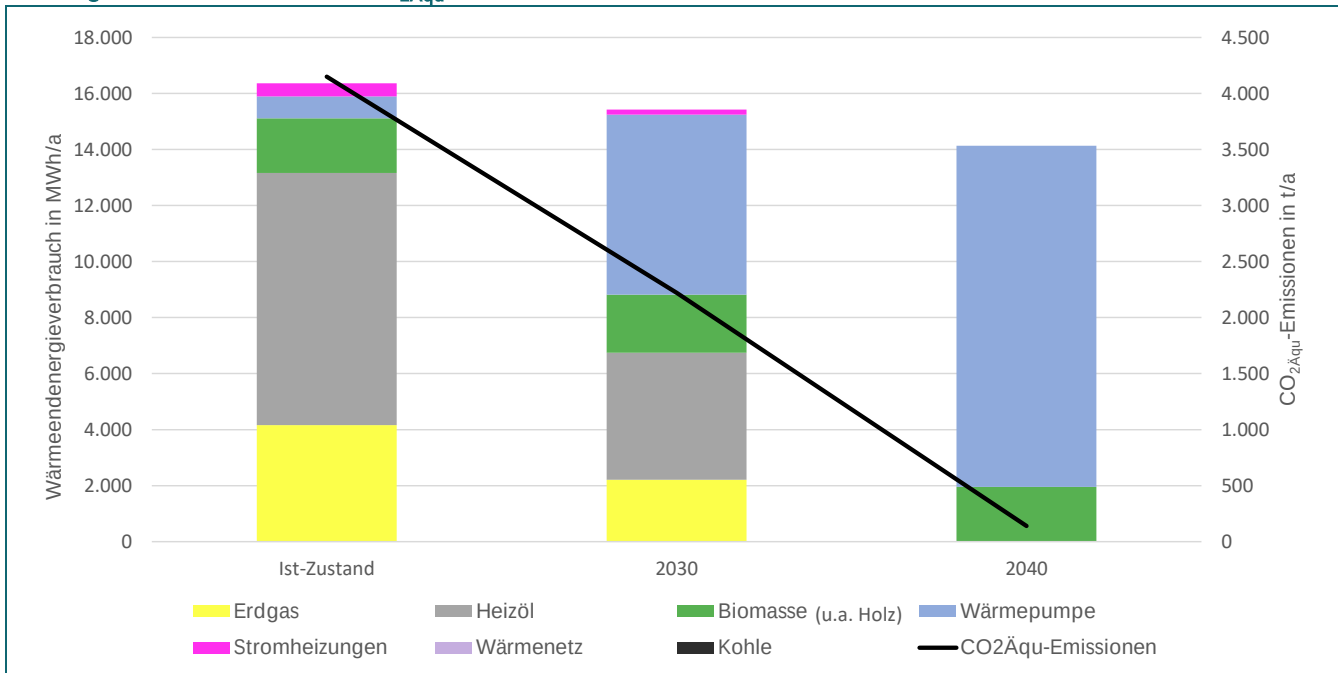

Wärmelinienichte (Ist-Zustand)

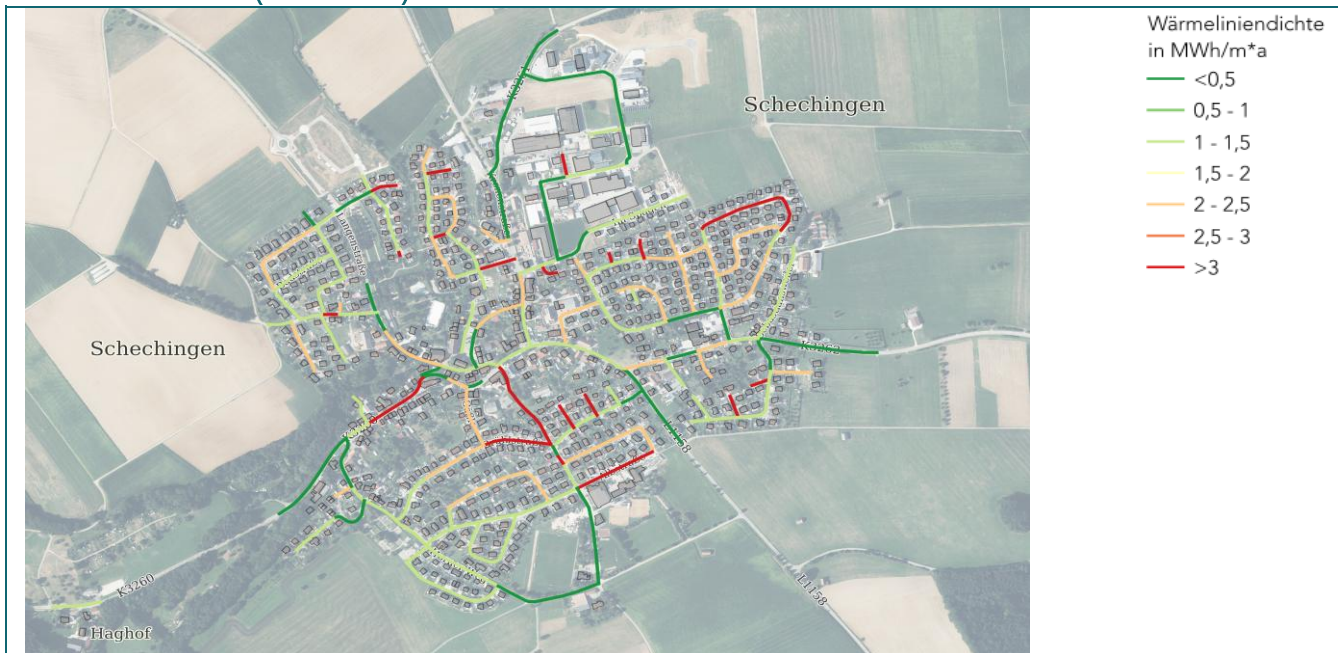

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Straßensegment berechnet

Bereichserläuterung



Zusammenfassung

Das Gebiet ist aufgrund der geringen absoluten Wärmeabnahme und der vergleichsweise hohen Kosten eines Wärmenetzes sowohl für Betreiber als auch für Anschlussnehmer nicht wirtschaftlich darstellbar. Der überwiegende Anteil der Wärmeversorgung erfolgt derzeit über fossile Energieträger. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, schrittweise auf dezentrale Wärmepumpensysteme umzusteigen und diese durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen, etwa im Bereich der Gebäudedämmung, zu ergänzen. Als Energiequellen kommen insbesondere Umgebungswärme (Luft) sowie oberflächennahe Geothermie (Bohrtiefe bis zu 200) in Betracht. Solarthermie kann perspektivisch einen ergänzenden Beitrag zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung leisten, ist jedoch insbesondere im Zusammenhang mit einer zentralen Versorgungsoption sinnvoll einsetzbar.

Bereich 1	Der Bereich ist durch Neubauten geprägt. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit noch teilweise über Gasheizungen. Da Heizsysteme in der Regel nicht vorzeitig ersetzt werden, ist in diesen Gebäuden von einer verzögerten Umstellung auf erneuerbare Heizsysteme auszugehen. Durch frühzeitige Information und gezielte kommunale Anreize kann die Gemeinde dennoch dazu beitragen, den Einsatz fossiler Heizungen in zukünftigen Neubauten zu vermeiden und die Wärmewende in diesem Bereich zu beschleunigen.
Bereich 2	Der Bereich ist überwiegend durch Neubauten mit vergleichsweise niedrigem Wärmebedarf geprägt. Die Wärmeversorgung erfolgt bereits größtenteils über Wärmepumpen, sodass gute Voraussetzungen für eine langfristig klimaneutrale Wärmeversorgung bestehen. Durch gezielte kommunale Anreize – etwa in Form von Information, Beratung oder planerischen Vorgaben – kann die Gemeinde dazu beitragen, dass auch zukünftige Neubauten konsequent mit Wärmepumpensystemen ausgestattet werden und der Einsatz fossiler Heizsysteme vermieden wird.
Bereich 3	Der Bereich umfasst überwiegend ältere Bestandsgebäude mit Baujahren vor 1950. Die Wärmeversorgung erfolgt derzeit größtenteils über fossile Energieträger. Aufgrund des energetischen Zustands bestehen erhöhte Wärmebedarfe sowie langfristige Potenziale für Sanierungsmaßnahmen und eine Umstellung auf erneuerbare Wärme.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	< 20 m Keine Heizung	20–50 m Gering	50–80 m Mittel	80–150 m Gut	150–400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

Allgemeine Informationen


Quartier	Leinweiler
Ortsteil	Leinweiler
Gemeinde	Schechingen
Fläche	7,7767 ha

Ist - Zustand

Energiebezugsfläche	9.463 m ²
Einwohner	107
Verhältnis Wohnen/Nicht-Wohnen	12% / 88%
Anzahl beheizter Gebäude	37

Alle Darstellungen sind aggregiert auf Baublockebene dargestellt. Ein Baublock ist hierbei die jeweils schwarz umrandete Fläche. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Einfärbung nicht auf das einzelne Haus zutrifft.

Sektoren

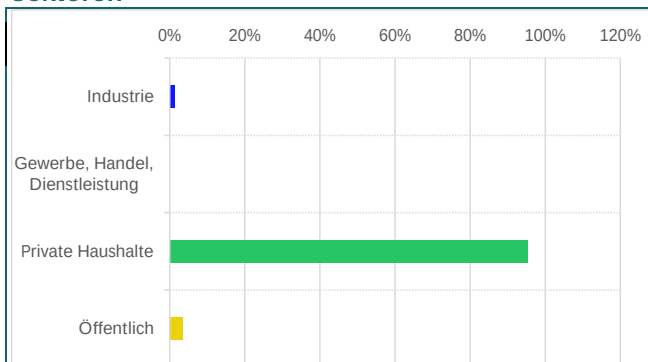

Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Eignungsgebiete




Wärmeverbrauchsichte (Ist-Zustand)





Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Wärmeverbrauchsichte pro Fläche des Baublocks

Baualtersklassen (Ist-Zustand)

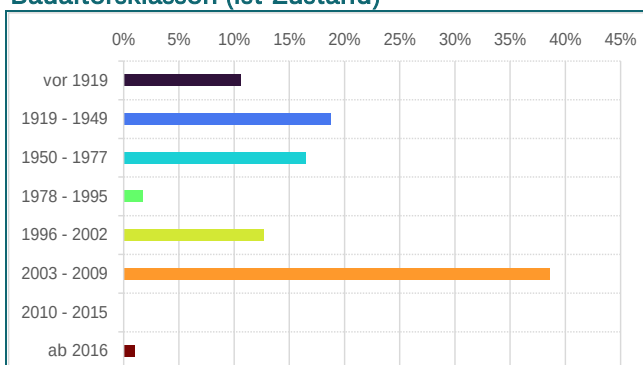


Erläuterung: Die Abbildung zeigt die überwiegende Baualtersklasse pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der Gebäude im Baublock

Heizungsalterverteilung (Ist-Zustand)

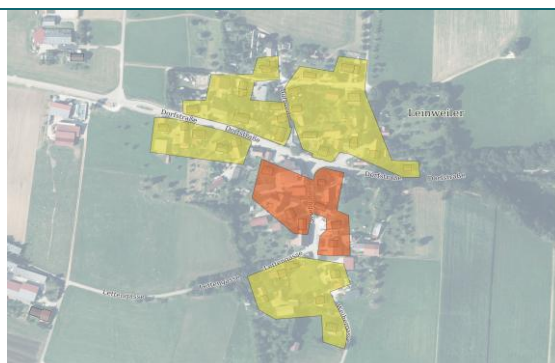

Erläuterung: Die Abbildung zeigt das überwiegende Heizungsalter pro Baublock gewichtet nach der Leistung im Baublock unabhängig von der Anzahl der Heizanlagen im Einzelgebäude. Bei Wärmepumpen wird ein Alter nach 2000 abhängig vom Baualter angenommen.


Anteil Energieträger Ist-Zustand



Erläuterung: Die Abbildung zeigt den überwiegenden Sektor pro Baublock gewichtet nach der Nutzfläche der beheizten Gebäude im Baublock

Ist-Zustand		2030	2040
Wärmeverbrauch	1.050 MWh/a	949 MWh/a	789 MWh/a
Flächenspez. Wärmeverbrauch	111 kWh/m²a	100 kWh/m²a	83 kWh/m²a
CO ₂ Aqu-Emissionen	150 t/a	140 t/a	10 t/a
Flächenspez. CO ₂ Aqu-Emissionen	16 kg/m²a	15 kg/m²a	1,0 kg/m²a

Bereitgestellte Wärme und CO₂Aqu-Emissionen

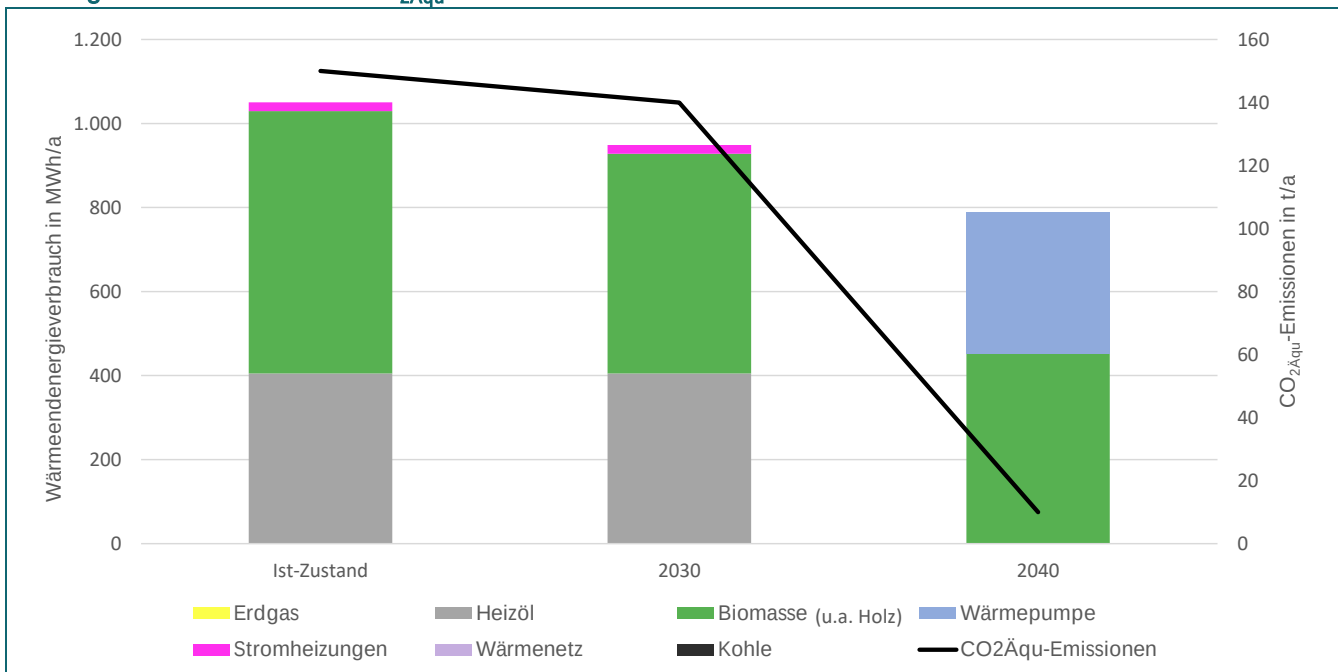

Wärmeliniendichte (Ist-Zustand)



Erläuterung: Die Abbildung zeigt den Wärmeverbrauch auf das zugehörige Straßensegment berechnet

Bereichserläuterung



Zusammenfassung

Das Gebiet ist aufgrund der geringen absoluten Wärmeabnahme mit verteilten kleineren Ortschaften und der vergleichsweise hohen Kosten eines Wärmenetzes sowohl für Betreiber als auch für Anschlussnehmer nicht wirtschaftlich darstellbar. Der überwiegende Anteil der Wärmeversorgung erfolgt bereits über Biomasse. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die restlichen fossilen Heizungen schrittweise auf dezentrale Wärmepumpensysteme oder Biomasseanlagen umzustellen und diese durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen, etwa im Bereich der Gebäudedämmung, zu ergänzen.

Erläuterung Geothermie/Bohrtiefen:

Bei der dezentralen Nutzung mit Wärmepumpen wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt. Bereits in geringer Tiefe herrscht eine relativ konstante Temperatur, die für Heizzwecke interessant ist. Je tiefer die Bohrung, desto stabiler und höher ist die Quelltemperatur, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Skala	< 20 m Keine Nutzung	20-50 m Gering	50-80 m Mittel	80-150 m Gut	150-400 m Sehr gut
-------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

9.8 Rückmeldungen Bürgerbeteiligung

Gemeinde	Rückmeldung	Verweis
In Schechingen, Göggingen, Eschach, Iggingen und Leinzell sind keine Rückmeldungen im Zeitraum eingegangen		
Heuchlingen (1)	Gebäude in Brackwanger Str. als Micro - Nahwärmenetz verbunden.	Micronetze können im Rahmen der KWP nicht erfasst werden
	Es wird in Ihrer Aufzählung die Solarheizung nicht einbezogen, es sind aber Fälle möglich diese mit Puffer und kleiner Holzheizung als Hauptheizung im Haus vorzunehmen.	Siehe Kapitel 5.2.1
	Ein Nahwärmenetz kann auch direkt als Heizmöglichkeit zwischen wenigen Häusern auch privat betrieben werden. Auch als interaktives Nahwärmenetz, das jedem Haus ermöglicht vom Netz zu entnehmen und wieder zurückzugeben, je nach Jahreszeit und eigener Heizungsbesonderheit (z.B. Solarheizung im Sommer gleicht Holzheizung im Winter aus, auch an verschiedenen Häusern).	Die Möglichkeiten sind in den Gebäudesteckbriefen mit Beispielen aufgezeigt, siehe Anhang 9.6
	Für die Stromversorgung werden Stromerzeuger gebraucht die in Sonnen und Windarmen Zeiten Energie bereitstellen. Da gibt es bei Blue-freedom.net und andere Anbieter werden folgen, Möglichkeiten. Es ist ohne große Bauten möglich Wasserkraft in kleinen Bereichen ohne Beeinträchtigung zu machen. Siehe Lein und ihre Rückhaltebecken.	Die Stromgewinnung über Wasserkraft ist in Deutschland zu einem großen Teil ausgereizt, hier muss immer der Schutz von Flora und Fauna berücksichtigt werden
	Bei einer Nähe zu einem Fluss oder Gewässer sind auch eine Wärmepumpe die damit heizen kann eine gute Möglichkeit, in Heuchlingen in der Schloßstraße wurde das schon lange gemacht.	Siehe Kapitel 5.2.4
	Es sollte auch eine Notheizung oder Notstromsystem gedacht werden, damit bei einem Ausfall oder Engpass beim Hauptheizsystem eine eigene Heizquelle möglich ist.	Dies ist den Gebäudeeigentümern überlassen und wird im Rahmen der KWP nicht berücksichtigt
Obergröningen (1)	Berücksichtigung der besonderen Siedlungsstruktur Obergröningen ist eine sehr kleine, stark ländlich geprägte Gemeinde mit verstreuten Ortsteilen und Höfen (z. B. Algishofen, Buchhof, Fach, Rötensbach, Bräunlesrain usw.). Zentrale Nahwärmenetze sind in den meisten Bereichen wirtschaftlich kaum darstellbar. Der Plan sollte daher klar den Schwerpunkt auf dezentrale Lösungen legen: - Wärmepumpen (Luft/Wasser, Sole/Wasser, ggf. mit Photovoltaik-Kombination)	Keine Netzeignungsgebiete in Obergröningen ausgewiesen. Unterstützung für dezentrale Versorgungsoptionen über Gebäudesteckbriefe gegeben (Anhang 9.6)

	- Moderne Biomasse/Pellet-Heizungen (unter Berücksichtigung nachhaltiger regionaler Holznutzung) - Hybride Systeme	
	Realistische Potenzialanalyse Bitte prüfen Sie kritisch die Potenziale für Biomasse und Nahwärme. In einer Gemeinde mit ca. 427–450 Einwohnern und niedriger Bebauungsdichte sollten überzogene Erwartungen vermieden werden. Stattdessen wäre eine ehrliche Darstellung der wirtschaftlich sinnvollen Optionen pro Ortsteil hilfreich.	Keine Netzeignungsgebiete in Obergröningen ausgewiesen (Anhang 9.1.11)
	Praktische Unterstützung für Bürger - Beratungsangebote: Kostenlose oder stark geförderte Energieberatungen vor Ort (z. B. in Kooperation mit der KEA-BW oder dem Ostalbkreis). - Förderlotse: Übersichtliche Informationen zu aktuellen Förderprogrammen (BEG, KfW etc.) speziell für Sanierung + Heizungstausch. - Best-Practice-Beispiele: Kleine Erfolgsprojekte aus vergleichbaren winzigen Gemeinden (z. B. Bürgergenossenschaften für kleine Nahwärmenetze oder Solarthermie-Kombinationen) hervorheben.	Spiegelt sich in Maßnahmenvorschlägen in Steckbriefen und Maßnahmenwider (Anhang 9.5 und 9.7)
	Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz Der Plan sollte stark die Kosten-Nutzen-Perspektive der einzelnen Haushalte berücksichtigen. Viele Bürger hier haben begrenzte finanzielle Spielräume. Maßnahmen müssen bezahlbar und technisch machbar bleiben. Transparente Darstellung von Amortisationszeiten wäre sehr wertvoll.	Das Zielszenario wurde u.a. mit Hilfe von Vollkostenrechnungen für einzelne Heizungstechnologien erstellt. Aussagen über einzelne Haushalten kann auf dieser Flughöhe der Planung nicht geleistet werden. Allerdings sind alle getroffenen Annahmen im Anhang 9.2 sowie dem Kapitel 6 erläutert.
	Weitere lokale Aspekte - Berücksichtigung des Waldreichtums in der Region (nachhaltige Holznutzung). - Mögliche Synergien mit Photovoltaik-Ausbau auf Dächern und Freiflächen. - Langfristige Flexibilität: Der Plan sollte offen für zukünftige Technologien (z. B. Wasserstoff, verbesserte Speicher) bleiben.	Siehe Kapitel 5